

**Carta della pericolosità idraulica  
scala 1:5000**

Suvereto, località Forni

**Legenda**


-  NUOVA STAZIONE HVDC SACOI 3 E OPERE CONNESSE
-  DELIMITAZIONE AREA TERNA S.E. SUVERETO
-  ELETTRODOTTI 200KV ESISTENTI
-  TRACCIATO RACCORDI 200KV CAVI DI POLO E DI ELETTRODO

PIANIFICAZIONE SIT\_PGRA\_ITC\_FLUVIAL

-  P1
-  P2
-  P3

PIANIFICAZIONE SIT\_PGRA\_ITC\_COAST

-  P2
-  P3

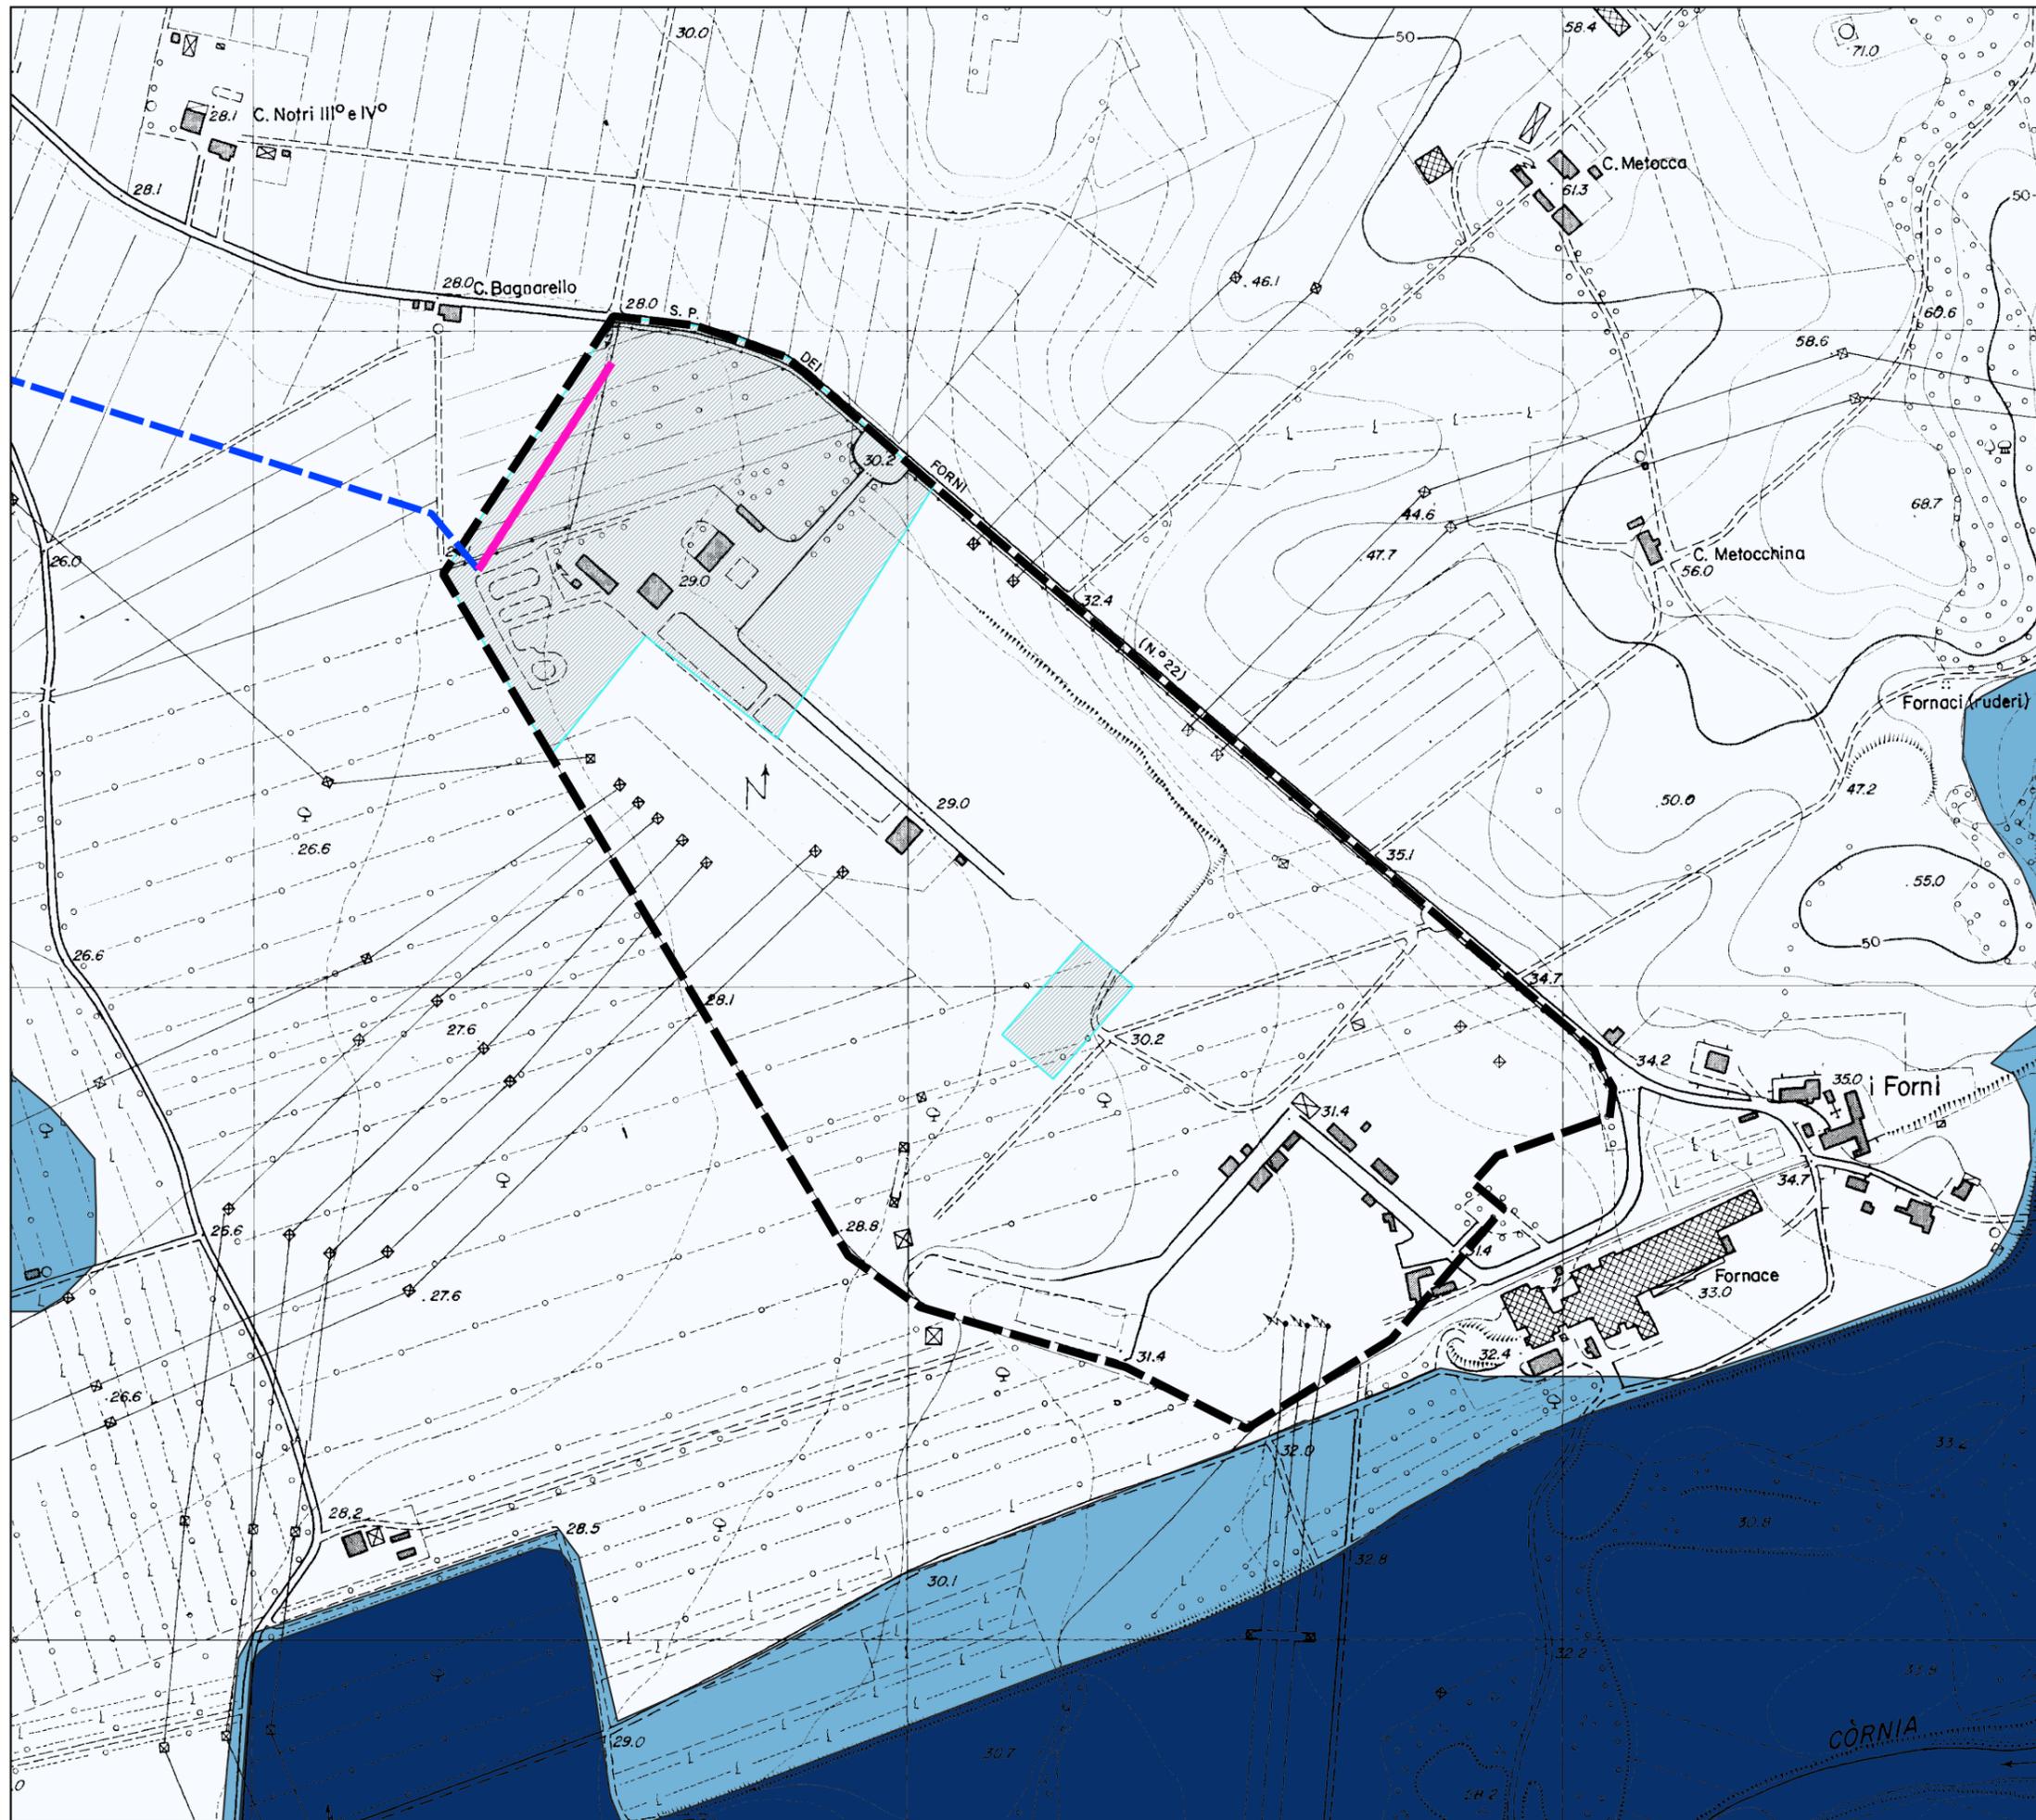

ORDINE DEI GEOLOGI  
Dr. Geol.  
PIER ANDREA  
VORLICEK  
Nº 371  
REGIONE DEL VENETO



REVISIONI	R.00	30/04/19	PRIMA_EMISSIONE	G.T.	DBA	TERNA
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO				
	DUHR10002BCC00519-007				
PROGETTO	TITOLO				
COLLEGAMENTO HVDC 220KV SACOI3 RICAVATO DAL DOC. TERNA	<b>RELAZIONE_COMPATIBILITÀ_IDRAULICA SUVERETO_LOC-FORNI</b>				
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	<b>CARTA_PERICOLOSITÀ_IDRAULICA</b>				
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
DUHR10002BCC00519-007_00		A3	1:5000	1/1	

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.  
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibi.