



VISTA LATERALE

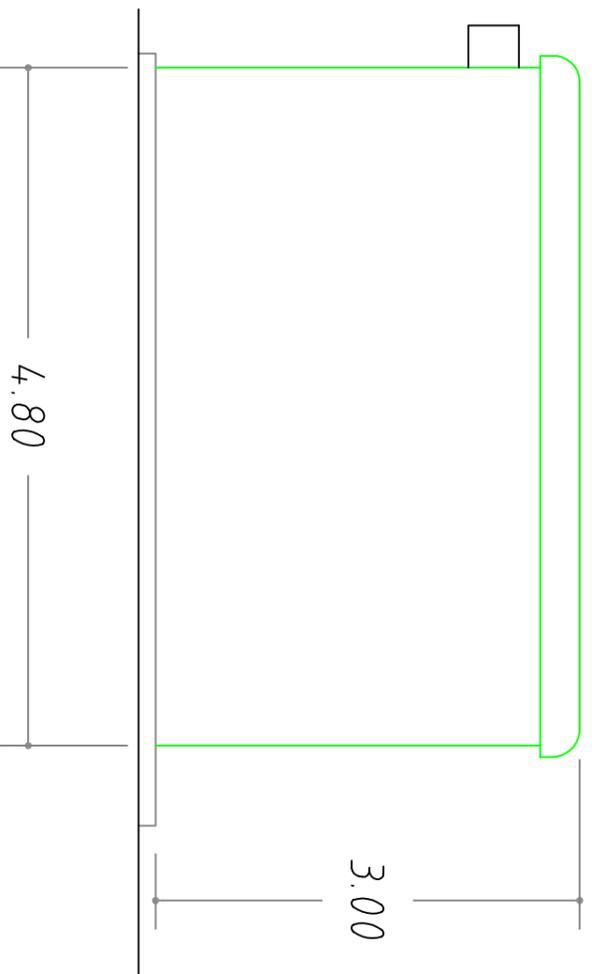


SEZIONE W-W

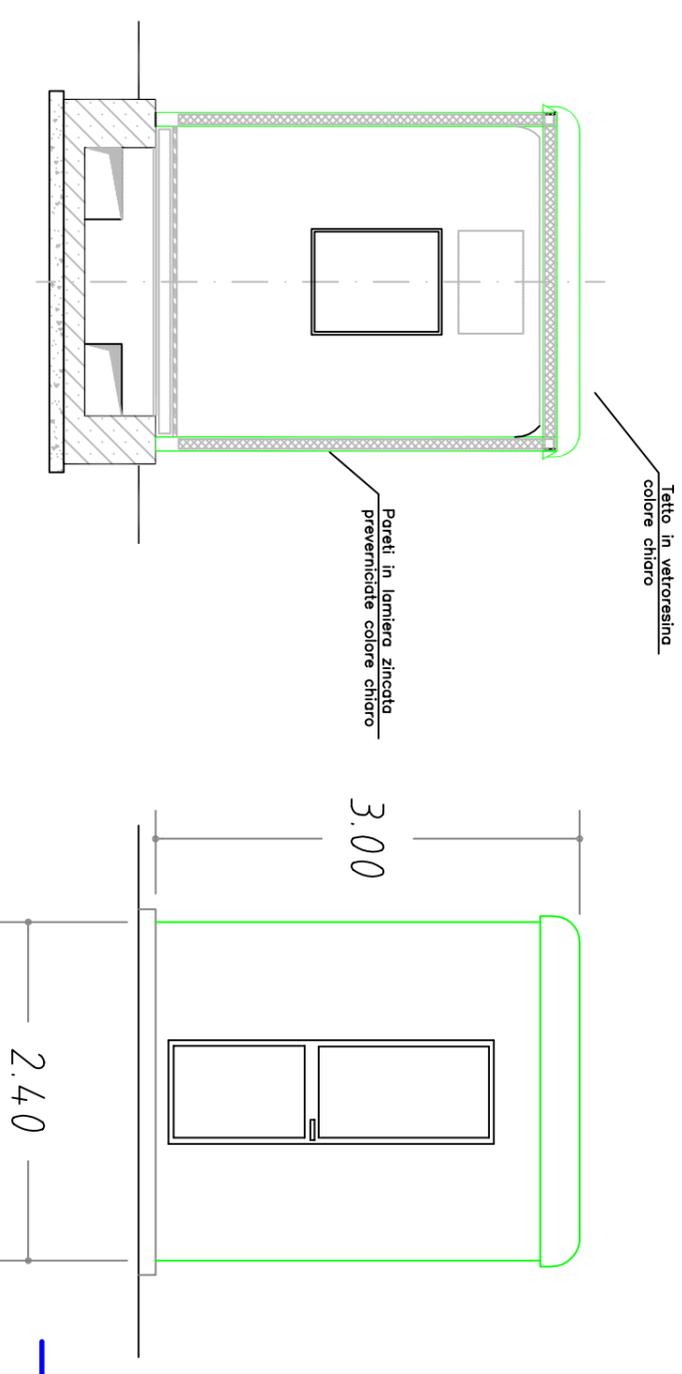

VISTA FRONTALE

PIANTA

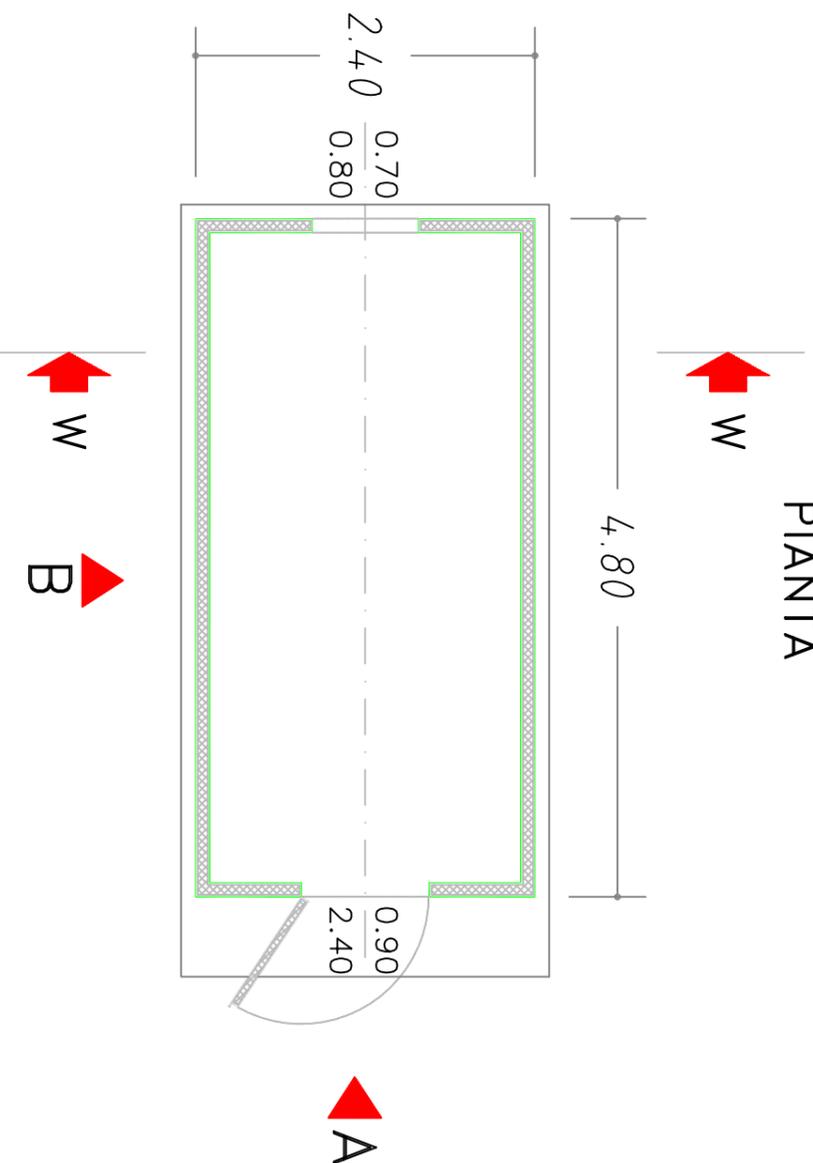

REVISIONI				
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO
00	30/06/2019	PRIMA EMISSIONE PER PTO	TRANCIPRO M	FRANCIPRO M

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO		
	DCHR10003BCC00820		
PROGETTO	TITOLO		
TE-HR-10-003	COLLEGAMENTO HVDC 2 x 200 MW +/- 200 kV "SA.CO.I. 3"		
RICAVATO DAL DOC. TERNA	STAZIONI DI CONVERSIONE SUVERETO E CODRONGIANOS		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	Chiosco per apparecchiature Elettriche		

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DCHR10003BCC00820_00.pdf	1 unità = 1 m	A3		1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terma S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terma S.p.A.

This document contains information proprietary to Terma S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terma S.p.A. is prohibiti.