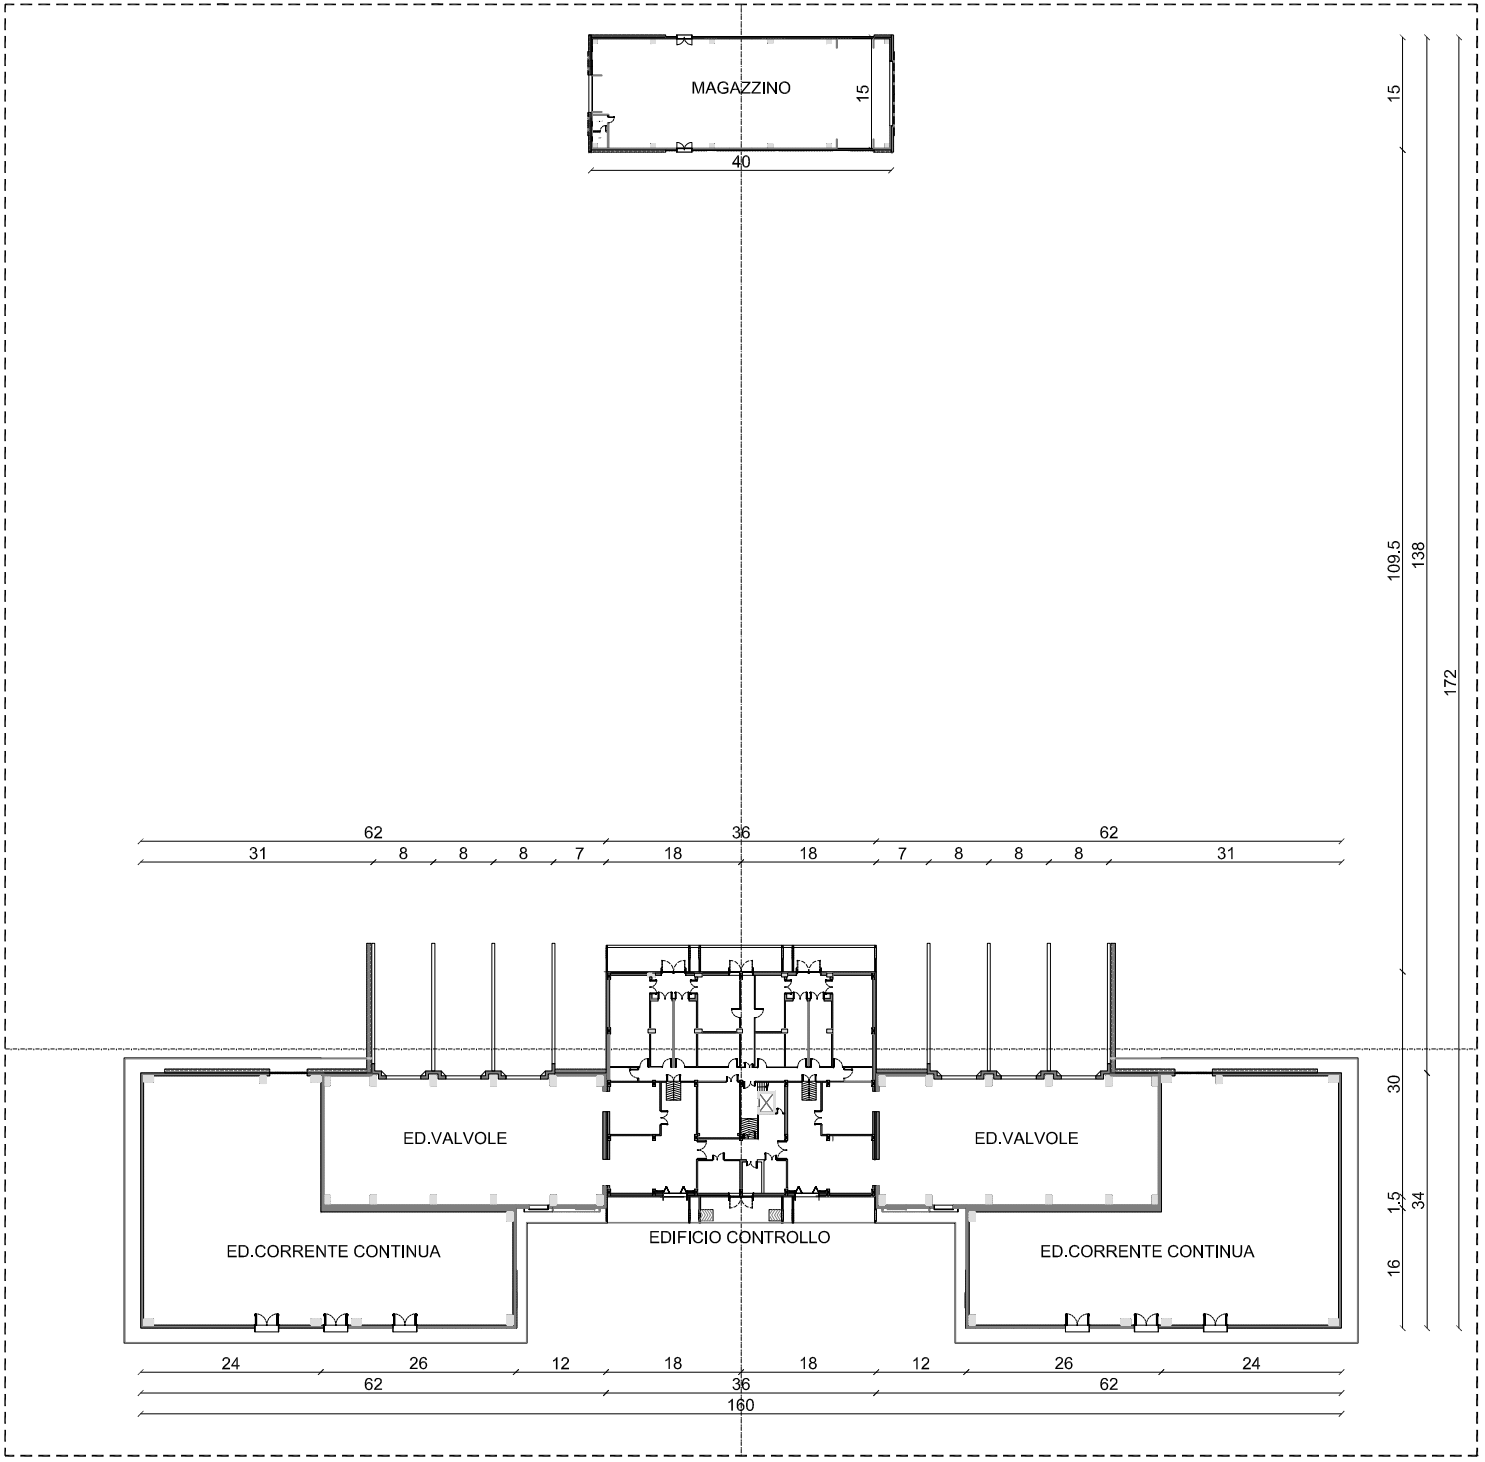

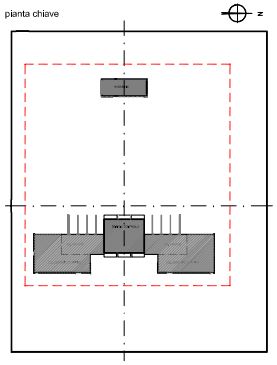

NOTA: I PROSPETTI DEFINITIVI E LE CARATTERISTICHE DI FINITURA ESTERNA DEGLI EDIFICI VERRANNO INDIVIDUATI NELL'AMBITO DI UN CONCORSO ARCHITETTONICO DI IDEE

REVISIONI					
02	28/06/2019	AGG. COME DA E-MAIL 28/06/2019	L.Maso	L.Maso	A.Alagnese
01	17/06/2019	Aggiorna da note e-mail Terna del 12/06/2019	L.Maso	L.Maso	L.Maso
00	31/05/2019	EMISSIONE	L.Maso	L.Maso	L.Maso
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

NUMERO E DATA ORDINE: XX

PROTOCOLLI				
R/24				
R/24				
R/23				
R/22				
R/21				
R/20	-			-
N.	DATA	ESAMINATO TERNA SPA	ACCETTATO PROCEDURE	RIFERIMENTO ACCETTAZIONE

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
PLANIMETRIA	DCHR10003BCC00835	Terna Rete Italia
PROGETTO	TITOLO	
	Stazione di Conversione di Codrongianos Collegamento HVDC 400Mw 200kVCC "SA.CO.I.3"	
RICAVATO DAL DOC. TERNA		
-		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		
Ristretto	Stato di Progetto - Complesso edifici Principali - Piante	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DCHR10003BCC00835_00-02.DWG	1 unità = 1 mm	A0	1:200	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal soggetto in relazione alla finalità per le quali è stato rilasciato. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e di divulgazione con la finalità di concorrenza di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it shall not be pursued and shall be for the purposes for which it has been furnished. Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.

COMPLESSO EDIFICI PRINCIPALI - PIANTE