

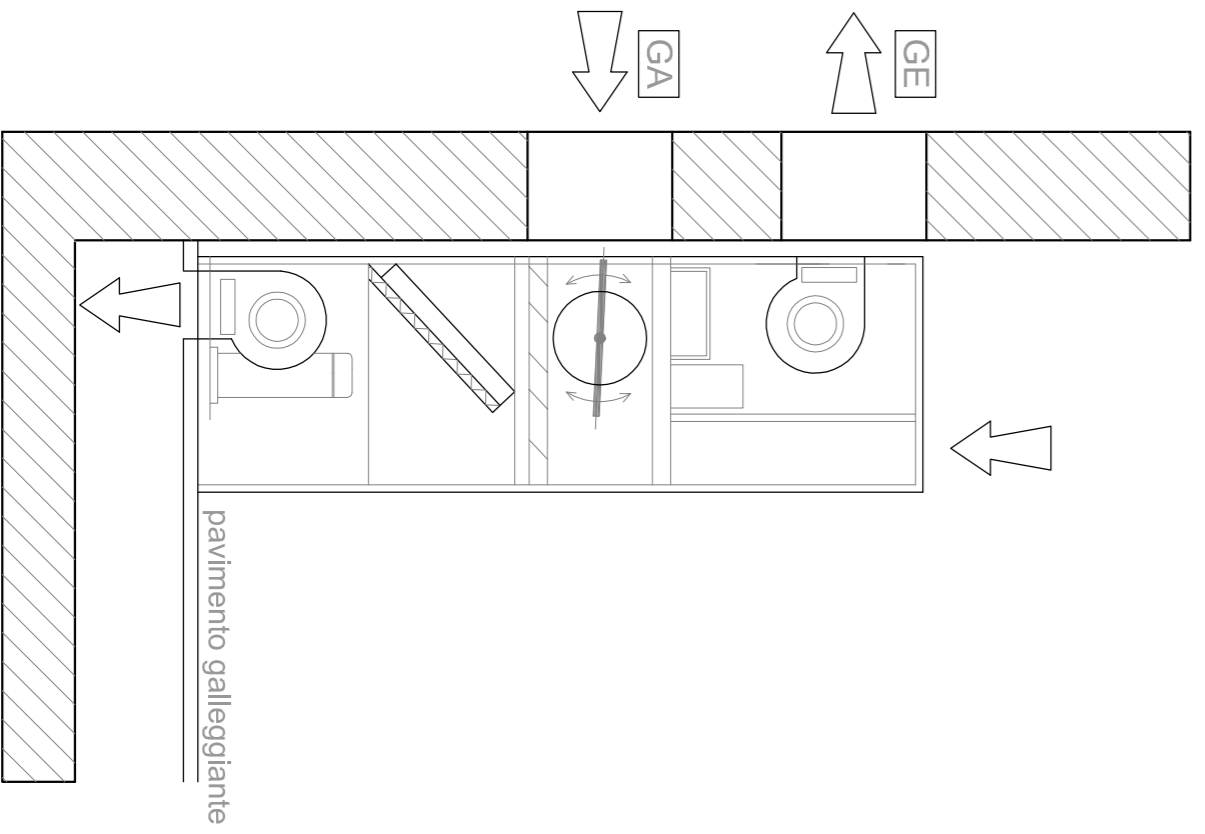
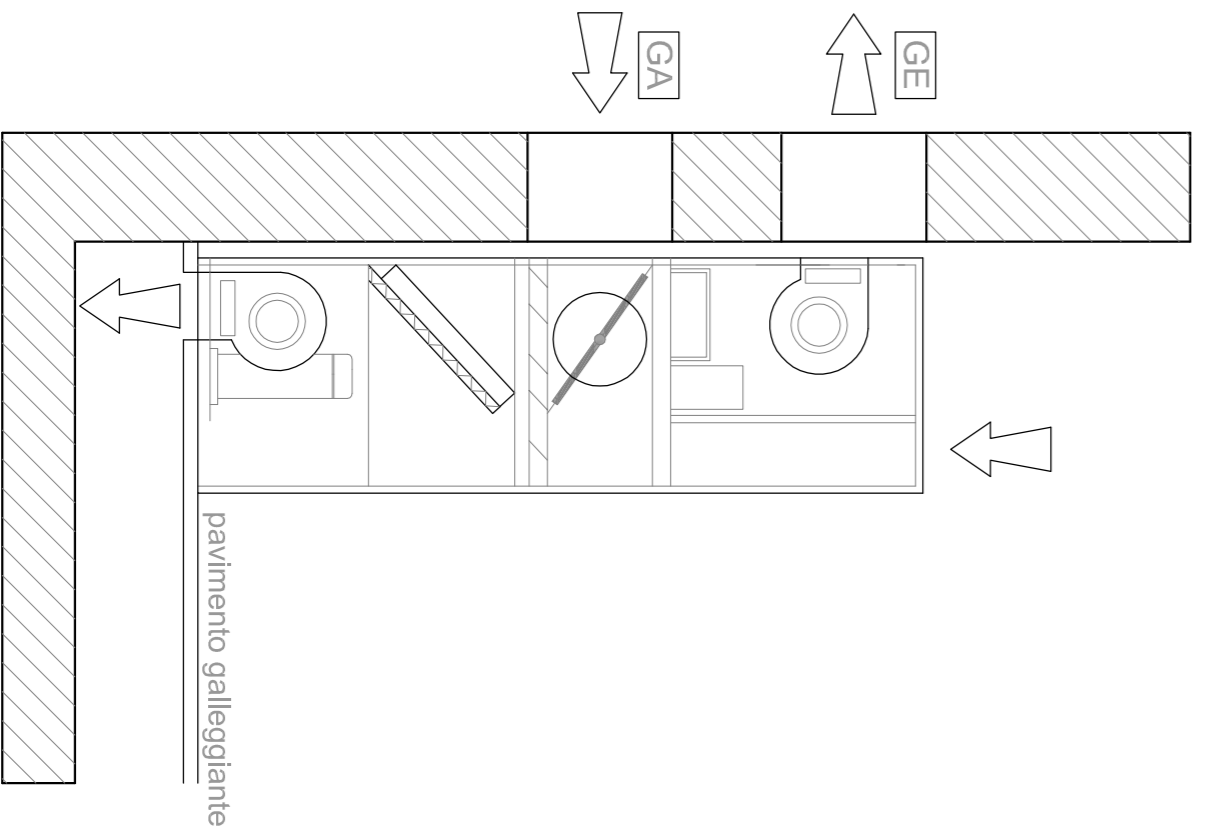


TIPOLOGICO DI FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORE
MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA DI TIPO UNDER

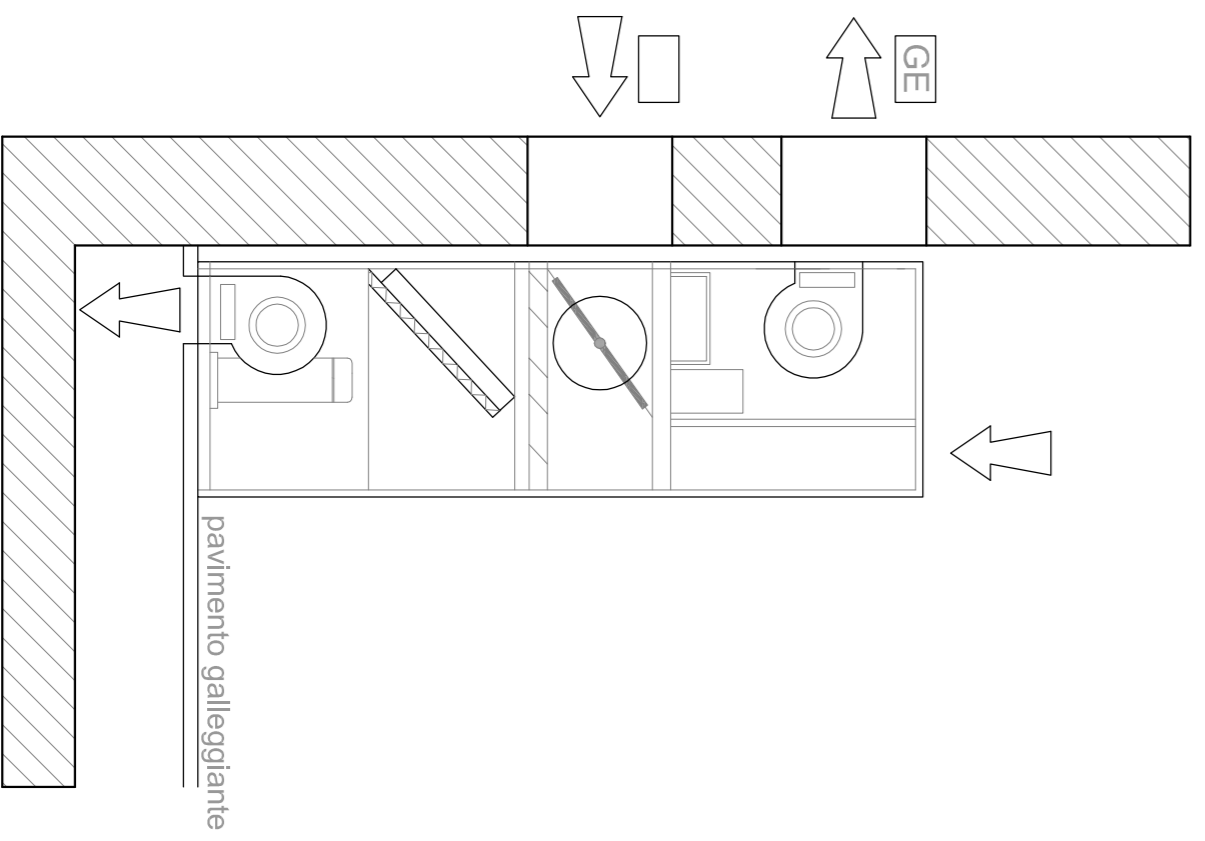

SCHEMA TIPOICO QUADRO DI
COMANDO E CONTROLLO PER
VENTILATORI LOCALE BATTERIE

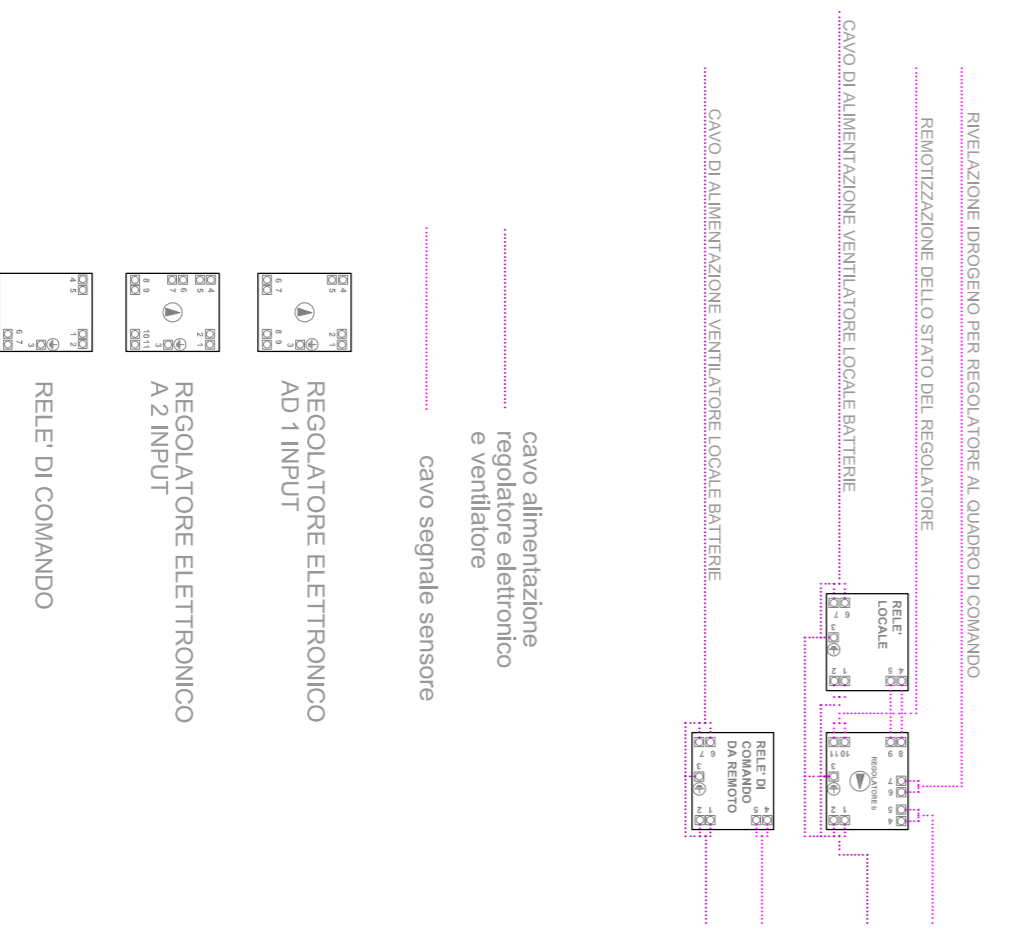

COMMITTENTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE
OBIETTIVO N.443/01

U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOI - RIPALTA

FABBRICATI TECNOLOGICI PGEF LATO SUD
Impianti Meccanici - HVAC
SCHEMA FUNZIONALE

SCALA:
-:-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DESCRIZIONE PROG. REV.

L1|0|2 0|2 D 1|7 D X I T|0|4|0|3 0|0|1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autenticata Data
A	Emilia/Dellella	C. Marone	31/10/2018	S. Iacoviello	31/10/2018	S. Iacoviello	31/10/2018	31/10/2018