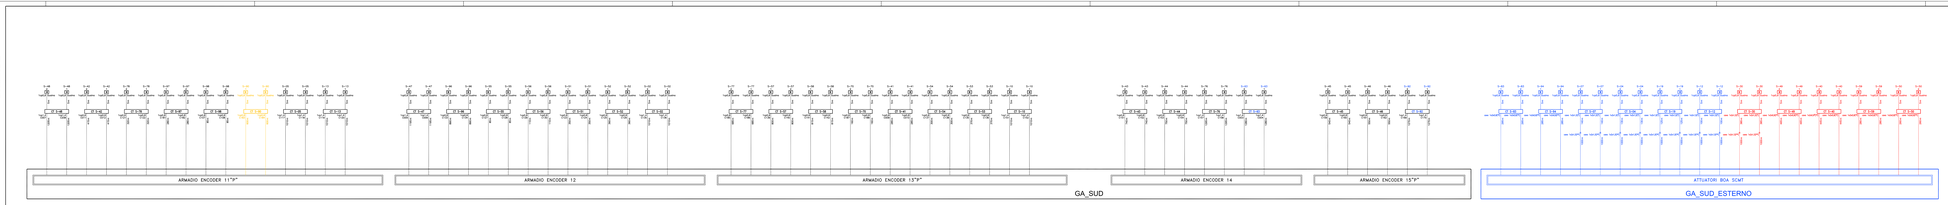

LEGENDA:

- BX — Box impianto di tipo centralizzato
- BX — Box non impianto di tipo centralizzato
- CT — Cassetta Terminale
- Armadio Encoder di Sezione
- Dorsale cavi
- Segnali Aggiorn
- Segnali Normali
- Segnali Ripetitori
- Segnali Ebrietà

RIEPILOGO RISPETTO A FASE PASSANTE/PASSANTE

	GA NORD	GA CENTRO	GA SUD
Segnali Aggiorn	B.07, B.14, SUB, SUT, SUD, SUE	----	----
Segnali Normali	----	----	----
Segnali Ripetitori	SUB, SUT, SUD, SUE	----	----
Segnali Ebrietà	----	----	----

TRISOM CAV DI COLLEGAMENTO TRA CASSETTA TERMINALE (CT) E BOX PALIFICIO DI SUDA (CT) - Cavo MT 1.5/3KV

TRISOM 1x6 (1x3+2x1mm²)	Codice AT 2SA.0001	Sfilabile per distanze fino a 1.000m	TRISOM TERMINALE (CT)
2xtr 1x6 (1x3+2x1mm²)	Codice AT 2SA0010	Sfilabile per distanze fino a 1.750m	
2xtr 1x6 (1x3+2x1mm²)	Codice AT 7SA.0006M	Sfilabile per distanze fino a 3000m	
2xtr 1x6 (1x3+2x1mm²)	Codice AT 2SA.0010	Sfilabile per distanze fino a 3000m	

QUADRIPLICAMENTO MI. ROGORECIO - PAVIA

Si rinvia SMR' nonno

Si rinvia SMR' per dettagli

Si deve SEMT coordinarsi in fase provvisoria

(1) Impianti di Esperio

(2) Schiemi e Regolamenti (IE, SS/STI Bins, etc, ecc)

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	12/12/12	Emissione esecutiva	CSTI	Dicembre 2012	Ciscato	Dicembre 2012	Pellegrino	Dicembre 2012

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione esecutiva	Ciscato	Dicembre 2012	Pellegrino	Dicembre 2012	Fabbrini	Dicembre 2012

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
B.00	12/03/13	Ciscato	12/03/13	Pellegrino	12/03/13	Fabbrini	12/03/13
B.01	12/03/13	Ciscato	12/03/13	Pellegrino	12/03/13	Fabbrini	12/03/13
B.02	12/03/13	Ciscato	12/03/13	Pellegrino	12/03/13	Fabbrini	12/03/13