




Centrale termoelettrica  
"Alessandro Volta"  
di Montalto di Castro  
Rifacimenti di 4 unit  di  
produzione esistenti  
LISTA DI CONTROLLO PER  
LA VALUTAZIONE PRELIMINARE

Allegato 4  
Zone umide e foce dei fiumi  
Scala: 1:100000

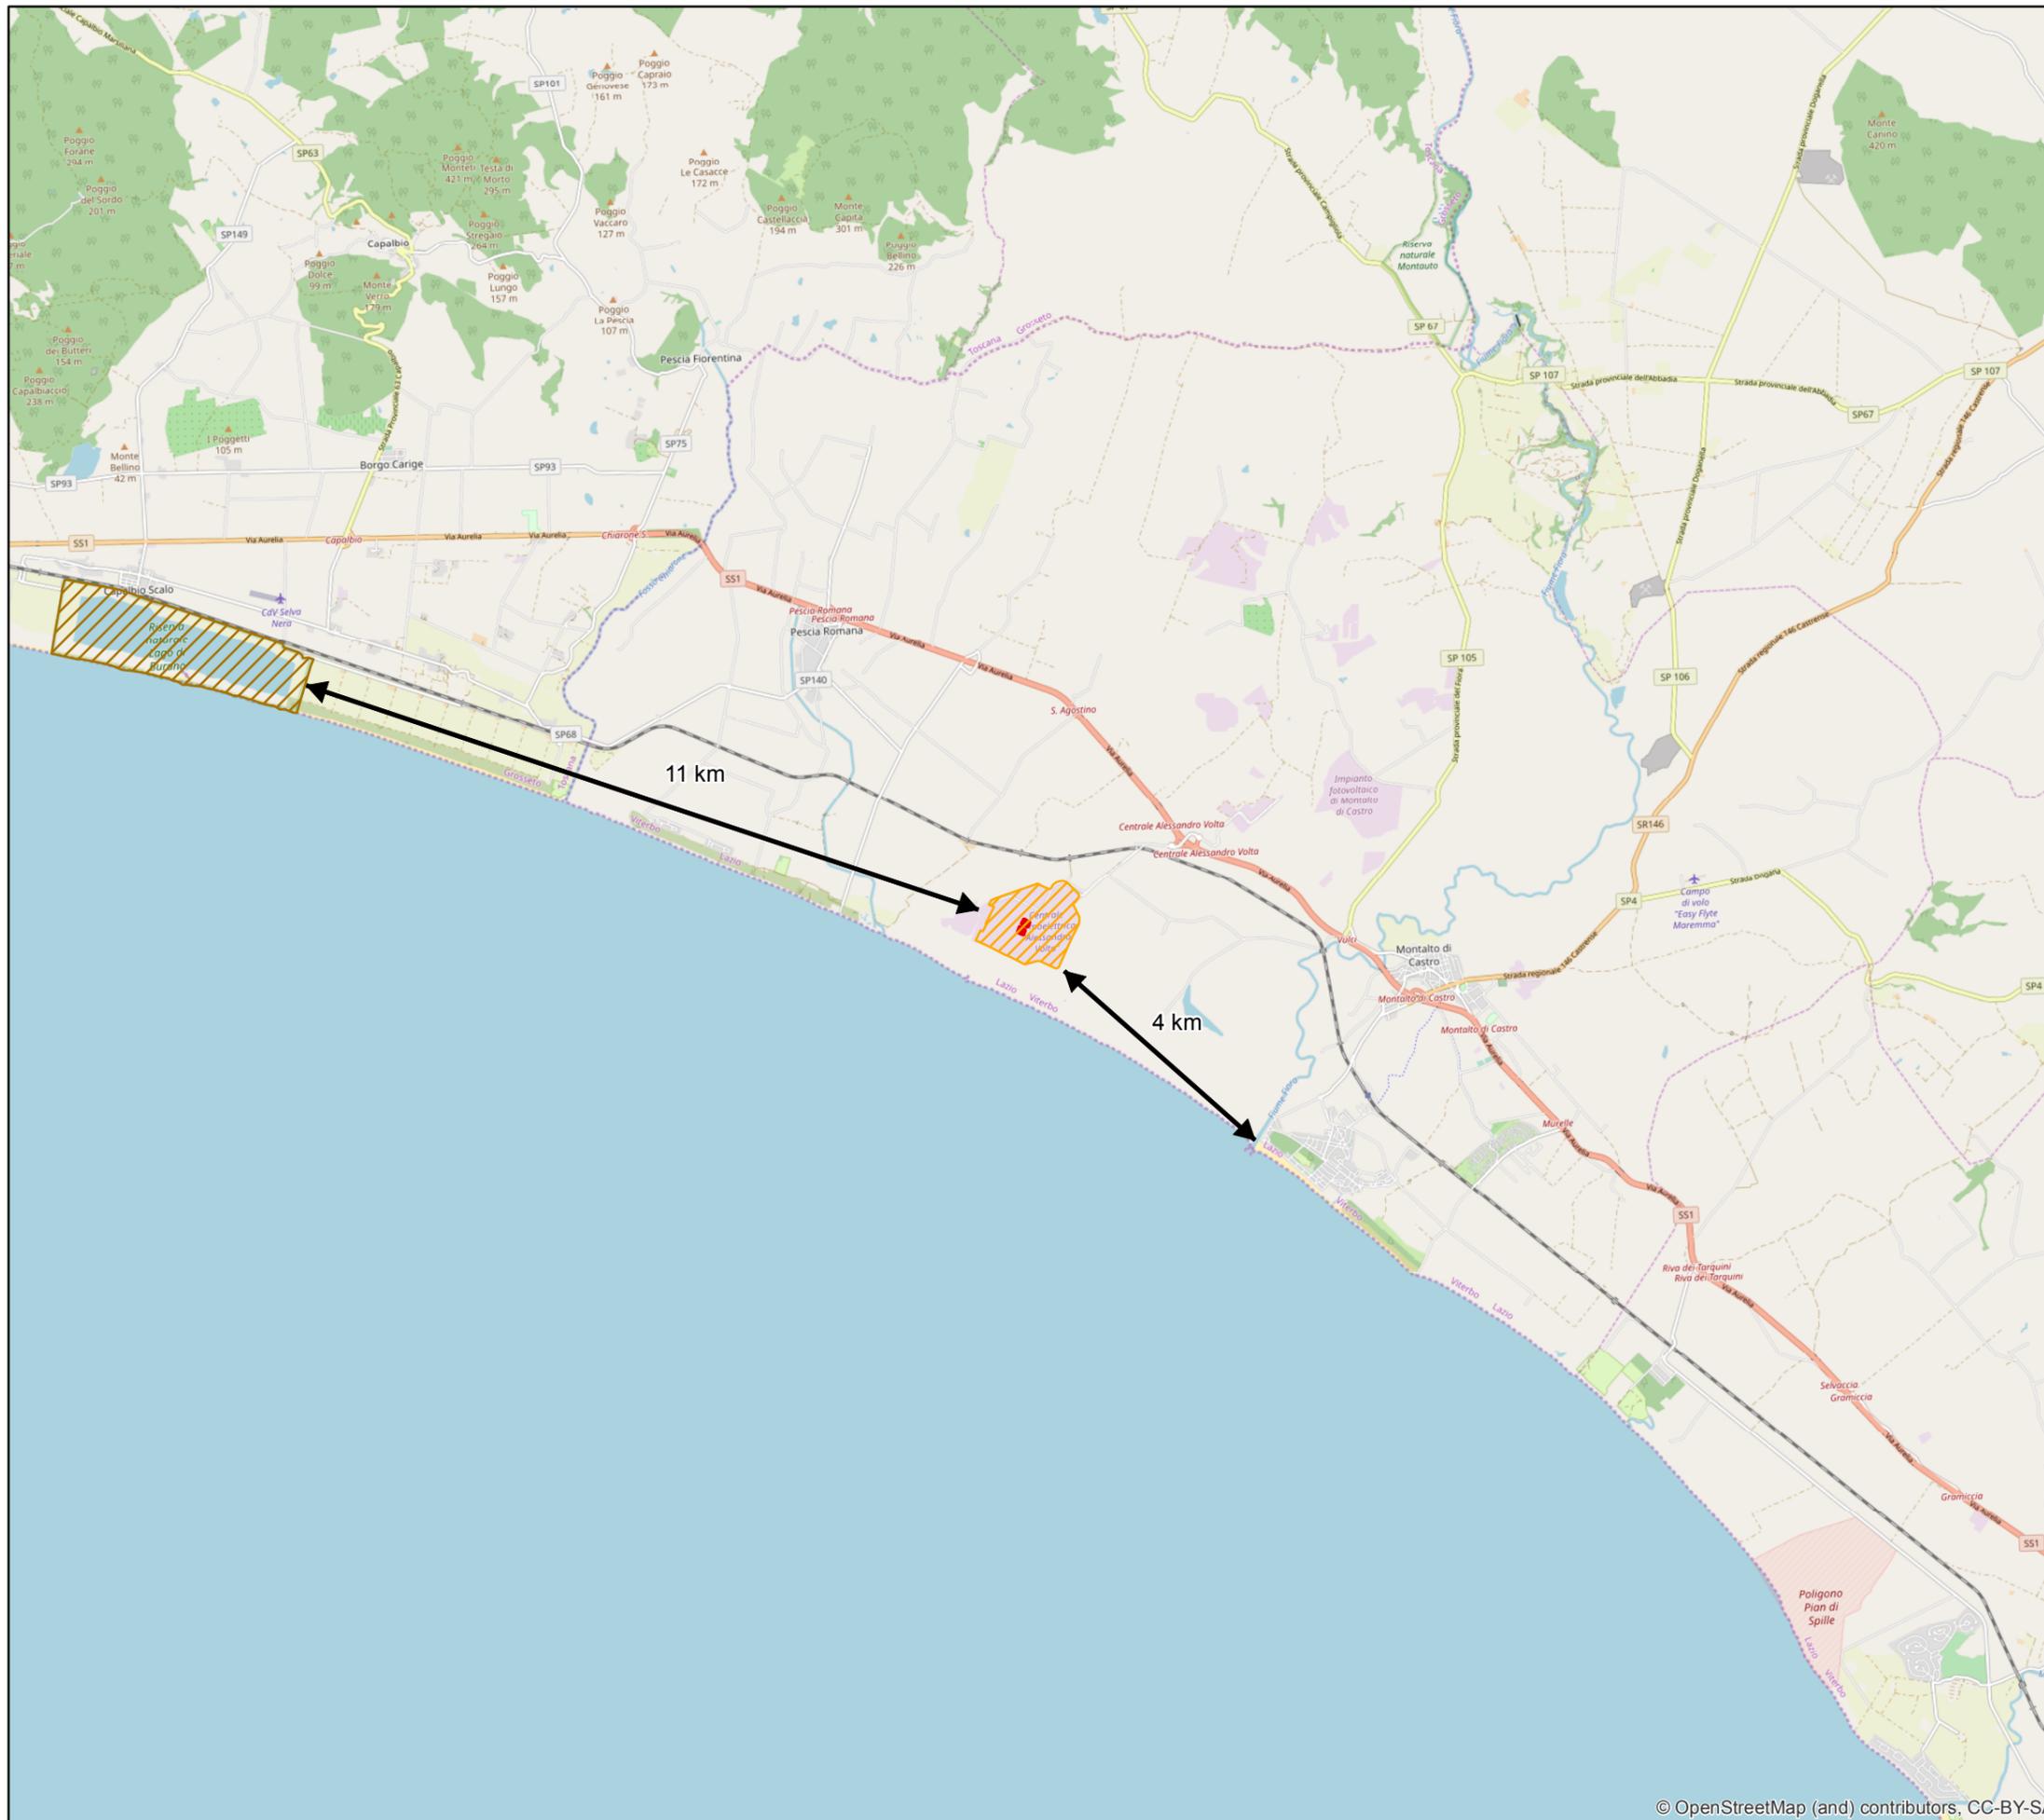

**Legenda**

-  Area di impianto
-  Area di intervento
-  Zone umide



0 1.250 2.500 5.000 m

Sistema di riferimento: WGS84 - UTM fuso 32 nord

Protocollo: B9014270