Sviluppo Rete tra Pesaro e Ancona
Realizzazione collegamento misto aereo cavo a 150 kV tra SE Candia e CP Fossombrone e demolizioni elettrodotti esistenti.

LEGENDA

- LINEA AT 220 kV ESISTENTE DA DECLASSARE A 150 kV
- LINEA AT 220 kV DA DEMOLIRE
- LINEA AT 150 kV FUTURA
- PALO AT 220 kV ESISTENTE
- PALO AT 220 kV DA DEMOLIRE
- PALO AT 150 kV FUTURO
- FASCIA DpA TRATTA AEREA

N.	DATA	MODIFICA	REDAZIONE	TECNICO OGGI ELIANDRO C.	TECNICO OGGI ELIANDRO C.	CAPO DIV. OGGI ANTONELLO
0	09/07/2021	PRIMA EMISSIONE				

TITOLO DEL DISEGNO N.	CARTA DELLA BENEMERITA
PLANIMETRIA	DE237874ACEX1076
COLLEGAMENTO CANDIA/FOSSOMBRONE PROGETTO DIS. DOC. TERNA	INTERVENTO 1 - VARIANTI E TRATTA AEREA P.59-P.70
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	PLANIMETRIA CATASTALE CON FASCIA DpA
	COMUNE DI SENIGALLIA (AN)

Terna Rete Italia
T A V O L A N O N V A L I D A

NOME DEL FILE	SCALA UNIT.	FORMATO	DATA	FOGLIO
DE237874ACEX1076.DWG	1 unità = 1 mm	297x1050	12/2020	01 / 05
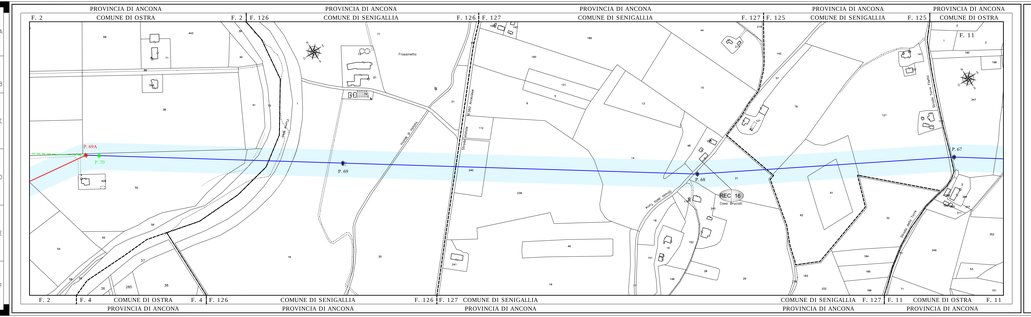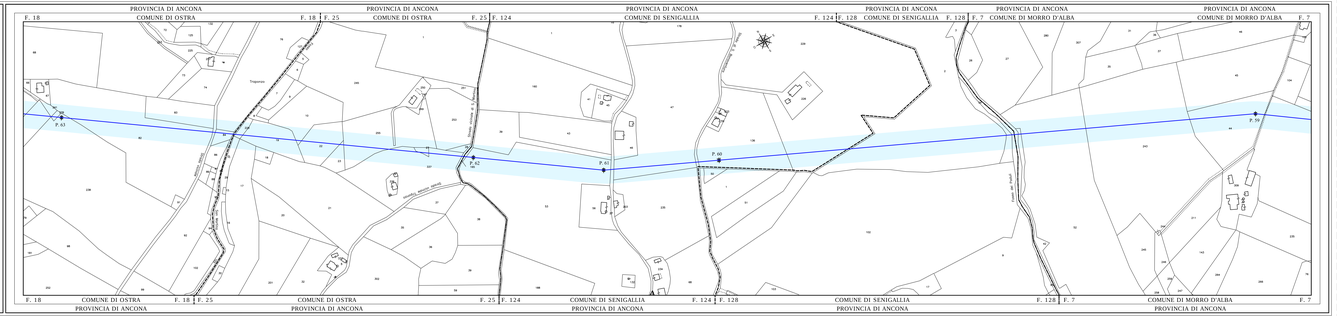
TERNA RETE ITALIA S.p.A. - CODICE CAMPO ELETTROMAGNETICO DELLA RETE ELETTRICA NAZIONALE ALTA TENSIONE - DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI TERNA RETE ITALIA S.p.A. - VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI DI QUANTO IN ESSO RIPORTATO SENZA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DI TERNA RETE ITALIA S.p.A. E LA DISTRUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO.