


- Legenda**
- Progetto SIA**
- nuovo sostegno
  - sostegno demolito
  - sostegno esistente
  - nuova linea aerea a 150 kV
  - nuova linea in cavo a 150 kV
  - linea demolita
  - declassamento linea aerea a 150 kV
  - buffer di 500 m dal tracciato
  - buffer di 2500 m dal tracciato
- Impianti esistenti**
- ✦ Allacciamento
  - Cabina Utente
  - Stazione non RTN e Cabina Primaria
  - Centrale Termoelettrica
- Linee elettriche esistenti**
- 380kV RTN Aerea
  - 220kV RTN Aerea
  - 132kV RTN Aerea
  - 132kV RTN In cavo
  - 132kV RTN Mista
  - Linea elettrica AT non RTN

- Impatto visivo**
- assente
  - non significativo
  - potenzialmente distinguibile
  - potenzialmente dominante

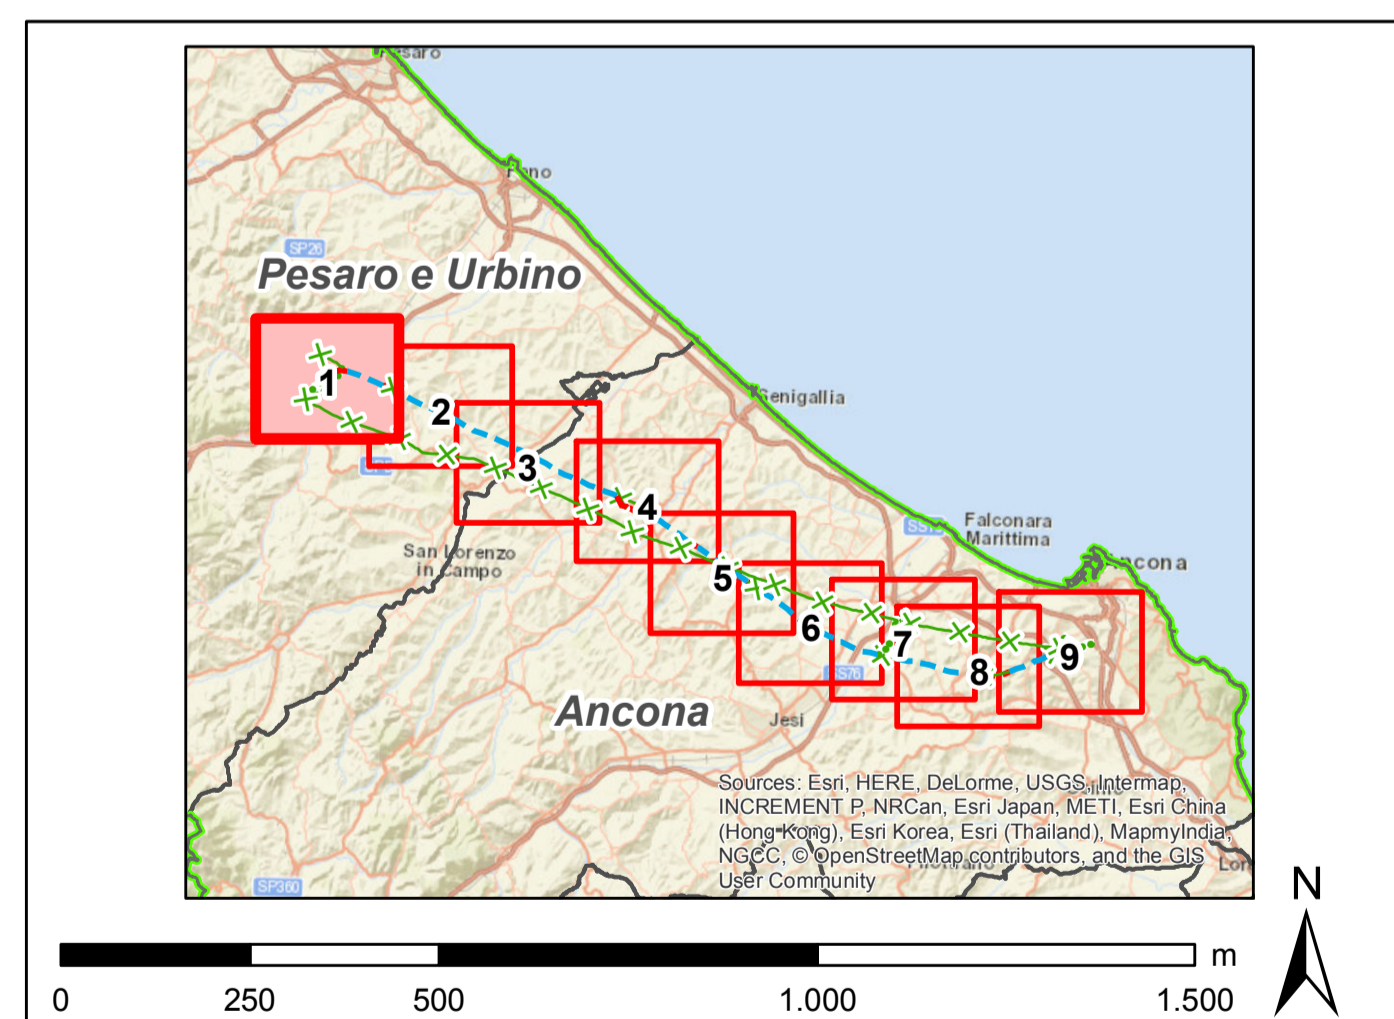

REVISIONI			
00	30/11/2018	emissione definitiva	L. Di Campo G. Carletti
N	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO VERIFICATO APPROVATO
CODIFICA DELL'LABORATORIO			
D E 23787A1 C EX A041			
Terna Rete Italia			
TITOLLO			
Sviluppo Rete tra Pesaro e Ancona Realizzazione collegamento tra SE Candia e CP Fossombrone o demolizioni elettrodotti esistenti Relazione paesaggistica			
Carta dell'impatto visivo			
NOME DEL FILE	FORMATO	SCALA	FOGLIO
2323787A1_001	A0	1:10.000	1 di 9
			GOLDER
<small>Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza il permesso scritto di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.</small>			