


- Legenda**
- Progetto SIA**
- nuovo sostegno
  - sostegno demolito
  - sostegno esistente
  - nuova linea aerea a 150 kV
  - nuova linea in cavo a 150 kV
  - linea demolita
  - declassamento linea aerea a 150 kV
  - buffer di 500 m dal tracciato
  - buffer di 2500 m dal tracciato
- Impianti esistenti**
- ⊕ Allacciamento
  - Cabina Utente
  - Stazione non RTN e Cabina Primaria
  - Centrale Termoelettrica
- Linee elettriche esistenti**
- 380kV RTN Aerea
  - 220kV RTN Aerea
  - 132kV RTN Aerea
  - 132kV RTN In cavo
  - 132kV RTN Mista
  - Linea elettrica AT non RTN
- limite comunale

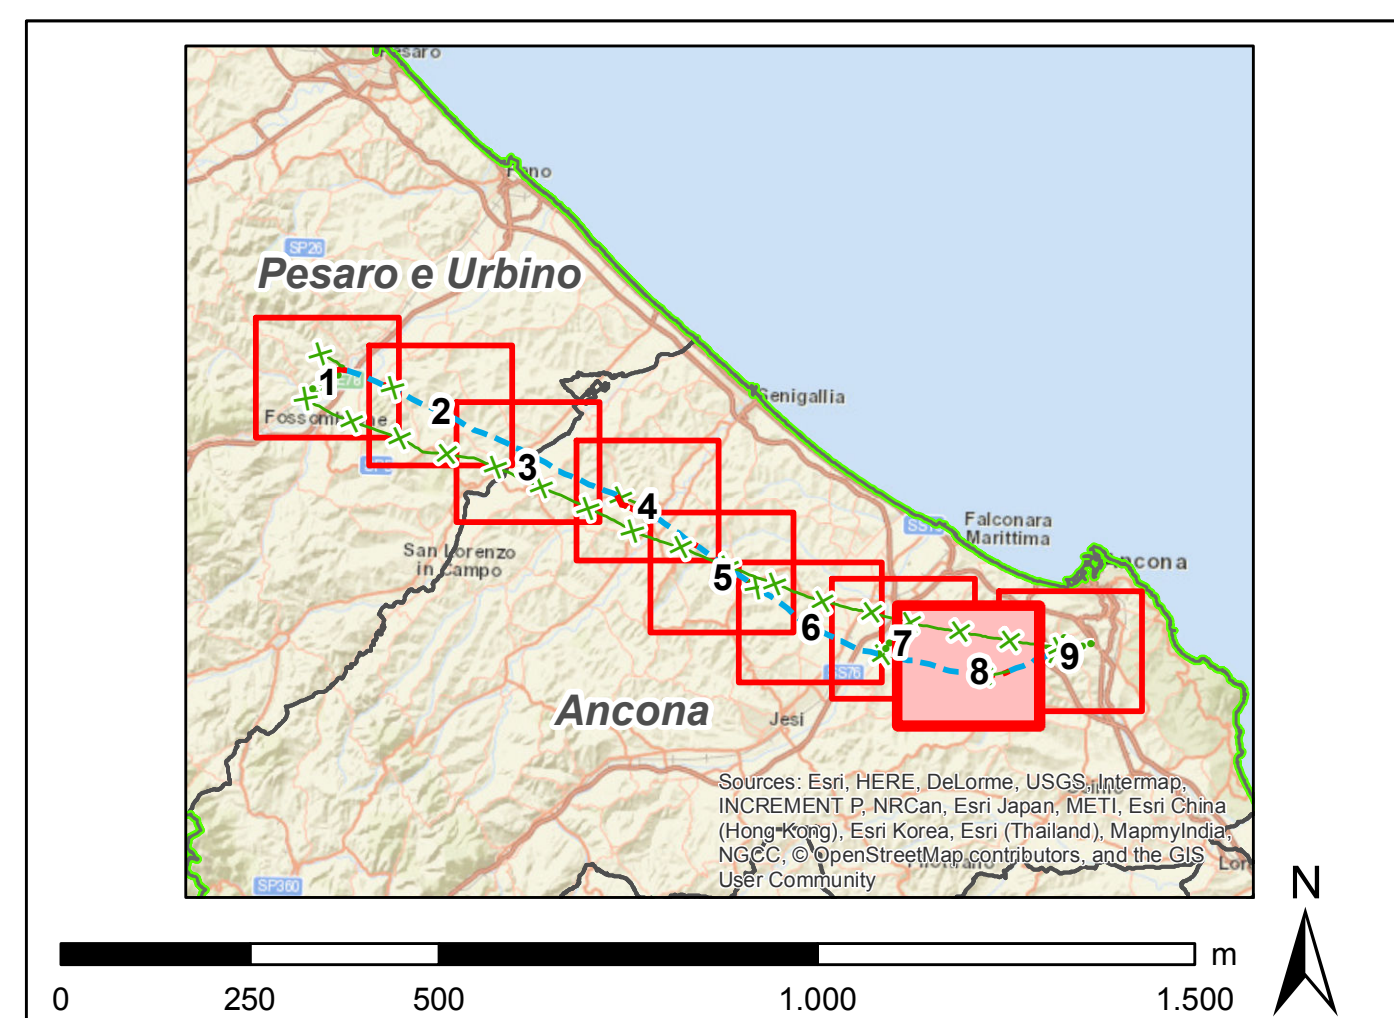

00	30/11/2018	emissione definitiva	L. Ciccarelli	B. Santoro	A. Lupo
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

CODIFICA DELL'LABORATORIO			
D E 23787A1 C EX A048		TITOLLO	
<p><b>Sviluppo Rete tra Pesaro e Ancona</b>  <b>Realizzazione collegamento tra SE Candia e CP Fossombrone</b>  <b>o demolizioni elettrodotti esistenti</b>  <b>Relazione di Due Diligence sulle terre e rocce da scavo</b></p>			
Corografia delle opere in progetto			
NOME DEL FILE	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DE23787A1C0048_8.dwg	A0	1:10.000	8/9

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza il permesso scritto di Terna S.p.A. This document contains information property of TERNIA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNIA S.p.A. is prohibited.