




- Legenda**
- Progetto SIA**
- nuovo sostegno
 - sostegno demolito
 - sostegno esistente
 - nuova linea aerea a 150 kV
 - nuova linea in cavo a 150 kV
 - linea demolita
 - declassamento linea aerea a 150 kV
 - area di studio ristretta (500 m)
 - area di studio vasta (2500 m)
- Impianti esistenti**
- limite comunale
 - ✦ Attaccamento
 - Cabina Utente
 - Stazione non RTN e Cabina Primaria
 - Centrale Termoelettrica
 - 380kV RTN Aerea
 - 220kV RTN Aerea
 - 132kV RTN Aerea
 - 132kV RTN In cavo
 - 132kV RTN Mista
 - Linea elettrica AT non RTN

- Impatto visivo**
- assente
 - non significativo
 - potenzialmente distinguibile
 - potenzialmente dominante

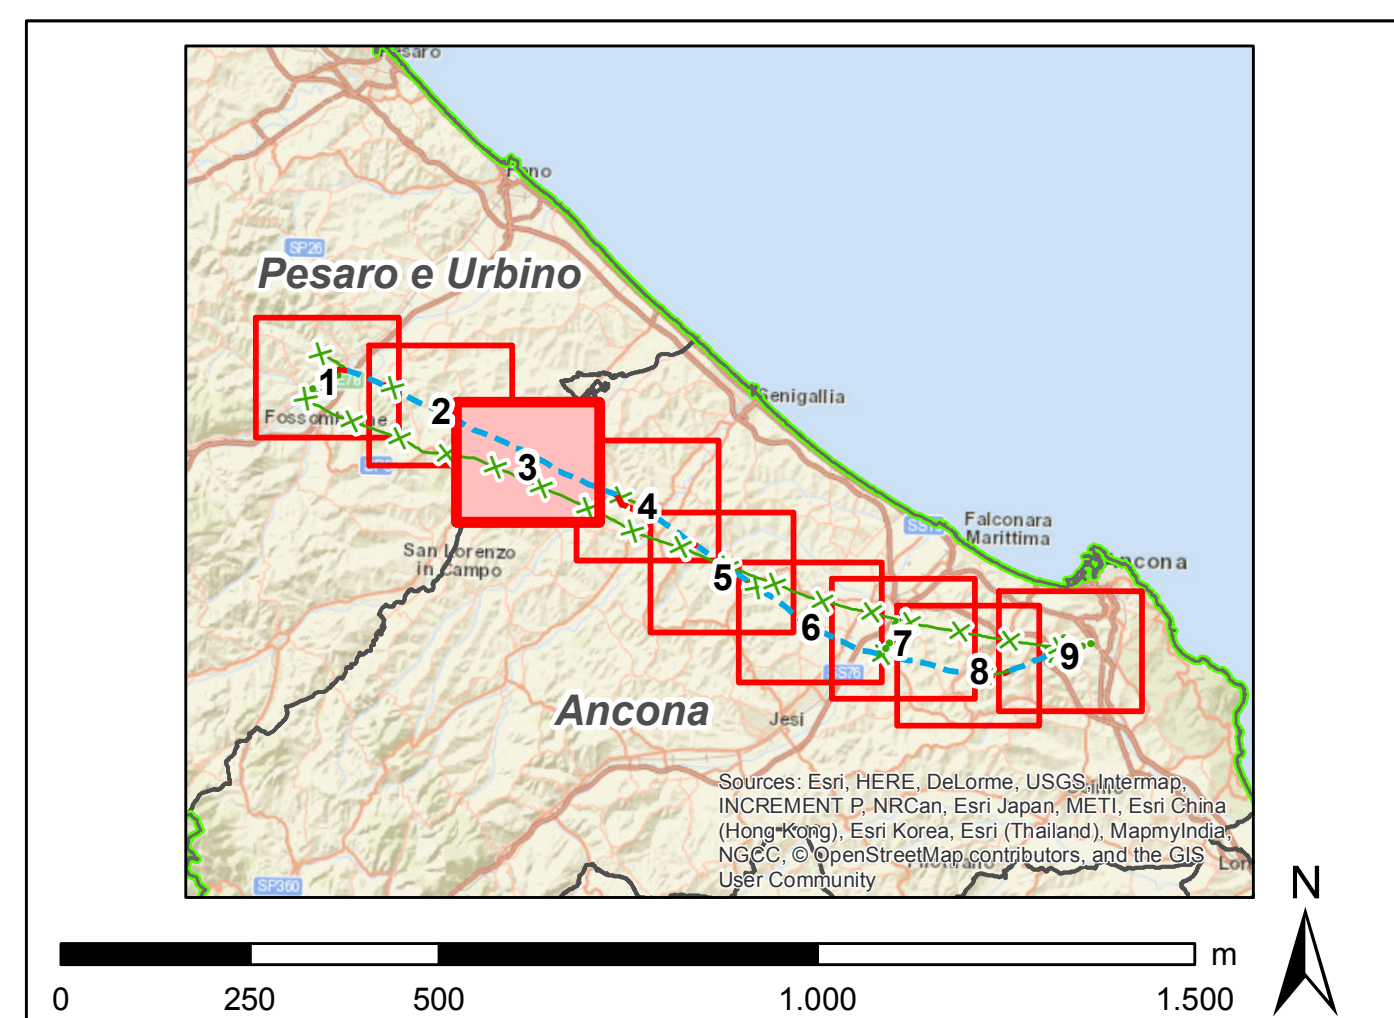

00	30/11/2018	emissione definitiva	L. Di Cimino	B. Santoro	A. Lupo
N	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

INGEGNERIA CURATOLO
Terna Rete Italia
Realizzazione collegamento tra SE Candia e CP Fossombrone o demolizioni elettrodotti esistenti
Studio di Impatto Ambientale
Carta dell'impatto visivo

NOME DEL FILE	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
SEI23787A1_C_EX_A025	A0	1:10.000	3 di 9	

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza il permesso scritto di Terna S.p.A. This document contains information property of TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.