


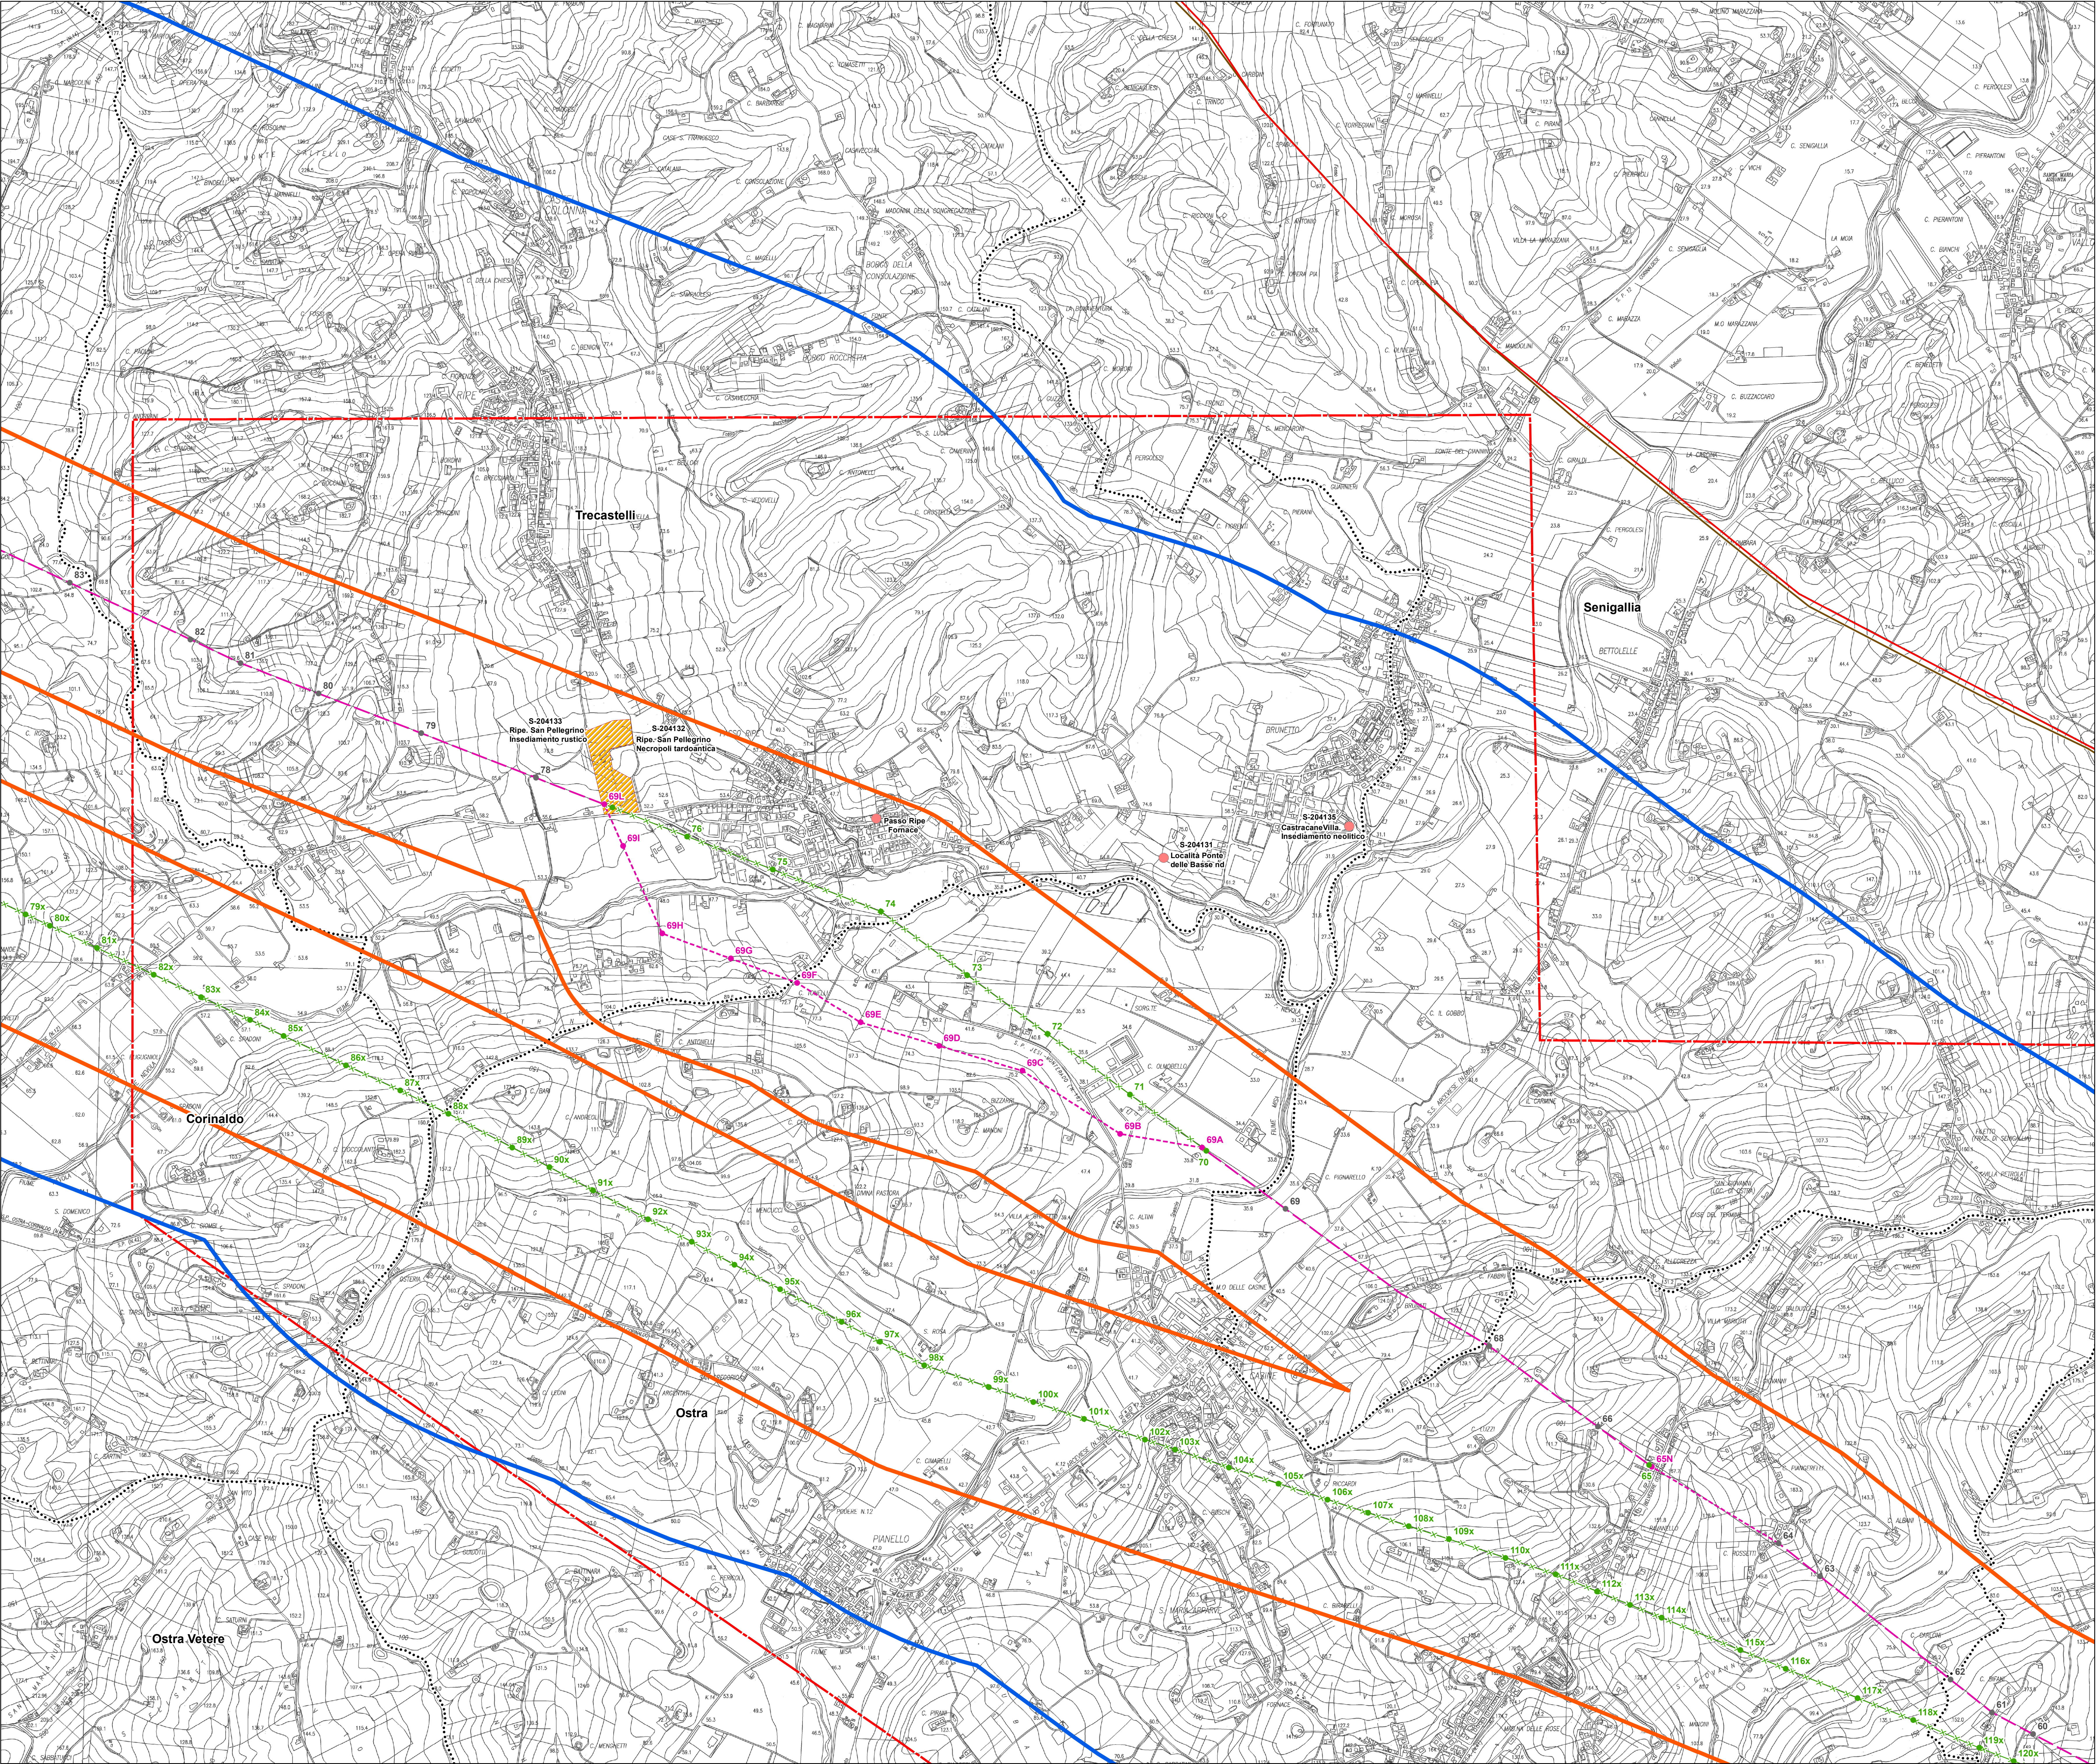

Legenda
Progetto SIA

- nuovo sostegno
- sostegno demolito
- sostegno esistente
- nuova linea aerea a 150 kV
- nuova linea in cavo a 150 kV
- linea demolita
- declassamento linea aerea a 150 kV
- area di studio ristretta (500 m)
- area di studio vasta (2500 m)

Impianti esistenti

- * Allacciamento
- Cabina Utente
- Stazione non RTN e Cabina Primaria
- Centrale Termoelettrica

Linee elettriche esistenti

- 380kV RTN Area
- 220kV RTN Area
- 132kV RTN Area
- 132kV RTN In cavo
- 132kV RTN Mista
- Linea elettrica AT non RTN

Elementi di interesse archeologico

- area di studio bibliografico
- dati bibliografici
- ▨ area con vincolo archeologico



0		250	500	1.000	1.500
---	--	-----	-----	-------	-------

REVISIONI											
00	30/11/2018	emissione definitiva	L. Di Cosimo	B. Spataro	OTIS-PRU	A. Lipone	OTIS-PRU				
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO						
CODIFICA DELL'ELABORATO											
D E 23787A1 C EX A026											
TITOLO											
Sviluppo Rete tra Pesaro e Ancona Realizzazione collegamento tra SE Candia e GP Fossombrone o demolizioni elettrodotto esistenti Studio di Impatto Ambientale											
Carta delle presenze archeologiche											
NOME DEL FILE		FORMATO	SCALA	FOGLIO							
DE23787ACEXA026_A.pdf		AO	1:10.000	4 di 9							
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alla finalità per la quale è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza il permesso scritto di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNIA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purpose for which it has been furnished. Unlawful reuse of information or reproduction without the written permission of TERNIA S.p.A. is prohibited.											