

**Legenda**

**Progetto SIA**

- nuovo sostegno
- sostegno demolito
- sostegno esistente
- nuova linea aerea a 150 kV
- nuova linea in cavo a 150 kV
- linea demolita
- declassamento linea aerea a 150 kV
- area di studio ristretta (500 m)
- area di studio vasta (2500 m)

**Impianti esistenti**


- ⊕ Allacciamento
- Cabina Utente
- Stazione non RTN e Cabina Primaria
- Centrale Termoelettrica

**Linee elettriche esistenti**

- 380kV RTN Aerea
- 220kV RTN Aerea
- 132kV RTN Aerea
- 132kV RTN In cavo
- 132kV RTN Mista
- Linea elettrica AT non RTN

**Elementi di interesse archeologico**

- area di studio bibliografico
- dati bibliografici
- ▨ area con vincolo archeologico

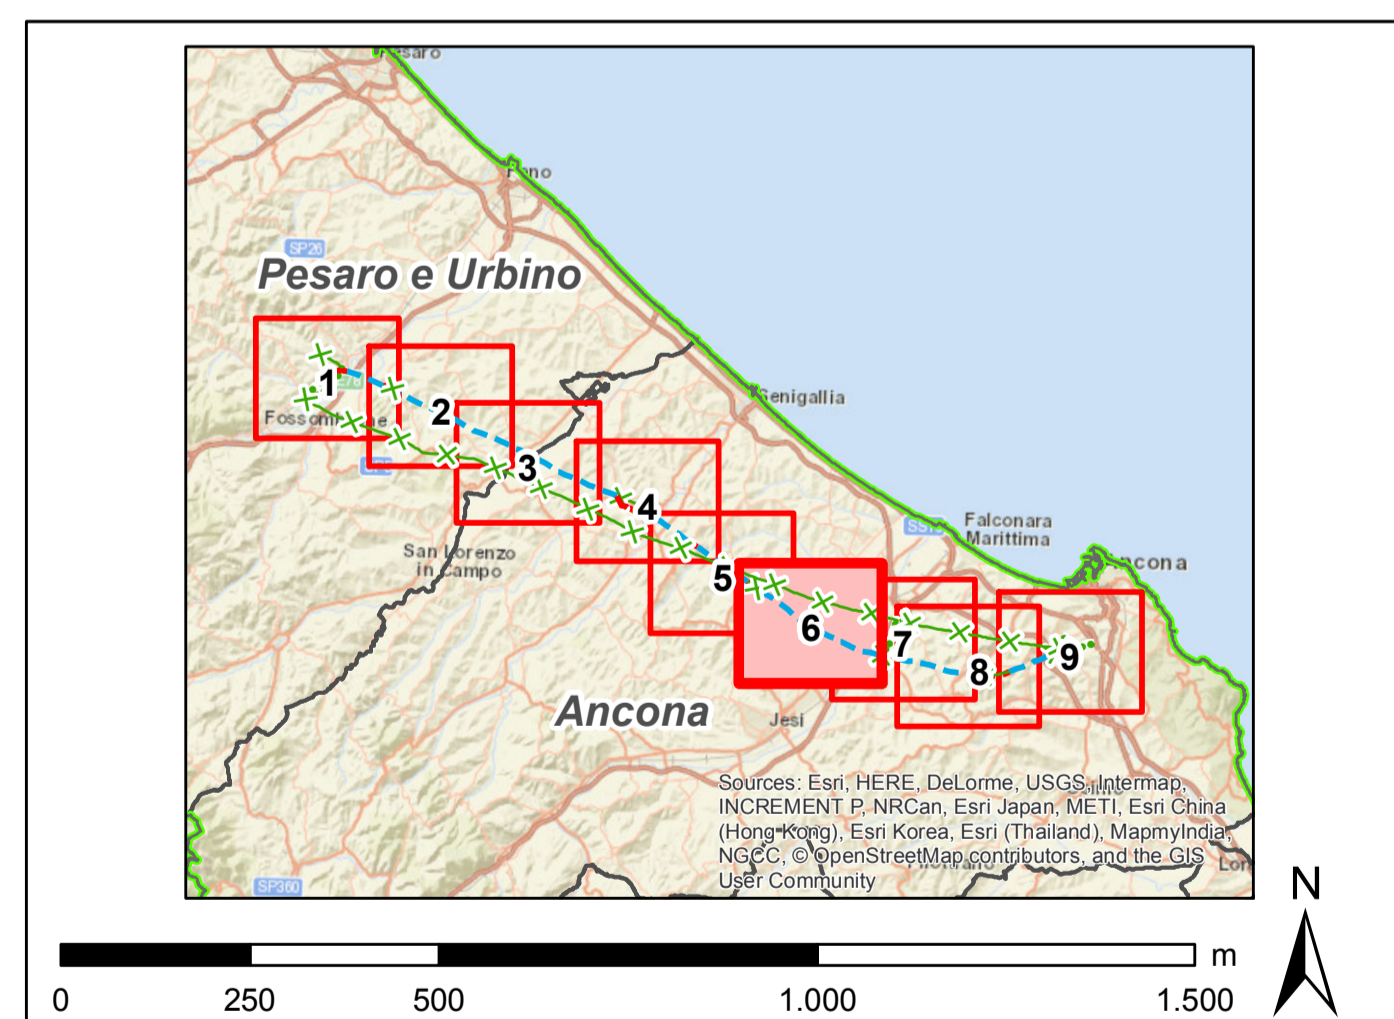

00	30/11/2018	emissione definitiva	L. Di Campo	B. Ternero	A. Lupo
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
CODIFICA DELL'LABORATORIO					
D E 23787A1 C EX A026			Terna Rete Italia		
TITOLO					
Sviluppo Rete tra Pesaro e Ancona					
Realizzazione collegamento tra SE Candia e CP Fossombrone					
o demolizioni elettrodotti esistenti					
Studio di Impatto Ambientale					
Carta delle presenze archeologiche					
NOME DEL FILE		FORMATO	SCALA	FOGLIO	
D:\23787A1\CAD\A026_8.dwg		AO	1:10.000	6/9	GOLDER
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza il permesso scritto di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it is not to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.					