

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

SOTTOPASSI, SOTTOVIA E TOMBINI IDRAULICI

OPERE D' ARTE - TOMBINI IDRAULICI

TOMBINO SCATOLARE AL KM 9+300,00 - 4.00X2.00

Relazione di Calcolo

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :




Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:

STE - Progetto stradale ed Idraulica
ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
ITALCONSULT/SETECO - Strutture

GEO DATA - Geologia e Idrogeologia

GES - Geotecnica

CINIGEO - Gallerie grisutose


ECOPLAME - Ambiente

LAND - Archeologia

PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Implanti
Ing. F.GATTO - Interferenze
TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:
ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. R. Lapenta

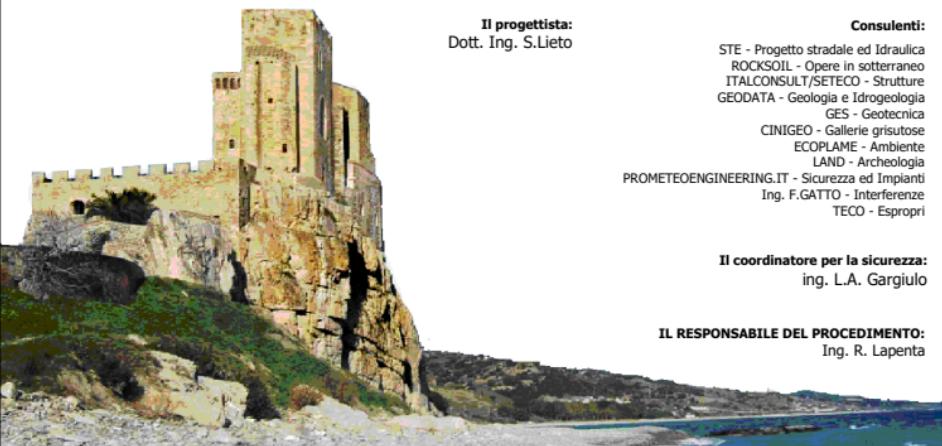

Rep.: -

Scala di rappresentazione: -:----

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L	O	7	1	6	C	E	1	9	0	1		T	0	1	T	S	7	5	S	T	R	R	E	0	1	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	28.04.2017	Emissione	Ing. T. Zanella	Ing. F.M. La Camera	Ing. E. Campa
B	15.04.2019	Revisione	Ing. T. Zanella	Ing. F.M. La Camera	Ing. S. Lieto
C	08.09.2019	Revisione per Validazione	Ing. T. Zanella	Ing. F.M. La Camera	Ing. S. Lieto

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 1 di 314
--	---	---------------------	------------------

INDICE

1. PREMESSA	4
2. QUADRO NORMATIVO.....	5
3. MATERIALI	6
3.1. Durabilità e prescrizioni sui materiali	7
4. PARAMETRI GEOTECNICI.....	9
5. CRITERI DI DEFINIZIONE DELL' AZIONE SISMICA	9
6. COMBINAZIONI DI CARICO	11
6.1. Combinazioni per verifica allo SLU.....	11
6.2. Combinazioni per verifica allo SLE	13
6.3. Combinazioni per la condizione sismica	13
7. CRITERI DI ANALISI DELLO SCATOLARE	14
7.1. Modellazione della struttura.....	14
7.2. Modellazione del terreno.....	14
7.3. Calcolo della pressione in calotta.....	14
7.4. Angolo di diffusione dei sovraccarichi	16
7.5. Calcolo delle spinte sui paramenti verticali	17
7.5.1. Spinte in condizioni statiche	18
7.5.1.1. Spinte attive.....	18
7.5.1.2. Spinte a riposo	18
7.5.2. Spinte in presenza di sisma.....	19
7.5.2.1. Sovraspinte sismiche sullo scatolare	19
7.5.2.2. Sovraspinte sismiche sui muri di risvolto	19
7.5.3. Spinte in fase statica e sovraspinte sismiche sulle opere di progetto.....	21
8. ANALISI DEI CARICHI	23
8.1. Pesi Propri	24
8.2. Carichi Permanenti.....	24
8.2.1. Carichi Permanenti agenti sulla soletta superiore.....	24
8.2.2. Spinte Lateralì (spinta del terrapieno e spinta della falda)	24

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 2 di 314
--	---	---------------------	------------------

8.3. Carichi Variabili.....	25
8.3.1. Carichi Variabili da Traffico sulla soletta superiore	25
8.3.2. Spinte sui piedritti indotte da sovraccarichi accidentali.....	29
8.3.3. Sovraccarichi accidentali sulla soletta di fondazione	32
8.3.4. Carico idraulico all' interno dello scatolare	33
8.3.5. Forza di frenamento	33
8.3.6. Azioni termiche	33
8.4. Azioni sismiche	33
8.5. Combinazioni delle azioni	34
8.6. Impostazioni per le Verifiche	42
9. ANALISI SCATOLARE 4.00 x 2.00	44
9.1. Dati di input.....	44
9.1.1. Geometria e Stratigrafia	44
9.1.2. Carichi applicati	45
9.1.3. Combinazioni	48
9.2. Analisi spinte	120
10. RISULTATI DELL' ANALISI.....	129
10.1. Inviluppo delle pressioni	129
10.2. Inviluppo delle sollecitazioni.....	129
10.3. Inviluppo delle verifiche	133
10.3.1. Verifiche SLU.....	133
10.3.2. Verifiche SLE	135
10.3.3. Verifiche Fessurazione.....	138
10.3.4. Verifiche geotecniche	286
11. CRITERI DI ANALISI DEI MURI	291
11.1. Analisi dei carichi.....	291
11.1.1. Carichi Permanenti	291
11.1.2. Sovraccarichi Accidentali.....	291
11.1.3. Azioni Sismiche	291
11.2. Combinazioni delle azioni	293


<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 3 di 314
---	---	---------------------	------------------

11.3. Impostazioni per le Verifiche	294
12. RISULTATI DELL' ANALISI DEL MURO A MENSOLA.....	295
12.1. Geometria	296
12.2. Caratteristiche dei terreni.....	296
12.3. Carichi applicati e sollecitazioni	297
12.3.1. Condizioni di carico	297
12.3.2. Combinazioni di carico	298
12.3.3. Analisi spinte e verifiche.....	302
12.4. Inviluppo sollecitazioni.....	304
12.4.1. Paramento	304
12.4.2. Fondazione	306
12.5. Inviluppo verifiche.....	307
12.5.1. Paramento	308
12.5.2. Fondazione	309
12.5.3. Quadro riassuntivo verifiche GEO/EQU/STAB	311
13. DICHIARAZIONI SECONDO N.T.C. 2008 (punto 10.2)	312
13.1. Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo	312
13.2. Tipo di analisi svolta	312
13.3. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo	313
13.4. Affidabilità dei codici di calcolo.....	313
13.5. Modalità di presentazione dei risultati	314
13.6. Informazioni generali sull'elaborazione	314
13.7. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati	314


1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo ha per oggetto l'analisi e le relative verifiche del tombino idraulico scatolare TS75 al Km 9+300, facente parte delle opere minori nell'ambito del progetto esecutivo per i "Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica – Cat B – dall'innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)".

A seguire uno stralcio planimetrico e la sezione longitudinale dell' opera in oggetto:

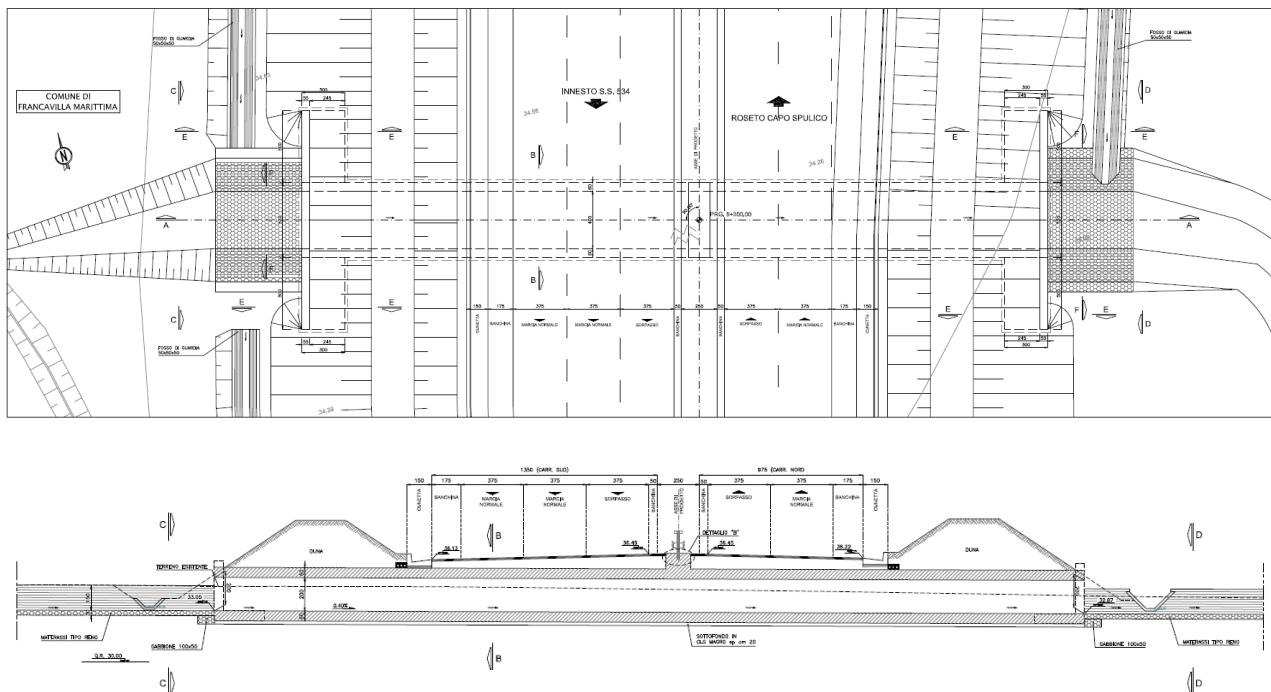


Si tratta di una struttura scatolare in c.a. gettata in opera a singola canna della quale se ne riporta in figura la sezione trasversale:

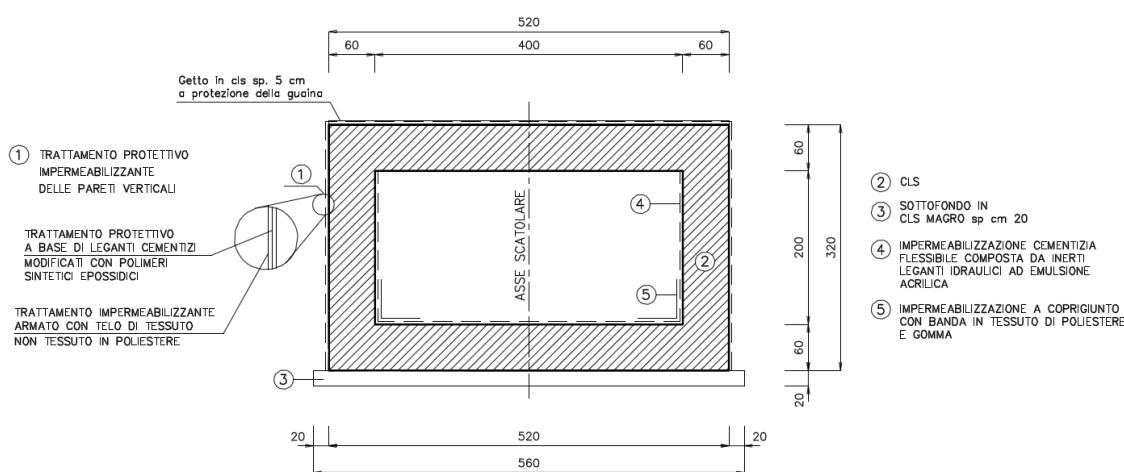


L'elaborazione dei calcoli statici e le verifiche di stabilità, in ottemperanza al metodo degli stati limite, sono state condotte con l'ausilio del programma di calcolo "**SCAT14.0**" prodotto da *Aztec informatica*.

Si riportano, inoltre, analisi e verifica dei muri in prossimità dell'imbocco/sbocco allo scatolare, relativamente all'altezza massima, condotte, in ottemperanza al metodo degli stati limite, con l'ausilio del programma di calcolo "**MAX14.00**" prodotto da *Aztec informatica*.

Si tratta di muri in c.a. gettati in opera dei quali se ne riportano in figura prospetti e sezioni trasversali:

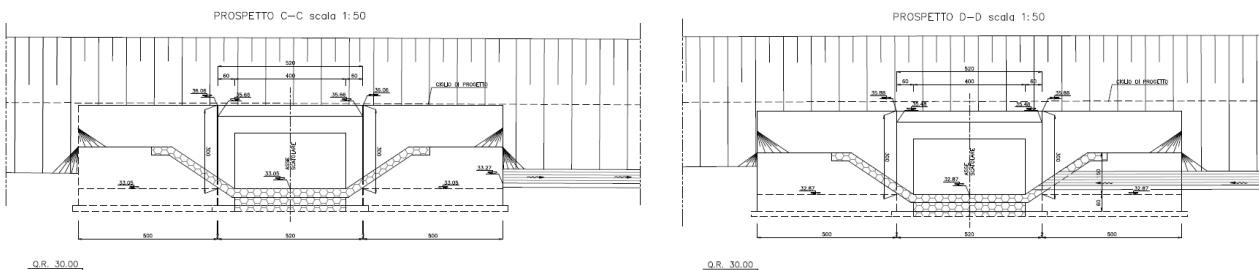

SEZIONE MURI SCATOLARE E-E
scala 1: 50

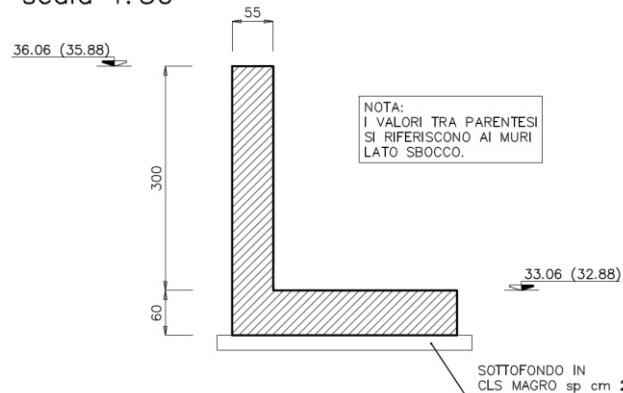

2. QUADRO NORMATIVO

Nell'esecuzione dei calcoli si fa riferimento alla legislazione vigente con particolare riferimento alle seguenti norme:

- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 6 di 314
--	---	---------------------	------------------

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, l' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'

- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche

- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996

- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

3. MATERIALI

Calcestruzzi

R_{ck} = Resistenza caratteristica cubica

f_{ck} = Resistenza caratteristica cilindrica = $R_{ck} \times 0.83$

f'_{cd} = Resistenza di calcolo cilindrica = $\alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c$

α_{cc} = coefficiente riduttivo = 0.85

γ_c = coefficiente di sicurezza = 1.5

Classe Fondazione ed Elevazioni

Classe del calcestruzzo C32/40

Classe di esposizione XA2

Resistenza caratteristica cubica R_{ck} ≥ 40.00 [MPa]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 7 di 314
--	---	---------------------	------------------

Resistenza caratteristica f_{ck}	= 33.20 [MPa]
Resistenza media a trazione semplice f_{ctm}	= 3.10 [MPa]
Resistenza di calcolo a compressione $f'_{cd} = \alpha f_{ck} / \gamma_c$	= 18.81 [MPa]
Modulo elastico E_c	= 33642 [MPa]
Coprifero c	= 40.00 [mm]

Acciai

f_{yk} = Tensione caratteristica di snervamento

f_{yd} = Resistenza di calcolo f_{yk}/γ_s

γ_s = coefficiente di sicurezza = 1.15

Acciaio per armatura ordinaria

B450C (ex Fe B 44k)

Tensione caratteristica di rottura	f_{tk}	≥ 540.00 [MPa]
Tensione caratteristica di snervamento	f_{yk}	≥ 450.00 [MPa]
Resistenza di calcolo	$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$	= 391.30 [MPa]
Modulo elastico	E_s	= 210000 [MPa]

3.1. Durabilità e prescrizioni sui materiali

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all'azione dell'ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero norme UNI EN 206:2016 ed UNI 11104:2016.

Per la verifica a fessurazione si fa riferimento ad una condizione ambientale di tipo ordinario, aggressivo e molto aggressivo a seconda delle classi di esposizione (ved. par. 4.1.2.2.4 D.M.14/01/2008). Le tabelle 4.1.III e 4.1.IV indicano le condizioni ambientali relativamente alle classi di esposizione dei materiali e i criteri di scelta dello stato limite di fessurazione con riferimento a dette condizioni e tipologia di armatura (*sensibile*: acciaio da precompresso ; *poco sensibile*: acciai ordinari):

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 8 di 314
--	---	---------------------	------------------

Tabella 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Tabella 4.1.IV – Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione

Gruppi di esigenze	Condizioni ambientali	Combinazione di azioni	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	w _d	Stato limite	w _d
a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	≤ w ₂	ap. fessure	≤ w ₃
		quasi permanente	ap. fessure	≤ w ₁	ap. fessure	≤ w ₂
b	Aggressive	frequente	ap. fessure	≤ w ₁	ap. fessure	≤ w ₂
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	≤ w ₁
c	Molto aggressive	frequente	formazione fessure	-	ap. fessure	≤ w ₁
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	≤ w ₁

Con

$$w_1 = 0.2 \text{ mm}$$

$$w_2 = 0.3 \text{ mm}$$

$$w_3 = 0.4 \text{ mm}$$

e $w_d = 1.7 \cdot w_m$ dove w_m rappresenta l'ampiezza media delle fessure.

La classe di esposizione ambientale prevista per le strutture in oggetto è stata individuata tenendo conto che le condizioni ambientali in cui verrà realizzata l'opera possono definirsi "aggressive", considerando che il fattore preminente in grado di influenzare la durabilità del calcestruzzo è rappresentato dall'attacco chimico da parte di acque del terreno e acque fluenti. Le classi di esposizione ambientale determinano la scelta delle caratteristiche minime dei calcestruzzi, la dimensione dei copriferri e la verifica dello stato limite di fessurazione.

In accordo alle normative di riferimento, si riepilogano di seguito le specifiche adottate:

Descrizione	Fondazione	Elevazioni
Classe di resistenza	C32/40	C32/40
Classe di esposizione	XA2	XA2
Condizioni ambientali	Aggressive	Aggressive
Copriferro minimo [mm]	40.00	40.00
Tipologia di armatura	Poco sensibile	Poco sensibile
Apertura fessure [mm]	frequente q. perm. ≤ w ₂ ≤ w ₁	frequente q. perm. ≤ w ₂ ≤ w ₁

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 9 di 314
--	---	---------------------	------------------

4. PARAMETRI GEOTECNICI

Le caratteristiche meccaniche del terreno in situ e del rilevato di progetto sono state desunte dall'elaborato "LO716CE1701T00GE00GETSC01 – Profilo Geotecnico delle singole opere", ove sono sintetizzati i principali dati di progetto ed al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

TERRENO DI BASE

peso di volume naturale γ = 19 kN/m³

angolo di attrito φ' = 29°

coesione drenata c' = 0 kPa

TERRENO DI RINFIANCO

peso di volume naturale γ = 18 kN/m³

angolo di attrito φ' = 30°

coesione drenata c' = 0 kPa

RILEVATO (Ricoprimento calotta)

peso di volume naturale $\gamma = 18$ kN/m³

angolo di attrito $\varphi' = 35^\circ$

coesione drenata $c' = 0$ kPa

La falda è assunta a quota del piano di posa della fondazione, come indicato nei profili geotecnici dell'elaborato di riferimento.

La modellazione del terreno è stata condotta secondo lo schema alla Winkler mediante cioè un letto di molle che presentano una rigidezza rappresentata dalla costante W_{winkler} .

K_{Winkler} fondazione K_w = 0.30 kg/cm³

K_{Winkler} terreno laterale K_w = 0.01 kg/cm³ (a vantaggio di sicurezza)

5. CRITERI DI DEFINIZIONE DELL' AZIONE SISMICA

L'effetto dell'azione sismica di progetto sull'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli elementi strutturali e non strutturali, nonché gli impianti, deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti al § 3.2.1, i cui requisiti di sicurezza sono indicati nel § 7.1 della norma (Ntc 2008).

Il rispetto degli stati limite si considera conseguito quando:

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 10 di 314
--	---	---------------------	-------------------

- nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo Stato Limite di Danno
- nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite disalvaguardia della Vita.

Per Stato Limite di Danno (**SLD**) s'intende che l'opera, nel suo complesso, a seguito del terremoto, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, in conformità al § 4.1.2.2.5 (NTC).

Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (**SLV**) si intende che l'opera a seguito del terremoto subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e significativi danni di componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali (creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle resistenze), mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e rigidezza) nei confronti delle azioni verticali.

Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni che l'opera a realizzarsi deve assolvere durante un evento sismico; per la funzione che l'opera deve espletare nella sua vita utile, è significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD) per l'esercizio e lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato limite ultimo.

In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2., assimilando l'opera scatolare alla categoria delle spalle da ponte, rientrando tra le opere che si muovono con il terreno (§ 7.9.2.1), si può ritenere che la struttura debba mantenere sotto l'azione sismica un comportamento elastico; queste categorie di opere che si muovono con il terreno non subiscono le amplificazioni dell'accelerazione del suolo.

Le azioni sismiche sono valutate in relazione al periodo di riferimento della struttura, che si ricava moltiplicandone la vita nominale V_N per il coefficiente d'uso C_U

$$V_R = V_N \cdot C_U.$$

La vita nominale di un'opera strutturale V_N è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I della norma:

Tabella 2.4.I – Vita nominale V_N per diversi tipi di opere

TIPI DI COSTRUZIONE		Vita Nominale V_N (in anni)
1	Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva ¹	≤ 10
2	Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale	≥ 50
3	Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica	≥ 100

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 11 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Il valore del coefficiente d'uso C_u è definito, al variare della classe d'uso, come mostrato nella tabella seguente:

CLASSE D'USO	I	II	III	IV
COEFFICIENTE C_u	0,7	1,0	1,5	2,0

Il valore di probabilità di superamento del periodo di riferimento P_{vr} , cui riferirsi per individuare l'azione sismica agente, è:

$$P_{vr}(SLV) = 10\%$$

Il periodo di ritorno dell'azione sismica T_R espresso in anni vale:

$$T_R(SLV) = -\frac{V_r}{\ln(1 - P_{vr})}$$

Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell'Allegato B della norma o tramite la mappatura messa a disposizione in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è possibile definire i valori di a_g , F_0 , T_c^* .

a_g accelerazione massima al sito;

F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T_c^* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

S coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (S_s) e dell'amplificazione topografica (S_t).

Per i dettagli sui dati di riferimento ed i valori di calcolo dei coefficienti sismici si rimanda al riepilogo riportato al paragrafo 8.4.

6. COMBINAZIONI DI CARICO

Le combinazioni di carico, utilizzate per condurre le verifiche agli stati limite ultimi e agli stati limite di esercizio, sono state originate in ottemperanza con quanto prescritto dalla vigente normativa.

6.1. Combinazioni per verifica allo SLU

Le azioni sulla struttura devono essere cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli (rif. punto 2.5 NTC08):

$$\gamma_{G1} G_1 + \gamma_{G2} G_2 + \gamma_P P + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \sum_{i=2} \gamma_{Qi} (\psi_{oi} Q_{ki})$$

con:

G_1 = valore caratteristico del peso proprio di tutti gli elementi strutturali

G_2 = valore caratteristico del peso proprio di tutti gli elementi non strutturali

P = valore caratteristico della pretensione e precompressione

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 12 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Q_{k1} = valore caratteristico dell'azione variabile di base di ogni combinazione

Q_{ki} = valore caratteristico delle azioni variabili tra loro indipendenti

ψ_{oi} = valore raro dei coefficienti di combinazione per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali (rif. tabella 5.1.VI delle NTC08)

Tabella 5.1.VI - Coefficienti ψ per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali

Azioni	Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)	Coefficiente ψ_0 di combinazione	Coefficiente ψ_1 (valori frequenti)	Coefficiente ψ_2 (valori quasi permanenti)
Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)	Schema 1 (Carichi tandem)	0,75	0,75	0,0
	Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)	0,40	0,40	0,0
	Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)	0,40	0,40	0,0
	Schema 2	0,0	0,75	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
	4 (folla)	----	0,75	0,0
	5	0,0	0,0	0,0
	Vento a ponte scarico			
	SLU e SLE	0,6	0,2	0,0
Vento q_5	Esecuzione	0,8	----	0,0
	Vento a ponte carico	0,6		
Neve q_5	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
	esecuzione	0,8	0,6	0,5
Temperatura	T _k	0,6	0,6	0,5

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γ , utilizzati per il calcolo (rif. Punto 5.1.3.12 NTC08), sono riportati nella tabella 5.1.V delle NTC08 in funzione dell'effetto favorevole o sfavorevole e delle verifiche considerate.

Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

		Coefficiente	EQU ⁽¹⁾	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Carichi permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Carichi variabili da traffico	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,35	1,35	1,15
Carichi variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli	$\gamma_{\epsilon 1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,00 ⁽³⁾	1,00 ⁽⁴⁾	1,00
Ritiro e viscosità, Variazioni termiche, Cedimenti vincolari	favorevoli	$\gamma_{\epsilon 2}, \gamma_{\epsilon 3}, \gamma_{\epsilon 4}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,20	1,20	1,00

⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.

⁽²⁾ Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

⁽³⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna

⁽⁴⁾ 1,20 per effetti locali

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 13 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Gli stati limite ultimi delle opere interrate si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso, determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che compongono l'opera.

Le verifiche agli stati limite ultimi sono eseguiti in riferimento ai seguenti stati limite:

- SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU) collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno;
- SLU di tipo strutturale (STR) raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

Trattandosi di opere interrate, le verifiche saranno condotte secondo l'approccio progettuale **"Approccio 1"**, utilizzando i coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 5.1.V e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici.

combinazione 1 →	(A1+M1+R1) → STR (verifiche degli elementi strutturali)
combinazione 2 →	(A2+M2+R2) → GEO (carico limite)

Ai fini delle verifiche degli stati limite ultimi si definiscono le seguenti combinazioni :

$$\begin{aligned} \text{STR}) \Rightarrow & \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{GEO}) \Rightarrow & \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\Phi)) \end{aligned}$$

Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

PARAMETRO	GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFFICIENTE PARZIALE	COEFFICIENTE PARZIALE γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \phi'_k$	γ_ϕ'	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	γ_c'	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ	γ_γ	1,0	1,0

6.2. Combinazioni per verifica allo SLE

Ai fini delle verifiche degli stati limite di esercizio (fessurazione/stato tensionale) si definiscono le seguenti combinazioni:

$$\begin{aligned} \text{Frequente}) & \Rightarrow G_1 + G_2 + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{Quasi permanente}) & \Rightarrow G_1 + G_2 + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{Rara}) & \Rightarrow G_1 + G_2 + Q_{k1} + \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \end{aligned}$$

I valori dei coefficienti di combinazione sono dedotti dalla tabella 5.1.VI del D.M. 14 Gennaio 2008

6.3. Combinazioni per la condizione sismica

Per la condizione sismica, le combinazioni per gli stati limite, SLV e SLD, sono le seguenti (approccio 1):

$$\begin{aligned} \text{STR}) \Rightarrow & E + G_1 + G_2 + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{GEO}) \Rightarrow & E + G_1 + G_2 + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\text{spinte } \Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\Phi)) \end{aligned}$$

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 14 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Gli effetti dell' azione sismica saranno valutati tenendo conto della masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_1 + G_2 + \sum_{i=1}^n Q_{ki}$$

7. CRITERI DI ANALISI DELLO SCATOLARE

In ottemperanza al D.M. del 14.01.2008 (Torme Tecniche per le costruzioni e relativa circolae esplicativa) , i calcoli sono condotti con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

7.1. Modellazione della struttura

L' analisi è eseguita mediante l' ausilio di un software appositamente dedicato alla tipologia di struttura in oggetto.

A partire dai dati di input inseriti dall' utente (tipo di terreno, geometria e sovraccarichi agenti) il programma è in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il metodo degli elementi finiti (FEM). Più dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di elementi connessi fra di loro nei nodi.

7.2. Modellazione del terreno

Il terreno di rinfianco e di fondazione viene invece schematizzato con una serie di elementi molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla è direttamente proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

Volendo eliminare la resistenza del terreno sui piedritti basta azzerare la costante di Winkler dello strato di rinfianco.

È possibile azzerare anche la costante di Winkler del terreno di fondazione se la struttura è soggetta ad un regime di carico autoequilibrato (risultante e momento risultante nulli).

Viene effettuata quindi l'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate (molle in trazione) dalla matrice globale.

L'analisi così condotta fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

7.3. Calcolo della pressione in calotta

I metodi di calcolo che il software mette a disposizione per modellare i carichi agenti in corrispondenza del piano passante per il trasverso dello scatolare sono i seguenti:

Pressione Geostatica :

Con questo metodo la massa di terreno sovrastante la calotta si considera su di essa agente con il suo peso. Quindi la pressione in calotta è fornita dalla seguente relazione:

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 15 di 314
--	---	---------------------	-------------------

$$P_v = \gamma H$$

Se sul profilo del piano campagna sono presenti dei sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti, la diffusione di questi nel terreno avviene secondo un angolo, rispetto alla verticale, pari ad un valore definito dall'utente.

dove

γ è il peso specifico del terreno dello strato superiore;

H è lo spessore dello strato superiore di terreno.

Terzaghi:

Nei riguardi della forma del diagramma di carico, cioè della modalità di applicazione delle spinte del terreno, il metodo di Terzaghi considera che il carico sul traverso si manifesti come semplice peso di una massa parabolica o ellittica di distacco.

Più in dettaglio Terzaghi fornisce due espressioni differenti della pressione a seconda della maggiore o minore altezza del ricoprimento H_0 . Le due espressioni sono:

- Per basse profondità, cioè per $H_0 \leq 5 B_1$

$$P_v = \frac{\gamma B_1 - C}{K \operatorname{tg}\varphi} \left(1 - e^{-K \frac{H}{B_1} \operatorname{tg}\varphi} \right)$$

nella quale K è un coefficiente sperimentale, che, secondo misure eseguite dallo stesso Autore è circa uguale ad 1. Inoltre:

$$B_1 = \frac{b}{2} + h \operatorname{tg}\varphi \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right)$$

In questa espressione b ed h sono la larghezza e l'altezza dello scatolare e ϕ è l'angolo d'attrito del terreno di rinfianco.

- Per grandi profondità, cioè per $H_0 > 5B_1$:

$$P_v = \frac{\gamma B_1 - C}{K \operatorname{tg}\varphi} \left(1 - e^{-K \frac{H_1}{B_1} \operatorname{tg}\varphi} \right) + \gamma H_2 e^{-K \frac{H_2}{B_1} \operatorname{tg}\varphi}$$

essendo H_1 la distanza, misurata dal piano orizzontale sul quale agisce la pressione, alla quale si estende l'effetto volta e H_2 la residua distanza sino al piano campagna. La somma $H_1 + H_2$ è l'altezza del ricoprimento H_0 .

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 16 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Caquot-Kerisel :

Il metodo di Caquot-Kerisel adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Terzaghi.

Nei riguardi della forma del diagramma di carico, cioè della modalità di applicazione delle spinte del terreno, il metodo di Caquot-Kerisel considera che il carico sul traverso (calotta nel caso di scatolare di forma circolare o a galleria) si manifesti come semplice peso di una massa parabolica o ellittica di distacco.

Il valore del suddetto carico è fornito dalla seguente espressione:

$$P_v = \frac{\gamma H}{\lambda_p - 2} \left[\frac{r_0}{H} - \left(\frac{r_0}{H} \right)^{\lambda_p - 1} \right] - \frac{C}{\operatorname{tg}\varphi} \left[1 - \left(\frac{r_0}{H} \right)^{\lambda_p - 1} \right]$$

In questa espressione:

- H, profondità dell'asse dello scatolare rispetto al piano campagna
- r_0 , raggio del cerchio inscritto nella struttura;
- C, coesione del terreno dello strato di ricoprimento;
- ϕ , angolo d'attrito del terreno dello strato di ricoprimento;
- K_p , coefficiente di spinta passiva espresso da $K_p = \tan 2 (45 + \phi / 2)$.

7.4. Angolo di diffusione dei sovraccarichi

Tale valore rappresenta l'angolo, rispetto alla verticale, secondo il quale i sovraccarichi presenti sul terreno vengono riportati sul piano orizzontale passante per il traverso. La scelta di questo parametro è eseguita attraverso pulsanti di selezione relativi ai valori seguenti:

- *Angolo d'attrito del terreno di ricoprimento;*
- *Angolo di spinta attiva (45 - $\phi / 2$);*
- *Angolo di spinta passiva (45 + $\phi / 2$);*
- *Valore direttamente inputato da utente ;*

Indicato con **S** lo spessore dello strato di ricoprimento e con **α** l'angolo di diffusione del sovraccarico, un carico **Q**, agente sul piano campagna, si ripartirà su una superficie di ampiezza pari **$2 \times S \times \operatorname{tg}(\alpha)$** sul piano passante per il traverso.

Se sul piano campagna agisce un carico distribuito su un tratto di ampiezza pari a **L** lo stesso carico sarà diffuso, sul piano passante per il traverso, su un tratto di ampiezza pari:

$$L' = L + 2 S \operatorname{tg}(\alpha)$$

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 17 di 314
--	---	---------------------	-------------------

7.5. Calcolo delle spinte sui paramenti verticali

In generale occorre considerare, di volta in volta, le spinte più appropriate a seconda della deformabilità della parete.

Nel caso di muri per i quali si possano accettare significative deformazioni, è possibile assumere, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche, un regime di spinte attive. Altrimenti è, in genere, necessario assumere condizioni di spinta a riposo.

In presenza di sisma è consentito l'approccio pseudo-statico, secondo il quale il complesso muro+terreno mobilitato è pensato soggetto ad un'accelerazione sismica uniforme avente le seguenti componenti:

$$\text{Orizzontale} = k_h g \quad \text{Verticale} = k_v g = \pm 0.5 k_h g$$

Come nel caso statico, anche in condizioni sismiche è necessario distinguere tra:

- Muri indeformabili;
- Muri deformabili;
- Muri molto deformabili;

Nella categoria dei **Muri Indeformabili** possono essere inclusi i manufatti aventi pareti adeguatamente contrastate, quali, ad esempio, gli scatolari. In questo caso è opportuno adottare spinte sismiche secondo la teoria di *Wood* (1973), come meglio indicato nei paragrafi a seguire.

Nella categoria dei **Muri Deformabili** si possono includere le pareti sufficientemente deformabili grazie alla loro snellezza ma tuttavia sostanzialmente vincolate, in qualche modo, ad altre strutture, come ad esempio le pareti di manufatti a U. In questo caso potranno essere considerate spinte comprese tra valori a riposo e attive, in ragione della deformabilità. Queste ultime (sismiche attive) saranno valutate assumendo:

$$k_h = \beta_m \cdot a_{max}/g, \quad \text{con } \beta_m = 1$$

Nella categoria dei **Muri molto Deformabili** per i quali possono essere ipotizzati significativi spostamenti relativi tra muro e terreno, si possono includere, ad esempio, i muri di sostegno fondati su fondazioni dirette. In questo caso si assumeranno certamente spinte attive, da valutarsi, introducendo nel caso sismico un coefficiente β_m in accordo con la Tabella 7.11.II di NTC2008.

Tabella 7.11.II - Coefficienti di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito.

	Categoria di sottosuolo	
	A	B, C, D, E
	β_m	β_m
$0.2 < a_g(g) \leq 0.4$	0.31	0.31
$0.1 < a_g(g) \leq 0.2$	0.29	0.24
$a_g(g) \leq 0.1$	0.20	0.18

Seguono ora i criteri generali di valutazione delle spinte, applicabili a geometrie ordinarie.

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 18 di 314
--	---	---------------------	-------------------

7.5.1. Spinte in condizioni statiche

7.5.1.1. Spinte attive

Ad una generica profondità z , nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale totale $\sigma_A(z)$ sulla parete è dato da:

$$\sigma_A(z) = K_A \cdot [\sigma_v(z) - u(z)] + u(z)$$

In cui

$\sigma_v(z)$ = sforzo verticale totale alla generica profondità, ossia il peso della colonna di terreno e di acqua soprastante la quota z .

$u(z)$ = pressione dell'acqua alla generica profondità.


Il coefficiente di spinta attiva K_A può, in genere, essere assunto pari a

$$K_A = \tan^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\phi}{2} \right)$$

È possibile, tuttavia, mettere in conto l'angolo d'attrito δ tra terra e muro, assumendo quindi che la spinta sia inclinata, rispetto alla normale alla superficie di contatto tra muro e terreno, di un angolo δ .

In questo caso il coefficiente di spinta attiva può essere valutato con le note formule derivate dalla teoria di Coulomb e sviluppate da Muller-Breslau.

CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA – Teoria di Coulomb
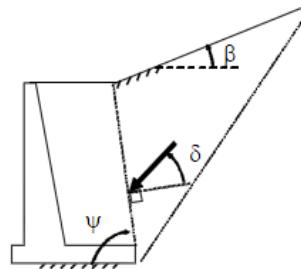
$$K_A = \frac{\sin^2(\psi + \phi)}{\sin^2\psi \sin(\psi - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \beta)}{\sin(\psi - \delta) \sin(\psi + \beta)}} \right]^2} \quad (4-3)$$


NOTA: Operando nell'ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto l'angolo d'attrito di calcolo, cioè $\tan(\phi_c) = \tan(\phi_k) / \gamma_k$, con valore di γ_k relativo alla combinazione GEO o STRU che si sta considerando.

dove ϕ è l'angolo d'attrito del terreno, ψ rappresenta l'angolo che la parete forma con l'orizzontale ($\psi = 90^\circ$ per parete verticale), δ è l'angolo d'attrito terreno-parete, β è l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale. La spinta risulta inclinata dell'angolo d'attrito terreno/parete δ rispetto alla normale alla parete.

7.5.1.2. Spinte a riposo

Ad una generica profondità z , nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale totale $\sigma_0(z)$ sulla parete è dato da:

$$\sigma_0(z) = K_0 \cdot [\sigma_v(z) - u(z)] + u(z)$$

In cui, nel caso di piano campagna orizzontale, il coefficiente di spinta a riposo K_0 se non diversamente definito, può essere assunto pari a:

$$K_0 = (1 - \sin(\phi))$$

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 19 di 314
--	---	---------------------	-------------------

7.5.2. Spinte in presenza di sisma

L'opera in oggetto rientra in due distinte categorie precedentemente illustrate. La struttura scatolare rientra nella categoria dei "muri indeformabili" (strutture rigide), ovvero per il calcolo delle spinte si è fatto riferimento alla teoria di Wood, mentre i muri di risvolto rientrano nella categoria dei "muri molto deformabili" con coefficienti di spinta sismica valutati secondo la teoria di Mononobe-Okabe.

7.5.2.1. Sovraspinte sismiche sullo scatolare


Formula di Wood

Nel caso di strutture rigide completamente vincolate, in modo tale che non può svilupparsi nel terreno uno stato di spinta attiva, nonché nel caso di muri verticali con terrapieno a superficie orizzontale, l'incremento dinamico di spinta del terreno può essere calcolato come:

$$\Delta P_d = k_h \cdot \gamma \cdot h_{tot}^2 = E$$

$$k_h = \frac{a_g}{g} \cdot \beta_m \cdot S_T \cdot S_s$$

Il punto di applicazione della spinta che interessa lo scatolare è posto $h_{scat}/2$, con h_{tot} altezza dalla fondazione dello scatolare al piano stradale e h_{scat} l'altezza dello scatolare. Essendo ΔP_d la risultante globale, ed il diagramma di spinta di tipo rettangolare, è immediato ricavare la quota parte della spinta che agisce sul piedritto dello scatolare.

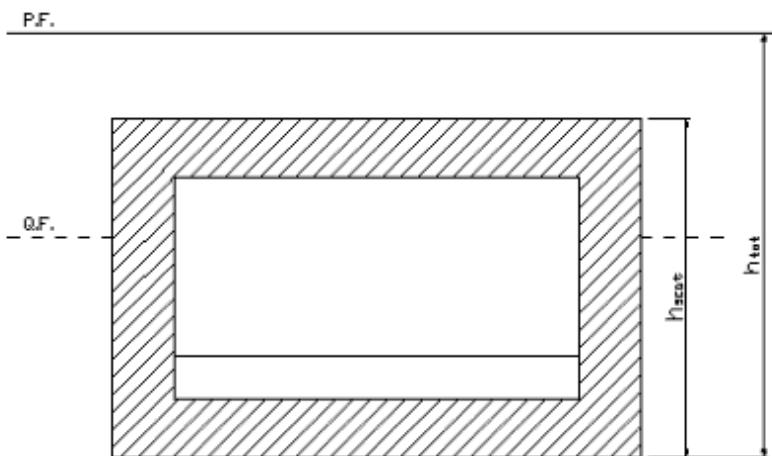

Altezze di riferimento per il calcolo dell'azione sismica

Tale distribuzione si sommerà alla spinta statica G delle terre secondo la combinazione alla stato limite ultimo, con coefficiente γ_i .

7.5.2.2. Sovraspinte sismiche sui muri di risvolto

Nell'ambito dell'approccio psudo-statico, il complesso muro + terreno mobilitato è pensato oggetto ad un'accelerazione sismica uniforme avente le seguenti componenti

Orizzontale $k_h \cdot g$

Verticale $k_v \cdot g$

La spinta totale attiva su un paramento di altezza pari ad H è data da:

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 20 di 314
--	---	---------------------	-------------------

$$E_d = \frac{1}{2} \gamma^* (1 \pm k_v) K_{A(P),E} H^2 + E_{ws} + E_{wd}$$

Il primo termine è la spinta attiva dovuta allo scheletro solido, il secondo termine E_{ws} è la risultante delle pressioni idrostatiche ed il terzo E_{wd} è la risultante delle sovrappressioni interstiziali. I coefficienti di spinta attiva sono dati dalle seguenti espressioni (Mononobe & Okabe, nel seguito M-O):

CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA – Teoria di M-O

$$\beta \leq \phi - \theta : K_{A,E} = \frac{\sin^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \sin^2 \psi \sin(\psi - \theta - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \beta - \theta)}{\sin(\psi - \theta - \delta) \sin(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

$$\beta > \phi - \theta : K_{A,E} = \frac{\sin^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \sin^2 \psi \sin(\psi - \theta - \delta)}$$

NOTA: Operando nell'ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto l'angolo d'attrito di calcolo, cioè $\tan(\phi_d) = \tan(\phi_k) / \gamma_k$, con valore di γ_k relativo alla combinazione GEO o STRU che si sta considerando.

A seconda della definizione del peso specifico γ^* del cuneo e dell'angolo θ definito come l'angolo, rispetto alla verticale, fra le azioni esterne orizzontali e quelle verticali agenti sul cuneo di spinta di volume V , l'espressione generale può essere utilizzata per tre diverse condizioni nelle quali può trovarsi il rilevato.

Rilevato asciutto:

Non c'è alcuna azione dovuta all'acqua: corrisponde alla configurazione originale ipotizzata da M-O. Come peso specifico γ^* si deve assumere il peso secco γ_d ; la forza orizzontale F_h è pari alla massa del terreno moltiplicata per l'accelerazione orizzontale mentre la forza verticale F_v è il peso del cuneo incrementato o decrementato dall'accelerazione sismica verticale; quindi:

$$\gamma^* = \gamma_d$$

$$\tan \theta = \frac{F_h}{F_v} = \frac{k_h \cdot V \cdot \gamma_d}{(1 \pm k_v) \cdot V \cdot \gamma_d} = \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

$$E_{ws} = E_{wd} = 0$$

Rilevato saturo a grana fine (bassa permeabilità $k < 5 \cdot 10^{-4}$):

In sostanza si assume che l'acqua, imprigionata negli interstizi, si muova insieme con il terreno: l'accelerazione sismica agirà quindi sulla massa complessiva (terreno+acqua) del cuneo, pari a $V \cdot \gamma_{sat}$. Si ammette che le pressioni interstiziali non subiscano variazioni ai fini del calcolo delle azioni sulla parete. In questo caso l'equilibrio limite del cuneo è fatto al netto della risultante delle azioni idrostatiche e quindi, nelle formule generali, si assumerà:

$$\gamma^* = \gamma'$$

$$\tan \theta = \frac{F'_h}{F'_v} = \frac{k_h \cdot V \cdot \gamma_{sat}}{(1 \pm k_v) \cdot V \cdot \gamma'} = \frac{\gamma_{sat}}{\gamma'} \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 21 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Alla spinta efficace dovrà essere aggiunta la spinta idrostatica dell'acqua, mentre, per ipotesi, la componente idrodinamica non può svilupparsi. Quindi:

$$E_{ws} = \frac{1}{2} \gamma_w H^2$$

$$E_{wd}=0$$

Rilevato saturo a grana grossa (elevata permeabilità $k \geq 5 \cdot 10^{-4}$):

Si ammette che l'acqua negli interstizi possa muoversi liberamente, indipendentemente dalle deformazioni subite dal terreno: l'accelerazione sismica agirà quindi sulla massa della sola parte solida del cuneo, pari a $V \cdot \gamma_d$. L'equilibrio limite del cuneo è fatto al netto della risultante delle pressioni interstiziali e quindi, nelle formule generali, si assumerà:

$$\gamma^* = \gamma'$$

$$\tan \theta = \frac{F_h^*}{F_v^*} = \frac{k_h \cdot V \cdot \gamma_d}{(1 \pm k_v) \cdot V \cdot \gamma'} = \frac{\gamma_d}{\gamma'} \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

In questo caso dovranno essere aggiunte sia la spinta idrostatica sia la sovra spinta idrodinamica della stessa acqua di falda.

$$E_{ws} = \frac{1}{2} \gamma_w H^2$$

$$E_{wd} = \frac{7}{12} k_h \gamma_w H^2$$

7.5.3. Spinte in fase statica e sovraspinte sismiche sulle opere di progetto

Come indicato nei paragrafi precedenti, le **pareti dello scatolare** rientrano nella categoria dei "muri indeformabili" (strutture rigide); quindi, non essendo in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno, per queste si assume un coefficiente $\beta_m = 1$.

Si sintetizzano di seguito alcuni parametri sismici di progetto allo SLV:

$$ag/g = 0.23$$

$$S_s = 1.36$$

$$S_T = 1.00$$

$$\beta_m = 1.00$$

Per maggiori i dettagli si rimanda al paragrafo 9.2.

Per quanto riguarda invece il coeff. di spinta in fase non sismica è stato assunto il valore della spinta a riposo K0.

I **muri di risvolto** in prossimità degli imbocchi rientrano nella categoria dei "muri molto deformabili" nella condizione di "rilevato asciutto", ovvero la formulazione adottata è la seguente:

$$E_d = \frac{1}{2} \gamma^* (1 \pm k_v) K_{A(P),E} H^2$$

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 22 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

nella quale i coefficienti vengono determinati come indicato nei paragrafi 7.5.2.2 e 11.1.3; si sintetizzano di seguito alcuni parametri sismici di progetto allo SLV:

$$a_{g/g} = 0.23$$

$$S_s = 1.36$$

$$S_T = 1.00$$


$$\beta_m = 0.31 \text{ (come riportato nella tab. 7.11.II al § 7.11.6.2.1. delle NTC08)}$$

Per maggiori i dettagli si rimanda al paragrafo 12.3.3.

Per quanto riguarda invece il coeff. di spinta in fase non sismica è stato assunto il valore della spinta attiva KA.

8. ANALISI DEI CARICHI

La determinazione dei carichi viene effettuata in base ai criteri di modellazione esposti al capitolo 7.
In figura si riporta lo schema generale dell' opera con le indicazioni delle caratteristiche geometriche della stessa.

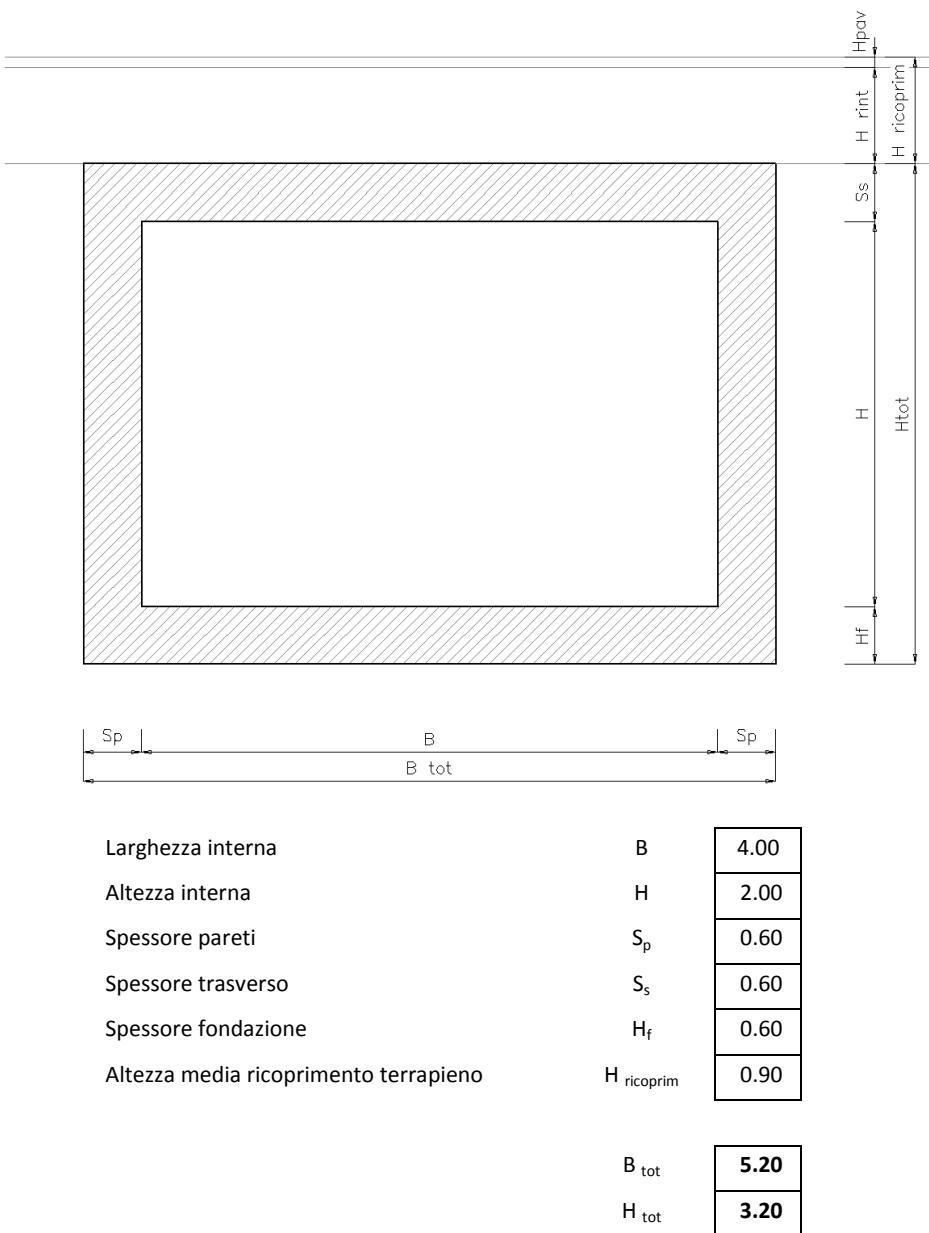

NOTA: per l' opera in oggetto si è effettuata una doppia analisi poiché lo scatolare si trova nella doppia condizione di ricoprimento minimo con presenza di traffico veicolare e ricoprimento massimo in corrispondenza delle dune laterali, per le quali non è presente il traffico dei veicoli. Si riportano nei paragrafi successivi le risultanze ottenute nella condizione più gravosa, che è risultata essere la condizione di minore ricoprimento con presenza di traffico veicolare.

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 24 di 314
--	---	---------------------	-------------------

8.1. Pesi Propri

I pesi degli elementi strutturali sono dedotti automaticamente dal programma in base al peso specifico del materiale adottato.

$$\gamma_{cls} = 25 \text{ kN/m}^3$$

8.2. Carichi Permanentii

8.2.1. Carichi Permanentii agenti sulla soletta superiore

La spinta in calotta viene calcolata, come descritto al paragrafo 7.3, secondo l'opzione *pressione geostatica*, $P = \gamma H$

Si adottano i seguenti pesi per i materiali costituenti i carichi permanenti:

Peso Specifico del Terreno $\gamma_t = 18 \text{ kN/m}^3$

Peso del pacchetto di Pavimentazione Stradale $q_{pav} = 5 \text{ kN/ml}$

H_1 = spessore del ricoprimento in calotta $= 0.90 \text{ m}$

Per i sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti, presenti al piano campagna si considera una diffusione nel terreno, come descritto al paragrafo 7.4, secondo un angolo rispetto alla verticale pari all'angolo di attrito del terreno di ricoprimento (ϕ).

8.2.2. Spinte Lateralii (spinta del terrapieno e spinta della falda)


Le spinte sui piedritti sono state valutate in base a quanto già esposto al paragrafo 7.5. e seguenti, relativamente a muri impediti di subire spostamenti.

La spinta del terreno assume un andamento lineare con la profondità secondo la legge:


$$\sigma_t = k \cdot \gamma_t \cdot z$$

Dove k è il coefficiente di spinta a riposo.

Qualora sia necessario, possono essere considerate condizioni di spinta su entrambi i piedritti o solo su uno di essi.

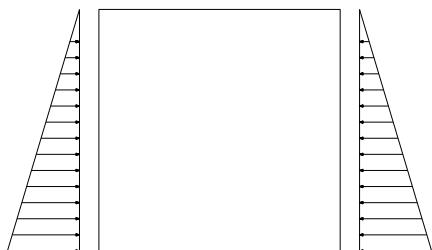

Spinta simmetrica

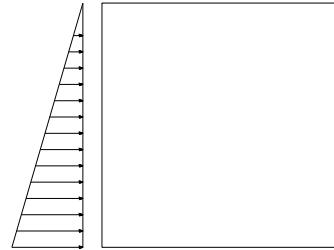

Spinta asimmetrica

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 25 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla parete risulta modificato a causa della sottospinta che l'acqua esercita sul terreno. Il peso di volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento

$$\gamma_a = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

dove γ_{sat} è il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e γ_w è il peso di volume dell'acqua. Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una pendenza minore. Al diagramma così ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla pressione idrostatica esercitata dall'acqua.


In tal caso, assunta la falda a quota del piano di posa della fondazione, non se ne rilevano interferenze con il regime delle spinte.

8.3. Carichi Variabili

8.3.1. Carichi Variabili da Traffico sulla soletta superiore

CARICHI VARIABILI DA TRAFFICO SULLA SOLETTA

Secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche 2008 (D.M. 14/01/2008) si considerano i carichi mobili da traffico $q_{1,a}$ (mezzo convenzionale a due assi disposti come indicato nello schema in figura)

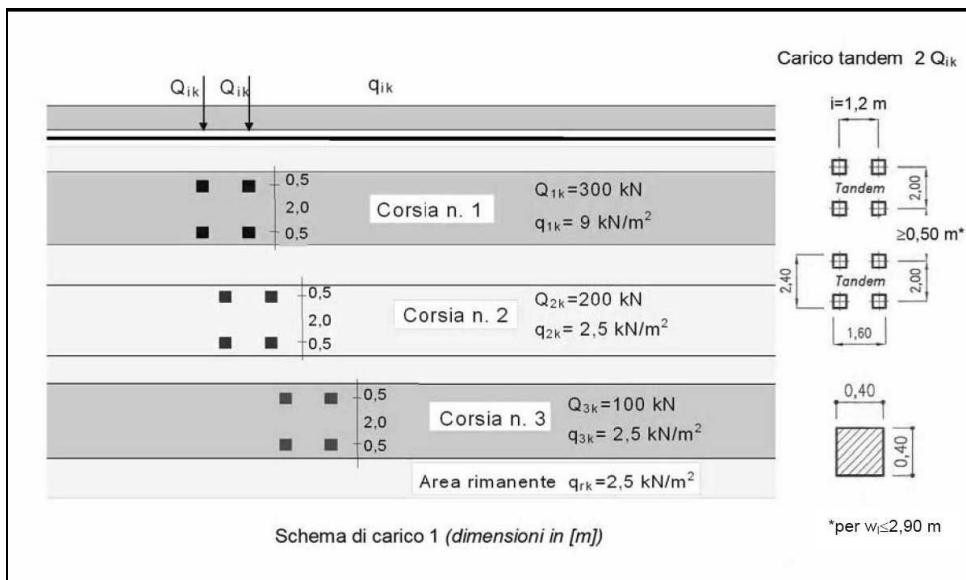


Il numero di colonne di carichi mobili e la loro disposizione sono quelli massimi compatibili con la larghezza della carreggiata considerata, per i ponti di prima categoria.


Si ipotizza che i carichi siano applicati su un'impronta rettangolare pari a $2.4 \times 1.60 \text{ m}$ (1.6 m sviluppo parallelo alla corsia di traffico, 2.4 m sviluppo perpendicolare), ovvero pari all'ingombro complessivo esterno del tandem. Per quanto riguarda i carichi uniformemente distribuiti (associati ai carichi tandem) si

considera prudenzialmente il carico $q_{1k} = 9 \text{ kN/m}^2$ applicato a tutte le colonne di carico (la norma prevede l'applicazione dalla seconda alla n-esima corsia di un carico ridotto da 2.5 kN/m^2).

I carichi tandem vengono posizionati ortogonalmente all'asse del sottovia e vengono ripartiti sia in direzione longitudinale che trasversale dal piano stradale al piano medio della soletta superiore. Si assume che la diffusione avvenga con un angolo di 30° attraverso il rilevato stradale (in accordo al punto C5.1.3.3.7.1 della circolare ministeriale del 02/02/2009) e con un angolo di 45° nella soletta superiore del tombino. L'effetto dei carichi tandem sulla soletta superiore viene pertanto messo in conto attraverso la determinazione di un carico equivalente distribuito q_{eq} a cui si somma il carico uniforme $q_{1k} = 9 \text{ kN/m}^2$.

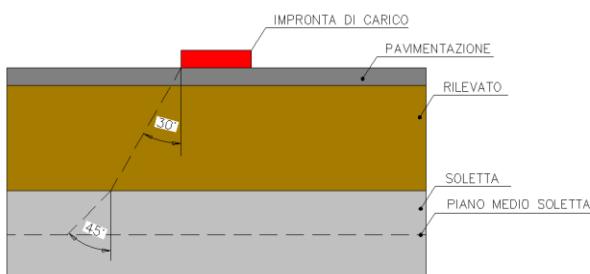

➤ Diffusione del carico tandem in direz. Longitudinale (Parallel to the road axis)

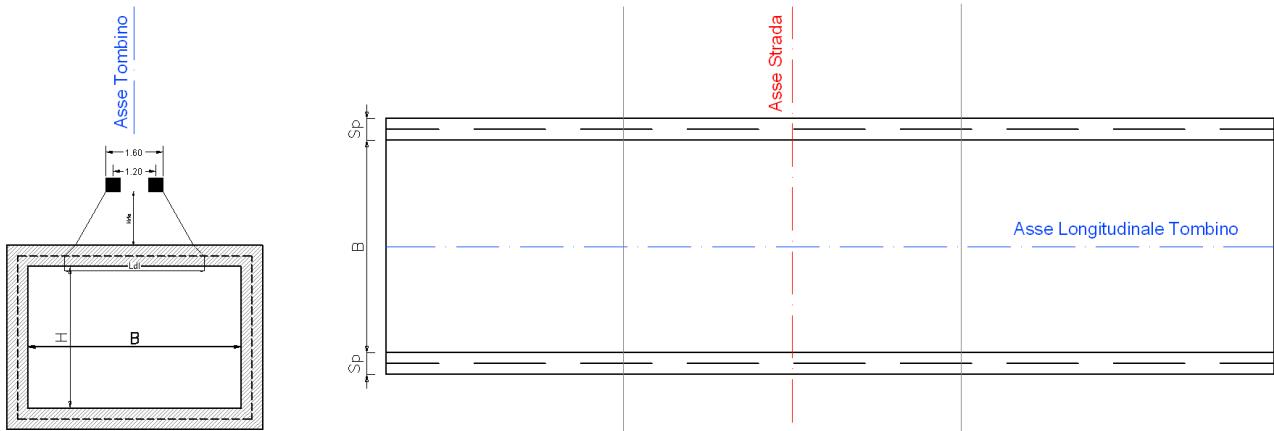


La lunghezza di diffusione del carico tandem in direzione longitudinale è pari a:

$$L_{dl} = 1.60 + 2 \cdot \left[H_{ric} \cdot \tan 30^\circ + \frac{S_s}{2} \tan 45^\circ \right]$$

Qualora la lunghezza di diffusione al p.m. della soletta sia inferiore della semi-distanza tra i fili interni delle ruote del tandem non sia ha la sovrapposizione delle due impronte. Tale eventualità determina la presenza di due impronte diffuse:

$$L_{dl1} = L_{dl2} = 0.40 + 2 \cdot \left[H_{ric} \cdot \tan 30^\circ + \frac{S_s}{2} \tan 45^\circ \right]$$

$L_{dl1}=L_{dl2}$, (alle quali corrispondono due carichi equivalenti disposti in tandem) come in figura:

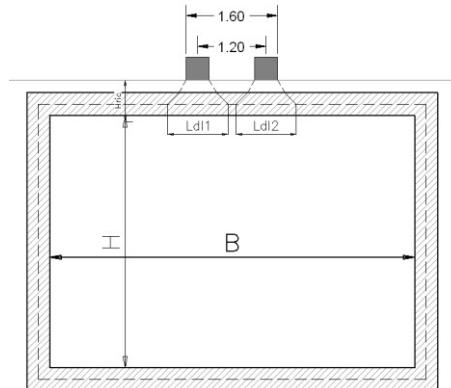

Nel caso in esame risulta:


Sovrapposizione delle impronte del tandem	Si
Lunghezza di diffusione L_{dl}	3.24 m

➤ **Diffusione del carico tandem in direz. Trasversale (Ortogonale all' asse stradale)**

In direzione trasversale all'asse stradale si avrebbe:

$$L_{trasv} = 2.40 + 2 \cdot \left[H_{ric} \cdot \tan 30^\circ + \frac{S_s}{2} \tan 45^\circ \right]$$

Tale larghezza di diffusione viene, tuttavia, ridotta, da un lato, a causa dell' eventuale presenza della seconda colonna di carico, prevista dallo schema di normativa, in adiacenza alla prima.

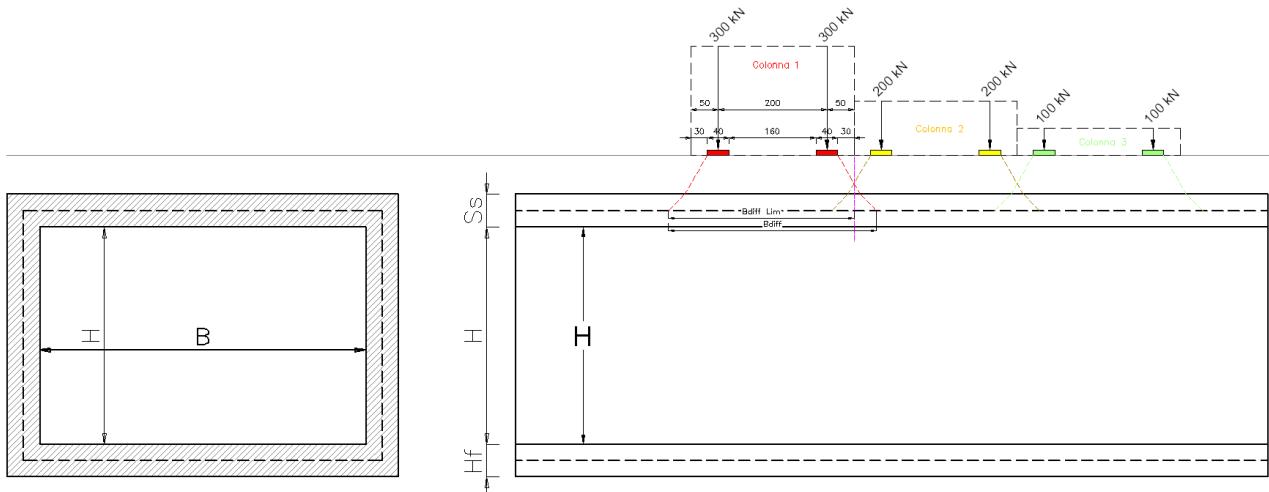


Posizionando il carico in adiacenza al cordolo della sede stradale, lato seconda colonna di carico la diffusione è quindi limitata a 0.30 m, ne consegue che la massima diffusione è pari a :

$$L_{trasv, \max} = 2.40 + 0.30 + H_{ric} \cdot \tan 30^\circ + \frac{S_s}{2} \tan 45^\circ$$

Qualora la larghezza di diffusione al p.m. della soletta sia inferiore della semi-distanza tra i fili interni delle ruote del carico assiale non sia ha la sovrapposizione delle due impronte. Tale eventualità determina la presenza di due impronte diffuse:

$$L_{trasv1} = L_{trasv2} = 0.40 + 2 \cdot \left[H_{ric} \cdot \operatorname{tg}30^\circ + \frac{S_s}{2} \operatorname{tg}45^\circ \right]$$

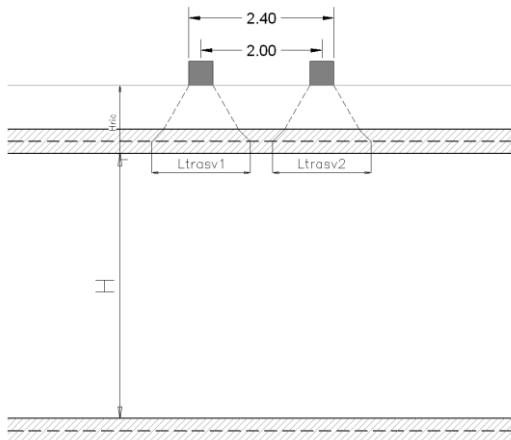

Nel caso in esame risulta:

Sovrapposizione delle impronte di un asse	Si
Lunghezza di diffusione L_{dtrasv}	3.52 m

CALCOLO DEL CARICO DISTRIBUITO EQUIVALENTE AL TANDEM

Determinati i valori di L_{dl} e L_{dtrasv} il carico uniforme equivalente risulta pari a:

$$q_{equiv} = \frac{2 \cdot Q_{1k}}{L_{dl} \cdot L_{dtrasv}} (*)$$

(*) $q_{equiv} = \frac{\text{num.assi} \times \text{num.ruote} \times 150\text{kN}}{L_{dl} \times L_{dtrasv}}$ nel caso Non si abbia la sovrapposizione delle impronte nelle due direzioni


Nel caso in esame si ottiene:

(m)	valore Q(kN)	numero assi	numero ruote	Q equivalente Qi (KN/m ²)
A	3.24			
B	4.04			
B lim	3.52	2	2	52.65


A tale carico si aggiunge, inoltre, il carico $q_{ik} = 9.00 \text{ kN/m}^2$ uniforme su tutta la soletta.

I carichi così ottenuti vengono disposti in maniera da massimizzare le sollecitazioni di momento flettente e di taglio in soletta, pertanto, si considerano le condizioni rappresentate in figura:


Disposizione 1:

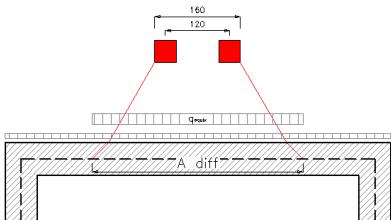

Disposizione 2:

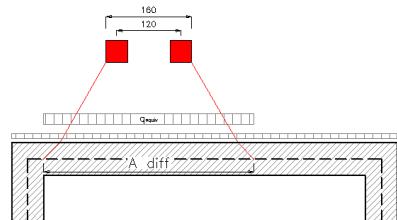


Disposizione 3:

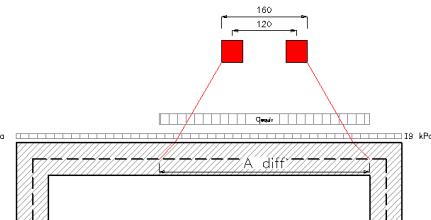

Si noti che qualora si abbia $L_{dl} > B$, le diverse disposizioni sono uguali tra loro, pertanto il carico equivalente è da applicarsi all' intera soletta superiore, con conseguente sostituzione delle diverse disposizioni di cui sopra, con l' unica disposizione di seguito rappresentata:

Disposizione Unica

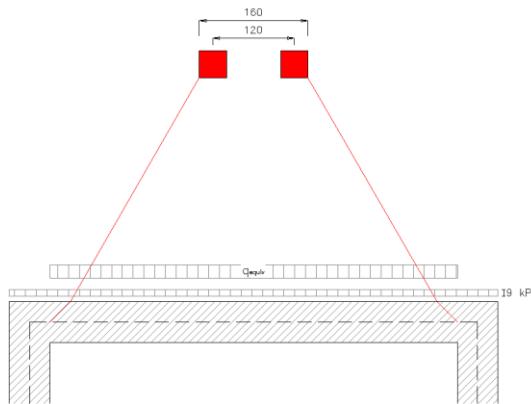

Nel caso in esame si ottiene:

Casi di Carico per massimizzare gli effetti di Taglio e Momento

A diff	3.24	m
B	4.00	m
DISPOSIZIONI DI CARICO ---->	Disp 1,2,3	A diff < B

8.3.2. Spinte sui piedritti indotte da sovraccarichi accidentali

In accordo al punto § 5.1.3.3.7.1 della circolare ministeriale 02/02/2009, per il calcolo delle spinte generate dal sovraccarico disposto sul terrapieno adiacente alla parete dello scatolare, si considera lo schema di carico 1, in cui per semplicità i carichi tandem possono essere sostituiti da carichi uniformemente distribuiti equivalenti, applicati su una superficie rettangolare larga 3.0 m e lunga 2.0 m. Per cui si ha:

$$q_{\tan dem_equiv} = \frac{2 \cdot Q_{lk}}{3.00 \cdot 2.20} = \frac{2 \cdot 300}{3.00 \cdot 2.20} = 90.91 \text{ kN/mq}$$

Anche in questo caso si tiene conto del ricoprimento con rilevato della struttura, il quale contribuisce a diffondere il carico sia in direzione longitudinale che trasversale, fino al piano di estradosso della soletta.

➤ **Diffusione del carico tandem in direz. Longitudinale (Parallelia all' asse stradale)**


Disponendo il carico in adiacenza alla parete dello scatolare, la larghezza di diffusione longitudinale è pari a:

$$L_{dl,sup} = 2.20 + 2 \cdot H_{ric} \cdot \operatorname{tg} 30 \quad \text{a quota estradosso soletta scatolare}$$

$$L_{dl,inf} = 2.20 + 2 \cdot H_{ric} \cdot \operatorname{tg} 30 + H_{Tot} \cdot \operatorname{tg} 30 \quad \text{a quota intradosso fondazione scatolare}$$


Nel caso in esame risulta:

L _{dl,sup}	3.24 m
L _{dl,inf}	5.09 m

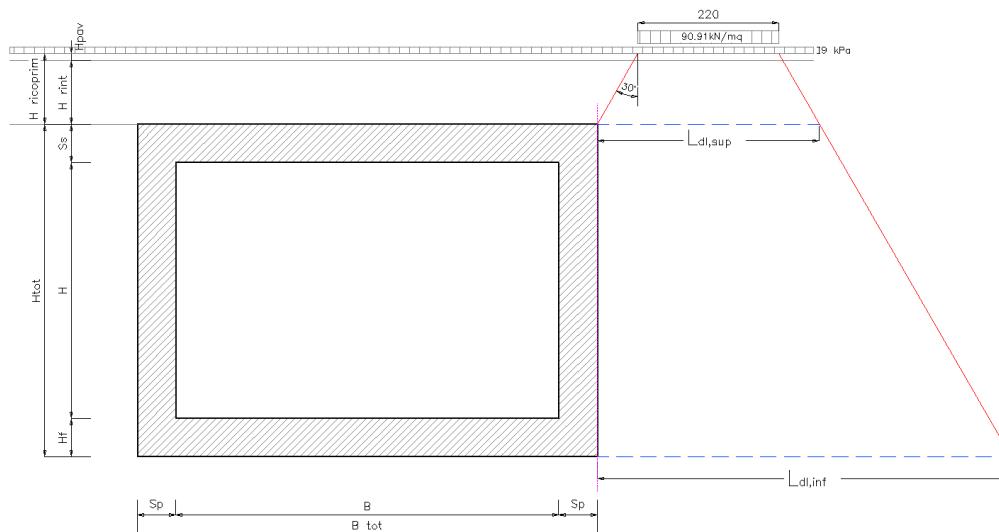


➤ **Diffusione del carico tandem in direz. Trasversale (Ortogonale all' asse stradale)**

In direzione trasversale, disponendo una seconda colonna di carico in affiancamento alla prima, si ottiene la diffusione descritta in figura:

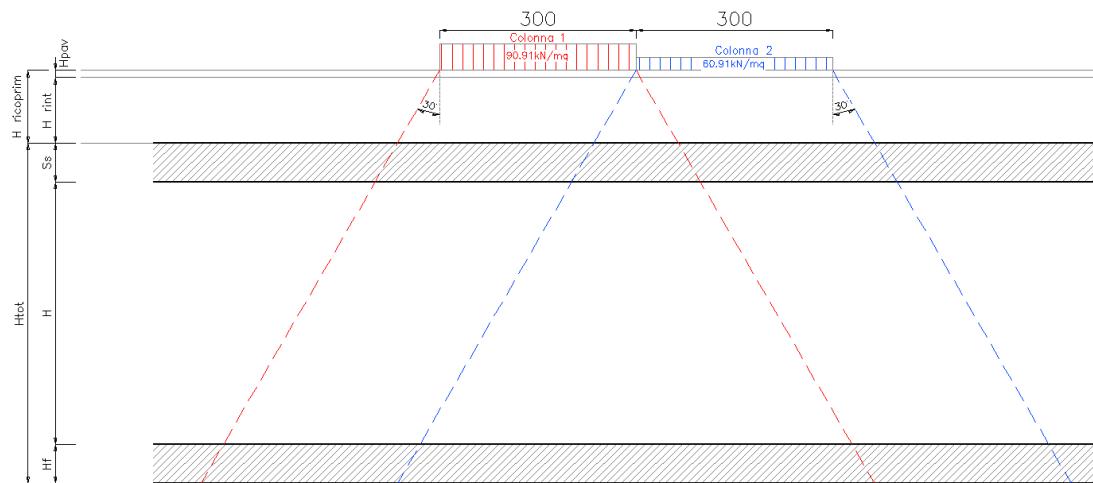

Limitando la diffusione del carico, relativo alla prima colonna, sul lato della seconda si ottiene la massima diffusione trasversale come di seguito rappresentata:

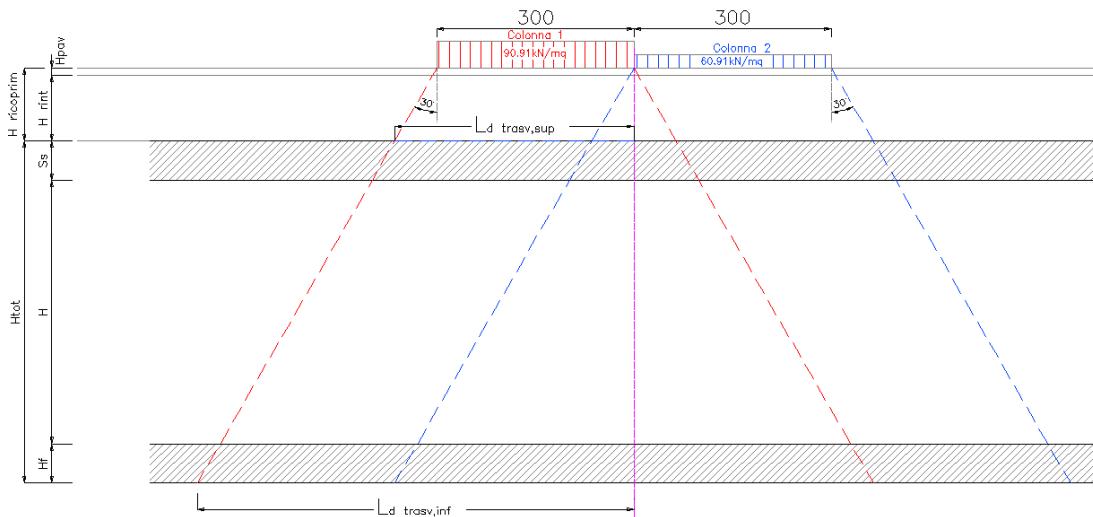

La larghezza di diffusione trasversale è pari a:

$$L_{trasv,sup} = 3.00 + H_{ric} \cdot \tan 30^\circ \quad \text{a quota estradosso soletta scatolare}$$

$$L_{trasv,inf} = 3.00 + [H_{ric} + H_{Tot}] \cdot \tan 30^\circ \quad \text{a quota intradosso fondazione scatolare}$$

Nel caso in esame risulta:

$L_{dtrasv,sup}$	3.52 m
$L_{dtrasv,inf}$	5.37 m

CALCOLO DELLE SPINTE SULLE PARETI

La distribuzione del carico sulle pareti fornisce una spinta variabile linearmente lungo l'altezza fra i due valori estremi:

$$q_{acc,sup} = \frac{2 \times Q_{1,k}}{L_{dl,sup} \times L_{dtrasv,sup}} \times k_0$$

$$q_{acc,inf} = \frac{2 \times Q_{1,k}}{L_{dl,inf} \times L_{dtrasv,inf}} \times k_0$$

Nel caso in esame risulta:

$$q_{acc,sup} = \mathbf{26.30 \text{ kN/m/m}}$$

$$q_{acc,inf} = \mathbf{11.00 \text{ kN/m/m}}$$

Si riportano di seguito gli schemi grafici di applicazione dei carichi sulle pareti relativamente al caso in esame:

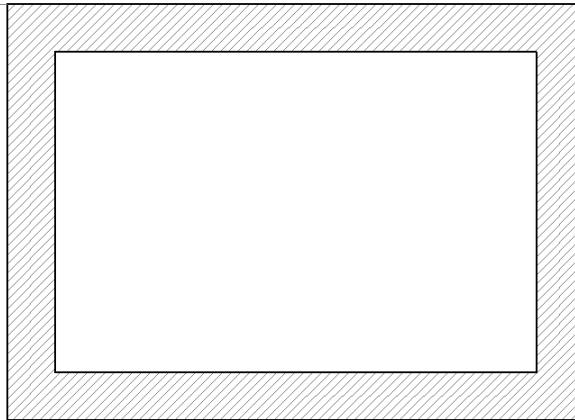



Figura 1 – Sovraccarico Acc. In Sx

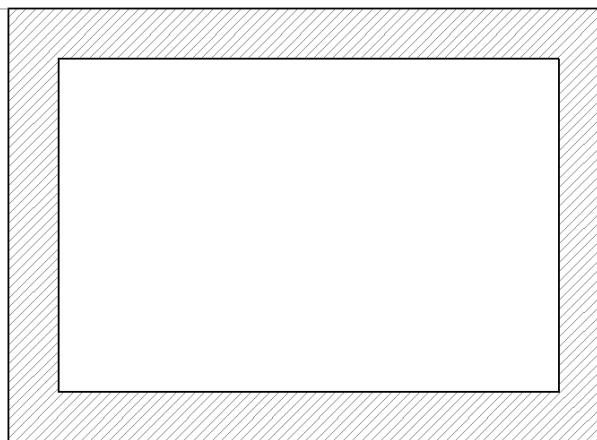



Figura 2 - Sovraccarico Acc. In Dx

8.3.3. Sovraccarichi accidentali sulla soletta di fondazione

Trattandosi di un tombino idraulico non sono presenti carichi accidentali all' interno dello scatolare.

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 33 di 314
--	---	---------------------	-------------------

8.3.4. Carico idraulico all' interno dello scatolare

Si considera un battente idrulico H pari all' altezza massima che può raggiungere il livello dell'acqua all' interno dello scatolare. Il peso specifico dell' acqua è posto pari a 10.00 kN/m³.

Le analisi vengono condotte nella doppia eventualità che l'acqua all' interno sia presente o assente, nel seguito si riportano le risultanze relative alla condizione maggiormente gravosa dal punto di vista strutturale.

8.3.5. Forza di frenamento

La forza di frenamento è funzione di un asse del carico verticale agente sulla corsia convenzionale n.1:

$$180 \text{ kN} \leq q_3 = 0.6 (Q_{1k}) + 0.10 q_{1k} w_1 L \leq 900 \text{ kN}$$

In cui L = la larghezza totale dello scatolare.

Si ottiene:

$$F = 0.6 \times 600 + 0.10 \times 9 \times 3 \times 5.20 = 374.04 \text{ kN}$$

L'azione viene poi "spalmata" sulla striscia, di sviluppo 1.00m, del modello di analisi per cui $F_{fren} = F/3.00 = 124.68 \text{ kN/ml}$

8.3.6. Azioni termiche

Sono stati considerati gli effetti dovuti alle variazioni termiche secondo le indicazioni al § 3.5.4 e seguenti della normativa vigente (Ntc 2008).

In particolare, è stata considerata una variazione termica uniforme di ± 10°C sulla soletta superiore e un gradiente di temperatura di 5°C fra estradosso ed intradosso, analizzando nelle combinazioni di carico i due casi di intradosso più caldo dell'estradosso e viceversa, con andamento lineare nello spessore degli elementi.

8.4. Azioni sismiche

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico (§ 7.11.6 NTC). In queste condizioni l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

In accordo ai parametri adottati di cui al paragrafo 5, si determinano i coefficienti sismici orizzontale e verticale mediante le espressioni:

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{\max}}{g} \quad k_v = \pm 0.5 \cdot k_h$$

Tali coefficienti vengono utilizzati per determinare :

- L' incremento dinamico di spinta del terreno (come definito al §7.5)

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 34 di 314
--	---	---------------------	-------------------

- Le inerzie strutturali pari al prodotto delle forze di gravità per il coeff. sismico

Si riportano le caratteristiche sismiche definite per l' opera in oggetto:

Comune / Lat;Long	Francavilla Marittima (CS) (39.82;16.38)
Vita nominale opera V_N	50 anni
Classe d'uso opera	IV → $C_u=2$
Vita di riferimento V_R	$V_N \times C_u = 100$ anni
Categoria sottosuolo	$E \rightarrow S_s = 1,166$
Categoria topografica	$T1 \rightarrow St = 1,0$

I parametri sismici adottati sono stati desunti dall'elaborato "LO716CE1701T00GE00GEO RE03 – Relazione Simica", ove sono riportati categoria del sottosuolo e categoria topografica delle singole opere.

8.5. Combinazioni delle azioni

Come descritto al paragrafo 6, si sono considerate le seguenti combinazioni previste dall'approccio adottato, per i diversi stati limite:

stati limite ultimi

$$\begin{aligned} \text{STR) } &\Rightarrow \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{GEO) } &\Rightarrow \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\Phi)) \end{aligned}$$

stati limite di esercizio

$$\begin{aligned} \text{Frequente) } &\Rightarrow G_1 + G_2 + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{Quasi permanente) } &\Rightarrow G_1 + G_2 + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{Rara) } &\Rightarrow G_1 + G_2 + Q_{k1} + \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \end{aligned}$$

condizione sismica

$$\begin{aligned} \text{STR) } &\Rightarrow E + G_1 + G_2 + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k') \\ \text{GEO) } &\Rightarrow E + G_1 + G_2 + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\text{spinte } \Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\Phi)) \end{aligned}$$

Si distinguono quindi combinazioni di carico di tipo **A1-M1** nelle quali vengono incrementati i carichi permanenti e lasciati inalterati i parametri di resistenza del terreno e combinazioni di carico di tipo **A2-M2** nelle quali vengono ridotti i parametri di resistenza del terreno e lasciati inalterati i carichi.

Operando in tal modo si ottengono valori delle spinte (azioni) maggiorate e valori di resistenza ridotti e pertanto nelle verifiche globali è possibile fare riferimento a coefficienti di sicurezza unitari.

Considerando, alternativamente, dominante un' azione variabile per volta si ottengono numerose combinazioni per i diversi stati limite considerati. Nel seguito si riporta uno specchietto delle combinazioni

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 35 di 314
--	---	---------------------	-------------------

influenti nel dimensionamento degli elementi dell' opera analizzata, trascurando quelle ritenute non dimensionanti (comb. Con Q4 o Q5 dominante).

X	Azione presente e Dominante
x	Azione presente non dominante
-	Azione assente

COMBINAZIONI STR A1+M1 - SLU

ID combinazione	<< Azione dominante										Q5 - Temica								
	Peso Proprio	Spinta terr sx	Spinta terr dx	sisma Sx	sisma Dx	spinta falda	G2- Pavimentazione	Q1a - Traffico Pos 1	Q1b - Traffico Pos 2	Q1c - Traffico Pos 3	Q2a - Sovracc in Sx	Q2b - Sovracc in Dx	Q3a - Frenat da Sx	Q3b - Frenat da Dx	Q4-Battente idraulico	Dt +	Dt -	Grad +	Grad -
1		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-
3		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x
5		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	-	x	x	-
7		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x
9		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	x
11		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	x
13		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-	-
15		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	x	-	x	-
17		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-	x
19		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	x	x	-	x
21		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	-	x	x	-
23		x	x	x	-	-	x	x	x	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x
25		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	x	-	x	-
27		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-	x
29		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	x	-
31	Q1 D	x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	-	x
33		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	x	x	-	x
35		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	x	x	-	x
37		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	x	x	-	x
39		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-
41		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	x	-	x
43		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	x	-	-	x
45		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	x	x	-
47		x	x	x	-	-	x	x	-	x	-	-	-	x	x	-	x	-	x
49		x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	x	-
51		x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	x
53		x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	x	-
55		x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x
57		x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	-	x
59		x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	-	x
61		x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	-	x	-
63		x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	-	x	-

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 36 di 314
--	---	---------------------	-------------------

65		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
67		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
69		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
71		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
73		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
75		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
77		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
79	Q2 D	x x x - - x x - - x - - x x x - - x
81		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
83		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
85		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
87		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
89		x x x - - x x x - - x - - x x x - - x
91		x x x - - x x x - - x - - x x x - - x
93		x x x - - x x x - - x - - x x x - - x
95		x x x - - x x x - - x - - x x x - - x
97		x x x - - x x x - - x - - x x x - - x
99		x x x - - x x x - - x - - x x x - - x
101		x x x - - x x x - - x - - x x x - - x
103		x x x - - x x x - - x - - x x x - - x
105		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
107		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
109		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
111		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
113	Q3 D	x x x - - x x - - x - - x x x - - x
115		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
117		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
119		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
121		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
123		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
125		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
127		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
129		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
131		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
133		x x x - - x x - - x - - x x x - - x
135		x x x - - x x - - x - - x x x - - x

I coefficienti di combinazione adottati per le condizioni di carico sono i seguenti:

	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
Q1 D	0.75	0.75	0
Q2 D	0.75	0.75	0
Q3 D	0.4	0.4	0
Q4 D	0.7	0.5	0.3
Q5 D	0.6	0.5	0.5

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 37 di 314
--	---	---------------------	-------------------

COMBINAZIONI STR A1+M1 - SISMICHE

ID combinazione	<< Azione dominante	Sisma SX														Sisma Verticale						
		Peso Proprio	Spinta terr sx	Spinta terr dx	sisma SX	sisma DX	spinta falda	G2- Pavimentazione	Q1a - Traffico Pos 1	Q1b - Traffico Pos 2	Q1c - Traffico Pos 3	Q2a - Sovracc in Sx	Q2b - Sovracc in Dx	Q3a - Frenat da Sx	Q3b - Frenat da Dx	Q4-Battente idarulico	Q5 - Termica	Dt +	Dt -	Grad +	Grad -	Positivo
137		x x x X -	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x	-	x	-	x	
138		x x x X -	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	-	-	x			x
141		x x x X -	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	-	-	-	x x	x	x	x	x	
142		x x x X -	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x
145		x x x X -	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x -	-	x x -	-	-	x	-	x	-	x	x
146		x x x X -	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x -	-	x x -	-	-	x	-	x	-	x	x
149		x x x X -	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x -	-	x x -	-	-	x	-	x	-	x	x
150		x x x X -	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x -	-	x x -	-	-	x	-	x	-	x	x
153		x x x - X	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x	-	x	-	x	
154		x x x - X	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x	-	x	-	x	x
157		x x x - X	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	-	-	-	x x	-	x	-	x	x
158		x x x - X	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	-	-	-	x x	-	-	-	x	x
161		x x x - X	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x x	-	x	-	x	x
162		x x x - X	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x x	-	x	-	x	x
165		x x x - X	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x x	-	x	-	x	x
166		x x x - X	x x -	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x x	-	x	-	x	x

COMBINAZIONI GEO A2+M2 - SLU

ID combinazione	<< Azione dominante	Q1 D														Q5 - Termica					
		Peso Proprio	Spinta terr sx	Spinta terr dx	sistema SX	sistema DX	spinta falda	G2- Pavimentazione	Q1a - Traffico Pos 1	Q1b - Traffico Pos 2	Q1c - Traffico Pos 3	Q2a - Sovracc in Sx	Q2b - Sovracc in Dx	Q3a - Frenat da Sx	Q3b - Frenat da Dx	Q4-Battente idarulico	Q5 - Termica	Dt +	Dt -	Grad +	Grad -
2		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	x	-
4		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x
6		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	x	-
8		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	x	-
10		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	x	-
12		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x
14		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	x	-
16		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	x	-
18		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	x	-
20		x x x -	-	-	x x X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x x -	-	x x -	-	-	x

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 38 di 314
--	---	---------------------	-------------------

22	x x x - - x x x x x	- - - - - x x x x x	- - - - - x x x x x
24	x x x - - x x x x x	- - - - - x x x x x	- - x x - x - x
26	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - x - x
28	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - - - x
30	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - x x -
32	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x - x
34	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - x -
36	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - - - x
38	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x x -
40	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x - x
42	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x x - x -
44	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x x - - x
46	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - x x -
48	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - x - x
50	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - x - x
52	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - - - x
54	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x x -
56	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x - x
58	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x x - x -
60	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - - - x
62	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x - x
64	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x - x
66	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x x - x
68	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - - - x
70	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x x - x - x
72	x x x - - x x x - x	- x - - - - x x x - x	- x - x - x
74	x x x - - x x x - x	- - - - - x x x - x	- x x - x -
76	x x x - - x x x - x	- - - - - x x x - x	- x x - - - x
78	x x x - - x x x - x	- - - - - x x x - x	- x - x x -
80	x x x - - x x x - x	- - - - - x x x - x	- x - x - x
82	x x x - - x x x - x	- - - - - x x x - x	- x x - x -
84	x x x - - x x x - x	- - - - - x x x - x	- x x - - - x
86	x x x - - x x x - x	- - - - - x x x - x	- x - x x -
88	x x x - - x x x - x	- - - - - x x x - x	- x - x - x
90	x x x - - x x x x	- - - - - x x x x	- x x - x -
92	x x x - - x x x x	- - - - - x x x x	- x x - - - x
94	x x x - - x x x x	- - - - - x x x x	- x - x x -
96	x x x - - x x x x	- - - - - x x x x	- x - x - x
98	x x x - - x x x x	- - - - - x x x x	- x x x - x -
100	x x x - - x x x x	- - - - - x x x x	- x x x - - - x
102	x x x - - x x x x	- - - - - x x x x	- x x - x x -
104	x x x - - x x x x	- - - - - x x x x	- x - x - x
106	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x x - x - x
108	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x x - - - x
110	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x - x x -
112	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x - x - x
114	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x x x - x -
116	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x x x - - - x
118	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x x - x x -
120	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x x - x - x
122	x x x - - x x x -	- x - - - - x x x -	- x x - x - x

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 39 di 314
--	---	---------------------	-------------------

124	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	-	-	x
126	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-
128	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x
130	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	-	x	-
132	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	-	-	x
134	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	-	-	x
136	x	x	x	-	-	x	x	-	-	x	-	-	x	-	x	x	-	x	-

I coefficienti di combinazione adottati per le condizioni di carico sono i seguenti:

	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
Q1 D	0.75	0.75	0
Q2 D	0.75	0.75	0
Q3 D	0.4	0.4	0
Q4 D	0.7	0.5	0.3
Q5 D	0.6	0.5	0.5

COMBINAZIONI GEO A2+M2 - SISMICHE

ID combinazione	< Azione dominante	Q5 - Termica																		Sisma Verticale			
		Peso Proprio	Spinta terr sx	Spinta terr dx	sistema SX	sistema DX	spinta falda	G2- Pavimentazione	Q1a - Traffico Pos 1	Q1b - Traffico Pos 2	Q1c - Traffico Pos 3	Q2a - Sovracc in Sx	Q2b - Sovracc in Dx	Q3a - Frenat da Sx	Q3b - Frenat da Dx	Q4-Battente idarulico	Dt +	Dt -	Grad +	Grad -	Positivo	Negativo	
139	SISMA SX	x	x	x	X	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	
140		x	x	x	X	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-		-		x
143		x	x	x	X	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	x		
144		x	x	x	X	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x			x
147		x	x	x	X	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	-	x	-		x
148		x	x	x	X	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	-				x
151		x	x	x	X	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x			
152		x	x	x	X	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x				x
155	SISMA DX	x	x	x	-	X	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-		
156		x	x	x	-	X	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-				x
159		x	x	x	-	X	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x	x		
160		x	x	x	-	X	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	x			x
163		x	x	x	-	X	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	-	x			x
164		x	x	x	-	X	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	x	-				x
167		x	x	x	-	X	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x			x
168		x	x	x	-	X	x	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x				x

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 40 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Relativamente alle combinazioni di carico di cui sopra si determinano le combinazioni di calcolo per tutti gli stati limite considerati

Norme Tecniche 2008

Simbologia adottata

γ_{G1sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{G1fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{G2sfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_{G2fav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
γ_q	Coefficiente parziale sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi'}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
γ_c'	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.35	1.00
Permanenti non strutturali	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti non strutturali	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.50	1.30
Variabili	Favorevole	γ_{Qifav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qisfav}	1.35	1.15
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.35	1.15
Termici	Favorevole	γ_{efav}	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	γ_{esfav}	1.20	1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri		M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi'}$	1.00	1.25
Coesione efficace	γ_c'	1.00	1.25

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 41 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_γ	1.00	1.00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{G1fav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G1sfav}	1.00	1.00
Permanenti	Favorevole	γ_{G2fav}	0.00	0.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{G2sfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Qifav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qisfav}	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.00	1.00
Termici	Favorevole	$\gamma_{\varepsilon fav}$	0.00	0.00
Termici	Sfavorevole	$\gamma_{\varepsilon sfav}$	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri		M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi'}$	1.00	1.25
Coesione efficace	γ_c'	1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_γ	1.00	1.00

Dovendo considerare le combinazioni precedentemente indicate, nello scenario SLU (STR e GEO), SLE e Sismic (STRU – GEO) si avrà in definitiva un elevato numero di combinazioni di calcolo totali, pertanto, si riporteranno per brevità le risultanze in termini di inviluppi massimi e minimi delle sollecitazioni sullo scatolare.

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 42 di 314
--	---	---------------------	-------------------

8.6. Impostazioni per le Verifiche

Le verifiche degli elementi strutturali che compongono lo scatolare, sono state eseguite mediante il metodo degli Stati Limite. Si riporta nel seguito uno stralcio delle impostazioni adottate sul software utilizzato per l'analisi e verifica del modello di calcolo.

Verifica materiali:

Stato Limite Ultimo

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo γ_c	1.50
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica	0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo	0.85
Coefficiente di sicurezza acciaio	1.15

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

$$V_{Rd} = [0.18 * k * (100.0 * \rho_l * f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0.15 * \sigma_{cp}] * b_w * d > (v_{min} + 0.15 * \sigma_{cp}) * b_w * d$$

$$V_{Rsd} = 0.9 * d * A_{sw} / s * (\operatorname{ctg}\alpha + \operatorname{ctg}\theta) * \sin\alpha$$

$$V_{Rcd} = 0.9 * d * b_w * \alpha_c * f_{cd}' * (\operatorname{ctg}(\theta) + \operatorname{ctg}(\alpha)) / (1.0 + \operatorname{ctg}\theta^{1/2})$$

con:

d altezza utile sezione [mm]

b_w larghezza minima sezione [mm]

σ_{cp} tensione media di compressione [N/mmq]

ρ_l rapporto geometrico di armatura

A_{sw} area armatuta trasversale [mmq]

S interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]

α_c coefficiente maggiorativo, funzione di f_{cd} e σ_{cp}

$$f_{cd}' = 0.5 * f_{cd}$$

$$k = 1 + (200/d)^{1/2}$$

$$v_{min} = 0.035 * k^{3/2} * f_{ck}^{1/2}$$

Stato Limite di Esercizio

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente aggressivo

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 43 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare) $0.60 f_{ck}$

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.) $0.45 f_{ck}$

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare) $0.80 f_{yk}$

Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

Apertura limite fessure espresse in [mm]

Apertura limite fessure $w_1=0.20$ $w_2=0.30$ $w_3=0.40$

Verifiche secondo :


Norme Tecniche 2008 - Approccio 1

Per maggiori dettagli sull'approccio progettuale adottato si rimanda al capitolo 6 ed al paragrafo 8.5; nel primo vengono illustrati i criteri generali, mentre nel secondo sono sintetizzate tutte le combinazioni utilizzate.

Copriferro sezioni 4.00 [cm]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 44 di 314
--	---	---------------------	-------------------

9. ANALISI SCATOLARE 4.00 x 2.00

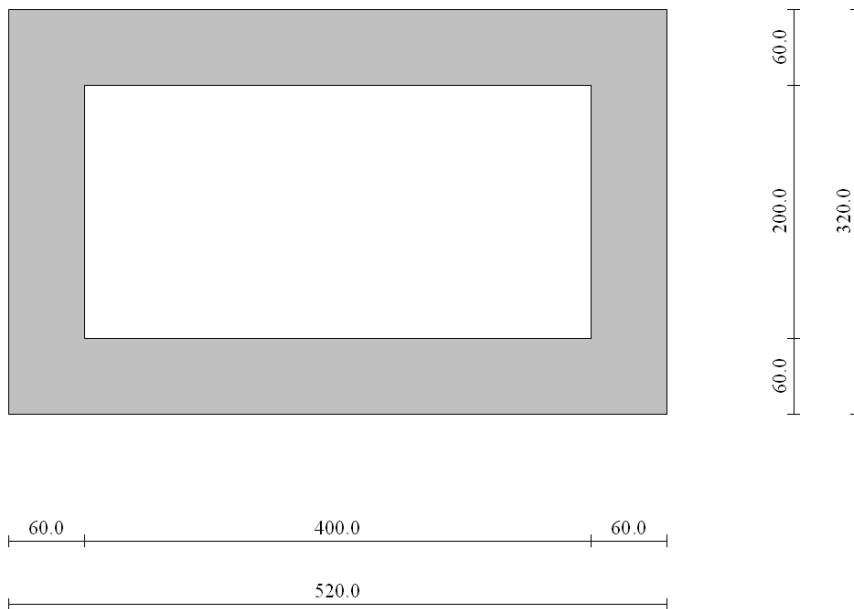

9.1. Dati di input

9.1.1. Geometria e Stratigrafia

Descrizione:	Scatolare semplice	
Altezza esterna	3.20	[m]
Larghezza esterna	5.20	[m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra	0.00	[m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0.00	[m]
Spessore piedritto sinistro	0.60	[m]
Spessore piedritto destro	0.60	[m]
Spessore fondazione	0.60	[m]
Spessore traverso	0.60	[m]

Strato di ricoprimento

Descrizione	Terreno di ricoprimento	
Spessore dello strato	0.90	[m]
Peso di volume	18.0000	[kN/m ³]
Peso di volume saturo	18.0000	[kN/m ³]

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 45 di 314
---	---	---------------------	-------------------

Angolo di attrito	35.00	[°]
Coesione	0	[kPa]

Strato di rinfianco

Descrizione	Terreno di rinfianco	
Peso di volume	18.0000	[kN/m ³]
Peso di volume saturo	18.0000	[kN/m ³]
Angolo di attrito	30.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	20.00	[°]
Coesione	0	[kPa]
Costante di Winkler	1	[kPa/cm]

Strato di base

Descrizione	Terreno di base	
Peso di volume	19.0000	[kN/m ³]
Peso di volume saturo	19.0000	[kN/m ³]
Angolo di attrito	29.00	[°]
Angolo di attrito terreno struttura	19.33	[°]
Coesione	0.00	[kg/cmq]
Costante di Winkler	0.30	[kg/cm ² /cm]
Tensione limite	5.10	[kg/cm ²]

Falda

Quota falda (rispetto al piano di posa)	0,00	[m]
---	------	-----

9.1.2. Carichi applicati

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (esprese in m) positive verso destra

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 46 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Ordinate Y (espresso in m) positive verso l'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unità di misura

Forze concentrate

X	ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati
Y	ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
F_y	componente Y del carico concentrato
F_x	componente X del carico concentrato
M	momento

Forze distribuite

X_i, X_f	ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali
Y_i, Y_f	ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
V_{ni}	componente normale del carico distribuito nel punto iniziale
V_{nf}	componente normale del carico distribuito nel punto finale
V_{ti}	componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
V_{tf}	componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale
D_{te}	variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi
D_{ti}	variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n°6 (Spinta falda)

Condizione di carico n° 7 (G2 - Pavimentazione)

Distr Terreno $X_i = -3,20$ $X_f = 8,40$ $V_{ni} = 5,00$ $V_{nf} = 5,00$

Condizione di carico n° 8 (Q1a - Traffico Pos 1_ M max)

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 47 di 314
--	---	---------------------	-------------------

Distr Traverso $X_i = 0,98$ $X_f = 4,22$ $V_{ni} = 52,65$ $V_{nf} = 52,65$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$
Distr Traverso $X_i = 0,60$ $X_f = 4,60$ $V_{ni} = 9,00$ $V_{nf} = 9,00$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$

Condizione di carico n° 9 (Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx)

Distr Traverso $X_i = 0,60$ $X_f = 3,84$ $V_{ni} = 52,65$ $V_{nf} = 52,65$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$
Distr Traverso $X_i = 0,60$ $X_f = 4,60$ $V_{ni} = 9,00$ $V_{nf} = 9,00$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$

Condizione di carico n° 10 (Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx)

Distr Traverso $X_i = 1,36$ $X_f = 4,60$ $V_{ni} = 52,65$ $V_{nf} = 52,65$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$
Distr Traverso $X_i = 0,60$ $X_f = 4,60$ $V_{ni} = 9,00$ $V_{nf} = 9,00$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$

Condizione di carico n° 11 (Q2a- Sovracc. Acc in Sx)

Distr Pied_S $Y_i = 0,00$ $Y_f = 3,20$ $V_{ni} = 11,00$ $V_{nf} = 26,30$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$

Condizione di carico n° 12 (Q2b- Sovracc. Acc in Dx)

Distr Pied_D $Y_i = 0,00$ $Y_f = 3,20$ $V_{ni} = -11,00$ $V_{nf} = -26,30$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$

Condizione di carico n° 13 (Q3a - Frenatura da Sx)

Conc Traverso $X = 2,60$ $F_y = 0,00$ $F_x = 124,70$ $M = 0,00$

Condizione di carico n° 14 (Q3b - Frenatura da Dx)

Conc Traverso $X = 2,60$ $F_y = 0,00$ $F_x = -124,70$ $M = 0,00$

Condizione di carico n° 15 (Q4 - Battente idraulico)

Distr Fondaz. $X_i = 0,60$ $X_f = 4,60$ $V_{ni} = 13,33$ $V_{nf} = 13,33$ $V_{ti} = 0,00$ $V_{tf} = 0,00$

Condizione di carico n° 16 (Q5 - Dt+)

Term Traverso $D_{te} = 10,00$ $D_{ti} = 10,00$

Condizione di carico n° 17 (Q5 - Dt-)

Term Traverso $D_{te} = -10,00$ $D_{ti} = -10,00$

Condizione di carico n° 18 (Q5 - Grad +)

Term Traverso $D_{te} = 10,00$ $D_{ti} = 5,00$

Condizione di carico n° 19 (Q5 - Grad -)

Term Traverso $D_{te} = 5,00$ $D_{ti} = 10,00$

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 48 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

9.1.3. Combinazioni

Combinazione n° 1 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 2 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 3 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 4 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 49 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Combinazione n° 5 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 6 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 7 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 8 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 9 SLU (Caso A1-M1)

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 50 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 10 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 11 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 12 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 51 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 13 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 14 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 15 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 16 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 52 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 17 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 18 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 19 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 20 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 53 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 21 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 22 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 23 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 24 SLU (Caso A2-M2)

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 54 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 25 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 26 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 27 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 28 SLU (Caso A2-M2)

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 55 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 29 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 30 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 31 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 32 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
--	----------------	----------	----------	----------

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 56 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 33 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 34 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 35 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 57 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Combinazione n° 36 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 37 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 38 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 39 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 58 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 40 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 41 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 42 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 43 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 59 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 44 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 45 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 46 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 47 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 60 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 48 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 49 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 50 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 51 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
--	----------------	----------	----------	----------

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 61 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 52 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 53 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 54 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 55 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 62 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 56 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 57 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 58 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 59 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
--	----------------	----------	----------	----------

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 63 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 60 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 61 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 62 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 64 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Q5 - Grad + Sfavorevole 1.00 0.60 0.60

Combinazione n° 63 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 64 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 65 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 66 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 65 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 67 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 68 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 69 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 70 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 66 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 71 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	0.40	0.54
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 72 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	0.40	0.46
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 73 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 74 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 67 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 75 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 76 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 77 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 78 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 68 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 79 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 80 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 81 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 82 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 69 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 83 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 84 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 85 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 86 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 70 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 87 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 88 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 89 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 90 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 71 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 91 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 92 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 93 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 94 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 72 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 95 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 96 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 97 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 73 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Combinazione n° 98 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 99 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 100 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 101 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 74 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 102 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 103 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 104 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 105 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 75 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 106 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 107 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 108 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 109 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 76 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 110 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 111 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 112 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 77 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Combinazione n° 113 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 114 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 115 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 116 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 78 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 117 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 118 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 119 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 120 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 79 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 121 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 122 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 123 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 124 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 80 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 125 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 126 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 127 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 81 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Combinazione n° 128 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 129 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 130 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 131 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 82 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 132 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 133 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 134 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 135 SLU (Caso A1-M1)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Spinta falda	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 83 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.50	1.00	1.50
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.35	0.75	1.01
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.35	1.00	1.35
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.35	0.70	0.94
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.20	0.60	0.72

Combinazione n° 136 SLU (Caso A2-M2)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.30	1.00	1.30
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.15	0.75	0.86
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.15	1.00	1.15
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.15	0.70	0.80
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 137 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 138 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 139 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 84 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 140 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 141 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 142 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 143 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 85 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 144 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 145 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 146 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 147 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 86 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 148 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 149 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 150 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 151 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 87 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 152 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 153 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 154 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 155 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 88 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 156 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 157 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 158 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 159 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 89 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Q5 - Grad - Sfavorevole 1.00 0.50 0.50

Combinazione n° 160 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 161 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 162 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 163 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 90 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Combinazione n° 164 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 165 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 166 SLU (Caso A1-M1) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 167 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 168 SLU (Caso A2-M2) - Sisma Vert. negativo

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 91 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 169 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 170 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 171 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 172 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 92 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 173 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 174 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 175 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 176 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 93 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 177 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 178 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 179 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 180 SLE (Quasi Permanente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 94 di 314
---	---	----------------------------	--------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 181 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 182 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 183 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 184 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 95 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 185 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 186 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 187 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 188 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 96 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 189 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 190 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 191 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 192 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 97 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 193 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 194 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 195 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 196 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 98 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 197 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 198 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 199 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 200 SLE (Rara)

Effetto	γ	Ψ	c
----------------	----------	----------	----------

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 99 di 314
---	--	----------------------------	--------------------------

Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 201 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 202 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 203 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 100 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q5 - Grad + Sfavorevole 1.00 0.60 0.60

Combinazione n° 204 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 205 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 206 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 207 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 101 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q5 - Grad - Sfavorevole 1.00 0.60 0.60

Combinazione n° 208 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 209 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 210 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 211 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 102 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Combinazione n° 212 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 213 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 214 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 215 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 103 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 216 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 217 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 218 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 219 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 104 di 314
---	---	----------------------------	---------------------------

Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 220 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 221 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 222 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 223 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 105 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 224 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 225 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 226 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 227 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 106 di 314
---	---	----------------------------	---------------------------

Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 228 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2a- Sovracc. Acc in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 229 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 230 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 231 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 107 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 232 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 233 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 234 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 235 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 108 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 236 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q2b- Sovracc. Acc in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 237 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 238 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 239 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 109 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 240 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 241 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 242 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 243 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 110 di 314
---	---	----------------------------	---------------------------

Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 244 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 245 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 246 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 247 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 111 di 314
---	---	----------------------------	---------------------------

Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 248 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 249 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 250 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 251 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 112 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1a - Traffico Pos 1_M max	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 252 SLE (Frequente)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	0.40	0.40
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50

Combinazione n° 253 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 254 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 255 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 113 di 314
---	---	----------------------------	---------------------------

Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 256 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 257 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 258 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 259 SLE (Rara)

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 114 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 260 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1b-Traffico Pos 2_T max in Sx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 261 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 262 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 115 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 263 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 264 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3a - Frenatura da Sx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 265 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 266 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI <i>Relazione di Calcolo</i>	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 116 di 314
---	---	----------------------------	---------------------------

Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 267 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 268 SLE (Rara)

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q1c-Traffico Pos 3_T max in Dx	Sfavorevole	1.00	0.75	0.75
Q3b - Frenatura da Dx	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.70	0.70
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.60	0.60

Combinazione n° 269 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 270 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 117 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 271 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 272 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 273 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 274 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 118 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 275 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 276 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt+	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 277 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 278 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 119 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 279 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 280 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad +	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 281 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 282 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 120 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da sinistra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 283 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

Combinazione n° 284 SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo

	Effetto	γ	Ψ	c
Peso Proprio	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno sinistra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta terreno destra	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Spinta falda	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
G2 - Pavimentazione	Sfavorevole	1.00	1.00	1.00
Q4 - Battente idraulico	Sfavorevole	1.00	0.30	0.30
Q5 - Dt-	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Q5 - Grad -	Sfavorevole	1.00	0.50	0.50
Sisma da destra	Sfavorevole	1.00	0.00	0.00

9.2. Analisi spinte

Dato l'elevato numero di combinazioni analizzate si riportano in seguito i dati salienti con i quali l'analisi è stata effettuata.

Sisma

Identificazione del sito

Latitudine	39.822500
Longitudine	16.389537
Comune	Francavilla Marittima
Provincia	Cosenza
Regione	Calabria

Punti di interpolazione del reticolo 37452 - 37451 - 37673 - 37674

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 121 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Tipo di opera

Tipo di costruzione	Opera ordinaria
Vita nominale	50 anni
Classe d'uso	IV
Vita di riferimento	100 anni

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a_g =	2.34 [m/s ²]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.36
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione (β_m)	1.00
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_m * St * Ss) = 32.44$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h = 16.22$

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo a_g =	0.89 [m/s ²]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.60
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione (β_m)	1.00
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_m * St * Ss) = 14.48$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h = 7.24$
Forma diagramma incremento sismico	Rettangolare
Spinta sismica	Wood

Coefficienti di spinta

N°combinazione	Statico	Sismico
1	0,500	0,000
2	0,581	0,000
3	0,500	0,000
4	0,581	0,000
5	0,500	0,000
6	0,581	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 122 di 314
--	---	---------------------	--------------------

7	0,500	0,000
8	0,581	0,000
9	0,500	0,000
10	0,581	0,000
11	0,500	0,000
12	0,581	0,000
13	0,500	0,000
14	0,581	0,000
15	0,500	0,000
16	0,581	0,000
17	0,500	0,000
18	0,581	0,000
19	0,500	0,000
20	0,581	0,000
21	0,500	0,000
22	0,581	0,000
23	0,500	0,000
24	0,581	0,000
25	0,500	0,000
26	0,581	0,000
27	0,500	0,000
28	0,581	0,000
29	0,500	0,000
30	0,581	0,000
31	0,500	0,000
32	0,581	0,000
33	0,500	0,000
34	0,581	0,000
35	0,500	0,000
36	0,581	0,000
37	0,500	0,000
38	0,581	0,000
39	0,500	0,000
40	0,581	0,000
41	0,500	0,000
42	0,581	0,000
43	0,500	0,000
44	0,581	0,000
45	0,500	0,000
46	0,581	0,000

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 123 di 314
---	---	---------------------	--------------------

47	0,500	0,000
48	0,581	0,000
49	0,500	0,000
50	0,581	0,000
51	0,500	0,000
52	0,581	0,000
53	0,500	0,000
54	0,581	0,000
55	0,500	0,000
56	0,581	0,000
57	0,500	0,000
58	0,581	0,000
59	0,500	0,000
60	0,581	0,000
61	0,500	0,000
62	0,581	0,000
63	0,500	0,000
64	0,581	0,000
65	0,500	0,000
66	0,581	0,000
67	0,500	0,000
68	0,581	0,000
69	0,500	0,000
70	0,581	0,000
71	0,500	0,000
72	0,581	0,000
73	0,500	0,000
74	0,581	0,000
75	0,500	0,000
76	0,581	0,000
77	0,500	0,000
78	0,581	0,000
79	0,500	0,000
80	0,581	0,000
81	0,500	0,000
82	0,581	0,000
83	0,500	0,000
84	0,581	0,000
85	0,500	0,000
86	0,581	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 124 di 314
--	---	---------------------	--------------------

87	0,500	0,000
88	0,581	0,000
89	0,500	0,000
90	0,581	0,000
91	0,500	0,000
92	0,581	0,000
93	0,500	0,000
94	0,581	0,000
95	0,500	0,000
96	0,581	0,000
97	0,500	0,000
98	0,581	0,000
99	0,500	0,000
100	0,581	0,000
101	0,500	0,000
102	0,581	0,000
103	0,500	0,000
104	0,581	0,000
105	0,500	0,000
106	0,581	0,000
107	0,500	0,000
108	0,581	0,000
109	0,500	0,000
110	0,581	0,000
111	0,500	0,000
112	0,581	0,000
113	0,500	0,000
114	0,581	0,000
115	0,500	0,000
116	0,581	0,000
117	0,500	0,000
118	0,581	0,000
119	0,500	0,000
120	0,581	0,000
121	0,500	0,000
122	0,581	0,000
123	0,500	0,000
124	0,581	0,000
125	0,500	0,000
126	0,581	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 125 di 314
--	---	---------------------	--------------------

127	0,500	0,000
128	0,581	0,000
129	0,500	0,000
130	0,581	0,000
131	0,500	0,000
132	0,581	0,000
133	0,500	0,000
134	0,581	0,000
135	0,500	0,000
136	0,581	0,000
137	0,297	0,946
138	0,297	0,946
139	0,364	1,013
140	0,364	1,013
141	0,297	0,946
142	0,297	0,946
143	0,364	1,013
144	0,364	1,013
145	0,297	0,946
146	0,297	0,946
147	0,364	1,013
148	0,364	1,013
149	0,297	0,946
150	0,297	0,946
151	0,364	1,013
152	0,364	1,013
153	0,297	0,946
154	0,297	0,946
155	0,364	1,013
156	0,364	1,013
157	0,297	0,946
158	0,297	0,946
159	0,364	1,013
160	0,364	1,013
161	0,297	0,946
162	0,297	0,946
163	0,364	1,013
164	0,364	1,013
165	0,297	0,946
166	0,297	0,946

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 126 di 314
--	---	---------------------	--------------------

167	0,364	1,013
168	0,364	1,013
169	0,500	0,000
170	0,500	0,000
171	0,500	0,000
172	0,500	0,000
173	0,500	0,000
174	0,500	0,000
175	0,500	0,000
176	0,500	0,000
177	0,500	0,000
178	0,500	0,000
179	0,500	0,000
180	0,500	0,000
181	0,500	0,000
182	0,500	0,000
183	0,500	0,000
184	0,500	0,000
185	0,500	0,000
186	0,500	0,000
187	0,500	0,000
188	0,500	0,000
189	0,500	0,000
190	0,500	0,000
191	0,500	0,000
192	0,500	0,000
193	0,500	0,000
194	0,500	0,000
195	0,500	0,000
196	0,500	0,000
197	0,500	0,000
198	0,500	0,000
199	0,500	0,000
200	0,500	0,000
201	0,500	0,000
202	0,500	0,000
203	0,500	0,000
204	0,500	0,000
205	0,500	0,000
206	0,500	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 127 di 314
--	---	---------------------	--------------------

207	0,500	0,000
208	0,500	0,000
209	0,500	0,000
210	0,500	0,000
211	0,500	0,000
212	0,500	0,000
213	0,500	0,000
214	0,500	0,000
215	0,500	0,000
216	0,500	0,000
217	0,500	0,000
218	0,500	0,000
219	0,500	0,000
220	0,500	0,000
221	0,500	0,000
222	0,500	0,000
223	0,500	0,000
224	0,500	0,000
225	0,500	0,000
226	0,500	0,000
227	0,500	0,000
228	0,500	0,000
229	0,500	0,000
230	0,500	0,000
231	0,500	0,000
232	0,500	0,000
233	0,500	0,000
234	0,500	0,000
235	0,500	0,000
236	0,500	0,000
237	0,500	0,000
238	0,500	0,000
239	0,500	0,000
240	0,500	0,000
241	0,500	0,000
242	0,500	0,000
243	0,500	0,000
244	0,500	0,000
245	0,500	0,000
246	0,500	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 128 di 314
--	---	---------------------	--------------------

247	0,500	0,000
248	0,500	0,000
249	0,500	0,000
250	0,500	0,000
251	0,500	0,000
252	0,500	0,000
253	0,500	0,000
254	0,500	0,000
255	0,500	0,000
256	0,500	0,000
257	0,500	0,000
258	0,500	0,000
259	0,500	0,000
260	0,500	0,000
261	0,500	0,000
262	0,500	0,000
263	0,500	0,000
264	0,500	0,000
265	0,500	0,000
266	0,500	0,000
267	0,500	0,000
268	0,500	0,000
269	0,500	0,623
270	0,500	0,623
271	0,500	0,623
272	0,500	0,623
273	0,500	0,623
274	0,500	0,623
275	0,500	0,623
276	0,500	0,623
277	0,500	0,623
278	0,500	0,623
279	0,500	0,623
280	0,500	0,623
281	0,500	0,623
282	0,500	0,623
283	0,500	0,623
284	0,500	0,623

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 129 di 314
--	---	---------------------	--------------------

10. RISULTATI DELL' ANALISI

10.1. Inviluppo delle pressioni

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X [m]	$\sigma_{t\min}$ [kPa]	$\sigma_{t\max}$ [kPa]
0,30	45	235
1,46	61	191
2,60	63	163
3,74	61	191
4,90	45	235

10.2. Inviluppo delle sollecitazioni

Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0,30	-202,13	-31,46	-329,57	-104,86	10,58	106,52
1,46	16,74	169,16	-154,37	-47,55	10,58	105,91
2,60	52,27	222,94	-44,80	58,90	10,58	105,91
3,74	16,74	169,16	54,37	167,26	10,58	105,91
4,90	-202,13	-31,46	104,86	329,57	10,58	106,52

Inviluppo sollecitazioni traverso

X [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0,30	-260,36	2,14	73,06	285,03	-32,66	189,44
1,54	-23,24	165,02	28,78	159,68	-32,66	189,44
2,60	-1,49	223,74	-36,22	36,22	-32,66	189,44
3,66	-23,24	165,02	-159,68	-28,78	-32,66	189,44
4,90	-260,36	2,14	-285,03	-73,06	-32,66	189,44

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0,30	-202,13	-31,46	10,58	120,59	107,06	337,68
1,60	-137,48	-0,97	-80,56	66,36	90,73	311,35
2,90	-260,36	2,14	-172,50	32,66	73,06	285,03

Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y [m]	M _{min} [kNm]	M _{max} [kNm]	V _{min} [kN]	V _{max} [kN]	N _{min} [kN]	N _{max} [kN]
0,30	-202,13	-31,46	-120,59	-10,58	107,06	337,68
1,60	-137,48	-0,97	-66,36	80,56	90,73	311,35
2,90	-260,36	2,14	-32,66	172,50	73,06	285,03

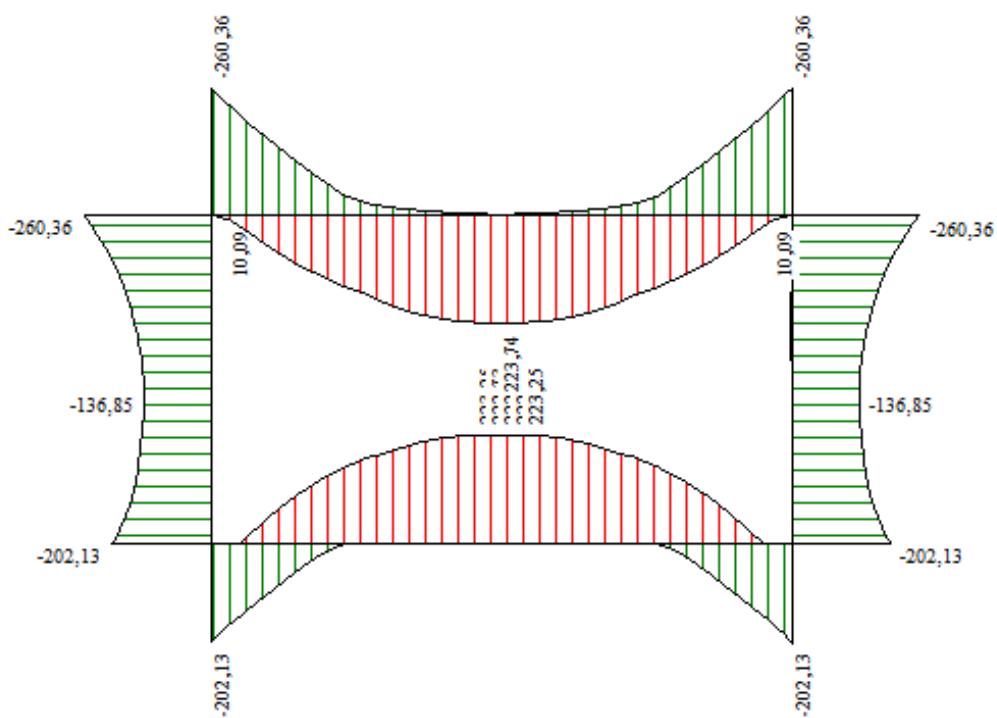


Figura 3 - Diagramma inviluppo momento flettente – SLU

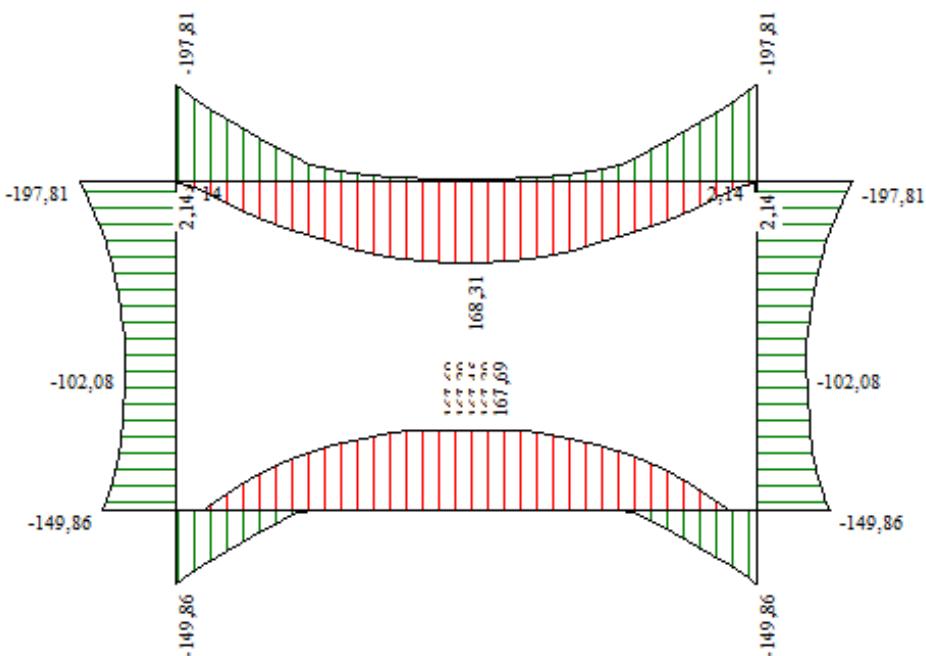


Figura 4 - Diagramma inviluppo momento flettente – SLE

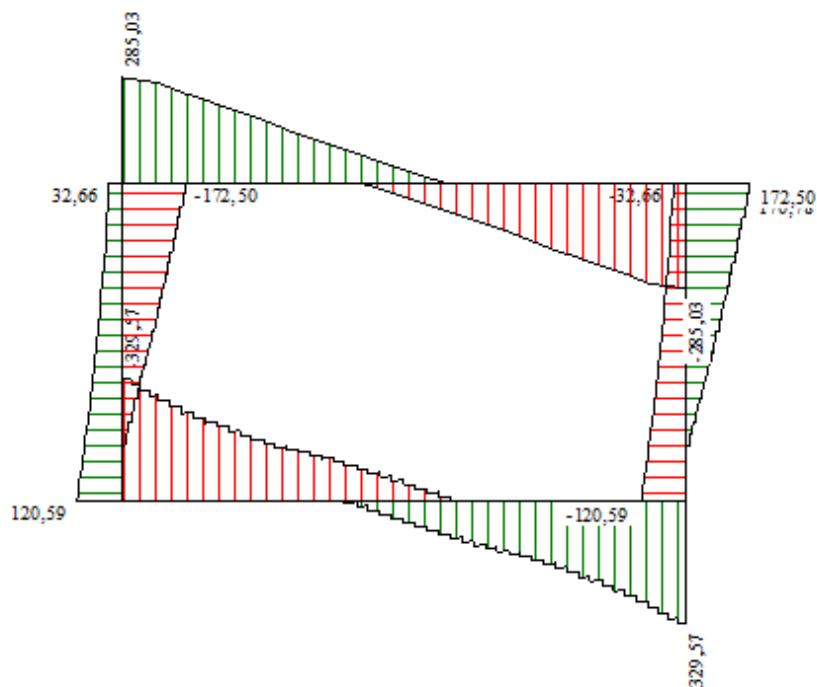


Figura 5 - Diagramma inviluppo taglio – SLU

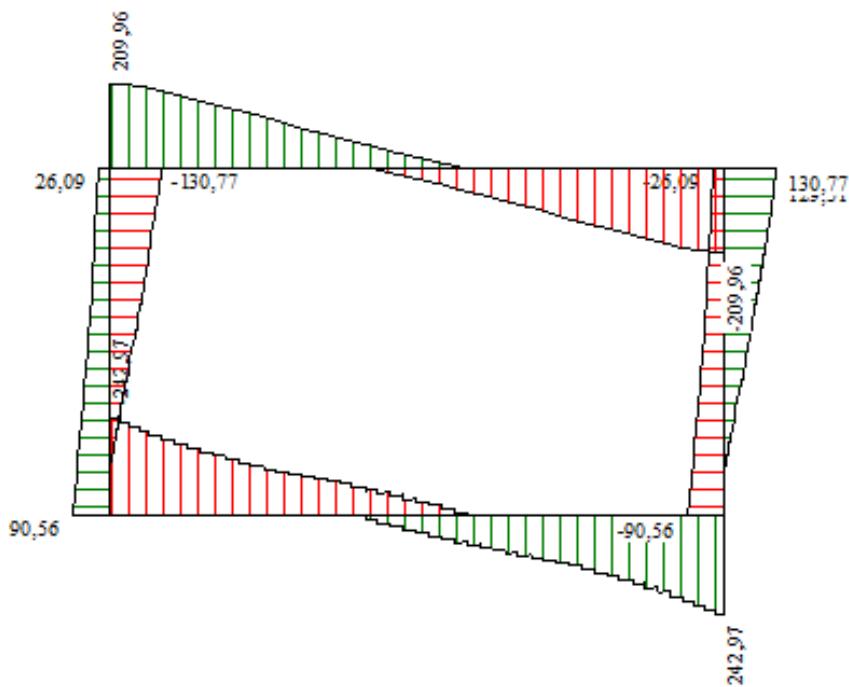


Figura 6 - Diagramma inviluppo taglio – SLE

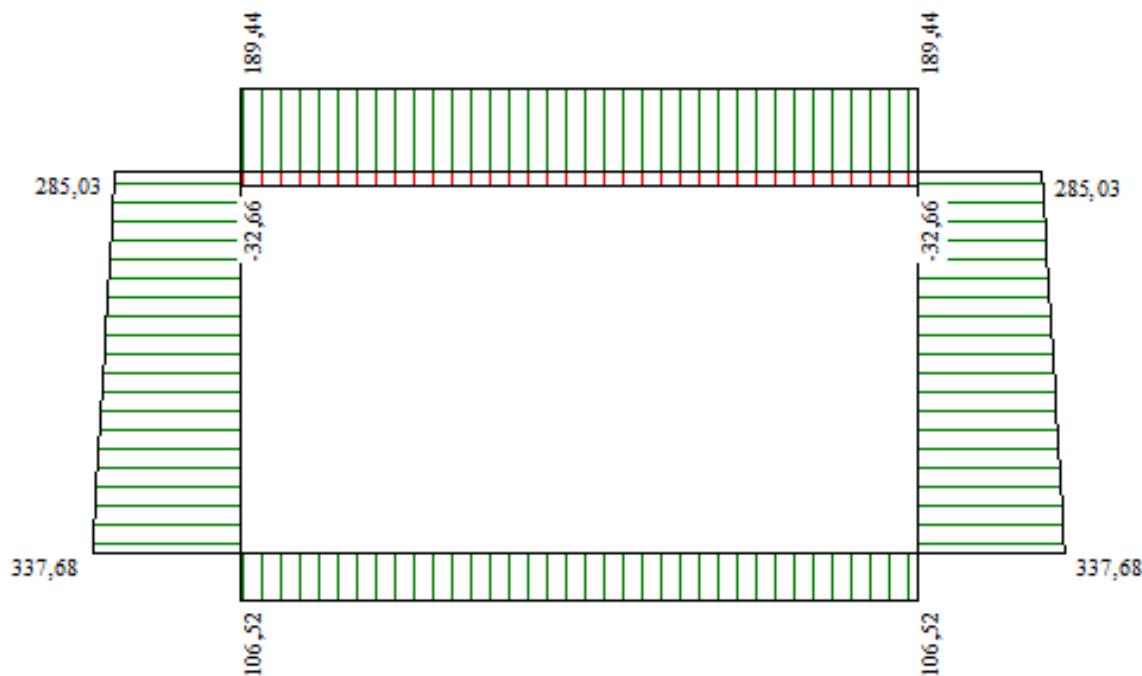


Figura 7 - Diagramma inviluppo sforzo normale – SLU


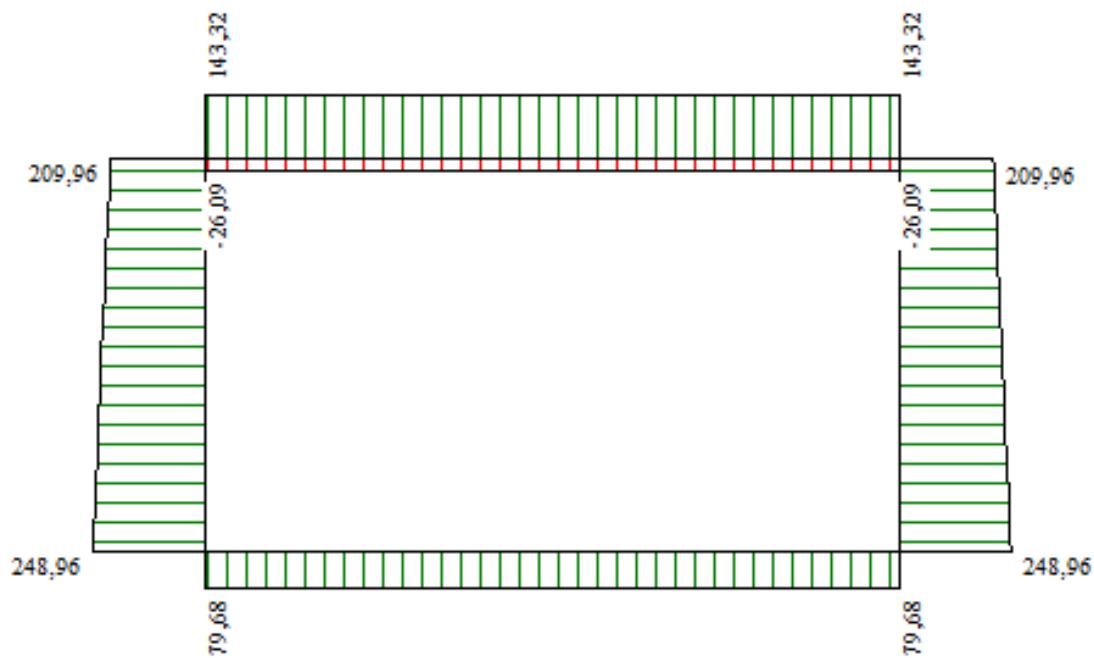


Figura 8 - Diagramma inviluppo sforzo normale - SLE

10.3. Inviluppo delle verifiche

Si riporta di seguito la distinta dell'opera in oggetto:

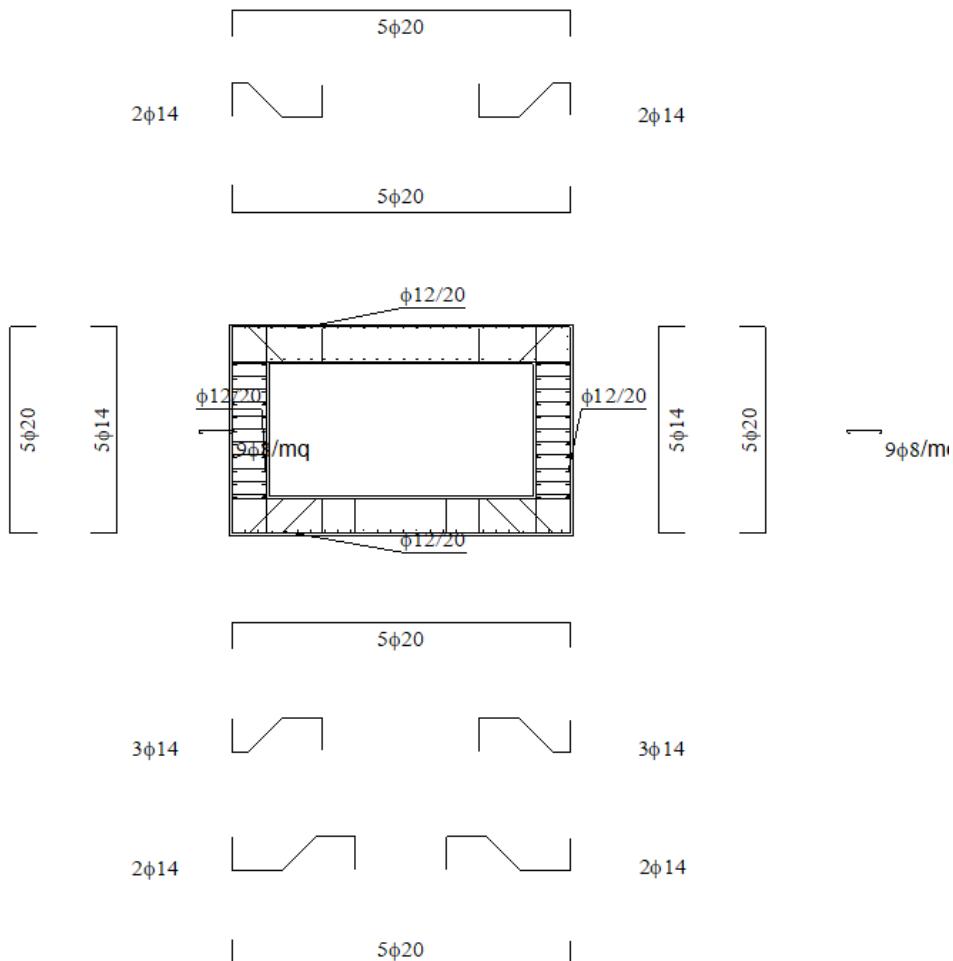

10.3.1. Verifiche SLU

Simbologia adottata ed unità di misura

N^o	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
N_u	Sforzo normale ultimo, espressa in kN
M_u	Momento ultimo, espressa in kNm
A_{fi}	Area armatura inferiore, espresse in cmq
A_{fs}	Area armatura superiore, espresse in cmq
CS	Coeff. di sicurezza sezione
V_{Rd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
V_{Rcd}	Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
V_{Rsd}	Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
A_{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 134 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0,30	23,40	15,71	2,75
1,46	15,71	18,79	1,82
2,60	15,71	15,71	1,51
3,74	15,71	18,79	1,80
4,90	23,40	15,71	2,75

X	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0,30	0,00	433,47	2344,90	4,62
1,46	236,97	0,00	0,00	0,00
2,60	236,97	0,00	0,00	0,00
3,74	236,97	0,00	0,00	0,00
4,90	0,00	433,47	2344,90	4,62

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	CS
0,30	15,71	18,79	1,75
1,54	15,71	15,71	1,48
2,60	15,71	15,71	1,48
3,66	15,71	15,71	1,48
4,90	15,71	18,79	1,75

X	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0,30	0,00	288,98	2343,84	3,08
1,54	236,24	0,00	0,00	0,00
2,60	236,24	0,00	0,00	0,00
3,66	236,24	0,00	0,00	0,00
4,90	0,00	288,98	2343,84	3,08

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 135 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0,30	12,32	15,71	2,33
1,60	7,70	15,71	3,88
2,90	10,78	15,71	1,66

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0,30	273,12	0,00	0,00	0,00
1,60	269,43	0,00	0,00	0,00
2,90	265,75	0,00	0,00	0,00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	CS
0,30	12,32	15,71	2,33
1,60	7,70	15,71	3,88
2,90	10,78	15,71	1,66

Y	V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}	A _{sw}
0,30	273,12	0,00	0,00	0,00
1,60	269,43	0,00	0,00	0,00
2,90	265,75	0,00	0,00	0,00

10.3.2. Verifiche SLE

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M	Momento flettente, espresso in kNm
V	Taglio, espresso in kN
N	Sforzo normale, espresso in kN
A _{fi}	Area armatura inferiore, espressa in cmq
A _{fs}	Area armatura superiore, espressa in cmq
σ _{fi}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa
σ _{fs}	Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa
σ _c	Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa
τ _c	Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa
A _{sw}	Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 136 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0,30	23,40	15,71	3244	110264	37304
1,46	15,71	18,79	2943	32151	123786
2,60	15,71	15,71	4061	42092	202645
3,74	15,71	18,79	2943	32151	123786
4,90	23,40	15,71	3244	110264	37304

X	τ _c	A _{sw}
0,30	-510	4,62
1,46	-239	0,00
2,60	92	0,00
3,74	259	0,00
4,90	510	4,62

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

X	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0,30	15,71	18,79	4656	52700	170058
1,54	15,71	15,71	3015	160163	30909
2,60	15,71	15,71	4097	206186	43398
3,66	15,71	15,71	3015	160163	30909
4,90	15,71	18,79	4656	52700	170058

X	τ _c	A _{sw}
0,30	441	3,08
1,54	247	0,00
2,60	-56	0,00
3,66	-247	0,00
4,90	-441	3,08

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 137 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Base sezione B = 100 cm

Altezza sezione H = 60,00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0,30	12,32	15,71	3907	45040	132498
1,60	7,70	15,71	2789	34048	68991
2,90	10,78	15,71	5194	58915	190837

Y	τ _c	A _{sw}
0,30	190	0,00
1,60	-132	0,00
2,90	-275	0,00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B = 100 cm


Altezza sezione H = 60,00 cm

Y	A _{fi}	A _{fs}	σ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
0,30	12,32	15,71	3907	45040	132498
1,60	7,70	15,71	2789	34048	68991
2,90	10,78	15,71	5194	58915	190837

Y	τ _c	A _{sw}
0,30	-190	0,00
1,60	132	0,00
2,90	275	0,00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 138 di 314
--	---	---------------------	--------------------

10.3.3. Verifiche Fessurazione

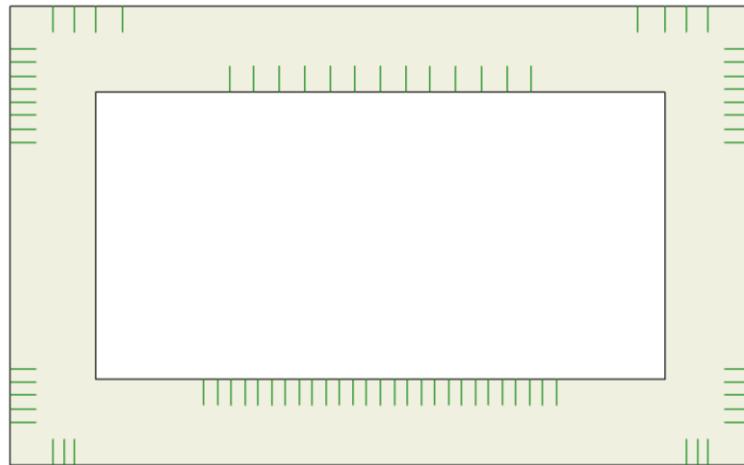

Simbologia adottata ed unità di misura

N°	Indice sezione
X_i	Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M_p	Momento, espresse in kNm
M_n	Momento, espresse in kNm
w_k	Aampiezza fessure, espresse in mm
w_{lim}	Apertura limite fessure, espresse in mm
s	Distanza media tra le fessure, espresse in mm
ε_{sm}	Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ε_{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	86.54	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-85.12	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-141.22	0.19	0.30	209.15	0.00053
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-85.12	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	86.54	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N°	X	A_{fi}	A_{fs}	M_p	M_n	M	w	w_{lim}	s_m	ε_{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-88.38	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	72.65	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	118.94	0.13	0.30	209.15	0.00035
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	72.65	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-88.38	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 139 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-86.54	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-66.52	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-88.38	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-86.54	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-66.52	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-88.38	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-88.91	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	54.03	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 140 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	80.85	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-90.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-146.87	0.22	0.30	209.15	0.00061
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-90.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	80.85	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-132.18	0.11	0.30	173.22	0.00037
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	28.86	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	75.14	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	28.86	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-132.18	0.11	0.30	173.22	0.00037

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-80.85	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-85.58	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-132.18	0.07	0.30	209.15	0.00019

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-80.85	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-85.58	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-132.18	0.07	0.30	209.15	0.00019

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-94.56	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 141 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.23	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	109.42	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-62.31	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-118.47	0.10	0.30	209.15	0.00029
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-62.31	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	109.42	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-65.54	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	95.49	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	141.78	0.21	0.30	209.15	0.00058
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	95.49	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-65.54	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-109.42	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-66.55	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-65.54	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 142 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-109.42	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-66.55	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-65.54	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-66.16	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	76.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.31	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.31	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	103.73	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-67.98	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-124.12	0.14	0.30	209.15	0.00039

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 143 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-67.98	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	103.73	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-109.33	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	51.70	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	97.98	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	51.70	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-109.33	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-103.73	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-85.61	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-109.33	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-103.73	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-85.61	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-109.33	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	67.19	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-37.56	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-71.81	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-37.56	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	67.19	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-61.38	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	12.91	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.08	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	12.91	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-61.38	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 144 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-67.19	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-61.38	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-67.19	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-61.38	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	88.77	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-88.39	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-141.02	0.19	0.30	209.15	0.00053
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-81.44	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	84.70	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-88.62	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	75.19	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	117.56	0.12	0.30	209.15	0.00034
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	67.34	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-85.20	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-88.77	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-67.72	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-88.62	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.70	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-64.00	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-85.20	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 145 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	83.08	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-94.06	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-146.67	0.22	0.30	209.15	0.00061
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-87.11	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	79.01	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-132.42	0.11	0.30	173.22	0.00038
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	31.40	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	73.76	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	23.55	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-129.00	0.10	0.30	173.22	0.00035

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-83.08	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-86.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-132.42	0.06	0.30	209.15	0.00017

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-79.01	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-83.05	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-129.00	0.07	0.30	209.15	0.00018

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	111.64	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-65.59	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-118.27	0.10	0.30	209.15	0.00029
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-58.63	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	107.59	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-65.79	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	98.03	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 146 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	140.40	0.20	0.30	209.15	0.00057
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	90.19	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-62.35	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-111.64	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-67.75	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-65.79	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-107.59	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-64.02	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-62.35	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	105.96	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-71.26	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-123.92	0.14	0.30	209.15	0.00038
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-64.30	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	101.90	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-109.59	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	54.23	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	96.60	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	46.39	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-106.15	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-105.96	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-86.80	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-109.59	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
----	---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 147 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-101.90	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-83.08	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-106.15	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	84.70	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-81.44	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-141.02	0.19	0.30	209.15	0.00053
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-88.39	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	88.77	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-85.20	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	67.34	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	117.56	0.12	0.30	209.15	0.00034
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	75.19	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-88.62	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.70	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-64.00	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-85.20	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-88.77	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-67.72	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-88.62	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	79.01	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-87.11	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-146.67	0.22	0.30	209.15	0.00061
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-94.06	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	83.08	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 148 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-129.00	0.10	0.30	173.22	0.00035
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	23.55	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	73.76	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	31.40	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-132.42	0.11	0.30	173.22	0.00038

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-79.01	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-83.05	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-129.00	0.07	0.30	209.15	0.00018

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-83.08	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-86.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-132.42	0.06	0.30	209.15	0.00017

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	107.59	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-58.63	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-118.27	0.10	0.30	209.15	0.00029
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-65.59	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	111.64	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-62.35	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	90.19	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	140.40	0.20	0.30	209.15	0.00057
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	98.03	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-65.79	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-107.59	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 149 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-64.02	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-62.35	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-111.64	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-67.75	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-65.79	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	101.90	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-64.30	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-123.92	0.14	0.30	209.15	0.00038
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-71.26	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	105.96	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-106.15	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	46.39	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	96.60	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	54.23	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-109.59	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-101.90	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-83.08	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-106.15	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-105.96	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-86.80	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-109.59	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	54.57	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 150 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-50.60	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-86.82	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.61	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.61	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.88	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	32.52	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	51.93	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	31.00	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-44.17	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-54.57	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-16.73	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.88	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.61	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-18.58	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.17	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	48.89	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-56.27	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-92.47	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.27	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	43.92	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.67	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-11.28	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	8.13	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-12.80	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 151 di 314
--	---	---------------------	--------------------

5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-87.97	0.00	0.30	0.00	0.00000
---	------	-------	-------	--------	---------	--------	------	------	------	---------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-48.89	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-35.79	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.67	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-43.92	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-37.63	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-87.97	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	77.46	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-27.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-64.07	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.80	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.48	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-18.03	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	55.36	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	74.77	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	53.83	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-21.34	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-77.46	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-16.75	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-18.03	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.48	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-18.60	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 152 di 314
--	---	---------------------	--------------------

3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-21.34	0.00	0.30	0.00	0.00000
---	------	-------	-------	--------	---------	--------	------	------	------	---------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	71.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-33.45	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-69.72	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-37.47	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	66.80	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-61.83	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	11.57	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	30.97	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.04	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-65.14	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-71.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-35.81	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-61.83	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-66.80	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-37.66	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-65.14	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.61	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.61	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-86.82	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-50.60	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	54.57	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-61.83	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	11.57	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	30.97	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.04	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-65.14	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 153 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-44.17	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	31.00	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	51.93	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	32.52	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.88	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.61	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-18.58	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.17	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-54.57	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-16.73	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.88	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	43.92	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.27	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-92.47	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-56.27	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	48.89	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-87.97	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-12.80	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	8.13	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-11.28	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.67	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-43.92	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-37.63	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-87.97	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 154 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-48.89	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-35.79	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.67	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.48	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.80	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-64.07	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-27.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	77.46	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-21.34	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	53.83	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	74.77	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	55.36	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-18.03	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.48	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-18.60	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-21.34	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-77.46	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-16.75	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-18.03	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	66.80	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-37.47	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-69.72	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 155 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-33.45	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	71.78	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-65.14	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.04	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	30.97	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	11.57	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-61.83	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-66.80	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-37.66	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-65.14	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-71.78	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-35.81	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-61.83	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	65.33	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-39.77	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-87.46	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-66.71	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	37.57	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-20.50	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	42.31	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	52.62	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	22.59	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-63.16	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 156 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-65.33	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-22.00	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-20.50	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-37.57	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-17.50	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-63.16	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	59.64	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-45.44	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-93.11	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-72.38	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	31.89	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-64.30	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-1.49	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	8.82	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-21.20	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-106.96	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-59.64	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-41.05	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-64.30	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-31.89	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-36.56	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-106.96	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 157 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	88.22	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-16.95	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-64.70	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-43.91	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	60.45	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	2.35	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	65.15	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	75.46	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	45.43	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.33	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-88.22	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-22.02	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	2.35	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-60.45	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-17.53	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.33	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	82.53	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-22.62	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-70.36	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-49.58	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	54.76	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-41.45	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	21.35	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 158 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	31.66	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	1.63	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.13	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-82.53	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-41.07	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-41.45	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-54.76	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-36.58	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.13	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	37.57	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-66.71	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-87.46	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-39.77	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	65.33	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-63.16	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	22.59	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	52.62	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	42.31	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-20.50	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-37.57	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-17.50	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-63.16	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
----	---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 159 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-65.33	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-22.00	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-20.50	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	31.89	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-72.38	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-93.11	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-45.44	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	59.64	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-106.96	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-21.20	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	8.82	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-1.49	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-64.30	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-31.89	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-36.56	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-106.96	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-59.64	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-41.05	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-64.30	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	60.45	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-43.91	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-64.70	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-16.95	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	88.22	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 160 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.33	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	45.43	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	75.46	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	65.15	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	2.35	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-60.45	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-17.53	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.33	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-88.22	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-22.02	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	2.35	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	54.76	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-49.58	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-70.36	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-22.62	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	82.53	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.13	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	1.63	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	31.66	0.00	0.30	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	21.35	0.00	0.30	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-41.45	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-54.76	0.00	0.30	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 161 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-36.58	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.13	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-82.53	0.00	0.30	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-41.07	0.00	0.30	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-41.45	0.00	0.30	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-88.91	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	54.03	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 162 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-88.91	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	54.03	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-88.91	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	54.03	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 163 di 314
--	---	---------------------	--------------------

5 4.90 15.71 17.97 113.35 -114.37 -40.42 0.00 0.20 0.00 0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-88.91	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-54.69	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	54.03	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	33.86	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-40.42	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-49.99	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.28	0.00	0.20	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 164 di 314
--	---	---------------------	--------------------

3 2.90 14.99 15.71 112.70 -113.03 -40.42 0.00 0.20 0.00 0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-94.56	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.23	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-94.56	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.23	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 165 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.23	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-94.56	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.23	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 166 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-94.56	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-60.36	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	10.23	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	-9.94	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-44.30	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-43.33	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-84.22	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-66.16	0.00	0.20	0.00	0.00000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo							Data: 08.09.2019	Pag. 167 di 314
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------

4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	76.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.31	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.31	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-66.16	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	76.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 168 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.31	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.31	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-66.16	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	76.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.31	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.60	12.72	15.71	111.44	-112.78	-24.31	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.90	14.99	15.71	112.70	-113.03	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 169 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.46	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	-66.16	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.74	15.71	16.84	113.23	-113.74	-31.89	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	19.10	15.71	115.00	-113.48	72.87	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0.30	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000
2	1.54	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
3	2.60	15.71	15.71	113.11	-113.11	76.87	0.00	0.20	0.00	0.00000
4	3.66	15.71	15.71	113.11	-113.11	56.70	0.00	0.20	0.00	0.00000
5	4.90	15.71	17.97	113.35	-114.37	-17.58	0.00	0.20	0.00	0.00000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}	Verifica	fessurazione	fondazione
1	0.30	14.99	15.71	112.70	-113.03	-72.87	0.00						

[Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	94,09	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-98,02	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-160,66	0,20	100,00	177,32	0,066
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-98,02	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	94,09	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-104,24	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	85,87	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	140,90	0,16	100,00	177,32	0,051
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	85,87	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-104,24	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 170 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-94,09	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-78,20	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-104,24	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-94,09	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-78,20	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-104,24	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	86,08	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,87	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-140,67	0,15	0,30	177,32	0,050
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,87	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	86,08	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-88,55	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	72,65	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	118,98	0,10	0,30	177,32	0,033
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	72,65	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-88,55	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 171 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-86,08	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-66,34	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-88,55	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-86,08	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-66,34	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-88,55	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-88,37	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	54,07	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 172 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	87,27	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-104,82	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-167,45	0,23	100,00	177,32	0,074
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-104,82	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	87,27	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-156,80	0,13	100,00	147,33	0,049
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,31	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	88,35	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,31	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-156,80	0,13	100,00	147,33	0,049

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 173 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-87,27	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-101,06	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-156,80	0,11	100,00	177,32	0,035

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-87,27	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-101,06	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-156,80	0,11	100,00	177,32	0,035

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	80,39	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-90,53	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,33	0,18	0,30	177,32	0,058
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-90,53	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	80,39	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-132,34	0,09	0,30	147,33	0,034
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	28,85	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	75,18	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	28,85	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-132,34	0,09	0,30	147,33	0,034

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 174 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-80,39	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-85,40	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-132,34	0,06	0,30	177,32	0,018

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-80,39	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-85,40	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-132,34	0,06	0,30	177,32	0,018

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-94,02	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	10,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 175 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	121,55	0,04	100,00	122,63	0,019
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-70,65	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-133,37	0,12	100,00	177,32	0,040
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-70,65	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	121,55	0,04	100,00	122,63	0,019

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-76,83	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	113,28	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	168,31	0,23	100,00	177,32	0,075
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	113,28	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-76,83	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 176 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-78,23	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-76,83	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-78,23	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-76,83	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	108,96	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-62,06	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-117,93	0,08	0,30	177,32	0,027
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-62,06	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	108,96	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,70	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	95,49	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	141,82	0,17	0,30	177,32	0,055
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	95,49	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,70	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 177 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-108,96	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-66,38	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-65,70	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-108,96	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-66,38	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-65,70	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-65,62	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	76,91	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 178 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	114,72	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-77,45	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-140,15	0,15	100,00	177,32	0,050
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-77,45	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	114,72	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-129,39	0,09	100,00	147,33	0,034
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	60,72	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	115,76	0,09	100,00	177,32	0,029
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	60,72	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-129,39	0,09	100,00	147,33	0,034

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 179 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-101,10	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-129,39	0,03	100,00	177,32	0,010

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-101,10	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-129,39	0,03	100,00	177,32	0,010

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	103,27	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-67,73	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-123,58	0,11	0,30	177,32	0,036
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-67,73	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	103,27	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,50	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	51,69	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	98,02	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	51,69	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,50	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 180 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-103,27	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-85,43	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-109,50	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-103,27	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-85,43	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-109,50	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-71,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,12	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 181 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	109,39	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-83,13	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-159,22	0,19	100,00	177,32	0,063
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-110,01	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	81,70	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,37	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	94,30	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	139,50	0,13	100,00	177,32	0,043
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	74,63	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-126,93	0,07	100,00	147,33	0,026

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 182 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-109,39	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-75,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,37	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-81,70	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-71,44	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-126,93	0,02	100,00	177,32	0,005

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	102,57	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-89,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-166,00	0,22	100,00	177,32	0,072
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-116,81	0,07	100,00	147,33	0,027
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	74,87	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-136,92	0,10	100,00	147,33	0,038
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	41,74	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	86,94	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	22,07	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-179,49	0,15	100,00	147,33	0,058

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 183 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-102,57	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-98,79	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-136,92	0,06	100,00	177,32	0,019

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-74,87	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-94,31	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-179,49	0,16	100,00	177,32	0,052

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	136,86	0,06	100,00	122,63	0,027
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-55,75	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-131,92	0,11	100,00	177,32	0,037
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-82,65	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	109,15	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-56,95	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	121,71	0,13	100,00	177,32	0,042
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	166,90	0,21	100,00	177,32	0,068
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	102,03	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-99,54	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 184 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-136,86	0,03	100,00	177,32	0,010
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-75,95	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-56,95	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-109,15	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-71,47	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-99,54	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	130,04	0,06	100,00	122,63	0,026
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-62,55	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-138,70	0,15	100,00	177,32	0,047
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-89,45	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	102,33	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,51	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	69,15	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	114,35	0,06	100,00	177,32	0,020
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	49,47	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-152,09	0,11	100,00	147,33	0,044

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 185 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-130,04	0,01	100,00	177,32	0,003
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-98,82	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-109,51	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-102,33	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-94,34	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-152,09	0,09	100,00	177,32	0,030

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	81,70	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-110,01	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-159,22	0,19	100,00	177,32	0,063
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-83,13	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	109,39	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-126,93	0,07	100,00	147,33	0,026
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	74,63	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	139,50	0,16	100,00	177,32	0,052
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	94,30	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,37	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 186 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-81,70	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-71,44	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-126,93	0,02	100,00	177,32	0,005

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-109,39	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-75,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,37	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	74,87	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-116,81	0,07	100,00	147,33	0,027
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-166,00	0,22	100,00	177,32	0,072
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-89,93	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	102,57	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-179,49	0,15	100,00	147,33	0,058
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	22,07	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	86,94	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	41,74	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-136,92	0,10	100,00	147,33	0,038

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 187 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-74,87	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-94,31	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-179,49	0,16	100,00	177,32	0,052

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-102,57	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-98,79	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-136,92	0,06	100,00	177,32	0,019

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	109,15	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-82,65	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-131,92	0,11	100,00	177,32	0,037
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-55,75	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	136,86	0,06	100,00	122,63	0,027

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-99,54	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	102,03	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	166,90	0,24	100,00	177,32	0,077
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	121,71	0,13	100,00	177,32	0,042
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-56,95	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 188 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-109,15	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-71,47	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-99,54	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-136,86	0,03	100,00	177,32	0,010
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-75,95	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-56,95	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	102,33	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-89,45	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-138,70	0,15	100,00	177,32	0,047
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-62,55	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	130,04	0,06	100,00	122,63	0,026

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-152,09	0,11	100,00	147,33	0,044
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	49,47	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	114,35	0,10	100,00	177,32	0,031
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	69,15	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,51	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 189 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-102,33	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-94,34	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-152,09	0,09	100,00	177,32	0,030

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-130,04	0,01	100,00	177,32	0,003
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-98,82	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-109,51	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	97,07	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-102,39	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-160,40	0,20	100,00	177,32	0,065
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,12	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	91,65	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-104,58	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	89,25	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	139,06	0,15	100,00	177,32	0,050
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	78,79	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 190 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-97,07	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-79,80	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-104,58	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-91,65	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-74,83	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	88,31	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-88,14	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-140,48	0,15	0,30	177,32	0,049
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-81,19	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	84,25	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-88,80	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	75,19	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	117,60	0,10	0,30	177,32	0,032
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	67,34	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-85,37	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 191 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-88,31	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-67,55	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-88,80	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-84,25	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-63,82	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-85,37	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	90,24	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,19	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-167,18	0,23	100,00	177,32	0,074
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-99,92	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	84,82	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-157,13	0,13	100,00	147,33	0,049
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	36,69	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	86,50	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	26,23	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-152,56	0,12	100,00	147,33	0,046

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 192 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-90,24	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-102,66	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-157,13	0,10	100,00	177,32	0,033

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-84,82	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-97,69	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-152,56	0,11	100,00	177,32	0,035

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	82,62	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,81	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,13	0,18	0,30	177,32	0,057
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-86,86	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	78,56	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-132,59	0,09	0,30	147,33	0,034
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	31,39	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	73,80	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	23,54	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-129,16	0,08	0,30	147,33	0,032

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 193 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-82,62	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-86,60	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-132,59	0,05	0,30	177,32	0,016

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-78,56	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-82,87	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-129,16	0,05	0,30	177,32	0,018

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	124,51	0,04	100,00	122,63	0,021
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-75,03	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-133,10	0,12	100,00	177,32	0,040
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,74	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	119,12	0,04	100,00	122,63	0,017

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-77,18	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	116,65	0,11	100,00	177,32	0,035
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	166,47	0,23	100,00	177,32	0,074
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	106,20	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-72,58	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 194 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-79,83	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-77,18	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-74,86	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-72,58	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	111,18	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,34	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-117,73	0,08	0,30	177,32	0,027
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-58,38	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	107,14	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,96	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	98,02	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	140,44	0,17	0,30	177,32	0,054
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	90,19	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-62,51	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 195 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-111,18	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-67,57	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-65,96	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-107,14	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-63,85	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-62,51	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	117,69	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-81,83	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-139,88	0,15	100,00	177,32	0,050
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-72,55	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	112,29	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-129,74	0,09	100,00	147,33	0,034
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	64,10	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	113,91	0,09	100,00	177,32	0,028
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	53,65	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-125,14	0,08	100,00	147,33	0,031

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 196 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-102,70	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-129,74	0,02	100,00	177,32	0,007

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-112,29	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-97,73	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-125,14	0,03	100,00	177,32	0,009

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	105,50	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-71,01	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-123,38	0,11	0,30	177,32	0,036
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-64,05	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	101,45	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,76	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	54,23	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	96,64	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	46,39	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-106,31	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 197 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-105,50	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-86,63	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-109,76	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-101,45	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-82,90	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-106,31	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	112,34	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-87,52	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-158,97	0,19	100,00	177,32	0,063
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-105,12	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	79,25	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,70	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	97,69	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	137,67	0,13	100,00	177,32	0,041
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	67,57	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-122,66	0,06	100,00	147,33	0,023

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 198 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-112,34	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-77,57	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,70	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-79,25	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-68,12	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-122,66	0,01	100,00	177,32	0,004

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	105,52	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-94,32	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-165,75	0,22	100,00	177,32	0,072
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-111,92	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,43	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-137,25	0,10	100,00	147,33	0,038
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	45,13	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	85,11	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	15,01	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-175,22	0,14	100,00	147,33	0,056

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 199 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-105,52	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-100,43	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-137,25	0,05	100,00	177,32	0,016

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,43	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-90,98	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-175,22	0,16	100,00	177,32	0,051

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	139,81	0,06	100,00	122,63	0,029
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,14	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-131,67	0,11	100,00	177,32	0,037
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-77,75	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	106,71	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,28	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	125,10	0,14	100,00	177,32	0,045
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	165,07	0,20	100,00	177,32	0,067
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	94,97	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-95,27	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 200 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-139,81	0,03	100,00	177,32	0,010
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-77,59	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-57,28	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-106,71	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-68,14	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-95,27	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	132,99	0,06	100,00	122,63	0,028
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-66,95	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-138,45	0,14	100,00	177,32	0,047
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,55	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	99,88	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,84	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	72,54	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	112,52	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	42,42	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-147,82	0,10	100,00	147,33	0,041

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 201 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-132,99	0,01	100,00	177,32	0,003
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-100,46	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-109,84	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-99,88	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-91,01	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-147,82	0,09	100,00	177,32	0,029

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	84,65	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-114,40	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-158,96	0,19	100,00	177,32	0,063
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-78,23	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	106,95	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-127,27	0,07	100,00	147,33	0,027
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	78,01	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	137,66	0,16	100,00	177,32	0,051
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	87,23	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-80,10	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 202 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-84,65	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-73,06	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-127,27	0,01	100,00	177,32	0,002

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-106,95	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-72,58	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-80,10	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	77,83	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-121,20	0,08	100,00	147,33	0,030
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-165,75	0,22	100,00	177,32	0,072
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-85,03	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	100,13	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-179,83	0,15	100,00	147,33	0,058
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	25,45	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	85,10	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	34,68	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-132,66	0,09	100,00	147,33	0,035

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 203 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-77,83	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-95,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-179,83	0,15	100,00	177,32	0,050

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-100,13	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-95,44	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-132,66	0,06	100,00	177,32	0,018

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	112,11	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-87,04	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-131,66	0,11	100,00	177,32	0,037
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-50,85	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	134,42	0,05	100,00	122,63	0,026

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-99,88	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	105,41	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	165,06	0,23	100,00	177,32	0,075
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	114,64	0,11	100,00	177,32	0,036
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-52,69	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 204 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-112,11	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-73,09	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-99,88	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-134,42	0,03	100,00	177,32	0,011
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-72,60	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-52,69	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	105,28	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,84	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-138,45	0,14	100,00	177,32	0,047
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,66	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	127,60	0,05	100,00	122,63	0,025

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-152,43	0,11	100,00	147,33	0,044
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	52,85	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	112,51	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	62,09	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-105,24	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 205 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-105,28	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-95,96	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-152,43	0,08	100,00	177,32	0,027

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-127,60	0,01	100,00	177,32	0,004
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-95,47	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-105,24	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	91,65	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,12	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-160,40	0,20	100,00	177,32	0,065
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-102,39	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	97,07	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	78,79	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	139,06	0,15	100,00	177,32	0,050
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	89,25	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-104,58	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 206 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-91,65	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-74,83	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-97,07	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-79,80	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-104,58	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	84,25	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-81,19	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-140,48	0,15	0,30	177,32	0,049
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-88,14	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	88,31	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-85,37	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	67,34	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	117,60	0,10	0,30	177,32	0,032
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	75,19	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-88,80	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 207 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-84,25	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-63,82	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-85,37	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-88,31	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-67,55	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-88,80	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	84,82	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-99,92	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-167,18	0,23	100,00	177,32	0,074
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,19	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	90,24	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-152,56	0,12	100,00	147,33	0,046
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	26,23	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	86,50	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	36,69	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-157,13	0,13	100,00	147,33	0,049

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 208 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-84,82	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-97,69	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-152,56	0,11	100,00	177,32	0,035

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-90,24	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-102,66	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-157,13	0,10	100,00	177,32	0,033

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	78,56	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-86,86	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,13	0,18	0,30	177,32	0,057
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,81	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	82,62	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-129,16	0,08	0,30	147,33	0,032
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	23,54	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	73,80	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	31,39	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-132,59	0,09	0,30	147,33	0,034

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 209 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-78,56	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-82,87	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-129,16	0,05	0,30	177,32	0,018

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-82,62	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-86,60	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-132,59	0,05	0,30	177,32	0,016

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	119,12	0,04	100,00	122,63	0,017
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,74	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-133,10	0,12	100,00	177,32	0,040
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-75,03	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	124,51	0,04	100,00	122,63	0,021

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-72,58	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	106,20	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	166,47	0,23	100,00	177,32	0,074
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	116,65	0,11	100,00	177,32	0,035
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-77,18	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 210 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-74,86	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-72,58	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-79,83	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-77,18	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	107,14	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-58,38	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-117,73	0,08	0,30	177,32	0,027
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,34	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	111,18	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-62,51	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	90,19	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	140,44	0,17	0,30	177,32	0,054
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	98,02	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,96	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 211 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-107,14	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-63,85	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-62,51	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-111,18	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-67,57	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-65,96	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	112,29	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-72,55	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-139,88	0,15	100,00	177,32	0,050
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-81,83	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	117,69	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-125,14	0,08	100,00	147,33	0,031
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	53,65	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	113,91	0,09	100,00	177,32	0,028
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	64,10	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-129,74	0,09	100,00	147,33	0,034

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 212 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-112,29	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-97,73	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-125,14	0,03	100,00	177,32	0,009

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-102,70	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-129,74	0,02	100,00	177,32	0,007

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	101,45	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-64,05	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-123,38	0,11	0,30	177,32	0,036
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-71,01	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	105,50	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-106,31	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	46,39	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	96,64	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	54,23	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,76	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 213 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-101,45	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-82,90	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-106,31	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-105,50	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-86,63	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-109,76	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	106,95	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-78,23	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-158,96	0,19	100,00	177,32	0,063
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-114,40	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	84,65	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-80,10	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	87,23	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	137,66	0,13	100,00	177,32	0,041
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	78,01	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-127,27	0,07	100,00	147,33	0,027

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 214 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-106,95	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-72,58	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-80,10	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-84,65	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-73,06	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-127,27	0,01	100,00	177,32	0,002

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	100,13	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-85,03	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-165,75	0,22	100,00	177,32	0,072
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-121,20	0,08	100,00	147,33	0,030
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	77,83	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-132,66	0,09	100,00	147,33	0,035
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	34,68	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	85,10	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	25,45	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-179,83	0,15	100,00	147,33	0,058

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 215 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-100,13	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-95,44	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-132,66	0,06	100,00	177,32	0,018

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-77,83	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-95,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-179,83	0,15	100,00	177,32	0,050

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	134,42	0,05	100,00	122,63	0,026
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-50,85	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-131,66	0,11	100,00	177,32	0,037
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-87,04	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	112,11	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-52,69	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	114,64	0,11	100,00	177,32	0,036
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	165,06	0,20	100,00	177,32	0,067
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	105,41	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-99,88	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 216 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-134,42	0,03	100,00	177,32	0,011
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-72,60	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-52,69	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-112,11	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-73,09	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-99,88	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	127,60	0,05	100,00	122,63	0,025
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,66	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-138,45	0,14	100,00	177,32	0,047
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,84	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	105,28	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-105,24	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	62,09	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	112,51	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	52,85	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-152,43	0,11	100,00	147,33	0,044

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 217 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-127,60	0,01	100,00	177,32	0,004
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-95,47	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-105,24	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-105,28	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-95,96	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-152,43	0,08	100,00	177,32	0,027

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	79,25	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-105,12	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-158,97	0,19	100,00	177,32	0,063
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-87,52	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	112,34	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-122,66	0,06	100,00	147,33	0,023
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	67,57	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	137,67	0,16	100,00	177,32	0,051
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	97,69	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,70	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 218 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-79,25	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-68,12	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-122,66	0,01	100,00	177,32	0,004

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-112,34	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-77,57	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,70	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,43	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-111,92	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-165,75	0,22	100,00	177,32	0,072
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-94,32	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	105,52	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-175,22	0,14	100,00	147,33	0,056
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	15,01	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	85,11	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	45,13	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-137,25	0,10	100,00	147,33	0,038

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 219 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,43	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-90,98	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-175,22	0,16	100,00	177,32	0,051

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-105,52	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-100,43	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-137,25	0,05	100,00	177,32	0,016

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	106,71	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-77,75	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-131,67	0,11	100,00	177,32	0,037
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,14	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	139,81	0,06	100,00	122,63	0,029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-95,27	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	94,97	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	165,07	0,23	100,00	177,32	0,075
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	125,10	0,14	100,00	177,32	0,045
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,28	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 220 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-106,71	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-68,14	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-95,27	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-139,81	0,03	100,00	177,32	0,010
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-77,59	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-57,28	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	99,88	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,55	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-138,45	0,14	100,00	177,32	0,047
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-66,95	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	132,99	0,06	100,00	122,63	0,028

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-147,82	0,10	100,00	147,33	0,041
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	42,42	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	112,52	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	72,54	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-109,84	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 221 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-99,88	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-91,01	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-147,82	0,09	100,00	177,32	0,029

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-132,99	0,01	100,00	177,32	0,003
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-100,46	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-109,84	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	52,54	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-51,04	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-87,65	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,33	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	44,76	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-41,01	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	32,05	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	51,07	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	29,66	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-46,18	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 222 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-52,54	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-10,06	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-41,01	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-44,76	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-12,96	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-46,18	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	54,92	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-49,63	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-85,92	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,35	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,08	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-41,12	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	32,29	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	51,61	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	30,49	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-44,99	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 223 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-54,92	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-15,25	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-41,12	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,08	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-17,41	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-44,99	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	45,72	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,84	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-94,44	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-64,13	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	37,94	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,56	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-20,51	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-1,49	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-22,90	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-98,73	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 224 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-45,72	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-32,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-93,56	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-37,94	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-35,82	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-98,73	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,23	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-55,30	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-91,57	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,02	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,39	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,92	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-11,51	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	7,81	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-13,30	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-88,79	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 225 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,23	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-34,30	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,92	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,39	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-36,47	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-88,79	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	80,01	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-23,66	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-60,35	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-29,97	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,21	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-13,59	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	59,46	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	78,48	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	57,06	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-18,78	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 226 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-80,01	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-10,09	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-13,59	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,21	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-12,98	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-18,78	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	77,81	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-26,82	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-63,17	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,55	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	71,96	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-18,27	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	55,13	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	74,44	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	53,33	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-22,16	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 227 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-77,81	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-15,27	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-18,27	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-71,96	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-17,44	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-22,16	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	73,19	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-30,47	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-67,14	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-36,77	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	65,39	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-66,15	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	6,90	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	25,92	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	4,51	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-71,34	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 228 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-73,19	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-32,96	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-66,15	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-65,39	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-35,85	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-71,34	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,12	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-32,49	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-68,82	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,21	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,27	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-62,07	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	11,33	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	30,65	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	9,53	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,96	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 229 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,12	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-34,32	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-62,07	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,27	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-36,49	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-65,96	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	44,76	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,33	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-87,65	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-51,04	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	52,54	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-46,18	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	29,66	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	51,07	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	32,05	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-41,01	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 230 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-44,76	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-12,96	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-46,18	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-52,54	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-10,06	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-41,01	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,08	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,35	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-85,92	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-49,63	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	54,92	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-44,99	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	30,49	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	51,61	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	32,29	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-41,12	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 231 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,08	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-17,41	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-44,99	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-54,92	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-15,25	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-41,12	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	37,94	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-64,13	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-94,44	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,84	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	45,72	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-98,73	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-22,90	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-1,49	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-20,51	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,56	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 232 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-37,94	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-35,82	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-98,73	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-45,72	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-32,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-93,56	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,39	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,02	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-91,57	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-55,30	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,23	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-88,79	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-13,30	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	7,81	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-11,51	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,92	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 233 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,39	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-36,47	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-88,79	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,23	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-34,30	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,92	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,21	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-29,97	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-60,35	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-23,66	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	80,01	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-18,78	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	57,06	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	78,48	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	59,46	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-13,59	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 234 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,21	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-12,98	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-18,78	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-80,01	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-10,09	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-13,59	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	71,96	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,55	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-63,17	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-26,82	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	77,81	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-22,16	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	53,33	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	74,44	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	55,13	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-18,27	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 235 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-71,96	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-17,44	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-22,16	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-77,81	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-15,27	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-18,27	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	65,39	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-36,77	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-67,14	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-30,47	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	73,19	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-71,34	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	4,51	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	25,92	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	6,90	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-66,15	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 236 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-65,39	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-35,85	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-71,34	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-73,19	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-32,96	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-66,15	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,27	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,21	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-68,82	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-32,49	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,12	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-65,96	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	9,53	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	30,65	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	11,33	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-62,07	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 237 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,27	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-36,49	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-65,96	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,12	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-34,32	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-62,07	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	120,18	0,04	100,00	122,63	0,018
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-50,64	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-139,61	0,14	100,00	177,32	0,045
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-117,86	0,05	100,00	147,33	0,021
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	50,92	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-38,56	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	94,01	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	115,75	0,03	100,00	177,32	0,010
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	44,82	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-145,00	0,08	100,00	147,33	0,031

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 238 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-120,18	0,01	100,00	177,32	0,002
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-58,42	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-38,56	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-50,92	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-47,22	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-145,00	0,08	100,00	177,32	0,026

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	64,84	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-39,55	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-86,92	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-66,44	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	37,14	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-20,71	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	42,29	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	52,66	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	22,61	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-63,28	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 239 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-64,84	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-21,82	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-20,71	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-37,14	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-17,34	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-63,28	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	113,35	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,44	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,39	0,17	100,00	177,32	0,055
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-124,66	0,08	100,00	147,33	0,030
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	44,10	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-91,11	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	41,45	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	63,19	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-7,74	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-197,56	0,16	100,00	147,33	0,062

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 240 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-113,35	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-81,28	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-91,11	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-44,10	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-70,08	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-197,56	0,21	100,00	177,32	0,068

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	59,15	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-45,22	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-92,57	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-72,10	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	31,46	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-64,51	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-1,51	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	8,87	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-21,18	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-107,08	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 241 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-59,15	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-40,88	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-64,51	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-31,46	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-36,40	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-107,08	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	147,65	0,07	100,00	122,63	0,031
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-23,26	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-112,31	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-90,50	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	78,37	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-11,14	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	121,42	0,14	100,00	177,32	0,046
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	143,15	0,12	100,00	177,32	0,040
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	72,22	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-117,61	0,03	100,00	147,33	0,013

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 242 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-147,65	0,09	100,00	177,32	0,029
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-58,44	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-11,14	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-78,37	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-47,25	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	87,73	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-16,74	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-64,17	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-43,63	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	60,02	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	2,14	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	65,13	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	75,50	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	45,45	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,45	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 243 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-87,73	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-21,85	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	2,14	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-60,02	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-17,37	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,45	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	140,83	0,06	100,00	122,63	0,030
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-30,06	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-119,09	0,09	100,00	177,32	0,028
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-97,30	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	71,55	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-63,70	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	68,86	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	90,60	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	19,67	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-170,16	0,12	100,00	147,33	0,048

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 244 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-140,83	0,07	100,00	177,32	0,023
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-81,31	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-63,70	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-71,55	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-70,11	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-170,16	0,14	100,00	177,32	0,047

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	82,04	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-22,41	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-69,82	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-49,30	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	54,33	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-41,66	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	21,33	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	31,71	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	1,65	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,25	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 245 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-82,04	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-40,90	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-41,66	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-54,33	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-36,42	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,25	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	50,92	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-117,86	0,05	100,00	147,33	0,021
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-139,61	0,14	100,00	177,32	0,045
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-50,64	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	120,18	0,04	100,00	122,63	0,018

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-145,00	0,08	100,00	147,33	0,031
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	44,82	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	115,75	0,11	100,00	177,32	0,037
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	94,01	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-38,56	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 246 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-50,92	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-47,22	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-145,00	0,08	100,00	177,32	0,026

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-120,18	0,01	100,00	177,32	0,002
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-58,42	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-38,56	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	37,14	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-66,44	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-86,92	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-39,55	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	64,84	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-63,28	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	22,61	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	52,66	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	42,29	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-20,71	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 247 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-37,14	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-17,34	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-63,28	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-64,84	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-21,82	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-20,71	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	44,10	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-124,66	0,08	100,00	147,33	0,030
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,39	0,17	100,00	177,32	0,055
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-57,44	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	113,35	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-197,56	0,16	100,00	147,33	0,062
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-7,74	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	63,19	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	41,45	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-91,11	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 248 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-44,10	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-70,08	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-197,56	0,21	100,00	177,32	0,068

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-113,35	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-81,28	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-91,11	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	31,46	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-72,10	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-92,57	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-45,22	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	59,15	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-107,08	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-21,18	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	8,87	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-1,51	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-64,51	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 249 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-31,46	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-36,40	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-107,08	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-59,15	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-40,88	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-64,51	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	78,37	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-90,50	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-112,31	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-23,26	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	147,65	0,07	100,00	122,63	0,031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-117,61	0,03	100,00	147,33	0,013
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	72,22	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	143,15	0,19	100,00	177,32	0,063
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	121,42	0,14	100,00	177,32	0,046
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-11,14	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 250 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-78,37	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-47,25	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-147,65	0,09	100,00	177,32	0,029
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-58,44	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-11,14	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	60,02	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-43,63	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-64,17	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-16,74	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	87,73	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,45	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	45,45	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	75,50	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	65,13	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	2,14	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 251 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-60,02	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-17,37	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,45	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-87,73	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-21,85	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	2,14	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	71,55	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-97,30	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-119,09	0,09	100,00	177,32	0,028
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-30,06	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	140,83	0,06	100,00	122,63	0,030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-170,16	0,12	100,00	147,33	0,048
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	19,67	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	90,60	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	68,86	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-63,70	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 252 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-71,55	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-70,11	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-170,16	0,14	100,00	177,32	0,047

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-140,83	0,07	100,00	177,32	0,023
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-81,31	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-63,70	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	54,33	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-49,30	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-69,82	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-22,41	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	82,04	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,25	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	1,65	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	31,71	0,00	0,30	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	21,33	0,00	0,30	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-41,66	0,00	0,30	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 253 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-54,33	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-36,42	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,25	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-82,04	0,00	0,30	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-40,90	0,00	0,30	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-41,66	0,00	0,30	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	122,39	0,04	100,00	122,63	0,019
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-53,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-139,42	0,14	100,00	177,32	0,045
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-114,19	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,09	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-38,81	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	96,55	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	114,37	0,03	100,00	177,32	0,008
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	39,53	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-141,80	0,07	100,00	147,33	0,029

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 254 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-122,39	0,00	100,00	177,32	0,002
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-59,65	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-38,81	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,09	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-44,72	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-141,80	0,08	100,00	177,32	0,025

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	115,57	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,73	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,20	0,17	100,00	177,32	0,054
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-120,99	0,07	100,00	147,33	0,028
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	42,26	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-91,36	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	44,00	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	61,82	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-13,03	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-194,36	0,15	100,00	147,33	0,060

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 255 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-82,51	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-91,36	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-42,26	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-67,59	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-194,36	0,21	100,00	177,32	0,067

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	149,86	0,07	100,00	122,63	0,032
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-26,55	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-112,12	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-86,83	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	76,54	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-11,39	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	123,97	0,15	100,00	177,32	0,048
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	141,78	0,12	100,00	177,32	0,039
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	66,93	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-114,40	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 256 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-149,86	0,09	100,00	177,32	0,029
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-59,67	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-11,39	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-76,54	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-44,75	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	143,04	0,07	100,00	122,63	0,031
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-33,36	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-118,90	0,08	100,00	177,32	0,027
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,63	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	69,72	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-63,95	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	71,41	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	89,22	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	14,37	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-166,96	0,12	100,00	147,33	0,046

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 257 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-143,04	0,07	100,00	177,32	0,023
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-82,54	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-63,95	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-69,72	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-67,61	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-166,96	0,14	100,00	177,32	0,046

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	53,14	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-121,15	0,06	100,00	147,33	0,024
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-139,42	0,14	100,00	177,32	0,045
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-46,96	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	118,35	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-145,26	0,08	100,00	147,33	0,031
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	47,36	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	114,37	0,11	100,00	177,32	0,036
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	88,71	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-35,36	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 258 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-53,14	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-48,43	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-145,26	0,07	100,00	177,32	0,023

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-118,35	0,01	100,00	177,32	0,003
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-55,90	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-35,36	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	46,31	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-127,95	0,08	100,00	147,33	0,033
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,20	0,17	100,00	177,32	0,054
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-53,77	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	111,52	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-197,81	0,16	100,00	147,33	0,062
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-5,20	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	61,81	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	36,15	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-87,92	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 259 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-46,31	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-71,30	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-197,81	0,20	100,00	177,32	0,066

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-111,52	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-78,77	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-87,92	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 259 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	80,59	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,79	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-112,11	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-19,59	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	145,82	0,06	100,00	122,63	0,030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 259 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-117,86	0,03	100,00	147,33	0,014
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	74,76	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	141,77	0,19	100,00	177,32	0,062
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	116,12	0,13	100,00	177,32	0,042
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-7,94	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 260 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 259 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-80,59	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-48,46	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 259 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-145,82	0,09	100,00	177,32	0,030
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-55,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-7,94	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	73,77	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-100,59	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-118,90	0,08	100,00	177,32	0,027
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-26,39	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	139,00	0,06	100,00	122,63	0,029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-170,42	0,12	100,00	147,33	0,048
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	22,20	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	89,22	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	63,57	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,50	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 261 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-73,77	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-71,33	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-170,42	0,14	100,00	177,32	0,045

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-139,00	0,07	100,00	177,32	0,023
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-78,80	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-60,50	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	118,35	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-46,96	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-139,42	0,14	100,00	177,32	0,045
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-121,15	0,06	100,00	147,33	0,024
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	53,14	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-35,36	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	88,71	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	114,37	0,03	100,00	177,32	0,008
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	47,36	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-145,26	0,08	100,00	147,33	0,031

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 262 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-118,35	0,01	100,00	177,32	0,003
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-55,90	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-35,36	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-53,14	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-48,43	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-145,26	0,07	100,00	177,32	0,023

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	111,52	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-53,77	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,20	0,17	100,00	177,32	0,054
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-127,95	0,08	100,00	147,33	0,033
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	46,31	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-87,92	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	36,15	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	61,81	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-5,20	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-197,81	0,16	100,00	147,33	0,062

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 263 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-111,52	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-78,77	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-87,92	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-46,31	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-71,30	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-197,81	0,20	100,00	177,32	0,066

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	145,82	0,06	100,00	122,63	0,030
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-19,59	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-112,11	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,79	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	80,59	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-7,94	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	116,12	0,13	100,00	177,32	0,042
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	141,77	0,12	100,00	177,32	0,039
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	74,76	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-117,86	0,03	100,00	147,33	0,014

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 264 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-145,82	0,09	100,00	177,32	0,030
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-55,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-7,94	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-80,59	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-48,46	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	139,00	0,06	100,00	122,63	0,029
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-26,39	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-118,90	0,08	100,00	177,32	0,027
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-100,59	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	73,77	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,50	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	63,57	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	89,22	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	22,20	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-170,42	0,12	100,00	147,33	0,048

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 265 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-139,00	0,07	100,00	177,32	0,023
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-78,80	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-60,50	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-73,77	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-71,33	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-170,42	0,14	100,00	177,32	0,045

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,09	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-114,19	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-139,42	0,14	100,00	177,32	0,045
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-53,93	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	122,39	0,04	100,00	122,63	0,019

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-141,80	0,07	100,00	147,33	0,029
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	39,53	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	114,37	0,11	100,00	177,32	0,036
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	96,55	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-38,81	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 266 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,09	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-44,72	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-141,80	0,08	100,00	177,32	0,025

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-122,39	0,00	100,00	177,32	0,002
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-59,65	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-38,81	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	42,26	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-120,99	0,07	100,00	147,33	0,028
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-146,20	0,17	100,00	177,32	0,054
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,73	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	115,57	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-194,36	0,15	100,00	147,33	0,060
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-13,03	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	61,82	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	44,00	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-91,36	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 267 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-42,26	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-67,59	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-194,36	0,21	100,00	177,32	0,067

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-82,51	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-91,36	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	76,54	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-86,83	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-112,12	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-26,55	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	149,86	0,07	100,00	122,63	0,032

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-114,40	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	66,93	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	141,78	0,19	100,00	177,32	0,062
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	123,97	0,15	100,00	177,32	0,048
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-11,39	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 268 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-76,54	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-44,75	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-149,86	0,09	100,00	177,32	0,029
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-59,67	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-11,39	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	69,72	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-93,63	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-118,90	0,08	100,00	177,32	0,027
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-33,36	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	143,04	0,07	100,00	122,63	0,031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-166,96	0,12	100,00	147,33	0,046
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	14,37	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	89,22	0,00	100,00	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	71,41	0,00	100,00	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-63,95	0,00	100,00	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 269 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-69,72	0,00	100,00	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-67,61	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-166,96	0,14	100,00	177,32	0,046

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-143,04	0,07	100,00	177,32	0,023
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-82,54	0,00	100,00	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-63,95	0,00	100,00	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-88,37	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	54,07	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 270 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-88,37	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	54,07	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 271 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-88,37	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	54,07	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 272 di 314
--	---	---------------------	--------------------

4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-88,37	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-54,45	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	49,54	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 273 di 314
--	---	---------------------	--------------------

2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	54,07	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,86	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-49,54	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,10	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-40,59	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-94,02	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 274 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	10,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-94,02	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 275 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	10,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-94,02	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 276 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	10,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-94,02	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-60,11	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 277 di 314
--	---	---------------------	--------------------

5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
---	------	-------	-------	--------	---------	-------	------	------	------	-------

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	10,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	-9,94	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-43,85	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,15	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-84,39	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 278 di 314
--	---	---------------------	--------------------

3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-65,62	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	76,91	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
----	---	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---	---	------------------	----------------	-----------------

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 279 di 314
--	---	---------------------	--------------------

1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-65,62	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	76,91	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 280 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-65,62	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	76,91	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 281 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-65,62	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-31,64	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	72,42	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	76,91	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	56,70	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-72,42	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-24,13	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-17,75	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 282 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-71,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) – Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,12	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 283 di 314
--	---	---------------------	--------------------

2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-71,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,12	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 284 di 314
--	---	---------------------	--------------------

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-71,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,12	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 285 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,46	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	-71,27	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,74	15,71	18,79	114,26	-115,70	-37,31	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	23,40	15,71	118,44	-114,82	66,73	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,54	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,60	15,71	15,71	113,88	-113,88	33,12	0,00	0,20	0,00	0,000
4	3,66	15,71	15,71	113,88	-113,88	12,90	0,00	0,20	0,00	0,000
5	4,90	15,71	18,79	114,26	-115,70	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 286 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N°	X	A _{fi}	A _{fs}	M _p	M _n	M	w	w _{lim}	s _m	ε _{sm}
1	0,30	12,32	15,71	111,86	-113,45	-66,73	0,00	0,20	0,00	0,000
2	1,60	7,70	15,71	109,12	-112,86	-43,18	0,00	0,20	0,00	0,000
3	2,90	10,78	15,71	110,95	-113,26	-61,55	0,00	0,20	0,00	0,000

10.3.4. Verifiche geotecniche

Nel presente paragrafo viene riportata la verifica a carico limite della fondazione per la struttura in oggetto.

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi dal muro sul terreno di fondazione deve essere superiore a η_q . Cioè, detto Q_u , il carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:

$$Q_u/R \geq \eta_q$$

Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF.

L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione:

$$Q_u = c N_c d_c i_c + q N_q d_q i_q + 0.5 \gamma B N_\gamma d_\gamma i_\gamma$$

In questa espressione:

In questa espressione:

- c coesione del terreno in fondazione;
- ϕ angolo di attrito del terreno in fondazione;
- γ peso di volume del terreno in fondazione;
- B larghezza della fondazione;
- D profondità del piano di posa;
- q pressione geostatica alla quota del piano di posa.

I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da:

$$A = e^{\pi \operatorname{tg} \phi}$$

$$N_q = A \operatorname{tg}^2(45^\circ + \phi/2)$$

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 287 di 314
--	---	---------------------	--------------------

$$N_c = (N_q - 1) \operatorname{ctg} \phi$$

$$N_\gamma = (N_q - 1) \operatorname{tg} (1.4\phi)$$

Indichiamo con K_p il coefficiente di spinta passiva espresso da:

$$K_p = \operatorname{tg}^2(45^\circ + \phi/2)$$

I fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità ed i fattori di inclinazione del carico espressi dalle seguenti relazioni:

Fattori di profondità

$$d_q = 1 + 0.2 \sqrt{K_p} (D/B)$$

$$d_q = d_\gamma = 1 \quad \text{per } \phi = 0$$

$$d_q = d_\gamma = 1 + 0.1 \sqrt{K_p} (D/B) \quad \text{per } \phi > 0$$

Fattori di inclinazione

Indicando con θ l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale (espresso in gradi) e con ϕ l'angolo d'attrito del terreno di posa abbiamo:

$$i_c = i_q = (1 - \theta^\circ / 90) ^ 2$$

$$i_\gamma = (1 - \theta^\circ / \phi^\circ) ^ 2 \quad \text{per } \phi > 0$$

$$i_\gamma = 0 \quad \text{per } \phi = 0$$

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla verifica a carico limite per il caso in oggetto:

Simbologia adottata

IC	Indice della combinazione
N_c, N_q, N_g	Fattori di capacità portante
N_c, N_q, N_g	Fattori di capacità portante corretti per effetto forma, inclinazione del carico, affondamento, etc.
qu	Portanza ultima del terreno, espressa in [kPa]
Q_u	Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m
Q_y	Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m
FS	Fattore di sicurezza a carico limite

IC	N_c	N_q	N_γ	N'_c	N'_q	N'_γ	qu	Q_u	Q_y	FS
1	27.86	16.44	13.24	37.35	19.18	15.44	1785	9279.82	753.14	12.32
2	19.21	9.52	5.63	24.99	10.92	6.47	961	4996.03	598.46	8.35
3	27.86	16.44	13.24	37.35	19.18	15.44	1785	9279.82	753.14	12.32
4	19.21	9.52	5.63	24.99	10.92	6.47	961	4996.03	598.46	8.35
5	27.86	16.44	13.24	37.35	19.18	15.44	1785	9279.82	753.14	12.32
6	19.21	9.52	5.63	24.99	10.92	6.47	961	4996.03	598.46	8.35
7	27.86	16.44	13.24	37.35	19.18	15.44	1785	9279.82	753.14	12.32
8	19.21	9.52	5.63	24.99	10.92	6.47	961	4996.03	598.46	8.35
9	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1397	7261.98	753.14	9.64

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc				OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo					Data: 08.09.2019	Pag. 288 di 314
10	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	744	3867.52	598.46	6.46
11	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1397	7261.99	753.14	9.64
12	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	744	3867.52	598.46	6.46
13	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1397	7261.80	753.14	9.64
14	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	744	3867.42	598.46	6.46
15	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1397	7261.81	753.14	9.64
16	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	744	3867.42	598.46	6.46
17	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1397	7261.98	753.14	9.64
18	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	744	3867.52	598.46	6.46
19	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1397	7261.99	753.14	9.64
20	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	744	3867.52	598.46	6.46
21	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1397	7261.80	753.14	9.64
22	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	744	3867.42	598.46	6.46
23	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1397	7261.81	753.14	9.64
24	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	744	3867.42	598.46	6.46
25	27.86	16.44	13.24	37.26	19.16	15.42	1704	8859.51	753.14	11.76
26	19.21	9.52	5.63	24.94	10.91	6.46	914	4754.57	598.46	7.94
27	27.86	16.44	13.24	37.26	19.16	15.42	1704	8859.53	753.14	11.76
28	19.21	9.52	5.63	24.94	10.91	6.46	914	4754.58	598.46	7.94
29	27.86	16.44	13.24	37.26	19.16	15.42	1704	8859.26	753.14	11.76
30	19.21	9.52	5.63	24.94	10.91	6.46	914	4754.42	598.46	7.94
31	27.86	16.44	13.24	37.26	19.16	15.42	1704	8859.27	753.14	11.76
32	19.21	9.52	5.63	24.94	10.91	6.46	914	4754.43	598.46	7.94
33	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1461	7598.87	753.14	10.09
34	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	781	4060.57	598.46	6.79
35	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1461	7598.88	753.14	10.09
36	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	781	4060.58	598.46	6.79
37	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1461	7598.69	753.14	10.09
38	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	781	4060.47	598.46	6.78
39	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1461	7598.70	753.14	10.09
40	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	781	4060.48	598.46	6.78
41	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1332	6925.09	753.14	9.19
42	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	707	3674.47	598.46	6.14
43	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1332	6925.09	753.14	9.19
44	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	707	3674.47	598.46	6.14
45	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1332	6924.91	753.14	9.19
46	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	707	3674.37	598.46	6.14
47	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1332	6924.91	753.14	9.19
48	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	707	3674.37	598.46	6.14
49	27.86	16.44	13.24	37.26	19.16	15.42	1704	8859.51	753.14	11.76
50	19.21	9.52	5.63	24.94	10.91	6.46	914	4754.57	598.46	7.94
51	27.86	16.44	13.24	37.26	19.16	15.42	1704	8859.53	753.14	11.76
52	19.21	9.52	5.63	24.94	10.91	6.46	914	4754.58	598.46	7.94
53	27.86	16.44	13.24	37.26	19.16	15.42	1704	8859.26	753.14	11.76
54	19.21	9.52	5.63	24.94	10.91	6.46	914	4754.42	598.46	7.94
55	27.86	16.44	13.24	37.26	19.16	15.42	1704	8859.27	753.14	11.76
56	19.21	9.52	5.63	24.94	10.91	6.46	914	4754.43	598.46	7.94
57	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1332	6925.09	753.14	9.19
58	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	707	3674.47	598.46	6.14
59	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1332	6925.09	753.14	9.19
60	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	707	3674.47	598.46	6.14
61	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1332	6924.91	753.14	9.19
62	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	707	3674.37	598.46	6.14
63	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1332	6924.91	753.14	9.19
64	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	707	3674.37	598.46	6.14

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc				OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo					Data: 08.09.2019	Pag. 289 di 314
65	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1461	7598.87	753.14	10.09
66	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	781	4060.57	598.46	6.79
67	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1461	7598.88	753.14	10.09
68	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	781	4060.58	598.46	6.79
69	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1461	7598.69	753.14	10.09
70	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	781	4060.47	598.46	6.78
71	27.86	16.44	13.24	31.42	16.59	10.19	1461	7598.70	753.14	10.09
72	19.21	9.52	5.63	21.05	9.41	3.76	781	4060.48	598.46	6.78
73	27.86	16.44	13.24	29.42	15.53	7.98	1318	6852.68	474.25	14.45
74	19.21	9.52	5.63	19.44	8.69	2.53	691	3591.61	360.88	9.95
75	27.86	16.44	13.24	29.42	15.53	7.98	1318	6852.69	474.25	14.45
76	19.21	9.52	5.63	19.44	8.69	2.53	691	3591.61	360.88	9.95
77	27.86	16.44	13.24	29.42	15.53	7.98	1318	6852.42	474.25	14.45
78	19.21	9.52	5.63	19.44	8.69	2.53	691	3591.46	360.88	9.95
79	27.86	16.44	13.24	29.42	15.53	7.98	1318	6852.43	474.25	14.45
80	19.21	9.52	5.63	19.44	8.69	2.53	691	3591.46	360.88	9.95
81	27.86	16.44	13.24	29.42	15.53	7.98	1318	6852.68	474.25	14.45
82	19.21	9.52	5.63	19.44	8.69	2.53	691	3591.61	360.88	9.95
83	27.86	16.44	13.24	29.42	15.53	7.98	1318	6852.69	474.25	14.45
84	19.21	9.52	5.63	19.44	8.69	2.53	691	3591.61	360.88	9.95
85	27.86	16.44	13.24	29.42	15.53	7.98	1318	6852.42	474.25	14.45
86	19.21	9.52	5.63	19.44	8.69	2.53	691	3591.46	360.88	9.95
87	27.86	16.44	13.24	29.42	15.53	7.98	1318	6852.43	474.25	14.45
88	19.21	9.52	5.63	19.44	8.69	2.53	691	3591.46	360.88	9.95
89	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	939	4881.70	683.42	7.14
90	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	488	2536.42	539.06	4.71
91	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	939	4881.70	683.42	7.14
92	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	488	2536.42	539.06	4.71
93	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	939	4881.56	683.42	7.14
94	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	488	2536.34	539.06	4.71
95	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	939	4881.56	683.42	7.14
96	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	488	2536.34	539.06	4.71
97	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	939	4881.70	683.42	7.14
98	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	488	2536.42	539.06	4.71
99	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	939	4881.70	683.42	7.14
100	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	488	2536.42	539.06	4.71
101	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	939	4881.56	683.42	7.14
102	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	488	2536.34	539.06	4.71
103	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	939	4881.56	683.42	7.14
104	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	488	2536.34	539.06	4.71
105	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	978	5087.25	683.42	7.44
106	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	510	2653.20	539.06	4.92
107	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	978	5087.26	683.42	7.44
108	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	510	2653.20	539.06	4.92
109	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	978	5087.11	683.42	7.44
110	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	510	2653.12	539.06	4.92
111	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	978	5087.11	683.42	7.44
112	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	510	2653.12	539.06	4.92
113	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	899	4676.15	683.42	6.84
114	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	465	2419.64	539.06	4.49
115	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	899	4676.15	683.42	6.84
116	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	465	2419.64	539.06	4.49
117	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	899	4676.00	683.42	6.84
118	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	465	2419.56	539.06	4.49
119	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	899	4676.01	683.42	6.84

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc				OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo					Data: 08.09.2019	Pag. 290 di 314
120	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	465	2419.56	539.06	4.49
121	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	899	4676.15	683.42	6.84
122	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	465	2419.64	539.06	4.49
123	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	899	4676.15	683.42	6.84
124	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	465	2419.64	539.06	4.49
125	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	899	4676.00	683.42	6.84
126	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	465	2419.56	539.06	4.49
127	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	899	4676.01	683.42	6.84
128	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	465	2419.56	539.06	4.49
129	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	978	5087.25	683.42	7.44
130	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	510	2653.20	539.06	4.92
131	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	978	5087.26	683.42	7.44
132	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	510	2653.20	539.06	4.92
133	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	978	5087.11	683.42	7.44
134	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	510	2653.12	539.06	4.92
135	27.86	16.44	13.24	25.29	13.35	4.10	978	5087.11	683.42	7.44
136	19.21	9.52	5.63	16.62	7.43	0.90	510	2653.12	539.06	4.92
137	27.86	16.44	13.24	19.99	10.55	0.80	782	4067.03	362.67	11.21
138	27.86	16.44	13.24	17.34	9.15	0.08	661	3435.73	292.58	11.74
139	19.21	9.52	5.63	13.42	6.00	0.02	434	2258.73	362.67	6.23
140	19.21	9.52	5.63	11.62	5.20	0.12	377	1958.93	292.58	6.70
141	27.86	16.44	13.24	19.99	10.55	0.80	782	4067.03	362.67	11.21
142	27.86	16.44	13.24	17.34	9.15	0.08	661	3435.73	292.58	11.74
143	19.21	9.52	5.63	13.42	6.00	0.02	434	2258.73	362.67	6.23
144	19.21	9.52	5.63	11.62	5.20	0.12	377	1958.93	292.58	6.70
145	27.86	16.44	13.24	19.99	10.55	0.80	782	4066.89	362.67	11.21
146	27.86	16.44	13.24	17.34	9.15	0.08	661	3435.58	292.58	11.74
147	19.21	9.52	5.63	13.42	6.00	0.02	434	2258.65	362.67	6.23
148	19.21	9.52	5.63	11.62	5.20	0.12	377	1958.84	292.58	6.69
149	27.86	16.44	13.24	17.34	9.15	0.08	661	3435.58	292.58	11.74
150	27.86	16.44	13.24	19.99	10.55	0.80	782	4066.89	362.67	11.21
151	19.21	9.52	5.63	13.42	6.00	0.02	434	2258.66	362.67	6.23
152	19.21	9.52	5.63	11.62	5.20	0.12	377	1958.84	292.58	6.69
153	27.86	16.44	13.24	17.34	9.15	0.08	661	3435.73	292.58	11.74
154	27.86	16.44	13.24	19.99	10.55	0.80	782	4067.03	362.67	11.21
155	19.21	9.52	5.63	13.42	6.00	0.02	434	2258.73	362.67	6.23
156	19.21	9.52	5.63	11.62	5.20	0.12	377	1958.93	292.58	6.70
157	27.86	16.44	13.24	17.34	9.15	0.08	661	3435.73	292.58	11.74
158	27.86	16.44	13.24	19.99	10.55	0.80	782	4067.03	362.67	11.21
159	19.21	9.52	5.63	13.42	6.00	0.02	434	2258.73	362.67	6.23
160	19.21	9.52	5.63	11.62	5.20	0.12	377	1958.93	292.58	6.70
161	27.86	16.44	13.24	19.99	10.55	0.80	782	4066.89	362.67	11.21
162	27.86	16.44	13.24	17.34	9.15	0.08	661	3435.58	292.58	11.74
163	19.21	9.52	5.63	13.42	6.00	0.02	434	2258.65	362.67	6.23
164	19.21	9.52	5.63	11.62	5.20	0.12	377	1958.84	292.58	6.69
165	27.86	16.44	13.24	19.99	10.55	0.80	782	4066.89	362.67	11.21
166	27.86	16.44	13.24	17.34	9.15	0.08	661	3435.58	292.58	11.74
167	19.21	9.52	5.63	13.42	6.00	0.02	434	2258.66	362.67	6.23
168	19.21	9.52	5.63	11.62	5.20	0.12	377	1958.84	292.58	6.69

Nell'ambito dell'approccio di calcolo 1, il programma esegue le verifiche di portanza sia per le combinazioni tipo 1 (A1+M1+R1) che per le combinazioni tipo 2 (A2+M2+R2). Le diverse tipologie di combinazioni di

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 291 di 314
--	---	---------------------	--------------------

carico sono riportate in dettaglio al paragrafo 8.5. I valori dei coefficienti di sicurezza (FS) riportati in tabella evidenziano il soddisfacimento delle verifiche di portanza per tutte le combinazioni di carico considerate.

11. CRITERI DI ANALISI DEI MURI

11.1. Analisi dei carichi

11.1.1. Carichi Permanenti

Peso Proprio Elementi Strutturali:

Peso Proprio del cls 25.00 kN/m³

Spinta del terreno:

Il calcolo della spinta, eseguito dal programma di calcolo, è condotta con il metodo di Culmann, il quale adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb. La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il coefficiente di spinta) il metodo di Culmann consente di analizzare situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti.

11.1.2. Sovraccarichi Accidentali

Per la determinazione dell'incremento di spinta dovuto alla presenza di carico accidentale (eventuale viabilità stradale o di cantiere), si considerano i seguenti carichi a tergo:

$q_a = 20 \text{ kN/m}^2$ sovraccarico accidentale in condizioni statiche.

11.1.3. Azioni Sismiche

La spinta totale di progetto (statica + dinamica) E_d esercitata dal terrapieno ed agente sull'opera di sostegno,

è data da:

$$E_d = \frac{1}{2} y^* (1 \mp k_v) K H^2$$

dove:

H è l'altezza del muro;

K è il coefficiente di spinta del terreno (statico + dinamico).

Il coefficiente di spinta del terreno può essere calcolato mediante la formula di Mononobe e Okabe.

Per stati attivi

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 292 di 314
--	---	---------------------	--------------------

$$\beta \leq \phi - \theta: \quad K = \frac{\sin^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \sin^2 \psi \sin(\psi - \theta - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \beta - \theta)}{\sin(\psi - \theta - \delta) \sin(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

$$\beta > \phi - \theta: \quad K = \frac{\sin^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \sin^2 \psi \sin(\psi - \theta - \delta)}$$

Per stati passivi (resistenza a taglio nulla tra terreno e muro)

$$K = \frac{\sin^2(\psi + \theta - \phi)}{\cos \theta \sin^2 \psi \sin(\psi + \theta) \left[1 - \sqrt{\frac{\sin \phi \sin(\phi + \beta - \theta)}{\sin(\psi + \beta) \sin(\psi + \theta)}} \right]^2}$$

Nelle precedenti equazioni vengono usati i seguenti simboli:

ϕ è l'angolo di resistenza a taglio del terreno;

ψ, β sono gli angoli di inclinazione rispetto all'orizzontale rispettivamente della parete del muro rivolta a monte e della superficie del terrapieno;

δ è l'angolo di resistenza a taglio tra terreno e muro;

θ è l'angolo definito di seguito

$$\tan \theta = \frac{k_h}{1 \mp k_v}$$

dove:

k_h = coefficiente sismico orizzontale ($\beta_m \cdot S \cdot ag/g$).

k_v = coefficiente sismico verticale.

La formula per stati passivi dovrebbe essere preferibilmente usata nel caso di muro a parete verticale ($\psi = 90^\circ$).

Oltre a questo incremento di spinta bisogna tenere conto delle forze orizzontali d'inerzia F_i delle masse strutturali, includendo in esse anche la massa del terreno stabilizzante a tergo del paramento:

$$F_i = k \cdot W$$

dove:

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{max}}{g}$$

$$k_v = \pm 0,5 \cdot k_h$$

con

$$a_{max} = \text{accelerazione orizzontale massima attesa al sito} = S \times a_g = S_s \times S_T \times a_g$$

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 293 di 314
--	---	---------------------	--------------------

g = accelerazione di gravità.

11.2. Combinazioni delle azioni

Si distinguono combinazioni di carico di tipo **A1-M1** nelle quali vengono incrementati i carichi permanenti e lasciati inalterati i parametri di resistenza del terreno e combinazioni di carico di tipo **A2-M2** nelle quali vengono ridotti i parametri di resistenza del terreno e lasciati inalterati i carichi.

Operando in tal modo si ottengono valori delle spinte (azioni) maggiorate e valori di resistenza ridotti e pertanto nelle verifiche globali è possibile fare riferimento a coefficienti di sicurezza unitari.

Simbologia adottata

γ_{Gsfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{Gfav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{Qsfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili
γ_{Qfav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili
$\gamma_{tan\phi'}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
γ_c'	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo
γ_γ	Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniaxiale delle rocce

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto	EQU	A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	0.90	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1.10	1.30
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.50	1.50

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri	M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{tan\phi'}$	1.00
Coesione efficace	γ_c'	1.00
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00
Resistenza a compressione uniaxiale	γ_{qu}	1.00
Peso dell'unità di volume	γ_γ	1.00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 294 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Carichi	Effetto	EQU	A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri		M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi'}$	1.00	1.25
Coesione efficace	γ_c'	1.00	1.25
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60
Peso dell'unità di volume	γ_y	1.00	1.00

FONDAZIONE SUPERFICIALE

Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi STR e GEO

Verifica	Coefficients parziali		
	R1	R2	R3
Capacità portante della fondazione	1.00	1.00	1.40
Scorrimento	1.00	1.00	1.10
Resistenza del terreno a valle	1.00	1.00	1.40
Stabilità globale		1.10	

11.3. Impostazioni per le Verifiche

Metodo verifica sezioni	Stato limite
-------------------------	--------------

Impostazioni verifiche SLU

Coefficienti parziali per resistenze di calcolo dei materiali

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo a compressione 1.50

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo a trazione 1.50

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 295 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Coefficiente di sicurezza acciaio	1.15
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica	0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo	0.85
Coefficiente di sicurezza per la sezione	1.00

Impostazioni verifiche SLE

Condizioni ambientali Aggressive

Verifica fessurazione

Sensibilità delle armature Poco Sensibile

Valori limite delle aperture delle fessure $w_1 = 0.20$

$w_2 = 0.30$

$w_3 = 0.40$

Metodo di calcolo aperture delle fessure E.C. 2


Verifica delle tensioni

Combinazione di carico Rara $\sigma_c < 0.60 f_{ck}$ - $\sigma_f < 0.80 f_{yk}$

Quasi permanente $\sigma_c < 0.45 f_{ck}$

Calcolo della portanza metodo di Meyerhof

12. RISULTATI DELL' ANALISI DEL MURO A MENSOLA

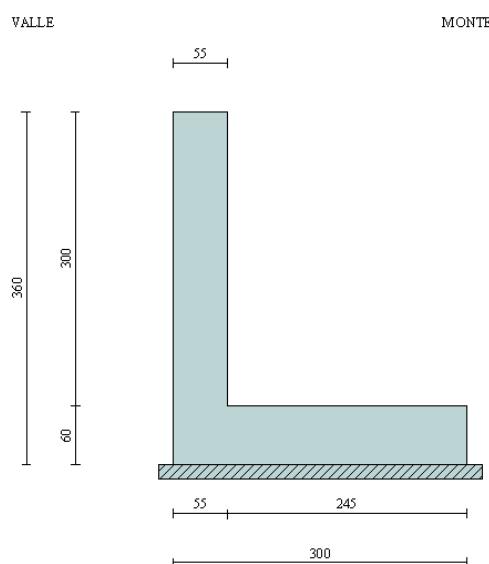

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 296 di 314
--	---	---------------------	--------------------

12.1. Geometria

Descrizione	Muro a mensola in c.a.
Altezza del paramento	3.00 [m]
Spessore in sommità	0.55 [m]
Spessore all'attacco con la fondazione	0.55 [m]
Inclinazione paramento esterno	0.00 [°]
Inclinazione paramento interno	0.00 [°]
Lunghezza del muro	4.00 [m]

Fondazione

Lunghezza mensola fondazione di valle	0.00 [m]
Lunghezza mensola fondazione di monte	2.45 [m]
Lunghezza totale fondazione	3.00 [m]
Inclinazione piano di posa della fondazione	0.00 [°]
Spessore fondazione	0.60 [m]
Spessore magrone	0.15 [m]

12.2. Caratteristiche dei terreni

Geometria profilo terreno a monte del muro

Simbologia adottata e sistema di riferimento

(Sistema di riferimento con origine in testa al muro, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso l'alto)

N numero ordine del punto

X ascissa del punto espressa in [m]

Y ordinata del punto espressa in [m]

A inclinazione del tratto espressa in [°]

N	X	Y	A
1	20,00	0,00	0,00

Terreno a valle del muro

Inclinazione terreno a valle del muro rispetto all'orizzontale 0,00 [°]

Altezza del rinterro rispetto all'attacco fondaz.valle-paramento 0,30 [m]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 297 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Descrizione terreni

Simbologia adottata

Nr.	Indice del terreno
γ	Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
γ_s	Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
ϕ	Angolo d'attrito interno espresso in [°]
δ	Angolo d'attrito terra-muro espresso in [°]
c	Coesione espressa in [kPa]
c_a	Adesione terra-muro espressa in [kPa]

Descrizione	γ	γ_s	ϕ	δ	c	c_a
Rilevato	18,00	20,00	35.00	23.33	0,0	0,0
Terreno di base	19,00	19,00	29.00	29.00	0,0	0,0

Stratigrafia

Simbologia adottata

N	Indice dello strato
H	Spessore dello strato espresso in [m]
a	Inclinazione espressa in [°]
K_w	Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cm ² /cm
K_s	Coefficiente di spinta
Terreno	Terreno dello strato

Nr.	H	a	Kw	Ks	Terreno
1	3.60	0.00	2.04	0.00	Rilevato
2	5.00	0.00	2.81	0.00	Terreno di base

12.3. Carichi applicati e sollecitazioni

12.3.1. Condizioni di carico

Simbologia e convenzioni di segno adottate

Carichi verticali positivi verso il basso.

Carichi orizzontali positivi verso sinistra.

Momento positivo senso antiorario.

X Ascissa del punto di applicazione del carico concentrato espressa in [m]

F_x Componente orizzontale del carico concentrato espressa in [kN]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 298 di 314
--	---	---------------------	--------------------

F_y	Componente verticale del carico concentrato espressa in [kN]
M	Momento espresso in [kNm]
X_i	Ascissa del punto iniziale del carico ripartito espressa in [m]
X_f	Ascissa del punto finale del carico ripartito espressa in [m]
Q_i	Intensità del carico per $x=X_i$ espressa in [kN/m]
Q_f	Intensità del carico per $x=X_f$ espressa in [kN/m]
D / C	Tipo carico : D=distribuito C=concentrato

Non ci sono ulteriori carichi oltre alla spinta del terreno

12.3.2. Combinazioni di carico

Simbologia adottata

F/S Effetto dell'azione (FAV: Favorevole, SFAV: Sfavorevole)

γ Coefficiente di partecipazione della condizione

Ψ Coefficiente di combinazione della condizione

Combinazione n° 1 - Caso A1-M1 (STR)

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	FAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	FAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,30	1,00	1,30

Combinazione n° 2 - Caso A2-M2 (GEO)

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	SFAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	SFAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 3 - Caso EQU (SLU)

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	FAV	0,90	1,00	0,90
Peso proprio terrapieno	FAV	0,90	1,00	0,90
Spinta terreno	SFAV	1,10	1,00	1,10

Combinazione n° 4 - Caso A2-M2 (GEO-STAB)

S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
-----	----------	--------	-----------------

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo			Data: 08.09.2019	Pag. 299 di 314
--	---	--	--	---------------------	--------------------

Peso proprio muro	SFAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	SFAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 5 - Caso A1-M1 (STR) - Sisma Vert. negativo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	SFAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	SFAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 6 - Caso A1-M1 (STR) - Sisma Vert. positivo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	SFAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	SFAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 7 - Caso A2-M2 (GEO) - Sisma Vert. positivo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	SFAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	SFAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 8 - Caso A2-M2 (GEO) - Sisma Vert. negativo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	SFAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	SFAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 9 - Caso EQU (SLU) - Sisma Vert. negativo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	FAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	FAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 300 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Combinazione n° 10 - Caso EQU (SLU) - Sisma Vert. positivo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	FAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	FAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 11 - Caso A2-M2 (GEO-STAB) - Sisma Vert. positivo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	SFAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	SFAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 12 - Caso A2-M2 (GEO-STAB) - Sisma Vert. negativo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	SFAV	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	SFAV	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	SFAV	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 13 - Quasi Permanente (SLE)

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 14 - Frequente (SLE)

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 15 - Rara (SLE)

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 301 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00
----------------	----	------	------	------

Combinazione n° 16 - Quasi Permanente (SLE) - Sisma Vert. positivo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 17 - Quasi Permanente (SLE) - Sisma Vert. negativo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 18 - Frequente (SLE) - Sisma Vert. positivo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 19 - Frequente (SLE) - Sisma Vert. negativo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 20 - Rara (SLE) - Sisma Vert. positivo

	S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$
Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00

Combinazione n° 21 - Rara (SLE) - Sisma Vert. negativo

S/F	γ	Ψ	$\gamma * \Psi$

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 302 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Peso proprio muro	--	1,00	1,00	1,00
Peso proprio terrapieno	--	1,00	1,00	1,00
Spinta terreno	--	1,00	1,00	1,00

12.3.3. Analisi spinte e verifiche

Sistema di riferimento adottato per le coordinate :

Origine in testa al muro (spigolo di monte)

Ascisse X (espresso in [m]) positive verso monte

Ordinate Y (espresso in [m]) positive verso l'alto

Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti da monte verso valle

Le forze verticali sono considerate positive se agenti dall'alto verso il basso

Calcolo riferito ad 1 metro di muro

Tipo di analisi

Calcolo della spinta	metodo di Culmann
Calcolo del carico limite	metodo di Meyerhof
Calcolo della stabilità globale	metodo di Bishop
Calcolo della spinta in condizioni di	Spinta attiva

Sisma

Identificazione del sito

Latitudine	39.822500
Longitudine	16.389537
Comune	Francavilla Marittima
Provincia	Cosenza
Regione	Calabria
Punti di interpolazione del reticolo	37452 - 37451 - 37673 - 37674

Tipo di opera

Tipo di costruzione	Opera di importanza strategica
Vita nominale	50 anni
Classe d'uso	IV -
Vita di riferimento	100 anni

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 303 di 314
---	--	----------------------------	---------------------------

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a_g	2.34 [m/s ²]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.36
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione (β_m)	0.31
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g/g * \beta_m * St * S) = 10.06$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h = 5.03$

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo a_g	0.89 [m/s ²]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)	1.60
Coefficiente di amplificazione topografica (St)	1.00
Coefficiente riduzione (β_m)	0.18
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale	0.50
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento)	$k_h = (a_g / g) * \beta_m * St * S = 2.61$
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento)	$k_v = 0.50 * k_h = 1.30$

Forma diagramma incremento sismico **Stessa forma diagramma statico**

Partecipazione spinta passiva (percento)	0,0
Lunghezza del muro	4,00 [m]
Peso muro	86,2500 [kN]
Baricentro del muro	X=0,36 Y=-2,44

Superficie di spinta

Punto inferiore superficie di spinta	X = 2,45	Y = -3,60
Punto superiore superficie di spinta	X = 2,45	Y = 0,00
Altezza della superficie di spinta	3,60	[m]
Inclinazione superficie di spinta(rispetto alla verticale)	0,00	[°]

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 304 di 314
--	---	---------------------	--------------------

12.4. Inviluppo sollecitazioni

12.4.1. Paramento

L'ordinata Y(espressa in [m]) è considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

Momento positivo se tende le fibre contro terra (a monte), espresso in [kNm]

Sforzo normale positivo di compressione, espresso in [kN]

Taglio positivo se diretto da monte verso valle, espresso in [kN]

Inviluppo combinazioni SLU

Nr.	Y	Nmin	Nmax	Mmin	Mmax	Tmin	Tmax
		Nr.	Y	Nmin	Nmax	Mmin	Mmax
1	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	0,15	2,0625	2,0625	0,0029	0,0193	0,0586	0,2823
3	0,30	4,1250	4,1250	0,0235	0,0922	0,2346	0,7145
4	0,45	6,1875	6,1875	0,0792	0,2411	0,5278	1,2964
5	0,60	8,2500	8,2500	0,1876	0,4886	0,9382	2,0282
6	0,75	10,3125	10,3125	0,3665	0,8571	1,4660	2,9097
7	0,90	12,3750	12,3750	0,6333	1,3690	2,1110	3,9411
8	1,05	14,4375	14,4375	1,0057	2,0469	2,8733	5,1222
9	1,20	16,5000	16,5000	1,5012	2,9132	3,7529	6,4532
10	1,35	18,5625	18,5625	2,1374	3,9903	4,7498	7,9339
11	1,50	20,6250	20,6250	2,9320	5,3008	5,8639	9,5645
12	1,65	22,6875	22,6875	3,9024	6,8672	7,0954	11,3448
13	1,80	24,7500	24,7500	5,0664	8,7118	8,4441	13,2750
14	1,95	26,8125	26,8125	6,4415	10,8571	9,9101	15,3549
15	2,10	28,8750	28,8750	8,0453	13,3257	11,4933	17,5847
16	2,25	30,9375	30,9375	9,8954	16,1400	13,1939	19,9642
17	2,40	33,0000	33,0000	12,0093	19,3225	15,0117	22,4936
18	2,55	35,0625	35,0625	14,4048	22,8956	16,9468	25,1727
19	2,70	37,1250	37,1250	17,0992	26,8818	18,9992	28,0017
20	2,85	39,1875	39,1875	20,1104	31,3036	21,1688	30,9804
21	3,00	41,2500	41,2500	23,4550	36,1825	23,4370	34,0850

Inviluppo combinazioni SLE

Nr.	Y	Nmin	Nmax	Mmin	Mmax	Tmin	Tmax
		Nr.	Y	Nmin	Nmax	Mmin	Mmax
1	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	0,15	2,0625	2,0625	0,0023	0,0065	0,0454	0,1026
3	0,30	4,1250	4,1250	0,0182	0,0356	0,1818	0,3027

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 305 di 314
--	---	---------------------	--------------------

4	0,45	6,1875	6,1875	0,0614	0,1022	0,4090	0,6004
5	0,60	8,2500	8,2500	0,1454	0,2206	0,7271	0,9956
6	0,75	10,3125	10,3125	0,2840	0,4057	1,1361	1,4885
7	0,90	12,3750	12,3750	0,4908	0,6721	1,6360	2,0788
8	1,05	14,4375	14,4375	0,7794	1,0343	2,2268	2,7668
9	1,20	16,5000	16,5000	1,1634	1,5070	2,9085	3,5523
10	1,35	18,5625	18,5625	1,6565	2,1048	3,6811	4,4354
11	1,50	20,6250	20,6250	2,2723	2,8425	4,5445	5,4161
12	1,65	22,6875	22,6875	3,0244	3,7345	5,4989	6,4943
13	1,80	24,7500	24,7500	3,9265	4,7956	6,5441	7,6701
14	1,95	26,8125	26,8125	4,9922	6,0404	7,6802	8,9434
15	2,10	28,8750	28,8750	6,2351	7,4835	8,9073	10,3144
16	2,25	30,9375	30,9375	7,6689	9,1396	10,2252	11,7828
17	2,40	33,0000	33,0000	9,3072	11,0233	11,6340	13,3489
18	2,55	35,0625	35,0625	11,1636	13,1492	13,1337	15,0125
19	2,70	37,1250	37,1250	13,2518	15,5319	14,7242	16,7737
20	2,85	39,1875	39,1875	15,5854	18,1862	16,4057	18,6325
21	3,00	41,2500	41,2500	18,1775	21,1259	18,1635	20,5732

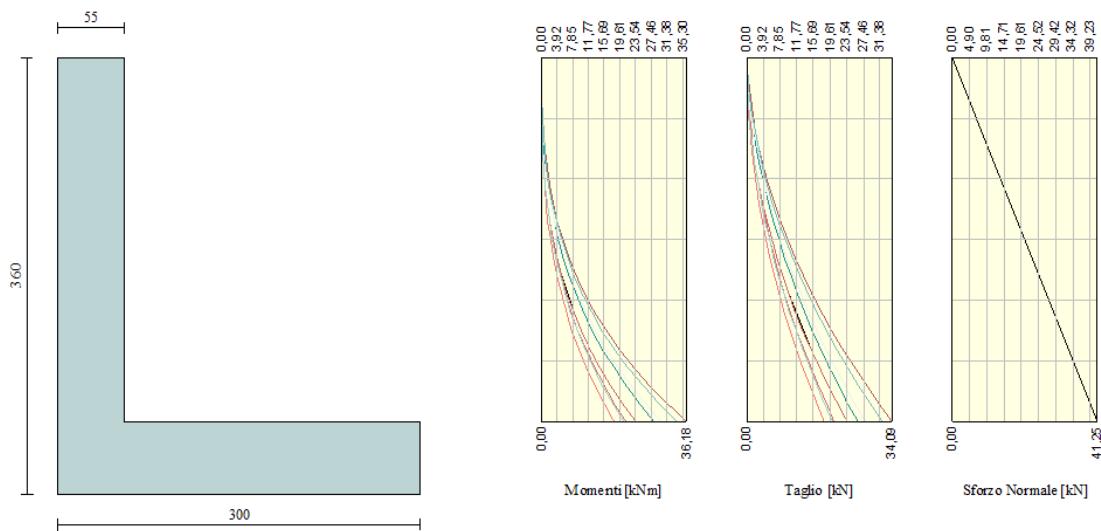


Figura 9 - Diagramma inviluppo sollecitazioni - paramento

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 306 di 314
--	---	---------------------	--------------------

12.4.2. Fondazione

Inviluppo Sollecitazioni fondazione di monte

L'ascissa X(espressa in m) è considerata positiva verso valle con origine in corrispondenza dell'estremo libero della fondazione di monte

Momento positivo se tende le fibre inferiori, espresso in [kNm]

Taglio positivo se diretto verso l'alto, espresso in [kN]

Inviluppo combinazioni SLU

Nr.	X	Mmin	Mmax	Tmin	Tmax
1	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	0,25	-1,3450	-0,4719	-10,6300	-3,6868
3	0,49	-5,0374	-1,7255	-19,1618	-6,3810
4	0,74	-10,5629	-3,5175	-25,5952	-8,0825
5	0,98	-17,4076	-5,6048	-29,9303	-8,7913
6	1,23	-25,0574	-7,7442	-32,1670	-8,5075
7	1,47	-32,9981	-9,6924	-32,3055	-7,2310
8	1,72	-40,7157	-11,2063	-30,3456	-4,9619
9	1,96	-47,6961	-12,0427	-29,5636	-1,7000
10	2,21	-53,4252	-11,9583	-29,2996	2,5544
11	2,45	-57,3889	-10,7099	-28,1557	8,9282

Inviluppo combinazioni SLE

Nr.	X	Mmin	Mmax	Tmin	Tmax
1	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	0,25	-0,5324	-0,3133	-4,1730	-2,4306
3	0,49	-1,9598	-1,1286	-7,3058	-4,0972
4	0,74	-4,0273	-2,2586	-9,3984	-4,9999
5	0,98	-6,4801	-3,5162	-10,4507	-5,1387
6	1,23	-9,0632	-4,7142	-10,4628	-4,5135
7	1,47	-11,5219	-5,6654	-9,4346	-3,1244
8	1,72	-13,6013	-6,1827	-7,3662	-0,9713
9	1,96	-15,0464	-6,0789	-4,2576	1,9457
10	2,21	-15,6025	-5,1669	-0,1087	5,6267
11	2,45	-15,0147	-3,2595	5,0805	10,0716

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 307 di 314
--	---	---------------------	--------------------


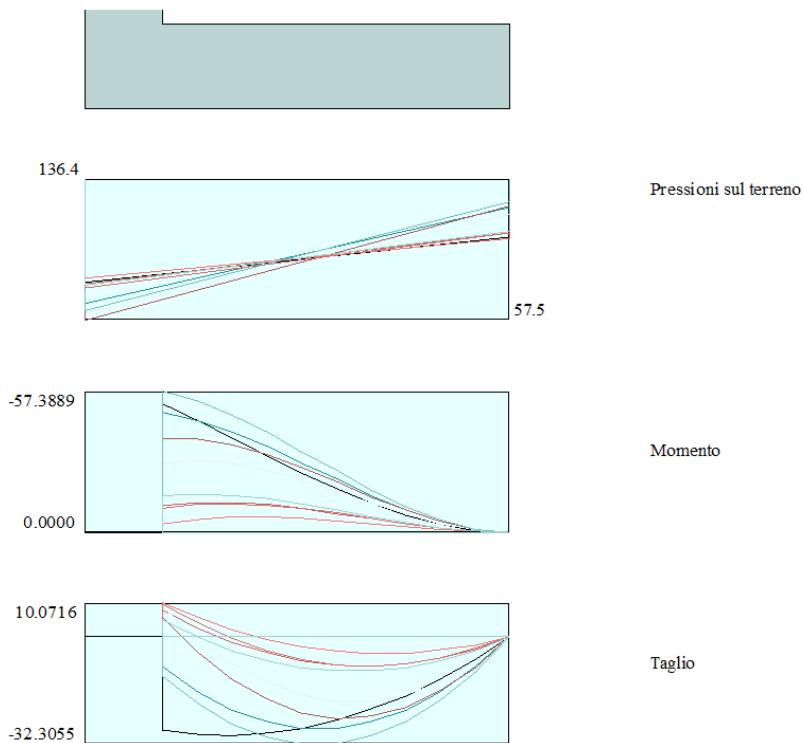


Figura 10 - Diagramma inviluppo sollecitazioni – fondazione

12.5. Inviluppo verifiche

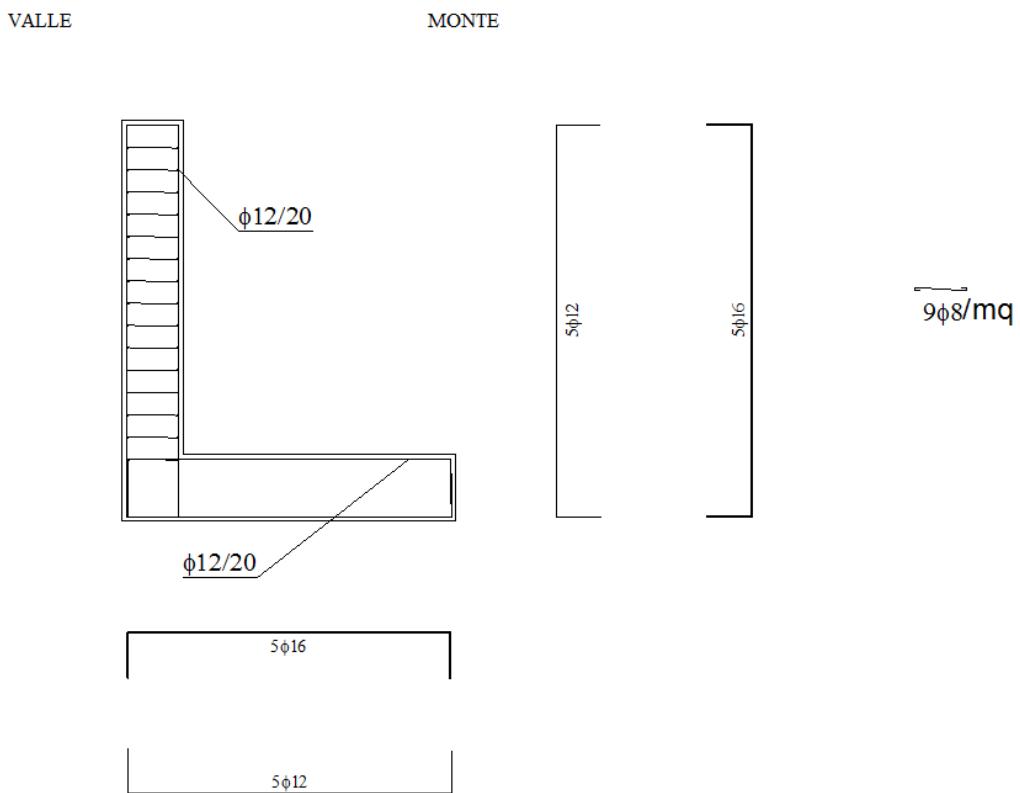

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 308 di 314
--	---	---------------------	--------------------

12.5.1. Paramento

L'ordinata Y(espressa in [m]) è considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

B	base della sezione espressa in [cm]
H	altezza della sezione espressa in [cm]
A _{fs}	area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]
A _{fi}	area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]
σ _c	tensione nel calcestruzzo espressa in [kPa]
τ _c	tensione tangenziale nel calcestruzzo espressa in [kPa]
σ _{fs}	tensione nell'armatura disposta sul lembo di monte in [kPa]
σ _{fi}	tensione nell'armatura disposta sul lembo di valle in [kPa]
N _u	sforzo normale ultimo espresso in [kN]
M _u	momento ultimo espresso in [kNm]
CS	coefficiente sicurezza sezione
V _{Rcd}	Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kN]
V _{Rsd}	Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kN]
V _{Rd}	Resistenza al taglio, espresso in [kN]

Inviluppo SLU

Nr.	Y	B, H	A _{fs}	A _{fi}	N _u	M _u	CS	V _{Rd}	V _{Rcd}	V _{Rsd}
1	0,00	100, 55	0,00	5,65	0,00	0,00	1000,00	215,53	--	--
2	0,15	100, 55	10,05	5,65	8792,74	-12,62	4263,15	215,82	--	--
3	0,30	100, 55	10,05	5,65	8658,01	-50,22	2098,91	216,11	--	--
4	0,45	100, 55	10,05	5,65	8491,52	-112,03	1372,37	216,39	--	--
5	0,60	100, 55	10,05	5,65	8289,41	-196,83	1004,78	216,68	--	--
6	0,75	100, 55	10,05	5,65	7437,15	-302,98	721,18	216,97	--	--
7	0,90	100, 55	10,05	5,65	6535,03	-428,51	528,08	217,26	--	--
8	1,05	100, 55	10,05	5,65	5611,21	-550,87	388,66	217,54	--	--
9	1,20	100, 55	10,05	5,65	4735,55	-652,72	287,00	217,83	--	--
10	1,35	100, 55	10,05	5,65	3716,34	-735,69	200,21	218,12	--	--
11	1,50	100, 55	10,05	5,65	2792,24	-717,63	135,38	218,40	--	--
12	1,65	100, 55	10,05	5,65	2034,16	-615,71	89,66	218,69	--	--
13	1,80	100, 55	10,05	5,65	1473,26	-518,57	59,53	218,98	--	--
14	1,95	100, 55	10,05	5,65	1093,71	-442,87	40,79	219,26	--	--
15	2,10	100, 55	10,05	5,65	828,91	-382,54	28,71	219,55	--	--
16	2,25	100, 55	10,05	5,65	659,09	-343,85	21,30	219,84	--	--
17	2,40	100, 55	10,05	5,65	541,47	-317,05	16,41	220,12	--	--
18	2,55	100, 55	10,05	5,65	455,55	-297,47	12,99	220,41	--	--
19	2,70	100, 55	10,05	5,65	390,28	-282,60	10,51	220,70	--	--
20	2,85	100, 55	10,05	5,65	339,20	-270,96	8,66	220,98	--	--
21	3,00	100, 55	10,05	5,65	298,28	-261,64	7,23	221,27	--	--

Inviluppo SLE

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 309 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Nr.	Y	B, H	A _{fs}	A _{fi}	σ _c	τ _c	σ _{fs}	σ _{fi}
	10,00	100, 55	0,00	5,65	0	0	0	0
2	0,15	100, 55	10,05	5,65	4	0	-52	-57
3	0,30	100, 55	10,05	5,65	8	1	-101	-119
4	0,45	100, 55	10,05	5,65	13	1	-144	-190
5	0,60	100, 55	10,05	5,65	19	2	-177	-273
6	0,75	100, 55	10,05	5,65	26	3	-198	-372
7	0,90	100, 55	10,05	5,65	34	5	-203	-490
8	1,05	100, 55	10,05	5,65	45	6	-189	-630
9	1,20	100, 55	10,05	5,65	57	8	-154	-796
10	1,35	100, 55	10,05	5,65	72	10	-93	-999
11	1,50	100, 55	10,05	5,65	93	12	239	-1261
12	1,65	100, 55	10,05	5,65	120	15	649	-1605
13	1,80	100, 55	10,05	5,65	156	18	1378	-2045
14	1,95	100, 55	10,05	5,65	201	21	2540	-2585
15	2,10	100, 55	10,05	5,65	257	24	4208	-3219
16	2,25	100, 55	10,05	5,65	321	27	6408	-3938
17	2,40	100, 55	10,05	5,65	395	31	9156	-4738
18	2,55	100, 55	10,05	5,65	477	35	12461	-5621
19	2,70	100, 55	10,05	5,65	569	39	16342	-6589
20	2,85	100, 55	10,05	5,65	671	43	20820	-7646
21	3,00	100, 55	10,05	5,65	783	47	25915	-8797

12.5.2. Fondazione

Simbologia adottata

B	base della sezione espressa in [cm]
H	altezza della sezione espressa in [cm]
A _{fi}	area di armatura in corrispondenza del lembo inferiore in [cmq]
A _{fs}	area di armatura in corrispondenza del lembo superiore in [cmq]
σ	tensione nel calcestruzzo espressa in [kPa]
τ _c	tensione tangenziale nel calcestruzzo espressa in [kPa]
σ _{fi}	tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore in [kPa]
σ _{fs}	tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore in [kPa]
N _u	sforzo normale ultimo espresso in [kN]
M _u	momento ultimo espresso in [kNm]
CS	coefficiente sicurezza sezione
VRcd	Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kN]
VRsd	Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kN]
VRd	Resistenza al taglio, espresso in [kN]

Fondazione di monte

(L'ascissa X, espressa in [m], è positiva verso valle con origine in corrispondenza dell'estremo libero della fondazione di monte)

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 310 di 314
--	---	---------------------	--------------------

Inviluppo SLU

Nr.	Y	B, H	A _{fs}	A _{fi}	N _u	M _u	CS	V _{Rd}	V _{Rcd}	V _{Rsd}
1	0,00	100, 60	0,00	5,65	0,00	0,00	1000,00	230,45	--	--
2	0,25	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	158,40	230,45	--	--
3	0,49	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	42,29	230,45	--	--
4	0,74	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	20,17	230,45	--	--
5	0,98	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	12,24	230,45	--	--
6	1,23	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	8,50	230,45	--	--
7	1,47	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	6,46	230,45	--	--
8	1,72	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	5,23	230,45	--	--
9	1,96	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	4,47	230,45	--	--
10	2,21	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	3,99	230,45	--	--
11	2,45	100, 60	10,05	5,65	0,00	-213,05	3,71	230,45	--	--

Inviluppo SLE

Nr.	X	B, H	A _{fs}	A _{fi}	σ _c	τ _c	σ _{fi}	σ _{fs}
	120,00	100, 60	0,00	5,65	0	0	0	0
13	0,25	100, 60	10,05	5,65	17	-9	-160	1013
14	0,49	100, 60	10,05	5,65	62	-15	-590	3730
15	0,74	100, 60	10,05	5,65	126	-20	-1213	7664
16	0,98	100, 60	10,05	5,65	203	-22	-1952	12332
17	1,23	100, 60	10,05	5,65	284	-22	-2730	17247
18	1,47	100, 60	10,05	5,65	362	-20	-3471	21926
19	1,72	100, 60	10,05	5,65	427	-15	-4097	25883
20	1,96	100, 60	10,05	5,65	472	-9	-4532	28633
21	2,21	100, 60	10,05	5,65	490	12	-4700	29691
22	2,45	100, 60	10,05	5,65	471	21	-4523	28573

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 311 di 314
--	---	---------------------	--------------------

12.5.3. Quadro riassuntivo verifiche GEO/EQU/STAB

Simbologia adottata

C Identificativo della combinazione

<i>Tipo</i>	Tipo combinazione
<i>Sisma</i>	Combinazione sismica
CS_{SCO}	Coeff. di sicurezza allo scorrimento
CS_{RIB}	Coeff. di sicurezza al ribaltamento
CS_{QLIM}	Coeff. di sicurezza a carico limite
CS_{STAB}	Coeff. di sicurezza a stabilità globale

C	Tipo	Sisma	CS_{sco}	CS_{rib}	CS_{qlim}	CS_{stab}
1	A1-M1 - [1]	--	3,80	--	5,19	--
2	A2-M2 - [1]	--	3,02	--	2,46	--
3	EQU - [1]	--	--	7,19	--	--
4	STAB - [1]	--	--	--	--	2,05
5	A1-M1 - [2]	Orizzontale + Verticale negativo	2,29	--	3,49	--
6	A1-M1 - [2]	Orizzontale + Verticale positivo	2,41	--	3,34	--
7	A2-M2 - [2]	Orizzontale + Verticale positivo	1,67	--	1,35	--
8	A2-M2 - [2]	Orizzontale + Verticale negativo	1,59	--	1,41	--
9	EQU - [2]	Orizzontale + Verticale negativo	--	3,49	--	--
10	EQU - [2]	Orizzontale + Verticale positivo	--	4,17	--	--
11	STAB - [2]	Orizzontale + Verticale positivo	--	--	--	1,59
12	STAB - [2]	Orizzontale + Verticale negativo	--	--	--	1,55
13	SLER - [1]	--	4,87	--	5,90	--
14	SLEF - [1]	--	4,87	--	5,90	--
15	SLEQ - [1]	--	4,87	--	5,90	--
16	SLER - [1]	Orizzontale + Verticale positivo	3,83	--	5,09	--
17	SLER - [1]	Orizzontale + Verticale negativo	3,81	--	5,21	--
18	SLEF - [1]	Orizzontale + Verticale positivo	3,83	--	5,09	--
19	SLEF - [1]	Orizzontale + Verticale negativo	3,81	--	5,21	--
20	SLEQ - [1]	Orizzontale + Verticale positivo	3,83	--	5,09	--
21	SLEQ - [1]	Orizzontale + Verticale negativo	3,81	--	5,21	--

Codifica: LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	Data: 08.09.2019	Pag. 312 di 314
--	---	---------------------	--------------------

13. DICHIARAZIONI SECONDO N.T.C. 2008 (punto 10.2)

13.1. Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Il sottoscritto, in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

13.2. Tipo di analisi svolta

- Sottovia scatolari

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

La struttura viene discretizzata in elementi tipo trave. Per simulare il comportamento del terreno di fondazione e di rinforzo vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a trazione

L'analisi che viene effettuata è un'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere eliminate (molle in trazione). L'analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.

Il calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);
- Calcolo della spinta del terreno;
- Calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- Progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

- Muri di sostegno

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.

Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo della spinta del terreno
- Verifica a ribaltamento
- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa
- Verifica della stabilità complesso fondazione terreno (carico limite)
- Verifica della stabilità globale

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 313 di 314
---	---	----------------------------	---------------------------

- Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

13.3. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

- Sottovia scatolari

Titolo SCAT - Analisi Strutture Scatolari

Versione 10.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)

Utente S.T.E. srl

Licenza AIU3546NM

- Muri di sostegno

Titolo MAX - Analisi e Calcolo Muri di Sostegno

Versione 10.10

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)

Utente S.T.E. srl

Licenza AIU3546NM

13.4. Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

<i>Codifica:</i> LO716CE1901 T01 TS75 STR RE01 C.doc	OPERE D'ARTE: TOMBINI IDRAULICI Relazione di Calcolo	<i>Data:</i> 08.09.2019	<i>Pag.</i> 314 di 314
---	---	----------------------------	---------------------------

13.5. Modalità di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

13.6. Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

13.7. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.