


VINCOLO INUNZIATA

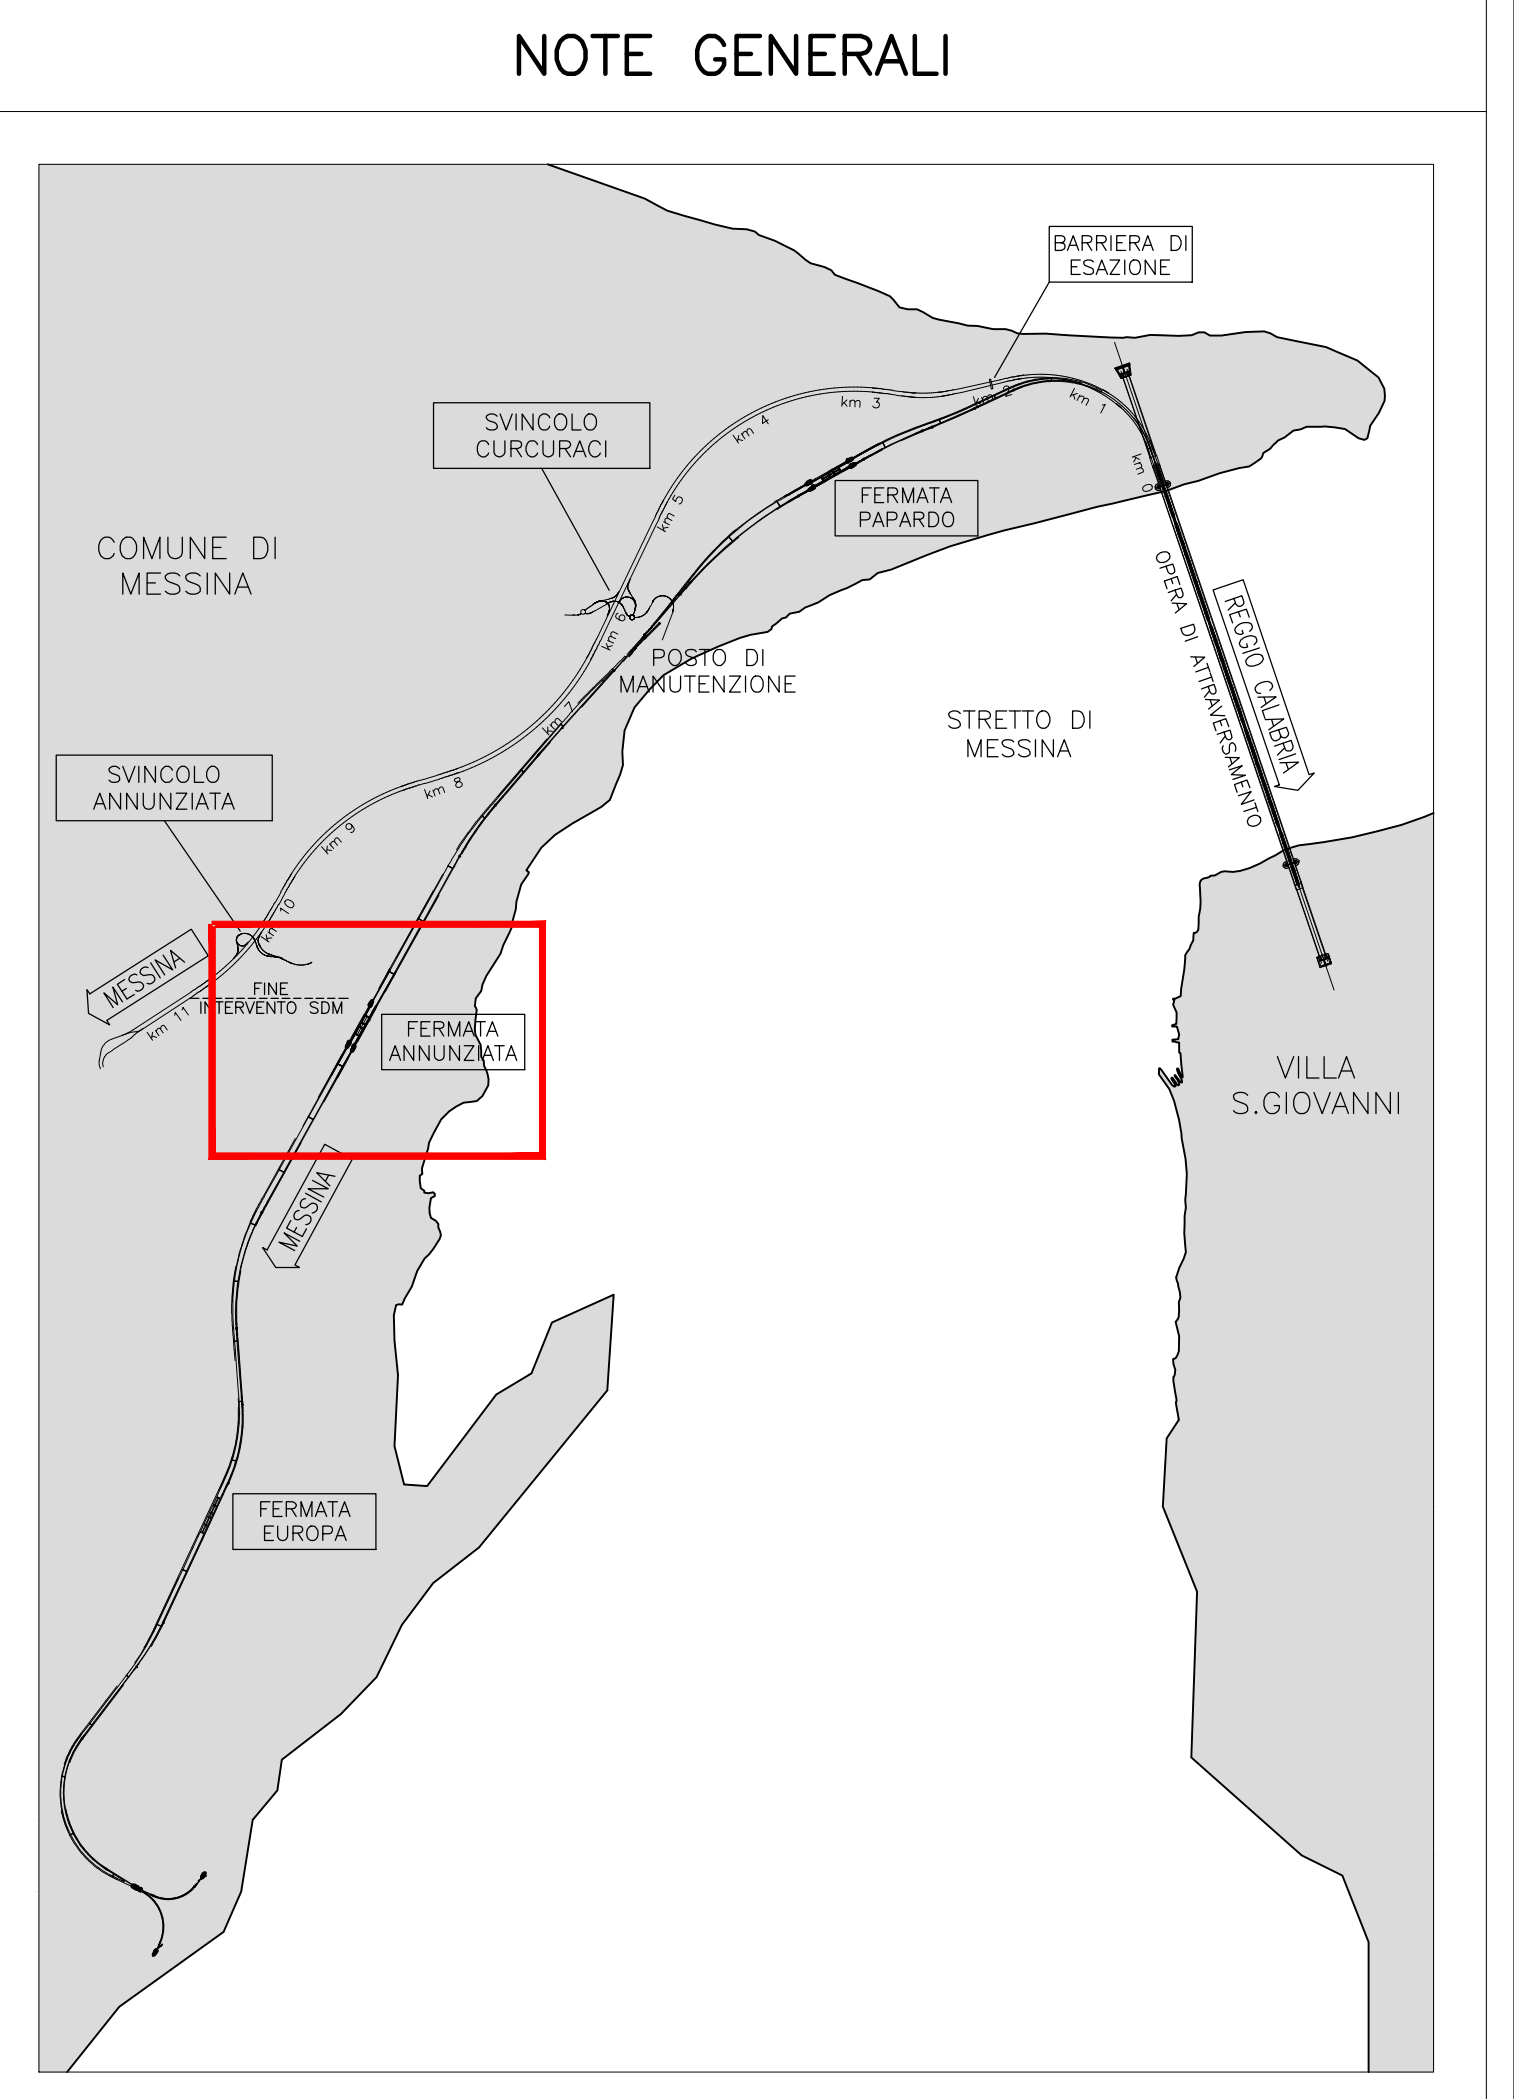

LEGENDA

- LINEE ELETTRICHE IN ALTA TENSIONE (AEREE)
- LINEE ELETTRICHE IN ALTA TENSIONE (INTERRATE)
- LINEE ELETTRICHE IN MEDIA TENSIONE (AEREE)
- LINEE ELETTRICHE IN MEDIA TENSIONE (INTERRATE)
- LINEE ELETTRICHE IN BASSA TENSIONE (AEREE)
- LINEE ELETTRICHE IN BASSA TENSIONE (INTERRATE)
- CABINA ELETTRICA MT/BT
- LIMITE AREE DI CANTIERE

SEGNALAZIONE	DESCRIZIONE	NOTE
S EMT A 001	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 002	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 003	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 004	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 005	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 006	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 007	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 008	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 009	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 010	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 011	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 012	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 013	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 014	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 015	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 016	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 017	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 018	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 019	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 020	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 021	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 022	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 023	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 024	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 025	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 026	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 027	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 028	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 029	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 030	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 031	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 032	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 033	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 034	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 035	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 036	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 037	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 038	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 039	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 040	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 041	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 042	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 043	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 044	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 045	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 046	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 047	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 048	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 049	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)
S EMT A 050	10+200 10+400	Impedimento alla linea elettrica con il toccato ferroviario (Galleria S. Cecilia)

Stretto di Messina
 Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra le Isole e il Continente
 Direzione e Direzione Generale
 (Page n° 110 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.L. n° 114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.p.A.
 IMPREGILO S.p.A. (Mandatante)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.N.C. di Giovanni Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
 SACYS S.A.U. (Mandatante)
 ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)
 A.C.I. S.p.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

IL PROGETTISTA Eurolink Dott. Ing. E. Pogni Ordine Ingegneri Milano n° 15408	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Morcheselli)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e (Ing. G. Fiommeingh)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
---	---	---	---

COLLEGAMENTI VERSANTE SICILIA S10010_F0
 INTERFERENZE CENSIMENTO
 AEREE - ELETTRODOTTI E IMPIANTI ELETTRICI
 PLANIMETRIA INTERFERENZE LINEE ELETTRICHE IN ALTA, MEDIA
 E BASSA TENSIONE - Tav. 8/13

CODICE CG0000PP6DSICRBELO000008F0	SCALA 1:2000
REV. DATA 20/06/2011	DESCRIZIONE EMISSIONE FINALE
REDAZIONE U.T. Elk	VERIFICATO Finemore
APPROVATO Pogni	

NUMERO DEL FILE: S10010_F0.dwg