

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.apg.it - Telefono +39 080 5723111 - Fax +39 080 5723112 - C.F. e P.IVA 082820772 - R.G. C.C.I.A.A. n. 42492

CUP: E32G11000200005  
FSC 2014-2020 "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia"

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DEL LOCONE - II LOTTO - DAL TORRINO DI BARLETTA AL SERBATOIO DI BARI-MODUGNO**

Il Responsabile del Procedimento  
*ing. Massimo PELLEGRINI*

**PROGETTAZIONE**  
Progettisti  
*ing. Michelangelo GUASTAMACCHIA (Responsabile del progetto)*  
*ing. Tommaso D'ALERNIA*  
*ing. Rosario ESPOSITO*  
*ing. M. Alessandra SALIOLA*  
*geom. Pietro SIMONE*  
*geom. Giuseppe VALENTINO*





Il Direttore  
*ing. Andrea VOLPE*

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione  
*ing. Massimo PELLEGRINI*

Elaborato  
**G.15.6**  
**Torrino esistente di Barletta:  
Nuova camera di misura e regolazione**

Codice Intervento P1063    Codice SAP: 21/10993    Prot. N. 0093292    Data 25/11/2019    Scala: varie

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
00	NOV.2019	Emesso per PROGETTO DEFINITIVO	/	/	/

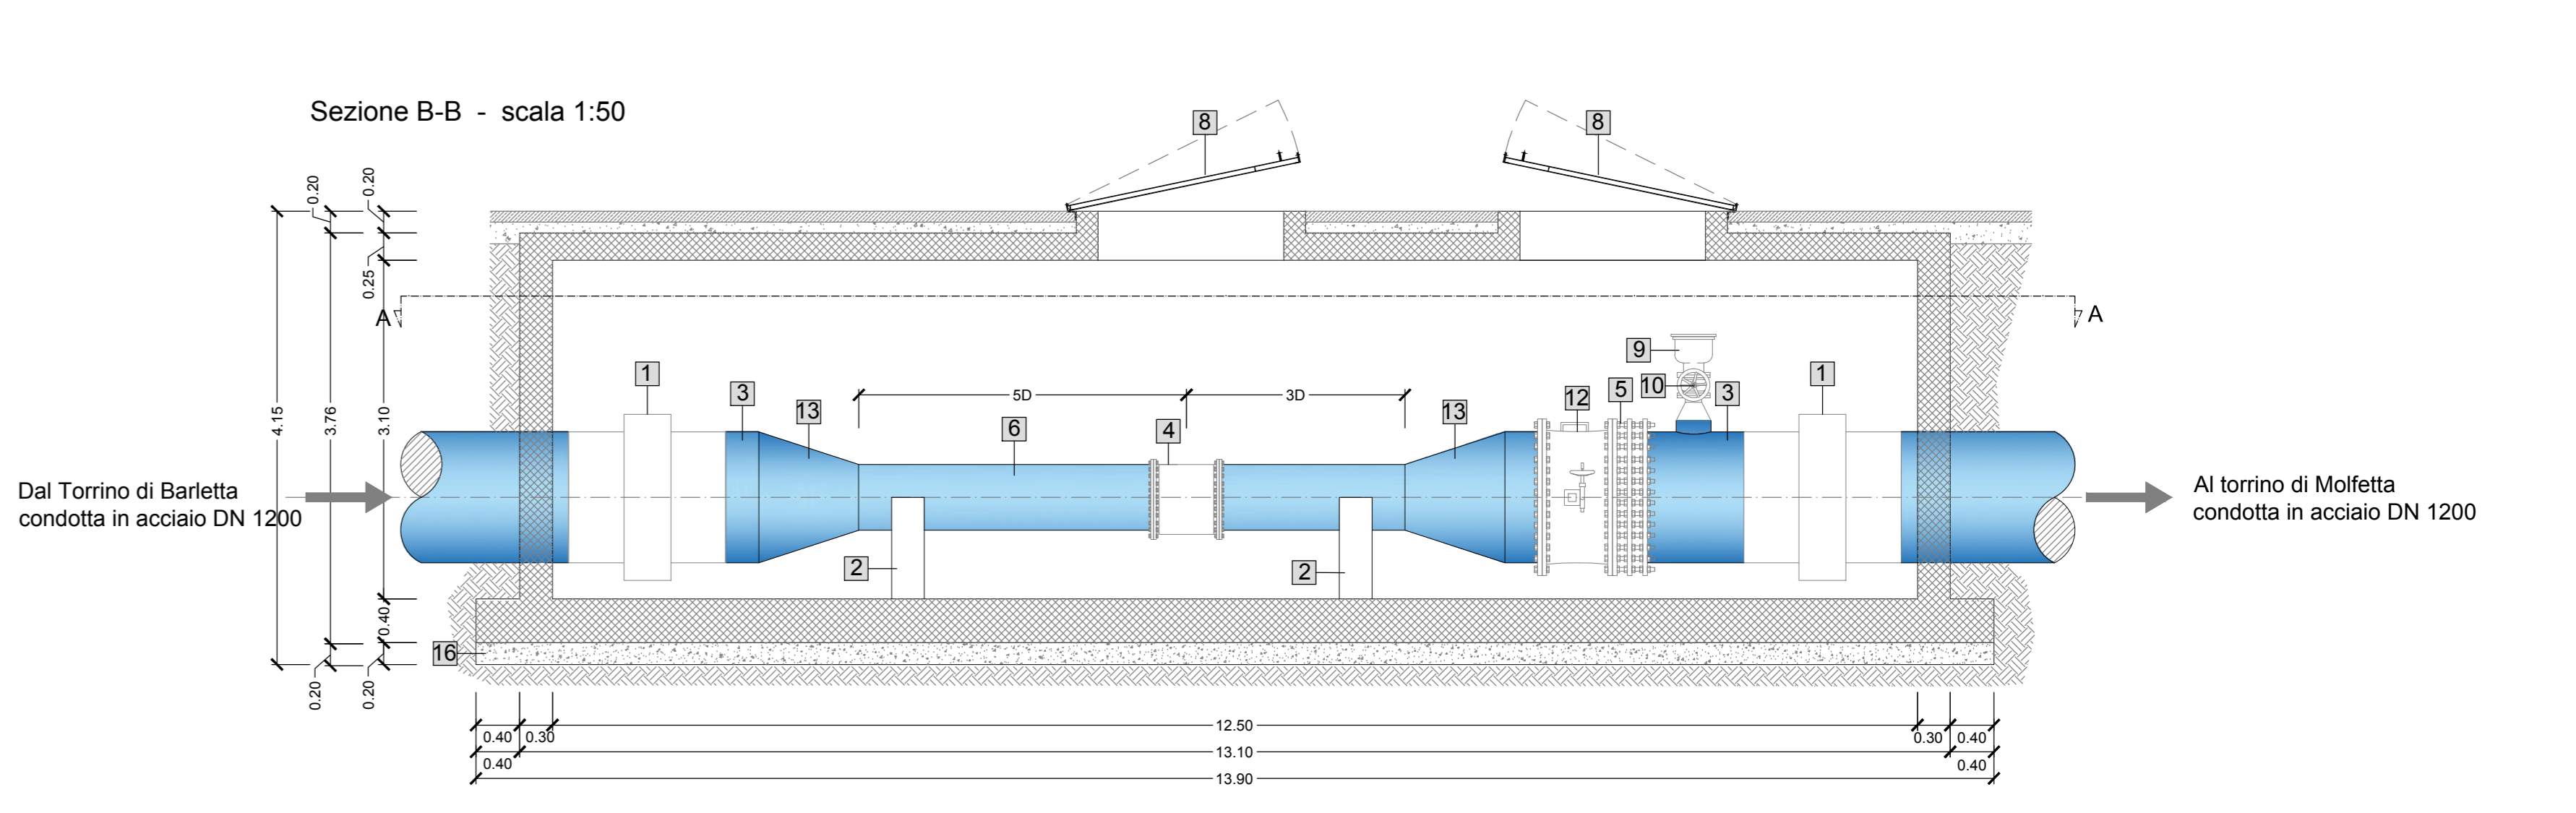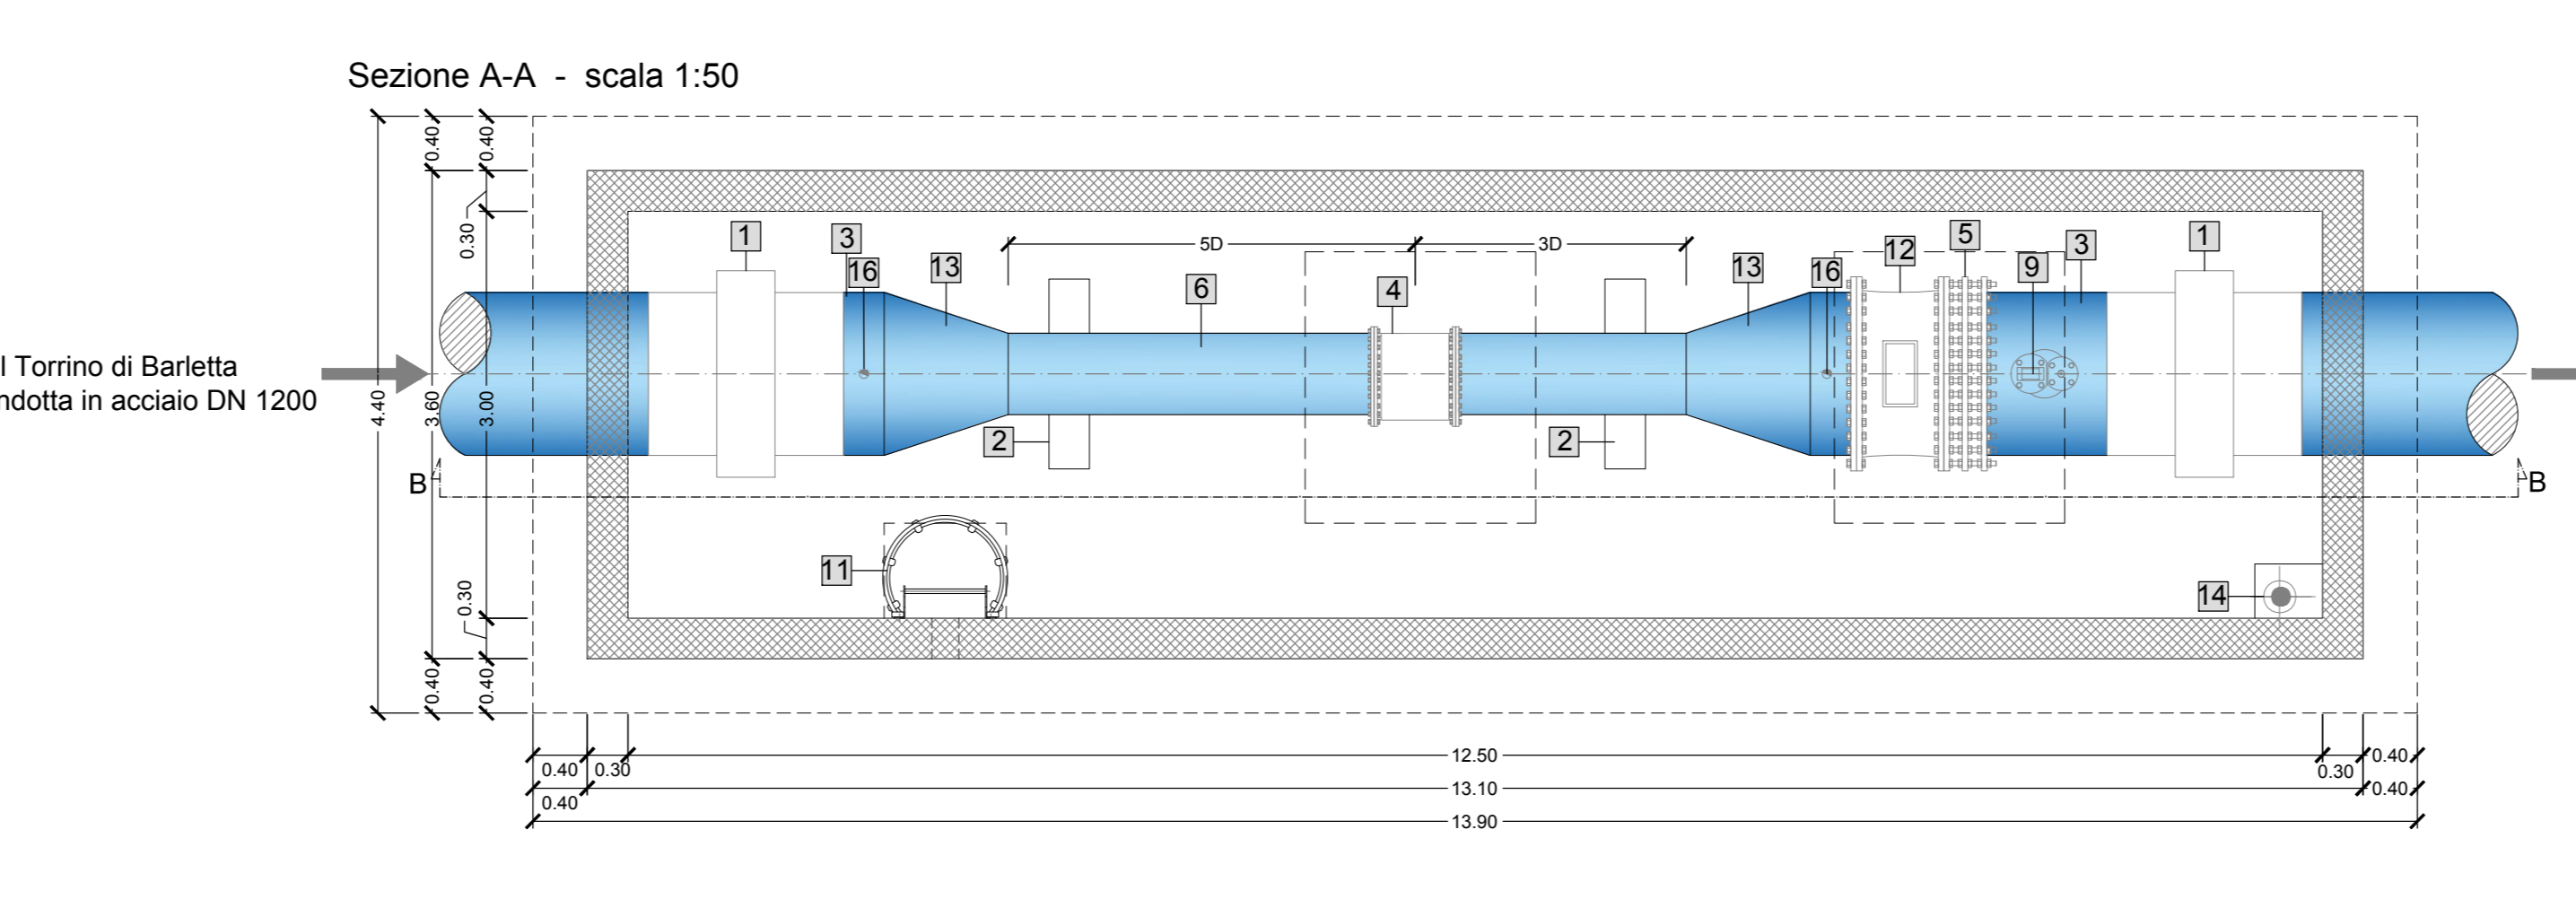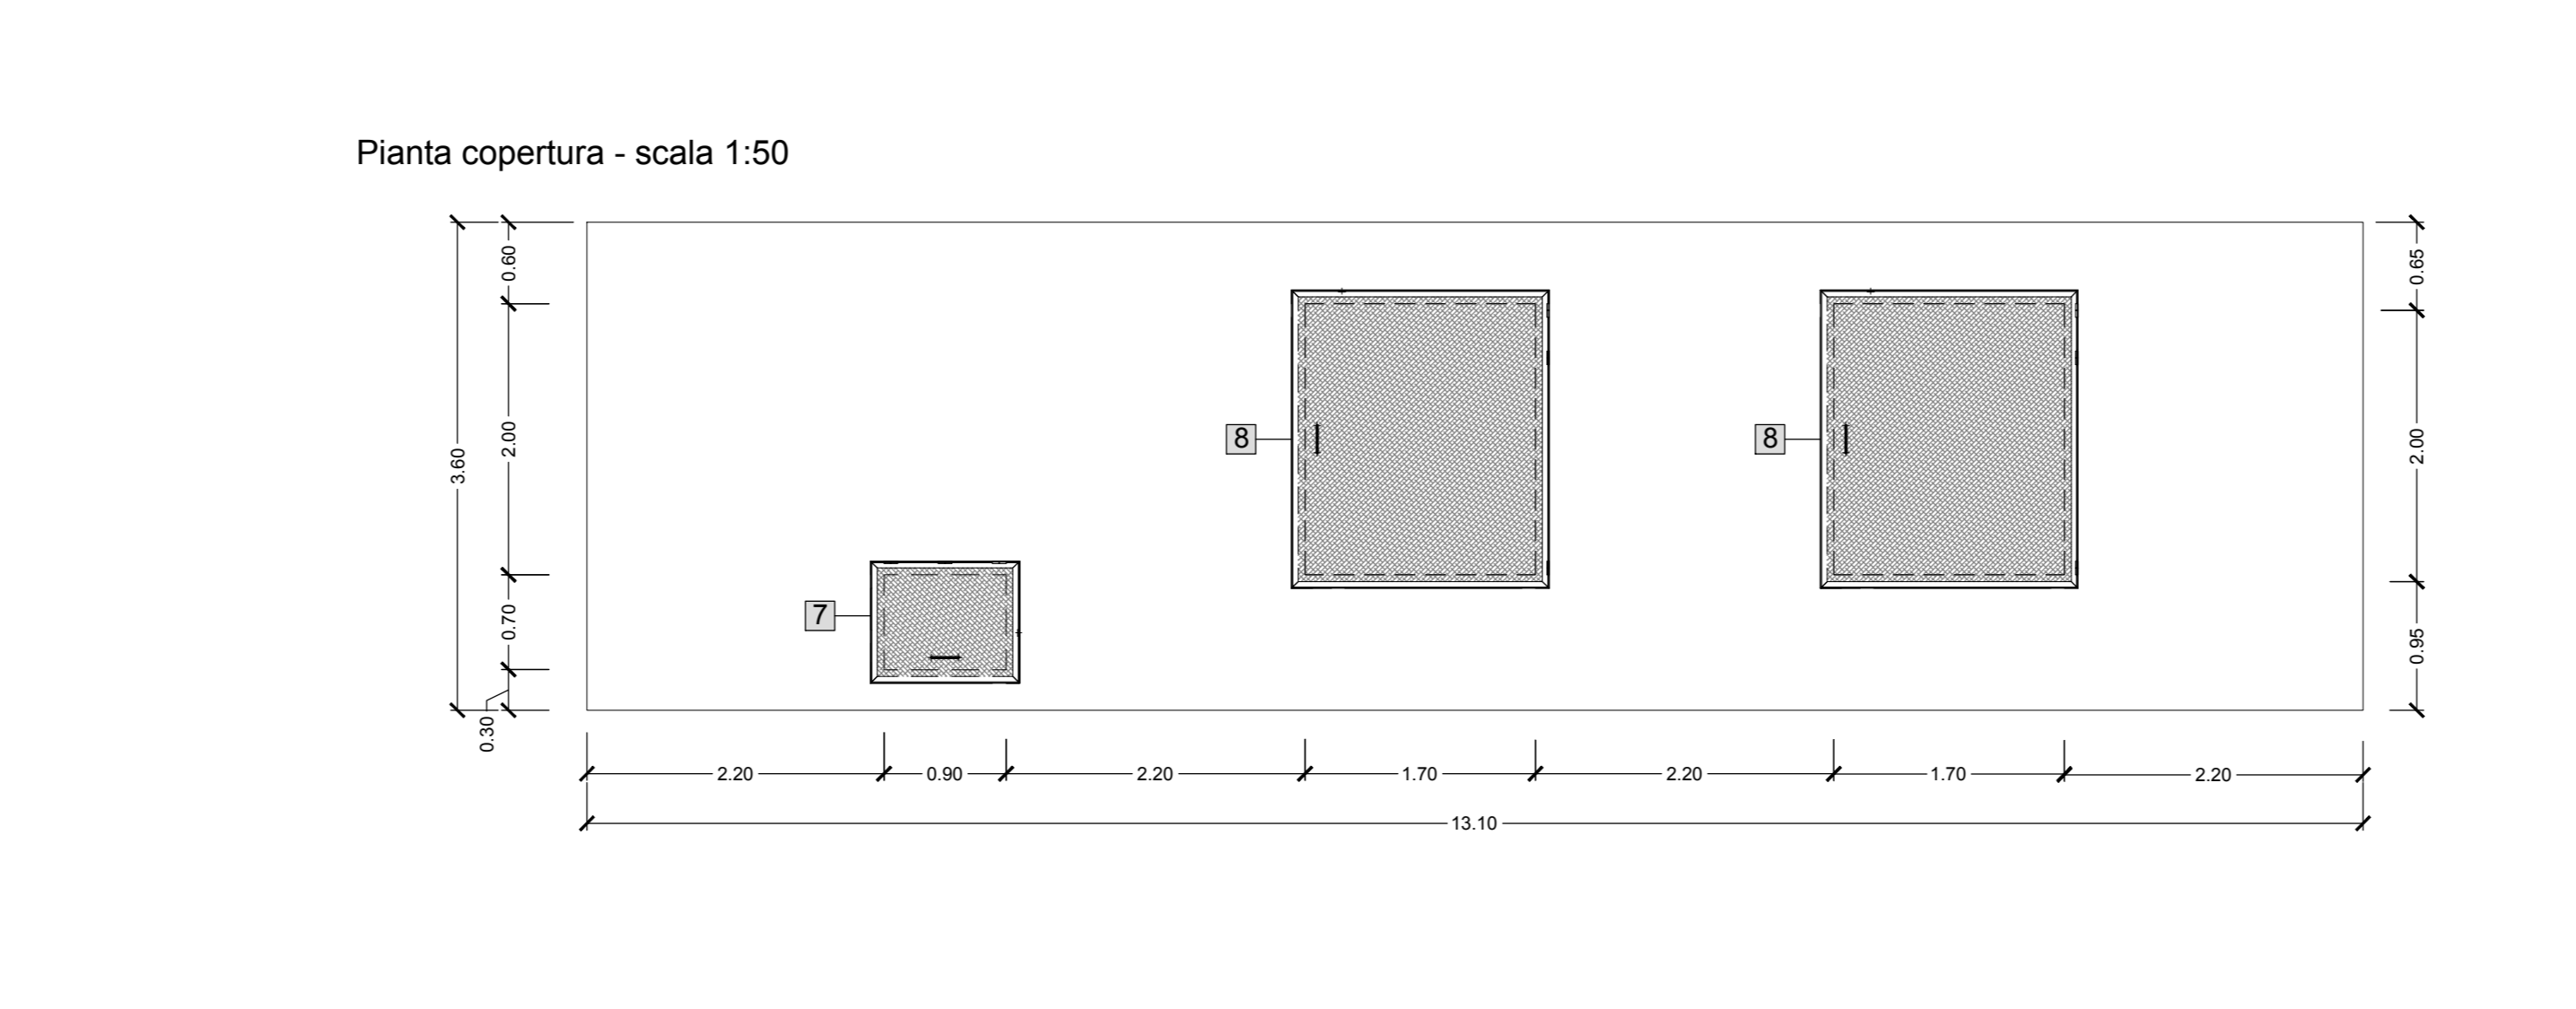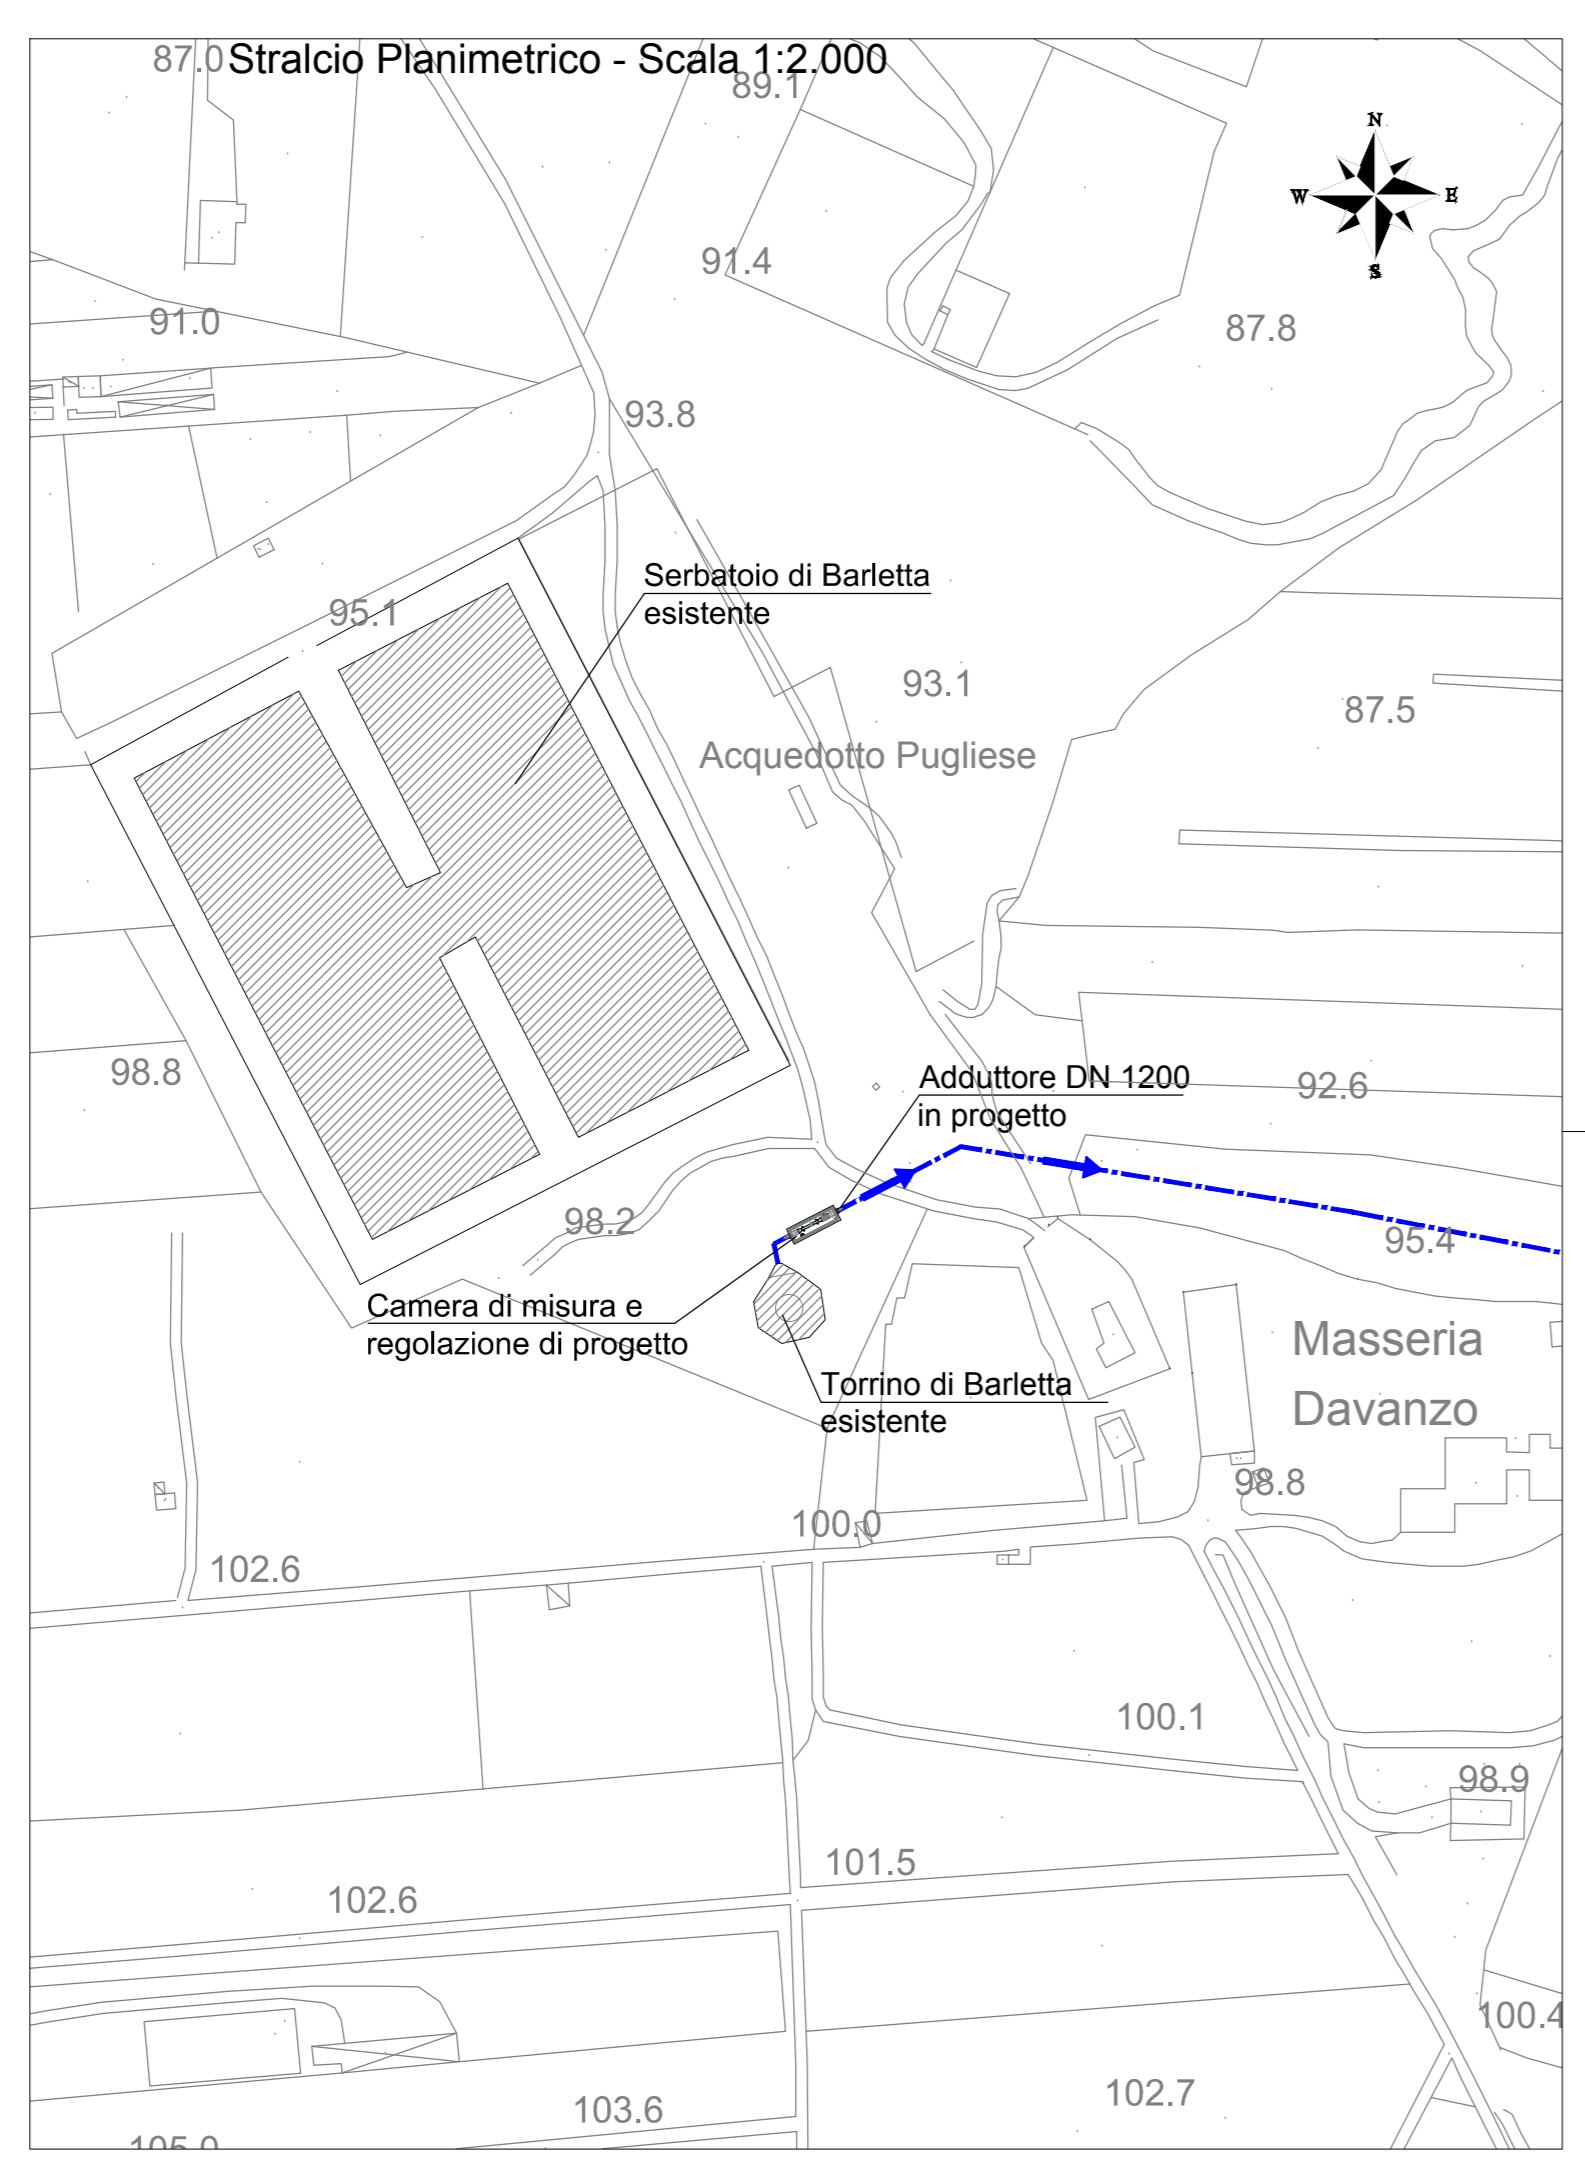

**LEGENDA**

1	Giunto dielettrico DN 1200 mm	10	Saracinesca DN 150 mm
2	Sella di appoggio in cls	11	Scala in acciaio zincato con gabbia di protezione
3	Tronchetto in acciaio DN 1200 mm	12	Valvola a farfalla motorizzata DN 1200 mm
4	Misuratore di portata elettromagnetico DN 600 mm	13	Tronchetto di riduzione in acciaio DN 1200/600 mm
5	Giunto di smontaggio DN 1200 mm	14	Pozzetto raccolta acque di stillicidio
6	Tronchetto in acciaio DN 600 mm	15	Magrone in calcestruzzo C12/15
7	Botola in acciaio zincato per accesso alla camera	16	Misuratore di pressione
8	Botola in acciaio zincato per installazione apparecchiature		
9	Sfiato a tripla funzione DN 150 mm		

Condotta di progetto