


 ENGINEERING AND TECHNICAL SUPPORT			RAPPORTO DI CALCOLO							
			Documento / Document no. PBITC00411				Pagina Sheet 1 di of 5			
PROGETTO Project CAPACITY STRATEGY ITALY			Indice Sicurezza Security Index							
			Riservato Aziendale							
TITOLO Title C.le Termoelettrica di Torrevaldaliga Bilancio idrico in configurazione 2+1, fasi OCGT/CCGT										
CLIENTE Client ENEL										
JOB no.			Document no.							
INOLTRO AL CLIENTE Client Submittal		<input type="checkbox"/> PER APPROVAZIONE For Approval		<input checked="" type="checkbox"/> PER INFORMAZIONE For Information Only			<input type="checkbox"/> NON RICHIESTO Not Requested			
SISTEMA System 00B		TIPO DOCUMENTO Document Type TL		DISCIPLINA Discipline S		FILE File PBITC00411.doc				
REV		DESCRIZIONE DELLE REVISIONI / Description of Revisions								
00		Prima emissione								
01		Revisione dati in accordo AIA del 30/09/19								
01		27.11.19		SP		DZe		FBa		MSL
Rev.		Data Date	Scopo Purpose	Preparato Prepared by		Collaborazioni Co-operations			Approvato Approved by	Emesso Issued by

Questo documento è confidenziale e potrebbe contenere informazioni considerate riservate in base alla legge. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso. Il presente documento deve pertanto essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto e ne è vietata qualsiasi forma di riproduzione senza esplicita autorizzazione. Ogni uso improprio può costituire una violazione dell'obbligo di confidenzialità.

I bilanci sotto riportati si riferiscono a condizioni medie di funzionamento al carico nominale.

SITUAZIONE ATTUALE


Gruppi a carbone TN 2-3-4

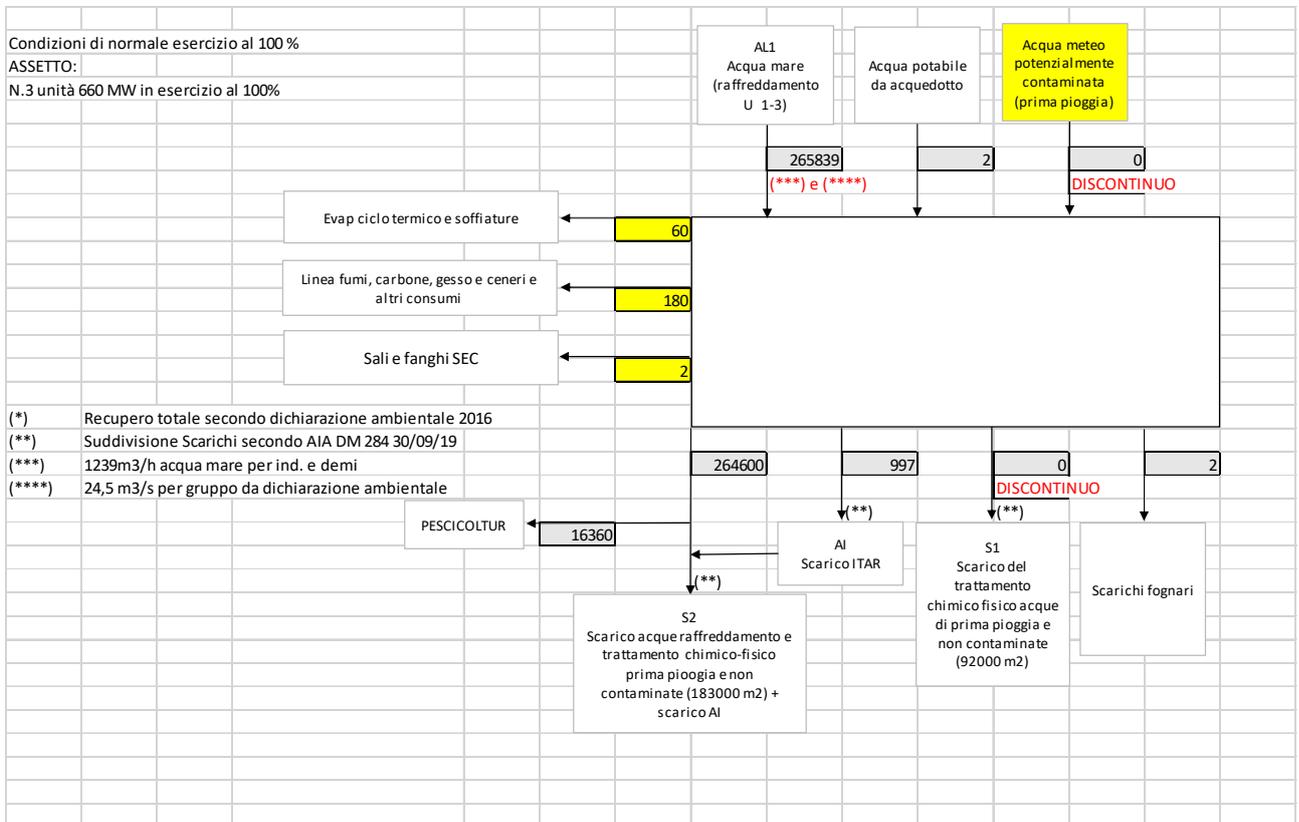

SITUAZIONE FUTURA


1a FASE

Unità TN 1A in ciclo aperto in esercizio, unità a carbone TN2- TN3 – TN4 dismesse

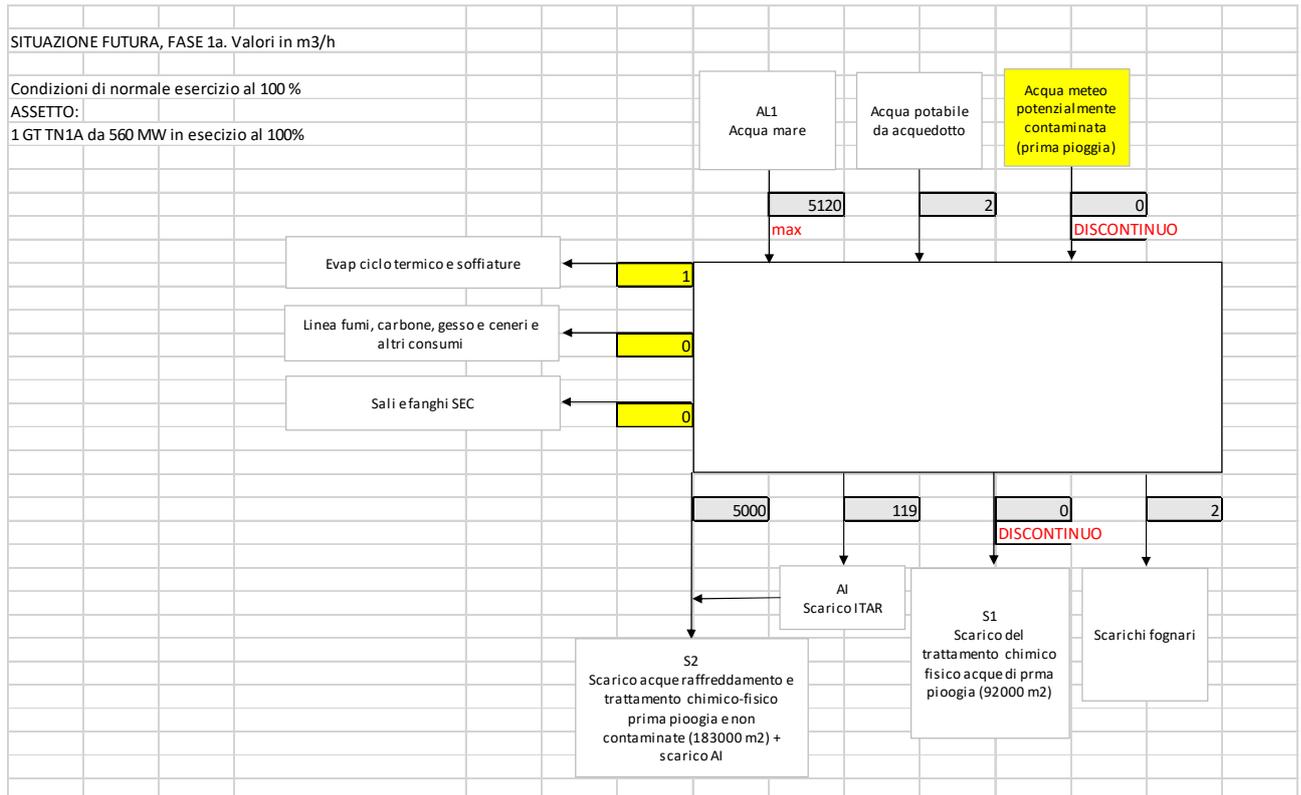

2a FASE

Unità TN 1A e TN 1B in ciclo aperto in esercizio, unità a carbone TN2- TN3 – TN4 dismesse

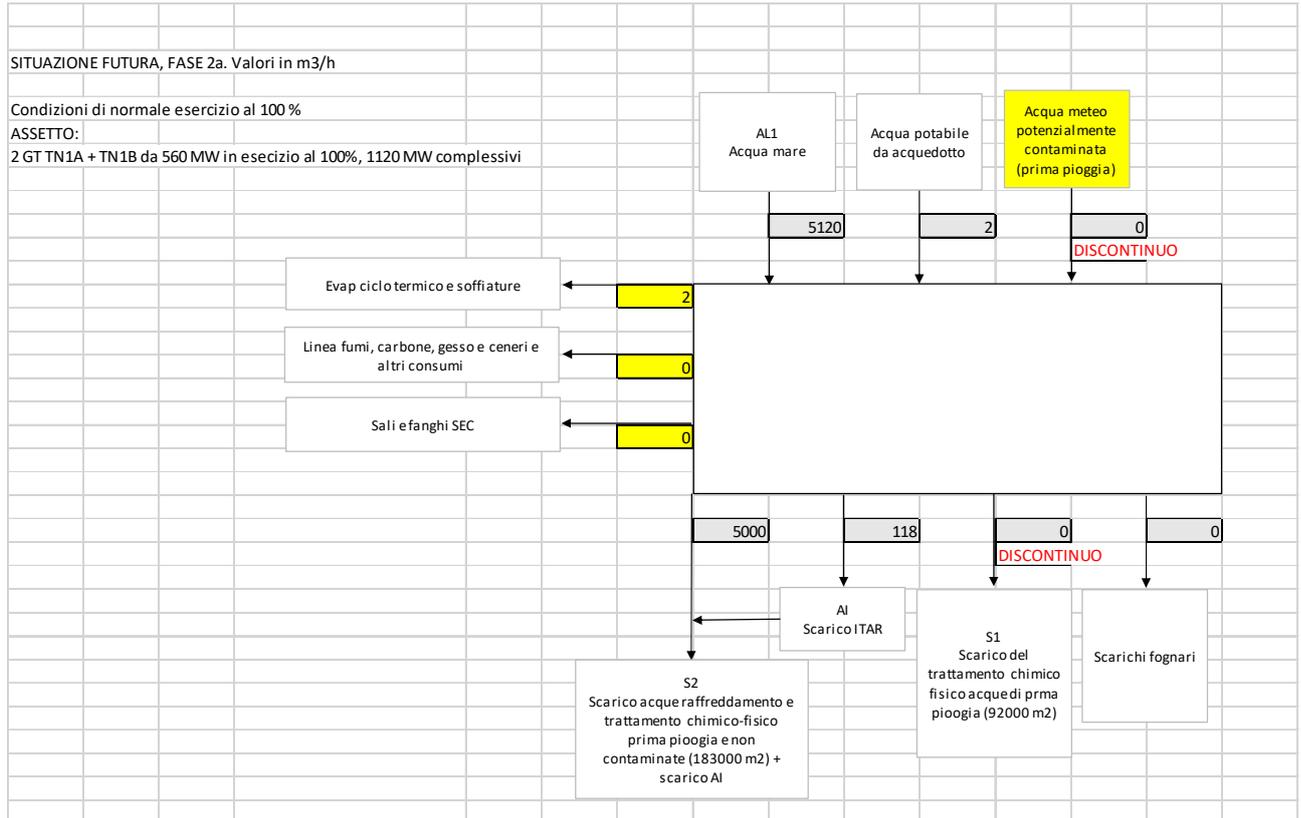

3a FASE

Unità CCGT 2x1 in esercizio, unità TN2- TN3 – TN4 dismesse

