



Allegato C7

Nuovi schemi a blocchi


C7 - SCHEMA A BLOCCHI GENERALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Di seguito è rappresentato il *nuovo* schema a blocchi illustrativo delle fasi funzionali relativamente al nuovo assetto previsto per la Centrale. I dati quantitativi relativi ai flussi indicati saranno dettagliati in **Allegato C.6** "Nuova Relazione tecnica dei processi produttivi dell'installazione da autorizzare".

Per il nuovo impianto si individuano due fasi definite in relazione alla modalità di funzionamento dello stesso, in particolare:

- F1 - impianto in configurazione Ciclo Aperto (OCGT);
- F2 - impianto in configurazione Ciclo Combinato (CCGT).

F1 – IMPIANTO IN CONFIGURAZIONE OCGT

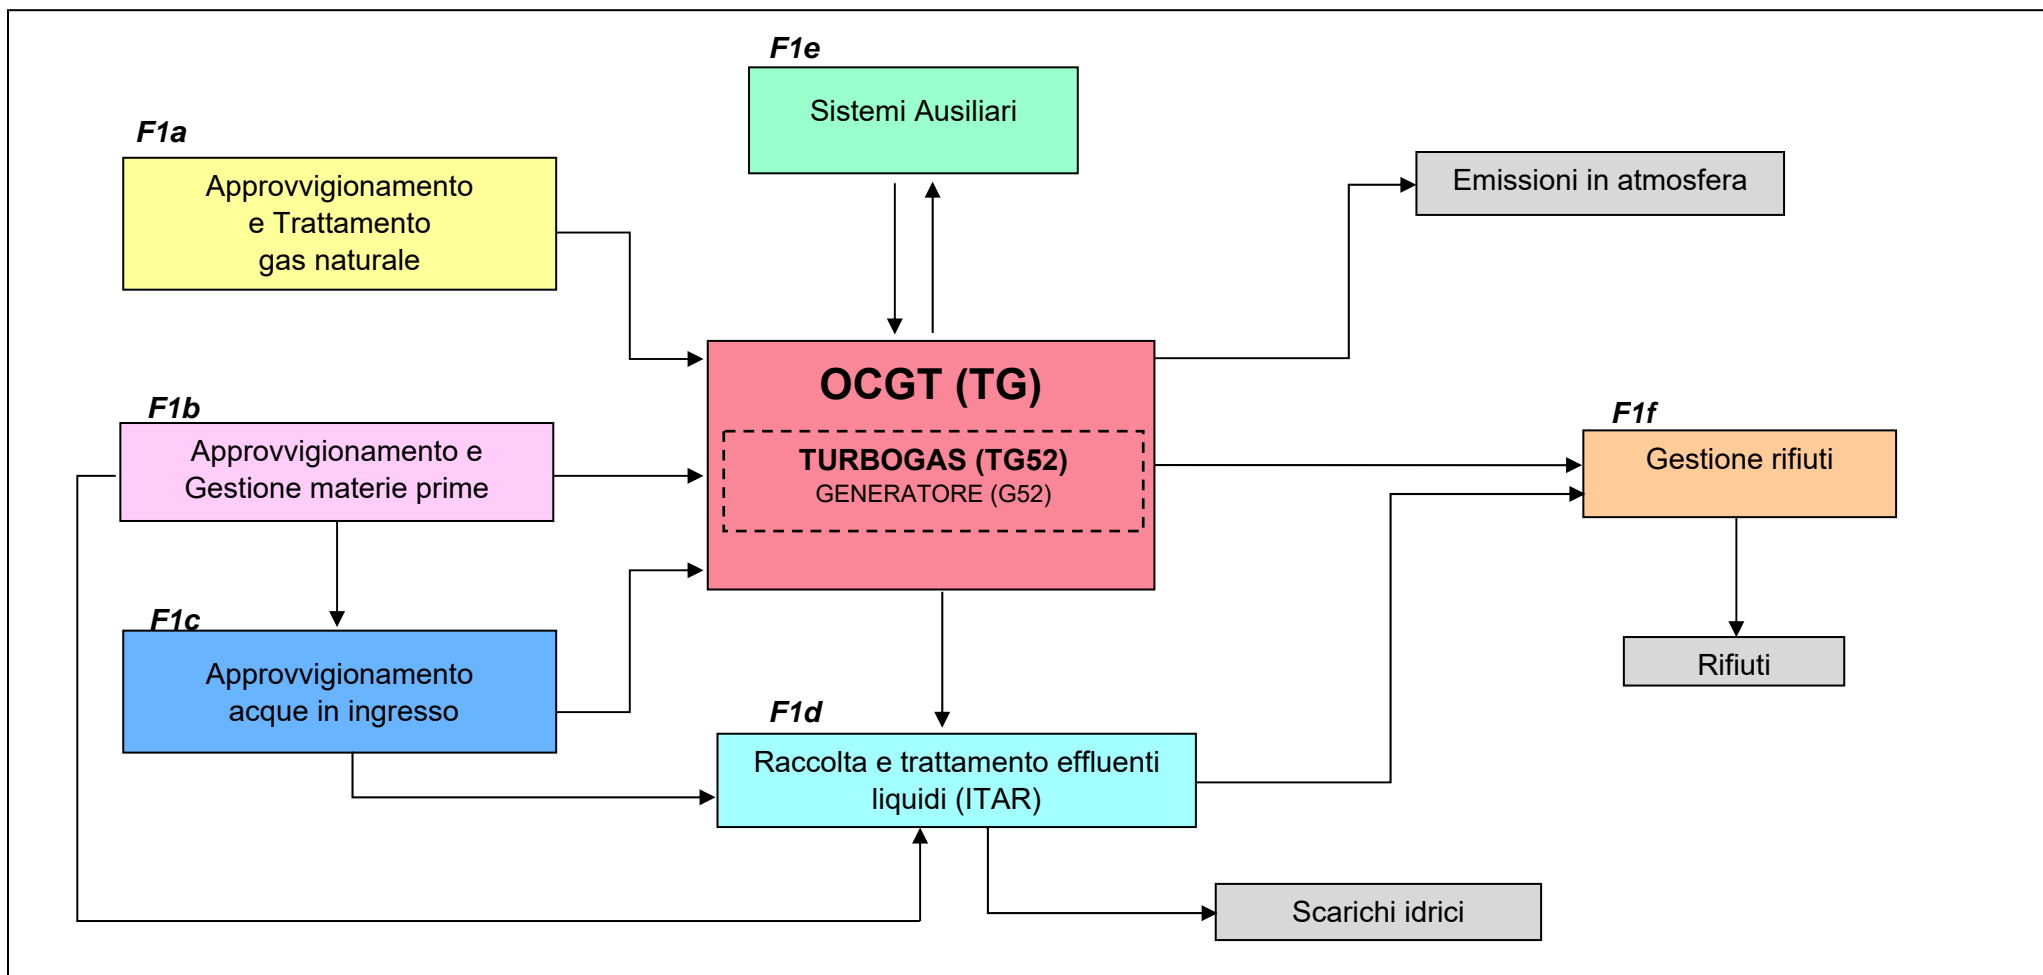

F2 – IMPIANTO IN CONFIGURAZIONE CCGT