

Pericolosità e rischio geomorfologico

LIVELLI DI PERICOLOSITA'





LIVELLI DI RISCHIO



FONTE: [HTTP://WWW.SITR.REGIONE.SICILIA.IT/?P=576](http://www.sitr.regione.sicilia.it/?p=576)

Impianti esistenti

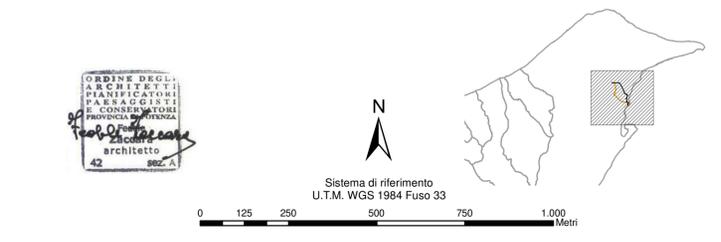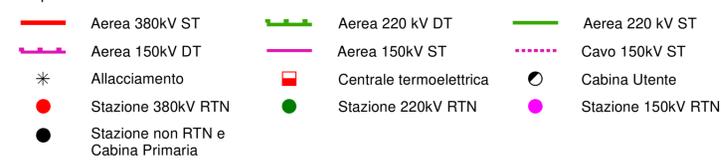


REVISIONI				
N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO
00	14/11/2019	PRIMA EMISSIONE	L. Molana ING/ SI - SAM	N. Rivabene ING/ SI - SAM

NUMERO E DATA ORDINE		
MOTIVO DELL'INVIO	<input type="checkbox"/> PER ACCETTAZIONE	<input type="checkbox"/> PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO		
DGGR17100IAM3134_3.1		
TITOLO ELABORATO		TIPOLOGIA ELABORATO
Variante cavo 380 kV Bolano-Paradiso		PLANIMETRIA
VERIFICA AMBIENTALE PRELIMINARE		PROGETTO
Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico PSAI - Regione Siciliana		

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGGR17100IAM3134_3.1.PDF	1 unità = CAD	A1	1:10.000	1/1

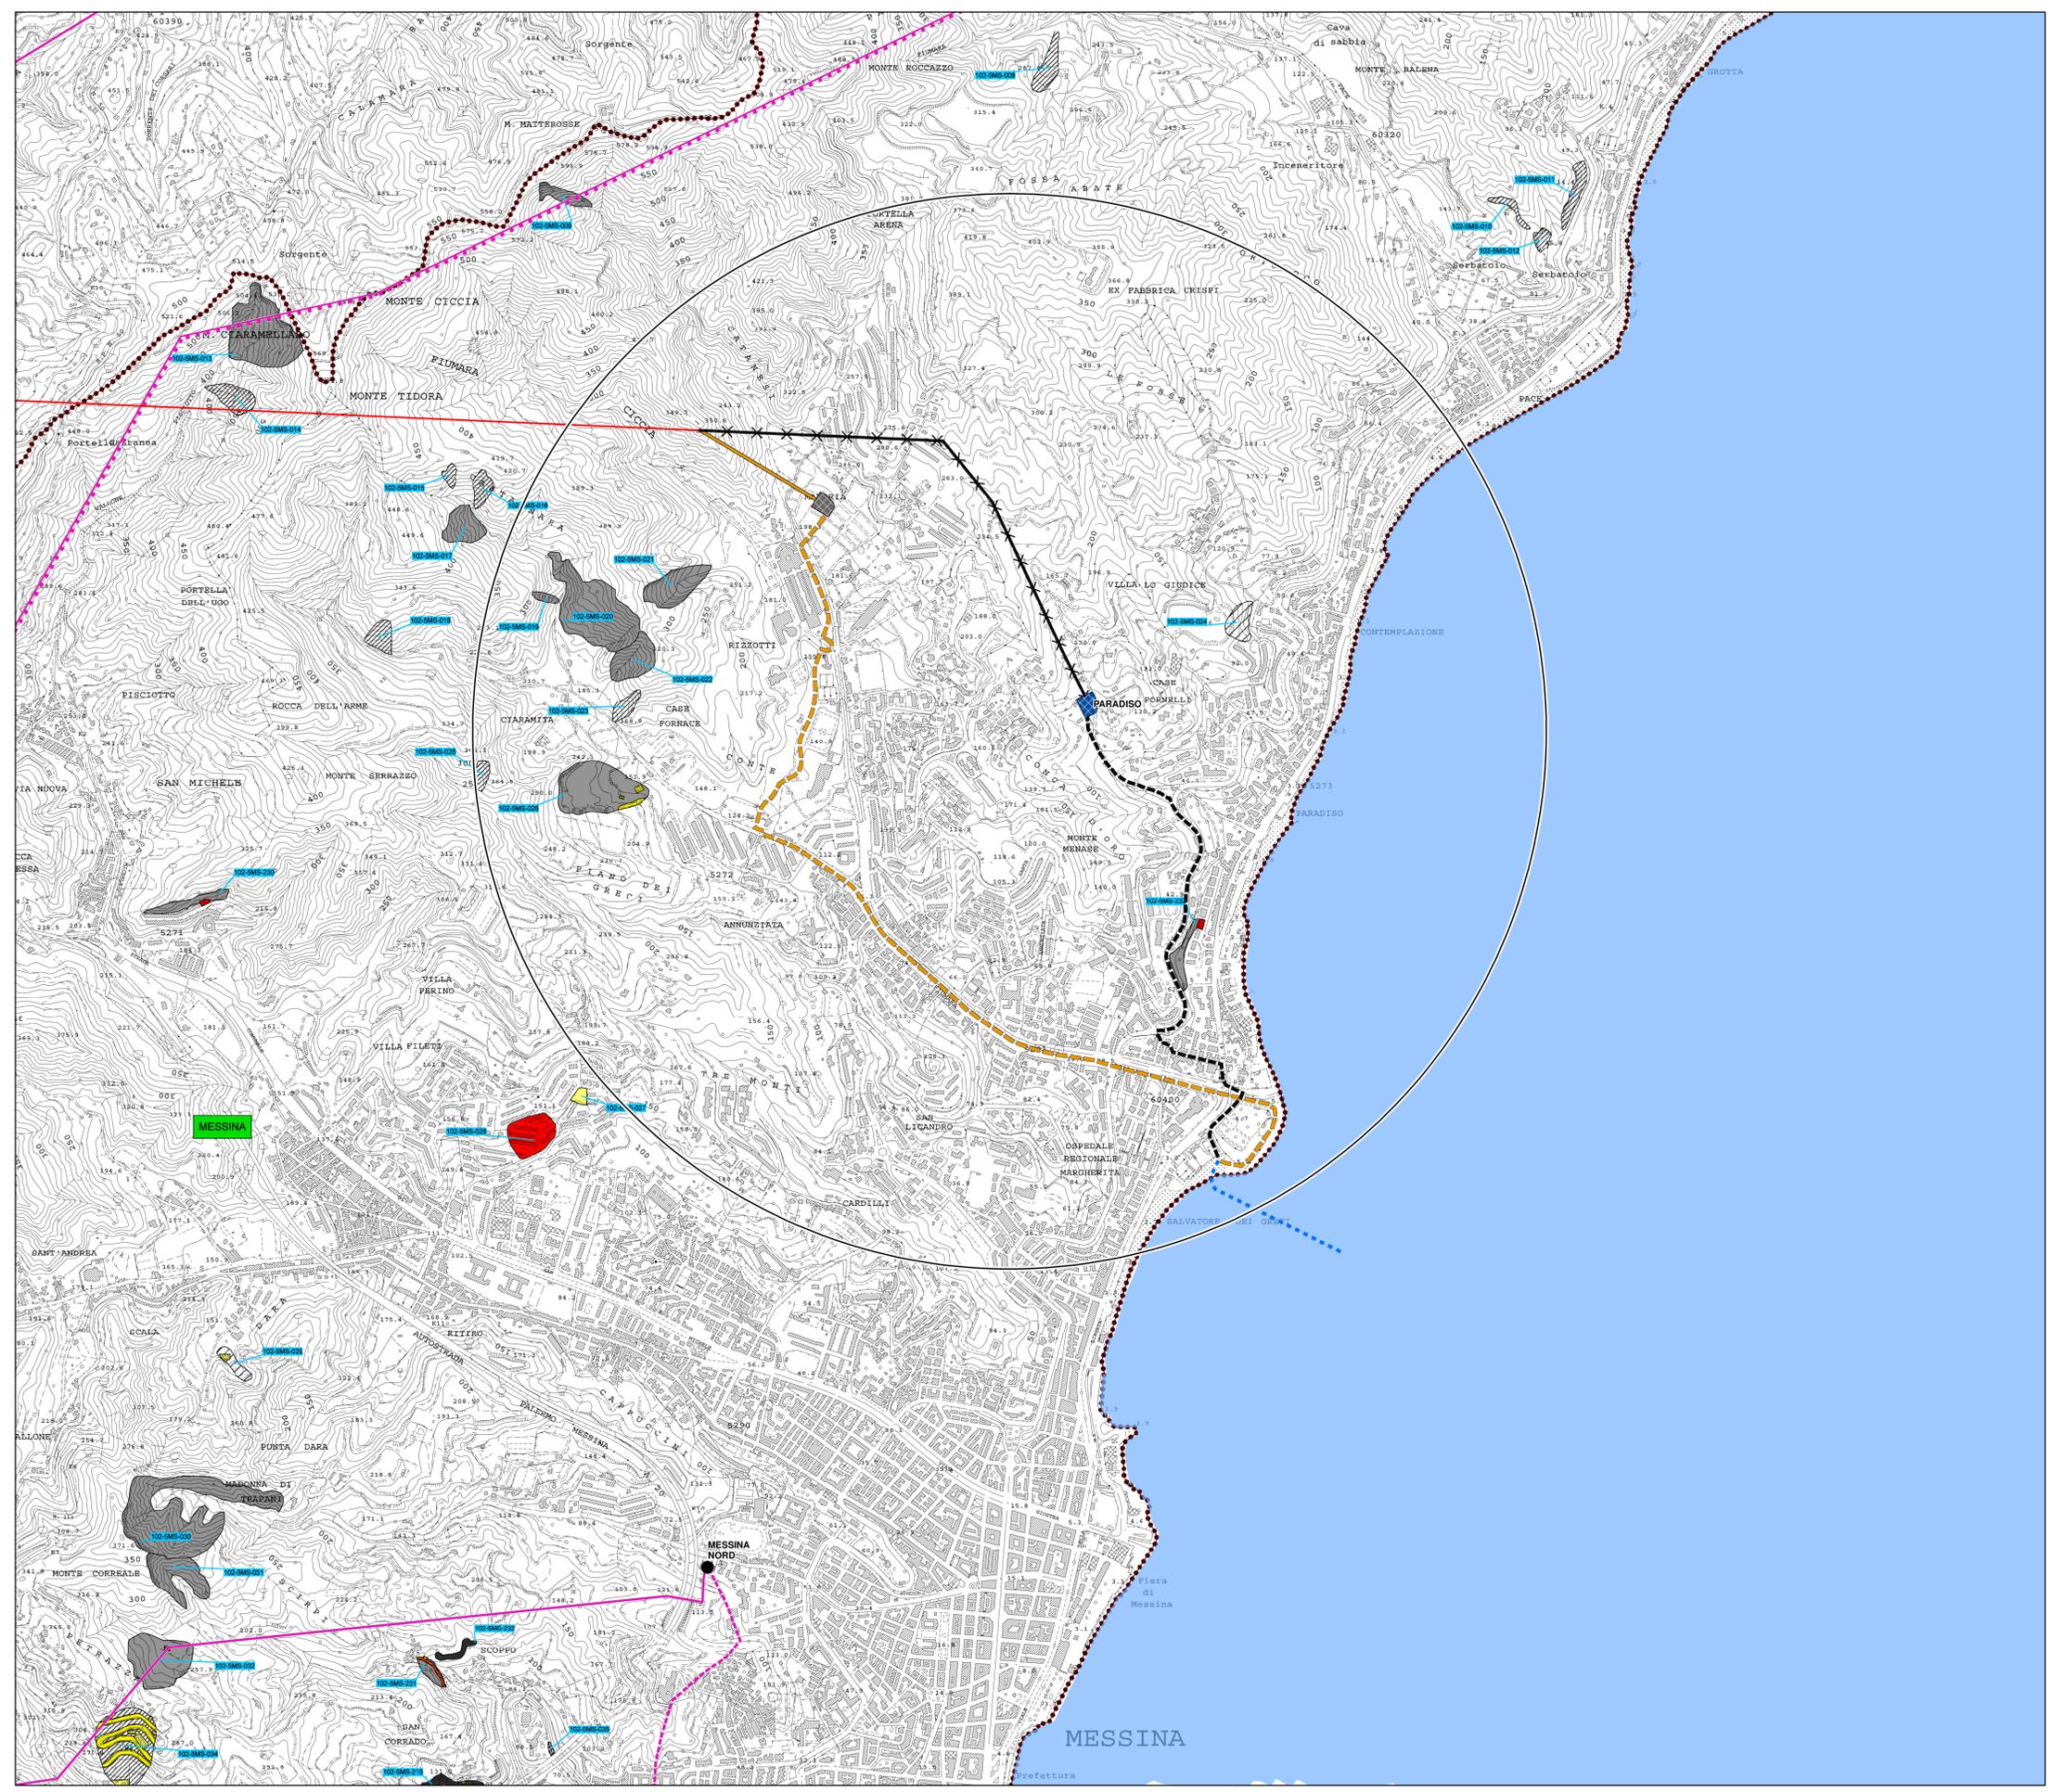

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibited.