



RELAZIONE PAESAGGISTICA
ALLEGATO – ALBUM FOTOINSERIMENTI

**“Direttrice 150 kV Calusia – Mesoraca – Belcastro – Catanzaro
e razionalizzazione della rete AT locale”**



| REVISIONI | N. | DATA | DESCRIZIONE | ESAMINATO | ACCETTATO |
|-----------|----|------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| | 00 | 28/10/2019 | Prima emissione | F. Puzone ING-PRE-IAM | N. Rivabene ING-PRE-IAM |

NUMERO E DATA ORDINE:

MOTIVO DELL'INVIO:



PER ACCETTAZIONE



PER INFORMAZIONE



CODIFICA ELABORATO



Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.

ALLEGATO
ALBUM FOTOINSERIMENTI
Linee in demolizione

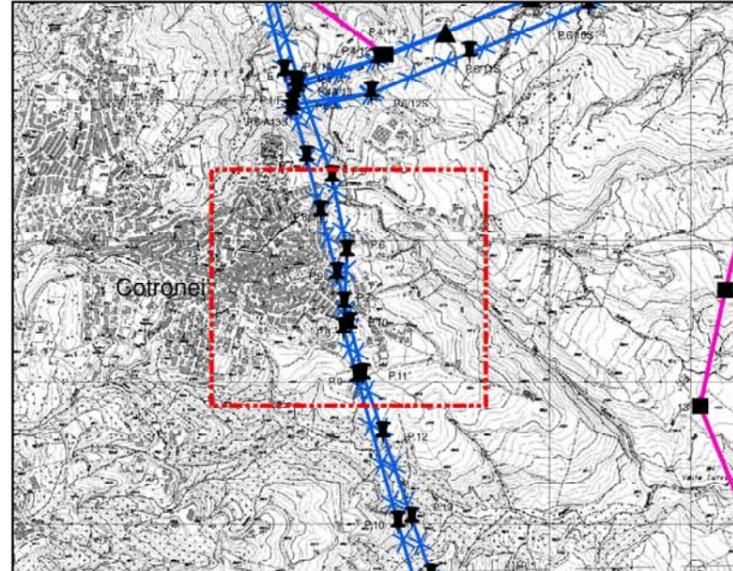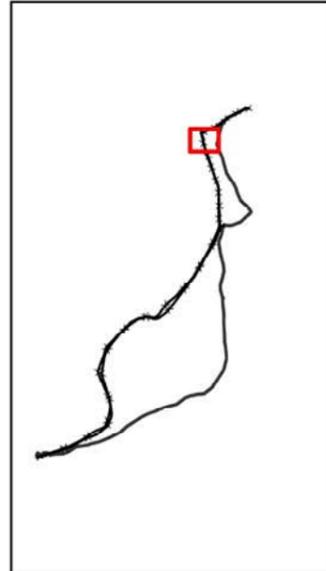

Interventi di demolizione

D1

Linea AT150 kV Calusia - Mesoraca Sostegno P09

Linea AT150 kV Calusia - Catanzaro Sostegno P07



Ante Operam



Post Operam



D2

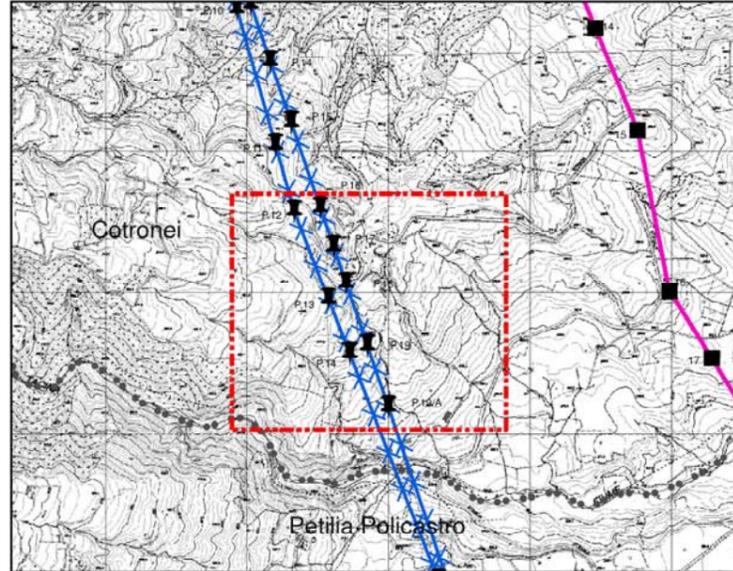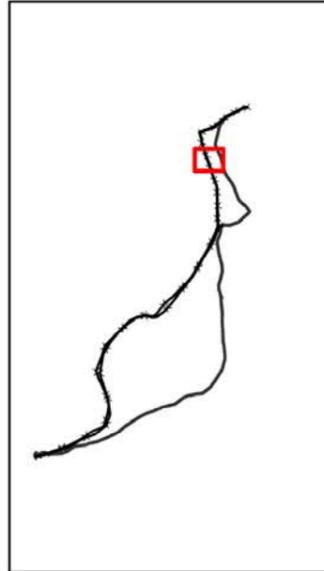

Interventi di demolizione


Linea AT150 kV Calusia - Mesoraca Sostegno P18




Linea AT150 kV Calusia - Catanzaro Sostegno P13

Ante Operam



Post Operam

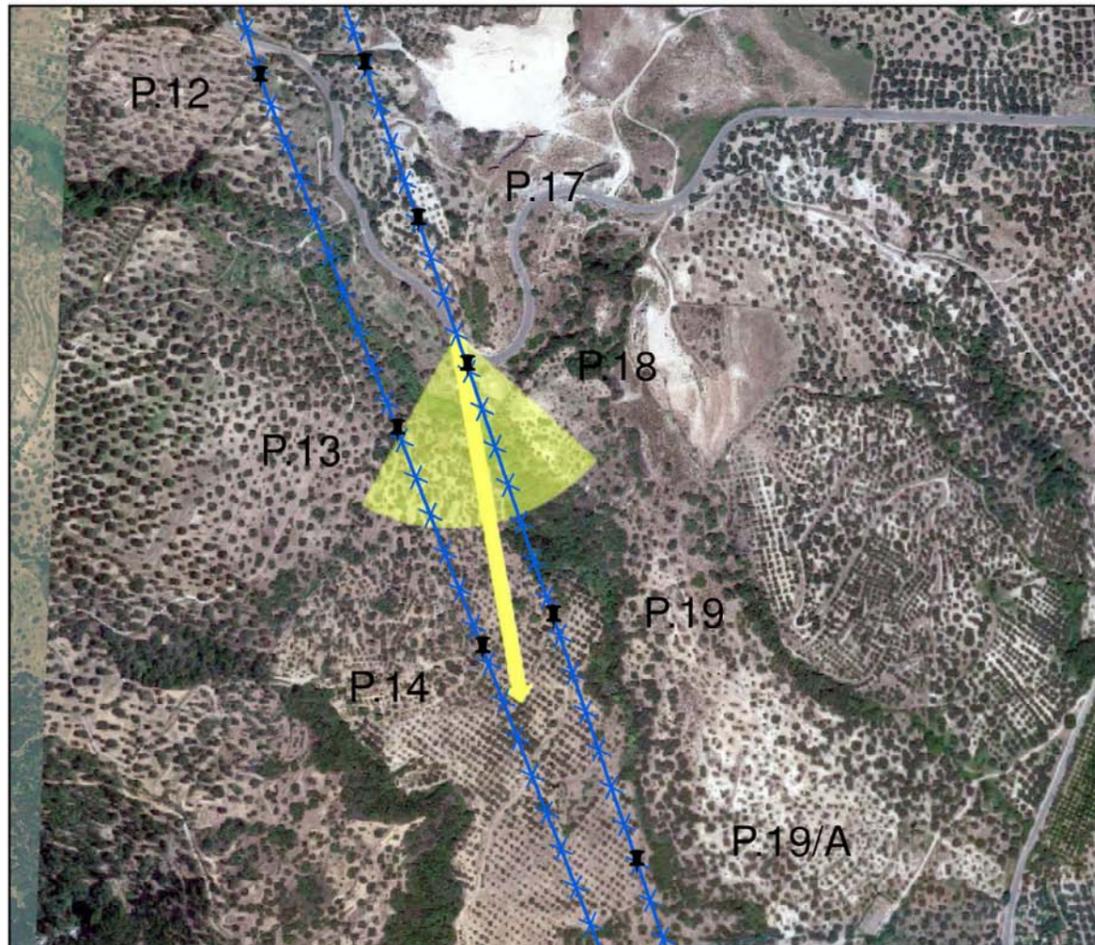

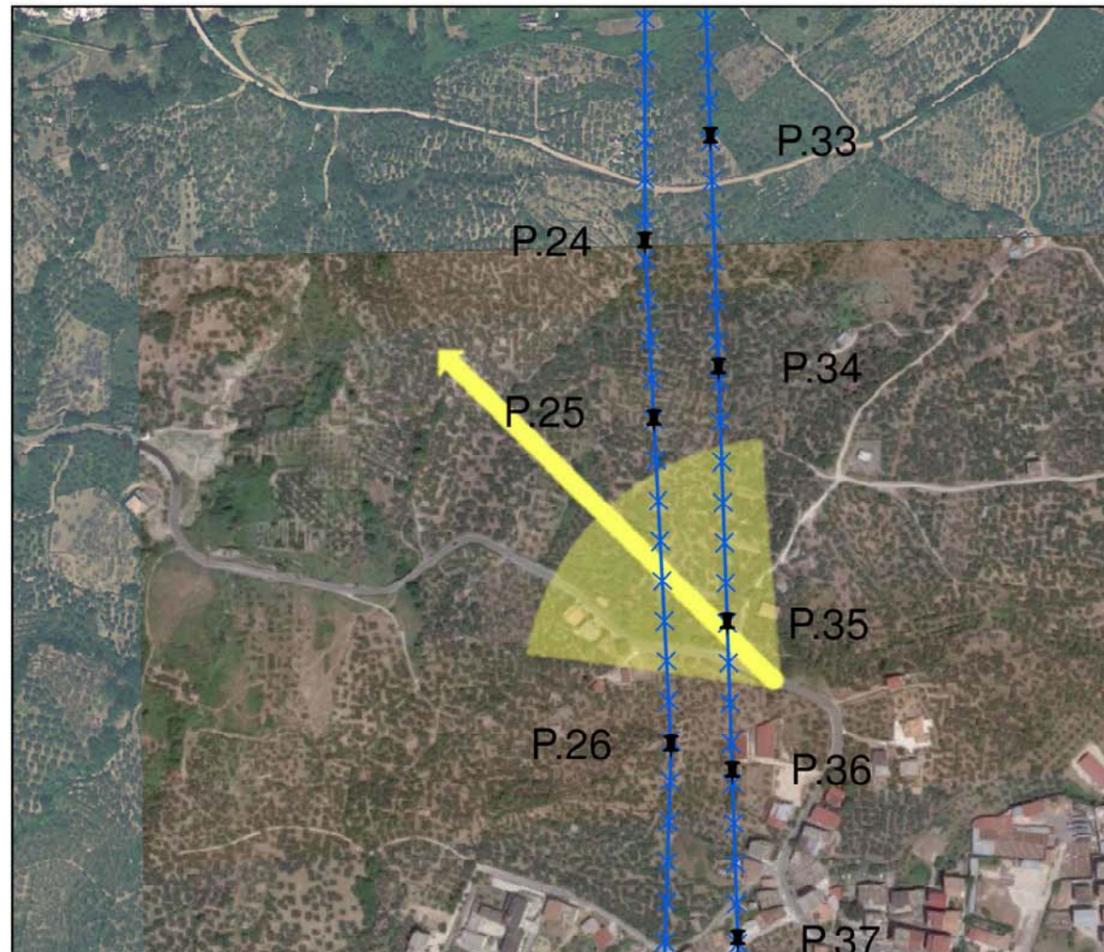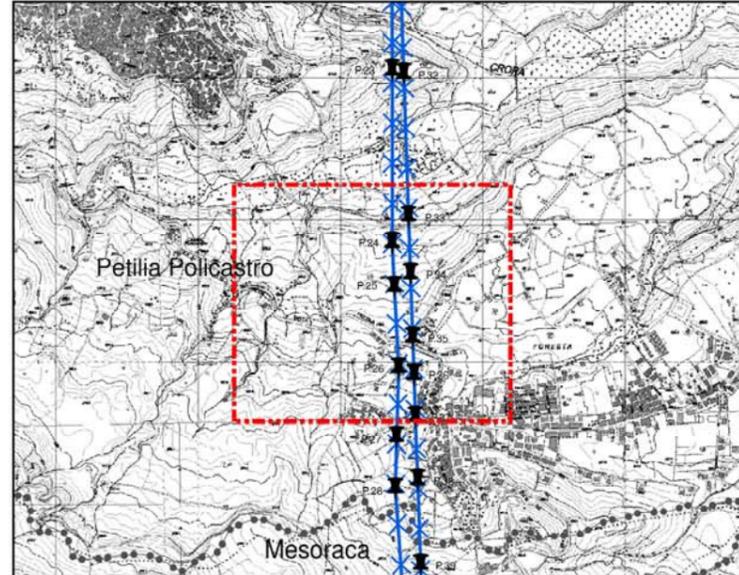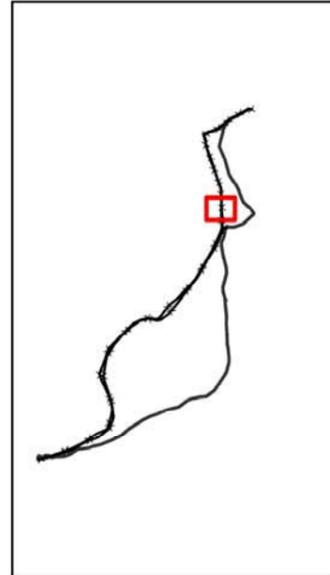

Interventi di demolizione

D3




Linea AT150 kV Calusia - Mesoraca Sostegno P35

Ante Operam



Post Operam



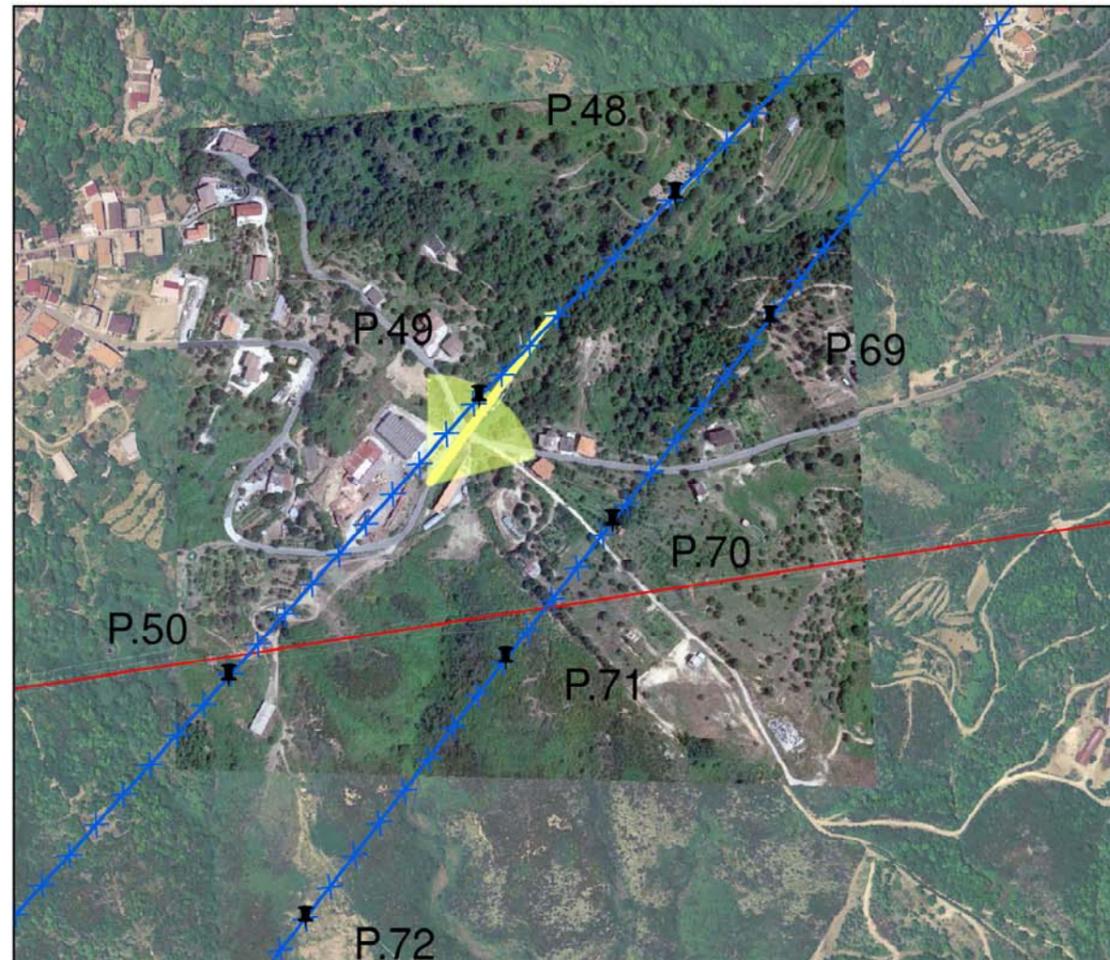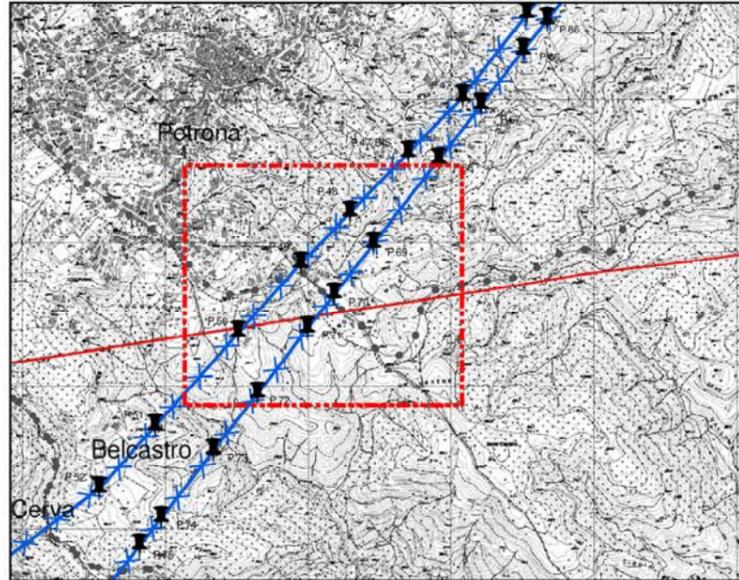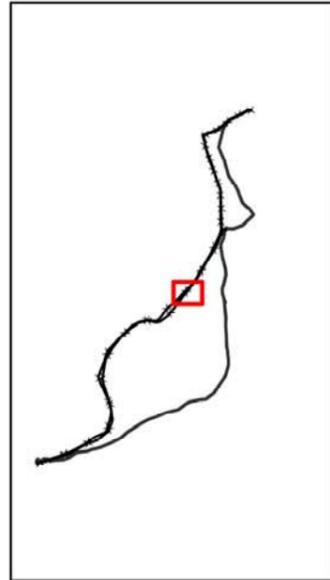

Interventi di demolizione

D4


Linea AT150 kV Calusia - Catanzaro Sostegno P49

Ante Operam



Post Operam



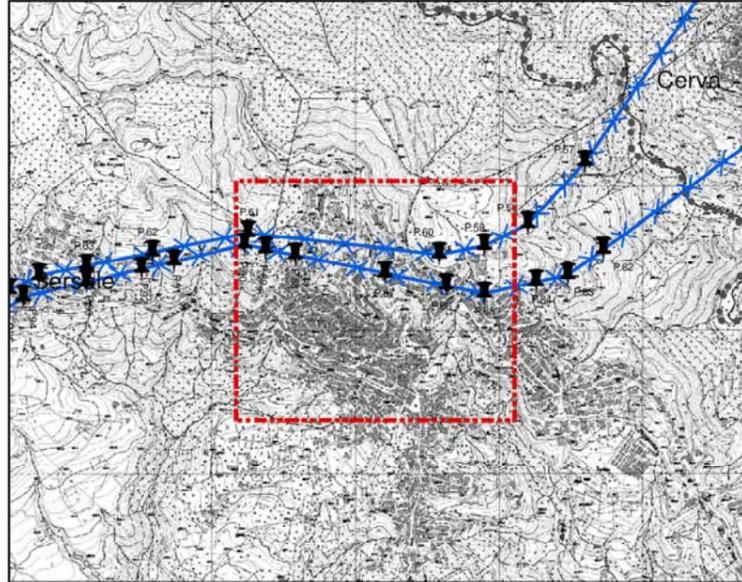

Interventi di demolizione

D5




Linea AT150 kV Catanzaro - Mesoraca Sostegno P87

Ante Operam



Post Operam



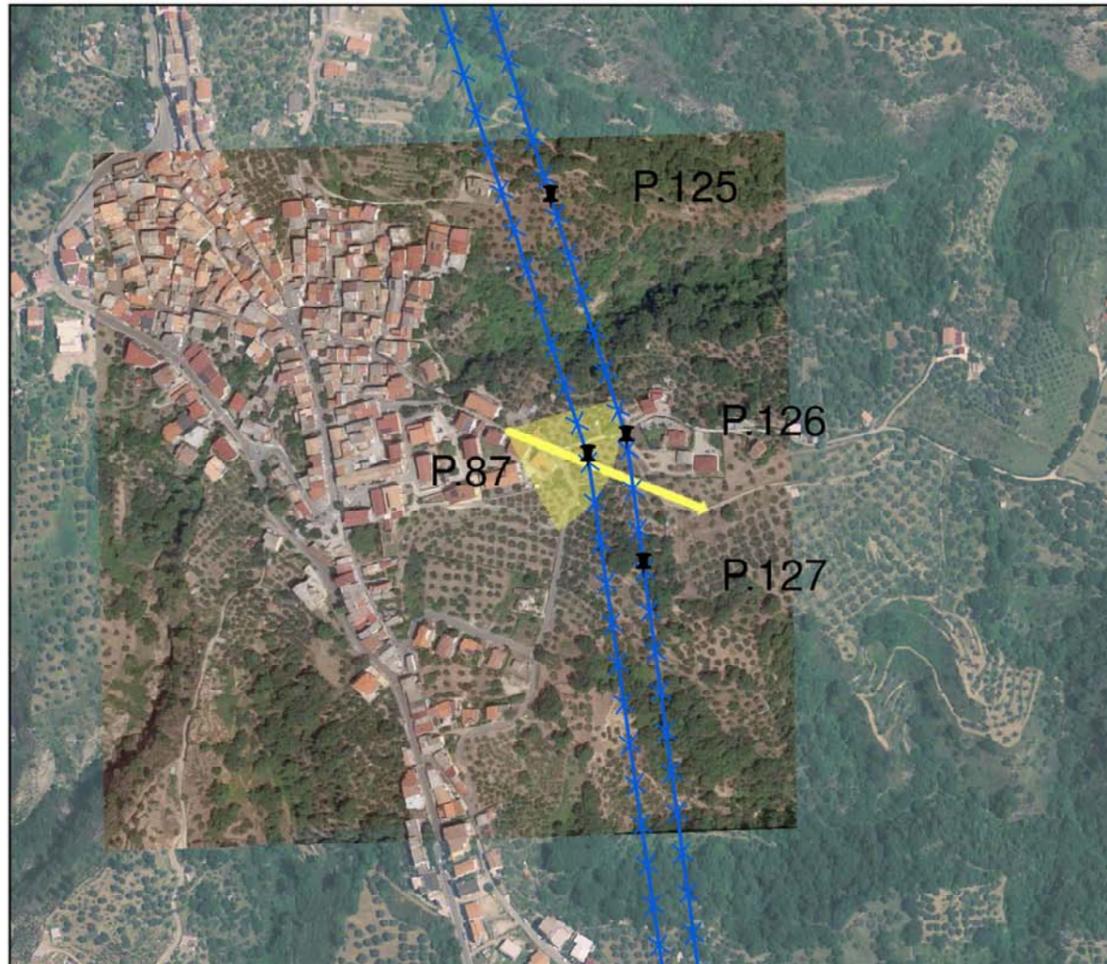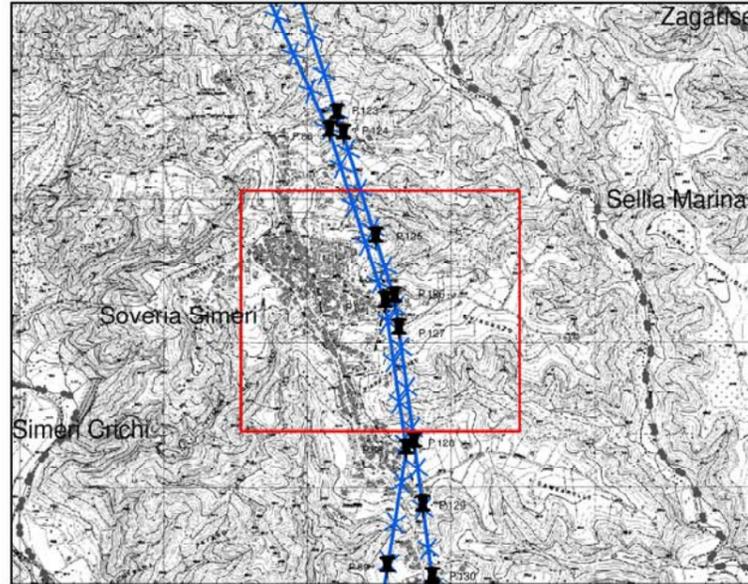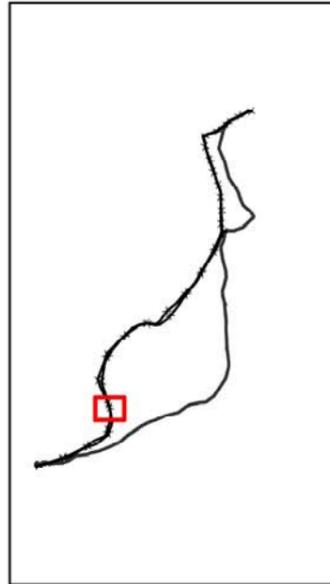

Interventi di demolizione

D6

Linea AT150 kV Calusia - Catanzaro Sostegno P87

Linea AT150 kV Catanzaro - Mesoraca Sostegno P126

Ante Operam



Post Operam



D7




Interventi di demolizione




Linea AT150 kV Catanzaro - Mesoraca Sostegno P131

Ante Operam



Post Operam

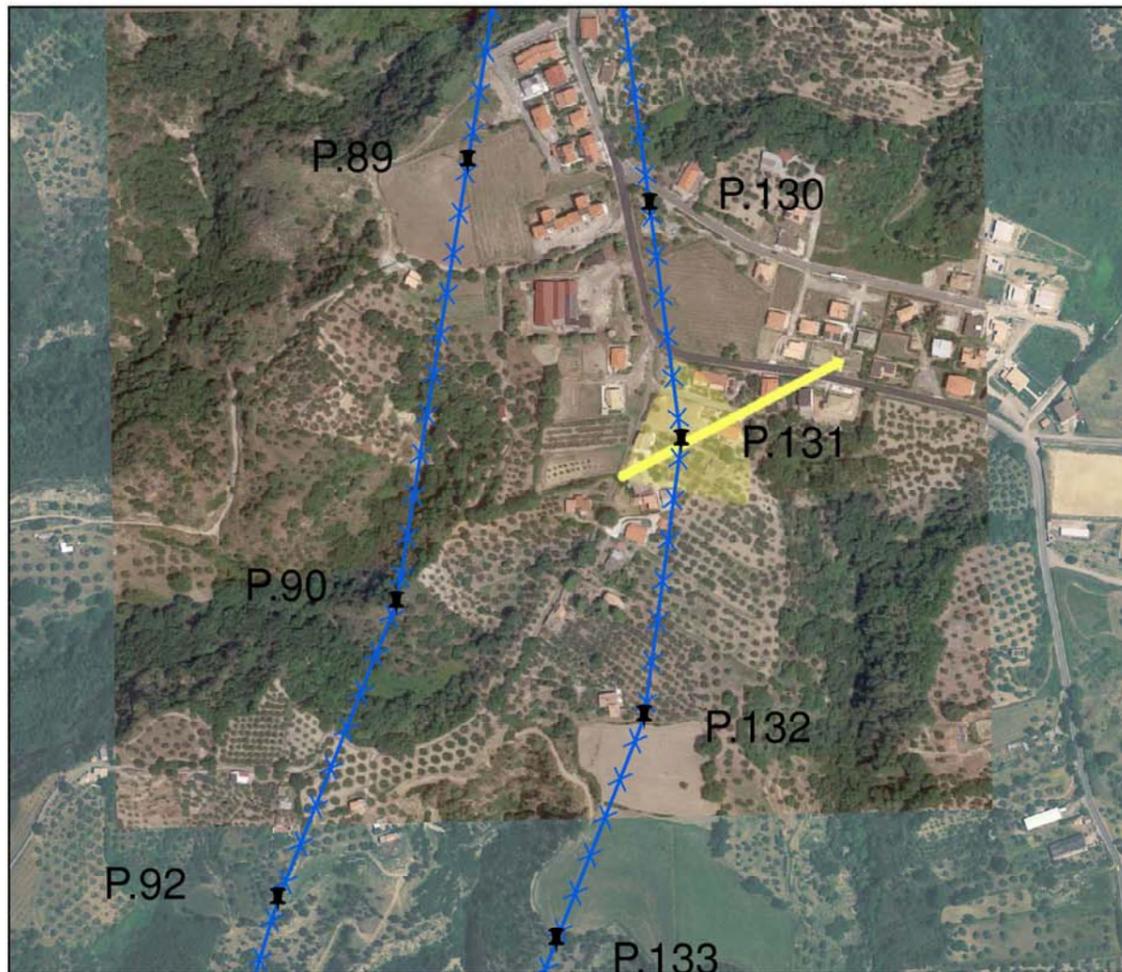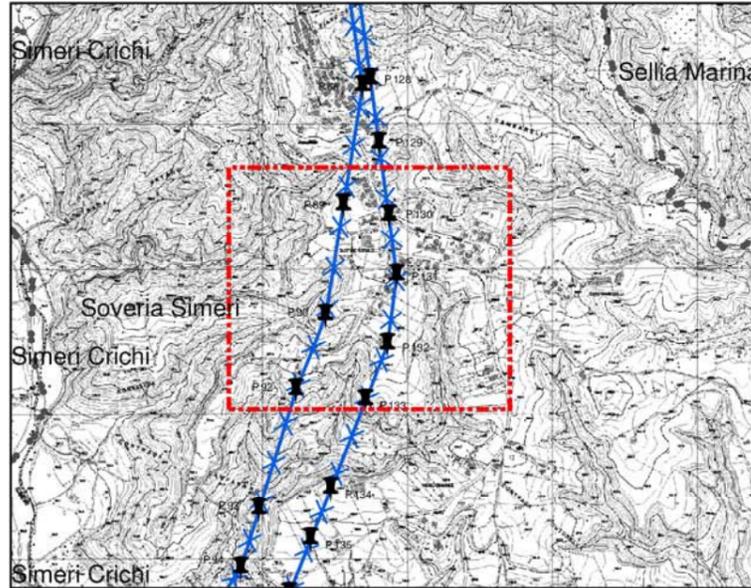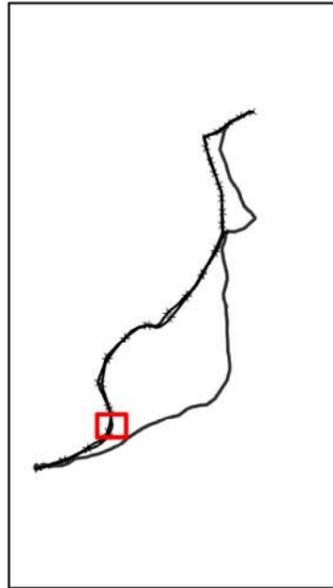

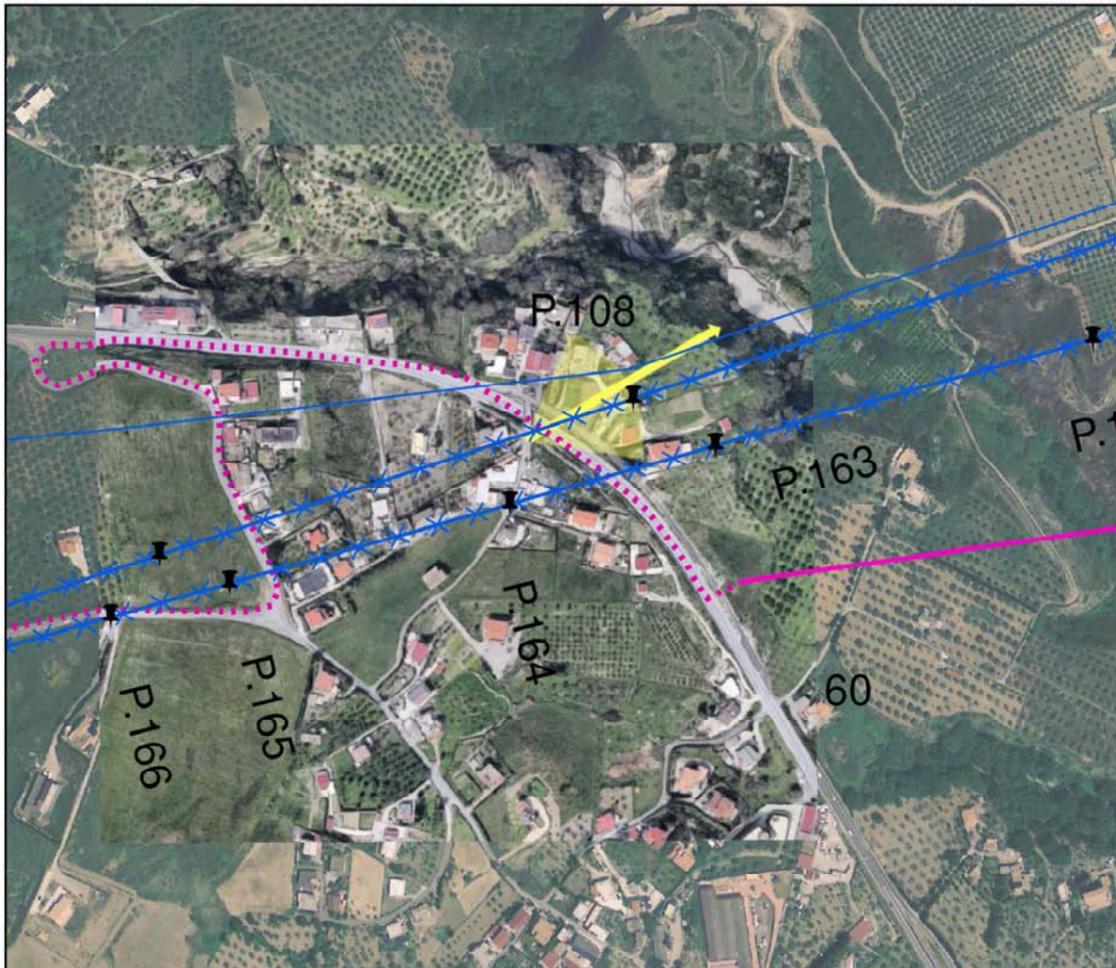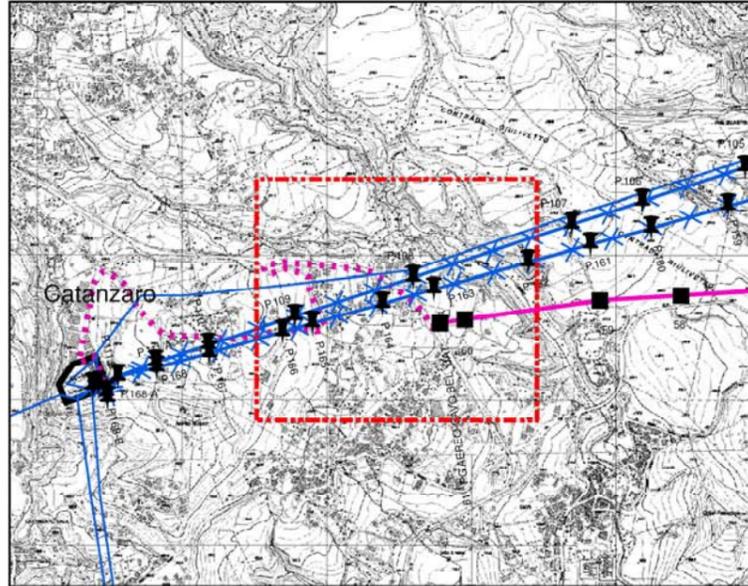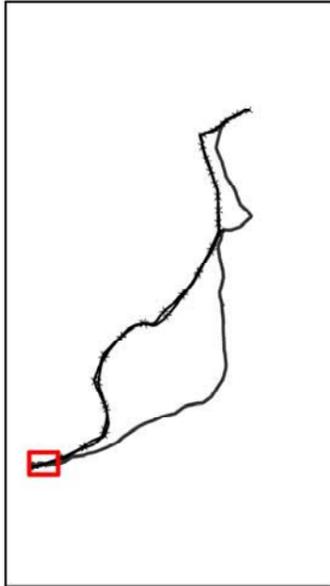

Interventi di demolizione

D8

Linea AT150 kV Calusia - Catanzaro Sostegno P108
Linea AT150 kV Catanzaro - Mesoraca Sostegno P163




Ante Operam



Post Operam



ALLEGATO
ALBUM FOTOINSERIMENTI
Linee di nuova realizzazione

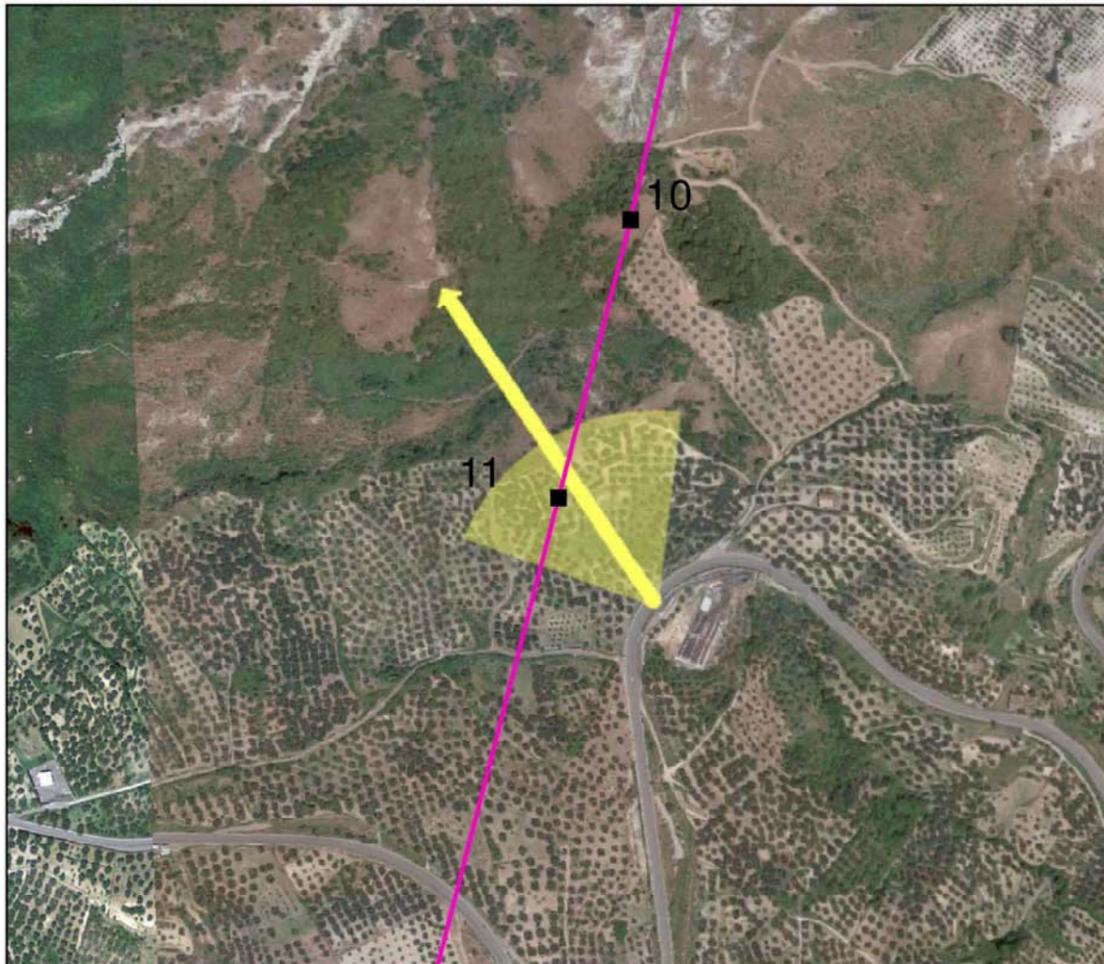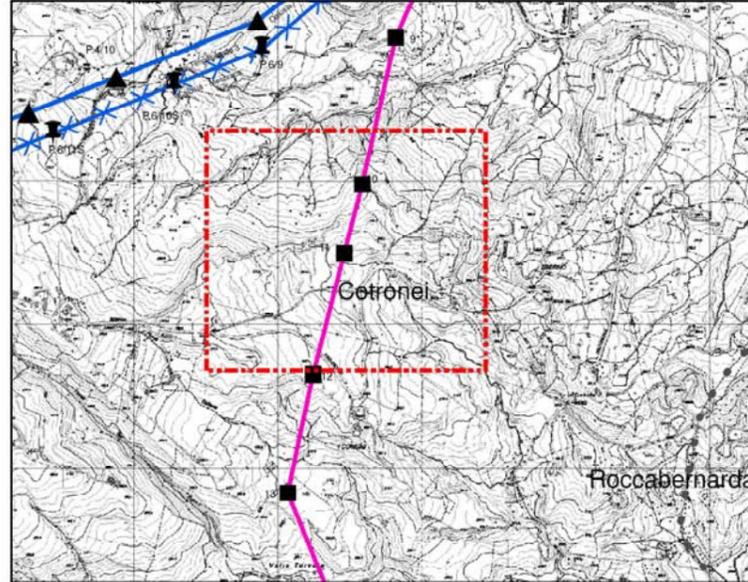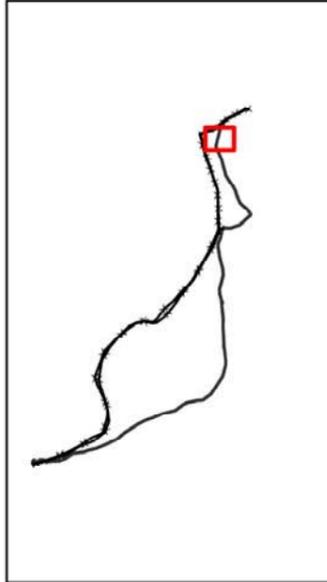

Interventi di nuova realizzazione

11




Intervento 1 – Elettrodotto 150 kV ST misto aereo/cavo "SE Calusia - CP Mesoraca"
Sostegno P11

Ante Operam



Post Operam



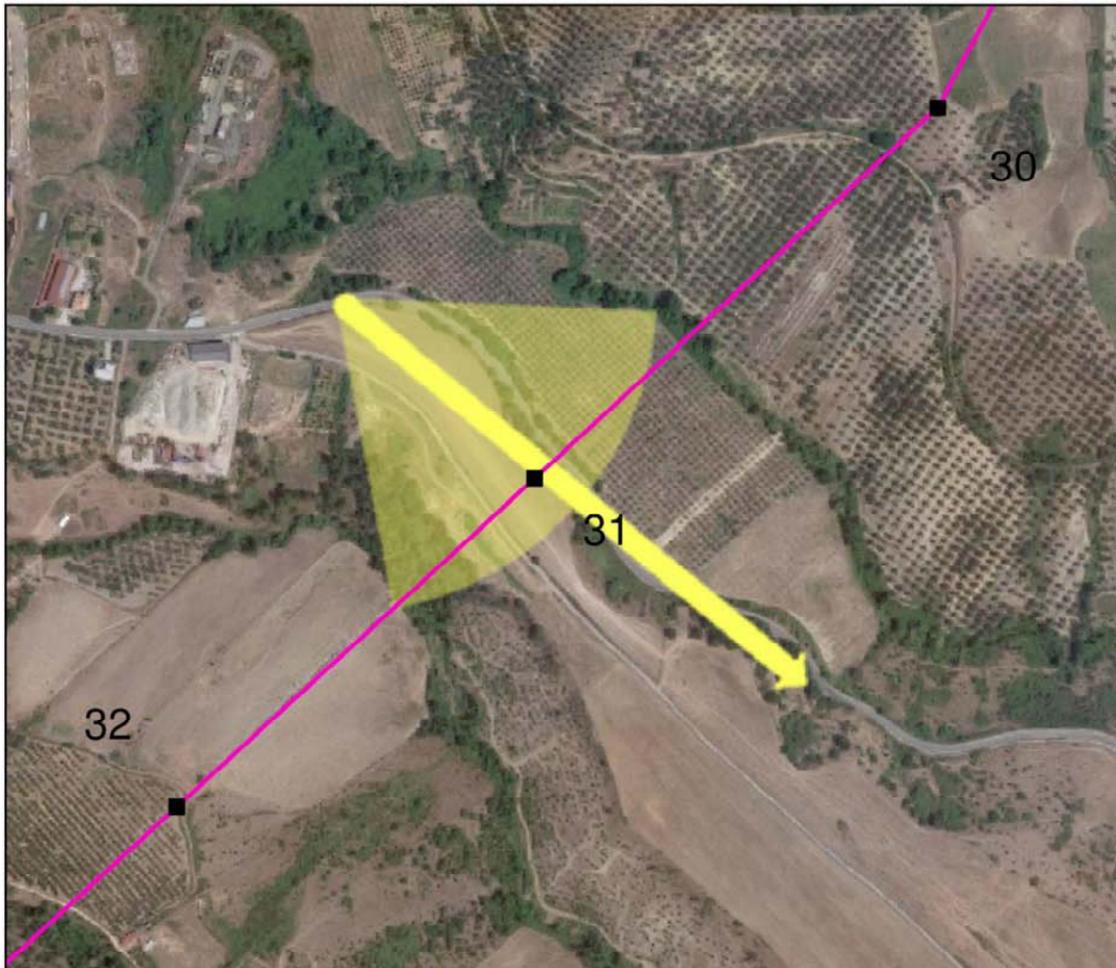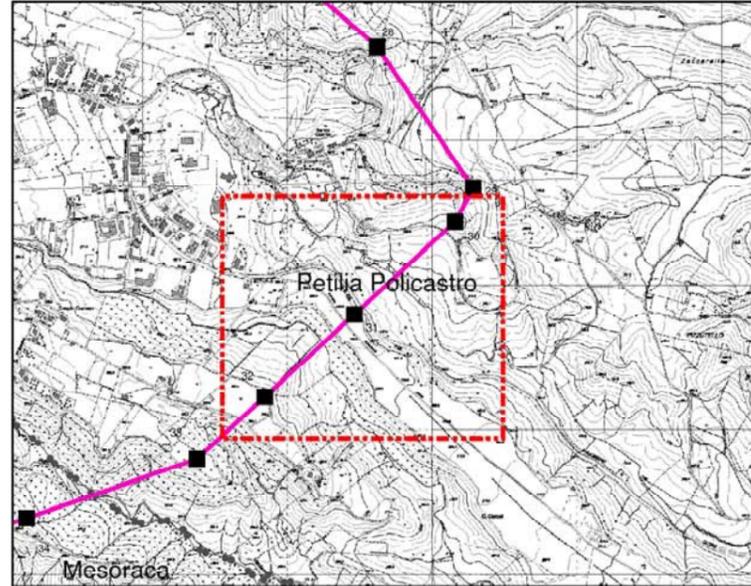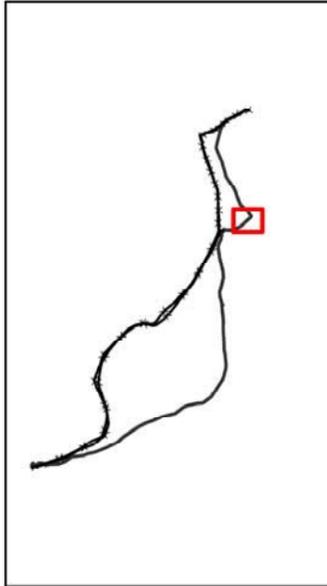

Interventi di nuova realizzazione




Intervento 1 – Elettrodotto 150 kV ST misto aereo/cavo "SE Calusia - CP Mesoraca"
Sostegno P31

Ante Operam



Post Operam



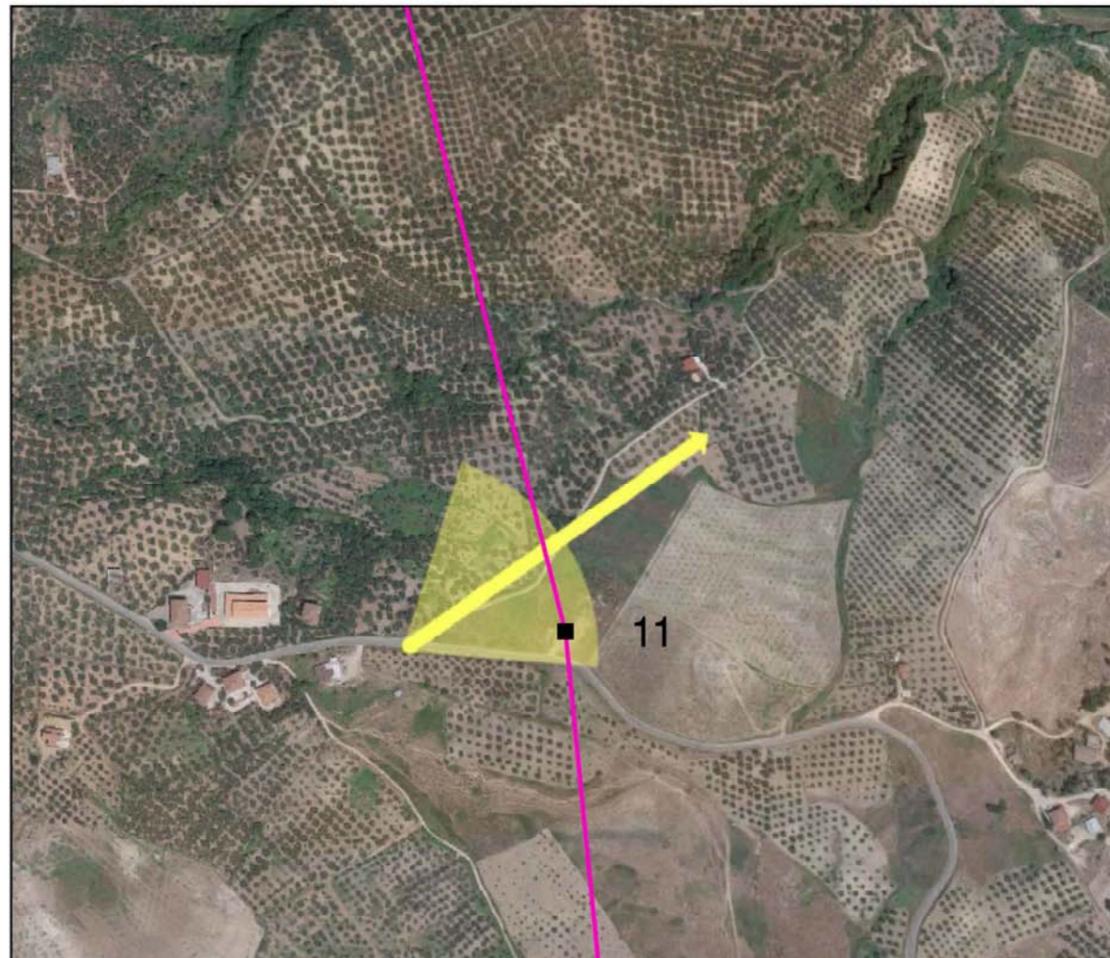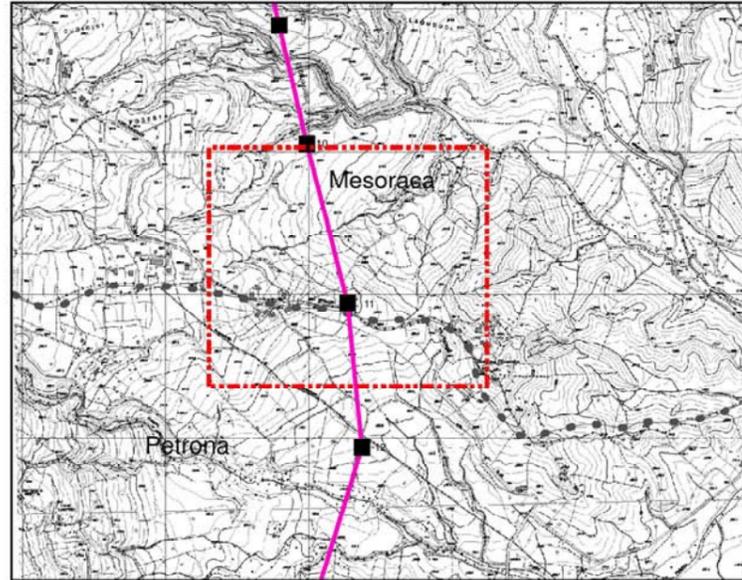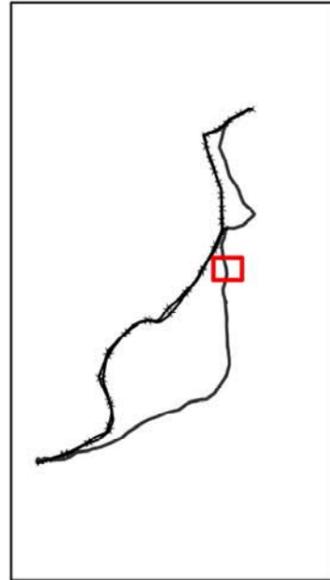

Interventi di nuova realizzazione

13




Intervento 2 – Elettrodotta 150 kV ST aereo "CP Mesoraca - SE Belcastro"
Sostegno P11

Ante Operam



Post Operam



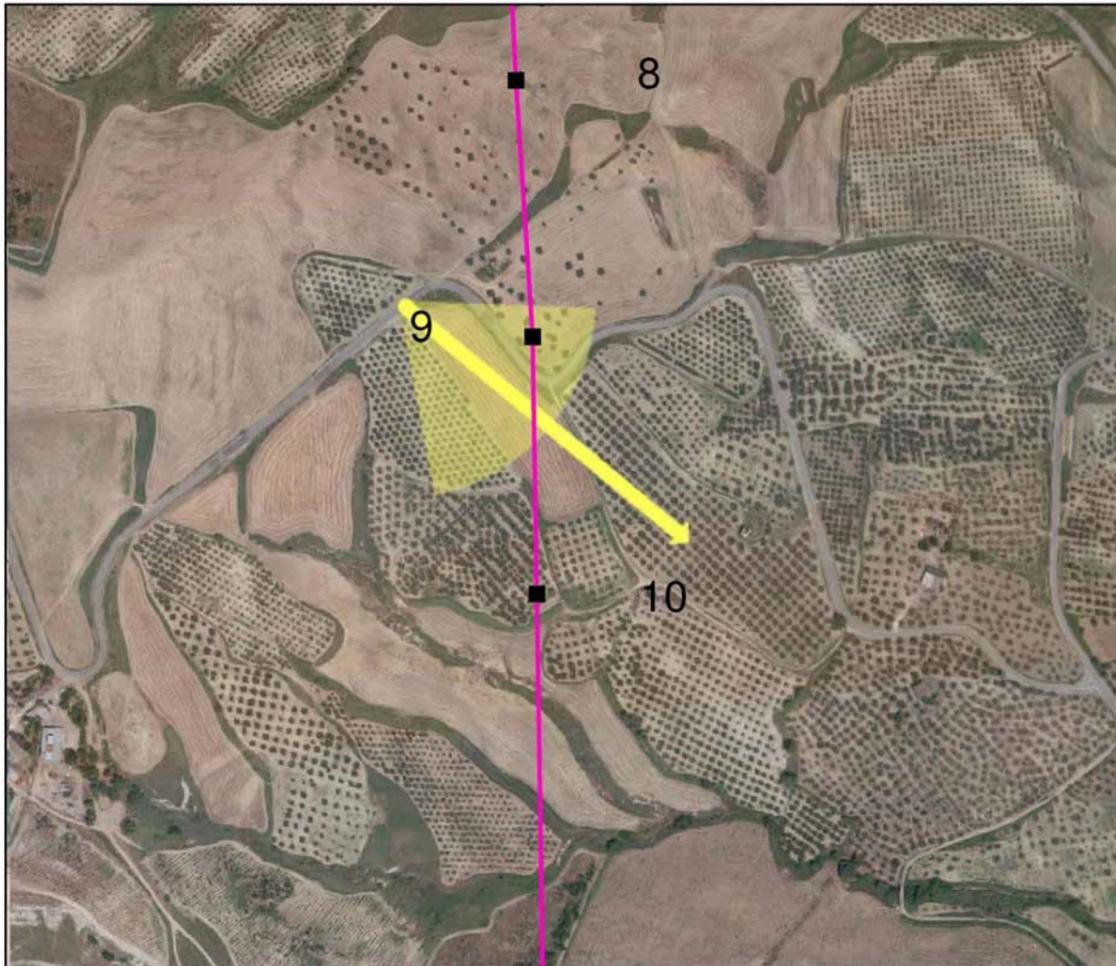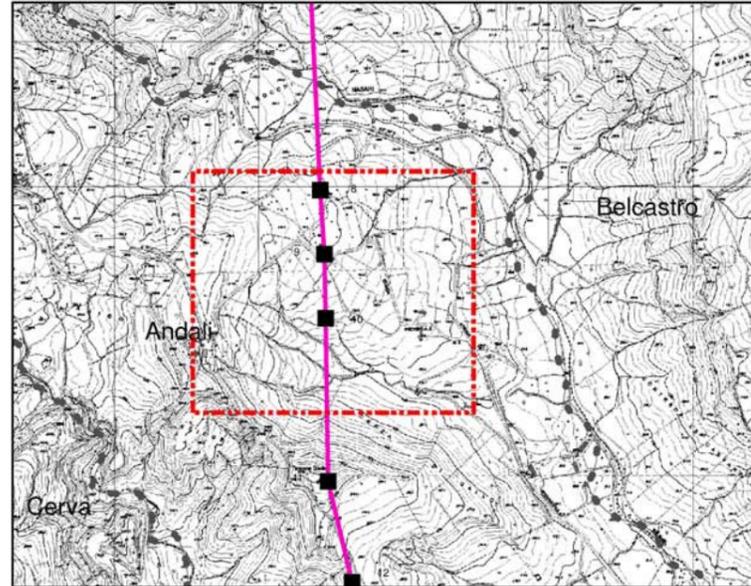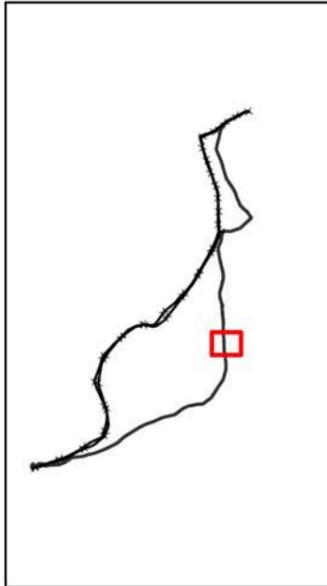

Interventi di nuova realizzazione



Intervento 3 – Elettrodotta 150 kV ST misto aereo/cavo "SE Belcastro - CP Catanzaro"
Sostegni P09 - P10

Ante Operam



Post Operam



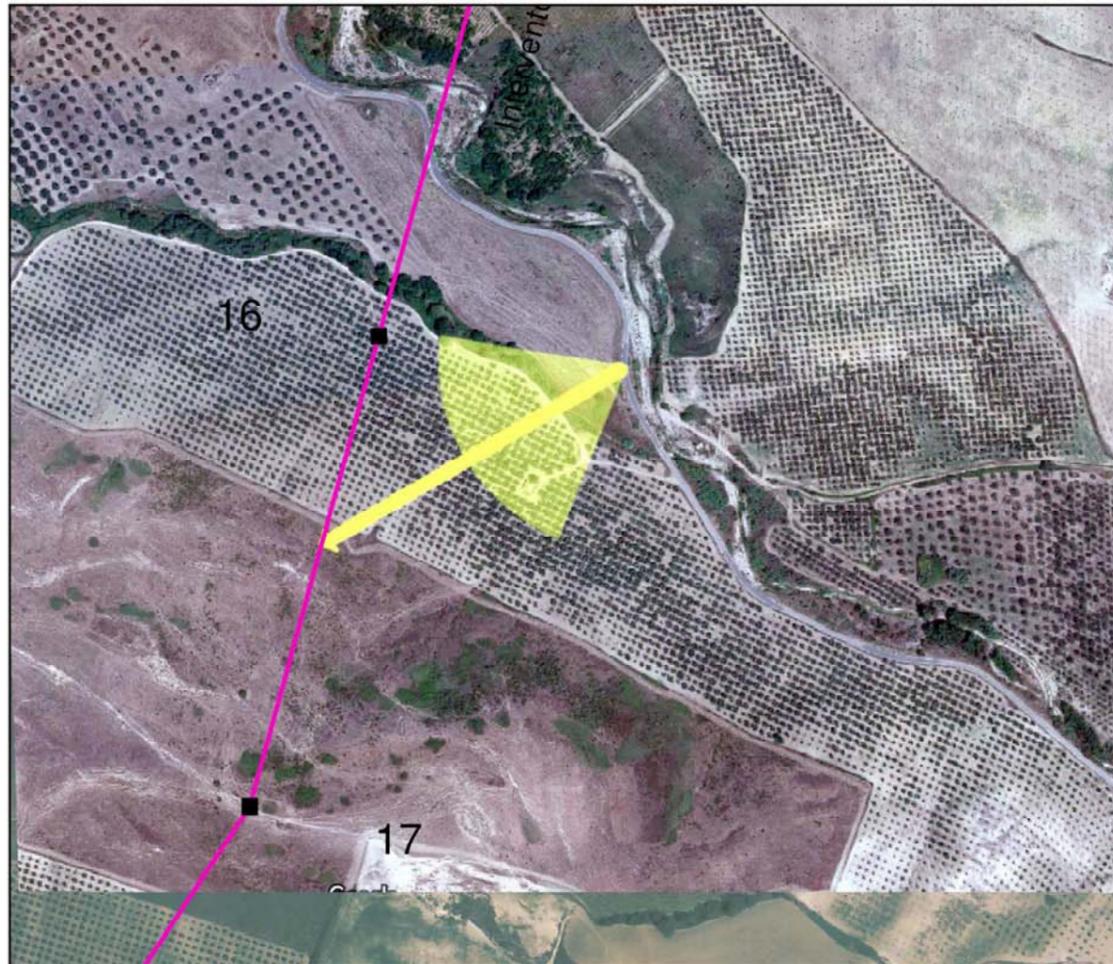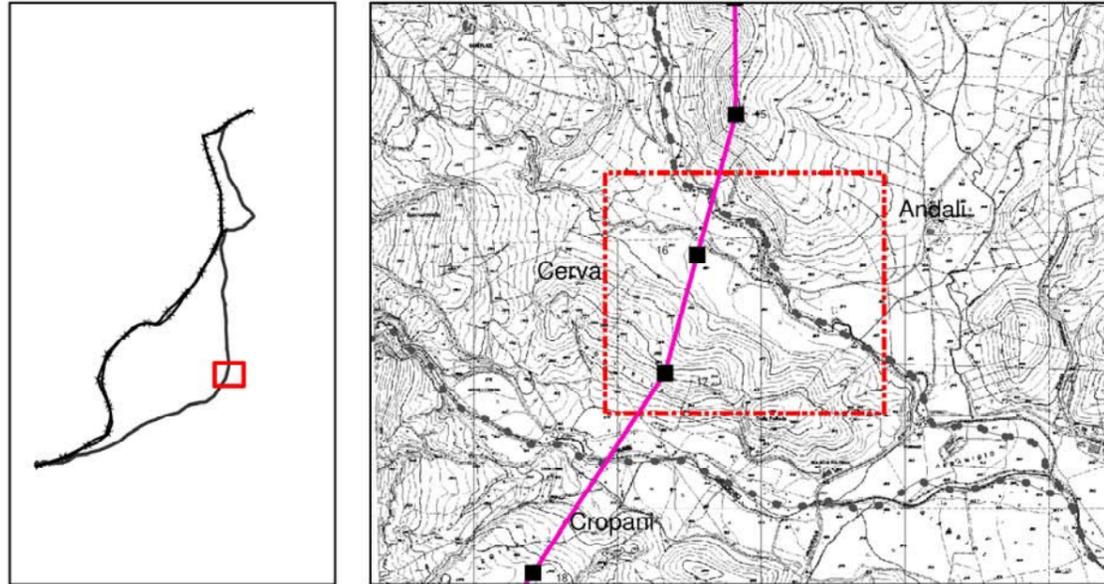

Interventi di nuova realizzazione

15



Intervento 3 – Elettrodotto 150 kV ST misto aereo/cavo "SE Belcastro - CP Catanzaro"
Sostegni P16 - P17

Ante Operam



Post Operam



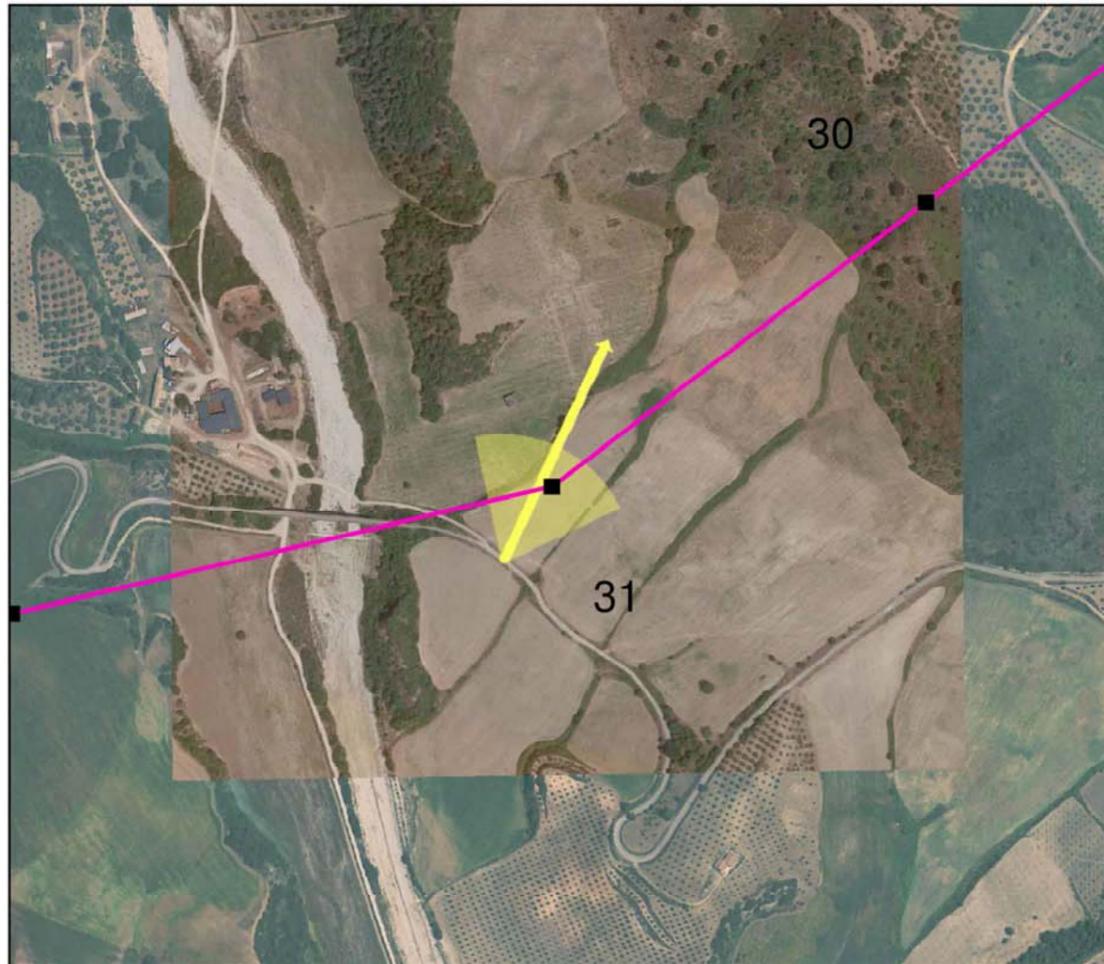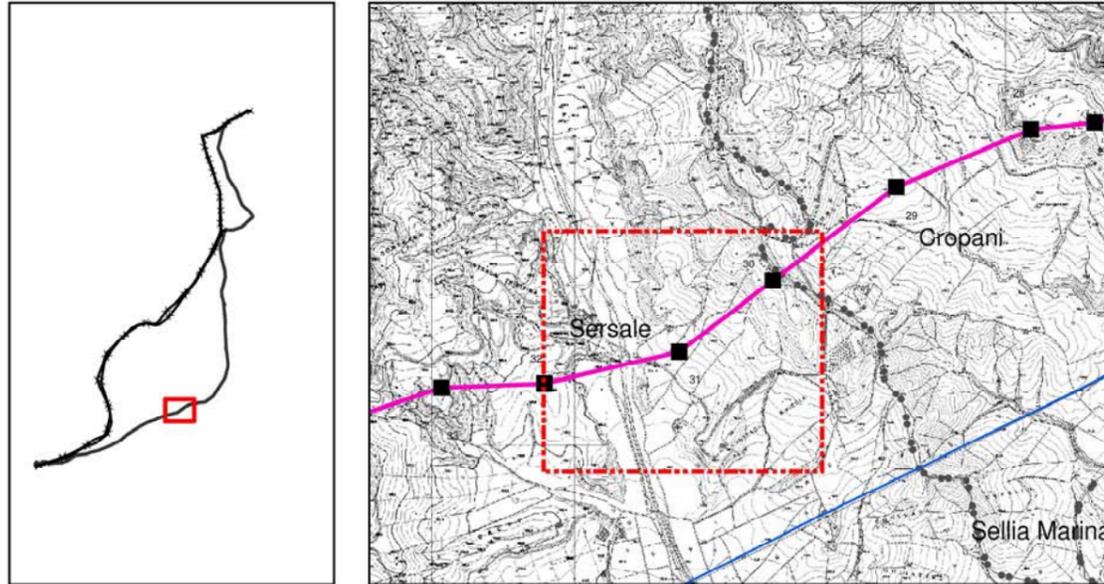

Interventi di nuova realizzazione




Intervento 3 – Elettrodotto 150 kV ST misto aereo/cavo “SE Belcastro - CP Catanzaro”
Sostegni P30 - P31

Ante Operam



Post Operam



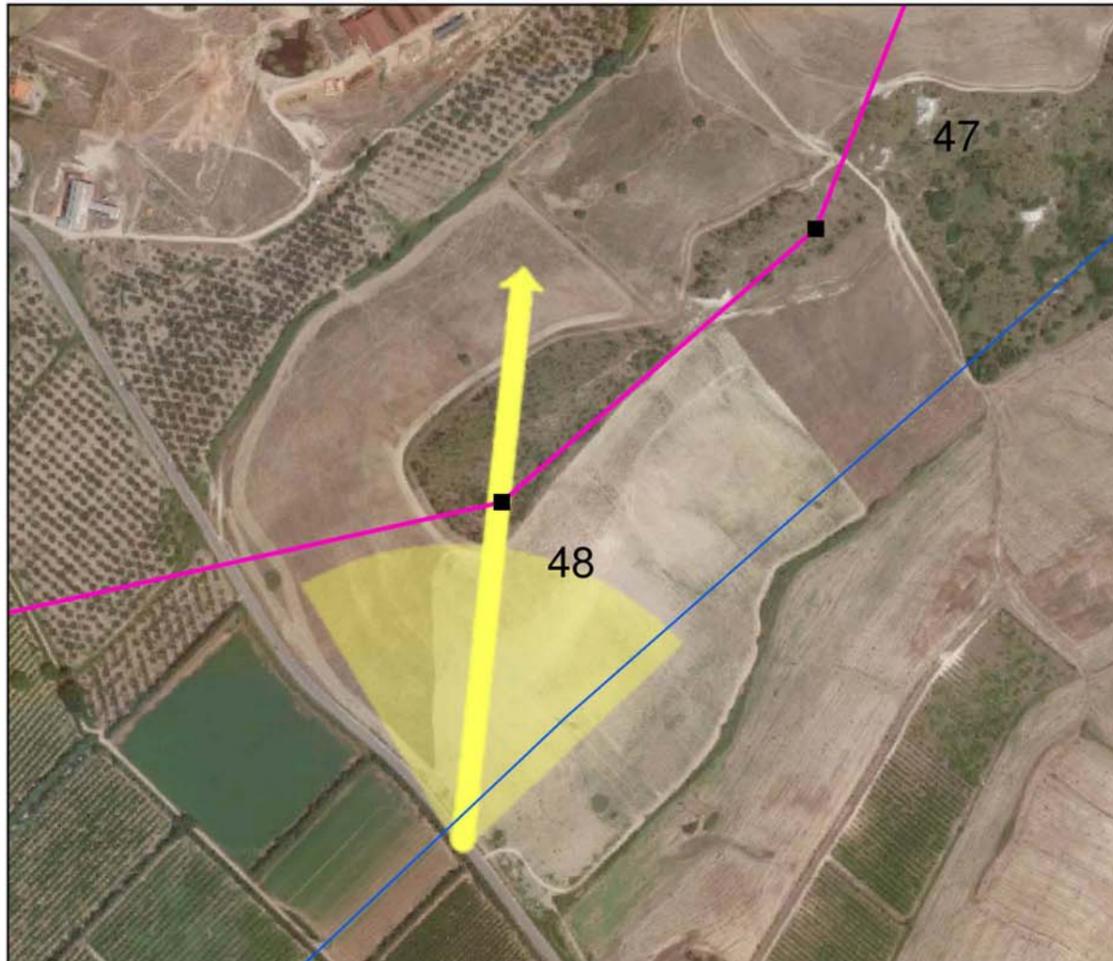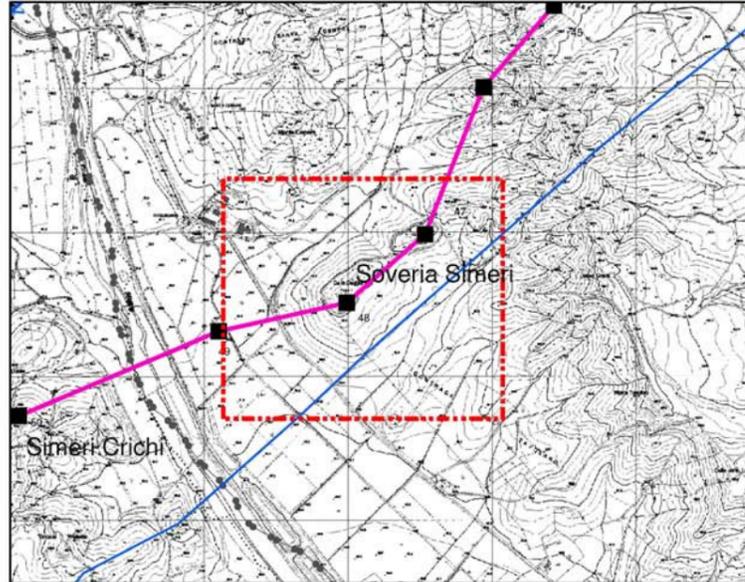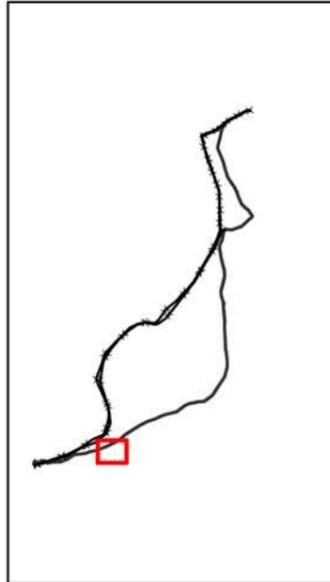

Interventi di nuova realizzazione

17




Intervento 3 – Elettrodotto 150 kV ST misto aereo/cavo "SE Belcastro - CP Catanzaro"
Sostegni P47 - P48

Ante Operam



Post Operam



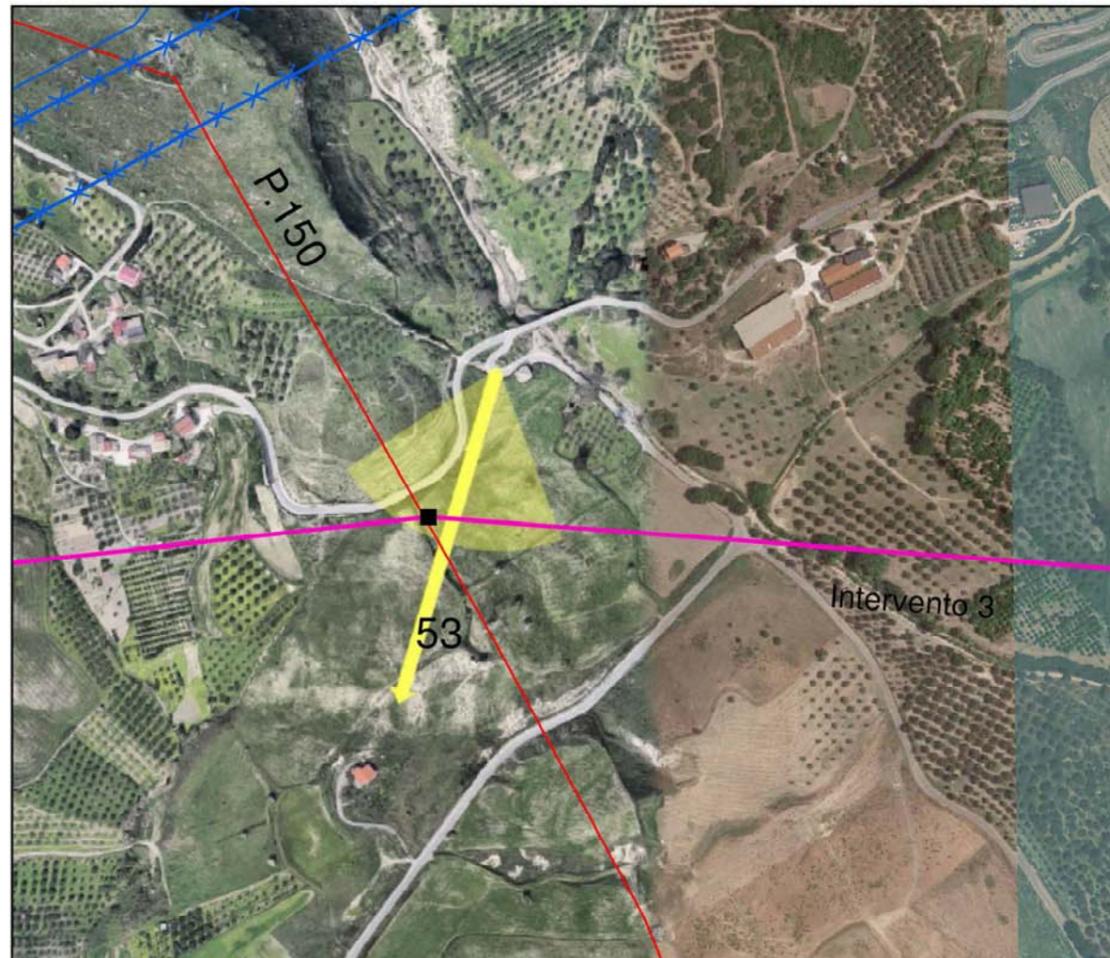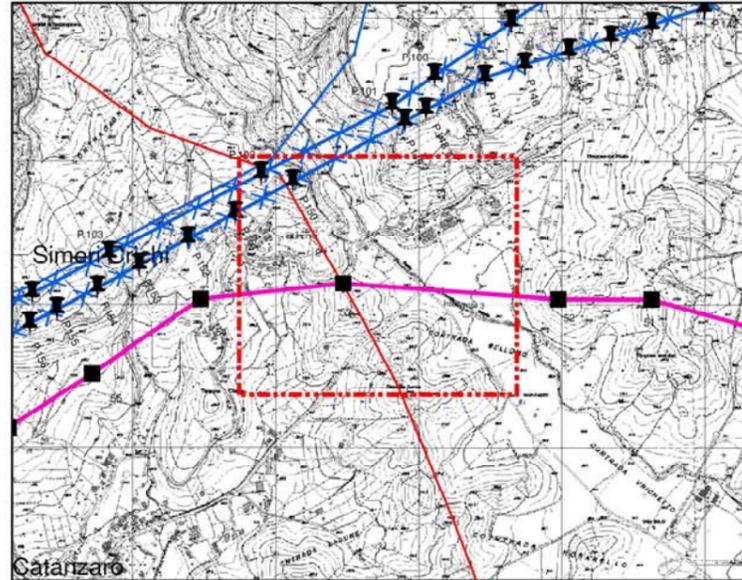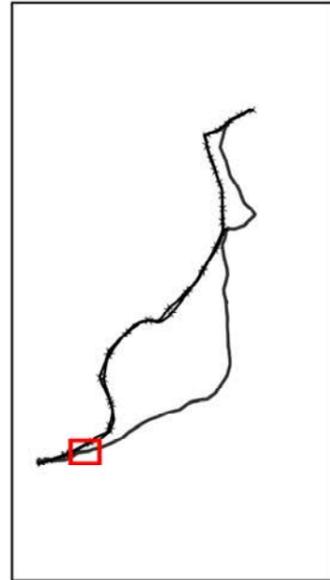

Interventi di nuova realizzazione

18

Intervento 3 – Elettrodotto 150 kV ST misto aereo/cavo "SE Belcastro - CP Catanzaro"
Sostegno P53

Ante Operam



Post Operam

