
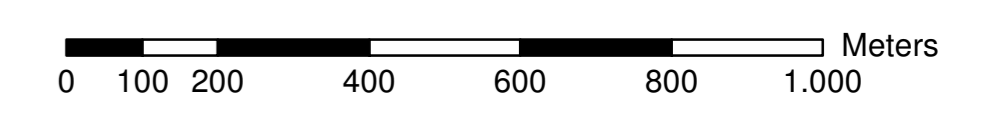


- Legenda**
- Confini comunali
- Linee elettriche**
- ▲ Sostegno esistente da mantenere
 - Sostegno esistente da demolire
 - Nuovo sostegno
 - Linee aeree 150 kV da demolire
 - Nuova linea aerea 150 kV
 - Linee aeree 150 kV esistenti
 - Linee 380 kV sistemi
 - Raccordi Belcastro
 - Nuova linea in cavo 150 kV
 - Impianti esistenti
- Sensibilità visiva**
- 0
 - BASSA
 - MEDIA
 - ALTA

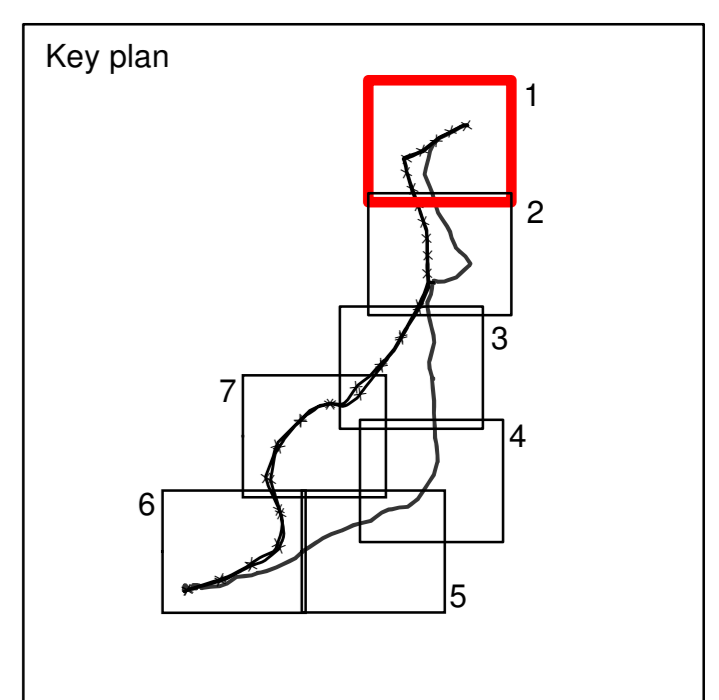

V.D.P. s.r.l.
L'ingegnere in carica
P. Vito

ESTRATTO	00	28/10/2019	Prima emissione	Elaborato	Elaborato	
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO		

REVISIONI	00	28/10/2019	Prima emissione	Elaborato	Esaminato	Accettato
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO		ACCETTATO

NUMERO E DATA ORDINE: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

MOTIVO DELL'INVIO: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO		
DGF0926B916747_01		
TITOLO ELABORATO		TIPOLOGIA ELABORATO
Direttrice 150 kV Calusia Mesoraca Belcastro Catanzaro e razionalizzazione della rete AT locale Carta della sensibilità visiva		Disegno PROGETTO Direttrice 150 kV Calusia Mesoraca Belcastro Catanzaro
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO
		AD
		SCALA
		1:10.000
		FOLIO
		1/7

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.