

Legenda



--- Confini comunali

Linee elettriche

- ▲ Sostegno esistente da mantenere
- Sostegno esistente da demolire
- Nuovo sostegno
- ⚡ Linee aeree 150 kV da demolire
- Nuova linea aerea 150 kV
- Linee aeree 150 kV esistenti
- Linee 380 kV sistemi
- Raccordi Belcastro
- Nuova linea in cavo 150 kV
- Impianti esistenti

Sensibilità visiva

- 0
- BASSA
- MEDIA
- ALTA

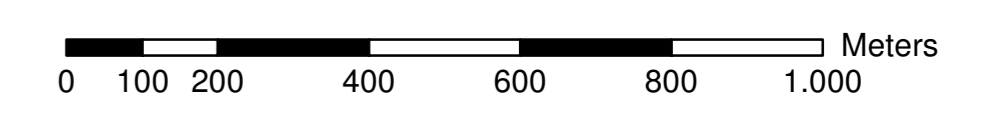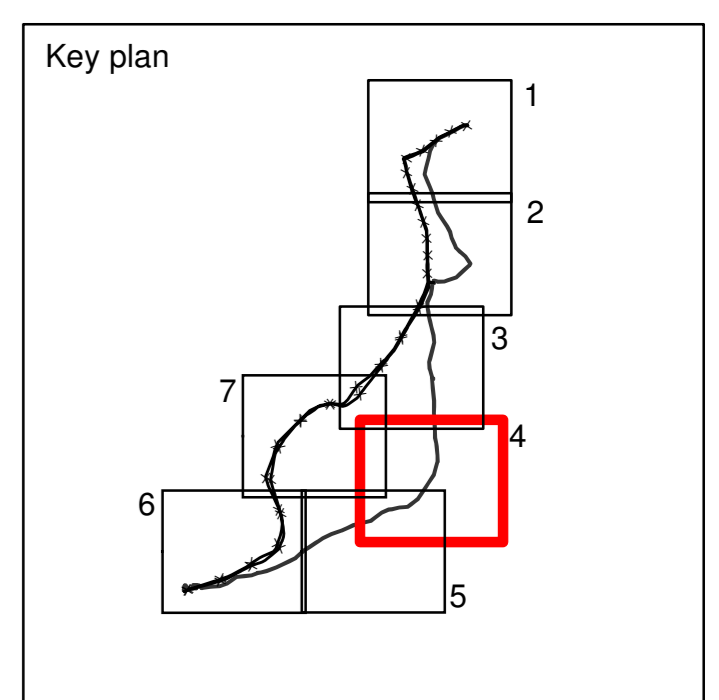

V.D.P. s.r.l.
L'ingegnere in carica
Paolo Turchetti

| | | | | | |
|----------|----|------------|-----------------|-----------|--|
| ESTRATTO | 00 | 28/10/2019 | Prima emissione | Elaborato | |
| | N. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | |

| | | | | | |
|-----------|----|------------|-----------------|-----------|--|
| REVISIONI | 00 | 28/10/2019 | Prima emissione | Elaborato | |
| | N. | DATA | DESCRIZIONE | ESAMINATO | |

NUMERO E DATA ORDINE: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

| | |
|--------------------|--|
| CODIFICA ELABORATO | |
| TITOLO ELABORATO | |

DGFX0926B916747_04

Direttrice 150 kV Calusia Mesoraca Belcastro Catanzaro e razionalizzazione della rete AT locale

Carta della sensibilità visiva

| | | | | |
|---------------|-----------|---------|----------|-------|
| NOME DEL FILE | SCALA CAD | FORMATO | SCALA | FOLIO |
| | | A0 | 1:10.000 | 47 |

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNIA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever stage of spreading or reproduction without the written permission of TERNIA S.p.A. is possible.