

Legenda

--- Contorni comunali

Linee elettriche



- Nuovo sostegno
- ▲ Sostegno esistente da mantenere
- ⚡ Sostegno esistente da demolire
- Nuova linea aerea 150 kV
- Linee aeree 150 kV da demolire
- Linee aeree 150 kV esistenti
- Nuova linea in cavo 150 kV
- Raccordi Belcastro
- ▭ Impianti esistenti

— Fascia di 300 metri in asse col tracciato

Ricettori

Tipologia

- Residenziale
- Industriale
- Magazzino
- Altro
- Rudere

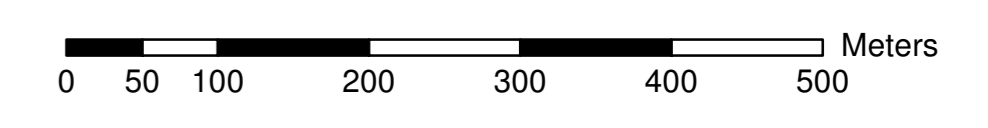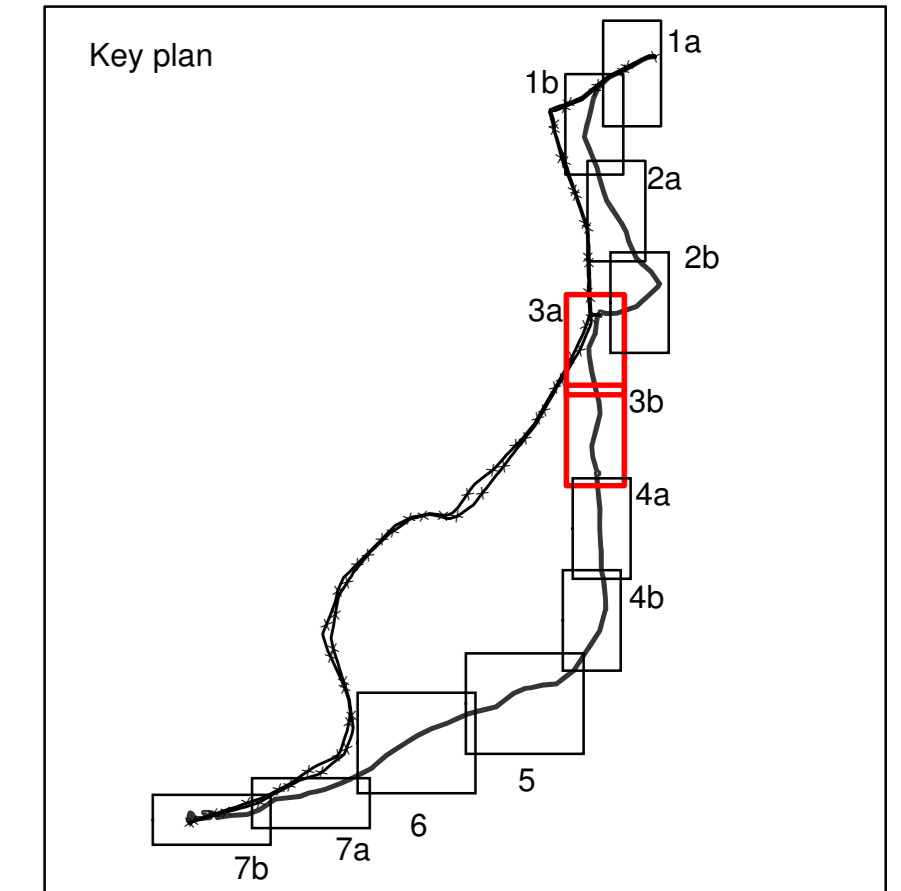

ESTRATTO	00	28/10/2019	Prima emissione	Elaborato	V.D.P. s.r.l.
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO		

ESTRATTO	00	28/10/2019	Prima emissione	Esaminato	Accettato
N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO		

NUMERO E DATA ORDINE: _____
 MOTIVO DELL'INVIO: PER ACCETTAZIONE PER INFORMAZIONE

CODIFICA ELABORATO	DGFX0926B916647_03	TITOLO ELABORATO	TIPOLOGIA ELABORATO
--------------------	---------------------------	------------------	---------------------

Direttrice 150 kV Calusia Mesoraca Belcastro Catanzaro e razionalizzazione della rete AT locale		Disegno	
Carta dei ricettori		PROGETTO	
		Direttrice 150 kV Calusia Mesoraca Belcastro Catanzaro	
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA
		A0	1:5.000
			FOLIO
			37

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been intended. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.