

Legenda
 --- Confini comunali

Linee elettriche



- ▲ Sostegno esistente da mantenere
- ▼ Sostegno esistente da demolire
- Nuova linea in cavo 150 kV
- ▭ Impianti esistenti
- Nuovo sostegno
- ××××× Linee aeree 150 kV da demolire
- Nuova linea aerea 150 kV
- Linee aeree 150 kV esistenti
- Raccordi Belcastro

— Fascia di 300 metri in asse col tracciato

Ricettori

Tipologia

- Residenziale
- Industriale
- Magazzino
- Altro
- Rudere
- Fascia di 300 metri in asse col tracciato

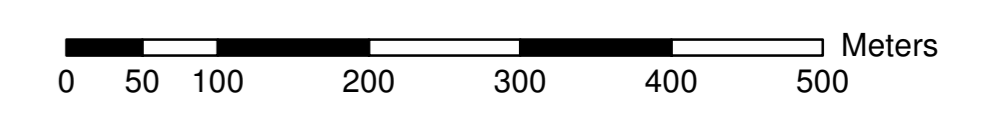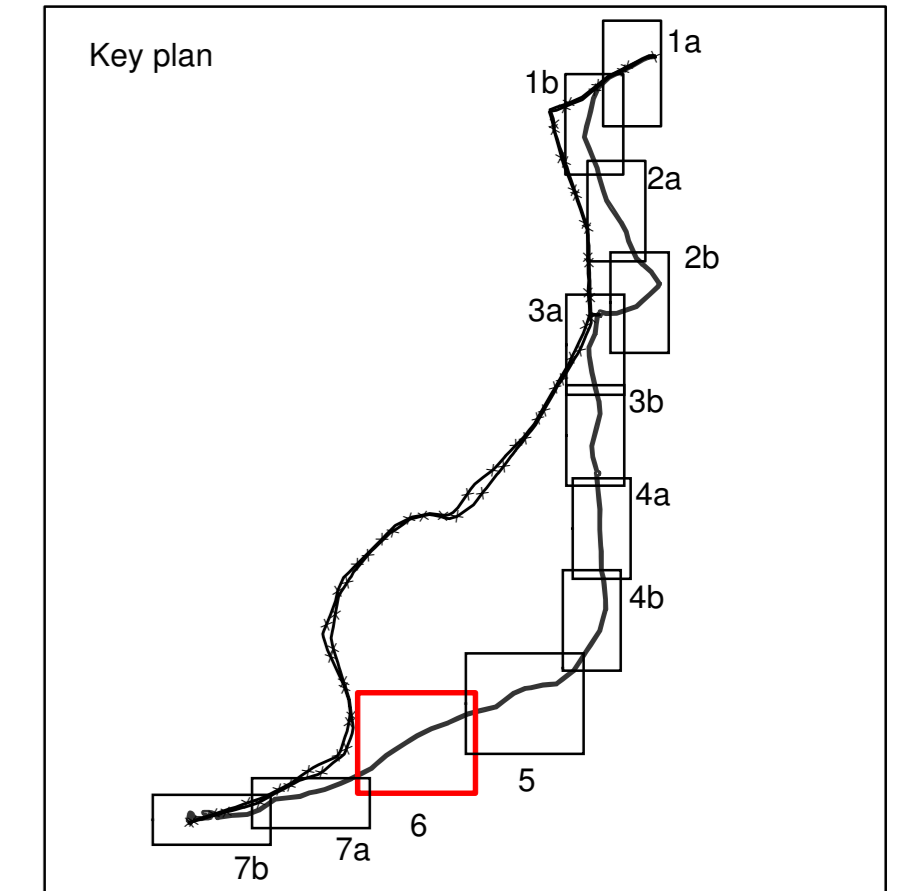

ESTRATTO		V.D.P. s.r.l.			
N.	00	DATA	28/10/2019	DESCRIZIONE	Prima emissione
REVISIONI		<input checked="" type="checkbox"/> PER ACCETTAZIONE		<input type="checkbox"/> PER INFORMAZIONE	
N.	00	DATA	28/10/2019	DESCRIZIONE	Prima emissione
MOTIVO DELL'INVIO:		CODIFICA ELABORATO			
		DGFX0926B916647_06			
		TITOLO ELABORATO			
		Direttrice 150 kV Calusia Mesoraca Belcastro Catanzaro e razionalizzazione della rete AT locale			
		Carta dei ricettori			
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOLIO
			AO	1:5.000	67

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.