




VALORE SOGLIA HI ≤ 1

Legenda



Lato 40 Km

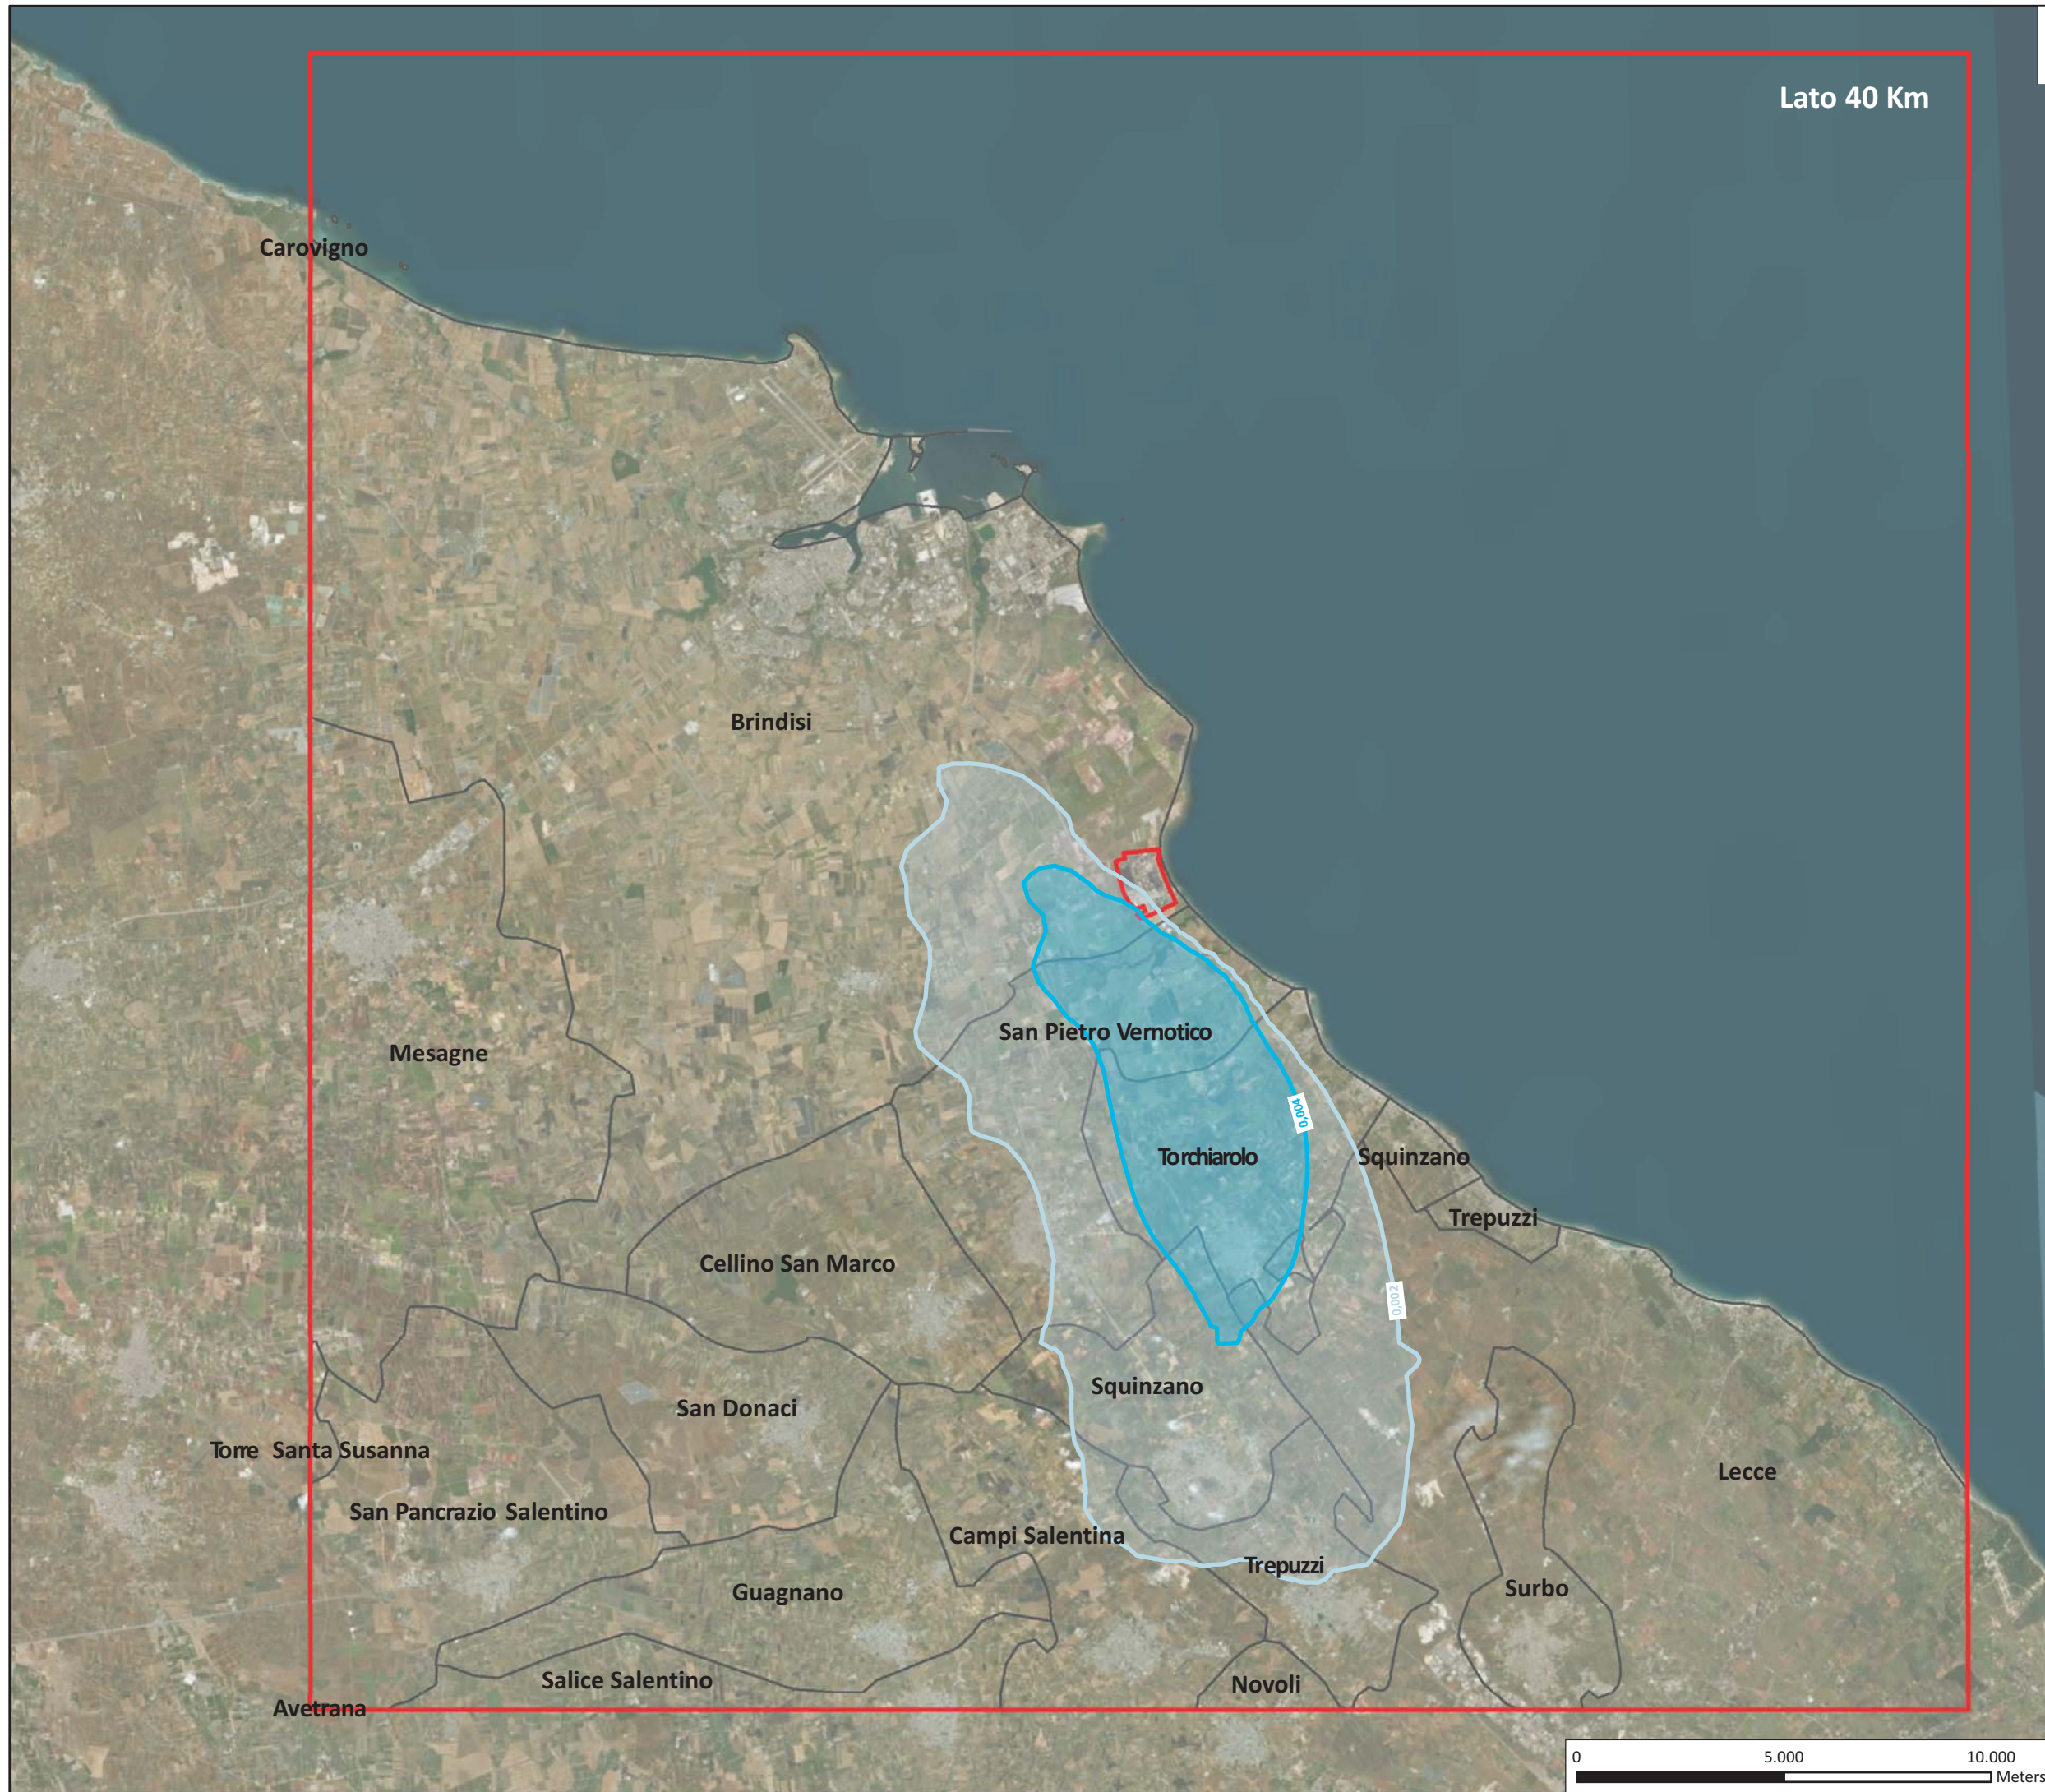

Valutazione di Impatto Sanitario

Centrale Termoelettrica "Federico II"  
Tavola 7c - Mappa curve di isolivello  
assessment tossicologico  
HI Fase 3

ICARO  
Settembre 2019