



VALORE SOGLIA 1×10^{-5}

Legenda

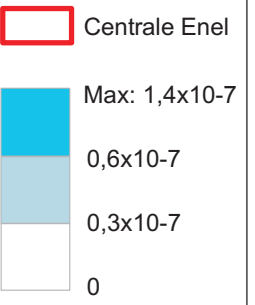

Lato 40 Km

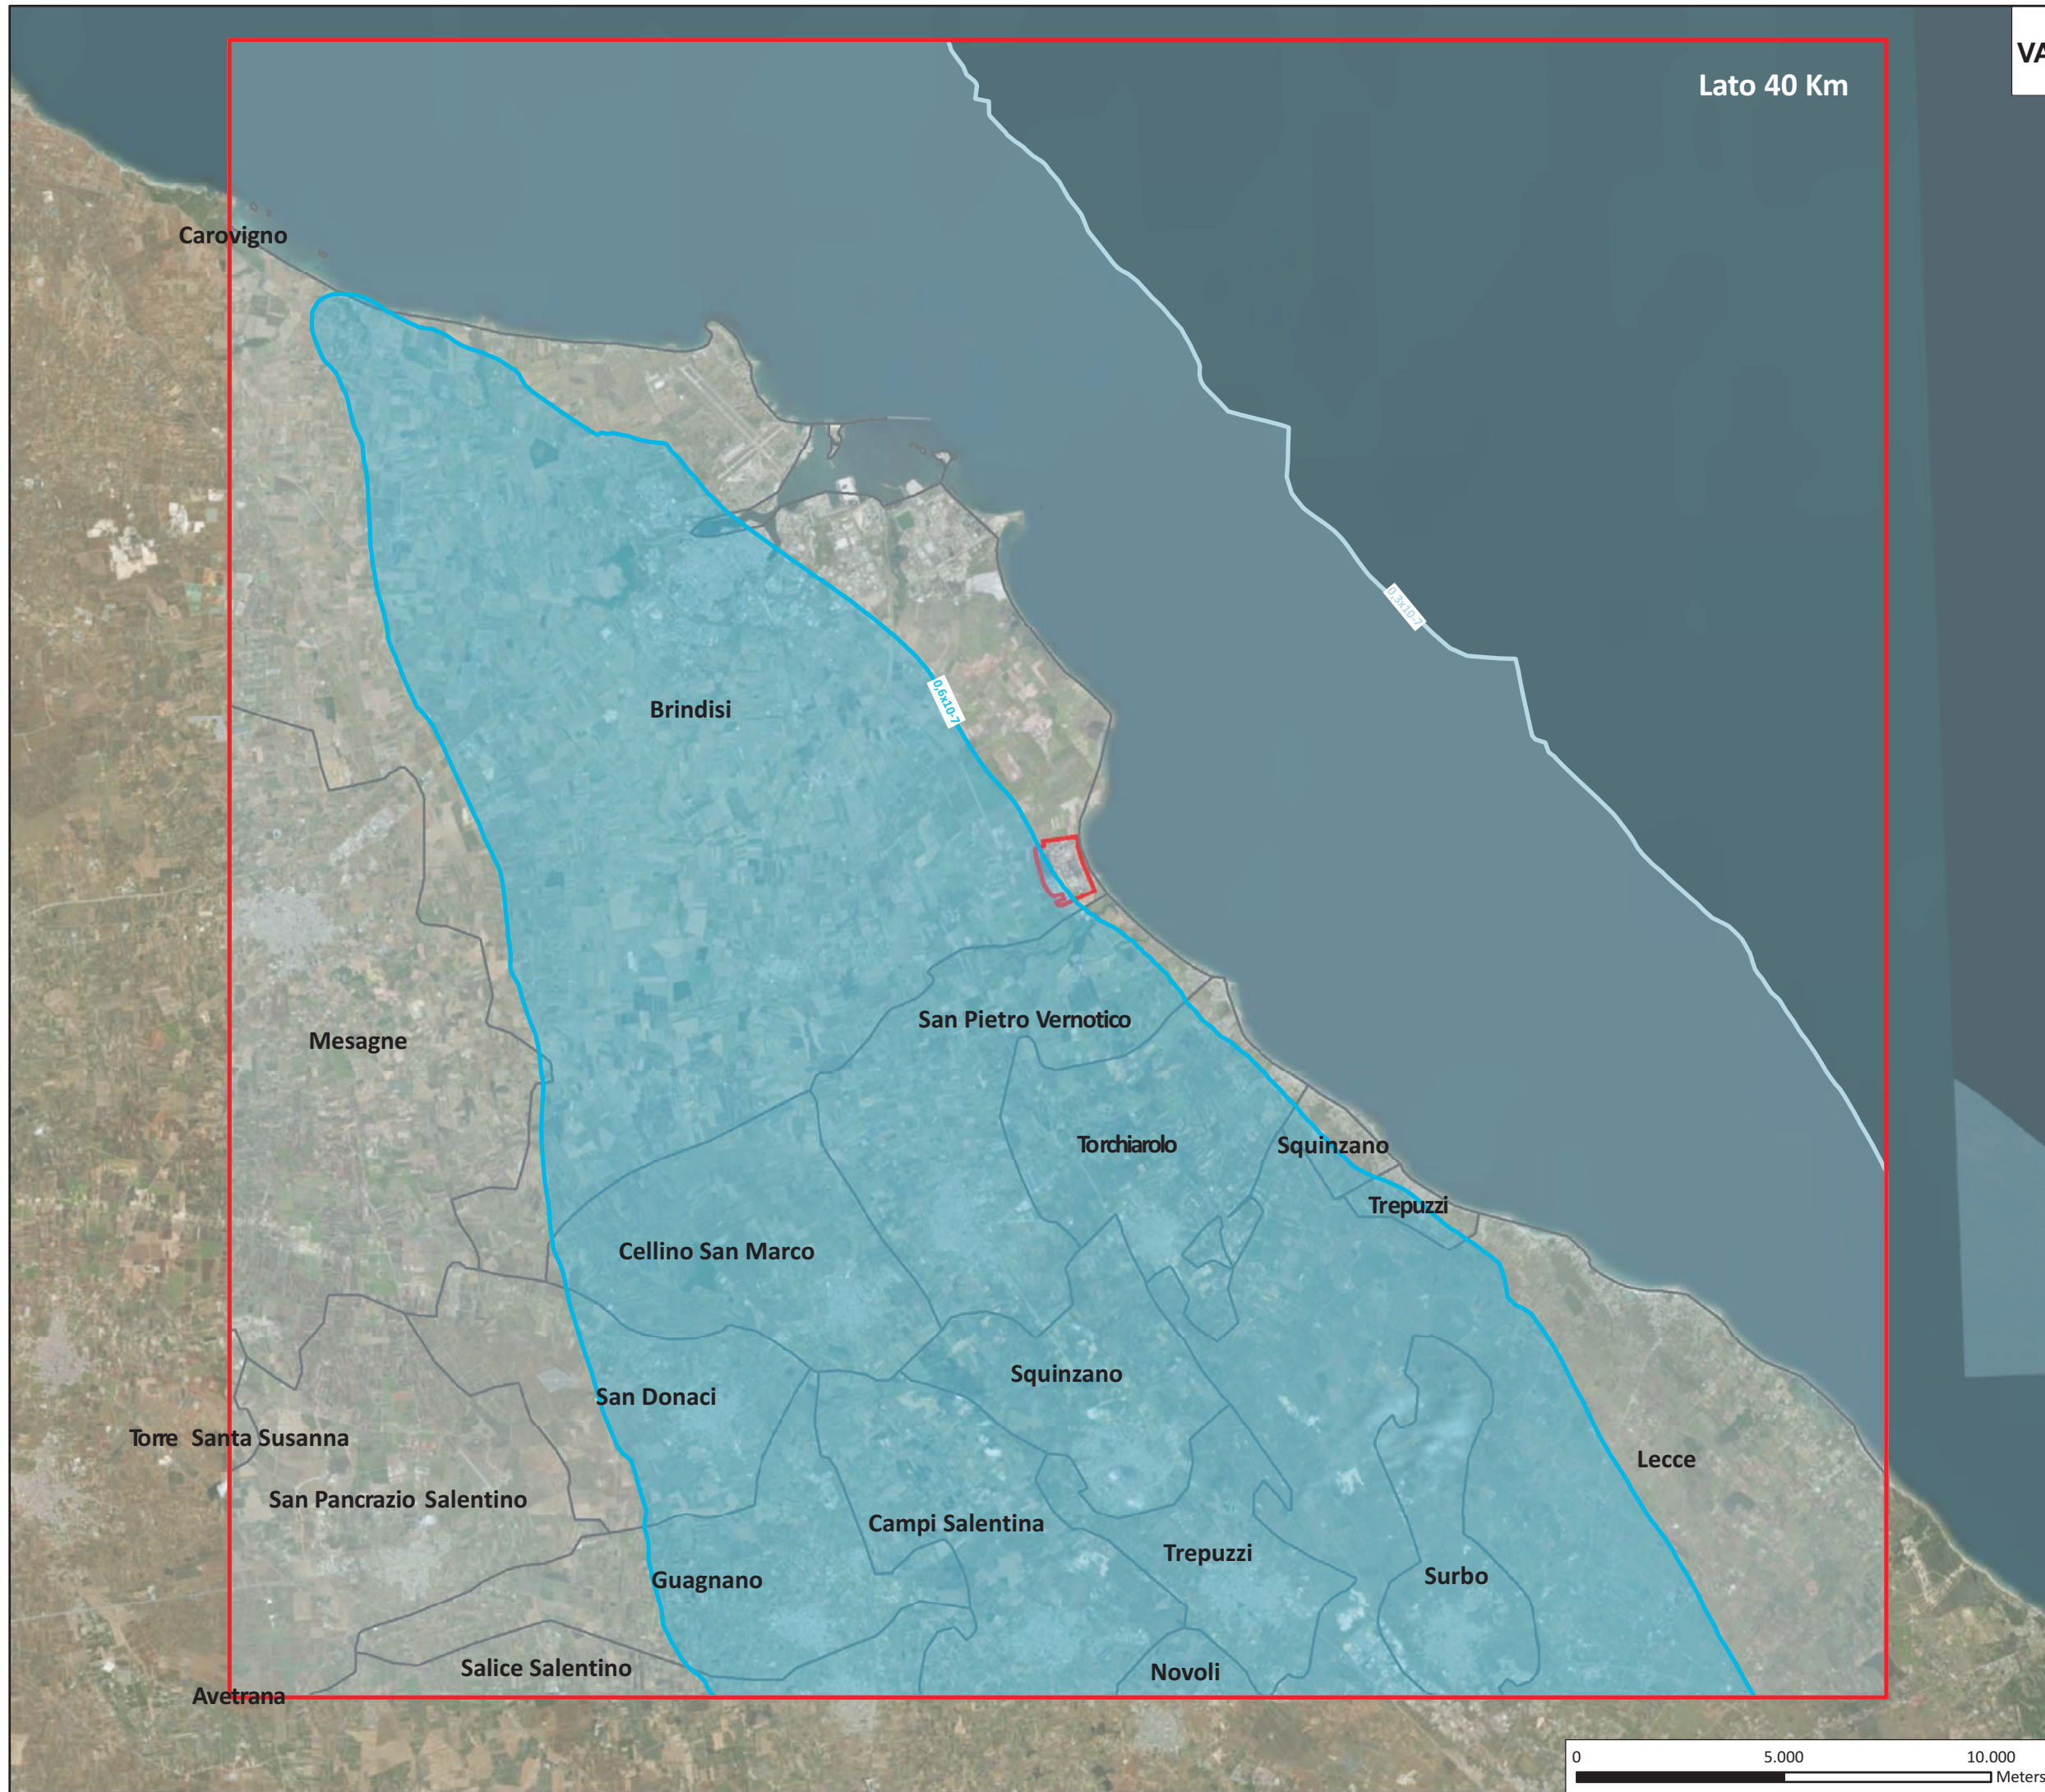

Valutazione di Impatto Sanitario

Centrale Termoelettrica "Federico II"
Tavola 8b - Mappa curve di isorischio
cancerogeno assessment
tossicologico Fase 2

ICARO
Settembre 2019