

VALORE SOGLIA 1×10^{-5}

Legenda

 Centrale Enel


 Max: 1×10^{-7}

 $0,6 \times 10^{-7}$

 $0,3 \times 10^{-7}$

 0

Lato 40 Km

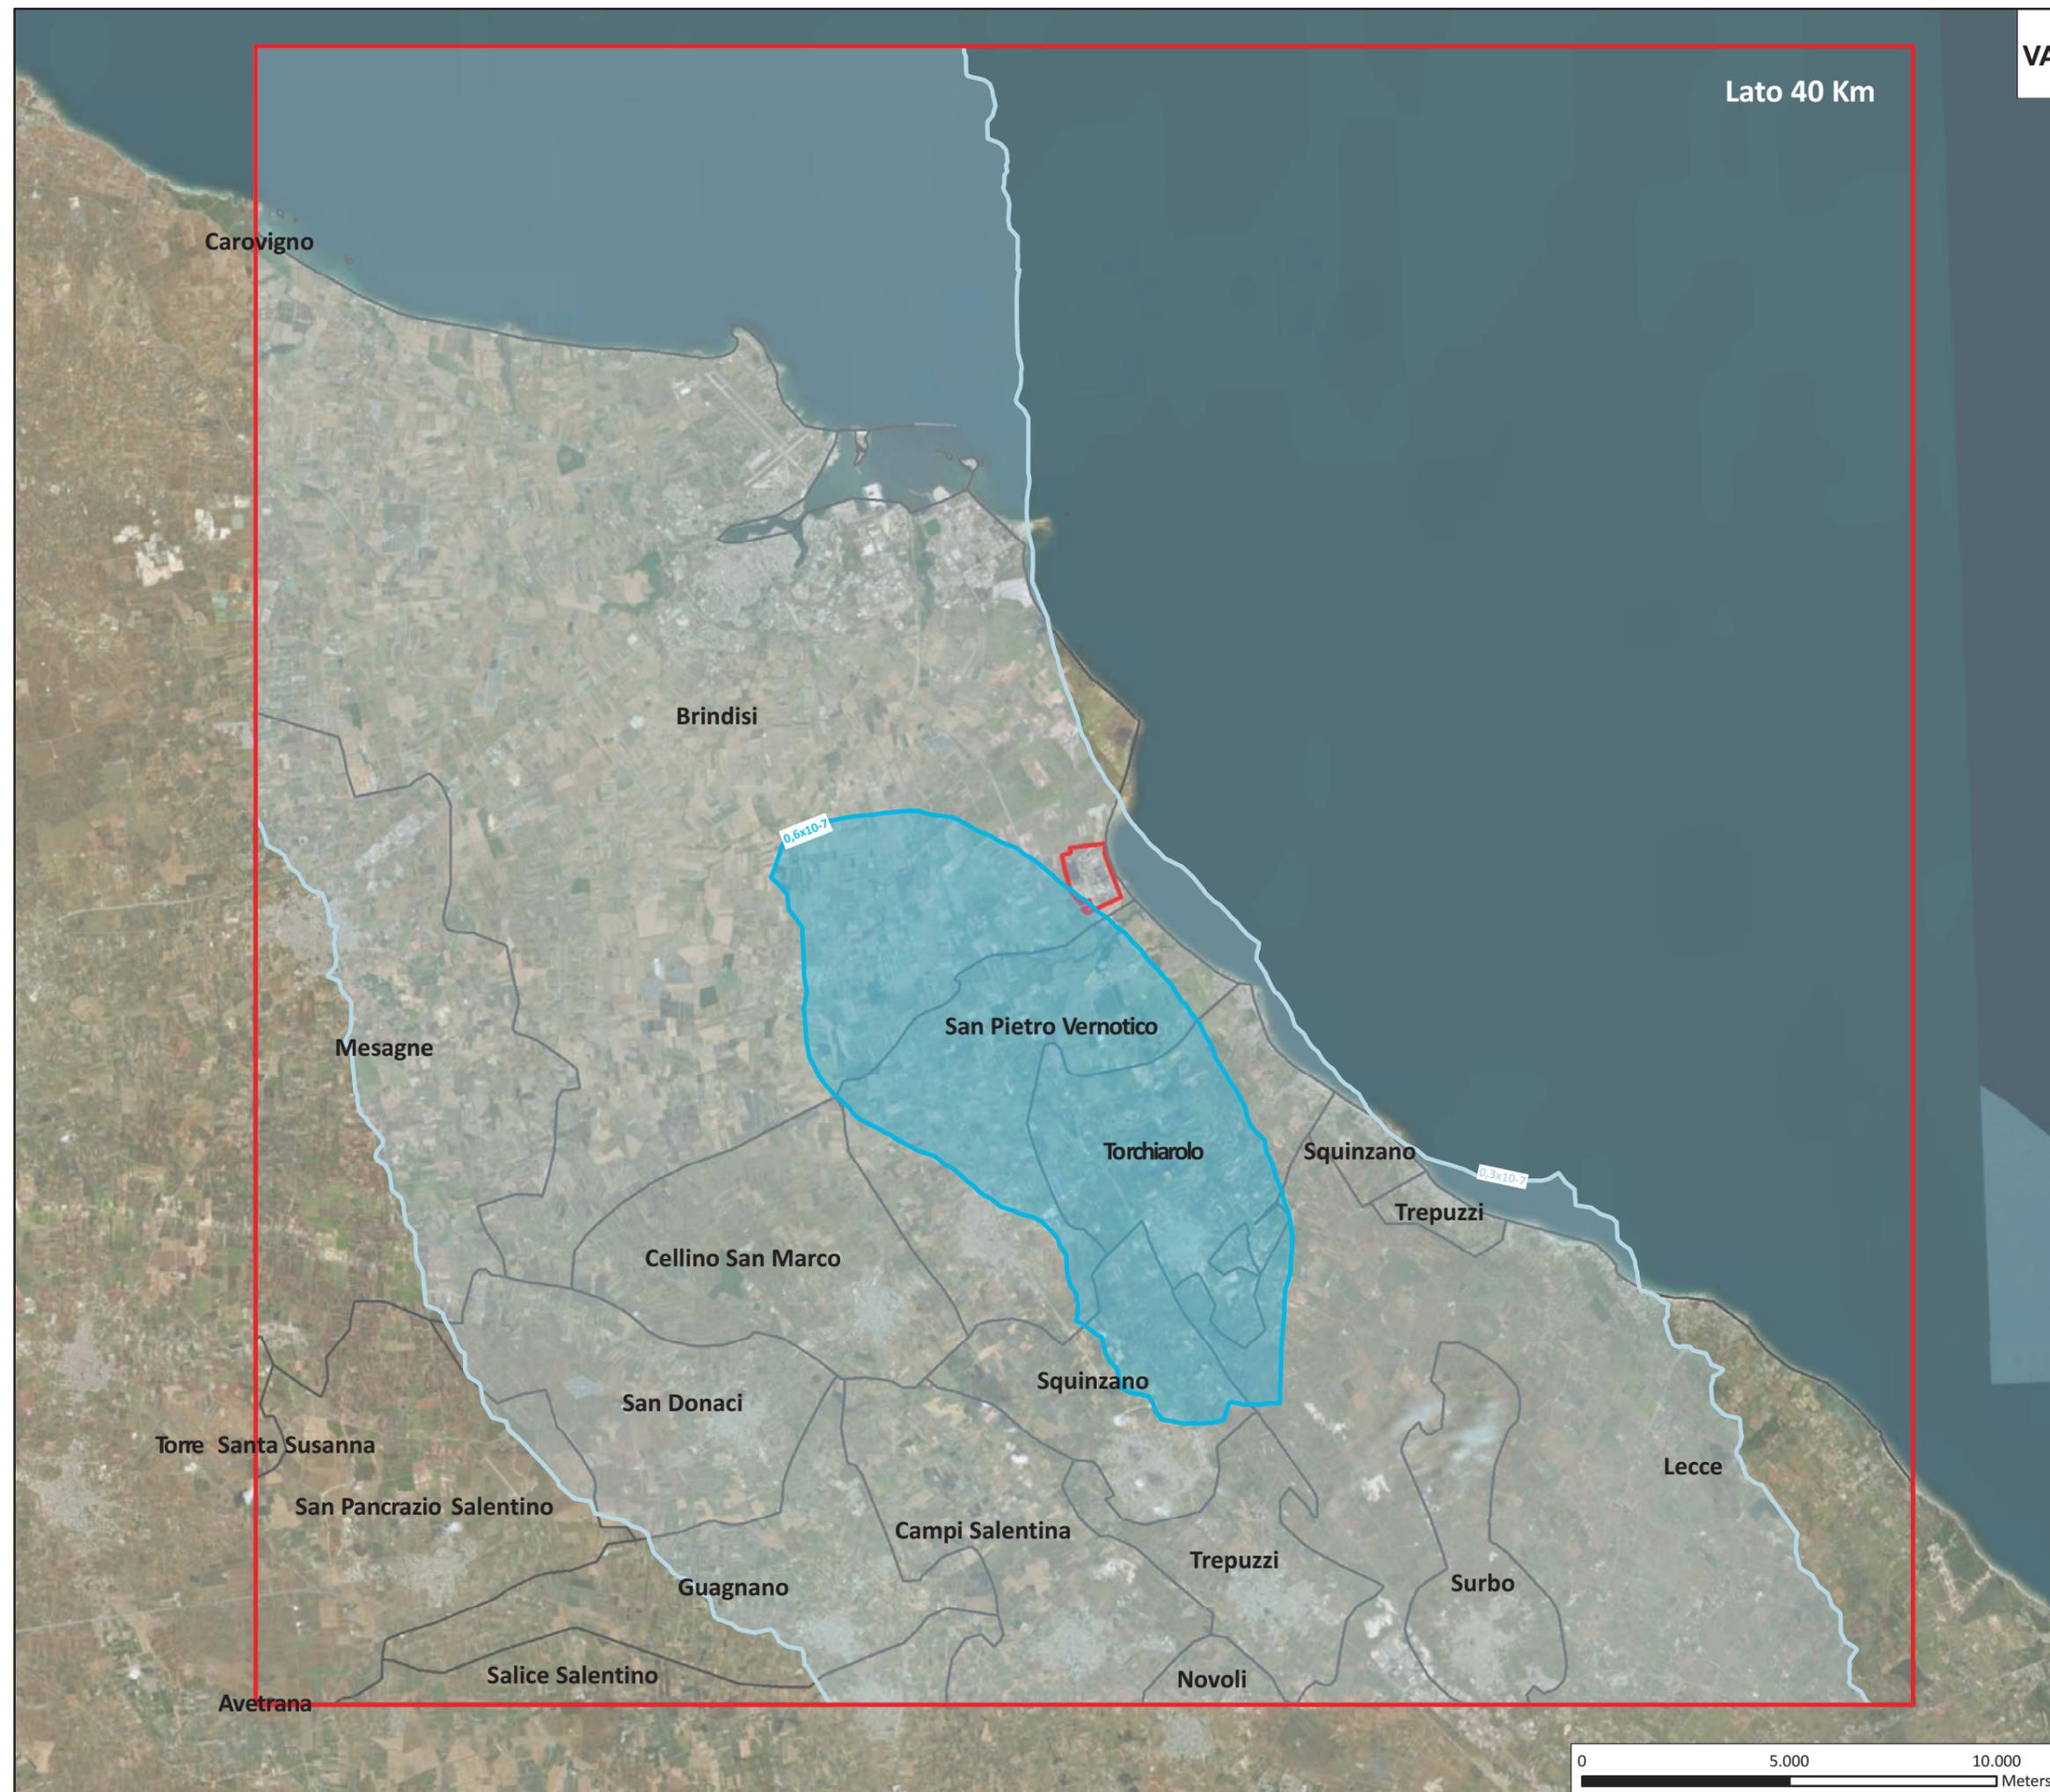

Valutazione di Impatto Sanitario

Centrale Termoelettrica "Federico II"
Tavola 8c - Mappa curve di isorischio
cancerogeno assessment
tossicologico Fase 3

ICARO
Settembre 2019