TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE PER TUBO DI PROTEZIONE

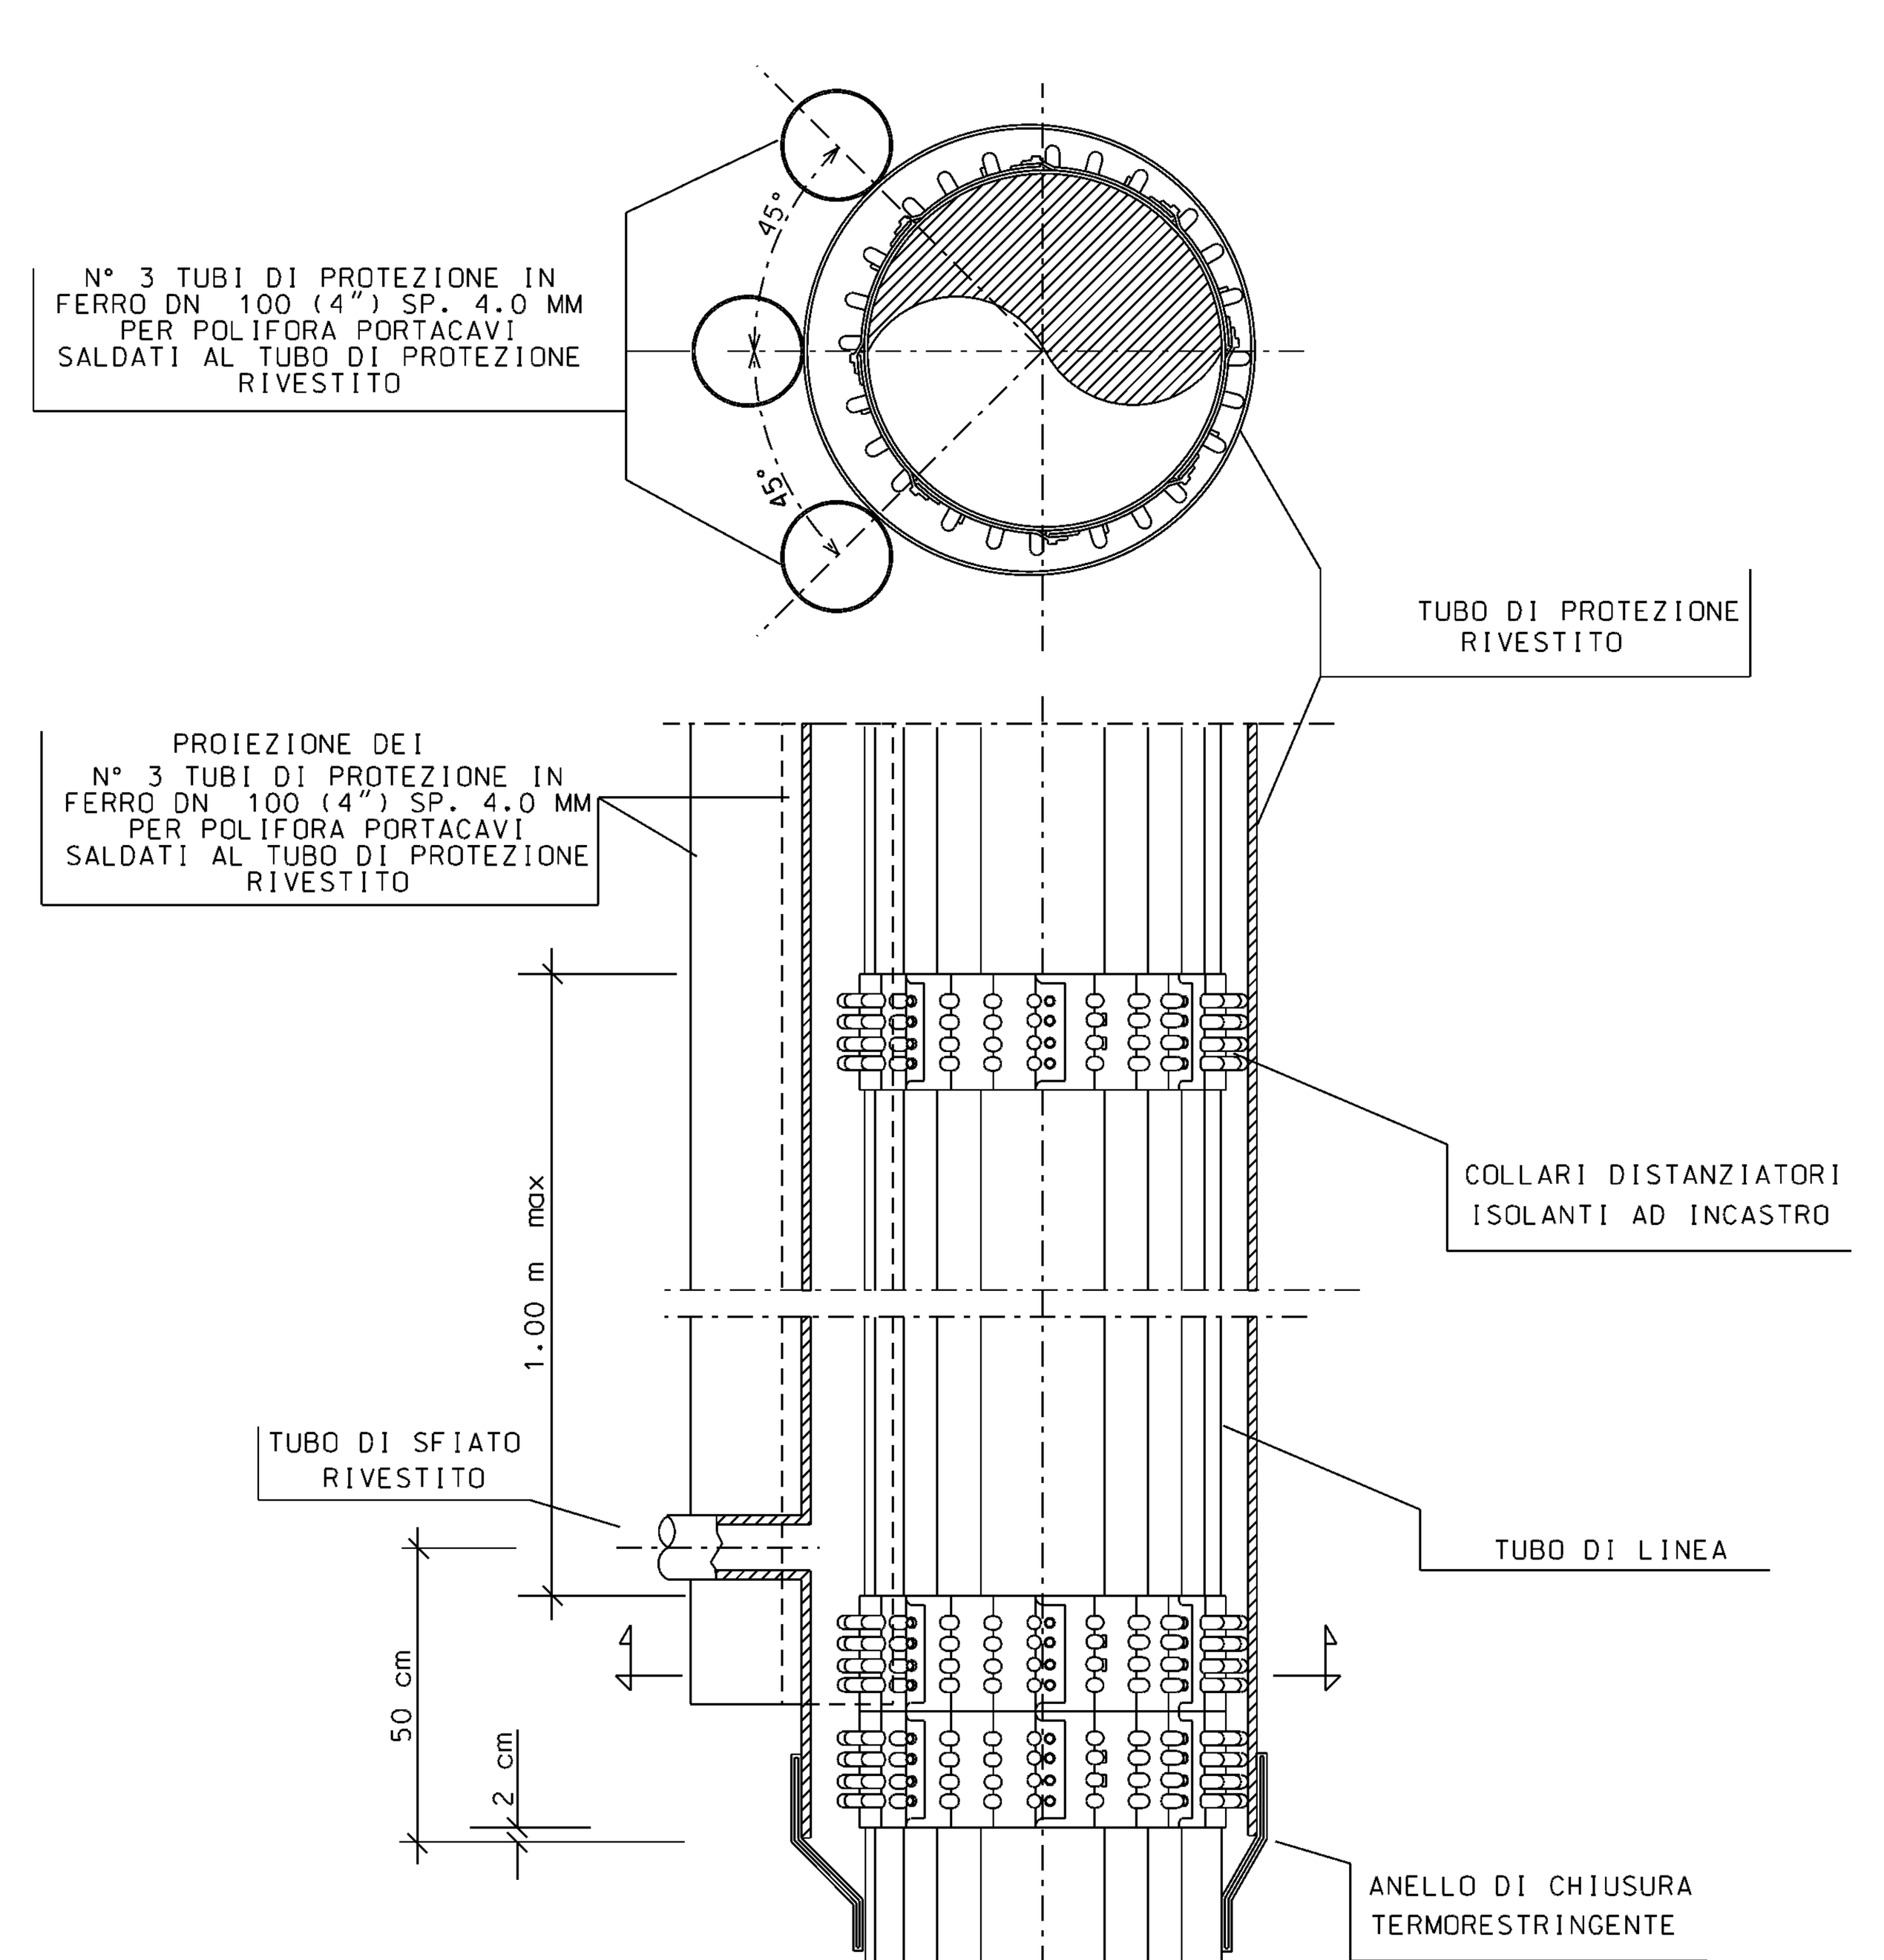

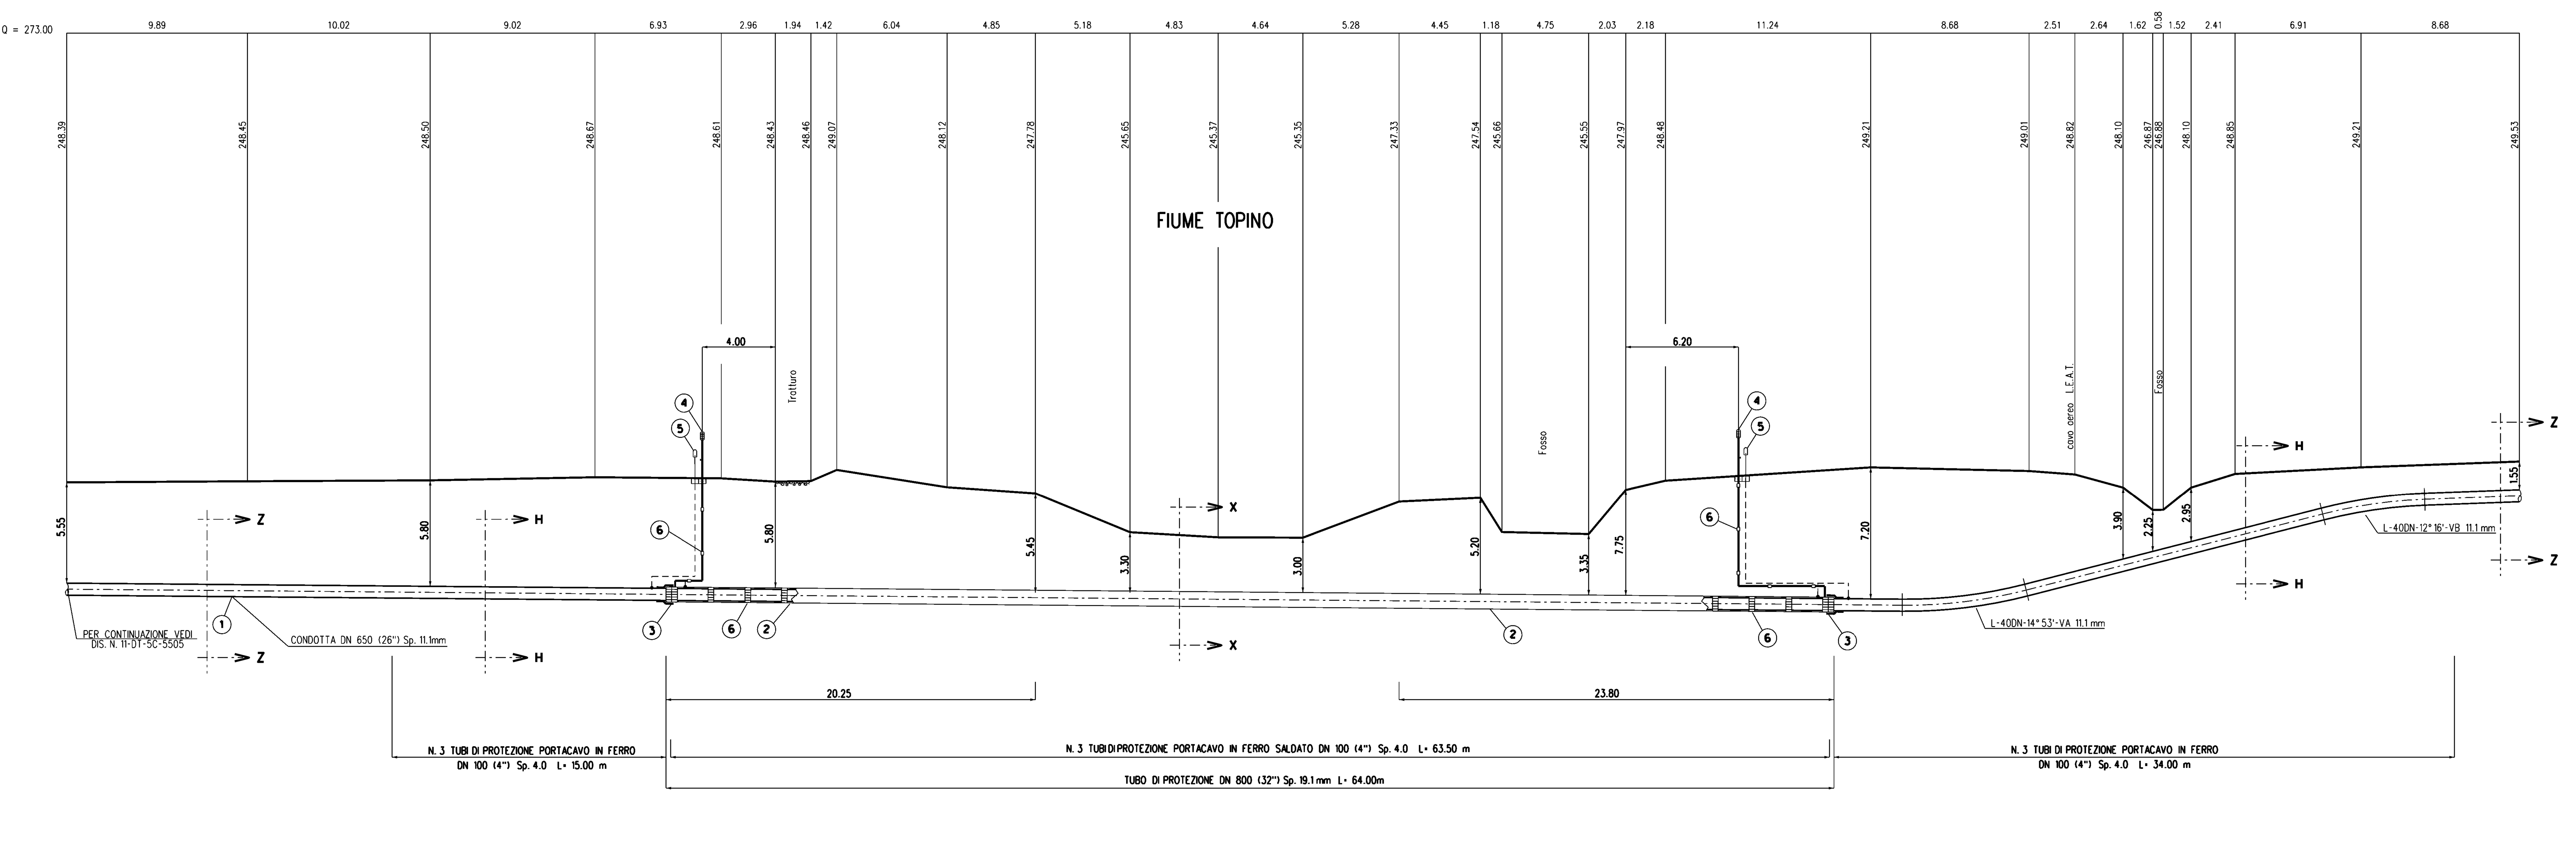

SEZIONE A - B scala 1:200

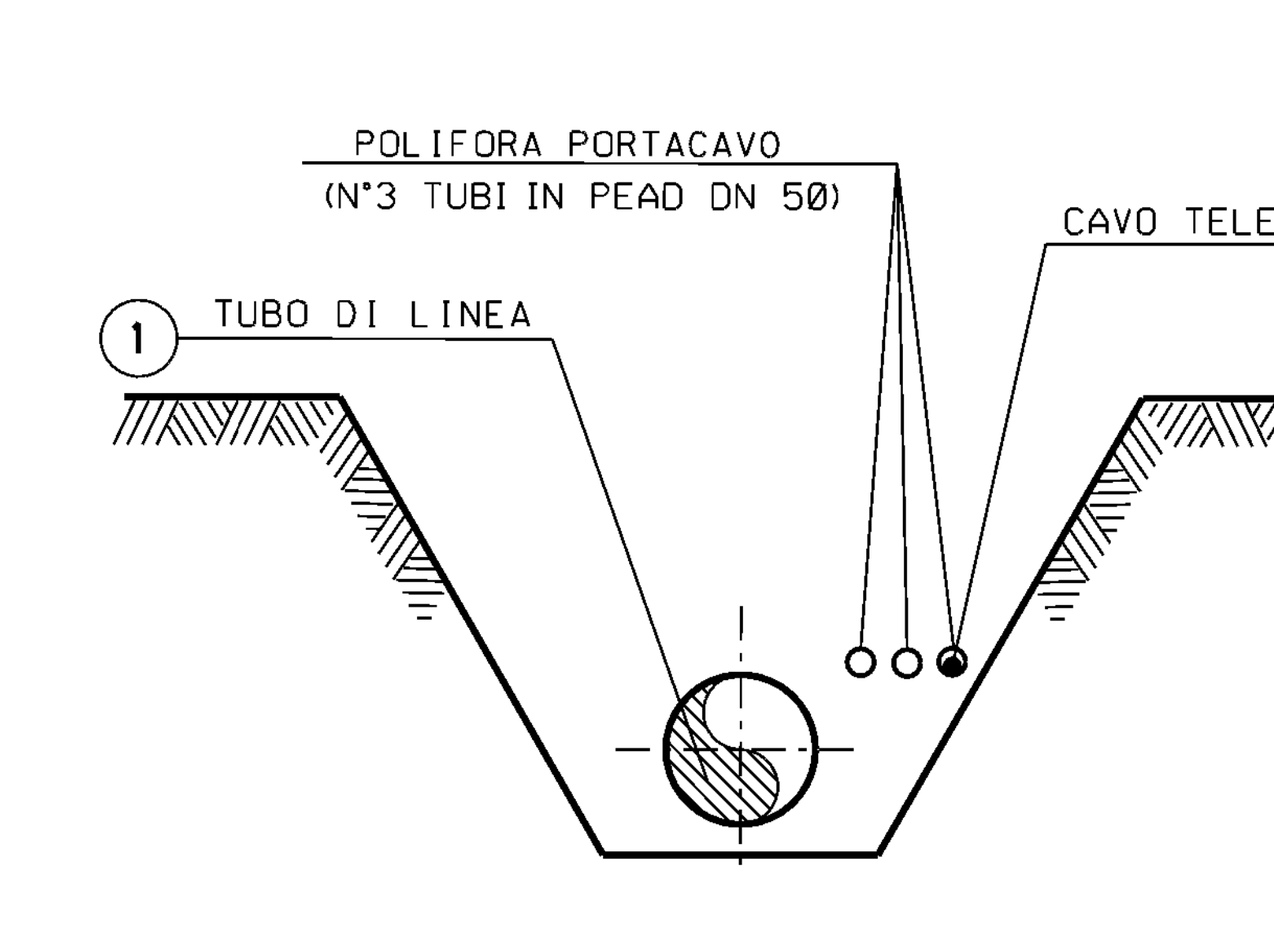

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

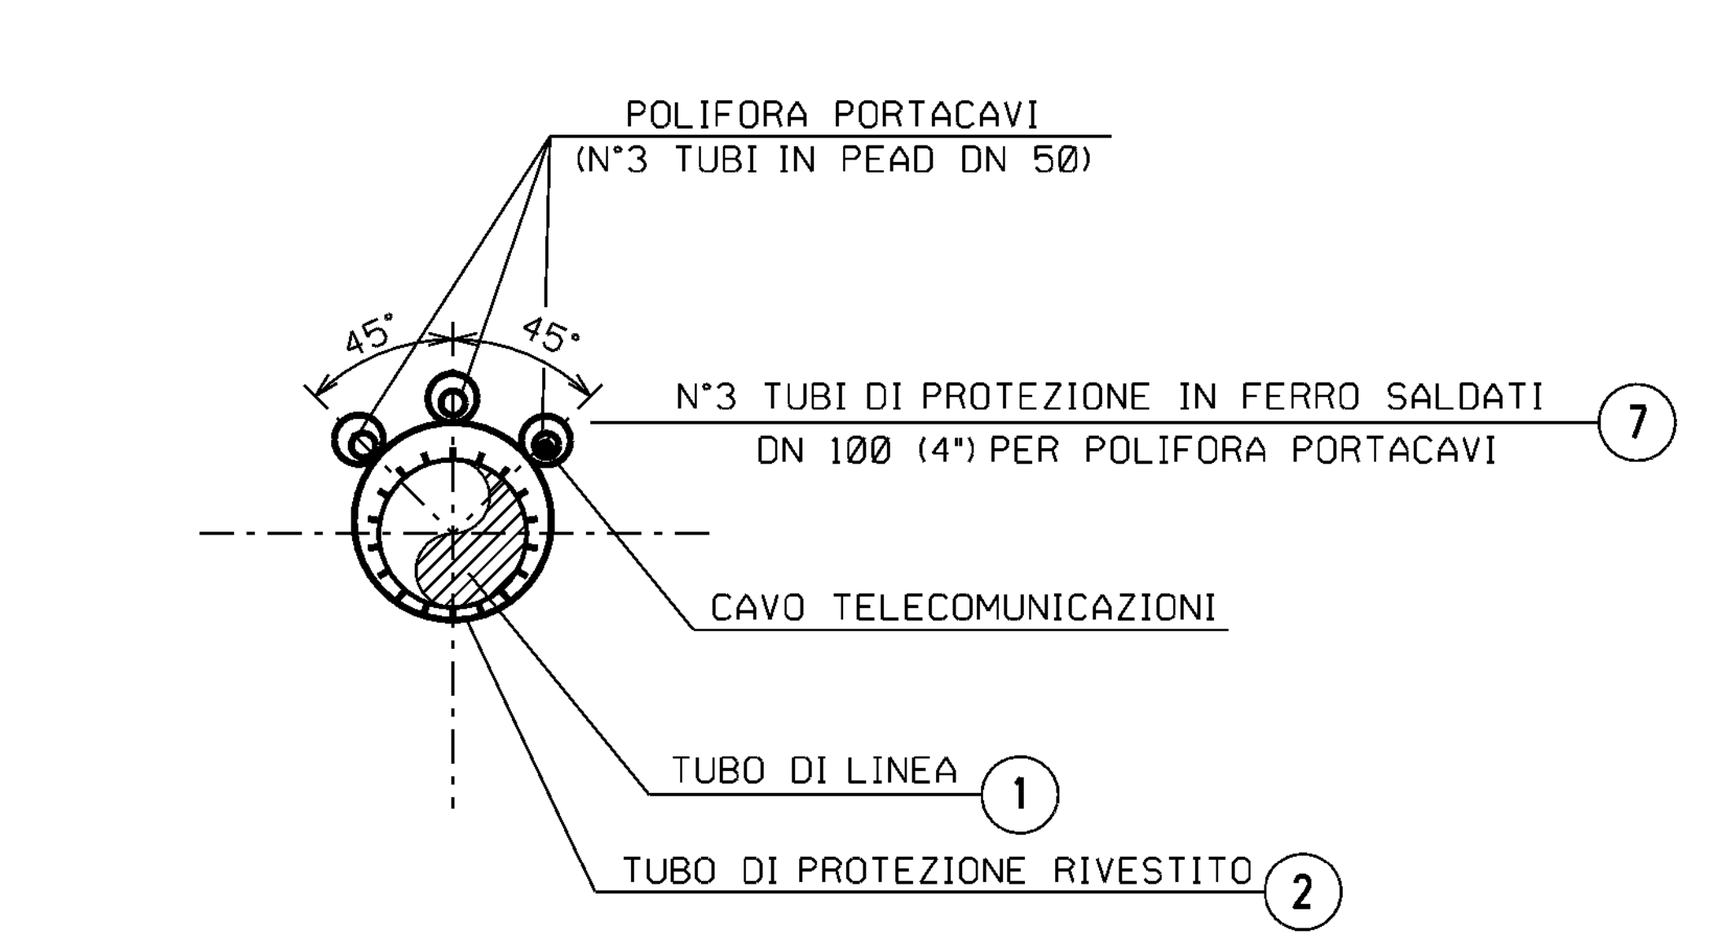

SEZIONE X-X (TRIVELLAZIONE)

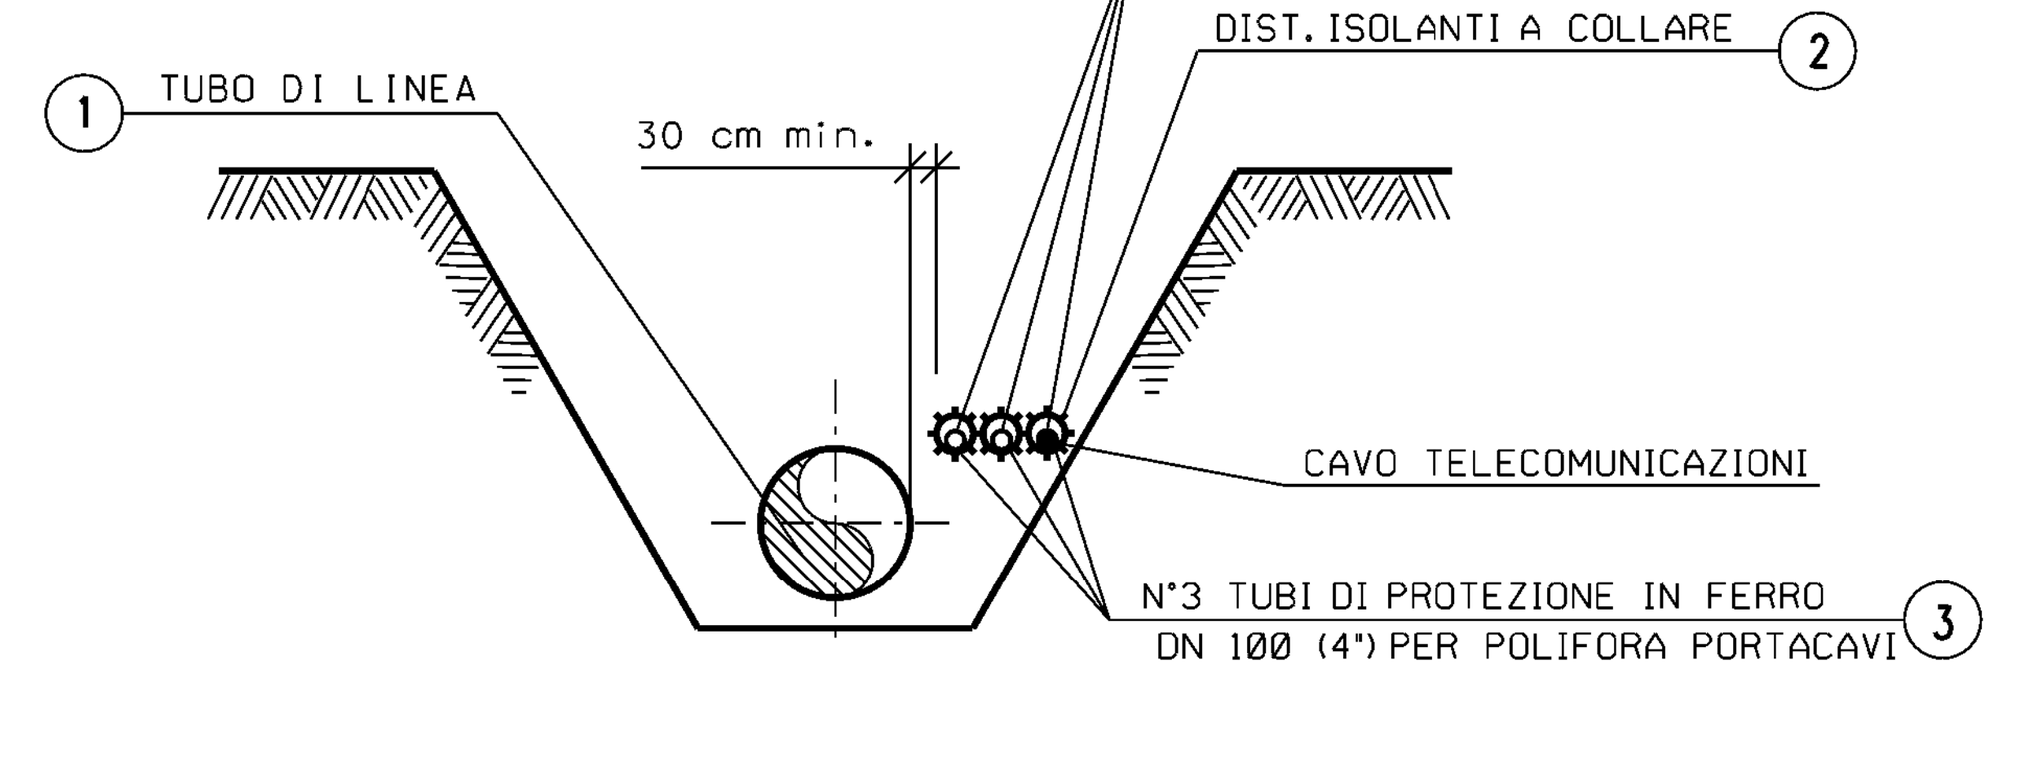

SEZIONE H-H (SCAVO A CIELO APERTO)

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo di acciaio GRADO L415 MB DN 650 (26") De 660.0 mm Sp. DI LINEA E MAGGIORATO Sp 11.1 mm costruito secondo tab. GASD A 01.01.20 u.e. rivestimento in Polietilene Sp 2.50 mm	
2	Tubo di protezione in acciaio Grado EN L415 MB DN 800 (32") Sp. 19.1 mm costruito secondo tab. GASD A 01.04.01 u.e.	64.00m
3	Anello di chiusura termorestringente DN 650 (26") x DN 800 (32") costruito secondo tab. GASD A.09.02.11 u.e.	n. 2
4	Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo2 costruito secondo tab. GASD A 09.06.02 u.e.	n. 2
	Tubo di sfiato in Fe 33 UNI 7288/74 DN 80 (3") Sp. 2.9 mm costruito secondo tab. GASD A 01.03.01 u.e.	18.00 m
5	Punto di misura P.E. a cassetta piantana secondo GASD A 7.01.05 u.e.	n. 2
6	Distanziatori isolanti a collare con fissaggio ad incastro costruiti secondo tab. GASD A.09.01.06 u.e.	
	tubo di sfiato DN 80 (3") anelli	n. 9
	tubo di protezione per polifora DN 100 (4") anelli	n. 74
	tubo di linea DN 650 (26") anelli	n.67
7	Tubo di protezione in ferro DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi	337.50 m

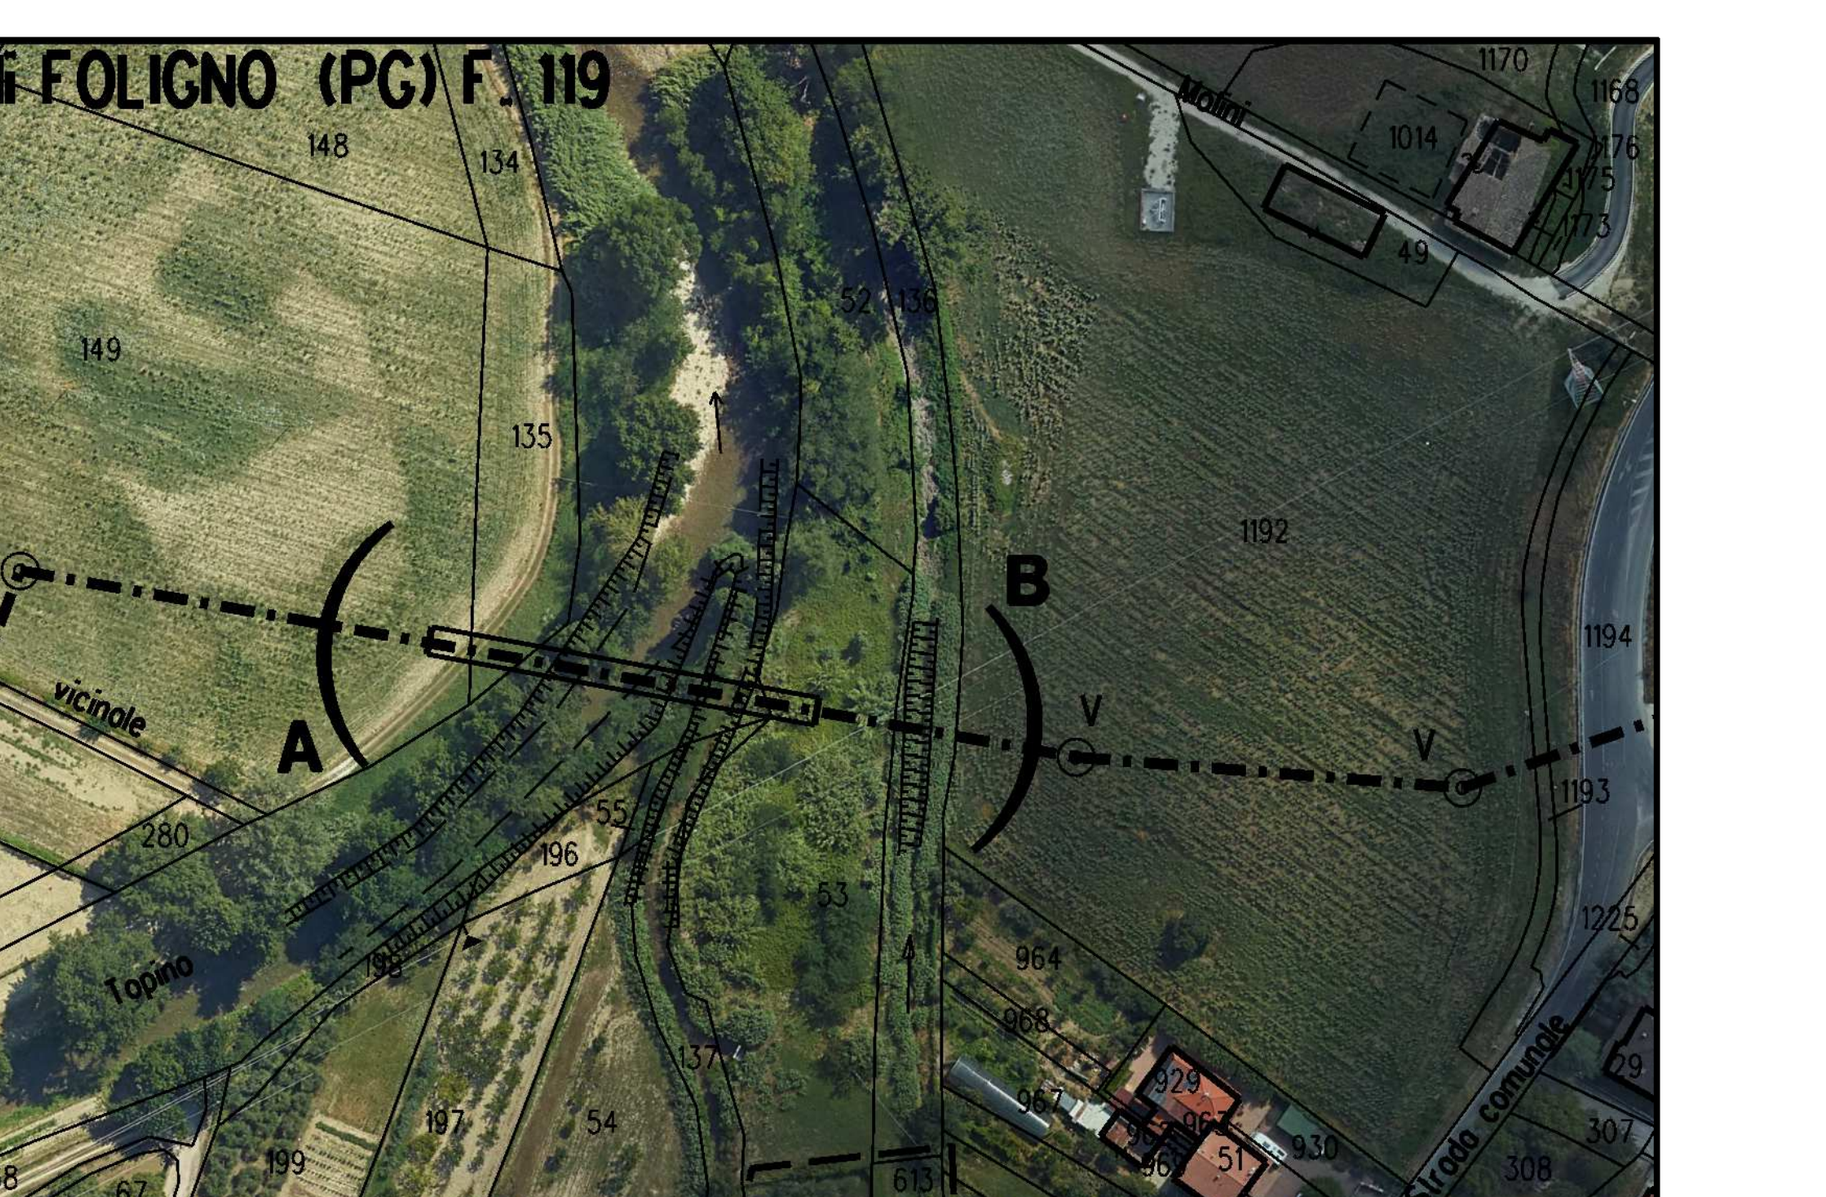

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
Comune di Foligno (PG) - Fg. 119, 105

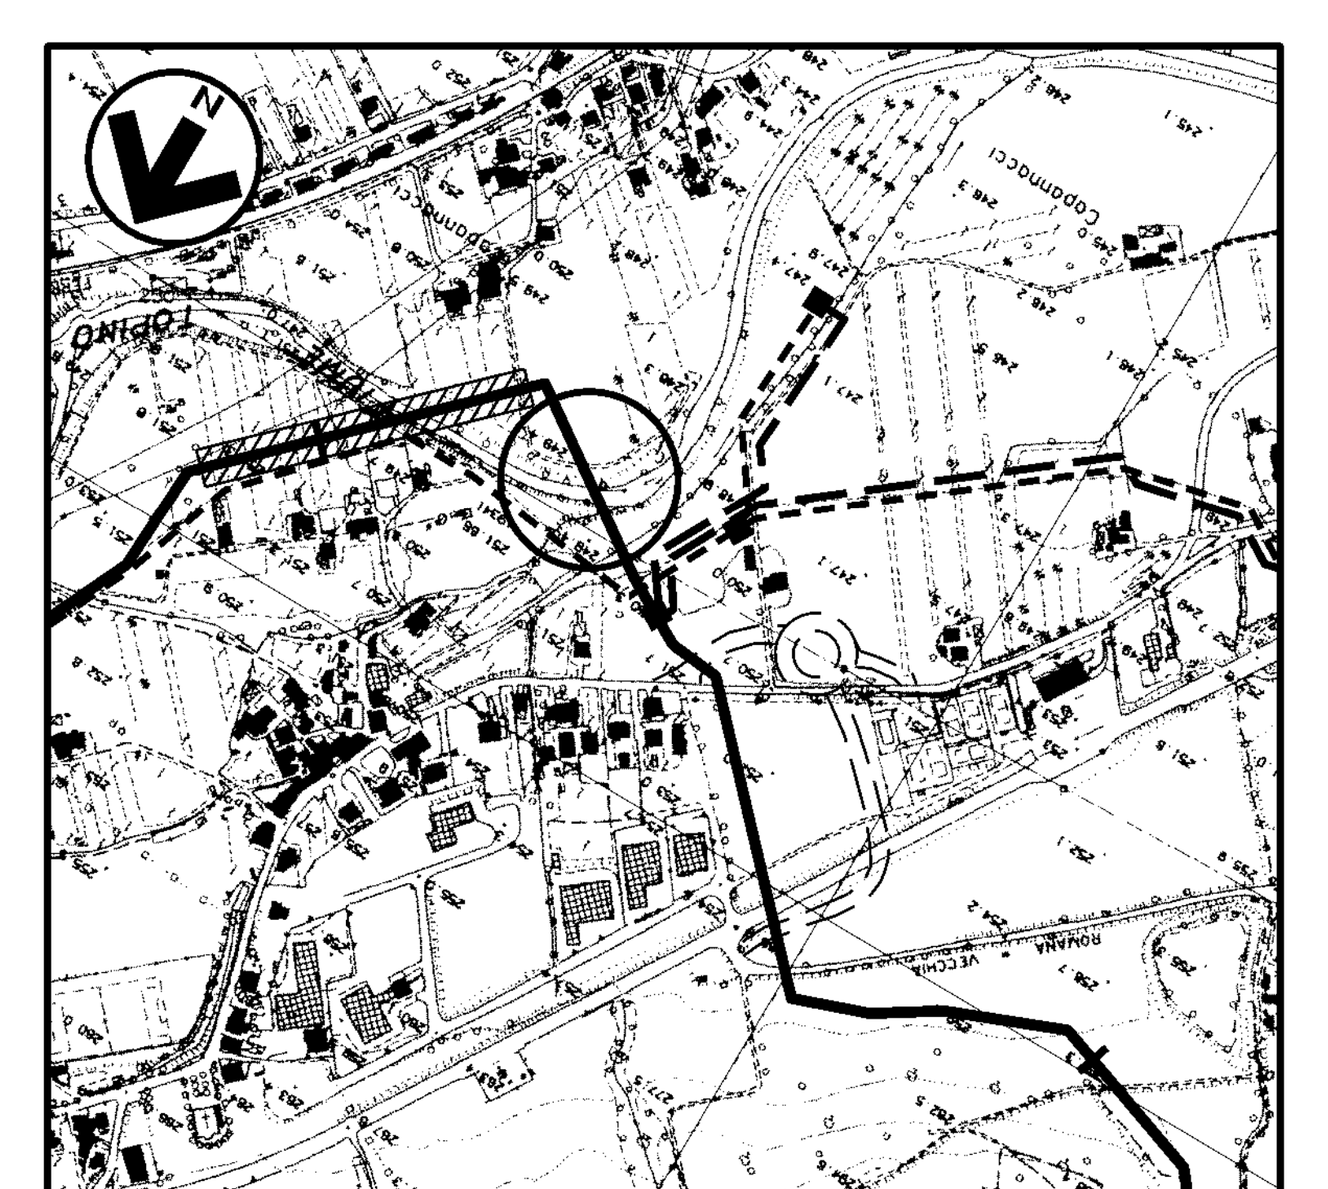

COROGRAFIA 1:10000
Foglio CTR F. 324010

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N

Rev	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
1	31/01/2020	EMISSIONE PER PERMESSI	E TATANI	G AIUDI	A SPADACINI
0	22/11/2019	EMISSIONE PER COMMENTI	E TATANI	G AIUDI	A SPADACINI

snam	PROGETTISTA: techfem — Rif. TFM: 011-PJM1-005-11-DT-8E-5506	COMMESSA: NR/19093 — UNITA': 11
RIFACIMENTO MET. FOLIGNO (FRAZ. COLFIORITO) - GALLESE DN 650 (26"), DP 75 bar		DIS N: 11-DT-8E-5506 — REVISIONE: 1
KP 19+286 3° ATTRAVERSAMENTO FIUME TOPINO		FG 1 DI 1 — SCALA 1:200

DOCUMENTO DI PROPRIETA' Snam Rete Gas. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.