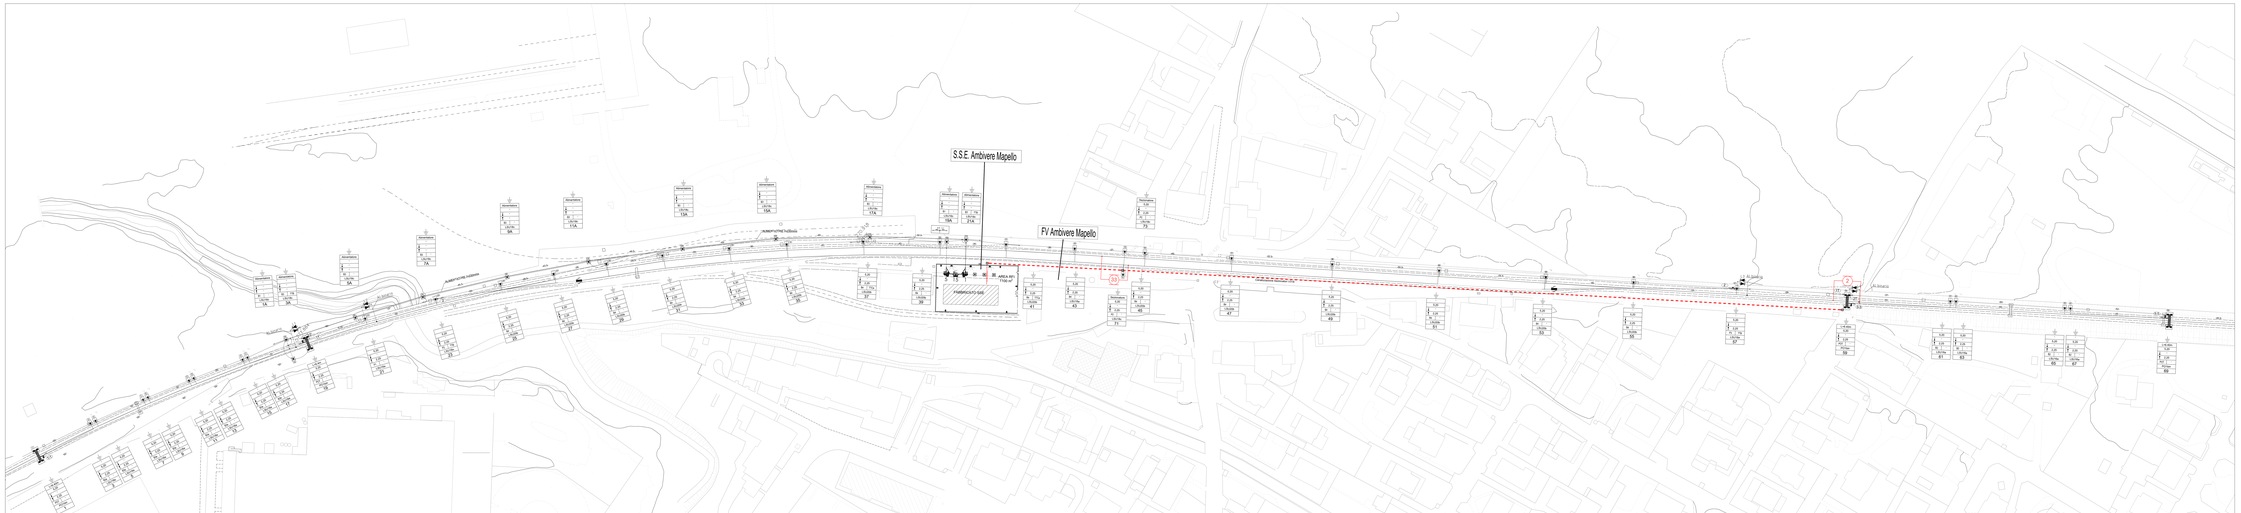

CARATTERISTICHE DEI CONDUTTORI IMPIEGATI

Binari di marcia Centrale e laterale:
Linea di Contatto Rigida Tipo "RIGIDA" Rev. 1300 della LCC Regionale
(-) Filo di contatto Cu-Ag 100mmq - Tro 1670 daN Regionale
(-) Sospensione a mensola in alluminio

Binari di precedenza e Controsensi RFI - Catenaria 27mmq:
(-) Cyclo Flexible Cu 120mmq - Tro 1120 daN e 972 Regionale
(-) Filo di contatto Cu-Ag 120mmq - Tro 1120 daN Regionale
(-) Sospensione a mensola in alluminio

Corde di Terra:
(-) Fune 70/285 da 170mmq

Armamento:
(-) Rotaia UIC 60 da 120mmq

			Legna
			Ferro
			Calcestruzzo
			Ghiaia
			Terreno
			Terreno/Roccia
			Roccia
			Calcestruzzo/Legna
			Tipo Sospeso
			Tipo Appoggio

LEGENDA SIMBOLI L.A.C.

	Centralino elica		Palo flangiato tipo L.Gb per sostegno mensolame ph.3/cadorna
	Centralino mattino		Palo isolatore con fondazione da dernjéh
	Ormeggio corto TE da 300mmq		Portale di ormeggio tirafone PT20/25
	Ormeggio F.C. / C.F.P. senza regolazione tipo "Cadorna" da 300mmq	(pennone)	Portale di ormeggio intermedio (ds. DS50/16)
	Ormeggio F.C. / C.F.P. con regolazione a vite tipo "Cadorna" da 300mmq e SERVOMOTORI a 240V	S	Pennone sostegno di scorta
	Ormeggio corto TE da 270mmq		Traversa isolata (catenaria rigida)
	Isolatore di sezione parcorribile		Portale di ancora doppio consolidato con TA/CDR (P.R.C.Ancora)
	Sezionatore gmc - manovra/ma a mano/ma a motore/ma a distanza		Ormeggio isolato circuito di terra
F.F.	Punto fisso conduttore 300mmq		Attacco, senza circuito di terra in doppia derivazione
	Grado di Fune Filare	S	Dispersore di terra
	Treccia a terra		Dispersore di terra profondo
	Armamento Ø27m senza lo cedar/Cu 120mmq	M	Fondazione Dodegno Armamento
	Controsaliscendo Sezionato CDS		Puntello Controsaliscendo Sezionato (Ecall)
	Lanterna di tensione Sottostante		

SCHEMA DISTRIBUZIONE E TABELLA CAVI - TELECOMANDO SEZIONATORI



TABELLA RIEPILOGATIVA CAVI TELECOMANDO SEZIONATORI

Ormeggio cavi neutrali	sez. Cu	sez. Al	Quantità
1x1 da 300mm a 1500mm	35	70	24
1x1 da 300mm a 1000mm	35	70	48
2x1 da 300mm a 1500mm	35	70	4
2x1 da 300mm a 1000mm	35	70	8
1x1 da 300mm a 1500mm	2	4	12
1x1 da 300mm a 1000mm	2	4	24
1x1 da 300mm a 1500mm	4	6	12
1x1 da 300mm a 1000mm	4	6	24
1x1 da 300mm a 1500mm	16	25	12
1x1 da 300mm a 1000mm	16	25	24

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J64H17000140001

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 7: SSE DI AMBIVERE / MAPELLO, STAZ. DI AMBIVERE / MAPELLO, TRATTA AMBIVERE / MAPELLO PONTE SAN PIETRO.

LINEA DI CONTATTO
Sezione di Ambivere/Mapello
Andamento Planimetrico canalizzazioni e cavi sezionatori TE

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NA0 1 7	0 7	P R O	R F I	P B	L C A C D 0 1 0 0	0 0 2	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Pugliese	Giugno 2019	A. Tiziano	Giugno 2019	A. Bontempi	Giugno 2019	M.Bartolini Giugno 2019

File: SE-SSE7PBR-C1-000-C1.dwg

n.Elab: