

PAI IDRAULICO

Rischio Idraulico

- R1
- R2
- R3
- R4

Pericolo Idraulico

- H1
- H2
- H3
- H4

PSFF_Piano Stralcio delle Fasce Fluviali


- A_2: Tr < 2 anni
- A_50: Tr = 2-50 anni
- B_100: Tr = 50-100 anni
- B_200: Tr = 100-200 anni
- C: Fascia Geomorfologica

Fonte: <http://webgis2.regione.sardegna.it/catalogodati/>

Localizzazione Geografica Impianto



Pianta chiave

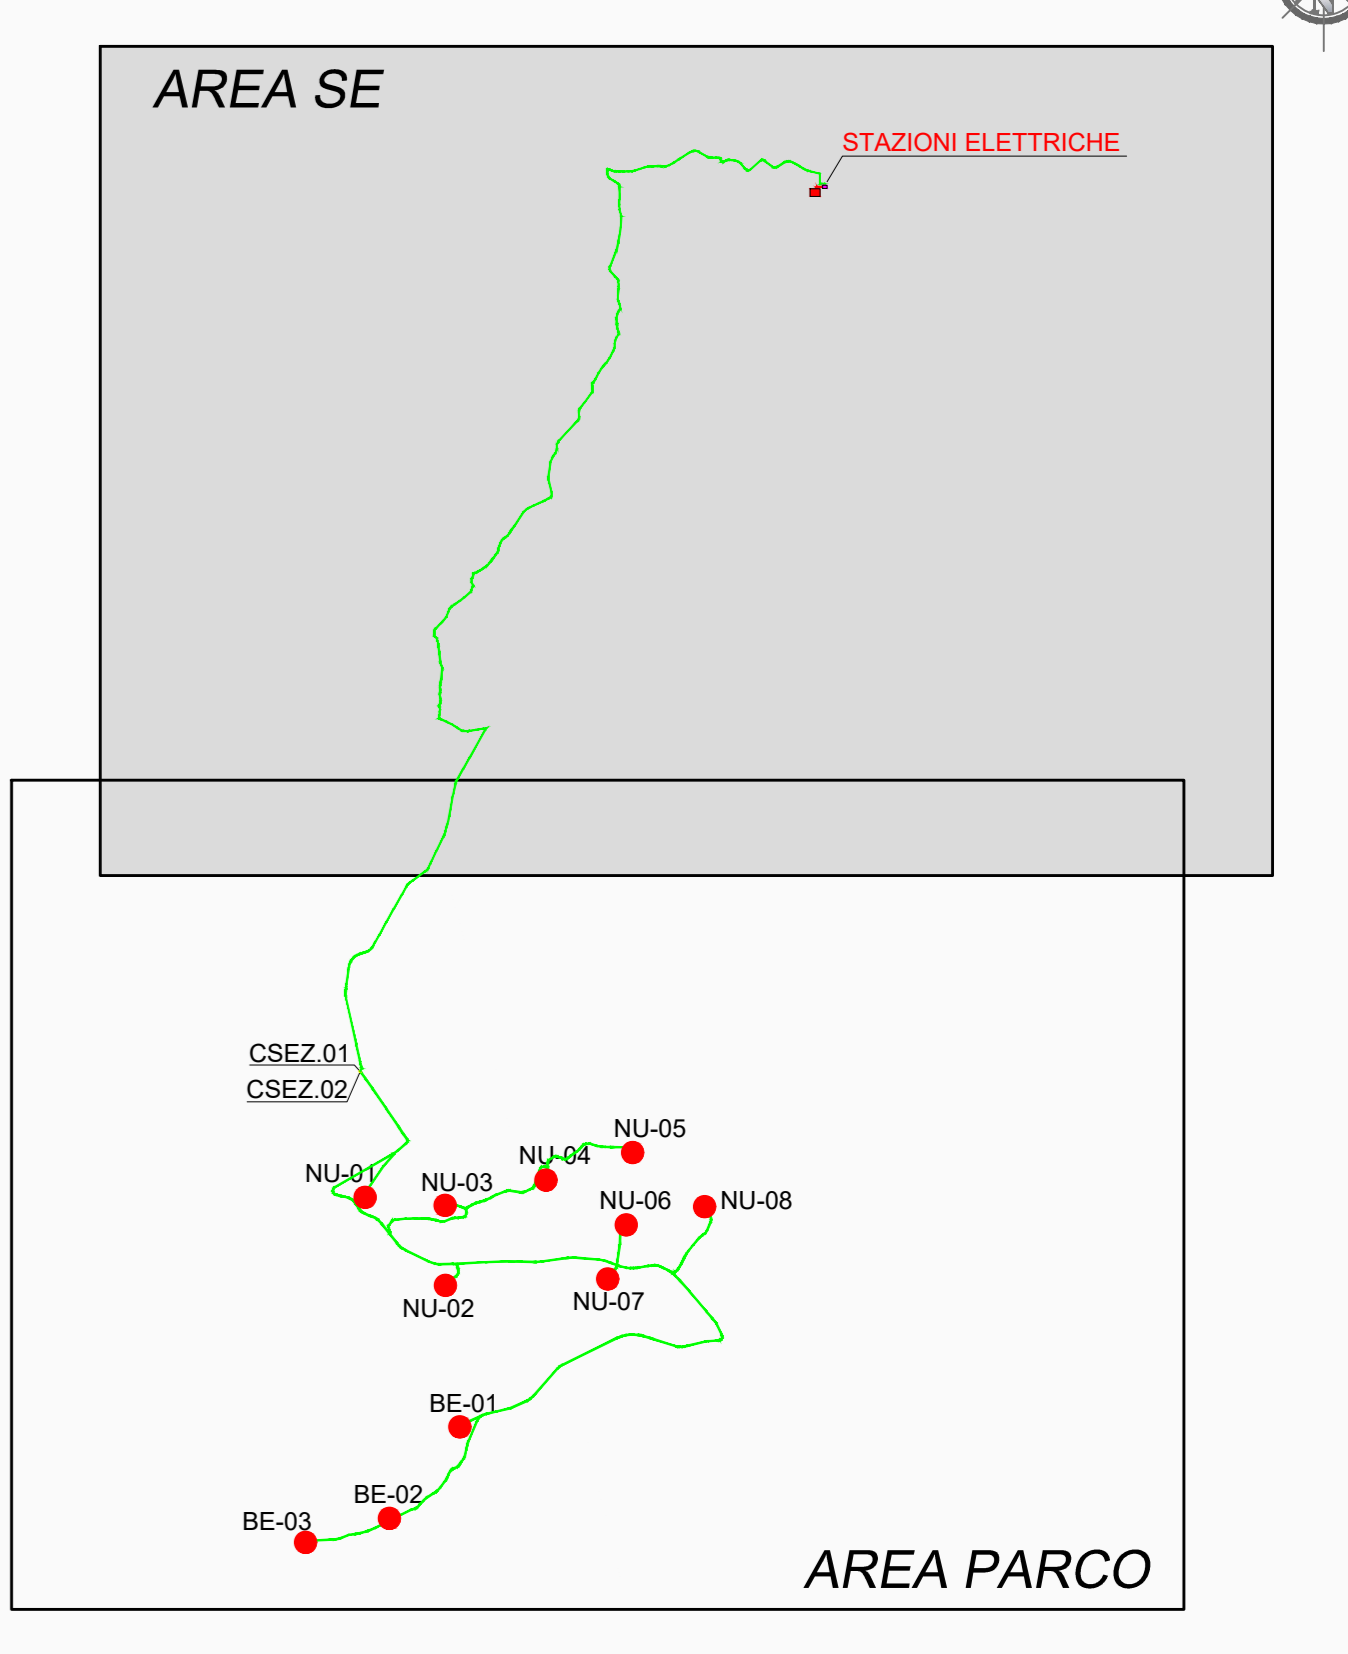

Legenda

- CAVIDOTTO MT
- PIAZZOLE WTG
- LAYOUT IMPIANTO
- LIMITI COMUNALI
- LIMITI PROVINCIALI
- CAVIDOTTO AT INTERRATO
- STAZIONE ELETTRICA BUDDUSO' 150 kv
- STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE INNOGY ITALIA S.p.A.
- CABINE SEZIONAMENTO

CTR scala: 1:10.000
Fonte: <http://www.sardegnaeportal.it/areematematiche/cartatecnica regionale/>

REGIONE SARDEGNA
Provincia di Sassari (SS)

COMUNI DI NULE E BENETUTTI



1	EMMISSIONE PER ENTI ESTERNI	25/05/20	ANEX	FURNO C	MASTASI A
0	EMMISSIONE PER COMMENTI	26/03/20	ANEX <td>FURNO C <td>MASTASI A</td> </td>	FURNO C <td>MASTASI A</td>	MASTASI A
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

INNOGY ITALIA S.p.A.

Sede legale in Milano, via F. Restati, 3/1 - 20124 Milano, Codice Fiscale e P. IVA 0259040021
 Direzione Progettazione: **gintex**
 Via Pippo Fara, 1 - 36100 Stradone (SR) Tel. 0571.1813283
 www.innogy.it e-mail: info@innogy.it

PARCO EOLICO DI NULE E BENETUTTI **DEFINITIVO**

Elaborato: **INQUADRAMENTO IMPIANTO EOLICO SU PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI PERICOLO E RISCHIO IDRAULICO E PSFF**

Scala: 1:10.000 Nome DIS/FILE: C19023505-VA-PL-15-01 Allegato: 2/2 F.to: A0

Il presente documento è di proprietà della ANEX GROUP s.r.l. È vietata la consultazione e non è il ripubblicare senza il preventivo permesso scritto dell'editore. Le società tutte i propri diritti e ogni riserva.