

PAI FRANE E ALLUVIONI

Pericolo Frana

- Hg0
- Hg1
- Hg2
- Hg3
- Hg4

Pericolo Alluvioni

- H1
- H2
- H3
- H4

PRGA Piano Gestione del Rischio di Alluvione

- Tr 50 - 80
- Tr 80 - 110
- Tr 110 - 140
- Tr 140 - 170
- Tr 170 - 200

Area Cleopatra

- H1

Fonte: <http://webgis2.regione.sardegna.it/catalogodi/>

Localizzazione Geografica Impianto


Pianta chiave

Legenda

- CAVIDOTTO MT
- PIAZZOLE WTG
- LAYOUT IMPIANTO
- LIMITI COMUNALI
- LIMITI PROVINCIALI
- CAVIDOTTO AT INTERRATO
- STAZIONE ELETTRICA BUDDUSO' 150 kv
- STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE INNOGY ITALIA S.p.A.
- CABINE SEZIONAMENTO

481030	481040
481070	481080
481110	481120
481150	481160

CTR scala: 1:10.000
Fonte: <http://www.sardegna.gov.it/areetematiche/cartatecnica/regionale/>

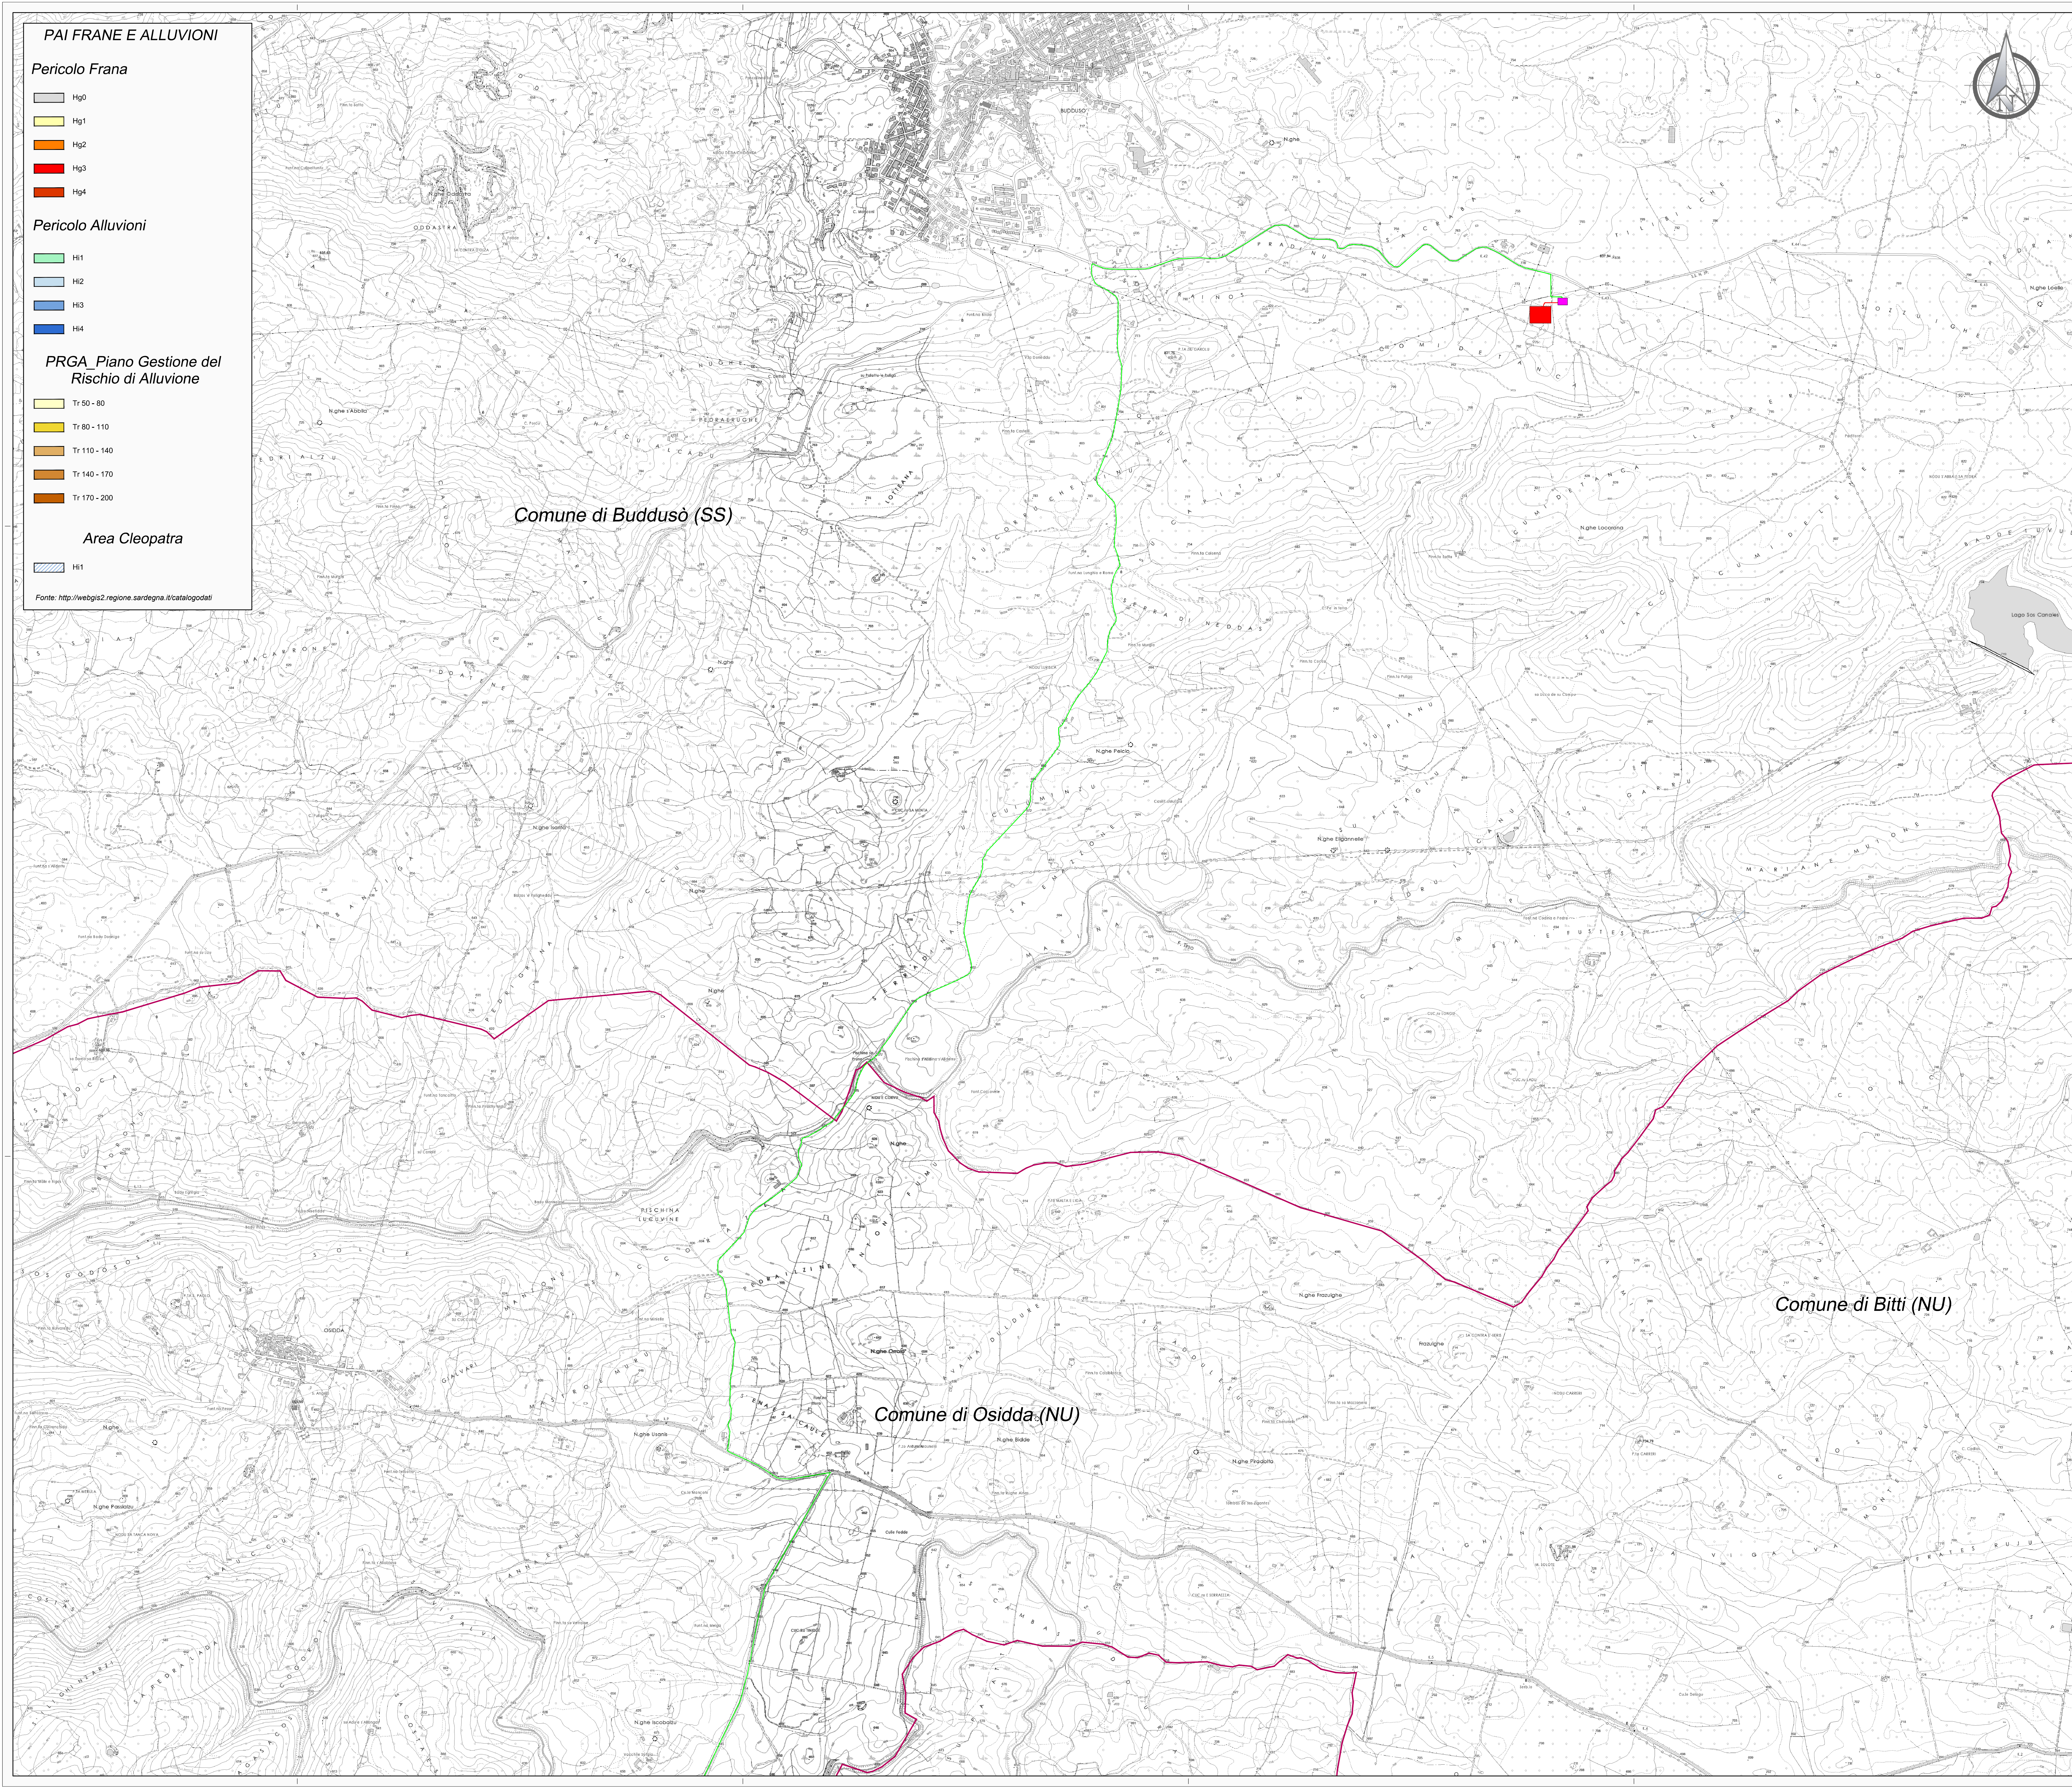

REGIONE SARDEGNA
Provincia di Sassari (SS)

COMUNI DI NULE E BENETUTTI

1	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	25/05/20	ANTEX	FURNO C.	NASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	26/05/20	ANTEX	FURNO C.	NASTASI A.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

Comittente:

INNOGY ITALIA S.p.A.

Sede legale in Milano, via F. Restelli, 3/V1 - 20124 Milano, Codice Fiscale e P. IVA 0259064021

Progettazione:

Antex group Via Pippo Fara, 1 - 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931 1813283
www.annogroup.it e-mail: info@annogroup.it

Progetto: **PARCO EOLICO DI NULE E BENETUTTI** **DEFINITIVO**

Elaborato: **INQUADRAMENTO IMPIANTO EOLICO SU PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO**

PAI PERICOLO FRANE E ALLUVIONI - PRGA - AREA CLEOPATRA

Scala: Nome DS/FILE: C19023505-VA-PL-17-01 Allegato: 2/2 F.to: 40

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP s.p.a.
È vietata la consultazione e l'uso o la riproduzione senza il permesso scritto dello scrivente. La società tutela i propri diritti e ogni legge.