

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LOVERO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

**S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -
TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)
E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)**

PROGETTO ESECUTIVO

 <p>STUDIO CORONA</p>	 <p>Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211</p>	<p>ING. RENATO DEL PRETE</p> <p>Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073</p>	 <p>Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433</p>	 <p>Ing. Gabriele Incecchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102</p>
	<p>Ing. Renato Vaira (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)</p>	 <p>Società designata: GA&M</p> <p>Prof. Ing. Matteo Ranieri Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137</p>	<p>SETAC Srl Servizi & Engineering Trasporti Ambiente Costruzioni</p> <p>Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771</p>	<p>ARKE' INGEGNERIA s.r.l. Via Industriale, Trapani - C.P. 70124 Bari</p> <p>Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970</p>

<p>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Dott. Ing. Giancarlo LUONGO</p>	<p>RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</p>  <p>Ing. Valerio BAJETTI</p>	<p>GEOLOGO</p>  <p>Dott. Geol. Francesco AMANTIA SCUDERI</p>	<p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p>  <p>Ing. Gaetano RANIERI</p>
--	---	---	--

<p>IS01</p>	<p>I - PROGETTO STRUTTURALE - OPERE D'ARTE MINORI IS - MURO IN SX DA KM 6+256,33 A KM 6+383,42 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO</p>
--------------------	---

<p>CODICE PROGETTO</p> <p>PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.</p> <p>M I 3 2 4 E 1 8 0 1</p>	<p>NOME FILE</p> <p>IS01 - P00OS07STRRE01_B.dwg</p>	<p>REVISIONE</p> <p>B</p>	<p>SCALA:</p> <p>-</p>
<p>CODICE ELAB.</p> <p>P 0 0 O S 0 7 S T R E 0 1</p>			

C					
B	EMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA ANAS	Febbraio 2020	ING. FRANCO NACCI	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI
A	EMISSIONE	Febbraio 2019	ING. FRANCO NACCI	ING. FABRIZIO BAJETTI	ING. VALERIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	2
2	DESCRIZIONE DELLE OPERE.....	2
3	UBICAZIONE DELL'OPERA.....	3
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
5	UNITA' DI MISURA.....	4
6	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.....	4
6.1	Calcestruzzo.....	4
6.1.1	Calcestruzzo per opere di sottofondazione	4
6.1.2	Calcestruzzo per FONDAZIONI ED ELEVAZIONI	5
6.1.3	Caratteristiche del calcestruzzo ai fini della durabilità	5
6.1.4	Verifiche allo stato limite di apertura delle fessure	6
6.1.5	Copriferro	6
6.2	Acciaio.....	7
6.2.1	Acciaio per barre di armatura lenta	7
7	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA	7
8	VITA NOMINALE, CLASSE D'USO E PERIODO DI RIFERIMENTO.....	10
8.1	Vita nominale.....	10
8.2	Classe d'uso	10
8.3	Periodo di riferimento per l'azione sismica	10
9	METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA.....	10
9.1	Metodo di analisi in condizioni sismiche	12
10	ANALISI DEI CARICHI.....	14
10.1	Carichi Permanenti g_1	14
10.1.1	Peso proprio muro di sostegno	14
10.2	Carichi Permanenti non strutturali G_2	14
10.2.2	Peso del rivestimento in pietra	15
10.2.3	Spinta del terreno in condizioni statiche	15
10.3	Azioni Variabili Q	15
10.3.1	Azioni variabili da traffico.....	15
11	PROGRAMMI PER L'ANALISI AUTOMATICA	15
11.1	VALIDAZIONI DEL CALCOLO E CASI PROVA	16
11.2	ANALISI DELL'OPERA DI SOSTEGNO.....	16
11.3	Calcolo della spinta attiva con Coulomb	16
11.4	Calcolo della spinta attiva con Mononobe & Okabe	17
11.5	Carico uniforme sul terrapieno.....	18
11.6	Spinta attiva in condizioni sismiche	18
11.7	Carico limite di fondazioni superficiali su terreni	18
11.8	RISULTATI DELLE VERIFICHE	21
11.9	ANALISI DI STABILITA'	99

1 INTRODUZIONE

La presente relazione è inserita nell'ambito del Progetto Esecutivo della progettazione della "SS 38 Lotto 4 Nodo di Tirano, Tratta A (Svincolo di Bianzone-Svincolo La Ganda) e Tratta B (Svincolo La Ganda-Campone di Tirano).

Nel presente documento si affrontano le problematiche progettuali connesse al dimensionamento e alla verifica del muro di sostegno in c.a. a mensola in sx dalla progressiva 6+256,33 km alla progressiva 6+383,42 km dell'asse principale.

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il muro di sostegno, della lunghezza complessiva di circa 125 metri, è composto da n. 9 conci. I conci n. 1, n. 2 e n. 6 sono di altezza variabile; la variabilità di altezza nell'ambito dello stesso concio comporta una variabilità anche dello spessore alla base del muro al fine di garantire per il paramento inclinato l'angolo di inclinazione pari a 6°.

Il muro è così costituito:

- Conci n. 1 e n. 2_ Muro di spessore di base variabile da 134 cm a 117 **cm** e spessore in sommità 60x70 cm compreso di cordolo, altezza variabile da 955 cm a 795 **cm**; zattera di fondazione di altezza pari a 160 **cm** e di larghezza pari a **800 cm** con suola di valle di larghezza variabile da 578 a 588 cm.
- Concio n. 3_ Muro di spessore di base pari a 114 **cm** e spessore in sommità 60x70 cm compreso di cordolo, altezza pari a 765 **cm**; zattera di fondazione di altezza pari a 140 **cm** e di larghezza pari a **690 cm** con suola di valle di larghezza pari a 466 cm.
- Conci n. 4 e n. 5_ Muro di spessore di base variabile da 108 cm a 99 **cm** e spessore in sommità 60x70 cm compreso di cordolo, altezza pari a 705 cm e 620 **cm**; zattera di fondazione di altezza pari a 130 **cm** e di larghezza pari a **550 cm** con suola di valle di larghezza pari a **390 cm**.
- Conci n. 6 e n. 7_ Muro di spessore di base variabile da 92 cm a 78 **cm** e spessore in sommità 60x70 cm compreso di cordolo, altezza variabile da 555 cm a 425 **cm**; zattera di fondazione di altezza pari a 120 **cm** e di larghezza pari a **500 cm** con suola di valle di larghezza pari a **350 cm**.
- Conci n. 6 e n. 7_ Muro di spessore di base variabile da 73 cm a 67 **cm** e spessore in sommità 60x70 cm compreso di cordolo, altezza pari a 370 cm e 320 **cm**; zattera di fondazione di altezza pari a 100 **cm** e di larghezza pari a **400 cm** con suola di valle di larghezza pari a **270 cm**.

Si riportano di seguito alcune immagini che descrivono tale opera.

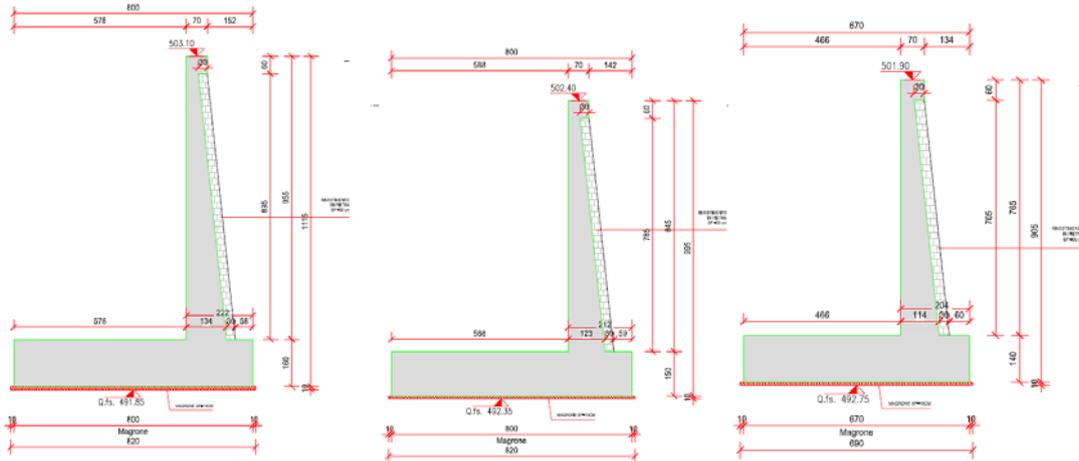


Fig. 1 Sezioni trasversali: inizio concio 1 – inizio concio 2 – concio 3

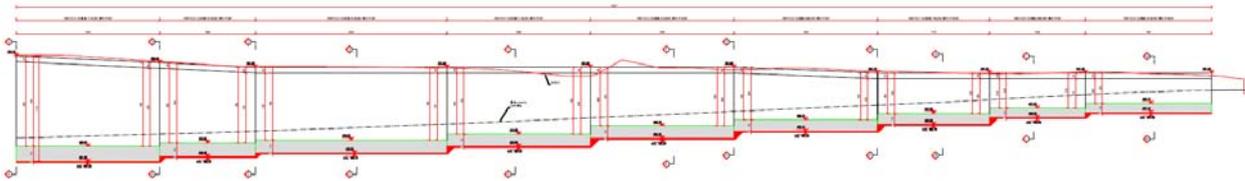


Fig. 2 Sezione longitudinale

3 UBICAZIONE DELL'OPERA

Il muro tra le progressive 6+269,34 km e 6+477,68 km è ubicato planimetricamente come mostrato nell'immagine successiva:

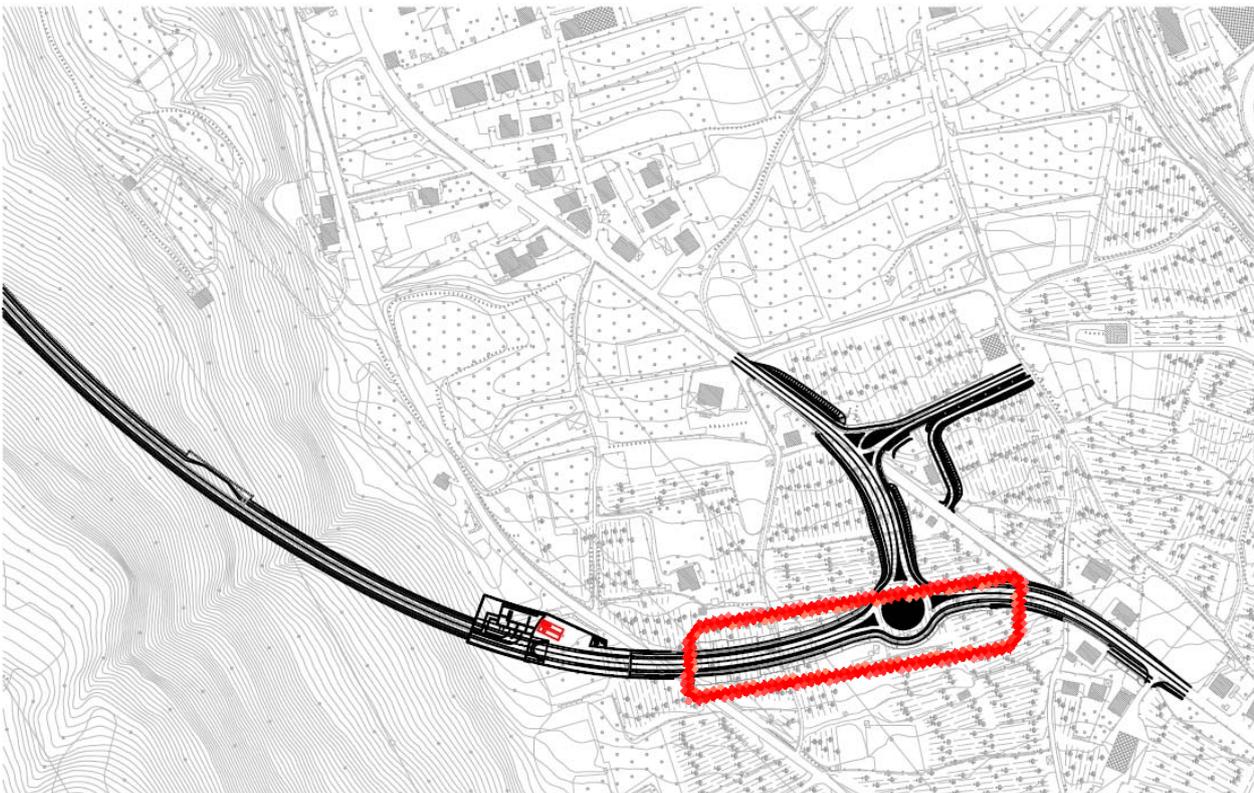


Fig. 3 Ubicazione dell'opera

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione è stata redatta in osservanza delle seguenti Normative:

- **Legge 05/01/1971 n.1086** → Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- **Legge 02/02/1974 n. 64** → Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
- **DM 17/01/2018** → Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
- **Circolare n. 7 del 21/01/2019 /C.S.LL.PP.** → Istruzioni per l'applicazione dell' "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al DM 17/01/2018
- **UNI EN 1992-1 (Eurocodice 2 – Parte 1)** → Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Regole generali
- **UNI EN 1992-2 (Eurocodice 2 – Parte 2)** → Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Ponti
- **UNI EN 1998-5 (Eurocodice 8) – Gennaio 2015** → Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici
- **UNI EN 206-1:2006** → Calcestruzzo – Specificazione, prestazione e conformità
- **UNI 11104:2004** → Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1
- **Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.** Linee guida sul calcestruzzo strutturale

5 UNITA' DI MISURA

Nei calcoli è stato fatto uso delle seguenti unità di misura:

- per i carichi: $\text{kN/m}^2, \text{kN/m}, \text{kN}$
- per i momenti: kNm
- per i tagli e sforzi normali: kN
- per le tensioni: MPa
- per le accelerazioni: m/sec^2

6 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

6.1 CALCESTRUZZO

6.1.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Per le opere di sottofondazione è stato previsto un calcestruzzo con classe di resistenza **C12/15** e classe di esposizione **X0**.

Tale calcestruzzo non ha valenza strutturale e quindi non se ne riportano le caratteristiche meccaniche.

6.1.2 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI ED ELEVAZIONI

Per le strutture di fondazione, interrate e contro-terra è stato previsto un calcestruzzo con classe di resistenza **C30/37** con le seguenti caratteristiche meccaniche:

Fase finale	R_{ck}	=	37.00	MPa
Resistenza a compressione cilindrica	f_{ck}	=	$0.83 \times R_{ck}$	= 30.71 MPa
Resistenza cilindrica media	f_{cm}	=	$f_{ck} + 8$	= 38.71 MPa
Modulo elastico	E_c	=	$22000 \times (f_{cm}/10)^{0.3}$	= 33019 MPa
Coefficiente parziale di sicurezza calcestruzzo	γ_c	=	1.5	
Coefficiente per le resistenze di lunga durata	α_{cc}	=	0.85	
Resistenza a compressione di calcolo	f_{cd}	=	$\alpha_{cc} \times f_{ck} / \gamma_c$	= 17.40 MPa
Resistenza a trazione media	f_{ctm}	=	$0.30 \times f_{ck}^{2/3}$	= 2.94 MPa
Resistenza a trazione	f_{ctk}	=	$0.7 \times f_{ctm}$	= 2.06 MPa
Resistenza a trazione di calcolo	f_{ctd}	=	f_{ctk} / γ_c	= 1.37 MPa
S.L.E.				
Tensione limite di esercizio (comb. Rare)	σ_{cR}	=	$f_{ck} \times 0.60$	= 18.43 MPa
Tensione limite di esercizio (comb. Quasi Perm.)	σ_{cP}	=	$f_{ck} \times 0.45$	= 13.82 MPa
Classe di esposizione	XF3			

6.1.3 CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO AI FINI DELLA DURABILITÀ

Al fine di valutare le caratteristiche vincolanti delle miscele di calcestruzzo nei confronti della durabilità viene fatto riferimento alla norma EN 206-1 ed alla norma UNI 11104.

Di seguito viene riportata la classe di esposizione che risulta vincolante ai fini delle caratteristiche della miscela. Inoltre, sono riportati la classe di resistenza, la dimensione massima degli aggregati, la classe di consistenza ed il copriferro minimo delle armature, tenuto anche conto della Vita Nominale dell'opera $V_N = 100$ anni:

Calcestruzzo fondazioni e elevazioni:

Classe di esposizione XF3

Classe di resistenza caratteristica a compressione: C30/37

Dimensione max aggregati fondazioni: 32 mm

Dimensione max aggregati elevazioni: 25 mm

Classe minima di consistenza: S4

Copriferro minimo: 50 mm

6.1.4 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI APERTURA DELLE FESSURE

Le condizioni ambientali, ai fini della protezione contro la corrosione delle armature, sono suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in relazione a quanto indicato dalla Tab. 4.1.III delle NTC2018:

Tab. 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali

Condizioni ambientali	Classe di esposizione
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Per le opere della presente relazione si adotta quanto segue:

Fondazione CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3

Elevazione CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3

Pertanto, nel caso in esame si ha:

Verifiche a fessurazione – condizioni ambientali aggressive – armatura poco sensibile:

Combinazione di azioni frequente: $w_k \leq w_3 = 0.3 \text{ mm}$

Combinazione di azioni quasi permanente: $w_k \leq w_2 = 0.2 \text{ mm}$

6.1.5 COPRIFERRO

Ai fini di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto "copriferro nominale".

Il copriferro nominale è somma di due contributi, il copriferro minimo e la tolleranza di posizionamento.

Nel caso in oggetto si hanno i seguenti parametri:

- Classe di esposizione XF3
- Classe di resistenza caratteristica a compressione: C30/37
- Dimensione max aggregati: 25 mm
- Classe minima di consistenza: S4

Il valore del copriferro minimo è valutato secondo quanto riportato al punto C4.1.6.1.3 della Circolare n. 7. Nel caso in esame la classe di esposizione ambientale è aggressiva e si pone, come da tabella C4.1.IV un copriferro minimo pari a 30 mm. La tolleranza di posizionamento è pari a 10 mm. Inoltre, data la vita nominale della struttura pari a 100 anni, come da normativa, deve aggiungersi un copriferro aggiuntivo pari a 10 mm. Si ottiene pertanto un copriferro nominale pari a 50 mm.

Tabella C4.1.IV - Copriferrini minimi in mm

			barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
C_{min}	C_o	ambiente	$C \geq C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} < C < C_o$
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C30/37	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

6.2 ACCIAIO

6.2.1 ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA LENTA


Per le barre di armatura lenta è stato previsto un acciaio del tipo **B450C**, con le seguenti caratteristiche meccaniche:

- $f_{t,k}$ = 540,00 MPa (resistenza caratteristica a rottura)
- $f_{y,k}$ = 450,00 MPa (tensione caratteristica di snervamento)
- γ_s = 1.15 (Coefficiente parziale di sicurezza acciaio)
- $f_{y,d} = f_{y,k}/\gamma_s = 391.30$ MPa (tensione di snervamento di calcolo - $\gamma_c=1,15$)
- E_s = 200.000,00 MPa (modulo elastico istantaneo)
- $\sigma_{sR} = f_{y,k}/0.75 = 337.50$ MPa (Tensione limite di esercizio per comb. Rare)

7 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

I parametri necessari a definire le caratteristiche del terreno ai fini del calcolo delle strutture sono ricavati dagli elaborati geologici e geotecnici.

In particolare, con riferimento agli allegati da 1 a 5 della relazione geologica di cui si riporta nella figura seguente uno stralcio, risulta che i terreni sono costituiti da depositi detritici mediamente addensati a granulometria prevalentemente grossolana ghiaioso-sabbiosa in scarsa matrice limosa (Conoide di deiezione). Il sondaggio geognostico SP.13 risulta quello posto in prossimità dell'opera in progetto. La falda non interessa l'opera oggetto della presente relazione.



Conoide di deiezione
 Depositi detritici mediamente addensati a granulometria prevalentemente grossolana ghiaioso-sabbiosa in scarsa matrice limosa (Co)

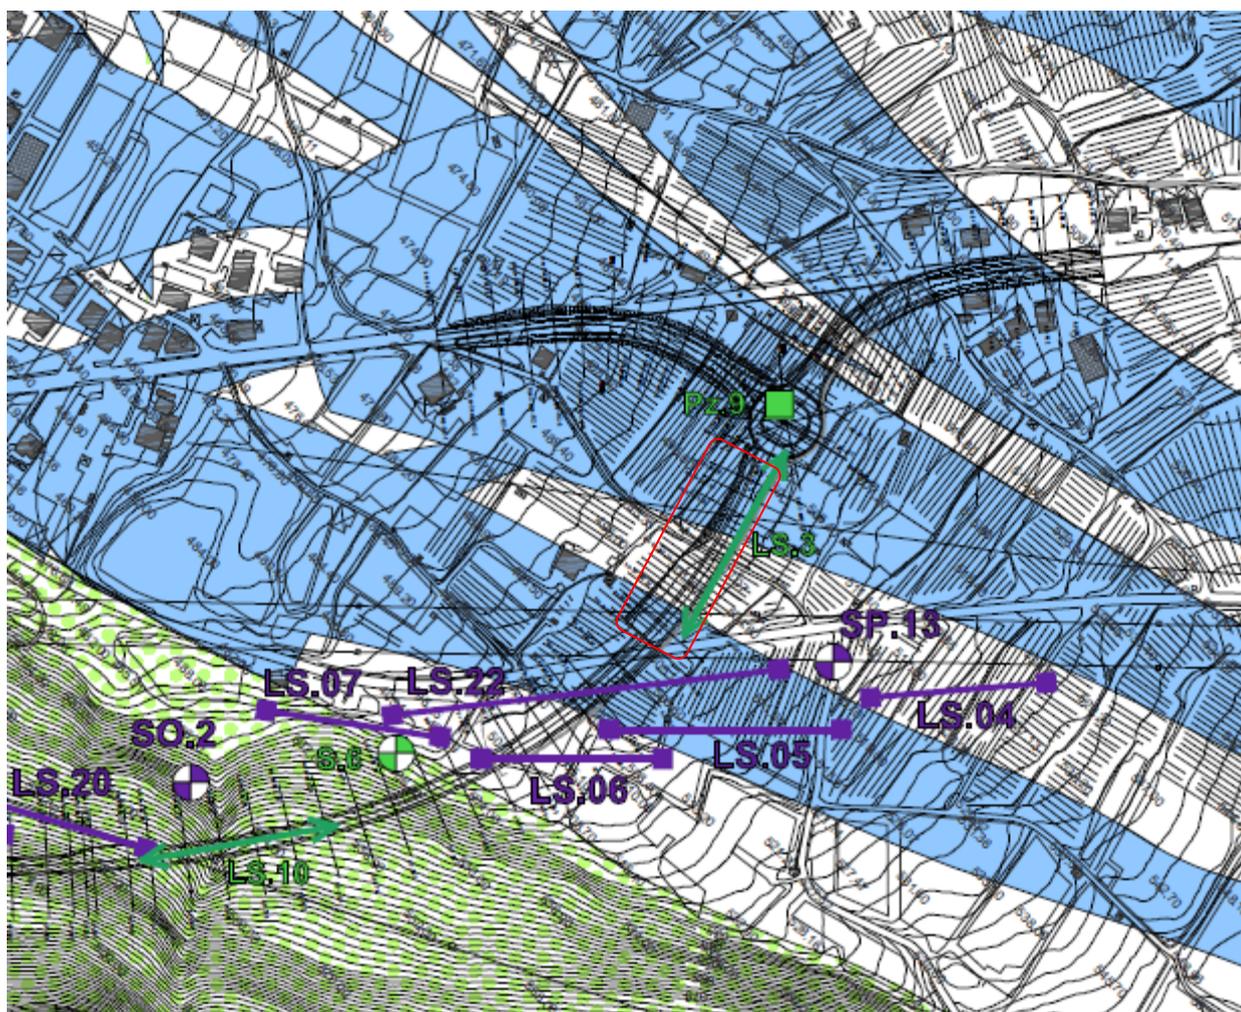


Figura 4: stralcio della carta geomorfologica con ubicazione dei sondaggi nel tratto di interesse

Nella seguente tabella, estratta dalla Tabella 5.13 della relazione geotecnica, sono riportati per i **Conoidi** i parametri geotecnici (Angolo di attrito φ , densità relativa DR, Modulo Elastico E, Modulo Edometrico E_d) ottenuti dalle prove SPT effettuate in foro. In particolare, per il sondaggio SP.13 si ha:

- Angolo di attrito medio $\varphi = 34,22^\circ$
- Densità relativa media DR = 55,69 %
- Modulo Elastico medio E = 299,68 daN/cm²
- Modulo Edometrico medio $E_d = 126,17$ daN/cm²

Tabella 5.13 – Conoidi - Parametri geotecnici da prove SPT

DEPOSITI DI CONOIDI - PARAMETRI GEOTECNICI DA PROVE S.P.T.										
Sondaggio	N'(60)	N(60)	Angolo di Attrito φ (°)	Valore medio per sondaggio	Densità Relativa DR (%)	Valore medio per sondaggio	Modulo Elastico E (Kg/cm ²)	Valore medio per sondaggio	Modulo edometrico Ed (Kg/cm ²)	Valore medio per sondaggio
N°	Valori Nspst Normalizzati	Valori Nspst Normalizzati	Japanese National Railway		Bazaraa (1962)		Jamiolkowski et Al. (1988)		Begemann (1974) (sabbie e ghiaie)	
SP.11	41,99	26,22	39,60	34,22	71,03	53,47	210,16	197,98	144,09	126,16
	20,18	20,08	33,05		48,58		176,71		122,28	
	20,65	26,03	33,19		51,71		226,25		122,75	
	13,41	19,85	31,02		42,54		178,82		115,51	
SP.13	44,26	27,64	40,28	34,22	72,92	55,69	219,68	299,68	146,36	126,17
	23,49	31,42	34,05		55,65		268,72		125,59	
	17,24	25,52	32,17		48,24		224,83		119,34	
	17,54	29,30	32,26		49,01		257,34		119,64	
	20,29	36,86	33,09		52,76		318,92		122,39	
	22,71	45,36	33,81		55,64		387,94		124,81	
	22,94	49,14	33,88		55,63		420,30		125,04	
SP.15	30,64	19,14	36,19	33,52	60,68	53,02	160,29	327,68	132,74	123,83
	22,07	27,83	33,62		53,46		240,14		124,17	
	17,24	25,52	32,17		48,24		224,83		119,34	
	25,66	47,25	34,70		59,33		398,01		127,76	
	24,13	48,20	34,24		57,35		409,30		126,23	
	24,70	52,92	34,41		57,73		448,74		126,80	
	24,47	55,76	34,34		57,09		474,03		126,57	
	13,94	33,55	31,18		42,77		302,03		116,04	
SP.16	12,71	32,13	30,81	34,73	40,52	57,13	291,80	273,33	114,81	127,86
	19,29	12,05	32,79		48,15		106,21		121,39	
	21,80	21,69	33,54		50,49		189,40		123,90	
	31,33	39,50	36,40		63,70		326,70		133,43	
	22,99	34,02	33,90		55,70		290,89		125,09	
S.2	50,94	70,02	42,28	42,28	82,25	82,25	533,67	533,67	153,04	153,04
S.10	57,17	47,49	44,15	44,15	78,75	78,75	367,73	367,73	159,27	159,27
In blu campagna indagini 2002										

Nella seguente Tabella 6.4, sempre estratta dalla relazione geotecnica, sono riportati per i **Conoidi** i valori caratteristici e di calcolo dell'angolo di attrito φ .

Tabella 6.7 - Conoidi - Valori caratteristici e di calcolo dell'angolo di attrito

Anno	Sondaggio	Angolo di attrito	Correzione per granulometria	Valore caratteristico	Valore di calcolo	
	N°	φ' (°)	φ' (°)	φ'_c (°)	φ'_{cal} (°)	
2002	SP.11	34,22		34,22	29,67	
	SP.13	34,22		34,22	29,67	
			36,88			36,88
	SP.15	33,52		33,52	28,96	
			36,71			36,71
			37,68			
38,20						
36,61						
35,83						
2009	SP.16	34,73		34,73	30,19	
	S.2	42,28		42,28	38,39	
	S.10	44,15		44,15	40,60	
Valori medi				37,09	32,91	

Per quanto riguarda l'angolo di attrito di calcolo (o di progetto) dei **Conoidi** per il muro oggetto della presente relazione si assumerà, comunque a vantaggio di sicurezza, un valore $\varphi = 29^\circ$.

Per quanto riguarda il peso di volume dei **Conoidi**, così come riportato nel paragrafo 6.2 della Relazione Geotecnica, si assumerà per il muro oggetto della presente relazione (falda assente) un valore $\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$.

Per quanto riguarda la coesione efficace dei **Conoidi**, così come riportato nel paragrafo 6.2 della Relazione Geotecnica, si assumerà per il muro oggetto della presente relazione un valore $c' = 0 \text{ kN/m}^2$.

Pertanto, per il muro di sostegno oggetto della presente relazione si assumono i seguenti valori di progetto/calcolo:

$$\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$$

$\Phi = 29^\circ$
 $c' = 0 \text{ kPa}$

8 VITA NOMINALE, CLASSE D'USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

8.1 VITA NOMINALE

La vita nominale di progetto V_N di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.

I valori minimi di V_N da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella Tab. 2.4.I delle NTC2018. Tali valori possono saranno impiegati anche per definire le azioni dipendenti dal tempo.

Tab. 2.4.I – Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni

TIPI DI COSTRUZIONI		Valori minimi di V_N (anni)
1	Costruzioni temporanee e provvisorie	10
2	Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari	50
3	Costruzioni con livelli di prestazioni elevati	100

Nel caso in oggetto, l'opera ricade nella definizione di "**Costruzioni con livelli di prestazioni elevati**".

La vita nominale viene pertanto assunta: $V_N = 100$ anni.

8.2 CLASSE D'USO

Il DM 17/01/2018 al punto 2.4.2 attribuisce alle costruzioni, in funzione della loro destinazione d'uso e quindi delle conseguenze di una interruzione di operatività o di un'eventuale collasso in conseguenza di un evento sismico, diverse classi d'uso. Nel caso in oggetto si fa riferimento alla Classe III: "Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso."

Il coefficiente d'uso risulta pertanto: $C_U = 1.5$.

8.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento V_R che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale V_N per il coefficiente d'uso C_U .

Per l'opera in progetto si ottiene pertanto il periodo di riferimento: $V_R = V_N \times C_U = 100 \times 1.5 = 150$ anni.

9 METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA

Così come previsto dalle NTC 2018 per l'opera di sostegno sono state effettuate le verifiche con riferimento ai seguenti stati limite:

- SLU di tipo geotecnico (GEO)

- scorrimento sul piano di posa;
 - collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno;
 - ribaltamento;
 - stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno;
- SLU di tipo strutturale (STR)
- raggiungimento della resistenza strutturale della fondazione e del muro.

accertando che la condizione 6.2.1 delle NTC2018 sia stata soddisfatta per ogni stato limite considerato.

La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno è stata effettuata secondo la Combinazione 2 (A2+M2+R2) dell'Approccio 1, tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I delle NTC 2018.

Le rimanenti verifiche sono state effettuate secondo l'Approccio 2, con la combinazione (A1+M1+R3), tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I delle NTC 2018.

Nella verifica a ribaltamento i coefficienti R3 della Tab. 6.5.I delle NTC 2018 sono stati applicati agli effetti delle azioni stabilizzanti.

Le tabelle che seguono, tratte dalle NTC 2018, introducono i coefficienti parziali utilizzati nella presente relazione.

Tab. 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

	Effetto	Coefficiente Parziale γ_F (o γ_E)	EQU	(A1)	(A2)
Carichi permanenti G_1	Favorevole	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti $G_2^{(4)}$	Favorevole	γ_{G2}	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevole	γ_{Q1}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

⁽⁴⁾ Per i carichi permanenti G_2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti γ_{G1}

Tab. 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ_γ	γ_γ	1,0	1,0

Tab. 6.8.I - Coefficienti parziali per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e di fronti di scavo

COEFFICIENTE	R2
γ_R	1,1

Tab. 6.5.I - Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi di muri di sostegno

Verifica	Coefficiente parziale (R3)
Capacità portante della fondazione	$\gamma_R = 1,4$
Scorrimento	$\gamma_R = 1,1$
Ribaltamento	$\gamma_R = 1,15$
Resistenza del terreno a valle	$\gamma_R = 1,4$

9.1 METODO DI ANALISI IN CONDIZIONI SISMICHE

L'analisi del muro in condizioni sismiche è stata eseguita mediante metodi pseudo-statici di cui al paragrafo 7.11.6.2.1 delle NTC2018.

Nell'analisi pseudo-statica, l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

Nelle verifiche, i valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v sono stati valutati mediante le espressioni

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{max}}{g} \quad [7.11.6]$$

$$k_v = \pm 0,5 \cdot k_h \quad [7.11.7]$$

dove

β_m = coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

a_{max} = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g = accelerazione di gravità.

L'accelerazione massima è stata valutata con la relazione

$$a_{max} = S \cdot a_g = (S_S \cdot S_T) \cdot a_g \quad [7.11.8]$$

dove

S = coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (S_S) e dell'amplificazione topografica (S_T), di cui al § 3.2.3.2 delle NTC 2018;

a_g = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Nella precedente espressione, il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito è pari a:

$\beta_m = 0.38$ nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV)

$\beta_m = 0.47$ nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD).

Nel caso in questione si ha:

Sito in esame.

latitudine: 46,216888

longitudine: 10,184511

Classe: 3

Vita nominale: 100

Siti di riferimento

Sito 1 ID: 8945 Lat: 46,2398 Lon: 10,1711 Distanza: 2752,016

Sito 2 ID: 8946 Lat: 46,2418 Lon: 10,2432 Distanza: 5292,865

Sito 3 ID: 9168 Lat: 46,1918 Lon: 10,2459 Distanza: 5487,876

Sito 4 ID: 9167 Lat: 46,1899 Lon: 10,1739 Distanza: 3111,994

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: B
 Categoria topografica: T1
 Periodo di riferimento: 150anni
 Coefficiente cu: 1,5

Operatività (SLO):

Probabilità di superamento: 81 %
 Tr: 90 [anni]
 ag: 0,042 g
 Fo: 2,569
 Tc*: 0,227 [s]

Danno (SLD):

Probabilità di superamento: 63 %
 Tr: 151 [anni]
 ag: 0,051 g
 Fo: 2,568
 Tc*: 0,243 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di superamento: 10 %
 Tr: 1424 [anni]
 ag: 0,109 g
 Fo: 2,630
 Tc*: 0,291 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC):

Probabilità di superamento: 5 %
 Tr: 2475 [anni]
 ag: 0,128 g
 Fo: 2,655
 Tc*: 0,298 [s]

Coefficienti Sismici Opere di sostegno NTC 2018

SLO:

Ss: 1,200
 Cc: 1,480
 St: 1,000
 Kh: 0,000
 Kv: 0,000
 Amax: 0,493
 Beta: 0,000

SLD:

Ss:	1,200
Cc:	1,460
St:	1,000
Kh:	0,029
Kv:	0,014
Amax:	0,605
Beta:	0,470
SLV:	
Ss:	1,200
Cc:	1,410
St:	1,000
Kh:	0,049
Kv:	0,025
Amax:	1,277
Beta:	0,380

Poiché nel caso dell'opera oggetto della presenta relazione di calcolo trattasi di muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede, si è assunto che l'incremento di spinta dovuta al sisma agisce nello stesso punto di quella statica (a 1/3 H).

10 ANALISI DEI CARICHI

10.1 CARICHI PERMANENTI G_1

10.1.1 PESO PROPRIO MURO DI SOSTEGNO

Il peso proprio è calcolato in automatico dal software in funzione dei pesi di volume inseriti nel database e alla reale geometria degli elementi.

In particolare, il peso di volume del c.a. è stato assunto pari a 25 kN/m^3

Per quanto riguarda il cordolo di sommità di dimensioni $60 \text{ cm} \times 70 \text{ cm}$, per la porzione non inserita nel modello di calcolo avente dimensioni $30 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$ si è introdotto un carico lineare pari a:

Peso cordolo = $0,30 \text{ m} \times 0,60 \text{ m} \times 25 \text{ kN/m}^3 = 4,5 \text{ kN/m}$

e un momento torcente per unità di lunghezza pari a:

Momento cordolo = $4,5 \text{ kN/m} \times 0,15 \text{ m} = 0,68 \text{ kN}$

10.2 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G_2

10.2.1 PESO DEL RIEMPIMENTO A TERGO DEI MURI

Il peso proprio del riempimento è calcolato in automatico dal software in funzione dei pesi di volume inseriti e alla reale geometria.

In particolare, il peso di volume del materiale costituente il riempimento è stato assunto pari a 20 kN/m^3 .

10.2.2 PESO DEL RIVESTIMENTO IN PIETRA

Il rivestimento in pietra previsto in progetto ha uno spessore di 30 cm. Il peso di volume è stato assunto pari a 20 kN/m³. Il peso del rivestimento è stato applicato sull'estradosso della fondazione a una distanza di 15 cm dal paramento rivestito.

10.2.3 SPINTA DEL TERRENO IN CONDIZIONI STATICHE

La spinta del terreno in condizioni statiche è stata calcolata mediante la teoria di Coulomb.

Per il materiale di rinterro a tergo dei muri di nuova realizzazione i parametri di progetto sono:

- Peso di volume $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$
- Angolo di attrito $\varphi = 35^\circ$
- Coesione $c = 0$

Nella presente relazione si è considerato un angolo di attrito tra terreno e paramento pari a $2/3 \varphi$ ossia $23,3^\circ$.

10.3 AZIONI VARIABILI Q

10.3.1 AZIONI VARIABILI DA TRAFFICO

Nel calcolo si è considerato per le condizioni statiche un sovraccarico accidentale pari a 20 kN/m² a tergo dei muri.

11 PROGRAMMI PER L'ANALISI AUTOMATICA

I software utilizzati sono:

1) MDC/2018 della Geostru-software

Versione: 2018.25.7.978

autore: ing. Filippo Catanzariti

produttore: Engsoft srl

distributore: Engsoft srl

descrizione: software per il calcolo di opere di sostegno

Stato licenza: Vero

Codice attivazione: 5DYGC-URLKM-DT7KN-ASUD2

Stato attivazione: 11/07/2018

2) SLOPE/2018 della Geostru-software

Versione: 2018.29.6.1327

autore: ing. Filippo Catanzariti

produttore: Engsoft srl

distributore: Engsoft srl

descrizione: software per le analisi di stabilità

Stato licenza: Vero

Codice attivazione: 0ODMB-06LJK-0RIRT-74UKK

Stato attivazione: 24/05/2018

11.1 VALIDAZIONI DEL CALCOLO E CASI PROVA

MDC 2018/SLOPE 2018

I software GeoStru sono dotati di sistemi di controllo dei dati di input e di output molto sofisticati i quali sono in grado di rilevare errori gravi tali da non consentire le corrette elaborazioni.

L'affidabilità dei codici utilizzati è stata testata attraverso la risoluzione manuale di alcuni schemi semplici della struttura e la risoluzione di alcuni test di validazione che si trovano sul sito del produttore: <http://www.geostru.eu/it/validazione-codici-di-calcolo/>.

11.2 ANALISI DELL'OPERA DI SOSTEGNO

11.3 CALCOLO DELLA SPINTA ATTIVA CON COULOMB

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di *Coulomb* è basato sullo studio dell'equilibrio limite globale del sistema formato dal muro e dal prisma di terreno omogeneo retrostante l'opera e coinvolto nella rottura nell'ipotesi di parete ruvida.

Per terreno omogeneo ed asciutto il diagramma delle pressioni si presenta lineare con distribuzione:

$$P_t = K_a \cdot \gamma_t \cdot z$$

La spinta S_t è applicata ad $1/3 H$ di valore

$$S_t = \frac{1}{2} \gamma_t \cdot H^2 \cdot K_a$$

Avendo indicato con:

$$K_a = \frac{\sin^2(\beta - \varphi)}{\sin^2\beta \cdot \sin(\beta + \delta) \cdot \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\delta + \varphi) \cdot \sin(\varphi - \varepsilon)}{\sin(\beta + \delta) \cdot \sin(\beta - \varepsilon)}} \right]^2}$$

Valori limite di K_a :

$\delta < (\beta - \varphi - \varepsilon)$ secondo Muller-Breslau

γ_t = Peso unità di volume del terreno;

β = Inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede;

φ = Angolo di resistenza al taglio del terreno;

δ = Angolo di attrito terra-muro;

ε = inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, positiva se antioraria;

H = Altezza della parete.

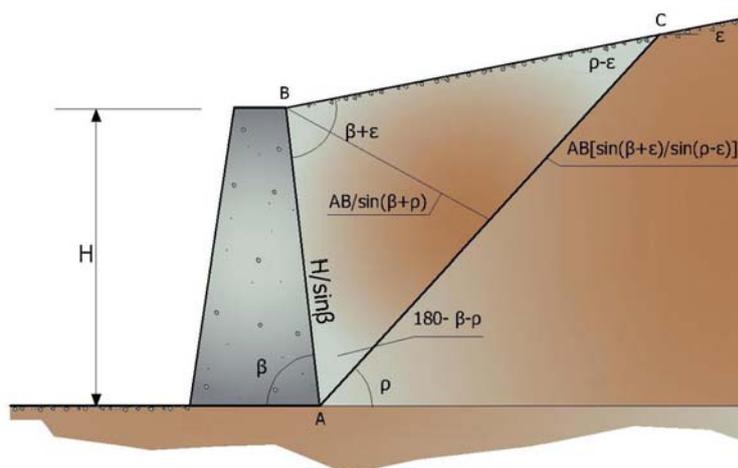


Fig. 5 Cuneo di rottura usato per la derivazione dell'equazione di Coulomb relativa alla pressione attiva.

Se $\varepsilon = \delta = 0$ $\beta = 90^\circ$ (muro con parete verticale liscia e terrapieno con superficie orizzontale) la spinta S_t si semplifica nella forma:

$$S_t = \frac{\gamma \cdot H^2}{2} \frac{(1 - \sin \varphi)}{(1 + \sin \varphi)} = \frac{\gamma \cdot H^2}{2} \tan^2 \left(45 - \frac{\varphi}{2} \right)$$

che coincide con l'equazione di Rankine per il calcolo della spinta attiva del terreno con terrapieno orizzontale.

In effetti Rankine adottò essenzialmente le stesse ipotesi fatte da Coulomb, ad eccezione del fatto che trascurò l'attrito terra-muro e la presenza di coesione. Nella sua formulazione generale l'espressione di K_a di Rankine si presenta come segue:

$$K_a = \cos \varepsilon \frac{\cos \varepsilon - \sqrt{\cos^2 \varepsilon - \cos^2 \varphi}}{\cos \varepsilon + \sqrt{\cos^2 \varepsilon - \cos^2 \varphi}}$$

11.4 CALCOLO DELLA SPINTA ATTIVA CON MONONOBE & OKABE

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di *Mononobe & Okabe* riguarda la valutazione della spinta in condizioni sismiche con il metodo pseudo-statico. Esso è basato sullo studio dell'equilibrio limite globale del sistema formato dal muro e dal prisma di terreno omogeneo retrostante l'opera e coinvolto nella rottura in una configurazione fittizia di calcolo nella quale l'angolo ε di inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, e l'angolo β di inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede, vengono aumentati di una quantità ϑ tale che:

$$\tan \vartheta = \left(\frac{k_h}{1 \pm k_h} \right)$$

con k_h coefficiente sismico orizzontale e k_v verticale.

Calcolo coefficienti sismici

Nelle verifiche, i valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v possono essere valutati mediante le espressioni (**NTC 2018**):

$$k_h = \beta_m \cdot \left(\frac{a_{\max}}{g} \right); \quad k_v = \pm 0.5 \cdot k_h$$

dove

β_m = coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

a_{\max} = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g = accelerazione di gravità.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

$$a_{\max} = S \cdot a_g = S_S \cdot S_T \cdot a_g$$

dove

S = coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (SS) e dell'amplificazione topografica (ST), di cui al § 3.2.3.2 delle NTC 2018;

a_g = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Nella precedente espressione, il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito è pari a:

$\beta_m = 0.38$ nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV)

$\beta_m = 0.47$ nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD).

Nel caso di muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede, si può assumere che l'incremento di spinta dovuta al sisma agisca nello stesso punto di quella statica. Negli altri casi, in assenza di specifici studi, si deve assumere che tale incremento sia applicato a metà altezza del muro.

Lo stato limite di ribaltamento deve essere trattato impiegando coefficienti parziali unitari sulle azioni e sui parametri geotecnici (§ 7.11.1) e utilizzando valori di β_m incrementati del 50% rispetto a quelli innanzi indicati e comunque non superiori all'unità.

11.5 CARICO UNIFORME SUL TERRAPIENO

Un carico Q, uniformemente distribuito sul piano campagna induce delle pressioni costanti pari a:

$$P_q = K_a \cdot Q \cdot \frac{\sin\beta}{\sin(\beta + \varepsilon)}$$

Per integrazione, una spinta pari a S_q :

$$S_q = K_a \cdot Q \cdot H \cdot \frac{\sin\beta}{\sin(\beta + \varepsilon)}$$

Con punto di applicazione ad H/2, avendo indicato con K_a il coefficiente di spinta attiva secondo *Muller-Breslau*.

11.6 SPINTA ATTIVA IN CONDIZIONI SISMICHE

In presenza di sisma la forza di calcolo esercitata dal terrapieno sul muro è data da:

$$E_d = \frac{1}{2} \gamma \cdot (1 \pm k_v) \cdot KH^2 + E_{ws} + E_{wd}$$

Dove:

H= Altezza muro;

k_v = Coefficiente sismico verticale;

γ = Peso per unità di volume del terreno;

K= Coefficienti di spinta attiva totale (statico + dinamico);

E_{ws} = Spinta idrostatica dell'acqua;

E_{wd} = Spinta idrodinamica.

Per terreni impermeabili la spinta idrodinamica $E_{wd} = 0$, ma viene effettuata una correzione sulla valutazione dell'angolo ϑ della formula di Mononobe & Okabe così come di seguito:

$$\operatorname{tg} \vartheta = \frac{\gamma_{\text{sat}}}{\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w} \cdot \frac{k_h}{1 \mp k_v}$$

11.7 CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI SU TERRENI

VESIC - Analisi a breve termine

Affinché la fondazione di un muro possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura generale deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza:

$$V_d \leq R_d$$

Dove V_d è il carico di progetto, normale alla base della fondazione, comprendente anche il peso del muro; mentre R_d è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi normali, tenendo conto anche dell'effetto di carichi inclinati o eccentrici.

Nella valutazione analitica del carico limite di progetto R_d si devono considerare le situazioni a breve e a lungo termine nei terreni a grana fine. Il carico limite di progetto in condizioni non drenate si calcola come:

$$\frac{R}{A'} \leq (2 + \pi) \cdot c_u \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c + q$$

Dove:

$A' = B' \cdot L'$ area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l'area ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico.

c_u = Coesione non drenata;

q = Pressione litostatica totale sul piano di posa;

s_c = Fattore di forma;

$s_c = 0.2 \cdot \left(\frac{B'}{L'} \right)$ per fondazioni rettangolari, il valore di s_c viene assunto pari ad 1 per fondazioni nastriformi

d_c = Fattore di profondità;

$$d_c = 0.4 \cdot K \text{ con } K = \frac{D}{B} \text{ se } \frac{D}{B} \leq 1 \text{ altrimenti } K = \arctan \frac{D}{B}$$

i_c = Fattore correttivo per l'inclinazione del carico dovuta ad un carico H;

$$i_c = 1 - \frac{2H}{A_f \cdot c_a \cdot N_c}$$

A_f = Area efficace della fondazione;

c_a = Aderenza alla base, pari alla coesione o ad una sua frazione.

VESIC - Analisi a lungo termine

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue.

$$\frac{R}{A'} \leq c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma \cdot d_\gamma$$

Dove:

$$N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2 \left(45 + \frac{\varphi'}{2} \right)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \varphi'$$

$$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$$

Fattori di forma

$$s_q = 1 + \left(\frac{B'}{L'} \right) \cdot \tan \varphi' \quad \text{per forma rettangolare}$$

$$s_\gamma = 1 - 0.4 \cdot \left(\frac{B'}{L'} \right) \quad \text{per forma rettangolare}$$

$$s_c = 1 + \frac{N_q}{N_c} \cdot \frac{B'}{L'} \quad \text{per forma rettangolare, quadrata o circolare}$$

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B'

$$i_q = \left(1 - \frac{H}{V + A_f \cdot c_a \cot \varphi'} \right)^m$$

$$i_\gamma = \left(1 - \frac{H}{V + A_f \cdot c_a \cot \varphi'} \right)^{m+1}$$

$$i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_c \cdot \tan \varphi'}$$

$$m = \frac{2 + \frac{B'}{L'}}{1 + \frac{B'}{L'}}$$

Fattori di profondità

$$d_c = 1 + 0.4K$$

$$d_q = 1 + 2 \tan \varphi \cdot (1 - \sin \varphi) \cdot K$$

$$\text{con } K = \frac{D}{B} \text{ se } \frac{D}{B} \leq 1 \text{ altrimenti } K = \arctan \frac{D}{B}$$

$$d_\gamma = 1$$

Sollecitazioni muro

Per il calcolo delle sollecitazioni il muro è stato discretizzato in n-tratti in funzione delle sezioni significative e per ogni tratto sono state calcolate le spinte del terreno (valutate secondo un piano di rottura passante per il paramento lato monte), le risultanti delle forze orizzontali e verticali e le forze inerziali.

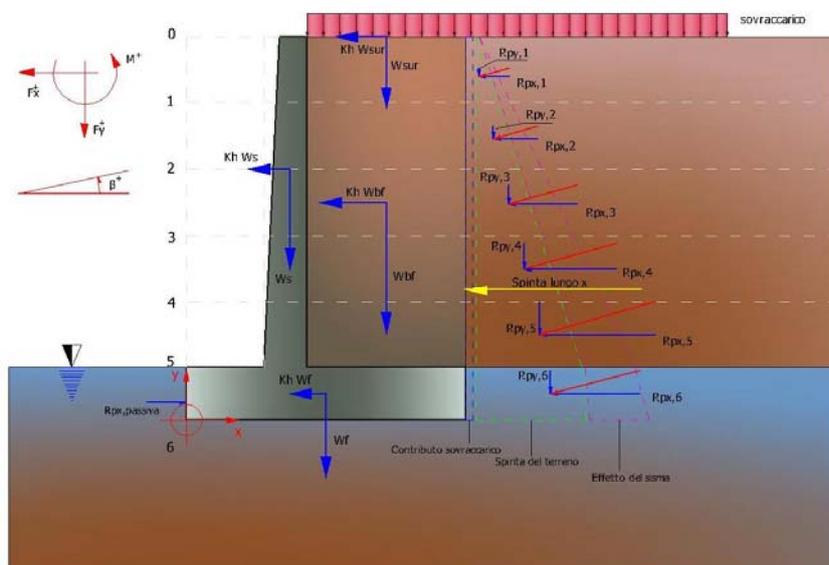


Fig. 6 Schema delle forze agenti su un muro e convenzioni sui segni

Calcolo delle spinte per le verifiche globali

Le spinte sono state valutate ipotizzando un piano di rottura passante per l'estradosso della mensola di fondazione lato monte, tale piano è stato discretizzato in n-tratti.

Convenzione segni

- Forze verticali** positive se dirette dall'alto verso il basso;
- Forze orizzontali** positive se dirette da monte verso valle;
- Coppie** positive se antiorarie;
- Angoli** positivi se antiorari.

11.8 RISULTATI DELLE VERIFICHE

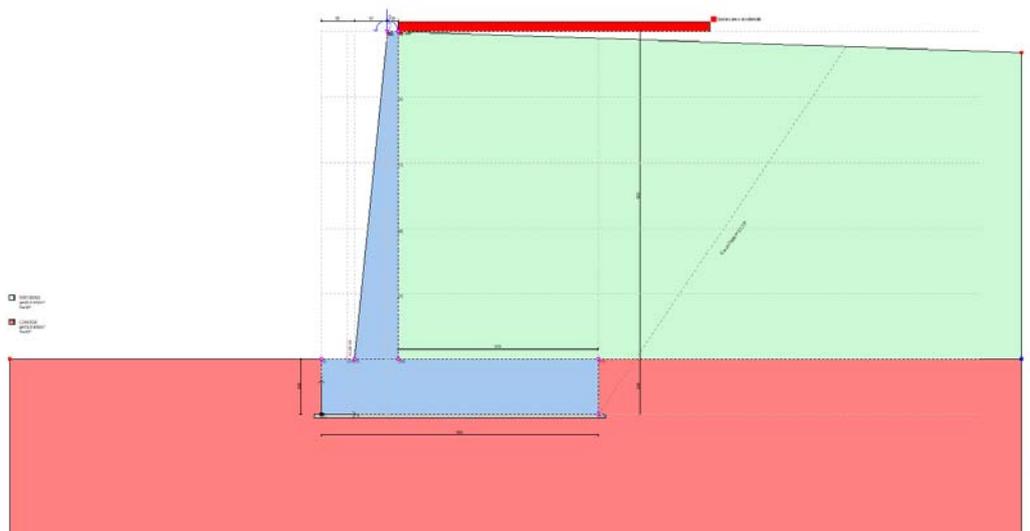


Fig. 7a Modello di calcolo concio 1

Dati generali

Lat./Long. [WGS84]	46,215982/10,18346
Normativa GEO	NTC 2018
Normativa STR	NTC 2018
Spinta	Mononobe & Okabe [M.O. 1929]

Dati generali muro

Altezza muro	955,0 cm
Spessore testa muro	30,0 cm
Risega muro lato valle	97,0 cm
Risega muro lato monte	0,0 cm
Sporgenza mensola a valle	95,0 cm
Sporgenza mensola a monte	578,0 cm
Svaso mensola a valle	0,0 cm
Altezza estremità mensola a valle	160,0 cm
Altezza estremità mensola a monte	160,0 cm

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali

Tipo opera:	2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:	Classe III
Vita nominale:	100,0 [anni]
Vita di riferimento:	150,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:	B
Categoria topografica:	T1

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s ²]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	90,0	0,41	2,57	0,23
S.L.D.	151,0	0,5	2,57	0,24
S.L.V.	1424,0	1,07	2,63	0,29
S.L.C.	2475,0	1,26	2,66	0,3

Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:	Classe III
--------	------------

S.L. Stato limite	amax [m/s ²]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0,492	1,0	0,0502	0,0251
S.L.D.	0,6	0,47	0,0288	0,0144
S.L.V.	1,284	0,38	0,0498	0,0249
S.L.C.	1,512	1,0	0,1542	0,0771

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

Conglomerati

Nr.	Classe Calcestruzzo	fck,cubi [Mpa]	Ec [Mpa]	fck [Mpa]	fed [Mpa]	fctd [Mpa]	fctm [Mpa]
1	C20/25	24,52	29960	19,61	11,33	1,03	2,21
2	C25/30	29,42	31470	24,52	14,16	1,19	2,56
3	C28/35	34,32	32300	27,46	15,86	1,28	2,76
4	C40/50	50,01	35219,99	39,23	19,83	1,49	3,2
5	C30/37	37	33019	30	17,4	1,37	2,94

Acciai:

Nr.	Classe acciaio	Es [Mpa]	fyk [Mpa]	fyd [Mpa]	ftk [Mpa]	ftd [Mpa]	ep_tk	epd_ult	β1*β2 iniziale	β1*β2 finale
1	B450C	200000	450	391,3	540	391,3	.075	.0675	1	0,5
2	B450C*	200000	450	391,3	540	450	.075	.0675	1	0,5
3	B450C**	200000	450	391,3	458,3	398,5	.012	.01	1	0,5
4	S235H	210000	240	208,7	360	208,7	0,012	0,01	1	0,5
5	S275H	210000	280	243,5	430	243,5	0,012	0,01	1	0,5
6	S355H	210000	360	313	510	360	0,012	0,01	1	0,5

Materiali impiegati realizzazione muro

C30/37 B450C

Copriferro, Elevazione 5,0 cm
 Copriferro, Fondazione 5,0 cm
 Copriferro, Dente di fondazione 5,0 cm

Stratigrafia

Ns	Spessore strato (cm)	Inclinazione dello strato. (°)	Peso unità di volume (KN/m ³)	Angolo di resistenza a taglio (°)	Coesione (kPa)	Angolo di attrito terra muro (°)	Presenza di falda (Si/No)	Litologia	Descrizione
1	955	0	20,00	35	0,00	23	No		RINTERRO
2	660	0	19,00	29	0,00	20	No		CONOIDE

Carichi concentrati

Descrizione	Posizione x (cm)	Posizione y (cm)	Fx (kN/m)	Fy (kN/m)	Mz (kNm/m)
Rivestimento in pietra	75,0	160,0	0,0	63,0	0,0
Peso cordolo	190,0	1115,0	0,0	4,5	0,68

Carichi distribuiti

Descrizione	Ascissa iniziale (cm)	Ascissa finale (cm)	Valore iniziale (kPa)	Valore finale (kPa)	Profondità (cm)
Sovraccarico accidentale	0,0	900,0	20,0	20,0	0,0

FATTORI DI COMBINAZIONE

Scorrimento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,50
8	Rivestimento in pietra	0,80
9	Peso cordolo	0,80

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

A_Unitari+M1+RSLV

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

SLE 5

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,00
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 6

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	1,00
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1

	Ribaltamento	0
--	--------------	---

SLE 7

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLD

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%)

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

Carico limite A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
-----	--------	----------------------

1	Peso muro	1,30
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	1,30
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,50
8	Rivestimento in pietra	1,30
9	Peso cordolo	1,30

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Ribaltamento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,50
8	Rivestimento in pietra	0,80
9	Peso cordolo	1,30

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Scorrimento A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.

Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	23,56	10,0	1005,08	1005,08
2	924,0	733,0	44,9	19,06	820,94	820,94
3	733,0	542,0	66,25	28,12	632,37	632,37
4	542,0	351,0	87,59	37,18	442,62	442,62
5	351,0	160,0	108,93	46,24	252,38	252,38

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	924,0	0,0	18,58	201,8	1011,7
	733,0	0,0	46,26	196,0	899,0
	542,0	0,0	83,01	190,1	781,5
	351,0	0,0	128,86	184,0	661,2
	160,0	0,0	183,8	177,8	539,2

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
924,0	23,56	32,19	16,61	49,4
733,0	68,47	78,93	91,14	68,8
542,0	134,71	143,8	262,79	88,2
351,0	222,3	226,82	569,76	107,6
160,0	331,23	328,0	1050,16	127,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afm Area dei ferri lato monte.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	32,97	260,37	S	201,38	0,0	8,38
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	80,38	393,97	S	245,29	0,0	3,51
5Ø20 (15,71)	10Ø22 (38,01)	146,44	1195,17	S	379,16	0,0	2,76
5Ø20 (15,71)	10Ø22 (38,01)	231,15	1522,5	S	431,75	0,0	1,9
10Ø20 (31,42)	10Ø22 (38,01)	334,33	1890,43	S	484,28	0,0	1,43

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (800, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (800, 0/1115, 0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
160,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
20,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,11	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	21,42	15,0	1005,08	1005,08
2	924,0	733,0	40,82	28,59	820,94	820,94
3	733,0	542,0	60,23	42,17	632,37	632,37
4	542,0	351,0	79,63	55,76	442,62	442,62
5	351,0	160,0	99,03	69,34	252,38	252,38
6	160,0	0,0	104,36	65,31	77,66	78,64

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	405,49	276,17	-594,57
Carichi esterni	0,0	54,0	-44,1
Peso muro	0,0	183,8	-326,8
Peso fondazione	0,0	313,81	-1255,25
Sovraccarico	0,0	173,4	-886,07
Terr. fondazione	0,0	883,18	-4513,07
	405,49	1884,36	-7619,86

Momento stabilizzante -9235,16 kNm
 Momento ribaltante 1615,3 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	405,49 kN
Sommatoria forze verticali	1884,36 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	1884,36 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	405,49 kN
Resistenza terreno	1044,52 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,34
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-9235,16 kNm
Momento ribaltante	1615,3 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	4,97
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	405,49 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	1884,36 kN
Somma momenti	-7619,86 kNm
Larghezza fondazione	800,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	4,37 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m ³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	160,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m ³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,44
sc	1,47
sg	0,68
Inclinazione carichi	
iq	0,69
ic	0,67
ig	0,54
Fattori di profondità	
dq	1,06
dc	1,08
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	8579,67 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	3,25

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	404,37 cm
Larghezza della fondazione	800,0 cm

c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	9,93	4,21	993,18	993,18
2	924,0	733,0	26,34	11,18	818,58	818,58
3	733,0	542,0	42,76	18,15	631,39	631,39
4	542,0	351,0	59,18	25,12	442,08	442,08
5	351,0	160,0	75,59	32,09	252,04	252,04

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	924,0	0,93	18,58	201,8	1011,7
	733,0	2,3	46,26	196,0	899,0
	542,0	4,13	83,01	190,1	781,5
	351,0	6,42	128,86	184,0	661,2
	160,0	9,15	183,8	177,8	539,2

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
924,0	10,85	27,3	6,81	49,4
733,0	38,57	66,16	44,0	68,8
542,0	83,16	121,06	142,89	88,2
351,0	144,62	192,02	333,56	107,6
160,0	222,95	279,05	645,99	127,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	28,09	259,43	S	200,7	0,0	18,14
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	67,27	390,34	S	243,48	0,0	6,19
5Ø20 (15,71)	10Ø22 (38,01)	123,44	1187,68	S	375,87	0,0	4,43
5Ø20 (15,71)	10Ø22 (38,01)	195,96	1508,25	S	426,67	0,0	2,89
10Ø20 (31,42)	10Ø22 (38,01)	284,52	1865,64	S	477,09	0,0	2,1

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (800, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (800, 0/1115, 0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
160,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
20,0	0,31	0,34	0,04	0,29	0,11	0,04	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	9,03	6,32	993,18	993,18
2	924,0	733,0	23,95	16,77	818,58	818,58
3	733,0	542,0	38,88	27,22	631,39	631,39
4	542,0	351,0	53,8	37,67	442,08	442,08

5	351,0	160,0	68,72	48,12	252,04	252,04
6	160,0	0,0	71,42	47,01	77,37	78,54

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	265,8	183,12	-467,49
Carichi esterni	0,0	67,5	-55,12
Peso muro	0,0	183,8	-326,8
Peso fondazione	0,0	313,81	-1255,25
Sovraccarico	0,0	23,12	-118,14
Terr. fondazione	0,0	1103,98	-5641,34
	265,8	1875,33	-7864,14

Momento stabilizzante -8862,28 kNm
 Momento ribaltante 998,14 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	265,8 kN
Sommatoria forze verticali	1875,33 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	1875,33 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	265,8 kN
Resistenza terreno	1039,51 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	3,91

Traslazione verificata Csd>1

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-8862,28 kNm
Momento ribaltante	998,14 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	8,88

Muro verificato a ribaltamento Csv>1

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	265,8 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	1875,33 kN
Somma momenti	-7864,14 kNm
Larghezza fondazione	800,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	19,35 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	160,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,42
sc	1,45
sg	0,7
Inclinazione carichi	

iq	0,79
ic	0,77
ig	0,68
Fattori di profondità	
dq	1,06
dc	1,08
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	9761,27 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	4,34

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	419,35 cm	
Larghezza della fondazione	800,0 cm	
x = 0,0 cm		200,40 kPa
x = 800,0 cm		268,43 kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);			
Fx	Forza in direzione x (kN);			
Fy	Forza in direzione y (kN);			
M	Momento (kNm);			
H	Altezza sezione (cm);			

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
75,0	0,0	-123,27	-45,92	160,0
95,0	0,0	-93,95	-61,34	160,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.						
Afs	Area dei ferri superiori.						
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);						
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);						
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);						
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);						
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu						
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);						

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
10Ø24 (45,24)	10Ø24 (45,24)	-0,23	2621,07	S	524,47	0,0	4,17
10Ø24 (45,24)	10Ø24 (45,24)	-0,23	2621,07	S	524,47	0,0	5,47

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);			
Fx	Forza in direzione x (kN);			
Fy	Forza in direzione y (kN);			
M	Momento (kNm);			
H	Altezza sezione (cm);			

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
222,0	71,42	127,49	-762,81	160,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.						
Afs	Area dei ferri superiori.						
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);						
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);						
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);						
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);						
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu						
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);						

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
-----	-----	----	----	------	-----	-----	---------

10Ø24 (45,24) 10Ø24 (45,24) 73,03 2668,82 S 535,06 0,0 4,12

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%) [GEO]

Coefficiente sismico orizzontale Kh 0,075
 Coefficiente sismico verticale Kv 0,036

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	38,42	16,31	1015,26	1015,26
2	924,0	733,0	48,64	20,65	825,15	825,15
3	733,0	542,0	58,87	24,99	634,73	634,73
4	542,0	351,0	69,1	29,33	444,14	444,14
5	351,0	160,0	79,33	33,68	253,45	253,45

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
924,0	2,09	18,58	201,8	1011,7
733,0	5,2	46,26	196,0	899,0
542,0	9,34	83,01	190,1	781,5
351,0	14,5	128,86	184,0	661,2
160,0	20,68	183,8	177,8	539,2

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
924,0	40,51	39,39	33,04	49,4
733,0	92,26	87,72	147,45	68,8
542,0	155,27	149,46	364,37	88,2
351,0	229,54	224,64	703,62	107,6
160,0	315,05	313,25	1184,99	127,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (800, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (800, 0/1115, 0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
160,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
20,0	0,31	0,4	0,11	0,29	0,11	0,1	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	43,02	28,16	1016,24	1016,01
2	924,0	733,0	51,83	34,33	825,79	825,64
3	733,0	542,0	60,65	40,5	635,19	635,08
4	542,0	351,0	69,46	46,67	444,48	444,4
5	351,0	160,0	78,27	52,84	253,71	253,64
6	160,0	0,0	74,52	48,14	78,35	79,07

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	377,75	250,64	-188,91
Carichi esterni	0,0	67,5	-55,12
Peso muro	20,68	183,8	-215,3
Peso fondazione	35,3	313,81	-1227,01
Sovraccarico	2,6	23,12	-89,14
Terr. fondazione	124,2	1103,98	-4849,58
	560,53	1942,85	-6625,06

Momento stabilizzante	-9402,42 kNm
Momento ribaltante	2777,36 kNm

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-9402,42 kNm
Momento ribaltante	2777,36 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento C_{sv}	3,39

Muro verificato a ribaltamento C_{sv}>1

MENSOLA A VALLE

X _{progr.}	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

X _{progr.}	Fx	Fy	M	H
75,0	0,0	-225,77	-85,68	160,0
95,0	0,0	-220,42	-124,0	160,0

MENSOLA A MONTE

X _{progr.}	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

X _{progr.}	Fx	Fy	M	H
222,0	74,52	373,12	-2236,09	160,0

Carico limite A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);

Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	23,56	10,0	1005,08	1005,08
2	924,0	733,0	44,9	19,06	820,94	820,94
3	733,0	542,0	66,25	28,12	632,37	632,37
4	542,0	351,0	87,59	37,18	442,62	442,62
5	351,0	160,0	108,93	46,24	252,38	252,38

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
924,0	0,0	24,16	201,8	1011,7
733,0	0,0	60,14	196,0	899,0
542,0	0,0	107,92	190,1	781,5
351,0	0,0	167,52	184,0	661,2
160,0	0,0	238,94	177,8	539,2

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
924,0	23,56	40,01	16,86	49,4
733,0	68,47	95,05	90,26	68,8
542,0	134,71	170,95	259,82	88,2
351,0	222,3	267,73	563,5	107,6
160,0	331,23	385,39	1039,14	127,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	40,8	261,87	S	202,45	0,0	8,43
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	96,63	398,47	S	247,58	0,0	3,55
5Ø20 (15,71)	10Ø22 (38,01)	174,12	1204,15	S	383,07	0,0	2,79
5Ø20 (15,71)	10Ø22 (38,01)	272,87	1539,32	S	437,71	0,0	1,93
10Ø20 (31,42)	10Ø22 (38,01)	393,22	1919,62	S	492,71	0,0	1,46

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (800, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (800, 0/1115, 0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
160,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
20,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,11	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	21,42	15,0	1005,08	1005,08

2	924,0	733,0	40,82	28,59	820,94	820,94
3	733,0	542,0	60,23	42,17	632,37	632,37
4	542,0	351,0	79,63	55,76	442,62	442,62
5	351,0	160,0	99,03	69,34	252,38	252,38
6	160,0	0,0	104,36	65,31	77,66	78,64

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	405,49	276,17	-594,57
Carichi esterni	0,0	87,75	-71,66
Peso muro	0,0	238,94	-424,84
Peso fondazione	0,0	407,96	-1631,83
Sovraccarico	0,0	173,4	-886,07
Terr. fondazione	0,0	1435,17	-7333,74
	405,49	2619,39	-10942,71

Momento stabilizzante -12558,34 kNm
 Momento ribaltante 1615,64 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	405,49 kN
Sommatoria forze verticali	2619,39 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	2619,39 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	405,49 kN
Resistenza terreno	1451,95 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	3,26
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-12558,34 kNm
Momento ribaltante	1615,64 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	6,76
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	405,49 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	2619,39 kN
Somma momenti	-10942,71 kNm
Larghezza fondazione	800,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	17,76 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	160,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,42

sc	1,45
sg	0,69
Inclinazione carichi	
iq	0,77
ic	0,75
ig	0,65
Fattori di profondità	
dq	1,06
dc	1,08
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	9511,88 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	2,59

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	417,76 cm		
Larghezza della fondazione	800,0 cm		
x = 0,0 cm		283,82	kPa
x = 800,0 cm		371,03	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
75,0	0,0	-177,68	-66,2	160,0
95,0	0,0	-144,19	-90,19	160,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
10Ø24 (45,24)	10Ø24 (45,24)	-0,23	2621,07	S	524,47	0,0	2,89
10Ø24 (45,24)	10Ø24 (45,24)	-0,23	2621,07	S	524,47	0,0	3,57

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
222,0	104,36	-114,16	-295,97	160,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
10024 (45,24)	10024 (45,24)	106,65	2690,66	S	539,94	0,0	4,64

Ribaltamento A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	1115,0	924,0	23,56	10,0	1005,08	1005,08
2	924,0	733,0	44,9	19,06	820,94	820,94
3	733,0	542,0	66,25	28,12	632,37	632,37
4	542,0	351,0	87,59	37,18	442,62	442,62
5	351,0	160,0	108,93	46,24	252,38	252,38

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	924,0	0,0	18,58	201,8	1011,7
	733,0	0,0	46,26	196,0	899,0
	542,0	0,0	83,01	190,1	781,5
	351,0	0,0	128,86	184,0	661,2
	160,0	0,0	183,8	177,8	539,2

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
924,0	23,56	34,44	17,11	49,4
733,0	68,47	81,18	91,43	68,8
542,0	134,71	146,05	262,86	88,2
351,0	222,3	229,07	569,61	107,6
160,0	331,23	330,25	1049,79	127,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	35,0	260,76	S	201,69	0,0	8,39
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	83,0	394,69	S	245,61	0,0	3,52
5Ø20 (15,71)	10Ø22 (38,01)	148,75	1195,91	S	379,48	0,0	2,76
5Ø20 (15,71)	10Ø22 (38,01)	233,87	1523,6	S	432,07	0,0	1,91
10Ø20 (31,42)	10Ø22 (38,01)	337,05	1891,78	S	484,61	0,0	1,43

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (800,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (800,0/1115,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
1115,0	924,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
924,0	733,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
733,0	542,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
542,0	351,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
351,0	160,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
160,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0

Somma forze in direzione y (Fy)	1886,61 kN
Somma momenti	-7623,8 kNm
Larghezza fondazione	800,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	4,1 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	160,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,44
sc	1,47
sg	0,68
Inclinazione carichi	
iq	0,69
ic	0,67
ig	0,54
Fattori di profondità	
dq	1,06
dc	1,08
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	8594,05 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	3,25

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	404,1 cm
Larghezza della fondazione	800,0 cm
x = 0,0 cm	228,58 kPa
x = 800,0 cm	243,08 kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
75,0	0,0	-142,52	-53,45	160,0
95,0	0,0	-130,3	-75,69	160,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min { Vrd; Vwd } / Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
10Ø24 (45,24)	10Ø24 (45,24)	-0,23	2621,07	S	524,47	0,0	3,61
10Ø24 (45,24)	10Ø24 (45,24)	-0,23	2621,07	S	524,47	0,0	3,95

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
222,0	104,36	405,56	-1943,76	160,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
10Ø24 (45,24)	10Ø24 (45,24)	106,65	2690,66	S	539,94	0,0	1,31

Verifica fessurazione

SLE 5 [Rara]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,011	--	365,607	1061	Si	4,48	183,55	102,54
Si	0,060	--	406,563	1250	Si	13,71	183,55	497,66
Si	0,039	--	255,583	1250	Si	19,59	183,55	523,45
Si	0,071	--	255,583	1250	Si	30,44	183,55	948,62
Si	0,111	--	255,583	1250	Si	39,79	183,55	1474,88

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,006	--	241,935	1250	Si	1,51	183,55	77,90
Si	0,008	--	241,935	1250	Si	2,06	183,55	105,84

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,097	--	241,935	1250	Si	28,63	183,55	1366,75

SLE 6 [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,011	0,300	365,607	1061	Si	4,48	183,55	102,54
Si	0,060	0,300	406,563	1250	Si	13,71	183,55	497,66
Si	0,039	0,300	255,583	1250	Si	19,59	183,55	523,45
Si	0,071	0,300	255,583	1250	Si	30,44	183,55	948,62
Si	0,126	0,300	255,583	1250	Si	39,79	183,55	1474,88

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,006	0,300	241,935	1250	Si	1,51	183,55	77,90
Si	0,008	0,300	241,935	1250	Si	2,06	183,55	105,84

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,114	0,300	241,935	1250	Si	28,63	183,55	1366,75

SLE 7 [Quasi perm.]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,002	0,200	311,122	809	Si	2,20	137,66	25,33
Si	0,030	0,200	406,563	1250	Si	8,49	137,66	250,29
Si	0,025	0,200	255,583	1250	Si	13,99	137,66	336,33
Si	0,051	0,200	255,583	1250	Si	23,28	137,66	677,17
Si	0,084	0,200	255,583	1250	Si	31,86	137,66	1120,74

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,005	0,200	241,935	1250	Si	1,39	137,66	71,38
Si	0,007	0,200	241,935	1250	Si	1,85	137,66	95,35

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,084	0,200	241,935	1250	Si	23,52	137,66	1113,80

SLD [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,011	0,300	366,966	1067	Si	4,55	183,55	106,08
Si	0,059	0,300	406,563	1250	Si	13,60	183,55	494,72
Si	0,038	0,300	255,583	1250	Si	19,15	183,55	511,33
Si	0,069	0,300	255,583	1250	Si	29,51	183,55	917,28
Si	0,119	0,300	255,583	1250	Si	38,35	183,55	1416,30

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,006	0,300	241,935	1250	Si	1,67	183,55	86,25
Si	0,008	0,300	241,935	1250	Si	2,31	183,55	118,79

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,149	0,300	241,935	1250	Si	34,13	183,55	1658,60

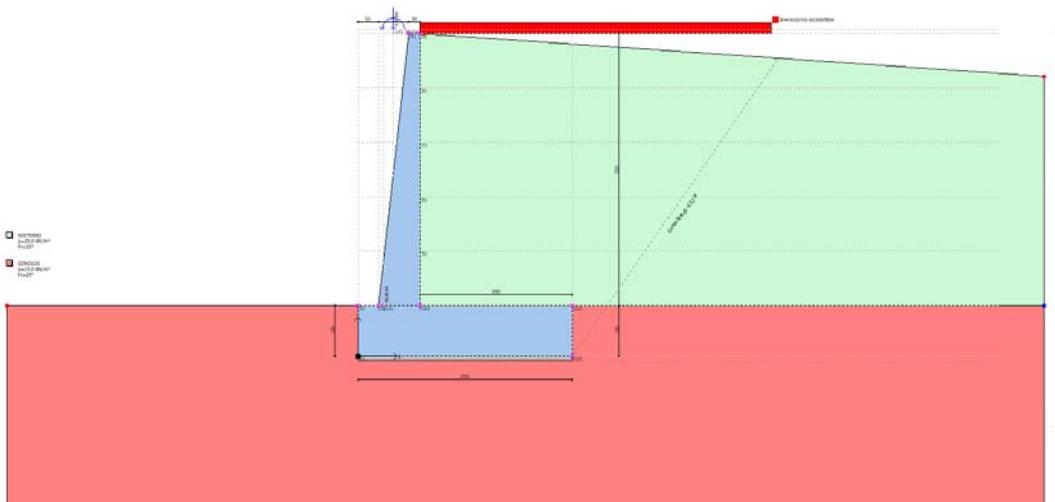


Fig. 7b Modello di calcolo concio 4

Dati generali

Lat./Long. [WGS84]	46,215982/10,18346
Normativa GEO	NTC 2018
Normativa STR	NTC 2018
Spinta	Mononobe & Okabe [M.O. 1929]

Dati generali muro

Altezza muro	705,0 cm
Spessore testa muro	30,0 cm
Risega muro lato valle	77,0 cm
Risega muro lato monte	0,0 cm
Sporgenza mensola a valle	53,0 cm
Sporgenza mensola a monte	390,0 cm
Svaso mensola a valle	0,0 cm
Altezza estremità mensola a valle	130,0 cm
Altezza estremità mensola a monte	130,0 cm

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali

Tipo opera:	2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:	Classe III
Vita nominale:	100,0 [anni]
Vita di riferimento:	150,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:	B
Categoria topografica:	T1

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s ²]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	90,0	0,41	2,57	0,23
S.L.D.	151,0	0,5	2,57	0,24
S.L.V.	1424,0	1,07	2,63	0,29
S.L.C.	2475,0	1,26	2,66	0,3

Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:	Classe III
--------	------------

S.L. Stato limite	amax [m/s ²]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0,492	1,0	0,0502	0,0251

S.L.D.	0,6	0,47	0,0288	0,0144
S.L.V.	1,284	0,38	0,0498	0,0249
S.L.C.	1,512	1,0	0,1542	0,0771

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

Conglomerati

Nr.	Classe Calcestruzzo	fck,cubi [Mpa]	Ec [Mpa]	fck [Mpa]	fed [Mpa]	fetd [Mpa]	fctm [Mpa]
1	C20/25	24,52	29960	19,61	11,33	1,03	2,21
2	C25/30	29,42	31470	24,52	14,16	1,19	2,56
3	C28/35	34,32	32300	27,46	15,86	1,28	2,76
4	C40/50	50,01	35219,99	39,23	19,83	1,49	3,2
5	C30/37	37	33019	30	17,4	1,37	2,94

Acciai:

Nr.	Classe acciaio	Es [Mpa]	fyk [Mpa]	fyd [Mpa]	ftk [Mpa]	ftd [Mpa]	ep_tk	epd_ult	B1*B2 iniziale	B1*B2 finale
1	B450C	200000	450	391,3	540	391,3	.075	.0675	1	0,5
2	B450C*	200000	450	391,3	540	450	.075	.0675	1	0,5
3	B450C**	200000	450	391,3	458,3	398,5	.012	.01	1	0,5
4	S235H	210000	240	208,7	360	208,7	0,012	0,01	1	0,5
5	S275H	210000	280	243,5	430	243,5	0,012	0,01	1	0,5
6	S355H	210000	360	313	510	360	0,012	0,01	1	0,5

Materiali impiegati realizzazione muro

C30/37 B450C

Copriferro, Elevazione 5,0 cm
 Copriferro, Fondazione 5,0 cm
 Copriferro, Dente di fondazione 5,0 cm

Stratigrafia

Ns	Spessore strato (cm)	Inclinazione dello strato. (°)	Peso unità di volume (KN/m³)	Angolo di resistenza a taglio (°)	Coesione (kPa)	Angolo di attrito terra muro (°)	Presenza di falda (Si/No)	Litologia	Descrizione
1	705	0	20,00	35	0,00	23	No		RINTERRO
2	630	0	19,00	29	0,00	20	No		CONOIDE

Carichi concentrati

Descrizione	Posizione x (cm)	Posizione y (cm)	Fx (kN/m)	Fy (kN/m)	Mz (kNm/m)
Rivestimento in pietra	65,0	130,0	0,0	46,0	0,0
Peso cordolo	90,0	845,0	0,0	4,5	0,68

Carichi distribuiti

Descrizione	Ascissa iniziale (cm)	Ascissa finale (cm)	Valore iniziale (kPa)	Valore finale (kPa)	Profondità (cm)
Sovraccarico accidentale	0,0	900,0	20,0	20,0	0,0

FATTORI DI COMBINAZIONE

Scorrimento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,50
8	Rivestimento in pietra	0,80
9	Peso cordolo	0,80

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1

3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

A Unitari+M1+RSLV

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

SLE 5

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,00
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 6

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	1,00
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 7

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLD

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%)

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

Carico limite A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,30
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	1,30

4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,50
8	Rivestimento in pietra	1,30
9	Peso cordolo	1,30

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Ribaltamento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,50
8	Rivestimento in pietra	0,80
9	Peso cordolo	1,30

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Scorrimento A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	15,33	6,51	755,59	755,59
2	694,0	553,0	26,96	11,45	618,43	618,43
3	553,0	412,0	38,59	16,38	478,96	478,96
4	412,0	271,0	50,22	21,32	338,78	338,78
5	271,0	130,0	61,85	26,26	198,29	198,29

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
694,0	0,0	13,04	140,9	759,7
553,0	0,0	31,38	136,4	678,1
412,0	0,0	55,06	131,8	592,8
271,0	0,0	84,07	127,0	505,4
130,0	0,0	118,39	122,1	416,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
694,0	15,33	23,15	9,74	45,4
553,0	42,3	52,93	43,58	60,8
412,0	80,89	93,0	119,23	76,2
271,0	131,11	143,32	251,97	91,6
130,0	192,97	203,9	457,05	107,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afm Area dei ferri lato monte.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	23,36	329,88	S	216,04	0,0	13,82
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	53,73	471,59	S	255,21	0,0	5,92
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	94,84	621,08	S	292,26	0,0	3,54
5Ø24 (22,62)	5Ø24 (22,62)	145,87	782,63	S	328,32	0,0	2,46
5Ø24 (22,62)	5Ø24 (22,62)	208,03	954,28	S	364,04	0,0	1,85

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (550,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (550,0/835,0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
130,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
20,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,11	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	13,94	9,76	755,59	755,59
2	694,0	553,0	24,51	17,16	618,43	618,43
3	553,0	412,0	35,09	24,57	478,96	478,96
4	412,0	271,0	45,66	31,97	338,78	338,78
5	271,0	130,0	56,23	39,38	198,29	198,29
6	130,0	0,0	66,11	40,45	63,02	63,82

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	241,54	163,29	-165,28
Carichi esterni	0,0	40,4	-26,62
Peso muro	0,0	118,39	-144,56
Peso fondazione	0,0	175,29	-482,06
Sovraccarico	0,0	117,0	-415,35
Terr. fondazione	0,0	439,92	-1561,72
	241,54	1054,3	-2795,57

Momento stabilizzante	-3528,95 kNm
Momento ribaltante	733,38 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	241,54 kN
Sommatoria forze verticali	1054,3 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	1054,3 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	241,54 kN
Resistenza terreno	584,41 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,2

Traslazione verificata Csd>1

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-3528,95 kNm
Momento ribaltante	733,38 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	4,18

Muro verificato a ribaltamento Csv>1

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	241,54 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	1054,3 kN
Somma momenti	-2795,57 kNm
Larghezza fondazione	550,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	9,84 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m ³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	130,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m ³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,29
sc	1,31
sg	0,79
Inclinazione carichi	
iq	0,65
ic	0,63
ig	0,5
Fattori di profondità	
dq	1,07
dc	1,1
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	4086,45 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	2,77

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	265,16 cm	
Larghezza della fondazione	550,0 cm	
x = 0,0 cm	212,27	kPa
x = 550,0 cm	171,11	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
53,0	0,0	-94,56	-25,17	130,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi Area dei ferri inferiori.
 Afs Area dei ferri superiori.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	5Ø26 (26,55)	0,14	1245,42	S	400,84	0,0	4,16

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
160,0	66,11	230,25	-805,66	130,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi Area dei ferri inferiori.
 Afs Area dei ferri superiori.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	5Ø26 (26,55)	67,2	1281,6	S	401,81	0,0	1,71

A_Unitari+M1+RSLV [GEO+STR]

Coefficiente sismico orizzontale Kh 0,0498
 Coefficiente sismico verticale Kv 0,0249

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
----	----	---	-----	----	-------	---	---	------

835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	5,74	2,44	746,19	746,19
2	694,0	553,0	14,69	6,23	616,34	616,34
3	553,0	412,0	23,63	10,03	478,05	478,05
4	412,0	271,0	32,58	13,83	338,27	338,27
5	271,0	130,0	41,53	17,63	197,97	197,97

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	694,0	0,65	13,04	140,9	759,7
	553,0	1,56	31,38	136,4	678,1
	412,0	2,74	55,06	131,8	592,8
	271,0	4,19	84,07	127,0	505,4
	130,0	5,9	118,39	122,1	416,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
694,0	6,39	19,98	5,21	45,4
553,0	21,99	44,55	20,23	60,8
412,0	46,81	78,27	60,17	76,2
271,0	80,83	121,1	137,08	91,6
130,0	124,07	173,05	262,98	107,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);

Vwd
 Sic. VT
 Vsdu

Resistenza a taglio piegati (kN);
 $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	20,08	329,33	S	215,61	0,0	33,08
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	45,43	469,66	S	254,03	0,0	11,33
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	79,81	616,6	S	290,15	0,0	6,08
5Ø24 (22,62)	5Ø24 (22,62)	123,33	774,34	S	325,11	0,0	3,94
5Ø24 (22,62)	5Ø24 (22,62)	176,54	940,61	S	359,54	0,0	2,84

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (550,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (550,0/835,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
130,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
20,0	0,31	0,34	0,04	0,29	0,11	0,04	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	5,22	3,66	746,19	746,19
2	694,0	553,0	13,35	9,35	616,34	616,34
3	553,0	412,0	21,49	15,05	478,05	478,05
4	412,0	271,0	29,62	20,74	338,27	338,27
5	271,0	130,0	37,75	26,44	197,97	197,97
6	130,0	0,0	43,66	28,5	62,69	63,71

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	151,1	103,73	-144,2
Carichi esterni	0,0	50,5	-33,27
Peso muro	0,0	118,39	-144,56
Peso fondazione	0,0	175,29	-482,06
Sovraccarico	0,0	15,6	-55,38
Terr. fondazione	0,0	549,9	-1952,15
	151,1	1013,41	-2811,61

Momento stabilizzante -3238,59 kNm
 Momento ribaltante 426,98 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	151,1 kN
Sommatoria forze verticali	1013,41 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	1013,41 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	151,1 kN
Resistenza terreno	561,74 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	3,72

Traslazione verificata Csd > 1

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-3238,59 kNm
Momento ribaltante	426,98 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	7,58

Muro verificato a ribaltamento Csv > 1

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	151,1 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	1013,41 kN
Somma momenti	-2811,61 kNm
Larghezza fondazione	550,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	2,44 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m ³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	130,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m ³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,3
sc	1,32
sg	0,78
Inclinazione carichi	
iq	0,77
ic	0,75
ig	0,65
Fattori di profondità	
dq	1,07

dc	1,1
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	5273,3 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	4,34

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	277,44 cm	
Larghezza della fondazione	550,0 cm	
x = 0,0 cm	179,35	kPa
x = 550,0 cm	189,16	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);			
Fx	Forza in direzione x (kN);			
Fy	Forza in direzione y (kN);			
M	Momento (kNm);			
H	Altezza sezione (cm);			
Xprogr.	Fx	Fy	M	H
53,0	0,0	-78,42	-20,78	130,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.						
Afs	Area dei ferri superiori.						
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);						
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);						
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);						
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);						
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu						
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);						
Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	5Ø26 (26,55)	0,14	1245,42	S	400,84	0,0	5,01

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);			
Fx	Forza in direzione x (kN);			
Fy	Forza in direzione y (kN);			
M	Momento (kNm);			
H	Altezza sezione (cm);			
Xprogr.	Fx	Fy	M	H
160,0	43,66	69,36	-329,83	130,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.						
Afs	Area dei ferri superiori.						
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);						
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);						
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);						
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);						
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu						
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);						
Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	5Ø26 (26,55)	44,55	1269,4	S	401,48	0,0	5,68

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%) [GEO]

Coefficiente sismico orizzontale Kh	0,075
Coefficiente sismico verticale Kv	0,036

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	21,39	9,08	761,44	761,44
2	694,0	553,0	26,97	11,45	621,07	621,07
3	553,0	412,0	32,54	13,81	480,49	480,49
4	412,0	271,0	38,12	16,18	339,78	339,78
5	271,0	130,0	43,69	18,55	199,0	199,0

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	694,0	1,47	13,04	140,9	759,7
	553,0	3,53	31,38	136,4	678,1
	412,0	6,19	55,06	131,8	592,8
	271,0	9,46	84,07	127,0	505,4
	130,0	13,32	118,39	122,1	416,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
694,0	22,86	26,62	15,67	45,4
553,0	51,89	56,41	62,15	60,8
412,0	87,1	93,91	150,48	76,2
271,0	128,48	139,09	288,67	91,6
130,0	176,03	191,96	484,65	107,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (550,0/0,0)$

Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (550,0/835,0)$

Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
130,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
20,0	0,31	0,4	0,11	0,29	0,11	0,1	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	24,19	15,76	762,17	761,99
2	694,0	553,0	28,99	19,12	621,55	621,43
3	553,0	412,0	33,8	22,49	480,83	480,74
4	412,0	271,0	38,6	25,85	340,04	339,97
5	271,0	130,0	43,4	29,21	199,2	199,15
6	130,0	0,0	45,8	29,28	63,56	64,18

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);					
	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

	Fx	Fy	M
	Forza in direzione x (kN); Forza in direzione y (kN); Momento (kNm);		
	Fx	Fy	M
Spinta terreno	214,78	141,7	-5,45
Carichi esterni	0,0	50,5	-33,27
Peso muro	13,32	118,39	-89,08
Peso fondazione	19,72	175,29	-469,24
Sovraccarico	1,76	15,6	-40,73
Terr. fondazione	61,86	549,9	-1653,65
	311,44	1051,39	-2291,42

Momento stabilizzante	-3447,47 kNm
Momento ribaltante	1156,05 kNm

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-3447,47 kNm
Momento ribaltante	1156,05 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento C_{sv}	2,98

Muro verificato a ribaltamento C_{sv}>1

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
53,0	0,0	-141,41	-37,95	130,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
160,0	45,8	220,96	-921,55	130,0

Carico limite A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
----	----	---	-----	----	-------	---	---	------

835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
K_a	Coefficiente di spinta attiva.
K_d	Coefficiente di spinta dinamica.
D_k	Coefficiente di incremento dinamico.
K_{ax}, K_{ay}	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
D_{kx}, D_{ky}	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	K_a	K_d	D_k	K_{ax}	K_{ay}	D_{kx}	D_{ky}
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Q_i	Quota inizio strato.
Q_f	Quota inizio strato.
R_{px}, R_{py}	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
$Z(R_{px})$	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
$Z(R_{py})$	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Q_i	Q_f	R_{px}	R_{py}	$z(R_{px})$	$z(R_{py})$
1	835,0	694,0	15,33	6,51	755,59	755,59
2	694,0	553,0	26,96	11,45	618,43	618,43
3	553,0	412,0	38,59	16,38	478,96	478,96
4	412,0	271,0	50,22	21,32	338,78	338,78
5	271,0	130,0	61,85	26,26	198,29	198,29

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

P_y	Peso del muro (kN);
P_x	Forza inerziale (kN);
X_p, Y_p	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	P_x	P_y	X_p	Y_p
694,0	0,0	16,96	140,9	759,7
553,0	0,0	40,8	136,4	678,1
412,0	0,0	71,58	131,8	592,8
271,0	0,0	109,29	127,0	505,4
130,0	0,0	153,91	122,1	416,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
F_x	Forza in direzione x (kN);
F_y	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	F_x	F_y	M	H
694,0	15,33	29,31	11,01	45,4
553,0	42,3	64,6	44,17	60,8
412,0	80,89	111,77	118,65	76,2
271,0	131,11	170,79	249,63	91,6
130,0	192,97	241,67	452,22	107,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

A_{fv}	Area dei ferri lato valle.
A_{fm}	Area dei ferri lato monte.
N_u	Sforzo normale ultimo (kN);
M_u	Momento flettente ultimo (kNm);
V_{rd}	Resistenza a taglio senza armature trasversali V_{rd} (kN);

Vwd
 Sic. VT
 Vsdu

Resistenza a taglio piegati (kN);
 $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	29,9	330,97	S	216,88	0,0	13,87
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	66,16	474,47	S	256,84	0,0	5,96
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	114,24	626,86	S	294,94	0,0	3,58
5Ø24 (22,62)	5Ø24 (22,62)	174,43	793,12	S	332,29	0,0	2,49
5Ø24 (22,62)	5Ø24 (22,62)	246,44	970,88	S	369,55	0,0	1,88

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (550,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (550,0/835,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
130,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
20,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,11	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	13,94	9,76	755,59	755,59
2	694,0	553,0	24,51	17,16	618,43	618,43
3	553,0	412,0	35,09	24,57	478,96	478,96
4	412,0	271,0	45,66	31,97	338,78	338,78
5	271,0	130,0	56,23	39,38	198,29	198,29
6	130,0	0,0	66,11	40,45	63,02	63,82

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	241,54	163,29	-165,28
Carichi esterni	0,0	65,65	-43,25
Peso muro	0,0	153,91	-187,92
Peso fondazione	0,0	227,88	-626,68
Sovraccarico	0,0	117,0	-415,35
Terr. fondazione	0,0	714,87	-2537,79
	241,54	1442,6	-3976,26

Momento stabilizzante -4709,98 kNm
 Momento ribaltante 733,72 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	241,54 kN
Sommatoria forze verticali	1442,6 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	1442,6 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	241,54 kN
Resistenza terreno	799,65 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	3,01

Traslazione verificata Csd > 1

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-4709,98 kNm
Momento ribaltante	733,72 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	5,58

Muro verificato a ribaltamento Csv > 1

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	241,54 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	1442,6 kN
Somma momenti	-3976,26 kNm
Larghezza fondazione	550,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	0,63 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	130,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,3
sc	1,32
sg	0,78
Inclinazione carichi	
iq	0,74
ic	0,72
ig	0,62
Fattori di profondità	
dq	1,07

dc	1,09
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	5079,62 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	2,52

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	275,63 cm	
Larghezza della fondazione	550,0 cm	
x = 0,0 cm	260,49	kPa
x = 550,0 cm	264,10 kPa	

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
53,0	0,0	-116,19	-30,79	130,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	5Ø26 (26,55)	0,14	1245,42	S	400,84	0,0	3,38

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
160,0	66,11	-33,19	-251,94	130,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	5Ø26 (26,55)	67,2	1281,6	S	401,81	0,0	11,87

Ribaltamento A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	15,33	6,51	755,59	755,59
2	694,0	553,0	26,96	11,45	618,43	618,43
3	553,0	412,0	38,59	16,38	478,96	478,96
4	412,0	271,0	50,22	21,32	338,78	338,78
5	271,0	130,0	61,85	26,26	198,29	198,29

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
694,0	0,0	13,04	140,9	759,7
553,0	0,0	31,38	136,4	678,1
412,0	0,0	55,06	131,8	592,8
271,0	0,0	84,07	127,0	505,4
130,0	0,0	118,39	122,1	416,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
-------	----	----	---	---

694,0	15,33	25,4	11,15	45,4
553,0	42,3	55,18	44,81	60,8
412,0	80,89	95,25	120,28	76,2
271,0	131,11	145,57	252,85	91,6
130,0	192,97	206,15	457,76	107,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	25,81	330,29	S	216,35	0,0	13,84
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	56,32	472,19	S	255,52	0,0	5,92
5Ø20 (15,71)	5Ø24 (22,62)	97,0	621,73	S	292,58	0,0	3,55
5Ø24 (22,62)	5Ø24 (22,62)	148,44	783,58	S	328,65	0,0	2,46
5Ø24 (22,62)	5Ø24 (22,62)	210,51	955,35	S	364,37	0,0	1,85

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (550,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (550,0/835,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
835,0	694,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
694,0	553,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
553,0	412,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
412,0	271,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
271,0	130,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
130,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
20,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,11	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);					
	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	835,0	694,0	13,94	9,76	755,59	755,59
2	694,0	553,0	24,51	17,16	618,43	618,43
3	553,0	412,0	35,09	24,57	478,96	478,96
4	412,0	271,0	45,66	31,97	338,78	338,78
5	271,0	130,0	56,23	39,38	198,29	198,29
6	130,0	0,0	66,11	40,45	63,02	63,82

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	241,54	163,29	-165,28
Carichi esterni	0,0	42,65	-28,3
Peso muro	0,0	118,39	-144,56
Peso fondazione	0,0	175,29	-482,06
Sovraccarico	0,0	117,0	-415,35
Terr. fondazione	0,0	439,92	-1561,72
	241,54	1056,55	-2797,26

Momento stabilizzante	-3530,97 kNm
Momento ribaltante	733,72 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	241,54 kN
Sommatoria forze verticali	1056,55 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	1056,55 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	241,54 kN
Resistenza terreno	585,65 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,2
Traslazione verificata Csd > 1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-3530,97 kNm
Momento ribaltante	733,72 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	4,18
Muro verificato a ribaltamento Csv > 1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	241,54 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	1056,55 kN
Somma momenti	-2797,26 kNm
Larghezza fondazione	550,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	10,25 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	130,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³

Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,29
sc	1,31
sg	0,79
Inclinazione carichi	
iq	0,65
ic	0,63
ig	0,5
Fattori di profondità	
dq	1,07
dc	1,1
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	4082,62 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	2,76

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	264,75 cm	
Larghezza della fondazione	550,0 cm	
x = 0,0 cm	213,57	kPa
x = 550,0 cm	170,63	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
53,0	0,0	-95,21	-25,34	130,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	5Ø26 (26,55)	0,14	1245,42	S	400,84	0,0	4,13

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
160,0	66,11	229,67	-806,01	130,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);

Vwd
Sic. VT
Vsdu
Resistenza a taglio piegati (kN);
min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	5Ø26 (26,55)	67,2	1281,6	S	401,81	0,0	1,72

Verifica fessurazione

SLE 5 [Rara]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,005	--	289,679	890	Si	3,16	183,55	54,92
Si	0,019	--	354,670	1250	Si	7,39	183,55	182,65
Si	0,044	--	354,670	1250	Si	13,49	183,55	419,37
Si	0,079	--	354,670	1250	Si	20,10	183,55	754,41
Si	0,125	--	354,670	1250	Si	28,33	183,55	1193,91

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,007	--	333,926	1250	Si	1,28	183,55	76,03

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,127	--	333,926	1250	Si	23,69	183,55	1297,27

SLE 6 [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,005	0,300	289,679	890	Si	3,16	183,55	54,92
Si	0,019	0,300	354,670	1250	Si	7,39	183,55	182,65
Si	0,044	0,300	354,670	1250	Si	13,49	183,55	419,37
Si	0,079	0,300	354,670	1250	Si	20,10	183,55	754,41
Si	0,125	0,300	354,670	1250	Si	28,33	183,55	1193,91

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,007	0,300	333,926	1250	Si	1,28	183,55	76,03

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,127	0,300	333,926	1250	Si	23,69	183,55	1297,27

SLE 7 [Quasi perm.]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,002	0,200	266,064	759	Si	1,94	137,66	22,86
Si	0,008	0,200	342,449	1182	Si	4,34	137,66	78,23
Si	0,024	0,200	354,670	1250	Si	8,79	137,66	227,84
Si	0,049	0,200	354,670	1250	Si	14,18	137,66	471,29
Si	0,085	0,200	354,670	1250	Si	21,14	137,66	815,76

Fondazione valle

Verifica	Apertura	Apertura	Distanza	Area Cls	Verifica	Sigma	SigmaC Lim	SigmaF Max
----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------	------------	------------

fessurazione	fessure mm	fessure Limite mm	fessure mm	efficace cm2	tensioni Normali daN/cm ²	C(+compr.) daN/cm ²	daN/cm ²	daN/cm ²
Si	0,007	0,200	333,926	1250	Si	1,14	137,66	68,06

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,099	0,200	333,926	1250	Si	18,52	137,66	1003,69

SLD [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,004	0,300	287,126	876	Si	2,90	183,55	48,38
Si	0,016	0,300	354,670	1250	Si	6,62	183,55	156,97
Si	0,038	0,300	354,670	1250	Si	12,12	183,55	365,35
Si	0,069	0,300	354,670	1250	Si	18,15	183,55	664,36
Si	0,111	0,300	354,670	1250	Si	25,69	183,55	1059,97

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,008	0,300	333,926	1250	Si	1,37	183,55	81,53

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,144	0,300	333,926	1250	Si	26,29	183,55	1463,94

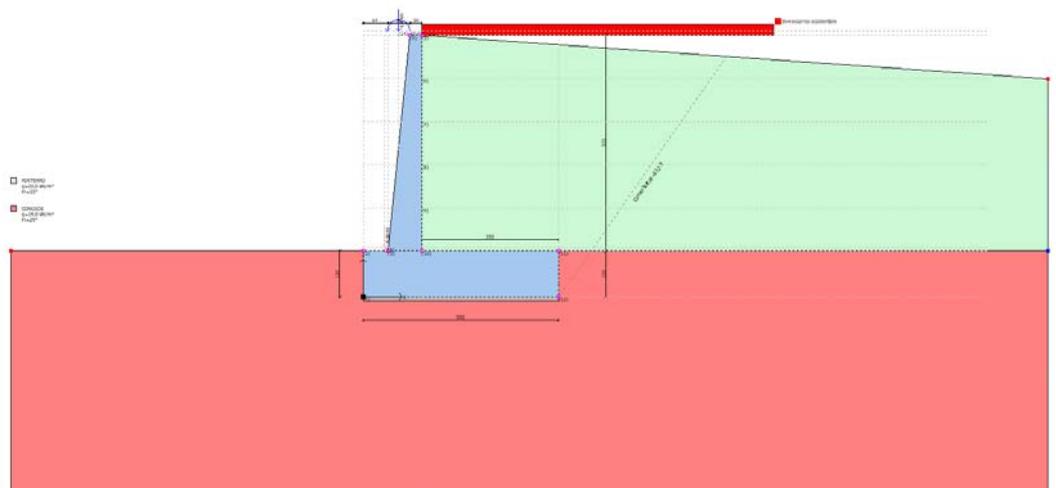


Fig. 7c Modello di calcolo concio 6

Dati generali

Lat./Long. [WGS84]	46,215982/10,18346
Normativa GEO	NTC 2018
Normativa STR	NTC 2018
Spinta	Mononobe & Okabe [M.O. 1929]

Dati generali muro

Altezza muro	555,0 cm
Spessore testa muro	30,0 cm
Risega muro lato valle	56,0 cm
Risega muro lato monte	0,0 cm
Sporgenza mensola a valle	64,0 cm
Sporgenza mensola a monte	350,0 cm
Svaso mensola a valle	0,0 cm
Altezza estremità mensola a valle	120,0 cm
Altezza estremità mensola a monte	120,0 cm

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali

Tipo opera:	2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:	Classe III
Vita nominale:	100,0 [anni]
Vita di riferimento:	150,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:	B
Categoria topografica:	T1

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s ²]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	90,0	0,41	2,57	0,23
S.L.D.	151,0	0,5	2,57	0,24
S.L.V.	1424,0	1,07	2,63	0,29
S.L.C.	2475,0	1,26	2,66	0,3

Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:	Classe III
--------	------------

S.L. Stato limite	amax [m/s ²]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0,492	1,0	0,0502	0,0251
S.L.D.	0,6	0,47	0,0288	0,0144
S.L.V.	1,284	0,38	0,0498	0,0249
S.L.C.	1,512	1,0	0,1542	0,0771

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

Conglomerati

Nr.	Classe Calcestruzzo	fck,cubi [Mpa]	Ec [Mpa]	fck [Mpa]	fed [Mpa]	fctd [Mpa]	fctm [Mpa]
1	C20/25	24,52	29960	19,61	11,33	1,03	2,21
2	C25/30	29,42	31470	24,52	14,16	1,19	2,56
3	C28/35	34,32	32300	27,46	15,86	1,28	2,76
4	C40/50	50,01	35219,99	39,23	19,83	1,49	3,2
5	C30/37	37	33019	30	17,4	1,37	2,94

Acciai:

Nr.	Classe acciaio	Es [Mpa]	fyk [Mpa]	fyd [Mpa]	ftk [Mpa]	ftd [Mpa]	ep_tk	epd_ult	B1*B2 iniziale	B1*B2 finale
1	B450C	200000	450	391,3	540	391,3	.075	.0675	1	0,5
2	B450C*	200000	450	391,3	540	450	.075	.0675	1	0,5
3	B450C**	200000	450	391,3	458,3	398,5	.012	.01	1	0,5
4	S235H	210000	240	208,7	360	208,7	0,012	0,01	1	0,5
5	S275H	210000	280	243,5	430	243,5	0,012	0,01	1	0,5
6	S355H	210000	360	313	510	360	0,012	0,01	1	0,5

Materiali impiegati realizzazione muro C30/37 B450C

Copriferro, Elevazione	5,0 cm
Copriferro, Fondazione	5,0 cm
Copriferro, Dente di fondazione	5,0 cm

Stratigrafia

Ns	Spessore strato (cm)	Inclinazione dello strato. (°)	Peso unità di volume (KN/m ³)	Angolo di resistenza a taglio (°)	Coesione (kPa)	Angolo di attrito terra muro (°)	Presenza di falda (Si/No)	Litologia	Descrizione
1	555	0	20,00	35	0,00	23	No		RINTERRO

2	620	0	19,00	29	0,00	20	No	CONOIDE
---	-----	---	-------	----	------	----	----	---------

Carichi concentrati

Descrizione	Posizione x (cm)	Posizione y (cm)	Fx (kN/m)	Fy (kN/m)	Mz (kNm/m)
Rivestimento in pietra	55,0	130,0	0,0	36,0	0,0
Peso cordolo	90,0	685,0	0,0	4,5	0,68

Carichi distribuiti

Descrizione	Ascissa iniziale (cm)	Ascissa finale (cm)	Valore iniziale (kPa)	Valore finale (kPa)	Profondità (cm)
Sovraccarico accidentale	0,0	900,0	20,0	20,0	0,0

FATTORI DI COMBINAZIONE

Scorrimento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,50
8	Rivestimento in pietra	0,80
9	Peso cordolo	0,80

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

A_Unitari+M1+RSLV

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

SLE 5

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Sovraccarico accidentale	1,00
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 6

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	1,00
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 7

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLD

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Sovraccarico accidentale	0,20
8	Rivestimento in pietra	1,00
9	Peso cordolo	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1

1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Scorrimento A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
231,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
130,0	120,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	11,1	4,71	613,49	613,49
2	564,0	453,0	18,3	7,77	504,86	504,86
3	453,0	342,0	25,51	10,83	394,89	394,89
4	342,0	231,0	32,72	13,89	284,46	284,46
5	231,0	130,0	36,03	15,3	179,11	179,11
6	130,0	120,0	3,89	1,65	124,99	124,99

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
564,0	0,0	9,68	132,1	616,6
453,0	0,0	22,43	128,9	553,9
342,0	0,0	38,2	125,6	488,6

231,0	0,0	57,05	122,2	421,4
130,0	0,0	76,84	119,1	359,1
120,0	0,0	78,92	118,7	352,8

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
564,0	11,1	17,99	6,22	41,2
453,0	29,4	38,51	24,91	52,4
342,0	54,91	65,11	65,71	63,6
231,0	87,63	97,85	136,11	74,8
130,0	123,67	132,93	232,19	85,0
120,0	127,56	165,46	258,68	86,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø18 (12,72)	5Ø18 (12,72)	18,42	170,04	S	169,56	0,0	14,99
5Ø18 (12,72)	5Ø18 (12,72)	39,51	230,26	S	194,93	0,0	6,5
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	66,46	424,94	S	248,56	0,0	4,44
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	99,57	519,9	S	274,65	0,0	3,07
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	135,3	611,27	S	298,07	0,0	2,36
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	168,87	630,71	S	304,51	0,0	2,34

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (500,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (500,0/675,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
231,0	120,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
120,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
20,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,11	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	10,09	7,06	613,49	613,49
2	564,0	453,0	16,64	11,65	504,86	504,86
3	453,0	342,0	23,19	16,24	394,89	394,89
4	342,0	231,0	29,75	20,83	284,46	284,46
5	231,0	120,0	36,3	25,42	173,83	173,83
6	120,0	0,0	51,02	30,48	57,98	58,77

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	166,99	111,68	-143,62
Carichi esterni	0,0	32,4	-18,54
Peso muro	0,0	78,92	-93,68
Peso fondazione	0,0	147,1	-367,75
Sovraccarico	0,0	105,0	-341,25
Terr. fondazione	0,0	310,8	-1010,1
	166,99	785,9	-1974,93

Momento stabilizzante -2390,27 kNm
 Momento ribaltante 415,34 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	166,99 kN
Sommatoria forze verticali	785,9 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	785,9 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	166,99 kN
Resistenza terreno	435,63 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,37
Traslazione verificata Csd > 1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-2390,27 kNm
Momento ribaltante	415,34 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	5,0

Muro verificato a ribaltamento $C_{sv} > 1$

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	166,99 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	785,9 kN
Somma momenti	-1974,93 kNm
Larghezza fondazione	500,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	1,3 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m ³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	120,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m ³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,28
sc	1,29
sg	0,8
Inclinazione carichi	
iq	0,67
ic	0,65
ig	0,53
Fattori di profondità	
dq	1,07
dc	1,1
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	3725,77 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	3,39

Carico limite verificato $C_{sq} > 1$

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	251,3 cm
Larghezza della fondazione	500,0 cm
x = 0,0 cm	154,74 kPa
x = 500,0 cm	159,62 kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
64,0	0,0	-51,6	-23,14	120,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	6Ø26 (31,86)	-0,04	1144,74	S	375,52	0,0	7,14

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
---------	---------------------------

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	51,02	155,46	-465,22	120,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi Area dei ferri inferiori.
 Afs Area dei ferri superiori.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	6Ø26 (31,86)	51,98	1388,52	S	406,15	0,0	2,56

A_Unitari+M1+RSLV [GEO+STR]

Coefficiente sismico orizzontale Kh 0,0498
 Coefficiente sismico verticale Kv 0,0249

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
231,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
130,0	120,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	3,77	1,6	605,9	605,9
2	564,0	453,0	9,32	3,95	502,99	502,99
3	453,0	342,0	14,86	6,31	394,05	394,05
4	342,0	231,0	20,4	8,66	283,99	283,99
5	231,0	130,0	23,38	9,93	178,85	178,85
6	130,0	120,0	2,56	1,09	124,99	124,99

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
564,0	0,48	9,68	132,1	616,6
453,0	1,12	22,43	128,9	553,9
342,0	1,9	38,2	125,6	488,6
231,0	2,84	57,05	122,2	421,4
130,0	3,83	76,84	119,1	359,1
120,0	3,93	78,92	118,7	352,8

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
564,0	4,25	15,78	3,7	41,2
453,0	14,2	32,49	11,24	52,4
342,0	29,85	54,56	31,22	63,6
231,0	51,19	82,07	69,54	74,8
130,0	75,56	111,78	125,27	85,0
120,0	78,23	150,96	150,86	86,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afm Area dei ferri lato monte.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø18 (12,72)	5Ø18 (12,72)	16,09	169,66	S	169,27	0,0	39,03
5Ø18 (12,72)	5Ø18 (12,72)	33,12	228,92	S	194,85	0,0	13,45
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	55,83	422,3	S	247,07	0,0	8,12
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	83,52	515,15	S	272,39	0,0	5,22
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	113,79	603,96	S	295,02	0,0	3,83
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	154,06	625,63	S	302,42	0,0	3,79

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (500,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (500,0/675,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;

c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
231,0	120,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
120,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
35,0	0,25	0,28	0,04	0,2	0,14	0,03	0,02
20,0	0,31	0,34	0,04	0,29	0,11	0,04	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	3,43	2,4	605,9	605,9
2	564,0	453,0	8,47	5,93	502,99	502,99
3	453,0	342,0	13,51	9,46	394,05	394,05
4	342,0	231,0	18,55	12,99	283,99	283,99
5	231,0	120,0	23,59	16,52	173,52	173,52
6	120,0	0,0	32,61	21,03	57,57	58,63

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	100,16	68,33	-112,64
Carichi esterni	0,0	40,5	-23,17
Peso muro	0,0	78,92	-93,68
Peso fondazione	0,0	147,1	-367,75
Sovraccarico	0,0	14,0	-45,5
Terr. fondazione	0,0	388,5	-1262,63
	100,16	737,35	-1905,37

Momento stabilizzante	-2135,04 kNm
Momento ribaltante	229,68 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	100,16 kN
Sommatoria forze verticali	737,35 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	737,35 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	100,16 kN
Resistenza terreno	408,72 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	4,08
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-2135,04 kNm
Momento ribaltante	229,68 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	9,3
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	100,16 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	737,35 kN
Somma momenti	-1905,37 kNm
Larghezza fondazione	500,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	8,41 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m ³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	120,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m ³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,27
sc	1,29
sg	0,81
Inclinazione carichi	
iq	0,78
ic	0,77
ig	0,68
Fattori di profondità	
dq	1,07
dc	1,1
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	4373,38 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	4,94

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	258,41 cm	
Larghezza della fondazione	500,0 cm	
x = 0,0 cm	132,59	kPa
x = 500,0 cm	162,35	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
---------	----	----	---	---

64,0 0,0 -31,24 -18,11 120,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi Area dei ferri inferiori.
 Afs Area dei ferri superiori.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	6Ø26 (31,86)	-0,04	1144,74	S	375,52	0,0	11,79

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	32,61	42,02	-172,64	120,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi Area dei ferri inferiori.
 Afs Area dei ferri superiori.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	6Ø26 (31,86)	33,17	1379,4	S	403,45	0,0	9,42

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%) [GEO]

Coefficiente sismico orizzontale Kh 0,075
 Coefficiente sismico verticale Kv 0,036

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
231,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
130,0	120,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.

Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,08	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota finale strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	13,55	5,75	617,14	617,14
2	564,0	453,0	17,01	7,22	506,62	506,62
3	453,0	342,0	20,46	8,68	395,94	395,94
4	342,0	231,0	23,92	10,15	285,16	285,16
5	231,0	130,0	24,76	10,51	179,53	179,53
6	130,0	120,0	2,61	1,11	124,99	124,99

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
564,0	1,09	9,68	132,1	616,6
453,0	2,52	22,43	128,9	553,9
342,0	4,3	38,2	125,6	488,6
231,0	6,42	57,05	122,2	421,4
130,0	8,64	76,84	119,1	359,1
120,0	8,88	78,92	118,7	352,8

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
564,0	14,64	19,94	8,78	41,2
453,0	33,08	39,9	31,89	52,4
342,0	55,31	64,35	75,9	63,6
231,0	81,35	93,36	144,7	74,8
130,0	108,34	123,65	232,1	85,0
120,0	111,18	162,84	260,96	86,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (500,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (500,0/675,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);

Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
231,0	120,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
120,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
35,0	0,25	0,34	0,1	0,2	0,14	0,08	0,06
20,0	0,31	0,4	0,11	0,29	0,11	0,1	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	15,64	10,09	617,74	617,59
2	564,0	453,0	18,62	12,18	507,02	506,92
3	453,0	342,0	21,59	14,26	396,23	396,15
4	342,0	231,0	24,57	16,35	285,38	285,32
5	231,0	120,0	27,54	18,43	174,5	174,45
6	120,0	0,0	34,47	21,71	58,5	59,13

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	142,43	93,02	-50,19
Carichi esterni	0,0	40,5	-23,17
Peso muro	8,88	78,92	-62,35
Peso fondazione	16,55	147,1	-357,82
Sovraccarico	1,58	14,0	-34,87
Terr. fondazione	43,71	388,5	-1088,89
	213,14	762,04	-1617,29

Momento stabilizzante -2258,49 kNm
 Momento ribaltante 641,2 kNm

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante -2258,49 kNm
 Momento ribaltante 641,2 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento C_{sv} 3,52

Muro verificato a ribaltamento C_{sv}>1

MENSOLA A VALLE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
64,0	0,0	-81,26	-34,83	120,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	34,47	137,58	-502,69	120,0

Carico limite A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Q_i Quota iniziale strato (cm);
 Q_f Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 E_{ps} Inclinazione dello strato. (°);
 F_i Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Q _i	Q _f	G	E _{ps}	F _i	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
231,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
130,0	120,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 K_a Coefficiente di spinta attiva.
 K_d Coefficiente di spinta dinamica.
 D_k Coefficiente di incremento dinamico.
 K_{ax}, K_{ay} Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 D_{kx}, D_{ky} Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	K _a	K _d	D _k	K _{ax}	K _{ay}	D _{kx}	D _{ky}
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	11,1	4,71	613,49	613,49
2	564,0	453,0	18,3	7,77	504,86	504,86
3	453,0	342,0	25,51	10,83	394,89	394,89
4	342,0	231,0	32,72	13,89	284,46	284,46
5	231,0	130,0	36,03	15,3	179,11	179,11
6	130,0	120,0	3,89	1,65	124,99	124,99

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
564,0	0,0	12,59	132,1	616,6
453,0	0,0	29,16	128,9	553,9
342,0	0,0	49,66	125,6	488,6
231,0	0,0	74,17	122,2	421,4
130,0	0,0	99,89	119,1	359,1
120,0	0,0	102,59	118,7	352,8

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
564,0	11,1	23,15	7,37	41,2
453,0	29,4	47,49	25,67	52,4
342,0	54,91	78,81	65,84	63,6
231,0	87,63	117,21	135,31	74,8
130,0	123,67	158,23	230,25	85,0
120,0	127,56	209,39	265,99	86,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afm Area dei ferri lato monte.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø18 (12,72)	5Ø18 (12,72)	23,81	170,89	S	170,26	0,0	15,05
5Ø18 (12,72)	5Ø18 (12,72)	48,28	232,09	S	195,87	0,0	6,53
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	80,64	428,45	S	250,49	0,0	4,47
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	119,76	525,86	S	277,41	0,0	3,1
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	161,45	620,12	S	301,71	0,0	2,39
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	213,53	645,93	S	310,84	0,0	2,39

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (500,0/0,0)

Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (500,0/675,0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
231,0	120,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
120,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
20,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,11	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	10,09	7,06	613,49	613,49
2	564,0	453,0	16,64	11,65	504,86	504,86
3	453,0	342,0	23,19	16,24	394,89	394,89
4	342,0	231,0	29,75	20,83	284,46	284,46
5	231,0	120,0	36,3	25,42	173,83	173,83
6	120,0	0,0	51,02	30,48	57,98	58,77

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	166,99	111,68	-143,62
Carichi esterni	0,0	52,65	-30,12
Peso muro	0,0	102,59	-121,78
Peso fondazione	0,0	191,23	-478,07
Sovraccarico	0,0	105,0	-341,25
Terr. fondazione	0,0	505,05	-1641,41
	166,99	1068,21	-2756,26

Momento stabilizzante	-3171,94 kNm
Momento ribaltante	415,68 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	166,99 kN
Sommatoria forze verticali	1068,21 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	1068,21 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	166,99 kN
Resistenza terreno	592,12 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	3,22
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-3171,94 kNm
Momento ribaltante	415,68 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	6,64
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	166,99 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	1068,21 kN
Somma momenti	-2756,26 kNm
Larghezza fondazione	500,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	8,03 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	120,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,27
sc	1,29
sg	0,81
Inclinazione carichi	
iq	0,75
ic	0,74
ig	0,63
Fattori di profondità	
dq	1,07
dc	1,1
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	4157,66 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	2,78

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	258,03 cm	
Larghezza della fondazione	500,0 cm	
x = 0,0 cm	193,06	kPa
x = 500,0 cm	234,22	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
64,0	0,0	-53,97	-27,91	120,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi Area dei ferri inferiori.
 Afs Area dei ferri superiori.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	6Ø26 (31,86)	-0,04	1144,74	S	375,52	0,0	6,82

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	51,02	-30,31	-114,2	120,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi Area dei ferri inferiori.
 Afs Area dei ferri superiori.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	6Ø26 (31,86)	51,98	1388,52	S	406,15	0,0	13,14

Ribaltamento A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
231,0	130,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0
130,0	120,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	11,1	4,71	613,49	613,49
2	564,0	453,0	18,3	7,77	504,86	504,86
3	453,0	342,0	25,51	10,83	394,89	394,89
4	342,0	231,0	32,72	13,89	284,46	284,46
5	231,0	130,0	36,03	15,3	179,11	179,11
6	130,0	120,0	3,89	1,65	124,99	124,99

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
564,0	0,0	9,68	132,1	616,6
453,0	0,0	22,43	128,9	553,9
342,0	0,0	38,2	125,6	488,6
231,0	0,0	57,05	122,2	421,4
130,0	0,0	76,84	119,1	359,1
120,0	0,0	78,92	118,7	352,8

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
564,0	11,1	20,24	7,45	41,2
453,0	29,4	40,76	26,01	52,4
342,0	54,91	67,36	66,68	63,6
231,0	87,63	100,1	136,96	74,8
130,0	123,67	135,18	232,93	85,0
120,0	127,56	167,71	259,4	86,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);

Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min {Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø18 (12,72)	5Ø18 (12,72)	20,44	170,36	S	169,86	0,0	15,01
5Ø18 (12,72)	5Ø18 (12,72)	41,51	230,68	S	194,97	0,0	6,5
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	68,48	425,44	S	248,87	0,0	4,44
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	101,86	520,58	S	274,97	0,0	3,08
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	137,85	612,13	S	298,39	0,0	2,37
5Ø18 (12,72)	5Ø22 (19,01)	170,82	631,37	S	304,83	0,0	2,34

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (500,0/0,0)

Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (500,0/675,0)

Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0)

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
675,0	564,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
564,0	453,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
453,0	342,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
342,0	231,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
231,0	120,0	20,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	
120,0	0,0	19,0	0,0	29,0	20,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
35,0	0,25	0,0	0,0	0,2	0,14	0,0	0,0
20,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,11	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	675,0	564,0	10,09	7,06	613,49	613,49
2	564,0	453,0	16,64	11,65	504,86	504,86
3	453,0	342,0	23,19	16,24	394,89	394,89
4	342,0	231,0	29,75	20,83	284,46	284,46
5	231,0	120,0	36,3	25,42	173,83	173,83
6	120,0	0,0	51,02	30,48	57,98	58,77

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	166,99	111,68	-143,62
Carichi esterni	0,0	34,65	-20,22
Peso muro	0,0	78,92	-93,68
Peso fondazione	0,0	147,1	-367,75
Sovraccarico	0,0	105,0	-341,25
Terr. fondazione	0,0	310,8	-1010,1
	166,99	788,15	-1976,62

Momento stabilizzante	-2392,3 kNm
Momento ribaltante	415,68 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	166,99 kN
Sommatoria forze verticali	788,15 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	788,15 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	166,99 kN
Resistenza terreno	436,88 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,38
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-2392,3 kNm
Momento ribaltante	415,68 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	5,0
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	166,99 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	788,15 kN
Somma momenti	-1976,62 kNm
Larghezza fondazione	500,0 cm
Lunghezza	1000,0 cm
Eccentricità su B	0,79 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	120,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,28
sc	1,29
sg	0,8
Inclinazione carichi	
iq	0,67
ic	0,65

ig	0,53
Fattori di profondità	
dq	1,07
dc	1,1
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	3743,49 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	3,39

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	250,79 cm	
Larghezza della fondazione	500,0 cm	
x = 0,0 cm	156,13	kPa
x = 500,0 cm	159,13 kPa	

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
64,0	0,0	-52,42	-23,4	120,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	6Ø26 (31,86)	-0,04	1144,74	S	375,52	0,0	7,03

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	51,02	154,86	-465,27	120,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø26 (26,55)	6Ø26 (31,86)	51,98	1388,52	S	406,15	0,0	2,57

Verifica fessurazione

fessurazione	fessure mm	fessure Limite mm	fessure mm	efficace cm2	tensioni Normali daN/cm ²	C(+compr.) daN/cm ²	daN/cm ²	daN/cm ²
Si	0,041	0,200	299,238	1250	Si	10,38	137,66	469,49

SLD [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,005	0,300	345,765	858	Si	2,64	183,55	53,07
Si	0,019	0,300	424,884	1187	Si	5,56	183,55	152,16
Si	0,029	0,300	378,567	1250	Si	9,14	183,55	256,15
Si	0,054	0,300	378,567	1250	Si	14,48	183,55	483,15
Si	0,084	0,300	378,567	1250	Si	20,16	183,55	756,31
Si	0,093	0,300	378,567	1250	Si	23,42	183,55	837,23

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,008	0,300	333,926	1250	Si	1,35	183,55	78,84

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,062	0,300	299,238	1250	Si	15,00	183,55	703,85

11.9 ANALISI DI STABILITA'

Definizione

Per pendio s'intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da interventi artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s'intende una situazione di instabilità che interessa versanti naturali e coinvolgono volumi considerevoli di terreno.

Introduzione all'analisi di stabilità

La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno. Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.

Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è praticamente impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:

1. Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che la resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione (c) e angolo di resistenza al taglio (φ), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb.
2. In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio.


Metodo equilibrio limite (LEM)

Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio (τ) e confrontate con la resistenza disponibile (τ_f), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza:

$$F = \tau_f / \tau$$

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman), altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).

Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci.

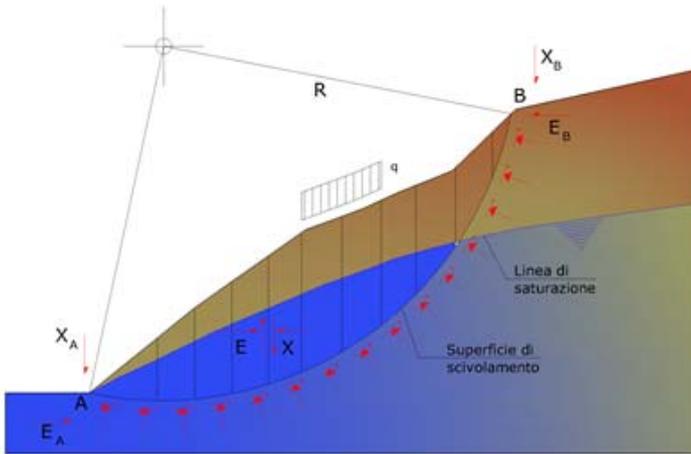

Metodo dei conci

La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il numero dei conci è pari a n , il problema presenta le seguenti incognite:

- n valori delle forze normali N_i agenti sulla base di ciascun conco;
- n valori delle forze di taglio alla base del conco T_i ;
- $(n-1)$ forze normali E_i agenti sull'interfaccia dei conci;
- $(n-1)$ forze tangenziali X_i agenti sull'interfaccia dei conci;
- n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle E_i ;
- $(n-1)$ valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle X_i ;
- una incognita costituita dal fattore di sicurezza F .

Complessivamente le incognite sono $(6n-2)$.

Mentre le equazioni a disposizione sono:

- equazioni di equilibrio dei momenti n ;
- equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n ;
- equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n ;
- equazioni relative al criterio di rottura n .

Totale numero di equazioni $4n$.


Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a :

$$i = (6n - 2) - (4n) = 2n - 2$$

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a $(n-2)$ in quanto si fa l'assunzione che N_i sia applicato nel punto medio della striscia. Ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali totali siano uniformemente distribuite.

I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui vengono eliminate le $(n-2)$ indeterminazioni.

Metodo di Bishop (1955)

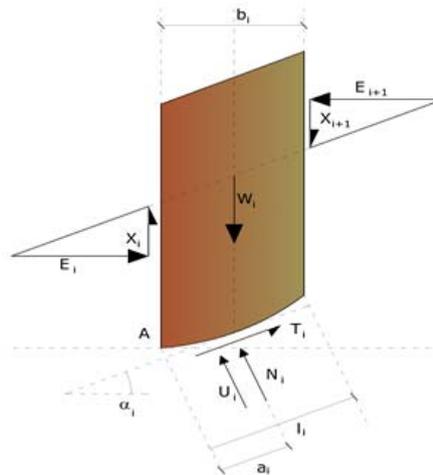

Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti sui blocchi e fu il primo a descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali. Le equazioni usate per risolvere il problema sono:

$$\sum F_y = 0, \quad \sum M_0 = 0 \quad \text{Criterio di rottura}$$

$$F = \frac{\sum \{c_i \times b_i + (W_i - u_i \times b_i + \Delta X_i) \times \tan \varphi_i\} \times \frac{\sec \alpha_i}{1 + \tan \alpha_i \times \tan \varphi_i / F}}{\sum W_i \times \sin \alpha_i}$$

I valori di F e di ΔX per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione rigorosa al problema. Come prima approssimazione conviene porre $\Delta X = 0$ ed iterare per il calcolo del fattore di sicurezza, tale procedimento è noto come metodo di **Bishop ordinario**, gli errori commessi rispetto al metodo completo sono di circa 1 %.

Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP (1955)

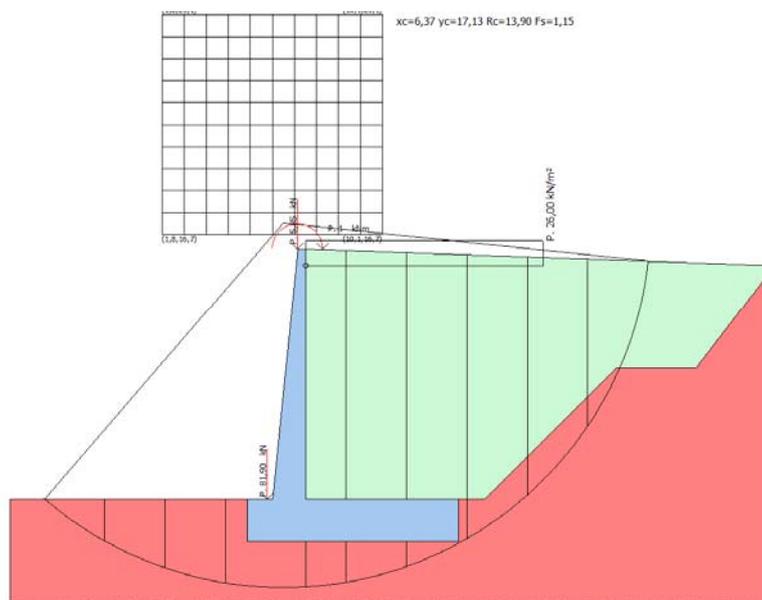


Fig. 8a Modello di calcolo concio 1

Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)

Calcolo eseguito secondo	NTC 2018
Numero di strati	2,0
Numero dei conci	10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile	1,1
Coefficiente parziale resistenza	1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:	Picco
Analisi	Condizione drenata
Superficie di forma circolare	

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi	1,78 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi	16,72 m
Ascissa vertice destro superiore xs	10,12 m
Ordinata vertice destro superiore ys	25,06 m
Passo di ricerca	10,0
Numero di celle lungo x	10,0
Numero di celle lungo y	10,0

Sisma

Coefficiente azione sismica orizzontale	0,05
Coefficiente azione sismica verticale	0,025

Vertici profilo

Nr	X (m)	y (m)
1	-4,0	6,6
2	5,0	6,6
3	5,95	6,6
4	7,22	16,15
5	7,22	16,15
6	25,0	15,52

Vertici strato1

N	X (m)	y (m)
1	-4,0	6,6
2	7,22	6,6
3	13,0	6,6
4	14,0	6,6
5	19,0	11,6
6	22,0	11,6
7	25,0	15,52

Coefficienti parziali azioni

Sfavorevoli: Permanenti, variabili	1,3	1,3
Favorevoli: Permanenti, variabili	1,0	1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio	1,25
Coesione efficace	1,25
Coesione non drenata	1,4

Riduzione parametri geotecnici terreno

Si

Stratigrafia

Strato	Coesione (kN/m ²)	Coesione non drenata (kN/m ²)	Angolo resistenza al taglio (°)	Peso unità di volume (kN/m ³)	Peso saturo (kN/m ³)	Litologia
1	0		35	20,00031	20,00031	RINTERRO
2	0		29	19,0003	19,0003	CONOIDE

Carichi concentrati

N°	x (m)	y (m)	Fx (kN)	Fy (kN)	M (kNm)
1	5,75	6,6	0	81,9013	0
2	6,9	16,15	0	5,850093	0,884014

Carichi distribuiti

N°	xi (m)	yi (m)	xf (m)	yf (m)	Carico esterno (kN/m ²)
1	7,22	15,52143	16,22	15,52143	26,00041

Risultati analisi pendio [NTC 2018]

Fs minimo individuato	1,15
Ascissa centro superficie	6,37 m
Ordinata centro superficie	17,13 m
Raggio superficie	13,9 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

$xc = 6,367$ $yc = 17,133$ $Rc = 13,898$ $Fs=1,152$

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (kN)	Kh•Wi (kN)	Kv•Wi (kN)	c (kN/m ²)	Fi (°)	Ui (kN)	N'i (kN)	Ti (kN)
1	2,29	-35,0	2,79	38,53	1,93	0,96	0,0	23,9	0,0	64,3	24,8
2	2,29	-24,0	2,51	94,47	4,72	2,36	0,0	23,9	0,0	124,8	48,1
3	2,29	-14,0	2,36	128,59	6,43	3,21	0,0	23,9	0,0	146,6	56,4
4	3,05	-2,8	3,06	281,98	14,1	7,05	0,0	23,9	0,0	287,7	110,8
5	1,53	6,7	1,54	425,03	21,25	10,63	0,0	23,9	0,0	409,5	157,7
6	2,29	14,7	2,37	619,08	30,95	15,48	0,0	23,9	0,0	581,3	223,8
7	2,29	24,8	2,52	579,72	28,99	14,49	0,0	23,9	0,0	542,2	208,8
8	2,29	35,9	2,82	517,03	25,85	12,93	0,0	23,9	0,0	499,1	192,2
9	2,29	48,9	3,48	374,68	18,73	9,37	0,0	23,9	0,0	395,4	152,3
10	2,29	70,1	6,72	196,15	9,81	4,9	0,0	23,9	0,0	279,1	107,5

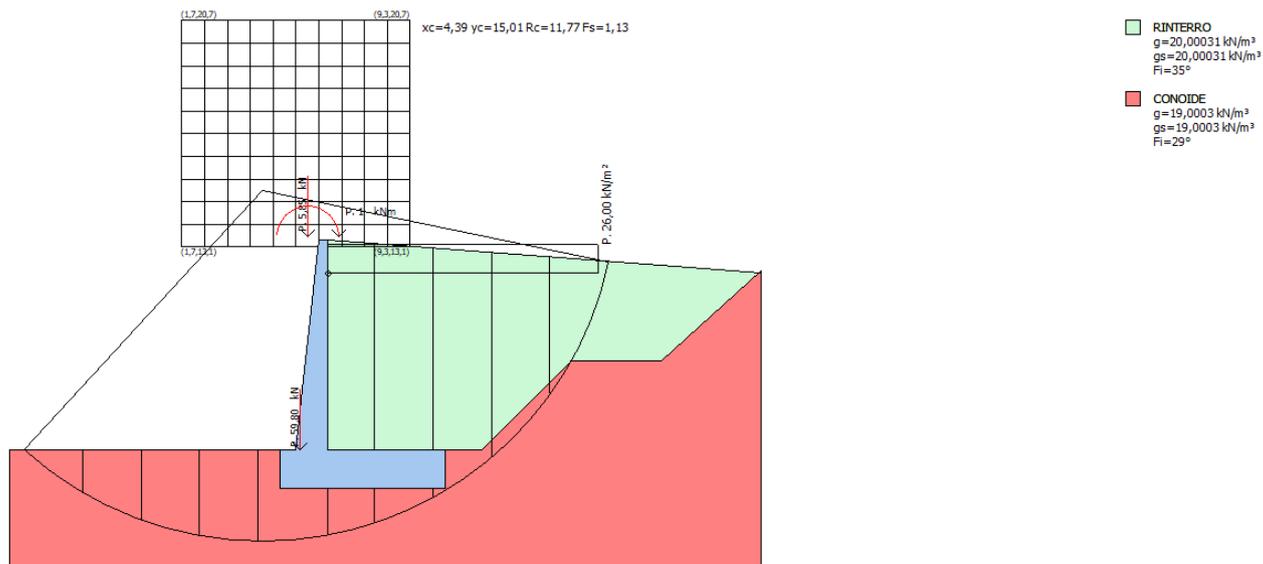


Fig. 8b Modello di calcolo concio 4

Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)

Calcolo eseguito secondo	NTC 2018
Numero di strati	2,0
Numero dei conci	10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile	1,1
Coefficiente parziale resistenza	1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:	Picco
Analisi	Condizione drenata
Superficie di forma circolare	

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi	1,73 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi	13,11 m
Ascissa vertice destro superiore xs	9,33 m
Ordinata vertice destro superiore ys	20,71 m
Passo di ricerca	10,0
Numero di celle lungo x	10,0
Numero di celle lungo y	10,0

Sisma

Coefficiente azione sismica orizzontale	0,05
Coefficiente azione sismica verticale	0,025

Vertici profilo

Nr	X (m)	y (m)
1	-4,0	6,3
2	5,0	6,3
3	5,53	6,3
4	6,6	13,35
5	6,6	13,35
6	21,0	12,23

Vertici strato1

N	X (m)	y (m)
1	-4,0	6,3
2	6,6	6,3
3	11,7	6,3
4	14,7	9,3
5	17,7	9,3
6	21,0	12,3

Coefficienti parziali azioni

Sfavorevoli: Permanenti, variabili	1,3	1,3
Favorevoli: Permanenti, variabili	1,0	1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio	1,25
Coesione efficace	1,25
Coesione non drenata	1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno	Si

Stratigrafia

Strato	Coesione (kN/m ²)	Coesione non drenata (kN/m ²)	Angolo resistenza al taglio (°)	Peso unità di volume (kN/m ³)	Peso saturo (kN/m ³)	Litologia
1	0		35	20,00031	20,00031	RINTERRO
2	0		29	19,0003	19,0003	CONOIDE

Carichi concentrati

N°	x (m)	y (m)	Fx (kN)	Fy (kN)	M (kNm)
1	5,65	6,3	0	59,80094	0
2	5,9	13,45	0	5,850093	0,884014

Carichi distribuiti

N°	xi (m)	yi (m)	xf (m)	yf (m)	Carico esterno (kN/m ²)
1	6,6	12,23117	15,6	12,23117	26,00041

Risultati analisi pendio [NTC 2018]

Fs minimo individuato	1,13
Ascissa centro superficie	4,39 m
Ordinata centro superficie	15,01 m
Raggio superficie	11,77 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

$xc = 4,39$ $yc = 15,012$ $Rc = 11,766$ $Fs=1,129$

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (kN)	Kh•Wi (kN)	Kv•Wi (kN)	c (kN/m ²)	Fi (°)	Ui (kN)	N'i (kN)	Ti (kN)
1	1,94	-36,3	2,41	29,23	1,46	0,73	0,0	23,9	0,0	51,0	20,0
2	1,94	-25,2	2,15	71,68	3,58	1,79	0,0	23,9	0,0	97,2	38,2
3	1,94	-15,1	2,01	97,88	4,89	2,45	0,0	23,9	0,0	113,4	44,5
4	1,94	-5,4	1,95	110,8	5,54	2,77	0,0	23,9	0,0	115,6	45,4
5	2,35	5,1	2,36	199,72	9,99	4,99	0,0	23,9	0,0	193,7	76,1
6	1,54	14,7	1,59	333,58	16,68	8,34	0,0	23,9	0,0	312,6	122,8
7	1,94	23,8	2,12	393,25	19,66	9,83	0,0	23,9	0,0	366,3	143,9
8	1,94	34,7	2,36	347,47	17,37	8,69	0,0	23,9	0,0	332,3	130,5

9	1,94	47,5	2,88	277,24	13,86	6,93	0,0	23,9	0,0	287,2	112,8
10	1,94	66,4	4,85	155,09	7,75	3,88	0,0	29,3	0,0	181,4	90,0

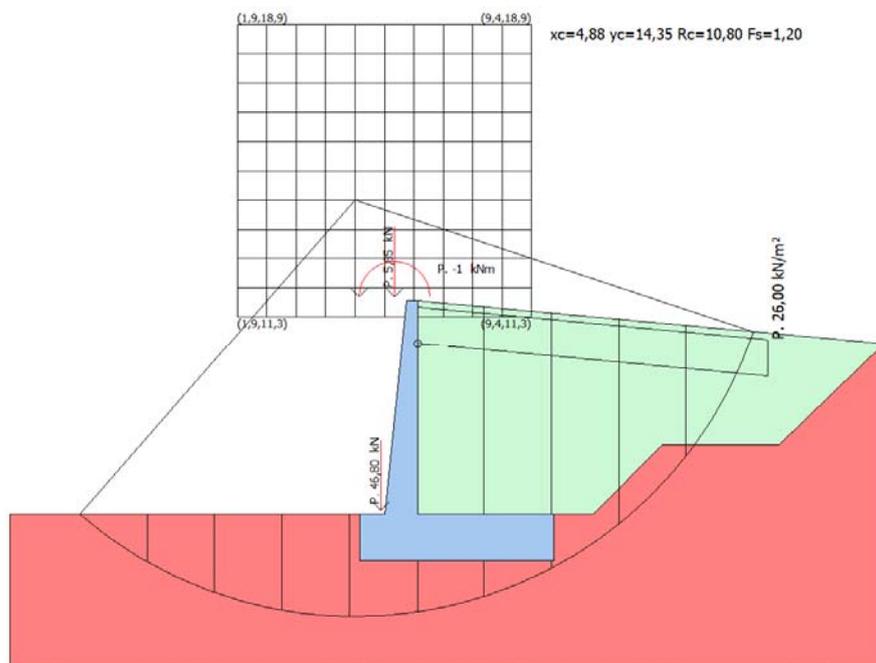


Fig. 8c Modello di calcolo concio 6

Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)

Calcolo eseguito secondo	NTC 2018
Numero di strati	2,0
Numero dei conci	10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile	1,1
Coefficiente parziale resistenza	1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:	Picco
Analisi	Condizione drenata
Superficie di forma circolare	

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi	1,85 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi	11,32 m
Ascissa vertice destro superiore xs	9,43 m
Ordinata vertice destro superiore ys	18,9 m
Passo di ricerca	10,0
Numero di celle lungo x	10,0
Numero di celle lungo y	10,0

Sisma

Coefficiente azione sismica orizzontale	0,05
Coefficiente azione sismica verticale	0,025

Vertici profilo

Nr	X (m)	y (m)
1	-4,0	6,2
2	5,0	6,2
3	5,64	6,2
4	6,5	11,75

5	6,5	11,75
6	18,5	10,63

Vertici strato1

N	X (m)	y (m)
1	-4,0	6,2
2	6,5	6,2
3	11,0	6,2
4	12,8	8,0
5	15,8	8,0
6	18,5	10,63

Coefficienti parziali azioni

Sfavorevoli: Permanenti, variabili	1,3	1,3
Favorevoli: Permanenti, variabili	1,0	1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio	1,25
Coesione efficace	1,25
Coesione non drenata	1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno	Si

Stratigrafia

Strato	Coesione (kN/m ²)	Coesione non drenata (kN/m ²)	Angolo resistenza al taglio (°)	Peso unità di volume (kN/m ³)	Peso saturo (kN/m ³)	Litologia
1	0		35	20,00031	20,00031	RINTERRO
2	0		29	19,0003	19,0003	CONOIDE

Carichi concentrati

N°	x (m)	y (m)	Fx (kN)	Fy (kN)	M (kNm)
1	5,55	6,3	0	46,80074	0
2	5,9	11,85	0	5,850093	-0,884014

Carichi distribuiti

N°	xi (m)	yi (m)	xf (m)	yf (m)	Carico esterno (kN/m ²)
1	6,5	10,63	15,5	9,790877	26,00041

Risultati analisi pendio [NTC 2018]

Fs minimo individuato	1,2
Ascissa centro superficie	4,88 m
Ordinata centro superficie	14,35 m
Raggio superficie	10,8 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

xc = 4,883 yc = 14,353 Rc = 10,801 Fs=1,203

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (kN)	Kh•Wi (kN)	Kv•Wi (kN)	c (kN/m ²)	Fi (°)	Ui (kN)	N'i (kN)	Ti (kN)
1	1,73	-35,3	2,13	22,36	1,12	0,56	0,0	23,9	0,0	37,1	13,7
2	1,73	-24,6	1,91	55,1	2,76	1,38	0,0	23,9	0,0	72,9	26,9
3	1,73	-14,8	1,79	75,48	3,77	1,89	0,0	23,9	0,0	86,5	31,9

4	1,73	-5,4	1,74	85,63	4,28	2,14	0,0	23,9	0,0	89,1	32,8
5	1,77	3,9	1,77	140,75	7,04	3,52	0,0	23,9	0,0	137,6	50,7
6	1,7	13,2	1,75	306,49	15,32	7,66	0,0	23,9	0,0	289,7	106,8
7	1,73	22,9	1,88	288,77	14,44	7,22	0,0	23,9	0,0	271,2	100,0
8	1,73	33,4	2,08	252,79	12,64	6,32	0,0	23,9	0,0	243,6	89,8
9	1,73	45,5	2,47	198,02	9,9	4,95	0,0	23,9	0,0	205,4	75,7
10	1,73	61,8	3,67	112,65	5,63	2,82	0,0	29,3	0,0	127,6	59,4