

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO - TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA) E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

PROGETTO ESECUTIVO

		ING. RENATO DEL PRETE	ECOPLAN <small>Servizi & Progettazione di ingegneria, architettura</small>	
	Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211	Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073	Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433	Ing. Gabriele Incecchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102
Ing. Renato Vaira (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4863 W)	CONSORZIO UNING <small>Società designata: GA&M</small>	SETAC Srl <small>Servizi & Engineering Trasporti Ambiente Costruzioni</small>	ARKE' INGEGNERIA s.r.l. <small>Via Impugnatorum, Torino n. 4 - 10126 Bari</small>	DOTT. GEOL. DANILO GALLO
	Prof. Ing. Matteo Ranieri Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137	Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771	Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970	Dott. Geol. Danilo Gallo Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 588

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giancarlo LUONGO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  Ing. Valerio BAJETTI	GEOLOGO  Dott. Geol. Francesco AMANTIA SCUDERI	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  Ing. Gaetano RANIERI
---	---	---	--

IT01	I - PROGETTO STRUTTURALE - OPERE D'ARTE MINORI IT - MURI ZONA CAMPONE RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO - MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO				
-------------	---	--	--	--	--

CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. M I 3 2 4 E 1 8 0 1	NOME FILE IT01 - P00OS08STRRE01_B.dwg	REVISIONE B	SCALA: -
CODICE ELAB.	P 0 0 O S 0 8 S T R R E 0 1	B	-

C					
B	EMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA ANAS	FEBBRAIO 2020	ING. FRANCO NACCI	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. FRANCO NACCI	ING. FABRIZIO BAJETTI	ING. VALERIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE.....	3
2	DESCRIZIONE DELLE OPERE.....	3
3	UBICAZIONE DELL'OPERA.....	5
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
5	UNITA' DI MISURA.....	6
6	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI.....	6
6.1	Calcestruzzo.....	6
6.1.1	Calcestruzzo per opere di sottofondazione	6
6.1.2	Calcestruzzo per FONDAZIONI ED ELEVAZIONI	6
6.1.3	Caratteristiche del calcestruzzo ai fini della durabilità.....	6
6.1.4	Verifiche allo stato limite di apertura delle fessure	7
6.1.5	Copriferro	7
6.2	Acciaio.....	8
6.2.1	Acciaio per barre di armatura lenta	8
7	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA	8
8	VITA NOMINALE, CLASSE D'USO E PERIODO DI RIFERIMENTO.....	11
8.1	Vita nominale.....	11
8.2	Classe d'uso	11
8.3	Periodo di riferimento per l'azione sismica	12
9	METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA.....	12
9.1	Metodo di analisi in condizioni sismiche	13
10	ANALISI DEI CARICHI.....	15
10.1	Carichi Permanenti g_1	15
10.1.1	Peso proprio muro di sostegno	16
10.2	Carichi Permanenti non strutturali G_2	16
10.2.1	Peso del rilevato stradale e del riempimento a tergo dei muri	16
10.2.2	Peso della sovrastruttura stradale.....	16
10.2.3	Peso della barriera h2 bordo ponte	16
10.2.4	Spinta del terreno in condizioni statiche.....	16
10.3	Azioni Variabili Q.....	16
10.3.1	Azioni variabili da traffico stradale.....	16
10.3.2	URTO VEICOLO IN SVIO	16
11	PROGRAMMI PER L'ANALISI AUTOMATICA	17
11.1	VALIDAZIONI DEL CALCOLO E CASI PROVA	17
11.2	ANALISI DELL'OPERA DI SOSTEGNO	17
11.2.1	Calcolo della spinta attiva con Coulomb	17
11.2.2	Calcolo della spinta attiva con Mononobe & Okabe.....	18
11.2.3	Carico uniforme sul terrapieno	19
11.2.4	Spinta attiva in condizioni sismiche.....	20
11.2.5	Carico limite di fondazioni superficiali su terreni	20
11.2.6	analisi di stabilita'	22
12	RISULTATI DELLE VERIFICHE	24
12.1	Concio n. 3.....	24

12.2	Concio n. 4.....	55
12.3	Concio n. 9.....	85

1 INTRODUZIONE

La presente relazione è inserita nell'ambito del Progetto Esecutivo della progettazione della "SS 38 Lotto 4 Nodo di Tirano, Tratta A (Svincolo di Bianzone-Svincolo La Ganda) e Tratta B (Svincolo La Ganda-Campone di Tirano).

Nel presente documento si affrontano le problematiche progettuali connesse al dimensionamento e alla verifica del muro di sostegno in c.a. a mensola denominato "MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO" in Campone di Tirano.

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il muro di sostegno, della lunghezza complessiva di circa 140 metri, è composto da n. 9 conci così costituiti:

- Conci da n. 1 a n. 3_ Muro di spessore 50 **cm**, altezza variabile da 193 **cm** a 335 **cm**; zattera di fondazione di larghezza pari a 350 **cm** e altezza pari a 70 **cm** con scarpa di monte di larghezza pari a 100 **cm** e scarpa di valle di larghezza pari a 200 **cm**.
- Conci da n. 4 a n. 6_ Muro di spessore 50 **cm**, altezza variabile da 270 **cm** a 373 **cm**; zattera di fondazione di larghezza pari a 400 **cm** e altezza pari a 70 **cm** con piede di monte di larghezza pari a 250 **cm** e piede di valle di larghezza pari a 100 **cm**.
- Conci da n. 7 a n. 9_ Muro di spessore 50 **cm**, altezza variabile da 209 **cm** a 381 **cm**; zattera di fondazione di larghezza pari a 450 **cm** e altezza pari a 80 **cm** con piede di monte di larghezza pari a 300 **cm** e piede di valle di larghezza pari a 100 **cm**.

Si riportano di seguito alcune immagini che descrivono tale opera.

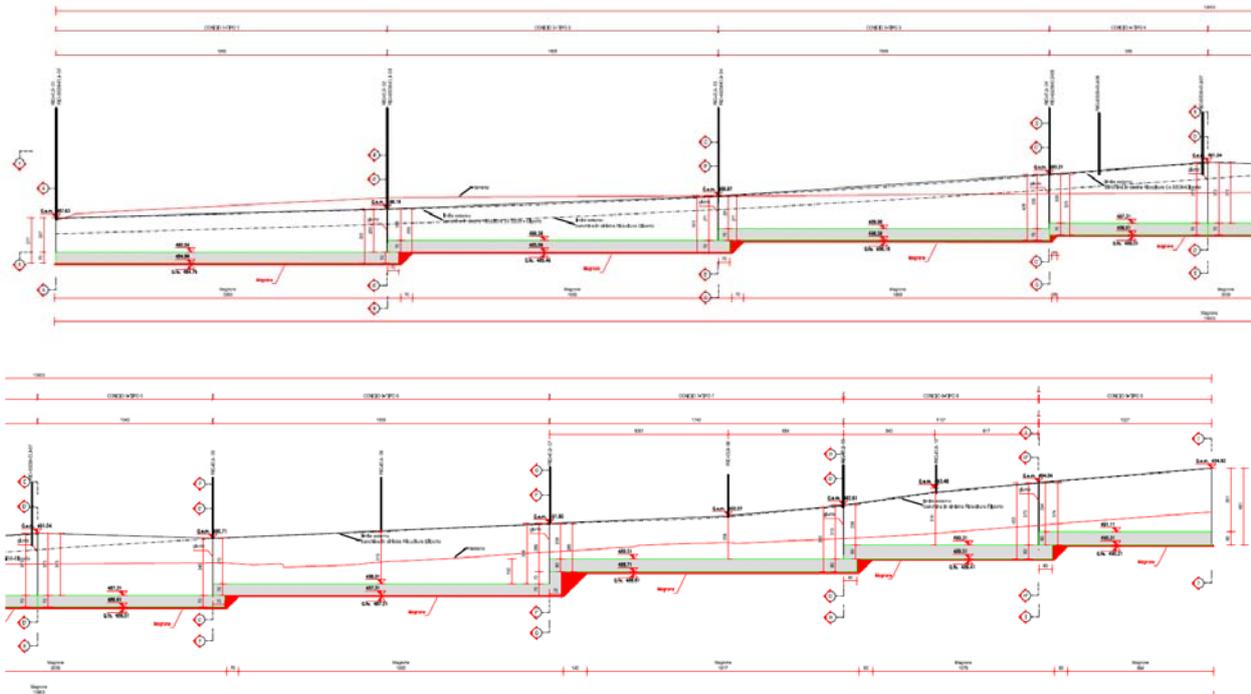


Fig. 1 Sezione longitudinale

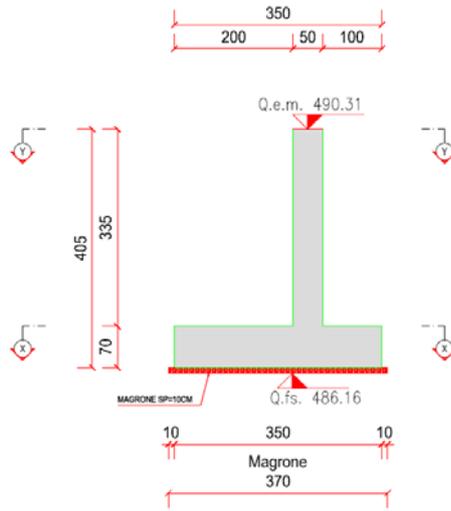


Fig. 2 Sezione trasversale concio n. 3

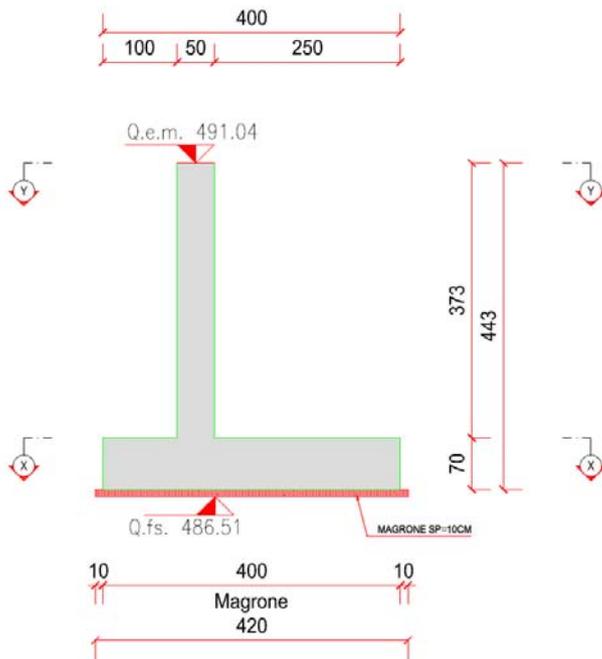


Fig. 2_a Sezione trasversale concio n. 4

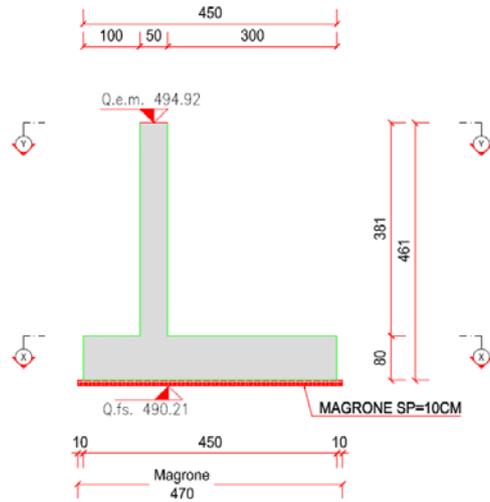


Fig. 2_b Sezione trasversale concio n. 9

3 UBICAZIONE DELL'OPERA

Il muro è ubicato planimetricamente come mostrato nell'immagine successiva:

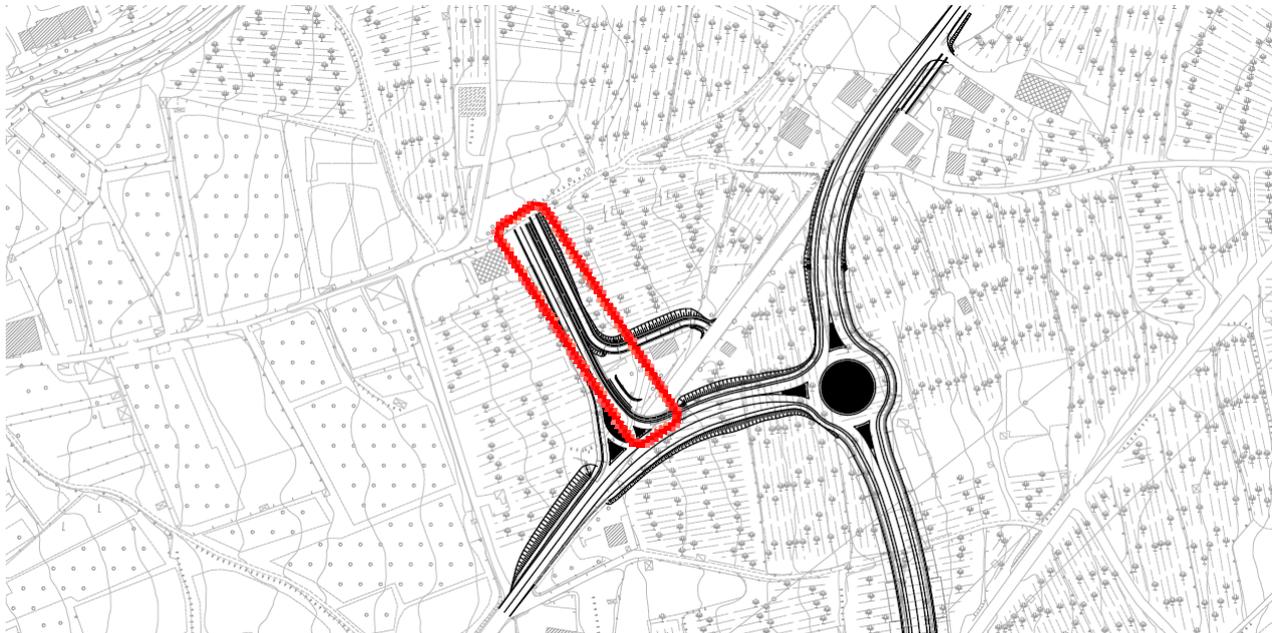


Fig. 3 Ubicazione dell'opera

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione è stata redatta in osservanza delle seguenti Normative:

- **Legge 05/01/1971 n.1086** → Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- **Legge 02/02/1974 n. 64** → Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
- **DM 17/01/2018** → Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
- **Circolare n. 7 del 21/01/2019 /C.S.LL.PP.** → Istruzioni per l'applicazione dell' "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al DM 17/01/2018
- **UNI EN 1992-1 (Eurocodice 2 – Parte 1)** → Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Regole generali
- **UNI EN 1992-2 (Eurocodice 2 – Parte 2)** → Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Ponti
- **UNI EN 1998-5 (Eurocodice 8) – Gennaio 2015** → Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici
- **UNI EN 206-1:2016** → Calcestruzzo – Specificazione, prestazione e conformità
- **UNI 11104:2014** → Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1
- **Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.** Linee guida sul calcestruzzo strutturale

5 UNITA' DI MISURA

Nei calcoli è stato fatto uso delle seguenti unità di misura:

- per i carichi: kN/m², kN/m, kN
- per i momenti: kNm
- per i tagli e sforzi normali: kN
- per le tensioni: MPa
- per le accelerazioni: m/sec²

6 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

6.1 CALCESTRUZZO

6.1.1 CALCESTRUZZO PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE

Per le opere di sottofondazione è stato previsto un calcestruzzo con classe di resistenza **C12/15** e classe di esposizione **X0**. Tale calcestruzzo non ha valenza strutturale e quindi non se ne riportano le caratteristiche meccaniche.

6.1.2 CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI ED ELEVAZIONI

Per tutte le strutture dei muri è stato previsto un calcestruzzo con classe di resistenza **C30/37** con le seguenti caratteristiche meccaniche:

Fase finale	R_{ck}	=	37.00	MPa
Resistenza a compressione cilindrica	f_{ck}	=	$0.83 \times R_{ck}$	= 30.71 MPa
Resistenza cilindrica media	f_{cm}	=	$f_{ck} + 8$	= 38.71 MPa
Modulo elastico	E_c	=	$22000 \times (f_{cm}/10)^{0.3}$	= 33019 MPa
Coefficiente parziale di sicurezza calcestruzzo	γ_c	=	1.5	
Coefficiente per le resistenze di lunga durata	α_{cc}	=	0.85	
Resistenza a compressione di calcolo	f_{cd}	=	$\alpha_{cc} \times f_{ck} / \gamma_c$	= 17.40 MPa
Resistenza a trazione media	f_{ctm}	=	$0.30 \times f_{ck}^{2/3}$	= 2.94 MPa
Resistenza a trazione	f_{ctk}	=	$0.7 \times f_{ctm}$	= 2.06 MPa
Resistenza a trazione di calcolo	f_{ctd}	=	f_{ctk} / γ_c	= 1.37 MPa
S.L.E.				
Tensione limite di esercizio (comb. Rare)	σ_{cR}	=	$f_{ck} \times 0.60$	= 18.43 MPa
Tensione limite di esercizio (comb. Quasi Perm.)	σ_{cP}	=	$f_{ck} \times 0.45$	= 13.82 MPa
Classe di esposizione	XF3			

6.1.3 CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO AI FINI DELLA DURABILITÀ

Al fine di valutare le caratteristiche vincolanti delle miscele di calcestruzzo nei confronti della durabilità viene fatto riferimento alla norma EN 206-1 ed alla norma UNI 11104.

Il valore del copriferro minimo è valutato secondo quanto riportato al punto C4.1.6.1.3 della Circolare n. 7. Nel caso in esame la classe di esposizione ambientale è aggressiva e si pone, come da tabella C4.1.IV un copriferro minimo pari a 30 mm. La tolleranza di posizionamento è pari a 10 mm. Inoltre, data la vita nominale della struttura pari a 100 anni, come da normativa, deve aggiungersi un copriferro aggiuntivo pari a 10 mm. Si ottiene pertanto un copriferro nominale pari a 50 mm.

Tabella C4.1.IV - Copriferri minimi in mm

			barre da c.a. elementi a piastra		barre da c.a. altri elementi		cavi da c.a.p. elementi a piastra		cavi da c.a.p. altri elementi	
C_{min}	C_o	ambiente	$C \geq C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} < C < C_o$	$C \geq C_o$	$C_{min} < C < C_o$
C25/30	C35/45	ordinario	15	20	20	25	25	30	30	35
C30/37	C40/50	aggressivo	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	molto ag.	35	40	40	45	45	50	50	50

6.2 ACCIAIO


6.2.1 ACCIAIO PER BARRE DI ARMATURA LENTA

Per le barre di armatura lenta è stato previsto un acciaio del tipo **B450C**, con le seguenti caratteristiche meccaniche:

- $f_{t,k}$ = 540,00 MPa (resistenza caratteristica a rottura)
- $f_{y,k}$ = 450,00 MPa (tensione caratteristica di snervamento)
- γ_s = 1.15 (Coefficiente parziale di sicurezza acciaio)
- $f_{y,d} = f_{yk}/\gamma_s = 391.30$ MPa (tensione di snervamento di calcolo - $\gamma_c=1,15$)
- E_s = 200.000,00 MPa (modulo elastico istantaneo)
- $\sigma_{sR} = f_{yk}/0.75 = 337.50$ MPa (Tensione limite di esercizio per comb. Rare)

7 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

I parametri necessari a definire le caratteristiche del terreno ai fini del calcolo delle strutture sono ricavati dagli elaborati geologici e geotecnici. In particolare, con riferimento agli allegati da 1 a 5 della relazione geologica di cui si riporta nella figura seguente uno stralcio, risulta che i terreni sono costituiti da depositi detritici mediamente addensati a granulometria prevalentemente grossolana ghiaioso-sabbiosa in scarsa matrice limosa (Conoide di deiezione). Il sondaggio geognostico SP.13 risulta quello posto in prossimità dell'opera in progetto. La falda non interessa l'opera oggetto della presente relazione.



Conoide di deiezione
 Depositi detritici mediamente addensati a granulometria prevalentemente grossolana ghiaioso-sabbiosa in scarsa matrice limosa (Co)

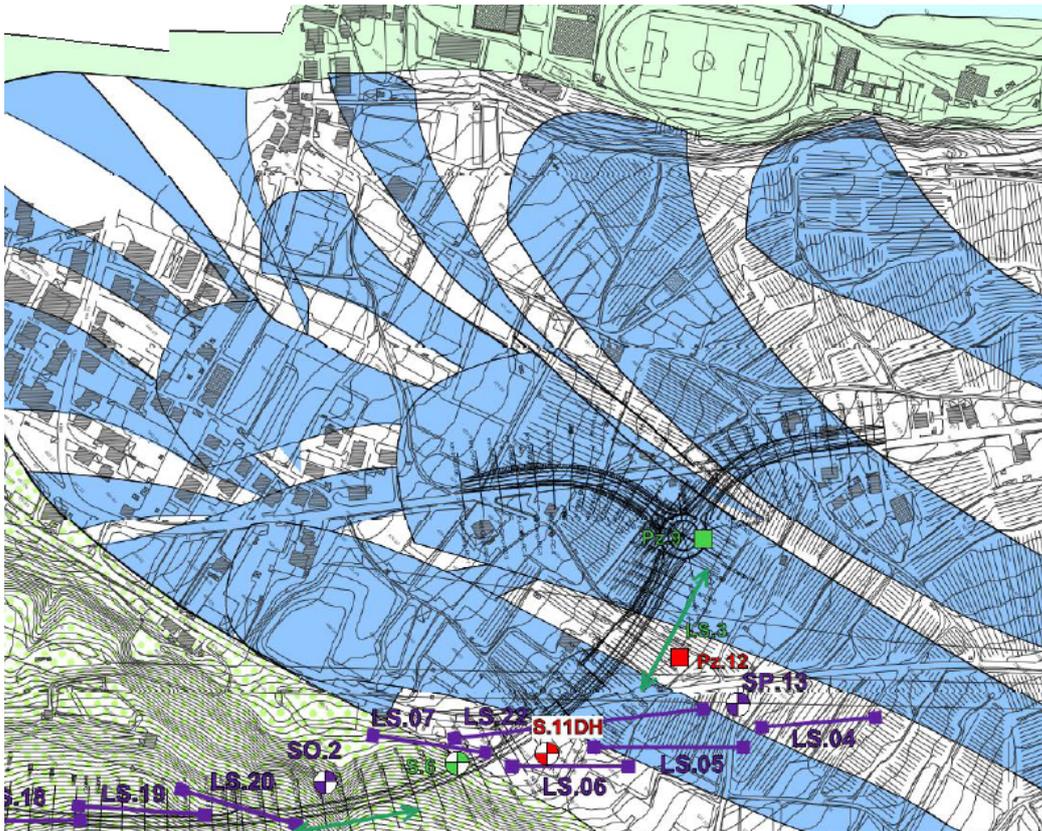


Figura 4: stralcio della carta geomorfologica con ubicazione dei sondaggi nel tratto di interesse

Nella seguente tabella, estratta dalla Tabella 5.14 della relazione geotecnica, sono riportati per i depositi di **Conoide** i parametri geotecnici (Angolo di attrito φ , densità relativa DR, Modulo Elastico E, Modulo Edometrico E_d) ottenuti dalle prove SPT effettuate in foro. In particolare, per il sondaggio SP.13 si ha:

- Angolo di attrito medio $\varphi = 34,22^\circ$
- Densità relativa media DR = 53,47 %
- Modulo Elastico medio E = 299,68 daN/cm²
- Modulo Edometrico medio $E_d = 126,17$ daN/cm²

Tabella 5.14 – Conoidi - Parametri geotecnici da prove SPT

DEPOSITI DI CONOIDI - PARAMETRI GEOTECNICI DA PROVE S.P.T.										
Sondaggio	N'(60)	N(60)	Angolo di Attrito φ (°)	Valore medio per sondaggio	Densità Relativa DR (%)	Valore medio per sondaggio	Modulo Elastico E (Kg/cm ²)	Valore medio per sondaggio	Modulo edometrico Ed (Kg/cm ²)	Valore medio per sondaggio
N°	Valori Nspst Normalizzati	Valori Nspst Normalizzati	Japanese National Railway		Bazaraa (1962)		Jamiolkowski et Al. (1988)		Begemann (1974) (sabbie e ghiaie)	
SP.11	41,99	26,22	39,60	34,22	71,03	53,47	210,16	197,98	144,09	126,16
	20,18	20,08	33,05		48,58		176,71		122,28	
	20,65	26,03	33,19		51,71		226,25		122,75	
	13,41	19,85	31,02		42,54		178,82		115,51	
SP.13	44,26	27,64	40,28	34,22	72,32	55,69	219,68	299,68	146,36	126,17
	23,49	31,42	34,05		55,65		268,72		125,59	
	17,24	25,52	32,17		48,24		224,83		119,34	
	17,54	29,30	32,26		49,01		257,34		119,64	
	20,29	36,86	33,09		52,76		318,92		122,39	
	22,71	45,36	33,81		55,64		387,94		124,81	
	22,94	49,14	33,88		55,63		420,30		125,04	
	30,64	19,14	36,19		60,68		160,29		132,74	
SP.15	22,07	27,83	33,62	33,52	53,46	53,02	240,14	327,68	124,17	123,83
	17,24	25,52	32,17		48,24		224,83		119,34	
	25,66	47,25	34,70		59,33		398,01		127,76	
	24,13	48,20	34,24		57,35		409,30		126,23	
	24,70	52,92	34,41		57,73		448,74		126,80	
	24,47	55,76	34,34		57,09		474,03		126,57	
	13,94	33,55	31,18		42,77		302,03		116,04	
	12,71	32,13	30,81		40,52		291,80		114,81	
	19,29	12,05	32,79		48,15		106,21		121,39	
	21,80	21,69	33,54		50,49		189,40		123,90	
SP.16	31,33	39,50	36,40	34,73	63,70	57,13	326,70	273,33	133,43	127,86
	22,99	34,02	33,90		55,70		290,89		125,09	
	33,38	55,76	37,01		67,62		453,47		135,48	
	50,94	70,02	42,28		82,25		533,67		153,04	
S.2	50,94	70,02	42,28	42,28	82,25	82,25	533,67	533,67	153,04	153,04
S.10	57,17	47,49	44,15	44,15	78,75	78,75	367,73	367,73	159,27	159,27
S.01	26,16	27,31	35,19	38,43	55,99	59,15	233,24	320,43	128,28	128,93
	27,45	39,69	38,91		60,73		332,38		129,55	
	26,88	47,25	41,18		60,74		395,68		128,98	
S.06DH	41,89	47,58	41,27	41,02	72,22	64,15	379,32	385,61	143,99	133,70
	26,35	41,58	39,47		59,92		349,38		128,45	
	25,57	51,03	42,31		60,29		428,13		128,67	
S.11DH	26,08	29,63	35,89	36,26	56,99	54,83	251,98	265,05	128,18	125,32
	20,36	32,13	36,64		52,68		278,13		122,46	

In blu campagna indagini 2002
 In verde campagna indagini 2009
 In rosso campagna indagini 2019

Nella seguente Tabella 6.7, sempre estratta dalla relazione geotecnica, sono riportati per i depositi di **Conoide** i valori caratteristici e di calcolo dell'angolo di attrito φ .

Tabella 6.7 - Conoidi - Valori caratteristici e di calcolo dell'angolo di attrito

Anno	Sondaggio	Angolo di attrito	Correzione per granulometria	Valore caratteristico	Valore di calcolo	
	N°	φ' (°)	φ' (°)	φ'_c (°)	φ'_{cal} (°)	
2002	SP.11	34,22		34,22	29,67	
	SP.13	34,22		34,22	29,67	
	SP.15		33,52	36,88	36,88	
				36,71	36,71	28,96
				37,68		
				38,20		
			36,61			
			35,83			
	SP.16	34,73		34,73	30,19	
	2009	S.2	42,28		42,28	38,39
S.10		44,15		44,15	40,60	
2019	S.01	35,19		35,19	30,66	
		38,91		38,91	34,60	
		41,18		41,18	37,12	
	S.06DH	41,27		41,27	37,24	
		39,47		39,47	35,22	
		42,31		42,31	38,42	
		35,89		35,89	31,38	
	S.11DH	36,64		36,64	32,17	
	Valori medi				37,75	33,60

Per quanto riguarda l'angolo di attrito di calcolo (o di progetto) dei **Depositi di Conoide** per il muro oggetto della presente relazione si assumerà, comunque a vantaggio di sicurezza, un valore $\varphi = 29^\circ$.

Per quanto riguarda il peso di volume dei **Depositi di Conoide**, così come riportato nel paragrafo 6.2 della Relazione Geotecnica, si assumerà per il muro oggetto della presente relazione (falda assente) un valore $\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$.

Per quanto riguarda la coesione efficace dei **Depositi di Conoide**, così come riportato nel paragrafo 6.2 della Relazione Geotecnica, si assumerà per il muro oggetto della presente relazione un valore $c' = 0 \text{ kN/m}^2$.

Pertanto, per il muro di sostegno oggetto della presente relazione si assumono i seguenti valori di progetto/calcolo:

$$\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$$

$$\Phi = 29^\circ$$

$$c' = 0 \text{ kPa}$$

8 VITA NOMINALE, CLASSE D'USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

8.1 VITA NOMINALE

La vita nominale di progetto V_N di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.

I valori minimi di V_N da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella Tab. 2.4.I delle NTC2018. Tali valori possono saranno impiegati anche per definire le azioni dipendenti dal tempo.

Tab. 2.4.I – Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni

TIPI DI COSTRUZIONI		Valori minimi di V_N (anni)
1	Costruzioni temporanee e provvisorie	10
2	Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari	50
3	Costruzioni con livelli di prestazioni elevati	100

Nel caso in oggetto, l'opera ricade nella definizione di "**Costruzioni con livelli di prestazioni elevati**".

La vita nominale viene pertanto assunta: $V_N = 100$ anni.

8.2 CLASSE D'USO

Il DM 17/01/2018 al punto 2.4.2 attribuisce alle costruzioni, in funzione della loro destinazione d'uso e quindi delle conseguenze di una interruzione di operatività o di un'eventuale collasso in conseguenza di un evento sismico, diverse classi d'uso. Nel caso in oggetto si fa riferimento alla Classe III: "Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso."

Il coefficiente d'uso risulta pertanto: $C_U = 1.5$.

8.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento V_R che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale V_N per il coefficiente d'uso C_U .

Per l'opera in progetto si ottiene pertanto il periodo di riferimento: $V_R = V_N \times C_U = 100 \times 1.5 = 150$ anni.

9 METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA

Così come previsto dalle NTC 2018 per l'opera di sostegno sono state effettuate le verifiche con riferimento ai seguenti stati limite:

- SLU di tipo geotecnico (GEO)
 - *scorrimento sul piano di posa;*
 - *collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno;*
 - *ribaltamento;*
 - *stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno;*
- SLU di tipo strutturale (STR)
 - *raggiungimento della resistenza strutturale della fondazione e del muro.*

accertando che la condizione 6.2.1 delle NTC2018 sia stata soddisfatta per ogni stato limite considerato.

La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno è stata effettuata secondo la Combinazione 2 (A2+M2+R2) dell'Approccio 1, tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.8.I delle NTC 2018.

Le rimanenti verifiche sono state effettuate secondo l'Approccio 2, con la combinazione (A1+M1+R3), tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.5.I delle NTC 2018.

Nella verifica a ribaltamento i coefficienti R3 della Tab. 6.5.I delle NTC 2018 sono stati applicati agli effetti delle azioni stabilizzanti.

Le tabelle che seguono, tratte dalle NTC 2018, introducono i coefficienti parziali utilizzati nella presente relazione.

Tab. 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni

	Effetto	Coefficiente Parziale γ_F (o γ_E)	EQU	(A1)	(A2)
Carichi permanenti G_1	Favorevole	γ_{G1}	0,9	1,0	1,0
	Sfavorevole		1,1	1,3	1,0
Carichi permanenti G_2 ⁽¹⁾	Favorevole	γ_{G2}	0,8	0,8	0,8
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3
Azioni variabili Q	Favorevole	γ_{Q1}	0,0	0,0	0,0
	Sfavorevole		1,5	1,5	1,3

⁽¹⁾ Per i carichi permanenti G_2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti γ_{G1}

Tab. 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro	Grandezza alla quale applicare il coefficiente parziale	Coefficiente parziale γ_M	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\tan \varphi'_k$	$\gamma_{\varphi'}$	1,0	1,25
Coesione efficace	c'_k	$\gamma_{c'}$	1,0	1,25
Resistenza non drenata	c_{uk}	γ_{cu}	1,0	1,4
Peso dell'unità di volume	γ_γ	γ_γ	1,0	1,0

Tab. 6.8.I - Coefficienti parziali per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e di fronti di scavo

COEFFICIENTE	R2
γ_R	1,1

Tab. 6.5.I - Coefficienti parziali γ_R per le verifiche agli stati limite ultimi di muri di sostegno

Verifica	Coefficiente parziale (R3)
Capacità portante della fondazione	$\gamma_R = 1,4$
Scorrimento	$\gamma_R = 1,1$
Ribaltamento	$\gamma_R = 1,15$
Resistenza del terreno a valle	$\gamma_R = 1,4$

9.1 METODO DI ANALISI IN CONDIZIONI SISMICHE

L'analisi del muro in condizioni sismiche è stata eseguita mediante metodi pseudo-statici di cui al paragrafo 7.11.6.2.1 delle NTC2018.

Nell'analisi pseudo-statica, l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

Nelle verifiche, i valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v sono stati valutati mediante le espressioni

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{max}}{g} \quad [7.11.6]$$

$$k_v = \pm 0,5 \cdot k_h \quad [7.11.7]$$

dove

β_m = coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

a_{max} = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g = accelerazione di gravità.

L'accelerazione massima è stata valutata con la relazione

$$a_{max} = S \cdot a_g = (S_S \cdot S_T) \cdot a_g \quad [7.11.8]$$

dove

S = coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (S_S) e dell'amplificazione topografica (S_T), di cui al § 3.2.3.2 delle NTC 2018;

a_g = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Nella precedente espressione, il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito è pari a:

$\beta_m = 0.38$ nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV)

$\beta_m = 0.47$ nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD).

Nel caso in questione si ha:

Sito in esame.

latitudine: 46,217792
 longitudine: 10,182601
 Classe: 3
 Vita nominale: 100

Siti di riferimento

Sito 1	ID: 8945	Lat: 46,2398	Lon: 10,1711	Distanza: 2605,580
Sito 2	ID: 8946	Lat: 46,2418	Lon: 10,2432	Distanza: 5367,996
Sito 3	ID: 9168	Lat: 46,1918	Lon: 10,2459	Distanza: 5665,528
Sito 4	ID: 9167	Lat: 46,1899	Lon: 10,1739	Distanza: 3174,922

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: B
 Categoria topografica: T1
 Periodo di riferimento: 150anni
 Coefficiente cu: 1,5

Operatività (SLO):

Probabilità di superamento: 81 %
 Tr: 90 [anni]
 ag: 0,042 g
 Fo: 2,568
 Tc*: 0,227 [s]

Danno (SLD):

Probabilità di superamento: 63 %
 Tr: 151 [anni]
 ag: 0,052 g
 Fo: 2,567
 Tc*: 0,243 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di superamento: 10 %
 Tr: 1424 [anni]
 ag: 0,109 g
 Fo: 2,629
 Tc*: 0,291 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC):

Probabilità di superamento: 5 %
 Tr: 2475 [anni]
 ag: 0,129 g
 Fo: 2,653

Tc*: 0,297 [s]

Coefficienti Sismici Opere di sostegno NTC 2018

SLO:

Ss: 1,200
 Cc: 1,480
 St: 1,000
 Kh: 0,000
 Kv: 0,000
 Amax: 0,494
 Beta: 0,000

SLD:

Ss: 1,200
 Cc: 1,460
 St: 1,000
 Kh: 0,029
 Kv: 0,015
 Amax: 0,606
 Beta: 0,470

SLV:

Ss: 1,200
 Cc: 1,410
 St: 1,000
 Kh: 0,050
 Kv: 0,025
 Amax: 1,282
 Beta: 0,380

SLC:

Ss: 1,200
 Cc: 1,400
 St: 1,000
 Kh: 0,000
 Kv: 0,000
 Amax: 1,513
 Beta: 0,000

Poiché nel caso dell'opera oggetto della presenta relazione di calcolo trattasi di muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede, si è assunto che l'incremento di spinta dovuta al sisma agisce nello stesso punto di quella statica (a 1/3 H).

10 ANALISI DEI CARICHI

10.1 CARICHI PERMANENTI G₁

10.1.1 PESO PROPRIO MURO DI SOSTEGNO

Il peso proprio è calcolato in automatico dal software in funzione dei pesi di volume inseriti nel database e alla reale geometria degli elementi.

In particolare, il peso di volume del c.a. è stato assunto pari a 25 kN/m^3

10.2 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI G_2

10.2.1 PESO DEL RILEVATO STRADALE E DEL RIEMPIMENTO A TERGO DEI MURI

Il peso proprio del rilevato stradale e del riempimento a tergo dei muri è calcolato in automatico dal software in funzione dei pesi di volume inseriti e alla reale geometria.

In particolare, il peso di volume del materiale costituente il rilevato è stato assunto pari a 20 kN/m^3 .

10.2.2 PESO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE

Per la sovrastruttura stradale (binder+usura+fondazione+base) è stato assunto un peso di volume pari a 22 kN/m^3 . Essendo lo spessore complessivo pari a 35 cm , è stato applicato un carico uniformemente distribuito sul rilevato pari a:

Peso sovrastruttura = $22 \text{ kN/m}^3 \times 0,35 \text{ m} = 7,7 \text{ kN/m}^2$.

10.2.3 PESO DELLA BARRIERA H2 BORDO PONTE

Si assume per la barriera H2 bordo ponte un carico lineare pari a $0,30 \text{ kN/m}$ applicato sulla testa del muro.

10.2.4 SPINTA DEL TERRENO IN CONDIZIONI STATICHE

La spinta del terreno in condizioni statiche è stata calcolata mediante la teoria di Coulomb.

Sia per i riempimenti a tergo dei muri sia per i rilevati di nuova realizzazione i parametri di progetto sono:

- Peso di volume $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$
- Angolo di attrito $\varphi = 36^\circ$
- Coesione $c = 0$

Nella presente relazione si è considerato un angolo di attrito pari a 35° e un angolo di attrito tra terreno e paramento pari a $2/3 \varphi$ ossia 23° .

10.3 AZIONI VARIABILI Q

10.3.1 AZIONI VARIABILI DA TRAFFICO STRADALE

Nel calcolo si è considerato per le condizioni statiche un sovraccarico accidentale stradale pari a 40 kN/m^2 a tergo dei muri. In fase sismica tale sovraccarico è stato considerato al 20%, ossia 8 kN/m^2 .

10.3.2 URTO VEICOLO IN SVIO

Al fine di tenere conto delle forze causate da collisioni accidentali sugli elementi di sicurezza si considera una forza orizzontale di 100 kN agente 1.00 m sopra il livello del piano di marcia in conformità a quanto previsto al capitolo 3.6.3.3.2 del D.M. 17/01/2018.

11 PROGRAMMI PER L'ANALISI AUTOMATICA

I software utilizzati sono:

1) MDC/2018 della Geostru-software

Versione: 2018.25.7.978

autore: ing. Filippo Catanzariti

produttore: Engsoft srl

distributore: Engsoft srl

descrizione: software per il calcolo di opere di sostegno

Stato licenza: Vero

Codice attivazione: 5DYGC-URLKM-DT7KN-ASUD2

Stato attivazione: 11/07/2018

2) SLOPE/2018 della Geostru-software

Versione: 2018.29.6.1327

autore: ing. Filippo Catanzariti

produttore: Engsoft srl

distributore: Engsoft srl

descrizione: software per le analisi di stabilità

Stato licenza: Vero

Codice attivazione: 0ODMB-06LJK-0RIRT-74UKK

Stato attivazione: 24/05/2018

11.1 VALIDAZIONI DEL CALCOLO E CASI PROVA

MDC 2018/SLOPE 2018

I software GeoStru sono dotati di sistemi di controllo dei dati di input e di output molto sofisticati i quali sono in grado di rilevare errori gravi tali da non consentire le corrette elaborazioni.

L'affidabilità dei codici utilizzati è stata testata attraverso la risoluzione manuale di alcuni schemi semplici della struttura e la risoluzione di alcuni test di validazione che si trovano sul sito del produttore: <http://www.geostru.eu/it/validazione-codici-di-calcolo/>.

11.2 ANALISI DELL'OPERA DI SOSTEGNO

11.2.1 CALCOLO DELLA SPINTA ATTIVA CON COULOMB

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di *Coulomb* è basato sullo studio dell'equilibrio limite globale del sistema formato dal muro e dal prisma di terreno omogeneo retrostante l'opera e coinvolto nella rottura nell'ipotesi di parete ruvida.

Per terreno omogeneo ed asciutto il diagramma delle pressioni si presenta lineare con distribuzione:

$$P_t = K_a \cdot \gamma_t \cdot z$$

La spinta St è applicata ad $1/3 H$ di valore

$$S_t = \frac{1}{2} \gamma_t \cdot H^2 \cdot K_a$$

Avendo indicato con:

$$K_a = \frac{\sin^2(\beta - \varphi)}{\sin^2\beta \cdot \sin(\beta + \delta) \cdot \left[1 + \frac{\sin(\delta + \varphi) \cdot \sin(\varphi - \varepsilon)}{\sin(\beta + \delta) \cdot \sin(\beta - \varepsilon)} \right]^2}$$

Valori limite di K_a :

$\delta < (\beta - \varphi - \varepsilon)$ secondo Muller-Breslau

γ_t = Peso unità di volume del terreno;

β = Inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede;

φ = Angolo di resistenza al taglio del terreno;

δ = Angolo di attrito terra-muro;

ε = inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, positiva se antioraria;

H = Altezza della parete.

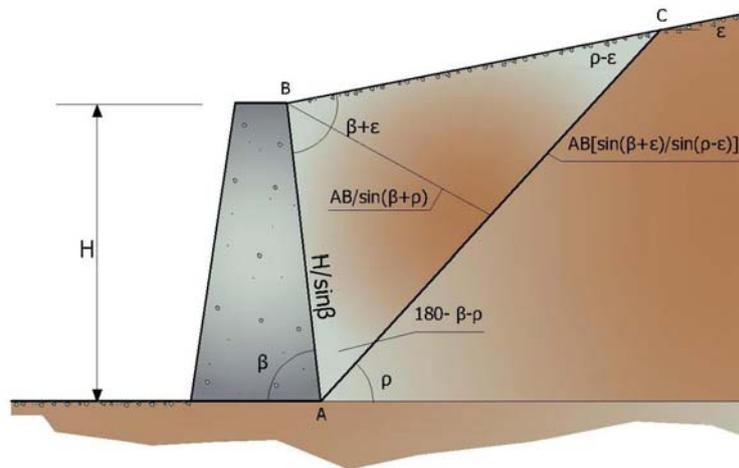


Fig. 5 Cuneo di rottura usato per la derivazione dell'equazione di Coulomb relativa alla pressione attiva.

Se $\varepsilon = \delta = 0$ $\beta = 90^\circ$ (muro con parete verticale liscia e terrapieno con superficie orizzontale) la spinta S_t si semplifica nella forma:

$$S_t = \frac{\gamma \cdot H^2}{2} \frac{(1 - \sin\varphi)}{(1 + \sin\varphi)} = \frac{\gamma \cdot H^2}{2} \tan^2\left(45 - \frac{\varphi}{2}\right)$$

che coincide con l'equazione di Rankine per il calcolo della spinta attiva del terreno con terrapieno orizzontale.

In effetti Rankine adottò essenzialmente le stesse ipotesi fatte da Coulomb, ad eccezione del fatto che trascurò l'attrito terra-muro e la presenza di coesione. Nella sua formulazione generale l'espressione di K_a di Rankine si presenta come segue:

$$K_a = \cos\varepsilon \frac{\cos\varepsilon - \sqrt{\cos^2\varepsilon - \cos^2\varphi}}{\cos\varepsilon + \sqrt{\cos^2\varepsilon - \cos^2\varphi}}$$

11.2.2 CALCOLO DELLA SPINTA ATTIVA CON MONONOBE & OKABE

Il calcolo della spinta attiva con il metodo di *Mononobe & Okabe* riguarda la valutazione della spinta in condizioni sismiche con il metodo pseudo-statico. Esso è basato sullo studio dell'equilibrio limite globale del sistema formato dal muro e dal prisma di terreno omogeneo retrostante l'opera e coinvolto nella rottura in una configurazione fittizia di calcolo nella quale

l'angolo ε di inclinazione del piano campagna rispetto al piano orizzontale, e l'angolo β di inclinazione della parete interna rispetto al piano orizzontale passante per il piede, vengono aumentati di una quantità ϑ tale che:

$$\tan\vartheta = \left(\frac{k_h}{1 \pm k_h} \right)$$

con k_h coefficiente sismico orizzontale e k_v verticale.

Calcolo coefficienti sismici

Nelle verifiche, i valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v possono essere valutati mediante le espressioni (**NTC 2018**):

$$k_h = \beta_m \cdot \left(\frac{a_{\max}}{g} \right); \quad k_v = \pm 0.5 \cdot k_h$$

dove

β_m = coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

a_{\max} = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g = accelerazione di gravità.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione:

$$a_{\max} = S \cdot a_g = S_s \cdot S_T \cdot a_g$$

dove

S = coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (SS) e dell'amplificazione topografica (ST), di cui al § 3.2.3.2 delle NTC 2018;

a_g = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Nella precedente espressione, il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito è pari a:

$\beta_m = 0.38$ nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV)

$\beta_m = 0.47$ nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD).

Nel caso di muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede, si può assumere che l'incremento di spinta dovuta al sisma agisca nello stesso punto di quella statica. Negli altri casi, in assenza di specifici studi, si deve assumere che tale incremento sia applicato a metà altezza del muro.

Lo stato limite di ribaltamento deve essere trattato impiegando coefficienti parziali unitari sulle azioni e sui parametri geotecnici (§ 7.11.1) e utilizzando valori di β_m incrementati del 50% rispetto a quelli innanzi indicati e comunque non superiori all'unità.

11.2.3 CARICO UNIFORME SUL TERRAPIENO

Un carico Q , uniformemente distribuito sul piano campagna induce delle pressioni costanti pari a:

$$P_q = K_a \cdot Q \cdot \frac{\sin\beta}{\sin(\beta + \varepsilon)}$$

Per integrazione, una spinta pari a S_q :

$$S_q = K_a \cdot Q \cdot H \cdot \frac{\sin\beta}{\sin(\beta + \varepsilon)}$$

Con punto di applicazione ad $H/2$, avendo indicato con K_a il coefficiente di spinta attiva secondo *Muller-Breslau*.

11.2.4 SPINTA ATTIVA IN CONDIZIONI SISMICHE

In presenza di sisma la forza di calcolo esercitata dal terrapieno sul muro è data da:

$$E_d = \frac{1}{2} \gamma \cdot (1 \pm k_v) \cdot KH^2 + E_{ws} + E_{wd}$$

Dove:

H= Altezza muro;

k_v = Coefficiente sismico verticale;

γ = Peso per unità di volume del terreno;

K= Coefficienti di spinta attiva totale (statico + dinamico);

E_{ws} = Spinta idrostatica dell'acqua;

E_{wd} = Spinta idrodinamica.

Per terreni impermeabili la spinta idrodinamica $E_{wd} = 0$, ma viene effettuata una correzione sulla valutazione dell'angolo ϑ della formula di Mononobe & Okabe così come di seguito:

$$\operatorname{tg} \vartheta = \frac{\gamma_{\text{sat}}}{\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w} \frac{k_h}{1 \mp k_v}$$

11.2.5 CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI SU TERRENI

VESIC - Analisi a breve termine

Affinché la fondazione di un muro possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura generale deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza:

$$V_d \leq R_d$$

Dove V_d è il carico di progetto, normale alla base della fondazione, comprendente anche il peso del muro; mentre R_d è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi normali, tenendo conto anche dell'effetto di carichi inclinati o eccentrici.

Nella valutazione analitica del carico limite di progetto R_d si devono considerare le situazioni a breve e a lungo termine nei terreni a grana fine. Il carico limite di progetto in condizioni non drenate si calcola come:

$$\frac{R}{A'} \leq (2 + \pi) \cdot c_u \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c + q$$

Dove:

$A' = B' \cdot L'$ area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l'area ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico.

c_u = Coesione non drenata;

q= Pressione litostatica totale sul piano di posa;

s_c = Fattore di forma;

$s_c = 0.2 \cdot \left(\frac{B'}{L'} \right)$ per fondazioni rettangolari, il valore di s_c viene assunto pari ad 1 per fondazioni nastriformi

d_c = Fattore di profondità;

$$d_c = 0.4 \cdot K \quad \text{con } K = \frac{D}{B} \text{ se } \frac{D}{B} \leq 1 \text{ altrimenti } K = \arctan \frac{D}{B}$$

i_c = Fattore correttivo per l'inclinazione del carico dovuta ad un carico H;

$$i_c = 1 - \frac{2H}{A_f \cdot c_a \cdot N_c}$$

A_f = Area efficace della fondazione;

c_a = Aderenza alla base, pari alla coesione o ad una sua frazione.

VESIC - Analisi a lungo termine

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue.

$$\frac{R}{A'} \leq c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c \cdot d_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma \cdot d_\gamma$$

Dove:

$$N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2 \left(45 + \frac{\varphi'}{2} \right)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \varphi'$$

$$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \tan \varphi'$$

Fattori di forma

$$s_q = 1 + \left(\frac{B'}{L'} \right) \cdot \tan \varphi' \quad \text{per forma rettangolare}$$

$$s_\gamma = 1 - 0.4 \cdot \left(\frac{B'}{L'} \right) \quad \text{per forma rettangolare}$$

$$s_c = 1 + \frac{N_q}{N_c} \cdot \frac{B'}{L'} \quad \text{per forma rettangolare, quadrata o circolare}$$

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B'

$$i_q = \left(1 - \frac{H}{V + A_f \cdot c_a \cot \varphi'} \right)^m$$

$$i_\gamma = \left(1 - \frac{H}{V + A_f \cdot c_a \cot \varphi'} \right)^{m+1}$$

$$i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_c \cdot \tan \varphi'}$$

$$m = \frac{2 + \frac{B'}{L'}}{1 + \frac{B'}{L'}}$$

Fattori di profondità

$$d_c = 1 + 0.4K$$

$$d_q = 1 + 2 \tan \varphi \cdot (1 - \sin \varphi) \cdot K$$

$$\text{con } K = \frac{D}{B} \text{ se } \frac{D}{B} \leq 1 \text{ altrimenti } K = \arctan \frac{D}{B}$$

$$d_\gamma = 1$$

Sollecitazioni muro

Per il calcolo delle sollecitazioni il muro è stato discretizzato in n-tratti in funzione delle sezioni significative e per ogni tratto sono state calcolate le spinte del terreno (valutate secondo un piano di rottura passante per il paramento lato monte), le risultanti delle forze orizzontali e verticali e le forze inerziali.

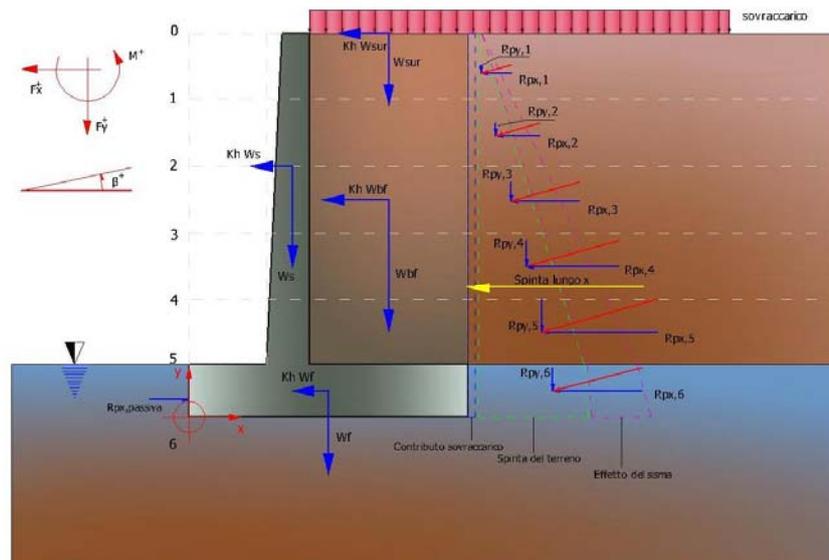


Fig. 6 Schema delle forze agenti su un muro e convenzioni sui segni

Calcolo delle spinte per le verifiche globali

Le spinte sono state valutate ipotizzando un piano di rottura passante per l'estradosso della mensola di fondazione lato monte, tale piano è stato discretizzato in n -tratti.

Convenzione segni

- Forze verticali** positive se dirette dall'alto verso il basso;
- Forze orizzontali** positive se dirette da monte verso valle;
- Coppie** positive se antiorarie;
- Angoli** positivi se antiorari.

11.2.6 ANALISI DI STABILITA'

Definizione

Per pendio s'intende una porzione di versante naturale il cui profilo originario è stato modificato da interventi artificiali rilevanti rispetto alla stabilità. Per frana s'intende una situazione di instabilità che interessa versanti naturali e coinvolgono volumi considerevoli di terreno.

Introduzione all'analisi di stabilità

La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo e dei legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento del terreno. Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.

Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo meno bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. Inoltre è praticamente impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in quanto i terreni presentano un comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono anisotropi ed inoltre il loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma anche da quello normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi semplificative:

1. Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume che la resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione (c) e angolo di resistenza al taglio (φ), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb.
2. In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio.


Metodo equilibrio limite (LEM)

Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, costituito dal pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di cerchio, spirale logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio (τ) e confrontate con la resistenza disponibile (τ_f), valutata secondo il criterio di rottura di Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il coefficiente di sicurezza:

$$F = \tau_f / \tau$$

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido (Culman), altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).

Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci.

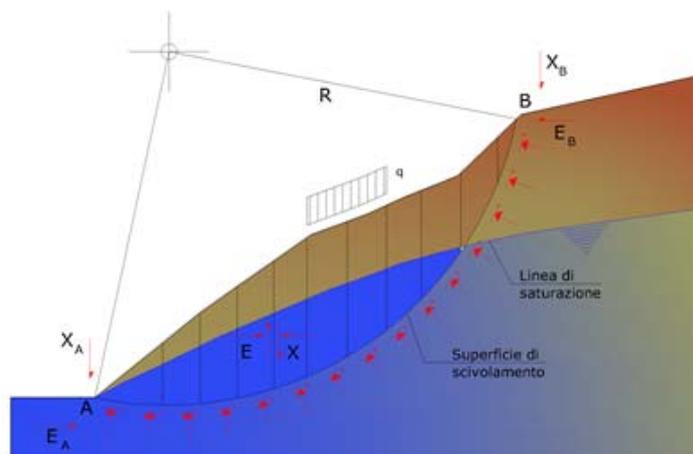

Metodo dei conci

La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. Se il numero dei conci è pari a n , il problema presenta le seguenti incognite:

- n valori delle forze normali N_i agenti sulla base di ciascun concio;
- n valori delle forze di taglio alla base del concio T_i ;
- $(n-1)$ forze normali E_i agenti sull'interfaccia dei conci;
- $(n-1)$ forze tangenziali X_i agenti sull'interfaccia dei conci;
- n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle E_i ;
- $(n-1)$ valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle X_i ;
- una incognita costituita dal fattore di sicurezza F .

Complessivamente le incognite sono $(6n-2)$.

Mentre le equazioni a disposizione sono:

- equazioni di equilibrio dei momenti n ;
- equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n ;
- equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n ;
- equazioni relative al criterio di rottura n .

Totale numero di equazioni $4n$.

Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a :

$$i = (6n - 2) - (4n) = 2n - 2$$

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a $(n-2)$ in quanto si fa l'assunzione che N_i sia applicato nel punto medio della striscia. Ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni normali totali siano uniformemente distribuite.


I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in cui vengono eliminate le $(n-2)$ indeterminazioni.

Metodo di Bishop (1955)

Con tale metodo non viene trascurato nessun contributo di forze agenti sui blocchi e fu il primo a descrivere i problemi legati ai metodi convenzionali. Le equazioni usate per risolvere il problema sono:

$$\sum F_y = 0, \quad \sum M_0 = 0 \quad \text{Criterio di rottura:}$$

$$F = \frac{\sum \{c_i \times b_i + (W_i - u_i \times b_i + \Delta X_i) \times \tan \varphi_i\} \times \frac{\sec \alpha_i}{1 + \tan \alpha_i \times \tan \varphi_i / F}}{\sum W_i \times \sin \alpha_i}$$

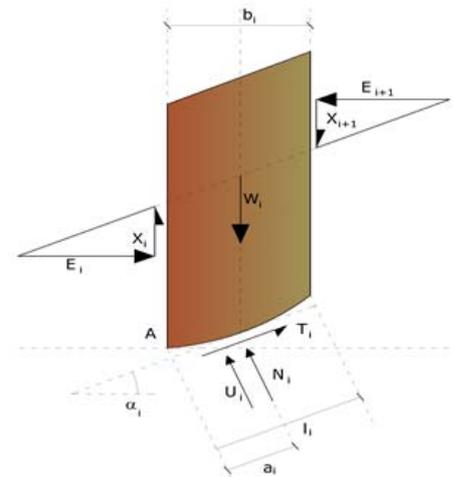

I valori di F e di ΔX per ogni elemento che soddisfano questa equazione danno una soluzione rigorosa al problema. Come prima approssimazione conviene porre $\Delta X = 0$ ed iterare per il calcolo del fattore di sicurezza, tale procedimento è noto come metodo di **Bishop ordinario**, gli errori commessi rispetto al metodo completo sono di circa 1 %.

12 RISULTATI DELLE VERIFICHE

12.1 CONCIO N. 3

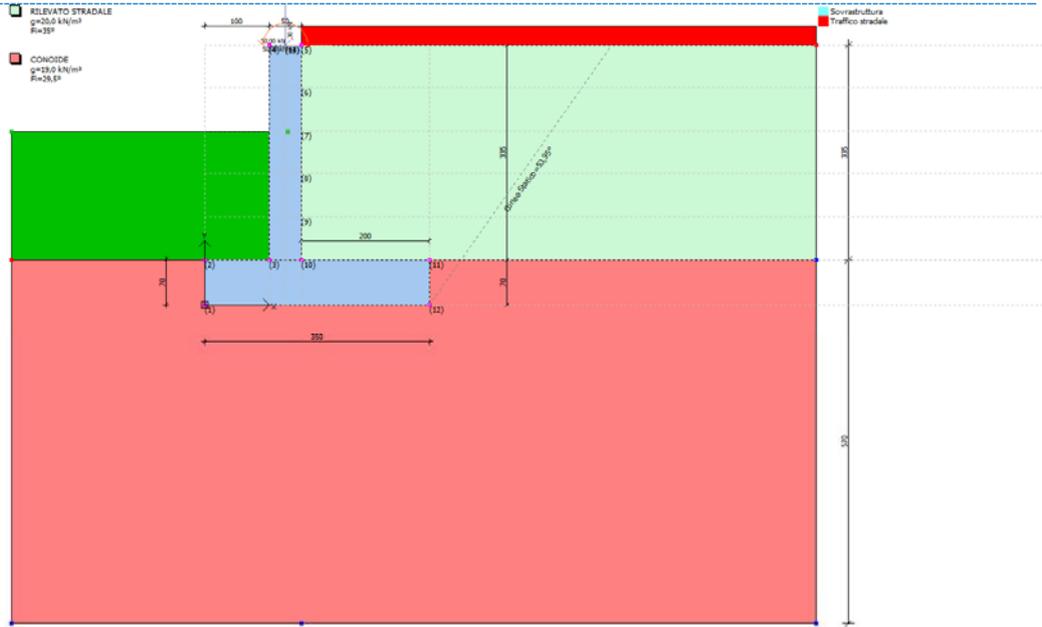


Fig. 7a Modello di calcolo

Dati generali

Lat./Long. [WGS84]	46,216886/10,18155
Normativa GEO	NTC 2018
Normativa STR	NTC 2018
Spinta	Mononobe & Okabe [M.O. 1929]

Dati generali muro

Altezza muro	335,0 cm
Spessore testa muro	50,0 cm
Riseqa muro lato valle	0,0 cm
Riseqa muro lato monte	0,0 cm
Sporgenza mensola a valle	100,0 cm
Sporgenza mensola a monte	200,0 cm
Svaso mensola a valle	0,0 cm
Altezza estremità mensola a valle	70,0 cm
Altezza estremità mensola a monte	70,0 cm

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali

Tipo opera:	2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:	Classe III
Vita nominale:	100,0 [anni]
Vita di riferimento:	150,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:	B
Categoria topografica:	T1

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s ²]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	90,0	0,41	2,57	0,23
S.L.D.	151,0	0,51	2,57	0,24
S.L.V.	1424,0	1,07	2,63	0,29
S.L.C.	2475,0	1,27	2,65	0,3

Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera:	Classe III
--------	------------

S.L. Stato limite	amax [m/s ²]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0,492	1,0	0,0502	0,0251
S.L.D.	0,612	0,47	0,0293	0,0147
S.L.V.	1,284	0,38	0,0498	0,0249
S.L.C.	1,524	1,0	0,1554	0,0777

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

Conglomerati

Nr.	Classe Calcestruzzo	fck,cubi [Mpa]	Ec [Mpa]	fck [Mpa]	fed [Mpa]	fctd [Mpa]	fctm [Mpa]
1	C20/25	24,52	29960	19,61	11,33	1,03	2,21
2	C25/30	29,42	31470	24,52	14,16	1,19	2,56
3	C28/35	34,32	32300	27,46	15,86	1,28	2,76
4	C40/50	50,01	35219,99	39,23	19,83	1,49	3,2
5	C30/37	37	33019	30	17,4	1,37	2,94

Acciai:

Nr.	Classe acciaio	Es [Mpa]	fyk [Mpa]	fyd [Mpa]	ftk [Mpa]	ftd [Mpa]	ep_tk	epd_ult	β1*β2 iniziale	β1*β2 finale
1	B450C	200000	450	391,3	540	391,3	.075	.0675	1	0,5
2	B450C*	200000	450	391,3	540	450	.075	.0675	1	0,5
3	B450C**	200000	450	391,3	458,3	398,5	.012	.01	1	0,5
4	S235H	210000	240	208,7	360	208,7	0,012	0,01	1	0,5
5	S275H	210000	280	243,5	430	243,5	0,012	0,01	1	0,5
6	S355H	210000	360	313	510	360	0,012	0,01	1	0,5

Materiali impiegati realizzazione muro

C30/37 B450C

Copriferro, Elevazione	5,0 cm
Copriferro, Fondazione	5,0 cm
Copriferro, Dente di fondazione	5,0 cm

SLE 5

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,00
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 6

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	1,00
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 7

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,50
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLD

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,20
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

A unitari+M1+RSLV+Beta (+50%)

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,20
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

Carico limite A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,30
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	1,30
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,50
8	Sovrastruttura	1,50
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,50

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Ribaltamento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
-----	--------	----------------------

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	7,33	3,16	369,5	369,5
2	338,0	271,0	9,95	4,28	303,03	303,03
3	271,0	204,0	12,57	5,41	236,34	236,34
4	204,0	137,0	15,19	6,54	169,54	169,54
5	137,0	70,0	17,81	7,67	102,68	102,68

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	338,0	0,0	8,21	125,0	371,5
	271,0	0,0	16,43	125,0	338,0
	204,0	0,0	24,64	125,0	304,5
	137,0	0,0	32,85	125,0	271,0
	70,0	0,0	41,07	125,0	237,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
338,0	7,33	11,61	1,52	50,0
271,0	17,28	24,11	8,54	50,0
204,0	29,84	37,73	22,83	50,0
137,0	45,03	52,49	46,13	50,0
70,0	62,84	68,37	80,2	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afm Area dei ferri lato monte.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	12,04	169,83	S	187,59	0,0	25,11
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	24,72	172,41	S	187,77	0,0	10,66
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	38,46	175,19	S	187,95	0,0	6,18
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	53,53	178,23	S	188,16	0,0	4,1
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	69,71	181,49	S	188,38	0,0	2,94

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (350, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (350, 0/405, 0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,5	19,6	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,6	0,3	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	7,33	3,16	369,5	369,5
2	338,0	271,0	9,95	4,28	303,03	303,03
3	271,0	204,0	12,57	5,41	236,34	236,34
4	204,0	137,0	15,19	6,54	169,54	169,54
5	137,0	70,0	17,81	7,67	102,68	102,68
6	70,0	0,0	23,41	9,36	34,14	34,23

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	86,25	36,42	11,48
Carichi esterni	0,0	0,24	-0,3
Peso muro	0,0	41,07	-51,33
Peso fondazione	0,0	60,07	-105,12
Sovraccarico	0,0	80,02	-200,05
Terr. fondazione	0,0	107,2	-268,0
	86,25	325,01	-613,32

Momento stabilizzante -752,27 kNm
 Momento ribaltante 138,95 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	86,25 kN
Sommatoria forze verticali	325,01 kN
Coefficiente di attrito	0,57
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	325,01 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	86,25 kN
Resistenza terreno	183,88 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	1,94
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-752,27 kNm
Momento ribaltante	138,95 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	4,71
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	86,25 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	325,01 kN
Somma momenti	-613,32 kNm
Larghezza fondazione	350,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	13,71 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,5 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	270,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	17,39
Nc	28,97
Ng	20,81
Fattori di forma	
sq	1,15
sc	1,16
sg	0,89
Inclinazione carichi	
iq	0,58
ic	0,55
ig	0,42
Fattori di profondità	
dq	1,24
dc	1,33
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	3278,34 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	7,2

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	188,71 cm
-------------------------------	-----------

Larghezza della fondazione	350,0 cm	
x = 0,0 cm	71,04	kPa
x = 350,0 cm	114,68 kPa	

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-60,11	-29,05	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	0,27	378,92	S	243,92	0,0	3,98

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	23,41	80,34	-108,58	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	23,97	385,69	S	244,25	0,0	2,98

A_Unitari+M1+RSLV [GEO+STR]

Coefficiente sismico orizzontale Kh	0,0498
Coefficiente sismico verticale Kv	0,0249

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	2,77	1,19	367,43	367,43
2	338,0	271,0	4,78	2,06	302,15	302,15
3	271,0	204,0	6,8	2,93	235,84	235,84
4	204,0	137,0	8,81	3,8	169,22	169,22
5	137,0	70,0	10,83	4,66	102,46	102,46

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
338,0	0,41	8,21	125,0	371,5
271,0	0,82	16,43	125,0	338,0
204,0	1,23	24,64	125,0	304,5
137,0	1,64	32,85	125,0	271,0
70,0	2,05	41,07	125,0	237,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
338,0	3,18	9,7	0,65	50,0
271,0	8,37	19,98	3,89	50,0
204,0	15,58	31,12	11,07	50,0
137,0	24,8	43,13	23,53	50,0
70,0	36,04	56,0	42,63	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.

Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	9,96	169,41	S	187,57	0,0	57,91
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	20,48	171,55	S	187,71	0,0	22,0
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	31,78	173,84	S	187,86	0,0	11,83
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	43,83	176,28	S	188,03	0,0	7,44
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	57,11	178,96	S	188,21	0,0	5,12

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (350,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (350,0/405,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,5	19,6	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,3	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
19,6	0,3	0,34	0,04	0,29	0,1	0,04	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	2,77	1,19	367,43	367,43
2	338,0	271,0	4,78	2,06	302,15	302,15
3	271,0	204,0	6,8	2,93	235,84	235,84
4	204,0	137,0	8,81	3,8	169,22	169,22
5	137,0	70,0	10,83	4,66	102,46	102,46

6 70,0 0,0 14,2 5,84 33,91 34,05

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	48,19	20,48	-0,2
Carichi esterni	0,0	0,3	-0,38
Peso muro	0,0	41,07	-51,33
Peso fondazione	0,0	60,07	-105,12
Sovraccarico	0,0	23,4	-58,5
Terr. fondazione	0,0	134,0	-335,0
	48,19	279,31	-550,52

Momento stabilizzante -622,0 kNm
 Momento ribaltante 71,48 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	48,19 kN
Sommatoria forze verticali	279,31 kN
Coefficiente di attrito	0,57
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	279,31 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	48,19 kN
Resistenza terreno	158,03 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	3,28
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-622,0 kNm
Momento ribaltante	71,48 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	8,7
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	48,19 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	279,31 kN
Somma momenti	-550,52 kNm
Larghezza fondazione	350,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	22,1 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,5 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	270,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	17,39
Nc	28,97
Ng	20,81
Fattori di forma	
sq	1,14
sc	1,15
sg	0,9
Inclinazione carichi	
iq	0,71

ic	0,69
ig	0,59
Fattori di profondità	
dq	1,26
dc	1,35
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	3917,42 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	11,69

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	197,1 cm	
Larghezza della fondazione	350,0 cm	
x = 0,0 cm	49,57	kPa
x = 350,0 cm	110,04	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-41,05	-19,07	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	0,27	378,92	S	243,92	0,0	5,83

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	14,2	26,68	-35,81	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	14,71	383,04	S	244,12	0,0	8,97

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%) [GEO]

Coefficiente sismico orizzontale Kh 0,075
 Coefficiente sismico verticale Kv 0,037

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	6,88	2,96	370,49	370,49
2	338,0	271,0	8,13	3,5	303,64	303,64
3	271,0	204,0	9,38	4,04	236,76	236,76
4	204,0	137,0	10,63	4,58	169,84	169,84
5	137,0	70,0	11,88	5,12	102,91	102,91

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
338,0	0,92	8,21	125,0	371,5
271,0	1,85	16,43	125,0	338,0
204,0	2,77	24,64	125,0	304,5
137,0	3,7	32,85	125,0	271,0
70,0	4,62	41,07	125,0	237,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);

Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
338,0	7,81	11,48	1,8	50,0
271,0	16,87	23,19	9,13	50,0
204,0	27,17	35,45	22,8	50,0
137,0	38,73	48,24	43,66	50,0
70,0	51,53	61,57	72,55	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (350,0/0,0)
 Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (350,0/405,0)
 Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0)

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,5	19,6	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,3	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
19,6	0,3	0,39	0,11	0,29	0,1	0,1	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	7,78	3,28	370,6	370,58
2	338,0	271,0	9,02	3,82	303,73	303,71
3	271,0	204,0	10,27	4,36	236,82	236,81
4	204,0	137,0	11,52	4,9	169,89	169,89
5	137,0	70,0	12,77	5,43	102,95	102,95
6	70,0	0,0	15,48	6,3	34,35	34,43

Spinte risultanti e punto di applicazione

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	66,85	28,09	20,29
Carichi esterni	0,0	0,3	-0,38
Peso muro	4,62	41,07	-40,36
Peso fondazione	6,76	60,07	-102,75
Sovraccarico	2,63	23,4	-47,84
Terr. fondazione	15,08	134,0	-299,2
	95,93	286,92	-470,23

Momento stabilizzante -648,63 kNm
 Momento ribaltante 178,4 kNm

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante -648,63 kNm
 Momento ribaltante 178,4 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento C_{sv} 3,64

Muro verificato a ribaltamento C_{sv}>1

MENSOLA A VALLE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-75,96	-38,73	70,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	15,48	69,24	-103,45	70,0

Carico limite A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	7,56	3,26	369,56	369,56
2	338,0	271,0	10,18	4,38	303,06	303,06
3	271,0	204,0	12,8	5,51	236,36	236,36
4	204,0	137,0	15,42	6,64	169,55	169,55
5	137,0	70,0	18,04	7,77	102,69	102,69

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
338,0	0,0	10,68	125,0	371,5
271,0	0,0	21,35	125,0	338,0
204,0	0,0	32,03	125,0	304,5
137,0	0,0	42,71	125,0	271,0
70,0	0,0	53,38	125,0	237,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
338,0	7,56	14,38	1,57	50,0
271,0	17,74	29,44	8,8	50,0
204,0	30,54	45,63	23,45	50,0
137,0	45,96	62,95	47,27	50,0
70,0	64,0	81,4	82,02	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.

Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	14,82	170,4	S	187,63	0,0	24,34
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	30,01	173,48	S	187,84	0,0	10,38
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	46,71	176,86	S	188,06	0,0	6,04
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	63,9	180,33	S	188,3	0,0	4,02
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	82,83	184,13	S	188,56	0,0	2,89

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (350, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (350, 0/405, 0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,5	19,6	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,6	0,3	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	7,56	3,26	369,56	369,56
2	338,0	271,0	10,18	4,38	303,06	303,06
3	271,0	204,0	12,8	5,51	236,36	236,36
4	204,0	137,0	15,42	6,64	169,55	169,55
5	137,0	70,0	18,04	7,77	102,69	102,69

6 70,0 0,0 23,72 9,47 34,15 34,24

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	87,72	37,03	12,2
Carichi esterni	0,0	0,45	-0,56
Peso muro	0,0	53,38	-66,73
Peso fondazione	0,0	78,09	-136,65
Sovraccarico	0,0	83,1	-207,75
Terr. fondazione	0,0	174,2	-435,5
	87,72	426,25	-834,99

Momento stabilizzante -976,79 kNm
 Momento ribaltante 141,8 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	87,72 kN
Sommatoria forze verticali	426,25 kN
Coefficiente di attrito	0,57
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	426,25 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	87,72 kN
Resistenza terreno	241,16 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,5
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-976,79 kNm
Momento ribaltante	141,8 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	5,99
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	87,72 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	426,25 kN
Somma momenti	-834,99 kNm
Larghezza fondazione	350,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	20,89 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,5 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	270,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	17,39
Nc	28,97
Ng	20,81
Fattori di forma	
sq	1,15
sc	1,15
sg	0,9
Inclinazione carichi	
iq	0,66

ic	0,64
ig	0,53
Fattori di profondità	
dq	1,26
dc	1,35
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	3636,48 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	6,09

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	195,89 cm	
Larghezza della fondazione	350,0 cm	
x = 0,0 cm	78,17	kPa
x = 350,0 cm	165,40	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-68,32	-32,08	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	0,27	378,92	S	243,92	0,0	3,5

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	23,72	17,8	-38,45	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	23,97	385,69	S	244,26	0,0	13,46

Ribaltamento A1+M1+R3 [GEO]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	7,33	3,16	369,5	369,5
2	338,0	271,0	9,95	4,28	303,03	303,03
3	271,0	204,0	12,57	5,41	236,34	236,34
4	204,0	137,0	15,19	6,54	169,54	169,54
5	137,0	70,0	17,81	7,67	102,68	102,68

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
338,0	0,0	8,21	125,0	371,5
271,0	0,0	16,43	125,0	338,0
204,0	0,0	24,64	125,0	304,5
137,0	0,0	32,85	125,0	271,0
70,0	0,0	41,07	125,0	237,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

H	Altezza sezione di calcolo (cm);			
Quota	Fx	Fy	M	H
338,0	7,33	11,76	1,52	50,0
271,0	17,28	24,26	8,54	50,0
204,0	29,84	37,88	22,83	50,0
137,0	45,03	52,64	46,13	50,0
70,0	62,84	68,52	80,2	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (350,0/0,0)
 Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (350,0/405,0)
 Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0)

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,5	19,6	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,6	0,3	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	7,33	3,16	369,5	369,5
2	338,0	271,0	9,95	4,28	303,03	303,03
3	271,0	204,0	12,57	5,41	236,34	236,34
4	204,0	137,0	15,19	6,54	169,54	169,54
5	137,0	70,0	17,81	7,67	102,68	102,68
6	70,0	0,0	23,41	9,36	34,14	34,23

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.

	Rpx, Rpy Z(Rpx) Z(Rpy)	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN); Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm); Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);					
		Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1		70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

	Fx Fy M	Forza in direzione x (kN); Forza in direzione y (kN); Momento (kNm);		
		Fx	Fy	M
Spinta terreno		86,25	36,42	11,48
Carichi esterni		0,0	0,39	-0,49
Peso muro		0,0	41,07	-51,33
Peso fondazione		0,0	60,07	-105,12
Sovraccarico		0,0	80,02	-200,05
Terr. fondazione		0,0	107,2	-268,0
		86,25	325,16	-613,51

Momento stabilizzante	-752,46 kNm
Momento ribaltante	138,95 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	86,25 kN
Sommatoria forze verticali	325,16 kN
Coefficiente di attrito	0,57
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	325,16 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	86,25 kN
Resistenza terreno	183,97 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	1,94
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-752,46 kNm
Momento ribaltante	138,95 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	4,71
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	86,25 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	325,16 kN
Somma momenti	-613,51 kNm
Larghezza fondazione	350,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	13,68 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,5 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	270,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	17,39
Nc	28,97
Ng	20,81
Fattori di forma	
sq	1,15
sc	1,16
sg	0,89
Inclinazione carichi	
iq	0,58
ic	0,55
ig	0,42
Fattori di profondità	
dq	1,24
dc	1,33
dg	1,0

Carico limite verticale (Qlim) 3280,17 kN
 Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy) 7,21

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	188,68 cm	
Larghezza della fondazione	350,0 cm	
x = 0,0 cm	71,12	kPa
x = 350,0 cm	114,69 kPa	

MENSOLA A VALLE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-60,17	-29,08	70,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	23,41	80,29	-108,52	70,0

Eccezionale [GEO]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota finale strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	5,17	2,23	369,33	369,33
2	338,0	271,0	7,19	3,1	302,93	302,93
3	271,0	204,0	9,2	3,96	236,28	236,28
4	204,0	137,0	11,22	4,83	169,5	169,5
5	137,0	70,0	13,24	5,7	102,65	102,65

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
338,0	0,0	8,21	125,0	371,5
271,0	0,0	16,43	125,0	338,0
204,0	0,0	24,64	125,0	304,5
137,0	0,0	32,85	125,0	271,0
70,0	0,0	41,07	125,0	237,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
338,0	55,17	10,74	84,56	50,0
271,0	62,36	22,05	123,05	50,0
204,0	71,57	34,23	166,82	50,0
137,0	82,79	47,27	217,2	50,0
70,0	96,02	61,19	275,57	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (350,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (350,0/405,0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
405,0	338,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
338,0	271,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
271,0	204,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
204,0	137,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	
137,0	70,0	20,0	0,0	35,0	23,3	0,0	0,0	

70,0 0,0 19,0 0,0 29,5 19,6 0,0 0,0

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,3	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,6	0,3	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	405,0	338,0	5,17	2,23	369,33	369,33
2	338,0	271,0	7,19	3,1	302,93	302,93
3	271,0	204,0	9,2	3,96	236,28	236,28
4	204,0	137,0	11,22	4,83	169,5	169,5
5	137,0	70,0	13,24	5,7	102,65	102,65
6	70,0	0,0	17,4	6,98	34,11	34,21

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	63,42	26,8	7,37
Carichi esterni	50,0	0,3	252,13
Peso muro	0,0	41,07	-51,33
Peso fondazione	0,0	60,07	-105,12
Sovraccarico	0,0	55,4	-138,5
Terr. fondazione	0,0	134,0	-335,0
	113,42	317,63	-370,45

Momento stabilizzante -724,12 kNm
 Momento ribaltante 353,67 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali 113,42 kN
 Sommatoria forze verticali 317,63 kN
 Coefficiente di attrito 0,57
 Adesione 0,0 kPa
 Angolo piano di scorrimento -360,0 °
 Forze normali al piano di scorrimento 317,63 kN

Forze parall. al piano di scorrimento	113,42 kN
Resistenza terreno	179,71 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	1,58
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-724,12 kNm
Momento ribaltante	353,67 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	2,05
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	113,42 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	317,63 kN
Somma momenti	-370,45 kNm
Larghezza fondazione	350,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	58,37 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m ³
Angolo di resistenza al taglio	29,5 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	270,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m ³
Nq	17,39
Nc	28,97
Ng	20,81
Fattori di forma	
sq	1,11
sc	1,12
sg	0,92
Inclinazione carichi	
iq	0,44
ic	0,41
ig	0,29
Fattori di profondità	
dq	1,25
dc	1,34
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	1633,44 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	5,14

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	116,63 cm	
Larghezza della fondazione	350,0 cm	
x = 0,0 cm	181,56	kPa
x = 349,89 cm	0,00	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-138,45	-73,58	70,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	17,4	328,32	-238,58	70,0

Verifica fessurazione

SLE 5 [Rara]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	--	--	--	--	Si	5,88	183,55	-27,50
Si	0,006	--	418,979	1021	Si	2,55	183,55	50,60
Si	0,032	--	465,728	1194	Si	7,27	183,55	236,68
Si	0,082	--	481,004	1250	Si	14,93	183,55	582,85
Si	0,159	--	481,004	1250	Si	26,14	183,55	1120,05

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,030	--	406,563	1250	Si	4,66	183,55	253,26

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,065	--	406,563	1250	Si	11,13	183,55	542,05

SLE 6 [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	--	0,300	--	--	Si	5,88	183,55	-27,50
Si	0,006	0,300	418,979	1021	Si	2,55	183,55	50,60
Si	0,032	0,300	465,728	1194	Si	7,27	183,55	236,68
Si	0,082	0,300	481,004	1250	Si	14,93	183,55	582,85
Si	0,159	0,300	481,004	1250	Si	26,14	183,55	1120,05

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,030	0,300	406,563	1250	Si	4,66	183,55	253,26

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,065	0,300	406,563	1250	Si	11,13	183,55	542,05

SLE 7 [Quasi perm.]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	--	0,200	--	--	Si	4,94	137,66	-32,89
Si	0,002	0,200	373,293	852	Si	1,74	137,66	21,97
Si	0,020	0,200	451,623	1141	Si	5,39	137,66	149,98
Si	0,058	0,200	474,344	1225	Si	11,56	137,66	416,19
Si	0,120	0,200	481,004	1250	Si	20,83	137,66	849,43

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,027	0,200	406,563	1250	Si	4,11	137,66	223,51

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,050	0,200	406,563	1250	Si	8,71	137,66	417,76

SLD [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	--	0,300	--	--	Si	5,17	183,55	-30,31
Si	0,003	0,300	390,094	914	Si	1,93	183,55	28,70
Si	0,022	0,300	455,866	1157	Si	5,72	183,55	166,75
Si	0,062	0,300	476,005	1232	Si	12,00	183,55	440,32
Si	0,124	0,300	481,004	1250	Si	21,28	183,55	876,30

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,031	0,300	406,563	1250	Si	4,78	183,55	259,78

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,063	0,300	406,563	1250	Si	10,64	183,55	525,44

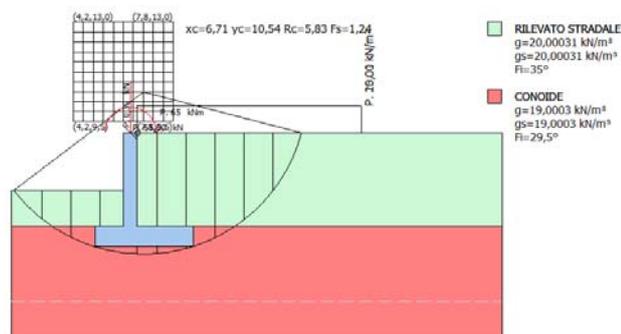


Fig. 7b Modello di calcolo per analisi di stabilità

Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)

Calcolo eseguito secondo

NTC 2018

Numero di strati

2,0

Numero dei conci

10,0

Grado di sicurezza ritenuto accettabile

1,1

Coefficiente parziale resistenza

1,0

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:

Picco

Analisi

Condizione drenata

Superficie di forma circolare

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi

4,21 m

Ordinata vertice sinistro inferiore yi

9,47 m

Ascissa vertice destro superiore xs

7,79 m

Ordinata vertice destro superiore ys

13,04 m

Passo di ricerca

10,0

Numero di celle lungo x	10,0
Numero di celle lungo y	10,0
=====	
Coefficiente azione sismica orizzontale	0,05
Coefficiente azione sismica verticale	0,025

Vertici profilo

Nr	X (m)	y (m)
1	2,0	7,0
2	5,0	7,0
3	6,0	7,0
4	6,5	9,05
5	6,5	9,05
6	14,5	9,05
7	14,5	9,05
8	19,53	9,05

Vertici strato1

N	X (m)	y (m)
1	2,0	5,7
2	6,5	5,7
3	19,53	5,7

Coefficienti parziali azioni

Sfavorevoli: Permanenti, variabili	1,3	1,3
Favorevoli: Permanenti, variabili	1,0	1,0
=====		

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio	1,25
Coesione efficace	1,25
Coesione non drenata	1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno	Si
=====	

Stratigrafia

Strato	Coesione (kN/m ²)	Coesione non drenata (kN/m ²)	Angolo resistenza al taglio (°)	Peso unità di volume (kN/m ³)	Peso saturo (kN/m ³)	Litologia
1	0		35	20,00031	20,00031	RILEVATO STRADALE
2	0		29,5	19,0003	19,0003	CONOIDE

Carichi concentrati

N°	x (m)	y (m)	Fx (kN)	Fy (kN)	M (kNm)
1	6,25	9,05	65,00103	0	65,00103
2	6,25	9,05	0	0,3900062	0

Carichi distribuiti

N°	xi (m)	yi (m)	xf (m)	yf (m)	Carico esterno (kN/m ²)
1	6,5	9,05	14,5	9,05	26,00041
2	6,5	9,05	14,5	9,05	10,01016

Risultati analisi pendio [NTC 2018]

Fs minimo individuato	1,24
-----------------------	------

Ascissa centro superficie 6,71 m
 Ordinata centro superficie 10,54 m
 Raggio superficie 5,83 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

xc = 6,714 yc = 10,54 Rc = 5,828 Fs=1,245

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (kN)	Kh•Wi (kN)	Kv•Wi (kN)	c (kN/m ²)	Fi (°)	Ui (kN)	N'i (kN)	Ti (kN)
1	1,03	-45,4	1,46	12,02	0,6	0,3	0,0	29,3	0,0	31,5	14,2
2	1,03	-32,2	1,21	28,67	1,43	0,72	0,0	24,4	0,0	44,0	16,0
3	1,03	-20,8	1,1	38,6	1,93	0,96	0,0	24,4	0,0	47,9	17,4
4	1,34	-8,8	1,35	58,52	2,93	1,46	0,0	24,4	0,0	62,7	22,8
5	0,72	1,4	0,72	87,25	4,36	2,18	0,0	24,4	0,0	86,5	31,5
6	1,03	10,1	1,04	123,27	6,16	3,08	0,0	24,4	0,0	117,6	42,8
7	1,03	20,6	1,1	117,8	5,89	2,95	0,0	24,4	0,0	110,7	40,3
8	1,03	32,0	1,21	107,98	5,4	2,7	0,0	24,4	0,0	103,7	37,7
9	1,03	45,1	1,45	91,51	4,58	2,29	0,0	29,3	0,0	89,3	40,2
10	1,03	63,7	2,32	59,89	2,99	1,5	0,0	29,3	0,0	70,8	31,8

12.2 CONCIO N. 4

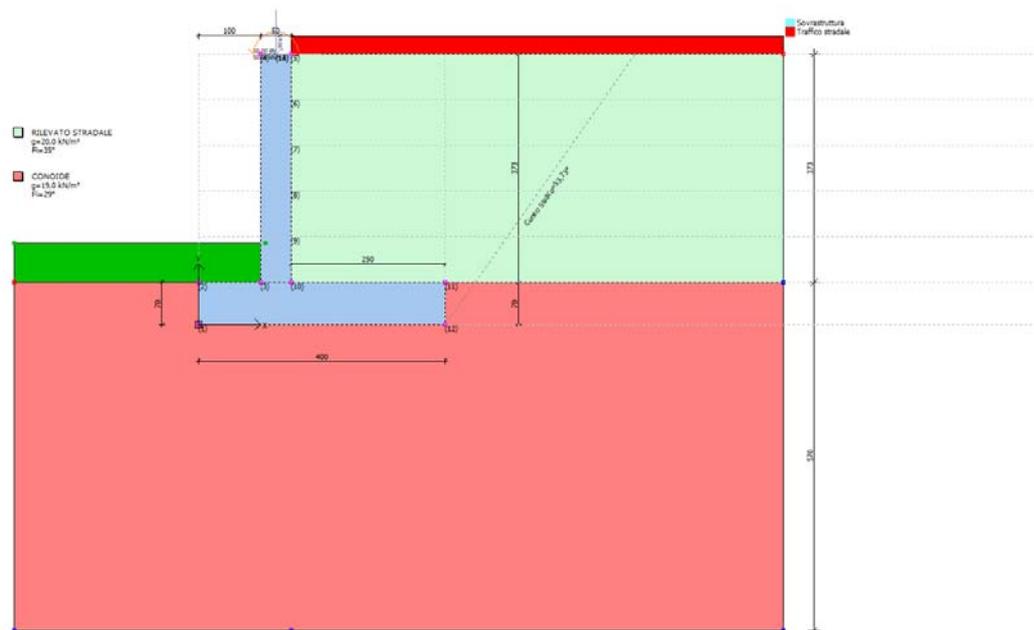


Fig. 8a Modello di calcolo

Dati generali

Lat./Long. [WGS84] 46,216886/10,18155
 Normativa GEO NTC 2018
 Normativa STR NTC 2018
 Spinta Mononobe & Okabe [M.O. 1929]

Dati generali muro

Altezza muro 373,0 cm

Spessore testa muro	50,0 cm
Risega muro lato valle	0,0 cm
Risega muro lato monte	0,0 cm
Sporgenza mensola a valle	100,0 cm
Sporgenza mensola a monte	250,0 cm
Svaso mensola a valle	0,0 cm
Altezza estremità mensola a valle	70,0 cm
Altezza estremità mensola a monte	70,0 cm

Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali

Tipo opera:	2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:	Classe III
Vita nominale:	100,0 [anni]
Vita di riferimento:	150,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento

Categoria sottosuolo:	B
Categoria topografica:	T1

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s ²]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	90,0	0,41	2,57	0,23
S.L.D.	151,0	0,51	2,57	0,24
S.L.V.	1424,0	1,07	2,63	0,29
S.L.C.	2475,0	1,27	2,65	0,3

Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera: Classe III

S.L. Stato limite	amax [m/s ²]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0,492	1,0	0,0502	0,0251
S.L.D.	0,612	0,47	0,0293	0,0147
S.L.V.	1,284	0,38	0,0498	0,0249
S.L.C.	1,524	1,0	0,1554	0,0777

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

Conglomerati

Nr.	Classe Calcestruzzo	fck,cubi [Mpa]	Ec [Mpa]	fck [Mpa]	fed [Mpa]	fctd [Mpa]	fctm [Mpa]
1	C20/25	24,52	29960	19,61	11,33	1,03	2,21
2	C25/30	29,42	31470	24,52	14,16	1,19	2,56
3	C28/35	34,32	32300	27,46	15,86	1,28	2,76
4	C40/50	50,01	35219,99	39,23	19,83	1,49	3,2
5	C30/37	37	33019	30	17,4	1,37	2,94

Acciai:

Nr.	Classe acciaio	Es [Mpa]	fyk [Mpa]	fyd [Mpa]	ftk [Mpa]	ftd [Mpa]	ep_tk	epd_ult	B1*B2 iniziale	B1*B2 finale
1	B450C	200000	450	391,3	540	391,3	.075	.0675	1	0,5
2	B450C*	200000	450	391,3	540	450	.075	.0675	1	0,5
3	B450C**	200000	450	391,3	458,3	398,5	.012	.01	1	0,5
4	S235H	210000	240	208,7	360	208,7	0,012	0,01	1	0,5
5	S275H	210000	280	243,5	430	243,5	0,012	0,01	1	0,5
6	S355H	210000	360	313	510	360	0,012	0,01	1	0,5

Materiali impiegati realizzazione muro C30/37 B450C

Copriferro, Elevazione	5,0 cm
Copriferro, Fondazione	5,0 cm
Copriferro, Dente di fondazione	5,0 cm

Stratigrafia

Ns	Spessore strato (cm)	Inclinazione dello strato. (°)	Peso unità di volume (KN/m ³)	Angolo di resistenza a taglio (°)	Coesione (kPa)	Angolo di attrito terra muro (°)	Presenza di falda (Si/No)	Litologia	Descrizione
1	373	0	20,00	35	0,00	23	No		RILEVATO STRADALE
2	570	0	19,00	29	0,00	19	No		CONOIDE

Carichi concentrati

Descrizione	Posizione x (cm)	Posizione y (cm)	Fx (kN/m)	Fy (kN/m)	Mz (kNm/m)
Urto barriera	125,0	443,0	50,0	0,0	50,0
Barriera H3	125,0	443,0	0,0	0,3	0,0

Carichi distribuiti

Descrizione	Ascissa iniziale (cm)	Ascissa finale (cm)	Valore iniziale (kPa)	Valore finale (kPa)	Profondità (cm)
Traffico stradale	0,0	800,0	40,0	40,0	0,0
Sovrastruttura	0,0	800,0	7,7	7,7	0,0

FATTORI DI COMBINAZIONE

Scorrimento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,50
8	Sovrastruttura	1,30
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	0,80

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

A_Unitari+M1+RSLV

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	0,20
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

SLE 5

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,00
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

10	Barriera H3	1,00
----	-------------	------

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 6

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	1,00
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 7

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,50
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLD

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,20
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

A unitari+M1+RSLV+Beta (+50%)

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,20
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

Carico limite A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,30
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	1,30
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,50
8	Sovrastruttura	1,50
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,50

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Ribaltamento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,50
8	Sovrastruttura	1,30
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,30

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Eccezionale

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,00
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	1,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	1

Scorrimento A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

23,0 0,24 0,0 0,0 0,22 0,1 0,0 0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	13,38	5,68	404,19	404,19
2	368,4	293,8	16,63	7,06	329,88	329,88
3	293,8	219,2	19,89	8,44	255,48	255,48
4	219,2	144,6	23,15	9,82	181,03	181,03
5	144,6	70,0	26,4	11,21	106,53	106,53

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
368,4	0,0	9,14	125,0	405,7
293,8	0,0	18,29	125,0	368,4
219,2	0,0	27,43	125,0	331,1
144,6	0,0	36,58	125,0	293,8
70,0	0,0	45,72	125,0	256,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
368,4	13,38	15,06	3,37	50,0
293,8	30,01	31,27	17,59	50,0
219,2	49,9	48,86	45,08	50,0
144,6	73,05	67,83	88,28	50,0
70,0	99,45	88,18	149,62	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afm Area dei ferri lato monte.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/V_{sdu}$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	15,53	170,54	S	187,64	0,0	13,75
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	31,78	173,84	S	187,87	0,0	6,14
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	49,58	177,44	S	188,11	0,0	3,7
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	68,98	181,35	S	188,37	0,0	2,53
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	90,1	185,58	S	188,65	0,0	1,86

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (400, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (400, 0/443, 0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	13,38	5,68	404,19	404,19
2	368,4	293,8	16,63	7,06	329,88	329,88
3	293,8	219,2	19,89	8,44	255,48	255,48
4	219,2	144,6	23,15	9,82	181,03	181,03
5	144,6	70,0	26,4	11,21	106,53	106,53
6	70,0	0,0	31,38	12,03	34,34	34,41

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	130,83	54,24	23,6
Carichi esterni	0,0	0,24	-0,3
Peso muro	0,0	45,72	-57,15
Peso fondazione	0,0	68,65	-137,29

Sovraccarico	0,0	175,03	-481,32
Terr. fondazione	0,0	149,2	-410,3
	130,83	493,08	-1062,77

Momento stabilizzante	-1303,34 kNm
Momento ribaltante	240,57 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	130,83 kN
Sommatoria forze verticali	493,08 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	493,08 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	130,83 kN
Resistenza terreno	273,32 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	1,9
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-1303,34 kNm
Momento ribaltante	240,57 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	4,71
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	130,83 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	493,08 kN
Somma momenti	-1062,77 kNm
Larghezza fondazione	400,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	15,54 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	135,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,17
sc	1,18
sg	0,88
Inclinazione carichi	
iq	0,58
ic	0,55
ig	0,43
Fattori di profondità	
dq	1,11
dc	1,15
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	2167,26 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	3,14

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	215,54 cm	
Larghezza della fondazione	400,0 cm	
x = 0,0 cm	94,54	kPa
x = 400,0 cm	152,00	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

M	Momento (kNm);			
H	Altezza sezione (cm);			
Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-84,55	-41,06	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	0,27	378,92	S	243,92	0,0	2,83

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	31,38	123,56	-203,69	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	32,29	388,06	S	244,37	0,0	1,94

A_Unitari+M1+RSLV [GEO+STR]

Coefficiente sismico orizzontale Kh 0,0498
 Coefficiente sismico verticale Kv 0,0249

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	3,89	1,65	401,7	401,7
2	368,4	293,8	6,39	2,71	328,66	328,66
3	293,8	219,2	8,9	3,78	254,75	254,75
4	219,2	144,6	11,4	4,84	180,53	180,53
5	144,6	70,0	13,9	5,9	106,18	106,18

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	368,4	0,46	9,14	125,0	405,7
	293,8	0,91	18,29	125,0	368,4
	219,2	1,37	27,43	125,0	331,1
	144,6	1,82	36,58	125,0	293,8
	70,0	2,28	45,72	125,0	256,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
368,4	4,34	11,09	1,05	50,0
293,8	11,19	22,95	6,01	50,0
219,2	20,54	35,87	16,75	50,0
144,6	32,4	49,86	35,13	50,0
70,0	46,76	64,9	63,02	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	11,35	169,69	S	187,59	0,0	42,36

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	23,31	172,12	S	187,75	0,0	16,45
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	36,7	174,84	S	187,93	0,0	8,97
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	51,02	177,73	S	188,12	0,0	5,69
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	66,06	180,76	S	188,33	0,0	3,95

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (400, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (400, 0/443, 0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
19,0	0,31	0,34	0,04	0,29	0,1	0,04	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	3,89	1,65	401,7	401,7
2	368,4	293,8	6,39	2,71	328,66	328,66
3	293,8	219,2	8,9	3,78	254,75	254,75
4	219,2	144,6	11,4	4,84	180,53	180,53
5	144,6	70,0	13,9	5,9	106,18	106,18
6	70,0	0,0	16,32	6,56	34,03	34,17

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
----	----	-----	-----	--------	--------

1 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	60,8	25,44	-1,59
Carichi esterni	0,0	0,3	-0,38
Peso muro	0,0	45,72	-57,15
Peso fondazione	0,0	68,65	-137,29
Sovraccarico	0,0	39,25	-107,94
Terr. fondazione	0,0	186,5	-512,87
	60,8	365,86	-817,22

Momento stabilizzante -917,41 kNm
 Momento ribaltante 100,19 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	60,8 kN
Sommatoria forze verticali	365,86 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	365,86 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	60,8 kN
Resistenza terreno	202,8 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	3,34
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-917,41 kNm
Momento ribaltante	100,19 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	9,16
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	60,8 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	365,86 kN
Somma momenti	-817,22 kNm
Larghezza fondazione	400,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	23,37 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	135,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,16
sc	1,17
sg	0,88
Inclinazione carichi	
iq	0,72
ic	0,71
ig	0,6
Fattori di profondità	
dq	1,11
dc	1,15
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	2692,47 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	6,13

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	223,37 cm	
Larghezza della fondazione	400,0 cm	
x = 0,0 cm	59,40	kPa
x = 400,0 cm	123,53	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-50,26	-23,78	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	0,27	378,92	S	243,92	0,0	4,76

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	16,32	35,38	-55,23	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	16,77	383,63	S	244,15	0,0	6,77

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%) [GEO]

Coefficiente sismico orizzontale Kh	0,075
Coefficiente sismico verticale Kv	0,037

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	9,16	3,89	404,65	404,65
2	368,4	293,8	10,72	4,55	330,2	330,2
3	293,8	219,2	12,27	5,21	255,71	255,71
4	219,2	144,6	13,83	5,87	181,2	181,2
5	144,6	70,0	15,38	6,53	106,67	106,67

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
368,4	1,03	9,14	125,0	405,7
293,8	2,06	18,29	125,0	368,4
219,2	3,09	27,43	125,0	331,1
144,6	4,12	36,58	125,0	293,8
70,0	5,14	45,72	125,0	256,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
368,4	10,19	13,33	2,73	50,0
293,8	21,94	27,03	13,48	50,0
219,2	35,24	41,38	33,41	50,0
144,6	50,09	56,39	63,67	50,0
70,0	66,5	72,07	105,43	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (400, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (400, 0/443, 0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
19,0	0,31	0,4	0,11	0,29	0,1	0,1	0,03

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	10,17	4,24	404,75	404,73
2	368,4	293,8	11,72	4,9	330,28	330,26
3	293,8	219,2	13,28	5,56	255,77	255,76
4	219,2	144,6	14,83	6,22	181,25	181,24
5	144,6	70,0	16,39	6,87	106,71	106,7
6	70,0	0,0	17,91	7,11	34,42	34,5

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	84,3	34,89	24,83
Carichi esterni	0,0	0,3	-0,38
Peso muro	5,14	45,72	-43,96
Peso fondazione	7,72	68,65	-134,59
Sovraccarico	4,42	39,25	-88,38
Terr. fondazione	20,98	186,5	-459,06
	122,56	375,31	-701,53

Momento stabilizzante -955,18 kNm
 Momento ribaltante 253,65 kNm

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante -955,18 kNm
 Momento ribaltante 253,65 kNm
 Coeff. sicurezza ribaltamento C_{sv} 3,77

Muro verificato a ribaltamento C_{sv}>1

MENSOLA A VALLE

X_{progr.} Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

X _{progr.}	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-90,48	-45,99	70,0

MENSOLA A MONTE

X_{progr.} Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

X _{progr.}	Fx	Fy	M	H
150,0	17,91	86,22	-163,45	70,0

Carico limite A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Q_i Quota iniziale strato (cm);
 Q_f Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 E_{ps} Inclinazione dello strato. (°);
 F_i Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Q _i	Q _f	G	E _{ps}	F _i	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	13,64	5,79	404,22	404,22
2	368,4	293,8	16,89	7,17	329,9	329,9
3	293,8	219,2	20,15	8,55	255,5	255,5
4	219,2	144,6	23,4	9,93	181,04	181,04
5	144,6	70,0	26,66	11,32	106,54	106,54

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	368,4	0,0	11,89	125,0	405,7
	293,8	0,0	23,78	125,0	368,4
	219,2	0,0	35,66	125,0	331,1
	144,6	0,0	47,55	125,0	293,8
	70,0	0,0	59,44	125,0	256,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
368,4	13,64	18,13	3,44	50,0
293,8	30,53	37,19	17,92	50,0
219,2	50,68	57,63	45,87	50,0
144,6	74,08	79,45	89,72	50,0
70,0	100,74	102,65	151,9	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv	Area dei ferri lato valle.
Afm	Area dei ferri lato monte.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	18,36	171,11	S	187,68	0,0	13,5

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	38,11	175,12	S	187,95	0,0	6,04
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	58,9	179,32	S	188,23	0,0	3,64
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	81,01	183,76	S	188,53	0,0	2,5
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	104,86	188,53	S	188,85	0,0	1,84

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (400,0/0,0)
 Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (400,0/443,0)
 Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0)

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	13,64	5,79	404,22	404,22
2	368,4	293,8	16,89	7,17	329,9	329,9
3	293,8	219,2	20,15	8,55	255,5	255,5
4	219,2	144,6	23,4	9,93	181,04	181,04
5	144,6	70,0	26,66	11,32	106,54	106,54
6	70,0	0,0	31,69	12,14	34,35	34,41

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
----	----	-----	-----	--------	--------

1 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	132,43	54,9	24,39
Carichi esterni	0,0	0,45	-0,56
Peso muro	0,0	59,44	-74,3
Peso fondazione	0,0	89,24	-178,48
Sovraccarico	0,0	178,88	-491,91
Terr. fondazione	0,0	242,45	-666,74
	132,43	625,36	-1387,59

Momento stabilizzante -1631,59 kNm
 Momento ribaltante 243,99 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	132,43 kN
Sommatoria forze verticali	625,36 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	625,36 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	132,43 kN
Resistenza terreno	346,64 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,38
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-1631,59 kNm
Momento ribaltante	243,99 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	5,81
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	132,43 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	625,36 kN
Somma momenti	-1387,59 kNm
Larghezza fondazione	400,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	21,89 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	135,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,16
sc	1,18
sg	0,88
Inclinazione carichi	
iq	0,66
ic	0,63
ig	0,52
Fattori di profondità	
dq	1,11
dc	1,15
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	2405,49 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	2,75

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	221,89 cm	
Larghezza della fondazione	400,0 cm	
x = 0,0 cm	105,01	kPa
x = 400,0 cm	207,67	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-95,53	-45,64	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	0,27	378,92	S	243,92	0,0	2,5

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	31,69	37,08	-81,82	70,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø20 (15,71)	5Ø20 (15,71)	32,29	388,06	S	244,37	0,0	6,46

Ribaltamento A1+M1+R3 [GEO]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	13,38	5,68	404,19	404,19
2	368,4	293,8	16,63	7,06	329,88	329,88
3	293,8	219,2	19,89	8,44	255,48	255,48
4	219,2	144,6	23,15	9,82	181,03	181,03
5	144,6	70,0	26,4	11,21	106,53	106,53

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
368,4	0,0	9,14	125,0	405,7
293,8	0,0	18,29	125,0	368,4
219,2	0,0	27,43	125,0	331,1
144,6	0,0	36,58	125,0	293,8
70,0	0,0	45,72	125,0	256,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
368,4	13,38	15,21	3,37	50,0
293,8	30,01	31,42	17,59	50,0
219,2	49,9	49,01	45,08	50,0
144,6	73,05	67,98	88,28	50,0
70,0	99,45	88,33	149,62	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (400, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (400, 0/443, 0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	13,38	5,68	404,19	404,19
2	368,4	293,8	16,63	7,06	329,88	329,88
3	293,8	219,2	19,89	8,44	255,48	255,48
4	219,2	144,6	23,15	9,82	181,03	181,03
5	144,6	70,0	26,4	11,21	106,53	106,53
6	70,0	0,0	31,38	12,03	34,34	34,41

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);

Fy	Forza in direzione y (kN);		M
M	Momento (kNm);		
	Fx	Fy	M
Spinta terreno	130,83	54,24	23,6
Carichi esterni	0,0	0,39	-0,49
Peso muro	0,0	45,72	-57,15
Peso fondazione	0,0	68,65	-137,29
Sovraccarico	0,0	175,03	-481,32
Terr. fondazione	0,0	149,2	-410,3
	130,83	493,23	-1062,96

Momento stabilizzante -1303,52 kNm
 Momento ribaltante 240,57 kNm

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante -1303,52 kNm
 Momento ribaltante 240,57 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento C_{sv} 4,71

Muro verificato a ribaltamento C_{sv}>1

MENSOLA A VALLE

X_{progr.} Ascissa progressiva (cm);
 F_x Forza in direzione x (kN);
 F_y Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

X _{progr.}	F _x	F _y	M	H
100,0	0,0	-84,62	-41,09	70,0

MENSOLA A MONTE

X_{progr.} Ascissa progressiva (cm);
 F_x Forza in direzione x (kN);
 F_y Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

X _{progr.}	F _x	F _y	M	H
150,0	31,38	123,52	-203,64	70,0

Eccezionale [GEO]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Q_i Quota iniziale strato (cm);
 Q_f Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 F_i Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Q _i	Q _f	G	Eps	F _i	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	9,26	3,93	404,02	404,02
2	368,4	293,8	11,76	4,99	329,78	329,78
3	293,8	219,2	14,27	6,06	255,41	255,41
4	219,2	144,6	16,77	7,12	180,97	180,97
5	144,6	70,0	19,28	8,18	106,49	106,49

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
368,4	0,0	9,14	125,0	405,7
293,8	0,0	18,29	125,0	368,4
219,2	0,0	27,43	125,0	331,1
144,6	0,0	36,58	125,0	293,8
70,0	0,0	45,72	125,0	256,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
368,4	59,26	13,37	89,62	50,0
293,8	71,02	27,51	136,81	50,0
219,2	85,29	42,71	193,44	50,0
144,6	102,06	58,98	261,39	50,0
70,0	121,34	76,3	342,51	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (400,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (400,0/443,0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
443,0	368,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
368,4	293,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
293,8	219,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
219,2	144,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
144,6	70,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
70,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	443,0	368,4	9,26	3,93	404,02	404,02
2	368,4	293,8	11,76	4,99	329,78	329,78
3	293,8	219,2	14,27	6,06	255,41	255,41
4	219,2	144,6	16,77	7,12	180,97	180,97
5	144,6	70,0	19,28	8,18	106,49	106,49
6	70,0	0,0	22,88	8,82	34,31	34,38

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	94,21	39,1	14,97
Carichi esterni	50,0	0,3	271,13
Peso muro	0,0	45,72	-57,15
Peso fondazione	0,0	68,65	-137,29
Sovraccarico	0,0	119,25	-327,94
Terr. fondazione	0,0	186,5	-512,87
	144,21	459,52	-749,17

Momento stabilizzante -1192,03 kNm

Momento ribaltante 442,86 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	144,21 kN
Sommatoria forze verticali	459,52 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	459,52 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	144,21 kN
Resistenza terreno	254,72 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	1,77
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-1192,03 kNm
Momento ribaltante	442,86 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	2,69
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	144,21 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	459,52 kN
Somma momenti	-749,17 kNm
Larghezza fondazione	400,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	36,97 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	135,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,15
sc	1,16
sg	0,89
Inclinazione carichi	
iq	0,51
ic	0,48
ig	0,35
Fattori di profondità	
dq	1,12
dc	1,17
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	1563,07 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	3,4

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	163,03 cm	
Larghezza della fondazione	400,0 cm	
x = 0,0 cm	178,58	kPa
x = 400,0 cm	51,18	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-145,49	-75,35	70,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	22,88	160,28	-290,78	70,0

Verifica fessurazione

SLE 5 [Rara]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,001	--	326,358	678	Si	0,89	183,55	6,93
Si	0,023	--	461,801	1179	Si	5,42	183,55	168,76
Si	0,080	--	481,004	1250	Si	14,19	183,55	563,82
Si	0,174	--	481,004	1250	Si	27,98	183,55	1230,61
Si	0,313	--	481,004	1250	Si	47,61	183,55	2214,09

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,043	--	406,563	1250	Si	6,54	183,55	355,67

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,127	--	406,563	1250	Si	21,10	183,55	1063,37

SLE 6 [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,001	0,300	326,358	678	Si	0,89	183,55	6,93
Si	0,023	0,300	461,801	1179	Si	5,42	183,55	168,76
Si	0,080	0,300	481,004	1250	Si	14,19	183,55	563,82
Si	0,174	0,300	481,004	1250	Si	27,98	183,55	1230,61
No	0,313	0,300	481,004	1250	Si	47,61	183,55	2214,09

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,043	0,300	406,563	1250	Si	6,54	183,55	355,67

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,127	0,300	406,563	1250	Si	21,10	183,55	1063,37

SLE 7 [Quasi perm.]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	--	0,200	--	--	Si	7,04	137,66	-24,61
Si	0,010	0,200	436,982	1087	Si	3,41	137,66	81,35
Si	0,047	0,200	472,780	1220	Si	9,56	137,66	337,73

Si	0,114	0,200	481,004	1250	Si	19,61	137,66	805,80
No	0,216	0,200	481,004	1250	Si	34,41	137,66	1529,70

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm ²	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,035	0,200	406,563	1250	Si	5,40	137,66	293,61

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm ²	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,089	0,200	406,563	1250	Si	14,88	137,66	740,34

SLD [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm ²	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	--	0,300	--	--	Si	6,73	183,55	-25,25
Si	0,009	0,300	431,701	1068	Si	3,12	183,55	70,50
Si	0,042	0,300	470,559	1211	Si	8,76	183,55	301,57
Si	0,103	0,300	481,004	1250	Si	17,97	183,55	726,23
Si	0,196	0,300	481,004	1250	Si	31,50	183,55	1384,48

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm ²	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,038	0,300	406,563	1250	Si	5,85	183,55	317,96

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm ²	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,101	0,300	406,563	1250	Si	16,60	183,55	841,06

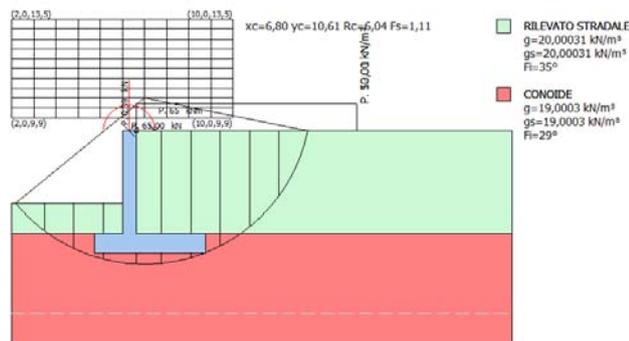


Fig. 8b_ Modello di calcolo per verifica di stabilità

Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)

Calcolo eseguito secondo	NTC 2018
Numero di strati	2,0
Numero dei conchi	10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile	1,1
Coefficiente parziale resistenza	1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:	Picco
Analisi	Condizione drenata
Superficie di forma circolare	

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi	2,0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi	9,9 m
Ascissa vertice destro superiore xs	10,0 m
Ordinata vertice destro superiore ys	13,47 m
Passo di ricerca	10,0
Numero di celle lungo x	10,0
Numero di celle lungo y	10,0
Coefficiente azione sismica orizzontale	0,05
Coefficiente azione sismica verticale	0,025

Vertici profilo

Nr	X (m)	y (m)
1	2,0	6,8
2	5,0	6,8
3	6,0	6,8
4	6,5	9,43
5	6,5	9,43
6	14,5	9,43
7	14,5	9,43
8	20,1	9,43

Vertici strato1

N	X (m)	y (m)
1	2,0	5,7
2	6,5	5,7
3	20,1	5,7

Coefficienti parziali azioni

Sfavorevoli: Permanenti, variabili	1,3	1,3
Favorevoli: Permanenti, variabili	1,0	1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio	1,25
Coesione efficace	1,25
Coesione non drenata	1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno	Si

Stratigrafia

Strato	Coesione (kN/m ²)	Coesione non drenata (kN/m ²)	Angolo resistenza al taglio (°)	Peso unità di volume (kN/m ³)	Peso saturo (kN/m ³)	Litologia
1	0		35	20,00031	20,00031	RILEVATO STRADALE
2	0		29	19,0003	19,0003	CONOIDE

Carichi concentrati

N°	x (m)	y (m)	Fx (kN)	Fy (kN)	M (kNm)
1	6,25	9,43	65,00103	0	65,00103
2	6,25	9,43	0	0,3900062	0

Carichi distribuiti

N°	xi (m)	yi (m)	xf (m)	yf (m)	Carico esterno (kN/m²)
1	6,5	9,43	14,5	9,43	52,00083
2	6,5	9,43	14,5	9,43	10,01016

Risultati analisi pendio [NTC 2018]

Fs minimo individuato	1,11
Ascissa centro superficie	6,8 m
Ordinata centro superficie	10,61 m
Raggio superficie	6,04 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

xc = 6,80 yc = 10,611 Rc = 6,037 Fs=1,106

Nr.	B m	Alfa (°)	Li m	Wi (kN)	Kh•Wi (kN)	Kv•Wi (kN)	c (kN/m²)	Fi (°)	Ui (kN)	N'i (kN)	Ti (kN)
1	1,06	-43,9	1,47	12,12	0,61	0,3	0,0	29,3	0,0	32,8	16,6
2	1,06	-31,0	1,24	28,85	1,44	0,72	0,0	23,9	0,0	44,3	17,8
3	1,06	-19,8	1,13	38,92	1,95	0,97	0,0	23,9	0,0	48,3	19,4
4	1,2	-8,6	1,22	50,98	2,55	1,27	0,0	23,9	0,0	54,9	22,0
5	0,92	1,5	0,92	162,28	8,11	4,06	0,0	23,9	0,0	208,8	83,7
6	1,06	11,0	1,08	185,02	9,25	4,63	0,0	23,9	0,0	227,3	91,2
7	1,06	21,6	1,14	178,81	8,94	4,47	0,0	23,9	0,0	215,8	86,5
8	1,06	33,0	1,26	167,87	8,39	4,2	0,0	23,9	0,0	206,4	82,8
9	1,06	46,3	1,53	149,63	7,48	3,74	0,0	29,3	0,0	184,0	93,2
10	1,06	66,2	2,62	92,15	4,61	2,3	0,0	29,3	0,0	138,1	70,0

12.3 CONCIO N. 9

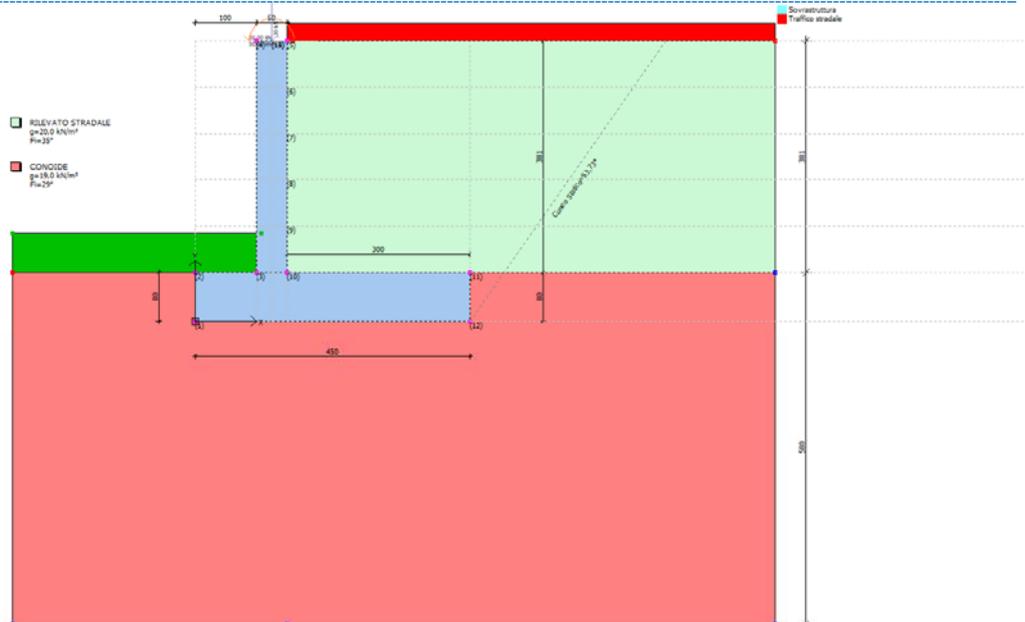


Fig. 9a Modello di calcolo

Stratigrafia

Ns	Spessore strato (cm)	Inclinazione dello strato. (°)	Peso unità di volume (KN/m³)	Angolo di resistenza a taglio (°)	Coesione (kPa)	Angolo di attrito terra muro (°)	Presenza di falda (Si/No)	Litologia	Descrizione
1	381	0	20,00	35	0,00	23	No		RILEVATO STRADALE
2	580	0	19,00	29	0,00	19	No		CONOIDE

Carichi concentrati

Descrizione	Posizione x (cm)	Posizione y (cm)	Fx (kN/m)	Fy (kN/m)	Mz (kNm/m)
Urto barriera	125,0	461,0	50,0	0,0	50,0
Barriera H3	125,0	461,0	0,0	0,3	0,0

Carichi distribuiti

Descrizione	Ascissa iniziale (cm)	Ascissa finale (cm)	Valore iniziale (kPa)	Valore finale (kPa)	Profondità (cm)
Traffico stradale	0,0	800,0	40,0	40,0	0,0
Sovrastruttura	0,0	800,0	7,7	7,7	0,0

FATTORI DI COMBINAZIONE

Scorrimento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,50
8	Sovrastruttura	1,30
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	0,80

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

A_Unitari+M1+RSLV

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	0,20
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

SLE 5

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,00
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 6

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	1,00
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLE 7

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,50
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

SLD

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
-----	--------	----------------------

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,20
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	0

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%)

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	1,00
5	Spinta sismica in x	1,00
6	Spinta sismica in y	1,00
7	Traffico stradale	0,20
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,2
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1,2
	Ribaltamento	1

Carico limite A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,30
2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	1,30
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,50
8	Sovrastruttura	1,50
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,50

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Ribaltamento A1+M1+R3

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00

2	Spinta terreno	1,30
3	Peso terreno mensola	0,80
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,50
8	Sovrastruttura	1,30
9	Urto barriera	0,00
10	Barriera H3	1,30

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1,4
2	Scorrimento	1,1
3	Partecipazione spinta passiva	1,4
	Ribaltamento	1,15

Eccezionale

Nr.	Azioni	Fattore combinazione
1	Peso muro	1,00
2	Spinta terreno	1,00
3	Peso terreno mensola	1,00
4	Spinta falda	0,00
5	Spinta sismica in x	0,00
6	Spinta sismica in y	0,00
7	Traffico stradale	1,00
8	Sovrastruttura	1,00
9	Urto barriera	1,00
10	Barriera H3	1,00

Nr.	Parametro	Coefficienti parziali
1	Tangente angolo res. taglio	1
2	Coesione efficace	1
3	Resistenza non drenata	1
4	Peso unità volume	1

Nr.	Verifica	Coefficienti resistenze
1	Carico limite	1
2	Scorrimento	1
3	Partecipazione spinta passiva	1
	Ribaltamento	1

Scorrimento A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	13,7	5,82	421,33	421,33
2	384,8	308,6	17,1	7,26	345,44	345,44
3	308,6	232,4	20,49	8,7	269,45	269,45
4	232,4	156,2	23,89	10,14	193,4	193,4
5	156,2	80,0	27,29	11,58	117,31	117,31

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	384,8	0,0	9,34	125,0	422,9
	308,6	0,0	18,68	125,0	384,8
	232,4	0,0	28,02	125,0	346,7
	156,2	0,0	37,36	125,0	308,6
	80,0	0,0	46,7	125,0	270,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
384,8	13,7	15,4	3,55	50,0
308,6	30,8	32,0	18,48	50,0
232,4	51,29	50,04	47,36	50,0
156,2	75,19	69,52	92,8	50,0
80,0	102,47	90,44	157,38	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afm Area dei ferri lato monte.
 Nu Sforzo normale ultimo (kN);
 Mu Momento flettente ultimo (kNm);
 Vrd Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
 Vwd Resistenza a taglio piegati (kN);
 Sic. VT $\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
 Vsdu Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	15,53	170,54	S	187,65	0,0	13,43
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	32,48	173,98	S	187,88	0,0	5,98
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	51,02	177,73	S	188,12	0,0	3,6
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	71,17	181,79	S	188,39	0,0	2,46
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	92,27	186,02	S	188,68	0,0	1,81

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (450, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (450, 0/461, 0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
80,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	13,7	5,82	421,33	421,33
2	384,8	308,6	17,1	7,26	345,44	345,44
3	308,6	232,4	20,49	8,7	269,45	269,45
4	232,4	156,2	23,89	10,14	193,4	193,4
5	156,2	80,0	27,29	11,58	117,31	117,31
6	80,0	0,0	36,52	14,0	39,16	39,24

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	139,0	57,5	5,77
Carichi esterni	0,0	0,24	-0,3
Peso muro	0,0	46,7	-58,38
Peso fondazione	0,0	88,26	-198,58
Sovraccarico	0,0	210,03	-630,09
Terr. fondazione	0,0	182,88	-548,64
	139,0	585,62	-1430,22

Momento stabilizzante -1694,76 kNm
 Momento ribaltante 264,53 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	139,0 kN
Sommatoria forze verticali	585,62 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	585,62 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	139,0 kN
Resistenza terreno	324,61 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,12
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-1694,76 kNm
Momento ribaltante	264,53 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	5,57
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	139,0 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	585,62 kN
Somma momenti	-1430,22 kNm
Larghezza fondazione	450,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	19,23 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m ³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	145,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m ³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,19
sc	1,2
sg	0,86
Inclinazione carichi	
iq	0,62
ic	0,6
ig	0,48
Fattori di profondità	
dq	1,1
dc	1,14
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	2882,91 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	3,52

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	244,23 cm
Larghezza della fondazione	450,0 cm

Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	4,0	1,7	418,75	418,75
2	384,8	308,6	6,61	2,81	344,19	344,19
3	308,6	232,4	9,22	3,92	268,7	268,7
4	232,4	156,2	11,84	5,02	192,9	192,9
5	156,2	80,0	14,45	6,13	116,95	116,95

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
384,8	0,47	9,34	125,0	422,9
308,6	0,93	18,68	125,0	384,8
232,4	1,4	28,02	125,0	346,7
156,2	1,86	37,36	125,0	308,6
80,0	2,33	46,7	125,0	270,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
384,8	4,46	11,34	1,11	50,0
308,6	11,54	23,49	6,34	50,0
232,4	21,23	36,74	17,68	50,0
156,2	33,53	51,11	37,12	50,0
80,0	48,45	66,58	66,65	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afm Area dei ferri lato monte.

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	11,35	169,69	S	187,59	0,0	41,22
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	24,01	172,26	S	187,76	0,0	15,96
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	37,41	174,98	S	187,94	0,0	8,68
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	52,09	177,94	S	188,14	0,0	5,5
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	67,89	181,13	S	188,35	0,0	3,81

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (450, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (450, 0/461, 0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
80,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
23,0	0,24	0,27	0,04	0,22	0,1	0,03	0,01
19,0	0,31	0,34	0,04	0,29	0,1	0,04	0,01

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	4,0	1,7	418,75	418,75
2	384,8	308,6	6,61	2,81	344,19	344,19
3	308,6	232,4	9,22	3,92	268,7	268,7
4	232,4	156,2	11,84	5,02	192,9	192,9
5	156,2	80,0	14,45	6,13	116,95	116,95
6	80,0	0,0	19,17	7,7	38,76	38,94

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	65,29	27,28	-11,3
Carichi esterni	0,0	0,3	-0,38
Peso muro	0,0	46,7	-58,38
Peso fondazione	0,0	88,26	-198,58
Sovraccarico	0,0	47,1	-141,3
Terr. fondazione	0,0	228,6	-685,8
	65,29	438,24	-1095,74

Momento stabilizzante	-1207,18 kNm
Momento ribaltante	111,44 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	65,29 kN
Sommatoria forze verticali	438,24 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	438,24 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	65,29 kN
Resistenza terreno	242,92 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	3,72
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-1207,18 kNm
Momento ribaltante	111,44 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	10,83
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	65,29 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	438,24 kN
Somma momenti	-1095,74 kNm
Larghezza fondazione	450,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	25,03 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	145,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,18
sc	1,2
sg	0,87
Inclinazione carichi	
iq	0,75
ic	0,74

ig	0,64
Fattori di profondità	
dq	1,11
dc	1,15
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	3519,73 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	6,69

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	250,03 cm	
Larghezza della fondazione	450,0 cm	
x = 0,0 cm	64,88	kPa
x = 450,0 cm	129,89 kPa	

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-52,49	-25,02	80,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø22 (19,01)	5Ø22 (19,01)	0,15	529,48	S	271,11	0,0	5,07

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	19,17	37,15	-64,4	80,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	min{Vrd; Vwd}/Vsdu
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø22 (19,01)	5Ø22 (19,01)	19,45	535,77	S	272,85	0,0	7,2

A_unitari+M1+RSLV+Beta (+50%) [GEO]

Coefficiente sismico orizzontale Kh	0,075
Coefficiente sismico verticale Kv	0,037

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	9,48	4,02	421,81	421,81
2	384,8	308,6	11,1	4,71	345,77	345,77
3	308,6	232,4	12,72	5,4	269,69	269,69
4	232,4	156,2	14,35	6,09	193,58	193,58
5	156,2	80,0	15,97	6,78	117,46	117,46

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	384,8	1,05	9,34	125,0	422,9
	308,6	2,1	18,68	125,0	384,8
	232,4	3,15	28,02	125,0	346,7
	156,2	4,2	37,36	125,0	308,6
	80,0	5,25	46,7	125,0	270,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);

M	Momento (kNm);			
H	Altezza sezione di calcolo (cm);			
Quota	Fx	Fy	M	H
384,8	10,53	13,67	2,9	50,0
308,6	22,68	27,72	14,28	50,0
232,4	36,46	42,46	35,36	50,0
156,2	51,85	57,89	67,38	50,0
80,0	68,87	74,01	111,58	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (450,0/0,0)
 Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (450,0/461,0)
 Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0)

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
 Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
80,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
23,0	0,24	0,32	0,09	0,22	0,1	0,09	0,04
19,0	0,31	0,4	0,11	0,29	0,1	0,1	0,03

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	10,66	4,43	421,93	421,91
2	384,8	308,6	12,28	5,12	345,86	345,85
3	308,6	232,4	13,9	5,81	269,76	269,75
4	232,4	156,2	15,52	6,49	193,64	193,63
5	156,2	80,0	17,14	7,18	117,5	117,49
6	80,0	0,0	21,06	8,35	39,26	39,36

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.

Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	90,55	37,38	15,18
Carichi esterni	0,0	0,3	-0,38
Peso muro	5,25	46,7	-44,17
Peso fondazione	9,93	88,26	-194,61
Sovraccarico	5,3	47,1	-116,87
Terr. fondazione	25,72	228,6	-616,23
	136,75	448,34	-957,08

Momento stabilizzante -1252,64 kNm
 Momento ribaltante 295,55 kNm

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante -1252,64 kNm
 Momento ribaltante 295,55 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento C_{sv} **4,24**

Muro verificato a ribaltamento C_{sv}>1

MENSOLA A VALLE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-91,93	-46,52	80,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	21,06	88,34	-204,04	80,0

Carico limite A1+M1+R3 [GEO+STR]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi Quota iniziale strato (cm);
 Qf Quota finale strato
 G Peso unità di volume (KN/m³);
 Eps Inclinazione dello strato. (°);
 Fi Angolo di resistenza a taglio (°);
 Delta Angolo attrito terra muro;
 c Coesione (kPa);
 β Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);

Note Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ Angolo di direzione della spinta.
 Ka Coefficiente di spinta attiva.
 Kd Coefficiente di spinta dinamica.
 Dk Coefficiente di incremento dinamico.
 Kax, Kay Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
 Dkx, Dky Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi Quota inizio strato.
 Qf Quota inizio strato.
 Rpx, Rpy Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
 Z(Rpx) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
 Z(Rpy) Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	13,97	5,93	421,36	421,36
2	384,8	308,6	17,36	7,37	345,46	345,46
3	308,6	232,4	20,76	8,81	269,46	269,46
4	232,4	156,2	24,16	10,25	193,41	193,41
5	156,2	80,0	27,55	11,7	117,32	117,32

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py Peso del muro (kN);
 Px Forza inerziale (kN);
 Xp, Yp Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
384,8	0,0	12,14	125,0	422,9
308,6	0,0	24,29	125,0	384,8
232,4	0,0	36,43	125,0	346,7
156,2	0,0	48,57	125,0	308,6
80,0	0,0	60,72	125,0	270,5

Sollecitazioni sul muro

Quota Origine ordinata minima del muro (cm).
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
384,8	13,97	18,52	3,62	50,0
308,6	31,33	38,03	18,82	50,0
232,4	52,09	58,99	48,18	50,0
156,2	76,24	81,39	94,3	50,0
80,0	103,8	105,22	159,75	50,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afv Area dei ferri lato valle.
 Afrm Area dei ferri lato monte.

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afv	Afm	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	19,07	171,26	S	187,69	0,0	13,18
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	38,81	175,26	S	187,96	0,0	5,88
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	60,33	179,61	S	188,25	0,0	3,54
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	82,83	184,13	S	188,56	0,0	2,43
5Ø16 (10,05)	5Ø16 (10,05)	107,08	188,97	S	188,88	0,0	1,78

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(xr1, yr1) = (450, 0/0, 0)$
 Piano di rottura passante per $(xr2, yr2) = (450, 0/461, 0)$
 Centro di rotazione $(xro, yro) = (0, 0/0, 0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
80,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	13,97	5,93	421,36	421,36
2	384,8	308,6	17,36	7,37	345,46	345,46
3	308,6	232,4	20,76	8,81	269,46	269,46
4	232,4	156,2	24,16	10,25	193,41	193,41
5	156,2	80,0	27,55	11,7	117,32	117,32
6	80,0	0,0	36,88	14,13	39,16	39,25

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni totali

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M
Spinta terreno	140,68	58,19	6,41
Carichi esterni	0,0	0,45	-0,56
Peso muro	0,0	60,72	-75,89
Peso fondazione	0,0	114,74	-258,16
Sovraccarico	0,0	214,65	-643,95
Terr. fondazione	0,0	297,18	-891,54
	140,68	745,92	-1863,7

Momento stabilizzante	-2131,95 kNm
Momento ribaltante	268,25 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	140,68 kN
Sommatoria forze verticali	745,92 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	745,92 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	140,68 kN
Resistenza terreno	413,47 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,67
Traslazione verificata Csd>1	

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-2131,95 kNm
Momento ribaltante	268,25 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	6,91
Muro verificato a ribaltamento Csv>1	

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	140,68 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	745,92 kN
Somma momenti	-1863,7 kNm
Larghezza fondazione	450,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	24,85 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	145,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,18
sc	1,2
sg	0,87
Inclinazione carichi	
iq	0,69
ic	0,67

ig	0,56
Fattori di profondità	
dq	1,11
dc	1,14
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	3172,12 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	3,04

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	249,85 cm	
Larghezza della fondazione	450,0 cm	
x = 0,0 cm	110,83	kPa
x = 450,0 cm	220,69	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-97,54	-46,68	80,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø22 (19,01)	5Ø22 (19,01)	0,15	529,48	S	271,11	0,0	2,73

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Ascissa progressiva (cm);
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	36,88	25,72	-71,49	80,0

Armature - Verifiche sezioni (S.L.U.)

Afi	Area dei ferri inferiori.
Afs	Area dei ferri superiori.
Nu	Sforzo normale ultimo (kN);
Mu	Momento flettente ultimo (kNm);
Vrd	Resistenza a taglio senza armature trasversali Vrd (kN);
Vwd	Resistenza a taglio piegati (kN);
Sic. VT	$\min\{Vrd; Vwd\}/Vsdu$
Vsdu	Taglio di calcolo (kN);

Afi	Afs	Nu	Mu	Ver.	Vrd	Vwd	Sic. VT
5Ø22 (19,01)	5Ø22 (19,01)	37,65	541,69	S	275,4	0,0	10,5

Ribaltamento A1+M1+R3 [GEO]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	13,7	5,82	421,33	421,33
2	384,8	308,6	17,1	7,26	345,44	345,44
3	308,6	232,4	20,49	8,7	269,45	269,45
4	232,4	156,2	23,89	10,14	193,4	193,4
5	156,2	80,0	27,29	11,58	117,31	117,31

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

Quota	Px	Py	Xp	Yp
384,8	0,0	9,34	125,0	422,9
308,6	0,0	18,68	125,0	384,8
232,4	0,0	28,02	125,0	346,7
156,2	0,0	37,36	125,0	308,6
80,0	0,0	46,7	125,0	270,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
384,8	13,7	15,55	3,55	50,0
308,6	30,8	32,15	18,48	50,0
232,4	51,29	50,19	47,36	50,0
156,2	75,19	69,67	92,8	50,0
80,0	102,47	90,59	157,38	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per $(x_{r1}, y_{r1}) = (450,0/0,0)$
 Piano di rottura passante per $(x_{r2}, y_{r2}) = (450,0/461,0)$
 Centro di rotazione $(x_{ro}, y_{ro}) = (0,0/0,0)$

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
80,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	13,7	5,82	421,33	421,33
2	384,8	308,6	17,1	7,26	345,44	345,44
3	308,6	232,4	20,49	8,7	269,45	269,45
4	232,4	156,2	23,89	10,14	193,4	193,4
5	156,2	80,0	27,29	11,58	117,31	117,31
6	80,0	0,0	36,52	14,0	39,16	39,24

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

	Z(Rpx) Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);		Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);			
		Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

	Fx	Fy	M
	Forza in direzione x (kN); Forza in direzione y (kN);		Momento (kNm);
	Fx	Fy	M
Spinta terreno	139,0	57,5	5,77
Carichi esterni	0,0	0,39	-0,49
Peso muro	0,0	46,7	-58,38
Peso fondazione	0,0	88,26	-198,58
Sovraccarico	0,0	210,03	-630,09
Terr. fondazione	0,0	182,88	-548,64
	139,0	585,77	-1430,41

Momento stabilizzante -1694,95 kNm
 Momento ribaltante 264,53 kNm

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante -1694,95 kNm
 Momento ribaltante 264,53 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento C_{sv} 5,57

Muro verificato a ribaltamento C_{sv}>1

MENSOLA A VALLE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-84,65	-41,07	80,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	36,52	131,15	-249,8	80,0

Eccezionale [GEO]

CALCOLO SPINTE

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m ³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

MURO IN SX RICUCITURA ELIPORTO- RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	9,48	4,03	421,15	421,15
2	384,8	308,6	12,1	5,14	345,33	345,33
3	308,6	232,4	14,71	6,24	269,37	269,37
4	232,4	156,2	17,32	7,35	193,34	193,34
5	156,2	80,0	19,94	8,46	117,27	117,27

CARATTERISTICHE MURO (Peso, Baricentro, Inerzi a)

Py	Peso del muro (kN);
Px	Forza inerziale (kN);
Xp, Yp	Coordinate baricentro dei pesi (cm);

	Quota	Px	Py	Xp	Yp
	384,8	0,0	9,34	125,0	422,9
	308,6	0,0	18,68	125,0	384,8
	232,4	0,0	28,02	125,0	346,7
	156,2	0,0	37,36	125,0	308,6
	80,0	0,0	46,7	125,0	270,5

Sollecitazioni sul muro

Quota	Origine ordinata minima del muro (cm).
Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);
H	Altezza sezione di calcolo (cm);

Quota	Fx	Fy	M	H
384,8	59,48	13,67	90,54	50,0
308,6	71,58	28,14	139,03	50,0
232,4	86,29	43,73	197,45	50,0
156,2	103,62	60,42	267,8	50,0
80,0	123,55	78,22	352,07	50,0

VERIFICHE GLOBALI

Piano di rottura passante per (xr1,yr1) = (450,0/0,0)
 Piano di rottura passante per (xr2,yr2) = (450,0/461,0)
 Centro di rotazione (xro,yro) = (0,0/0,0)

Discretizzazione terreno

Qi	Quota iniziale strato (cm);
Qf	Quota finale strato
G	Peso unità di volume (KN/m³);
Eps	Inclinazione dello strato. (°);
Fi	Angolo di resistenza a taglio (°);
Delta	Angolo attrito terra muro;
c	Coesione (kPa);
β	Angolo perpendicolare al paramento lato monte (°);
Note	Nelle note viene riportata la presenza della falda

Qi	Qf	G	Eps	Fi	Delta	c	β	Note
461,0	384,8	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
384,8	308,6	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
308,6	232,4	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
232,4	156,2	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
156,2	80,0	20,0	0,0	35,0	23,0	0,0	0,0	
80,0	0,0	19,0	0,0	29,0	19,0	0,0	0,0	

Coefficienti di spinta ed inclinazioni

μ	Angolo di direzione della spinta.
Ka	Coefficiente di spinta attiva.
Kd	Coefficiente di spinta dinamica.
Dk	Coefficiente di incremento dinamico.
Kax, Kay	Componenti secondo x e y del coefficiente di spinta attiva.
Dkx, Dky	Componenti secondo x e y del coefficiente di incremento dinamico.

μ	Ka	Kd	Dk	Kax	Kay	Dkx	Dky
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
23,0	0,24	0,0	0,0	0,22	0,1	0,0	0,0
19,0	0,31	0,0	0,0	0,29	0,1	0,0	0,0

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	461,0	384,8	9,48	4,03	421,15	421,15
2	384,8	308,6	12,1	5,14	345,33	345,33
3	308,6	232,4	14,71	6,24	269,37	269,37
4	232,4	156,2	17,32	7,35	193,34	193,34
5	156,2	80,0	19,94	8,46	117,27	117,27
6	80,0	0,0	26,65	10,28	39,11	39,21

Spinte risultanti e punto di applicazione

Qi	Quota inizio strato.
Qf	Quota inizio strato.
Rpx, Rpy	Componenti della spinta nella zona j-esima (kN);
Z(Rpx)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);
Z(Rpy)	Ordinata punto di applicazione risultante spinta (cm);

	Qi	Qf	Rpx	Rpy	z(Rpx)	z(Rpy)
1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sollecitazioni total i

Fx	Forza in direzione x (kN);
Fy	Forza in direzione y (kN);
M	Momento (kNm);

	Fx	Fy	M

Spinta terreno	100,21	41,5	1,9
Carichi esterni	50,0	0,3	280,13
Peso muro	0,0	46,7	-58,38
Peso fondazione	0,0	88,26	-198,58
Sovraccarico	0,0	143,1	-429,3
Terr. fondazione	0,0	228,6	-685,8
	150,21	548,46	-1090,04

Momento stabilizzante	-1559,18 kNm
Momento ribaltante	469,14 kNm

Verifica alla traslazione

Sommatoria forze orizzontali	150,21 kN
Sommatoria forze verticali	548,46 kN
Coefficiente di attrito	0,55
Adesione	0,0 kPa
Angolo piano di scorrimento	-360,0 °
Forze normali al piano di scorrimento	548,46 kN
Forze parall. al piano di scorrimento	150,21 kN
Resistenza terreno	304,02 kN
Coeff. sicurezza traslazione Csd	2,02

Traslazione verificata Csd>1

Verifica al ribaltamento

Momento stabilizzante	-1559,18 kNm
Momento ribaltante	469,14 kNm
Coeff. sicurezza ribaltamento Csv	3,32

Muro verificato a ribaltamento Csv>1

Carico limite verticale VESIC

Somma forze in direzione x (Fx)	150,21 kN
Somma forze in direzione y (Fy)	548,46 kN
Somma momenti	-1090,04 kNm
Larghezza fondazione	450,0 cm
Lunghezza	1200,0 cm
Eccentricità su B	26,26 cm
Peso unità di volume	19,0 KN/m³
Angolo di resistenza al taglio	29,0 °
Coesione	0,0 kPa
Terreno sulla fondazione	145,0 cm
Peso terreno sul piano di posa	20,0 KN/m³
Nq	16,44
Nc	27,86
Ng	19,34
Fattori di forma	
sq	1,18
sc	1,2
sg	0,87
Inclinazione carichi	
iq	0,57
ic	0,54
ig	0,41
Fattori di profondità	
dq	1,11
dc	1,15
dg	1,0
Carico limite verticale (Qlim)	2462,42 kN
Fattore sicurezza (Csq=Qlim/Fy)	4,49

Carico limite verificato Csq>1

Tensioni sul terreno

Ascissa centro sollecitazione	198,74 cm	
Larghezza della fondazione	450,0 cm	
x = 0,0 cm	164,55	kPa
x = 450,0 cm	79,21	kPa

MENSOLA A VALLE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
100,0	0,0	-135,45	-69,28	80,0

MENSOLA A MONTE

Xprogr. Ascissa progressiva (cm);
 Fx Forza in direzione x (kN);
 Fy Forza in direzione y (kN);
 M Momento (kNm);
 H Altezza sezione (cm);

Xprogr.	Fx	Fy	M	H
150,0	26,65	149,05	-328,69	80,0

Verifica fessurazione

SLE 5 [Rara]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,001	--	334,669	709	Si	0,94	183,55	8,03
Si	0,025	--	463,333	1185	Si	5,70	183,55	180,71
Si	0,085	--	481,004	1250	Si	14,92	183,55	598,07
Si	0,184	--	481,004	1250	Si	29,42	183,55	1301,92
Si	0,331	--	481,004	1250	Si	50,10	183,55	2340,25

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,029	--	378,567	1250	Si	4,87	183,55	260,96

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,096	--	378,567	1250	Si	17,66	183,55	864,40

SLE 6 [Frequente]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,001	0,300	334,669	709	Si	0,94	183,55	8,03
Si	0,025	0,300	463,333	1185	Si	5,70	183,55	180,71
Si	0,085	0,300	481,004	1250	Si	14,92	183,55	598,07
Si	0,184	0,300	481,004	1250	Si	29,42	183,55	1301,92
No	0,331	0,300	481,004	1250	Si	50,10	183,55	2340,25

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,029	0,300	378,567	1250	Si	4,87	183,55	260,96

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm²	Sigma C(+compr.) daN/cm²	SigmaC Lim daN/cm²	SigmaF Max daN/cm²
Si	0,096	0,300	378,567	1250	Si	17,66	183,55	864,40

SLE 7 [Quasi perm.]

Elevazione

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	--	0,200	--	--	Si	7,30	137,66	-23,93
Si	0,011	0,200	439,802	1098	Si	3,61	137,66	88,54
Si	0,050	0,200	473,937	1224	Si	10,08	137,66	361,02
Si	0,121	0,200	481,004	1250	Si	20,69	137,66	857,23
No	0,230	0,200	481,004	1250	Si	36,31	137,66	1624,40

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,024	0,200	378,567	1250	Si	4,08	137,66	218,36

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,067	0,200	378,567	1250	Si	12,54	137,66	604,75

SLD [Frequente]

Elevazione


Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	--	0,300	--	--	Si	6,99	183,55	-24,57
Si	0,010	0,300	435,116	1080	Si	3,32	183,55	77,54
Si	0,045	0,300	471,926	1216	Si	9,27	183,55	324,31
Si	0,110	0,300	481,004	1250	Si	19,01	183,55	776,10
Si	0,209	0,300	481,004	1250	Si	33,33	183,55	1475,71

Fondazione valle

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,026	0,300	378,567	1250	Si	4,40	183,55	235,74

Fondazione monte

Verifica fessurazione	Apertura fessure mm	Apertura fessure Limite mm	Distanza fessure mm	Area Cls efficace cm2	Verifica tensioni Normali daN/cm ²	Sigma C(+compr.) daN/cm ²	SigmaC Lim daN/cm ²	SigmaF Max daN/cm ²
Si	0,080	0,300	378,567	1250	Si	14,61	183,55	722,38

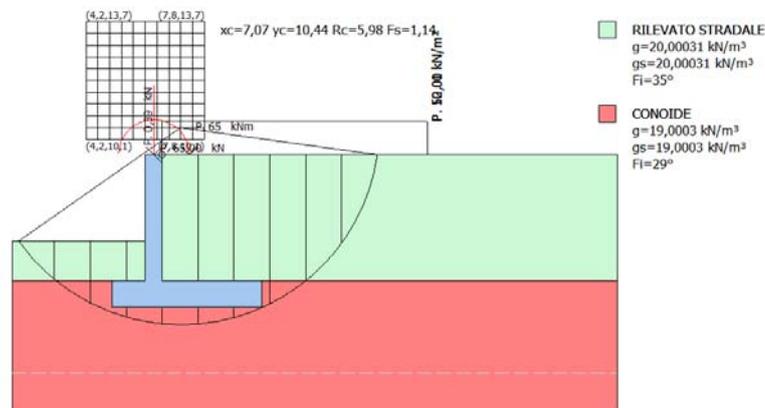

Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)

Calcolo eseguito secondo	NTC 2018
Numero di strati	2,0
Numero dei conci	10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile	1,1
Coefficiente parziale resistenza	1,0
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito:	Picco
Analisi	Condizione drenata
Superficie di forma circolare	

Maglia dei Centri

Ascissa vertice sinistro inferiore xi	4,21 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi	10,09 m
Ascissa vertice destro superiore xs	7,79 m
Ordinata vertice destro superiore ys	13,66 m
Passo di ricerca	10,0
Numero di celle lungo x	10,0
Numero di celle lungo y	10,0
Coefficiente azione sismica orizzontale	0,05
Coefficiente azione sismica verticale	0,025

Vertici profilo

Nr	X (m)	y (m)
1	2,0	7,0
2	5,0	7,0
3	6,0	7,0
4	6,5	9,61
5	6,5	9,61
6	14,5	9,61
7	14,5	9,61
8	20,22	9,61

Vertici strato1

N	X (m)	y (m)
1	2,0	5,8
2	6,5	5,8
3	20,22	5,8

Coefficienti parziali azioni

Sfavorevoli: Permanenti, variabili	1,3 1,3
Favorevoli: Permanenti, variabili	1,0 1,0

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Tangente angolo di resistenza al taglio	1,25
Coesione efficace	1,25
Coesione non drenata	1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno	Si

Stratigrafia

Strato	Coesione (kN/m ²)	Coesione non drenata (kN/m ²)	Angolo resistenza al taglio (°)	Peso unità di volume (kN/m ³)	Peso saturo (kN/m ³)	Litologia
1	0		35	20,00031	20,00031	RILEVATO STRADALE

2	0	29	19,0003	19,0003	CONOIDE
---	---	----	---------	---------	---------

Carichi concentrati

N°	x (m)	y (m)	Fx (kN)	Fy (kN)	M (kNm)
1	6,25	9,61	65,00103	0	65,00103
2	6,25	9,61	0	0,3900062	0

Carichi distribuiti

N°	xi (m)	yi (m)	xf (m)	yf (m)	Carico esterno (kN/m²)
1	6,5	9,610001	14,5	9,610001	52,00083
2	6,5	9,610001	14,5	9,610001	10,01016

Risultati analisi pendio [NTC 2018]

Fs minimo individuato	1,14
Ascissa centro superficie	7,07 m
Ordinata centro superficie	10,44 m
Raggio superficie	5,98 m

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

xc = 7,071 yc = 10,443 Rc = 5,978 Fs=1,144

Nr.	B (m)	Alfa (°)	Li (m)	Wi (kN)	Kh•Wi (kN)	Kv•Wi (kN)	c (kN/m²)	Fi (°)	Ui (kN)	N'i (kN)	Ti (kN)
1	1,08	-47,2	1,59	14,28	0,71	0,36	0,0	29,3	0,0	44,6	21,8
2	1,08	-33,3	1,29	33,39	1,67	0,83	0,0	23,9	0,0	53,6	20,8
3	1,08	-21,5	1,16	44,83	2,24	1,12	0,0	23,9	0,0	56,9	22,1
4	1,07	-10,7	1,09	51,23	2,56	1,28	0,0	23,9	0,0	56,3	21,8
5	1,09	-0,3	1,09	177,95	8,9	4,45	0,0	23,9	0,0	178,3	69,1
6	1,08	10,2	1,1	194,9	9,74	4,87	0,0	23,9	0,0	240,6	93,3
7	1,08	21,1	1,16	188,72	9,44	4,72	0,0	23,9	0,0	228,8	88,7
8	1,08	32,8	1,29	177,53	8,88	4,44	0,0	23,9	0,0	219,7	85,1
9	1,08	46,5	1,57	158,86	7,94	3,97	0,0	29,3	0,0	197,9	96,9
10	1,08	68,0	2,89	99,14	4,96	2,48	0,0	29,3	0,0	155,6	76,2