

PIDI N.1 - Adeguamento Impianto Esistente (Partenza)




STATO ATTUALE




STATO FUTURO



STATO FUTURO CON MITIGAZIONE A VERDE

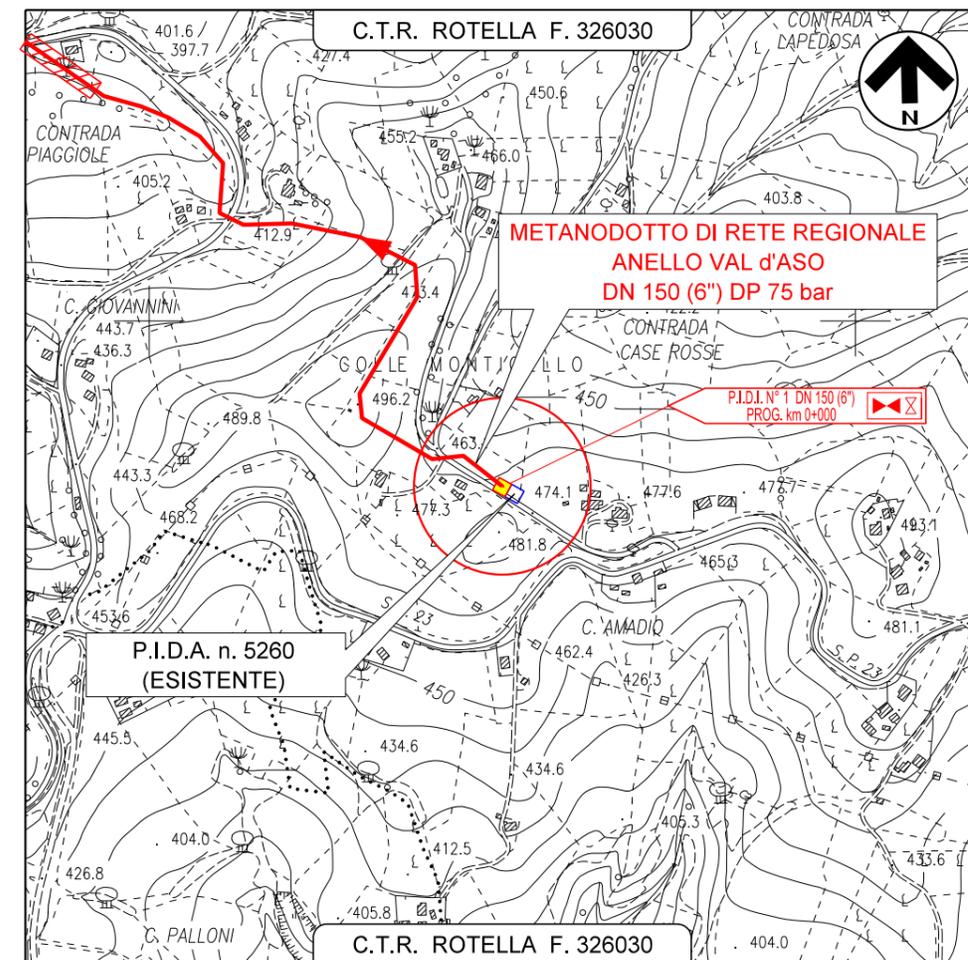

COROGRAFIA 1:10000  
CTR ROTELLA F. 326030  
Comune di MONTEDINOVE (AP)

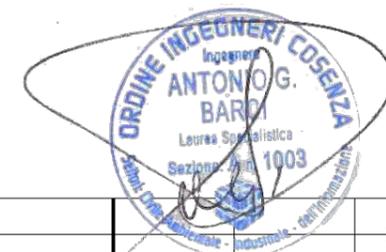

0	07/2020	EMISSIONE PER PERMESSI	GALLUZZI	LUCI	BARCI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		Progettista	Rif. BE: 4194/01		
		 <b>SGI</b> Società Gasdotti Italia S.P.A.	 <b>Barci Engineering</b>		
METANODOTTO DI RETE REGIONALE "ANELLO VAL d'ASO DN 150 (6") DP 75 bar E BRETTELLA"			COMMESSA	5607	
			UNITA'	001	
			DISEGNO	FIGURA 1	
RELAZIONE PAESAGGISTICA					
PUNTO DI INTERCETTAZIONE E DERIVAZIONE IMPORTANTE PIDI N.1 - Adeguamento Impianto Esistente (Partenza) - Fotoinserimento			SCALA		