PLANIMETRIA VIABILITA' NV16 ASSE 3

SCHEMA ILLUMINAZIONE NV16 - ASSE 3

PLANIMETRIA VIABILITA' NV16 ASSE 3

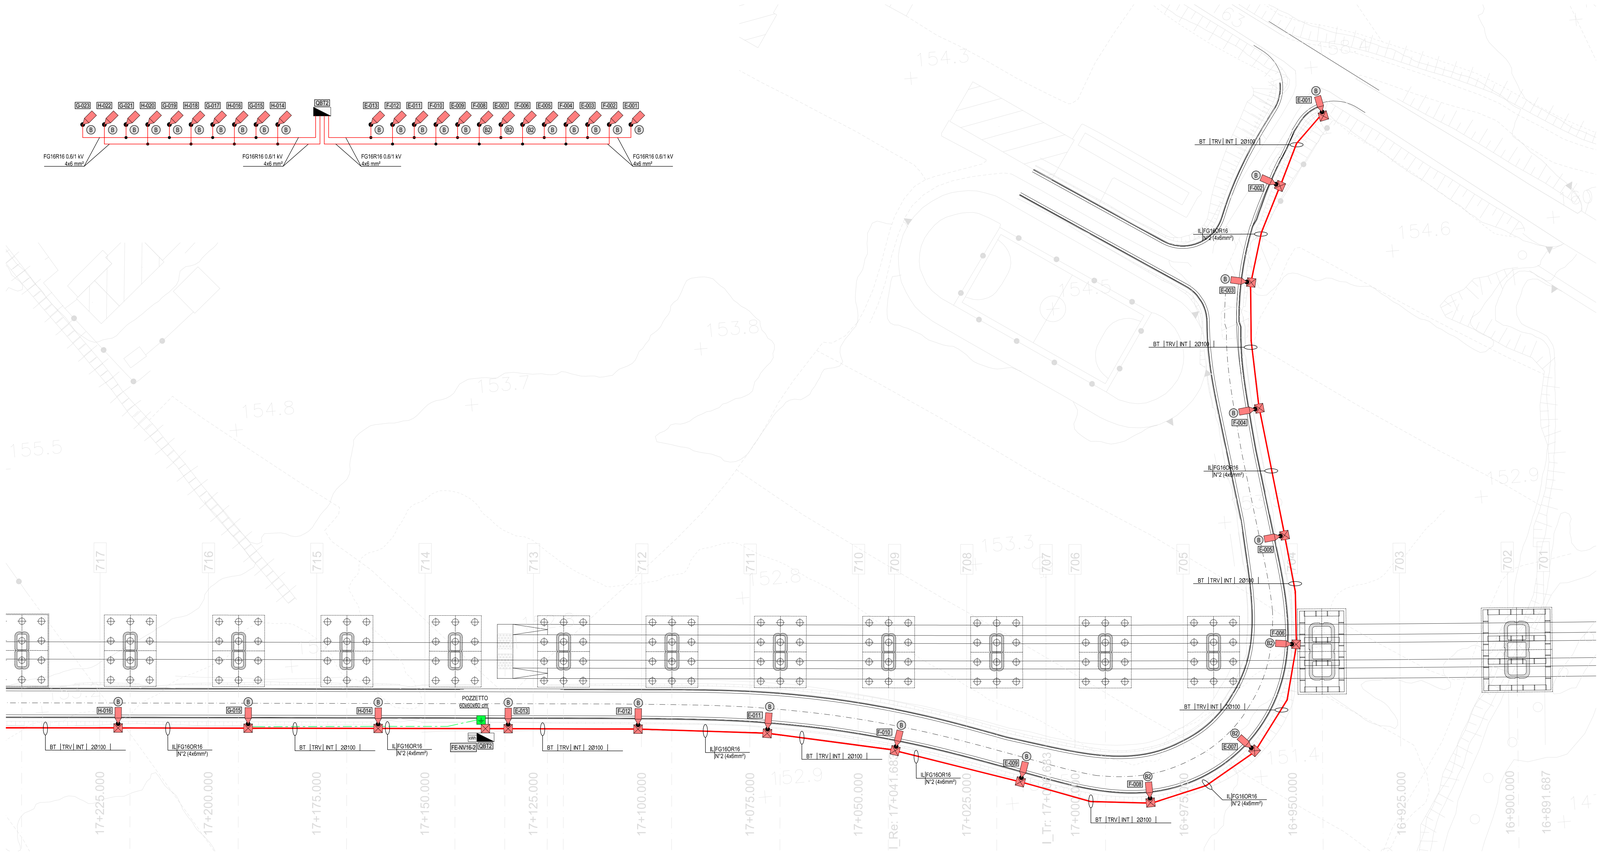

LEGENDA SIMBOLI

	CONTATORE FORNITURA ELETTRICA BASSA TENSIONE
	QUADRO ELETTRICO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED CON DI MUFFOLA DI DERIVAZIONE IN POZZETTO E CAVO DI CONNESSIONE (FG16OR16 2x2.5 MMQ) COMPLETO DI REGOLAZIONE A LIVELLI CON MEZZANOTTE VIRTUALE
	PROSETTORE A LED ECAVO DI CONNESSIONE A MUFFOLA (FG16OR16 2x2.5 MMQ) COMPLETO DI REGOLAZIONE A LIVELLI CON MEZZANOTTE VIRTUALE
	PALO LAMINATO, SPESSORE 3mm, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, CON SBRACCIO (SE INDICATO IN TABELLA) E PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO DIMENSIONI 1x1x1.1m CON EVENTUALE CORDOLO DI CONTENIMENTO TERRENO. ALTEZZA FUORI TERRA SECONDO QUANTO INDICATO NELLA SEZIONE TIPOLOGICA
	POZZETTO IN CLS 450x450x600 mm (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) CON CHIUSINO IN CLS CLASSE C250 CEMENTATO PER PREVENZIONE ATTI VANDALICI
	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO
	CAVIDOTTO INTERRATO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA COMPLETO DI PROTEZIONE IN CLS
	TUBAZIONE STAFFATA A VISTA, SU PARETI, PILASTRI O VIADOTTO
	CANALETTA PORTACAVI, STAFFATA SU CAVALCAVIA O VIADOTTO
	CONDUTTURA ASCENDENTE / DISCENDENTE
	CORDA DI RAME NUDO INTERRATA A 0,6 m DI PROFONDITA' - SEZ. 35 mm² (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO)
	DISPERSORE VERTICALE DI TERRA L=1,5 m COSTITUITO DA PALINA IN ACCIAIO RAMATO ENTRO POZZETTO IN CLS
XX	INDICATORE TIPOLOGIA DI PUNTO LUCE (APPARECCHIO ILLUMINANTE E SBRACCIO)
X.xx	INDICATORE CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA E NUMERAZIONE PROGRESSIVA (Es. A-01 = APPARECCHIO N°01 ALIMENTATO DAL CIRCUITO "A")
Mx	INDICATORE NUMERO DI MUFFOLE IN POZZETTO
FE-NV..	INDICATORE FORNITURA ELETTRICA - VIABILITA' NV..
	PER QUESTA ZONA VEDI DISEGNO SPECIFICO

TABELLA DI IDENTIFICAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI

INDICATORE	OTTICA	POTENZA	FLUSSO	ALTEZZA DA PIANO STRADA	LUNGHEZZA SBRACCIO	DISTANZA PALO - BANCHINA
Ⓐ	ASIMMETRICA STRADALE	34W - 360mA	4600 lm	7,6 ÷ 8,3 m	0 m	1,5 m
Ⓐ1	ASIMMETRICA STRADALE	34W - 360mA	4600 lm	7,6 ÷ 8,3 m	1,5 m	1,5 m
Ⓐ2	ASIMMETRICA STRADALE	34W - 360mA	4600 lm	7,6 ÷ 8,3 m	2 m	1,5 m
Ⓐ3	ASIMMETRICA STRADALE	34W - 360mA	4600 lm	7,6 ÷ 8,3 m	1,5 m	0,4 m
Ⓐ4	ASIMMETRICA STRADALE	34W - 360mA	4600 lm	7,6 ÷ 8,3 m	2 m	0,4 m
Ⓑ	ASIMMETRICA STRADALE	70W - 320mA	9500 lm	7,6 ÷ 8,3 m	0 m	1,5 m
Ⓑ1	ASIMMETRICA STRADALE	70W - 320mA	9500 lm	7,6 ÷ 8,3 m	1,5 m	1,5 m
Ⓑ2	ASIMMETRICA STRADALE	70W - 320mA	9500 lm	7,6 ÷ 8,3 m	2 m	1,5 m
Ⓒ	ASIMMETRICA FASCIO LARGO	27W - 350mA	3905 lm	5,5 m (STAFFATO A SOFFITTO/PARETE)		1,5 m

LEGENDE INDICATORI

INDICATORE CAVIDOTTI ELETTRICI

LEGENDA TIPO
- CAL CANALE/PASSERELLA IN ALLUMINO
- CIX CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO INOX
- CZC CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE
- CZS CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO SENZIZIMIR
- CAV CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO VERNICIATO
- CPL CANALE/PASSERELLA IN MATERIALE PLASTICO
- TFP TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE
- TFv TUBO FLESSIBILE CORRUGATO IN PVC
- TFM TUBO FLESSIBILE METALLICO SPIRALATO
- TRP TUBO RIGIDO IN POLIETILENE
- TRV TUBO RIGIDO IN PVC
- TIX TUBO IN ACCIAIO INOX
- TAZ TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

LEGENDA IMPIANTO
- MT IMPIANTI MEDIA TENSIONE
- BT IMPIANTI BASSA TENSIONE
- IE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALE
- TE IMPIANTI DI TERRA E EQUIP.
- GE IMPIANTI ALIMENTATI DA GRUPPO ELETTROGENO
- CA IMPIANTI ALIMENTATI DA APPARECCHIATURE
- SP IMPIANTI SPECIALI
- SC IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE
- SS IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA
- VE IMPIANTI VENTILAZIONE E MONITORAGGIO ATMOSFERICO
- AI IMPIANTI ANTINCENDIO
- SV IMPIANTI SUPERVISIONE
- RI RIVELAZIONE
- 1000V RETE 1000 V
- IL ILLUMINAZIONE
- TL TELECOMINICAZIONE

LEGENDA POSA
- INT INTERRATO
- AER AERE
- FRA AVANGUATO NEL MASSETTO DEL PAVIMENTO O DEL SOLAIO
- SOT SOTTOTRACCIA A PARETE O A PAVIMENTO
- SPS SPORGENTE A PARETE O A SOFFITTO
- VIS A VISTA
- CUN ENTRO CUNICOLO O SOTTO PAVIMENTO TECNICO
- CNS CONTROSOFFITTO

N° - DIMENSIONI

ALTRE NOTE / NUMERO SETTI
- C CANALE/PASSERELLA PIENOA
- F CANALE/PASSERELLA FORATO/A
- R CANALE/PASSERELLA A RETE
- T CANALE/PASSERELLA A TRAVERSE
- C CANALE/PASSERELLA CON COPERCHIO
- B TUBO CON RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 750N
- M TUBO CON RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 550<X<1000 N
- A TUBO CON RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE >1000 N
- L RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO LS2H

EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI

INDICATORE CAVI ELETTRICI

LEGENDA IMPIANTO
- MT MEDIA TENSIONE
- BT BASSA TENSIONE
- TE IMPIANTI DI TERRA
- FL PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
- IE ILLUMINAZIONE
- IL ILLUMINAZIONE
- SA SERVIZI AUSILIARI ORDINARI
- SS SERVIZI AUSILIARI DI SICUREZZA
- SP SPECIALI - GENERICO
- TF TELEFONIA/TICA
- RA RADIO
- PM PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
- CT CONTROLLO TRAFFICO
- SV SUPERVISIONE
- SI SPECIALI - SICUREZZA - GENERICO
- RI RIVELAZIONE INCENDI
- TC TVCC

TIPO CAVO

FORMAZIONE CAVO
- mm² O mm
- SMR FIBRA OTTICA MONOMODALE 9/125 µm
- MM FIBRA OTTICA MULTIMODALE 50/125 µm

ULTERIORI INFORMAZIONI
- A ARMATO
- E CAVO AD ELICA
- R RESISTENTE AL FUOCO A NORMA CEI 20-36 O EN50200
- L LSOH O A NORMA CEI 20-37
- S SCHERMATO
- T TWISTATO
- P PATCH CORD

SEZIONE TIPOLOGICA NV16 ASSE 3 - SCALA 1:50

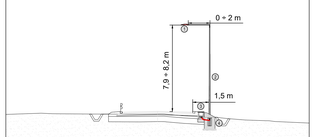

①	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED (VEDI TABELLA CORPI ILLUMINANTI)
②	PALO LAMINATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, CON SBRACCIO1,5m ALTEZZA FUORI TERRA 8,5m
③	POZZETTO IN CLS 450x450x600 mm (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) CON CHIUSINO IN CLS CLASSE C250 CEMENTATO PER PREVENZIONE ATTI VANDALICI
④	PLINTO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO DIMENSIONI 1x1x1.1m CON EVENTUALE COLLARE DI CONTENIMENTO TERRENO

TIPOLOGICO SEZIONE DI SCAVO



PARTICOLARE RIEMPIMENTO CAVIDOTTI



KEY PLAN

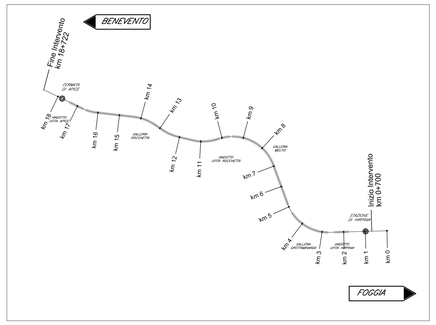

INDIVIDUAZIONE INQUADRAMENTO FINESTRE

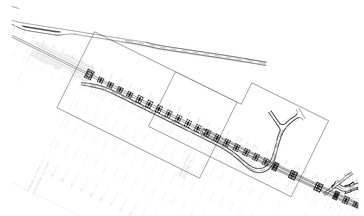

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
CONSORZIO:

HirpiniaAV

SOCI:

salini impregilo

ASTALDI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:

ROCKSOIL S.p.A.

MANDANTI:

NET ENGINEERING

Alpina S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE

IE24 - NV16 - ASSE 3

Planimetria e schema illuminazione

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morlello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	NET ENGINEERING Ing. V. Moro

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	P8	LF2400	001	B	1:500

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	N. Di Stefano	21/02/2020	M. Caselli	21/02/2020	S. Eandi	21/02/2020	Ing. S. Eandi
B	Emissione per istruttoria	N. Di Stefano	10/06/2020	M. Caselli	10/06/2020	S. Eandi	10/06/2020	10/06/2020

File: IF2801EZZP8LF2400001B.dwg

n.Elab.: -