

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

VIABILITA'

NV01 - VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI HIRPINIA

Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 21/02/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 Ing. Q.T. Thai Huynh

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	RI	NV0100	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	G. Pernechele	21/02/2020	E. Casotto	21/02/2020	T. Finocchietti	21/02/2020	Ing. T. Finocchietti 21/02/2020
B	Recepimento istruttoria	F. Carraro	10/06/2020	E. Casotto	10/06/2020	T. Finocchietti	10/06/2020	

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 2 di 17

Indice

1	INTRODUZIONE	3
1.1	PREMESSA.....	3
2	NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	3
3	DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO	3
4	DEFINIZIONE DELLA CURVA DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA DI RIFERIMENTO ...	5
5	VERIFICHE IDRAULICHE	6
5.1	METODI DI TRASFORMAZIONE AFFLUSSI DEFLUSSI.....	6
5.1.1	METODO DELL'INVASO	6
5.2	DIMENSIONAMENTO IDRAULICO.....	8
5.3	DIMENSIONAMENTO DRENAGGIO PIATTAFORMA	9
5.3.1	CALCOLO INTERASSE DEGLI EMBRICI	9
5.4	INVARIANZA IDRAULICA.....	11
6	APPENDICE A – RISULTATI VERIFICHE IDRAULICHE	11

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 3 di 17

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il presente elaborato descrive gli interventi di drenaggio di piattaforma stradale e ripristino dell'idrografia secondaria locale, nell'ambito delle nuove viabilità previste dal Progetto Esecutivo del Raddoppio in Variante Apice-Orsara.

Il progetto si riferisce al 1^ lotto funzionale Apice-Hirpinia della tratta Apice - Orsara di Puglia. Il nuovo tracciato ferroviario, procedendo da Foggia in direzione Napoli, prevede nel tratto in esame, la realizzazione della nuova Stazione Hirpinia, la realizzazione dei piazzali di emergenza e la fermata di Apice in accordo con il "Manuale di progettazione delle opere civili" redatto da RFI. Obiettivo dell'intervento è la riqualificazione dell'itinerario Napoli – Benevento – Foggia – Bari finalizzati al miglioramento del collegamento dell'asse ferroviario fra il Tirreno e l'Adriatico.

Tale obiettivo ha reso necessari una serie di interventi volti a connettere la viabilità esistente con la nuova rete ferroviaria. In proposito è possibile individuare tre macrointerventi:

- L'accesso alla stazione di Hirpinia
- L'accesso ai piazzali di sicurezza
- L'accesso alla fermata di Apice

L'accesso alla stazione di Hirpinia comprende gli interventi NV01, di connessione con la viabilità esistente (in particolare la SS90), e NV02 di servizio alla stazione (aree parcheggi e aree di servizio RFI).

Mentre gli interventi NV03, NV04, NV05, NV07, NV08, NV09, NV10 e NV11, NV12, NV13, NV14, NV15 individuano la nuova viabilità di accesso ai piazzali.

Il collegamento tra la viabilità esistente (SP163) e la fermata di Apice è inserito nell'intervento NV16.

La presente relazione descrive e riporta i risultati del dimensionamento del sistema di drenaggio della piattaforma stradale NV01 di accesso alla Stazione Hirpinia.

2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. N.. 152/2006 - T.U. Ambiente
- RFI - Manuale di Progettazione.
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio idraulico (PSAI-Ri) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano approvato D.P.C.M. del 12/12/2006. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122.
- Piano di Tutela delle Acque delle Acque della Regione Campania adottato nel 2007 con la D.G.R. n. 1220 del 6 luglio 2007.

3 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO

Le viabilità denominata NV01, insieme alla successiva NV02, è stata prevista per consentire il collegamento tra la viabilità principale esistente e la nuova stazione di Hirpinia.

L'infrastruttura si sviluppa interamente in rilevato e presenta 4 roatorie per facilitare i flussi veicolari intorno alla nuova stazione ferroviaria. Per il regolare smaltimento delle acque di pioggia si prevede la posa di embrici in serie con scarico in un sistema di fossi rivestiti in calcestruzzo che si sviluppa lungo tutto il tracciato di progetto,

APPALTATORE: Conorzio <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 4 di 17

segundo il naturale declivio del terreno esistente e superando le viabilità esistenti, nei tratti interferenti con gli accessi, con cavalcafossi. Si evidenzia come il fosso NV01-FR2.14 sia il recapito delle nuove linee di fognatura previste per il drenaggio dell'area antistante la stazione ferroviaria, appartenente all'asse 5 della NV02.

In generale, gli elementi di cui si compone il drenaggio di piattaforma stradale di nuova realizzazione sono fossi trapezi in cls e canalette rettangolari anch'esse in calcestruzzo, al fine di massimizzare le prestazioni e la durabilità della rete, minimizzandone la manutenzione. Dove invece sono stati previsti adeguamenti del reticolo idrografico esistente, di norma si è preferito intervenire con rivestimenti del fondo con materiale di origine naturale, come il pietrame posato mediante la messa in opera di gabbioni e materassi di tipo Reno. Le sezioni tipologiche che compongono gli elementi del drenaggio utilizzate nel contesto di questo progetto esecutivo sono illustrate in Figura 3.1 e Figura 3.2

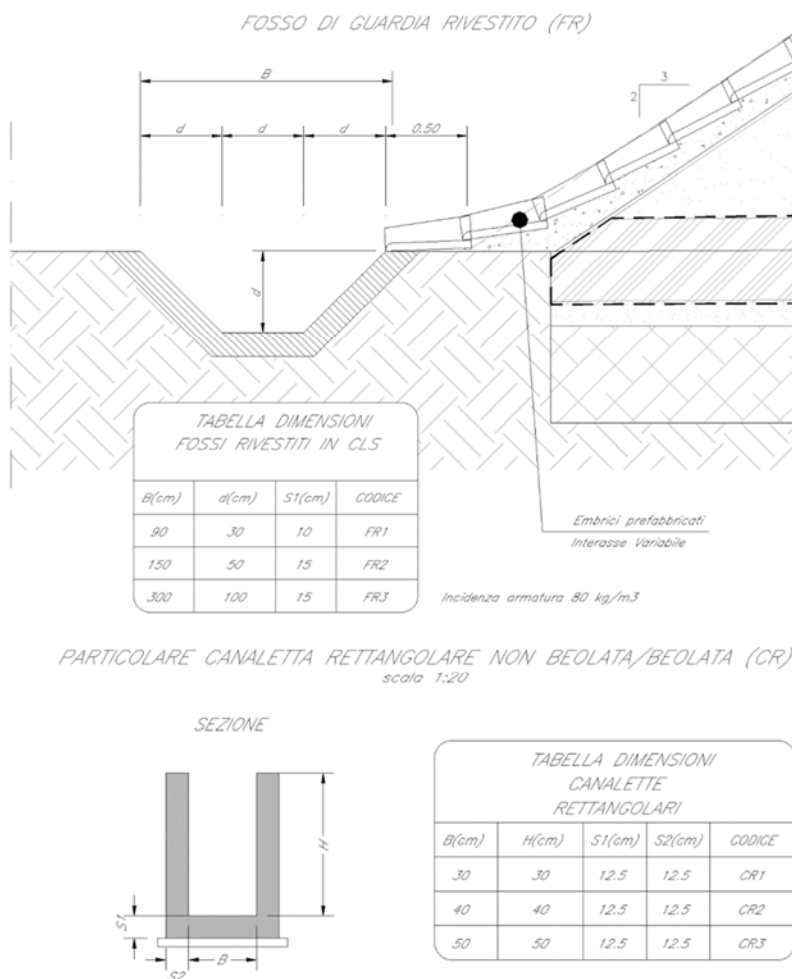


Figura 3.1: Sezione tipologica dei fossi e delle canalette in calcestruzzo utilizzati per realizzare la rete di drenaggio.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 5 di 17

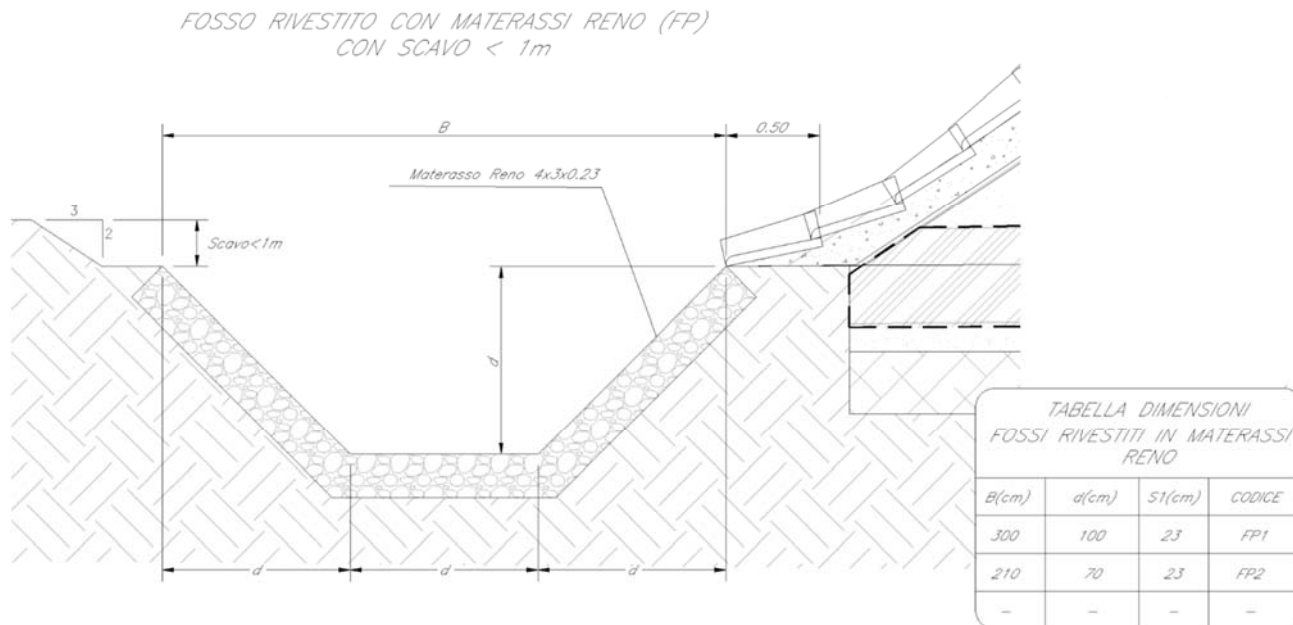


Figura 3.2: Sezione tipologica di una sistemazione idrografica esistente.

4 DEFINIZIONE DELLA CURVA DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA DI RIFERIMENTO

Per la definizione delle curve di possibilità pluviometrica di progetto con tempo di ritorno 25 anni si rimanda alla relazione idrologica generale IF2801EZZRIID0001000.

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 6 di 17

5 VERIFICHE IDRAULICHE

Il dimensionamento degli elementi costituenti il sistema di raccolta e smaltimento delle acque è differente per ciascuna opera, la procedura può essere riepilogata con i seguenti passi:

- Individuazione delle curve di possibilità pluviometrica (Analisi idrologica);
- Calcolo delle portate generate dalla precipitazione meteorica (Metodo di trasformazione afflussi/deflussi);
- Dimensionamento e verifica degli elementi di raccolta delle acque.

5.1 METODI DI TRASFORMAZIONE AFFLUSSI DEFLUSSI

L'impostazione idrologica ed i metodi di dimensionamento delle opere tengono conto delle prescrizioni del "Manuale di progettazione"; le relazioni proposte nel manuale di progettazione derivano dal metodo dell'invaso secondo l'impostazione data dal "Metodo italiano", nel quale si fa l'ipotesi che il funzionamento dei collettori sia autonomo e sincrono:

- autonomo, significa che ogni condotto si riempie e si svuota per effetto delle caratteristiche idrologiche del bacino drenato trascurando quindi eventuali rigurgiti indotti dai rami che seguono a valle,
- sincrono, significa che tutti i condotti si riempiono e si svuotano contemporaneamente.

Tali ipotesi di funzionamento non sono pienamente aderenti alla realtà, nella quale invece si ha una propagazione dell'onda di piena da monte verso valle e quindi il volume W effettivamente invasato è minore di quello intero complessivo della rete.

5.1.1 Metodo dell'invaso

La portata fluviale della rete è calcolata con il metodo empirico dell'invaso che tiene conto della diminuzione di portata per il velo (sottilissimo) che rimane sul terreno e per il volume immagazzinato in rete.

L'acqua di pioggia proveniente dall'atmosfera avrà una portata che indicheremo con " p ", mentre " I " indicheremo l'intensità di pioggia, cioè l'altezza d'acqua che cade nell'unità di tempo.

Dell'acqua piovana una parte viene assorbita dal terreno, una porzione evapora ed il resto defluisce; la porzione che evapora è molto piccola e quindi trascurabile.

Indicando con " φ " l'aliquota che defluisce sul terreno bisogna tenere conto che tale valore dipenderà dalla natura del terreno, dalla durata dell'evento di pioggia, dal grado di umidità dell'atmosfera e dalla stagione, φ prende il nome di coefficiente di afflusso e moltiplicato per l'area del bacino (A) e per l'intensità di pioggia (I) ci fornirà una stima della portata che affluisce nel bacino nell'unità di tempo.

$$p = \varphi \cdot I \cdot A \quad (1)$$

Nel tempo dt il volume d'acqua affluito sarà $p \cdot dt$, mentre nell'istante t nella rete di drenaggio defluirà, una portata q , inizialmente nulla e man mano crescente.

Se il volume che affluisce nel tempo dt è pari a $p \cdot dt$ e quello che defluisce è $q \cdot dt$, la differenza, che indicheremo con dw , rappresenterà il volume d'acqua che si invasa nel tempo.

Pertanto l'equazione di continuità in forma differenziale sarà:

$$p \cdot dt = q \cdot dt + dw \quad (2)$$

Il metodo dell'invaso utilizzato per lo studio idraulico e la verifica dei collettori di smaltimento delle acque delle aree esterne si basa proprio sull'equazione di continuità.

Considerando che la portata q può essere considerata costante, le variabili da determinare sono $q(t)$, $w(t)$, e t , per cui l'equazione non sarebbe integrabile se non fissando q o w .

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 7 di 17

Tuttavia valutando che il valore massimo di portata verrà raggiunto alla fine dell'evento di pioggia di durata t , il problema di progetto si riduce ad individuare la durata di pioggia che massimizzi la portata, tenuto conto che al diminuire di questa aumenta l'intensità di pioggia I .

Tale problema è stato risolto, nell'ipotesi di intensità di pioggia (I) costante e di rete di drenaggio inizialmente vuota ($q = 0$ per $t = 0$) considerando:

- una relazione lineare tra il volume w immagazzinato nella rete a monte e l'area della sezione idrica ω :

$$\frac{w}{\omega} = \frac{W}{\Omega} = \text{cost} \quad (3)$$

Questa condizione, nel caso di un singolo tratto, corrisponde all'ipotesi di moto uniforme, mentre nel caso di reti, si basa su due ulteriori ipotesi: che i vari elementi si riempiano contemporaneamente senza che mai il deflusso affluente sia ostacolato (funzionamento autonomo) e che il grado di riempimento di ogni elemento sia coincidente con quello degli altri (funzionamento sincrono);

- una relazione lineare tra la portata defluente e l'area della sezione a monte:

$$\frac{q}{\omega} = \frac{Q}{\Omega} = \text{cost} \quad (4)$$

(Q portata a monte della sezione, Ω area della sezione a monte)

Tale relazione corrisponde all'ipotesi di velocità costante in condotta, ipotesi abbastanza prossima alla realtà nella fascia dei tiranti idrici che in genere si considerano.

Con queste ipotesi semplificative si ottiene:

$$\frac{dw}{W} = \frac{dq}{Q} \Rightarrow dw = \frac{dq}{Q} \cdot W \quad (5)$$

Sostituendo l'Eq. (5) nella (2), l'equazione di continuità diviene:

$$(p - q)dt = \frac{W}{Q} \cdot dq = \frac{dq}{Q} \cdot W \quad (6)$$

Ovvero:

$$p - q = \frac{dw}{dt} \quad (7)$$

L'integrazione dell'Eq. (7) consente di ottenere una relazione tra la portata e il tempo di riempimento di un canale, e quindi di stimare l'intervallo temporale tra un valore nullo di portata ed un valore massimo. Definendo T il tempo necessario per passare da $q = 0$ a $q = q_{max}$, e t_r il tempo di riempimento, si avrà:

- un canale adeguato se $T \leq t_r$,
- un canale insufficiente se $T > t_r$.

Il corretto dimensionamento del canale di drenaggio delle acque piovane si ottiene ponendo $T = t_r$, ovvero nel caso in cui la durata dell'evento piovoso eguagli il tempo di riempimento del canale. In quest'ottica nasce il metodo dell'invaso non come metodo di verifica, ma come strumento progettazione, imponendo la relazione $T = t_r$ si ottiene l'espressione analitica del coefficiente udometrico:

$$u = k \cdot \frac{(\varphi \cdot a)^{1/n}}{w^{\frac{1}{n}-1}} \quad (8)$$

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 8 di 17

Il coefficiente udometrico rappresenta la portata per unità di superficie del bacino, ed è espresso in $l/s \cdot ha$, φ è il coefficiente di afflusso, w è il volume di acqua invasata riferito all'area del bacino in m^3/m^2 , a ed n sono i coefficienti della curva di probabilità pluviometrica per durate inferiori all'ora – vista l'estensione dei bacini – e per tempo di ritorno pari a 25 anni, k un coefficiente che assume il valore di $2168 \cdot n$ [Sistemi di Fognatura, Manuale di Progettazione, CSU Editore, Hoepli; Appunti di Costruzioni idrauliche, Girolamo Ippolito, Liguori Editore]

Per la determinazione dei parametri a ed n della curva di possibilità climatica si rimanda alla relazione idrologica. I parametri risultano:

- $a = 45.0 \text{ mm/h}$
- $n = 0.49$

L'espressione del coefficiente udometrico utilizzata nel nostro studio è:

$$u = 2168 \cdot n \cdot \frac{(\varphi \cdot a)^{1/n}}{w^{\frac{1}{n}-1}} \quad (9)$$

I coefficienti di afflusso adottati sono:

- $\varphi = 0.90$ per la piattaforma stradale ed i piazzali;
- $\varphi = 0.50$ per le scarpate di progetto e le superfici acclivi in terreno poco permeabile;
- $\varphi = 0.30$ per il bacino esterno.

Il volume w rappresenta il volume specifico di invaso totale pari al rapporto tra il volume di invaso totale W_{tot} e la superficie drenata.

W_{tot} è dato dalla somma del volume proprio di invaso, W_1 ; del volume di invaso dei tratti confluenti depurato del termine dei piccoli invasi, W_2 ; del volume dei piccoli invasi considerando l'intera superficie del bacino drenata, W_3 .

In particolare il volume dei piccoli invasi è stato calcolato considerando un apporto unitario di $30 \text{ m}^3/ha$ per le superfici stradali [Manuale di Progettazione Italferr] e 50 per il bacino esterno e le scarpate.

5.2 DIMENSIONAMENTO IDRAULICO

Definiti i parametri pluviometrici, il metodo di trasformazione afflussi/deflussi si effettua il dimensionamento delle opere idrauliche in progetto. La verifica idraulica degli specchi in progetto, viene effettuata valutando le altezze idriche e le velocità relative alle portate di progetto tramite l'espressione di Chezy:

$$V = K\sqrt{R \cdot i} \quad (10)$$

e l'equazione di continuità

$$Q = \sigma \cdot V \quad (11)$$

dove K , il coefficiente di scabrezza, è stato valutato secondo la formula di Gaukler-Strickler:

$$K = K_s \cdot R^{1/6} \quad (12)$$

ottenendo:

$$Q = K_s \cdot R^{2/3} \cdot i^{1/2} \cdot \sigma \quad (13)$$

Dove le variabili sono:

- Q , la portata in m^3/s
- R , il raggio idraulico in metri;

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 9 di 17

- σ , la sezione idraulica [m²];
- i , la pendenza [m/m];
- K_s , il coefficiente di scabrezza in m^{1/3}s⁻¹, pari a 80 (tubazione in materiale plastico ed acciaio), 66.67 per le strutture in cls, 35 per le opere rivestite in materassi tipo Reno.

In base alle relazioni di cui sopra, è possibile verificare le differenti opere idrauliche, tenendo conto dei seguenti vincoli di progetto:

- la velocità minima di moto uniforme non deve essere inferiore a 0,5 m/s, ove possibile, al fine di evitare fenomeni di sedimentazione sul fondo che necessiti di una manutenzione più frequente dell'ordinaria;
- la velocità massima non deve essere maggiore di 5 m/s, al fine di contenere i fenomeni di abrasione (Circolare n. 11633 del 07.01.1974 del Ministero dei Lavori Pubblici);
- il grado di riempimento deve essere non superiore al 70% per elementi chiusi per evitare che la condotta possa andare in pressione; per le condotte con diametro inferiore a 500 mm il grado di riempimento massimo consentito è del 50%. Per gli elementi idraulici aperti si impone un franco idraulico sulla sponda pari a 0.05m (5cm).

I risultati delle verifiche idrauliche sono riportati nelle tabelle in appendice. Le opere di drenaggio sono verificate considerando un franco minimo di 5 cm.

5.3 DIMENSIONAMENTO DRENAGGIO PIATTAFORMA

Per il dimensionamento degli elementi di drenaggio di piattaforma è necessario confrontare la portata ricadente su un tratto unitario di sezione stradale con quella convogliata e scaricata da cunette, embrici e caditoie, definendo quindi l'interasse massimo ammissibile tra uno scarico e quello successivo.

Assumendo impermeabile ($\varphi = 0.9$) la superficie stradale e calcolando l'intensità di pioggia con il metodo cinematico, la portata meteorica generata da una superficie impermeabile è ricavabile dall'Eq.(1), esplicitando l'area afferente pari alla larghezza della piattaforma B_p avente pendenza trasversale i_t concorde in direzione della banchina stradale. Assumendo un tempo di accesso alla rete pari a $t_a = 5$ minuti, l'intensità di pioggia da utilizzare nell'Eq. (1) per il calcolo della portata unitaria di piattaforma si può scrivere come:

$$I_p = a \cdot t_a^{n-1} \Rightarrow q_p = 0.9 \cdot B_p \cdot I_p \left[\frac{m^3}{s \cdot m} \right] \quad (14)$$

5.3.1 Calcolo interasse degli embrici

Nei tratti in cui la piattaforma stradale si trova in rilevato rispetto al piano campagna per assicurare lo scarico delle acque meteoriche nei fossi di guardia si prevede la posa di embrici in cls. Il dimensionamento di questi elementi consiste nello stabilire l'interasse massimo tale per cui l'acqua presente sulla strada transiti in un tratto limitato della sezione stradale, definito al massimo dall'arginello e pari alla larghezza B della banchina stradale. Nel caso delle viabilità minori o in assenza di banchina è stato assunto che la massima larghezza allagabile sia pari a $B_b = 1.0$ m.

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 10 di 17

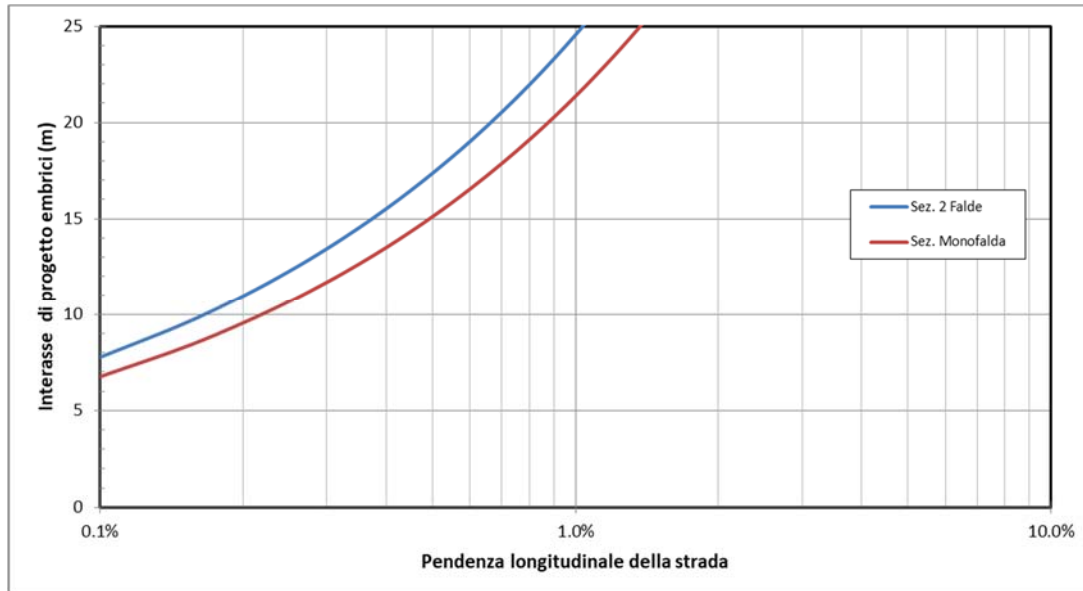


Figura 5.1: interasse massimo di scarico con embrice in rilevato.

Per il calcolo della portata massima transitante a bordo strada si è utilizzata l'Eq. (13), ponendo come parametro di Strickler il valore di $K_s = 66.67 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$. Assumendo quindi il deflusso in una sezione triangolare, definita i_t la pendenza trasversale, l'area e il perimetro bagnato possono essere calcolati rispettivamente come:

$$A_b = \frac{B_b^2 \cdot i_t}{2}; \quad C_b = B_b \left[i_t + \frac{1}{\cos(\arctan(i_t))} \right] \quad (15)$$

Sulla base dell'Eq. (15), indicando con i la pendenza longitudinale della strada, si può esprimere la portata che transita in banchina come:

$$Q_b = K_s \cdot A_b^{5/3} \cdot C_b^{-2/3} \cdot i^{1/2} \quad (16)$$

La portata transitante in banchina deve essere poi confrontata con quella scaricabile dal singolo embrice. Tale portata risulta dal calcolo della portata defluente da uno sfioro in parete grossa:

$$Q_{emb} = C_q \cdot Lh \cdot \sqrt{2gh} \quad (17)$$

in cui il coefficiente di deflusso C_q per gli stramazzi in parete grossa si approssima a 0.385, la lunghezza della soglia sfiorante $L = 30 \text{ cm}$ coincide con il collo dell'embrice e il carico idraulico h risulta pari al tirante presente sul ciglio della strada aumentato di 5 cm, ovvero dell'abbassamento del collo dell'embrice rispetto al ciglio stesso.

Sulla base delle relazioni appena definite l'interasse massimo di calcolo per gli embrici di scarico si esprime come il minimo i rapporti tra le portate convogliate/scaricate e la portata di pioggia, ovvero:

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 11 di 17

$$Int = \min \left(\frac{Q_b}{q_p}, \frac{Q_{emb}}{q_p} \right) \quad (18)$$

L'interasse di scarico dipende quindi, oltre che dalla geometria della sezione stradale, anche dalla pendenza longitudinale della viabilità di progetto. In Figura 5.1 si riporta il valore di progetto risultante in funzione della pendenza longitudinale di progetto.

5.4 INVARIANZA IDRAULICA

Un bacino naturale presenta la caratteristica di lasciare infiltrare una certa quantità di acqua durante gli eventi di piena e di restituire i volumi che non si infiltrano in modo graduale. L'acqua ristagna nelle depressioni superficiali, segue percorsi articolati, si spande in aree normalmente non interessate dal deflusso e in questo modo le piene hanno un colmo di portata relativamente modesto e una durata delle portate più lunga. Quando un bacino subisce un intervento antropico (artificializzazione), i deflussi vengono canalizzati e le superfici regolarizzate. Si ha quindi un'accelerazione del deflusso stesso con conseguente aumento dei picchi di piena e delle condizioni di rischio idraulico. L'impermeabilizzazione dei suoli determina un aumento dei volumi che scorrono in superficie.

Ogni intervento che provoca impermeabilizzazione dei suoli e aumento della velocità di corrivazione deve essere associato ad azioni correttive volte a mitigarne gli effetti; tali azioni sono da rilevare essenzialmente nella realizzazione di volumi d'invaso finalizzati alla laminazione; se la laminazione è attuata in modo da mantenere inalterati i colmi di piena prima e dopo la trasformazione, si parla d'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo. L'invarianza idraulica dovrà essere garantita quindi per le aree soggette a nuova impermeabilizzazione per un tempo di ritorno pari a quello utilizzato per il dimensionamento della rete di smaltimento.

L'area afferente all'intero intervento di progetto presenta le seguenti caratteristiche:

S tot	Φ_{medio}	u
ha		$l s^{-1} ha^{-1}$
6.045	0.45	92.2

Il dimensionamento della nuova rete di drenaggio è stato eseguito con l'obiettivo di minimizzare il coefficiente udometrico post operam in corrispondenza dei recapiti, bilanciando la maggior impermeabilizzazione delle superfici con la realizzazione di maggiori volumi d'invaso. L'intero sistema di raccolta e convogliamento trova recapito a nord nel torrente fiumarella e a sud nel sistema di drenaggio ferroviario. In appendice i coefficienti udometrici in corrispondenza dei recapiti sono stati evidenziati in verde per agevolare il confronto con quello relativo alla configurazione tipica dello stato di fatto appena descritto.

6 APPENDICE A – RISULTATI VERIFICHE IDRAULICHE

Nelle tabelle di seguito riportate, vengono indicate le seguenti grandezze per ogni elemento idraulico:

S=superficie afferente al singolo elemento di drenaggio [ha];

L=lunghezza della tubazione [m];

i=pendenza media del tratto di condotta [m];

Ks=coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler [$m^{1/3}s^{-1}$];

ϕ_{medio} =coefficiente di afflusso mediato sulle superfici afferenti(-);

ϕ =coefficiente di afflusso (-);

r (y/D)_{max}=massimo riempimento consentito, in relazione alle dimensioni della condotta in progetto (-);

h= tirante [m]

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA																	
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">COMMESSA</td> <td style="width: 16.6%;">LOTTO</td> <td style="width: 16.6%;">CODIFICA</td> <td style="width: 16.6%;">DOCUMENTO</td> <td style="width: 16.6%;">REV.</td> <td style="width: 16.6%;">FOGLIO</td> </tr> <tr> <td>IF28</td> <td>01</td> <td>E ZZ RI</td> <td>NV0100 001</td> <td>B</td> <td>12 di 17</td> </tr> </table>						COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF28	01	E ZZ RI	NV0100 001	B	12 di 17
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO													
IF28	01	E ZZ RI	NV0100 001	B	12 di 17													
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma																		

voc=volume dei piccoli invasi di monte [m³ha-1];

u=coefficiente udometrico [l/s ha];

Q=portata generata dalla superficie [l/s];

D interno=diametro interno della tubazione [m] sufficiente a convogliare la portata Q;

GR=grado di riempimento di progetto (%);

v=velocità della corrente all'interno della tubazione [m/s];

t=tensione tangenziale al fondo nella tubazione [Pa];

S'=superficie afferente cumulata delle aree a monte [ha];

v0s=volume specifico dei piccoli invasi [m³ha-1];

v0c'monte=volume dei piccoli invasi cumulato di monte [m³];

v0c collettore/fosso/canaletta=volume di invaso dei collettori [m³];

vo=somma del volume di invaso [m³];

De=diametro esterno della tubazione di progetto;

MATERIALE=materiale della tubazione di progetto (PVC, CLS, PRFV, GHISA, ...).

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 13 di 17

Dimensionamento post operam

Tratto NV01 Asse 2-Rotatoria1-Asse 1

DESCRIZIONE	Simp	Sscar	Sest	Stot	L	i	k _s	φ _{medio}	r (y/D) _{max}	v _{0s}	u	Q	Larghezza interna	h	GR	v	S'	V _{0c} ' monte	V ₀	V _{0c} fosso	MATERIALE
	ha	ha	ha	ha	m	%	m ^{1/3} s ⁻¹	-	-	m ³	l s ⁻¹ ha ⁻¹	m ³ s ⁻¹	m	m	%	m s ⁻¹	ha	m ³	m ³	m ³	-
NV01-FR2.1	0.307	0.170	0.537	1.014	360.00	3.00	66.67	0.5152	0.90	44.56	72.14	0.0732	0.50	0.07	15	1.75	1.014	0.00	83.72	39.16	CLS
NV01-CF1	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	0.50	66.67	0.0000	0.90	0.00	0.00	0.0732	0.50	0.12	25	0.95	1.014	0.00	0.00	0.00	CLS
NV01-FR2.2	0.036	0.020	0.062	0.118	124.52	0.50	66.67	0.5152	0.90	49.72	69.45	0.0786	0.50	0.13	26	0.97	1.132	39.16	96.89	8.01	CLS

Tratto NV01 Asse 3-Rot 2-Asse 4- Rot. 3- Asse 6 (lato sud)

DESCRIZIONE	Simp	Sscar	Sest	Stot	L	i	k _s	φ _{medio}	r (y/D) _{max}	v _{0s}	u	Q	Larghezza interna	h	GR	v	S'	V _{0c} ' monte	V ₀	V _{0c} fosso	MATERIALE
	ha	ha	ha	ha	m	%	m ^{1/3} s ⁻¹	-	-	m ³	l s ⁻¹ ha ⁻¹	m ³ s ⁻¹	m	m	%	m s ⁻¹	ha	m ³	m ³	m ³	-
NV01-FR2.3	0.033	0.013	0.033	0.079	66.16	2.00	66.67	0.5847	0.90	3.29	147.96	0.0117	0.50	0.027	5	0.81	0.079	0.00	4.20	0.91	CLS
NV01-FR2.4	0.000	0.052	0.043	0.095	85.05	2.22	66.67	0.4897	0.90	8.04	91.86	0.0160	0.50	0.03	6	0.94	0.174	0.91	10.31	1.37	CLS
NV01-FR2.5	0.007	0.006	0.074	0.087	147.34	2.22	66.67	0.4477	0.90	12.23	69.08	0.0180	0.50	0.03	7	0.98	0.261	2.27	17.04	2.54	CLS
NV01-FR2.6	0.072	0.016	0.010	0.097	19.65	2.22	66.67	0.4075	0.90	15.66	64.25	0.0230	0.50	0.04	8	1.07	0.358	4.82	20.86	0.39	CLS
NV01-CF3	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	2.00	66.67	0.0000	0.90	0.00	0.00	0.0230	0.50	0.04	8	1.03	0.358	0.00	0.00	0.00	CLS
NV01-FR2.7	0.110	0.065	0.124	0.300	248.16	0.30	66.67	0.5492	0.90	28.43	91.27	0.0600	0.50	0.13	26	0.75	0.658	4.82	49.08	15.83	CLS

APPALTATORE: <u>Conorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IF28 01 E ZZ RI NV0100 001 B 14 di 17

DESCRIZIONE	Simp	Sscar	Sest	Stot	L	i	k _s	φ _{medio}	r (y/D) _{max}	V _{0s}	u	Q	Larghezza interna	h	GR	v	S'	V _{0c} ' monte	V ₀	V _{0c} fosso	MATERIALE
	ha	ha	ha	ha	m	%	m ^{1/3} s ⁻¹	-	-	m ³	l s ⁻¹ ha ⁻¹	m ³ s ⁻¹	m	m	%	m s ⁻¹	ha	m ³	m ³	m ³	-
NV01-FR2.8	0.126	0.049	0.156	0.331	311.68	0.50	66.67	0.5523	0.90	42.45	81.28	0.0804	0.50	0.13	26	0.98	0.989	20.65	83.41	20.31	CLS
NV01-FR2.9	0.072	0.028	0.046	0.147	92.66	0.50	66.67	0.5627	0.90	48.34	84.26	0.0956	0.50	0.14	29	1.03	1.135	40.96	95.97	6.68	CLS
NV01-CF6	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	0.30	66.67	0.0000	0.90	0.00	0.00	0.0956	0.50	0.17	33	0.86	1.135	0.00	0.00	0.00	CLS
NV01-FR2.10	0.052	0.038	0.120	0.210	240.91	1.02	66.67	0.5504	0.90	57.82	79.84	0.1074	0.50	0.08	15	2.42	1.345	47.63	114.71	9.26	CLS
NV01-CF7	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	6.80	66.67	0.0000	0.90	0.00	0.00	0.1074	0.50	0.04	9	4.52	1.345	0.00	0.00	0.00	CLS
NV01-FR2.11	0.108	0.050	0.054	0.212	107.41	0.55	66.67	0.5645	0.90	66.24	86.76	0.1351	0.50	0.11	21	2.11	1.557	56.90	128.81	5.67	CLS
NV01-FR2.12	0.109	0.021	0.082	0.211	164.02	0.55	66.67	0.5722	0.90	74.63	88.94	0.1573	0.50	0.12	23	2.21	1.769	62.57	146.67	9.47	CLS
NV01-F11.1	0.191	0.000	0.700	0.891	318.20	0.005	30.00	0.429	0.83	45.71	51.56	45.9	0.30	0.19	64	0.486	0.891	0.00	70.79	30.058	TERRA
NV01-FR2.13	0.009	0.010	0.008	0.027	3.00	0.010	66.67	0.574	0.90	43.33	53.26	48.9	0.50	0.08	16	1.054	0.918	40.73	72.10	0.139	CLS
NV01-CF8	0.000	0.000	0.000	0.000	20.00	0.050	66.67	0.000	0.90	0.00	52.84	48.5	0.50	0.05	10	1.764	0.918	41.90	72.65	0.550	CLS
NV02-FR2.14	0.045	0.042	0.031	0.118	62.35	0.006	66.67	0.600	0.90	42.37	177.43	129.0	0.50	0.17	33	1.222	0.727	20.86	51.88	6.841	CLS
NV01-FR2.14	0.070	0.010	0.170	0.250	63.23	0.006	66.67	0.476	0.90	44.40	92.02	171.9	0.50	0.19	38	1.311	1.868	66.59	142.55	8.289	CLS

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 15 di 17

Tratto NV01 Asse 3-Rot 2-Asse 4- Rot. 3- Asse 6 (lato nord)

DESCRIZIONE	Simp	Sscar	Sest	Stot	L	i	k _s	φ _{medio}	r (y/D) _{max}	v _{0s}	u	Q	Larghezza interna	h	GR	v	S'	V _{0c} ' monte	V ₀	V _{0c} fosso	MATERIALE
	ha	ha	ha	ha	m	%	m ^{1/3} s ⁻¹	-	-	m ³	l s ⁻¹ ha ⁻¹	m ³ s ⁻¹	m	m	%	m s ⁻¹	ha	m ³	m ³	m ³	-
NV01-FR2.15	0.029	0.020	0.015	0.064	30.76	0.016	66.67	0.634	0.90	40.94	191.56	12.3	0.50	0.03	6	0.771	0.064	0.00	3.11	0.489	CLS
NV01-FR2.16	0.108	0.044	0.069	0.221	138.54	0.016	66.67	0.633	0.90	40.23	153.38	43.7	0.50	0.07	13	1.190	0.285	2.62	17.09	5.088	CLS
NV01-FR2.17	0.020	0.030	0.018	0.068	36.41	0.022	66.67	0.565	0.90	44.12	145.06	51.2	0.50	0.07	13	1.394	0.353	11.51	21.42	1.337	CLS
NV01-CF2	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	0.020	66.67	0.000	0.90	0.00	142.51	50.3	0.50	0.07	13	1.370	0.353	14.51	21.79	0.367	CLS
NV01-FR2.18	0.110	0.090	0.120	0.320	240.26	0.025	66.67	0.563	0.90	43.13	114.96	77.4	0.50	0.08	16	1.667	0.673	14.51	46.74	11.148	CLS
NV01-FR2.19	0.008	0.008	0.064	0.080	128.33	0.003	66.67	0.380	0.90	48.00	89.58	67.5	0.50	0.14	27	0.787	0.753	28.31	61.58	11.001	CLS
NV01-CF4	0.000	0.000	0.000	0.000	20.00	0.005	66.67	0.000	0.90	0.00	87.49	65.9	0.50	0.12	23	0.932	0.753	32.15	63.00	1.415	CLS
NV01-FR2.20	0.000	0.049	0.088	0.137	176.99	0.019	66.67	0.372	0.90	50.00	74.43	66.2	0.50	0.08	16	1.428	0.890	32.15	78.06	8.212	CLS
NV01-FR2.21	0.000	0.028	0.045	0.073	89.63	0.005	66.67	0.377	0.90	50.00	67.99	65.5	0.50	0.12	23	0.926	0.963	39.00	88.05	6.339	CLS
NV01-CF5	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	0.003	66.67	0.000	0.90	0.00	67.31	64.8	0.50	0.14	27	0.756	0.963	42.65	88.90	0.857	CLS
NV01-FR2.22a	0.000	0.005	0.025	0.030	49.54	0.003	66.67	0.333	0.90	50.00	63.77	63.3	0.50	0.13	26	0.773	0.993	42.65	94.46	4.057	CLS
NV01-CF10	0.000	0.000	0.000	0.000	10.00	0.003	66.67	0.000	0.90	0.00	63.20	62.8	0.50	0.13	26	0.766	0.993	44.15	95.28	0.819	CLS
NV01-FR2.22b	0.000	0.011	0.097	0.108	194.05	0.003	66.67	0.320	0.90	50.00	53.08	58.4	0.50	0.13	25	0.748	1.101	44.15	115.84	15.160	CLS
NV01-FR2.23	0.152	0.072	0.060	0.284	120.08	0.003	66.67	0.672	0.90	39.30	63.63	88.1	0.50	0.16	32	0.835	1.385	49.55	139.68	12.680	CLS
NV01-FR2.24	0.216	0.050	0.201	0.467	402.29	0.010	66.67	0.599	0.90	40.75	65.16	120.7	0.50	0.14	27	1.408	1.852	60.71	193.20	34.486	CLS

APPALTATORE: ConSORZIO Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IF28 01 E ZZ RI NV0100 001 B 16 di 17

DESCRIZIONE	Simp	Sscar	Sest	Stot	L	i	ks	ϕ_{medio}	r (y/D) max	v0s	u	Q	Larghezza interna	h	GR	v	S'	V0c' monte	V0	V0c' fosso	MATERIALE
	ha	ha	ha	ha	m	%	m ^{1/3} s ⁻¹	-	-	m ³	l s ⁻¹ ha ⁻¹	m ³ s ⁻¹	m	m	%	m s ⁻¹	ha	m ³	m ³	m ³	-
NV01-FR2.25	0.041	0.010	0.022	0.073	43.84	0.006	66.67	0.664	0.90	38.77	66.25	127.5	0.50	0.16	32	1.208	1.925	79.74	200.66	4.630	CLS
NV01-FR2.26	0.200	0.008	0.032	0.240	64.85	0.003	66.67	0.807	0.90	33.33	75.39	163.2	0.50	0.23	45	1.001	2.165	82.57	219.24	10.579	CLS

Tratto NV01 Asse 3–Accesso a viabilità esistente

Dimensionamento Canalette Rettangolari																						
DESCRIZIONE	Simp	Sscar	Sest	Stot	L	i	ks	ϕ_{medio}	r (y/D) max	v0s	u	Q	B interna	h	GR	v	τ	S'	V0c' monte	V0	V0c' canaletta	MATERIALE
	ha	ha	ha	ha	m	m/m	m ^{1/3} s ⁻¹	-	-	m ³ ha ⁻¹	l s ⁻¹ ha ⁻¹	l s ⁻¹	m	m	%	m s ⁻¹	Pa	ha	m ³	m ³	m ³	-
NV01-CR1.1	0.017	0.011	0.821	0.849	85.00	0.018	66.67	0.31	0.83	49.61	42.29	35.90	0.30	0.09	30	1.330	10.48	0.849	0	44.408	2.295	CLS
NV01-CR1.2	0.036	0.013	0.000	0.049	72.00	0.028	66.67	0.79	0.83	35.29	272.29	13.33	0.30	0.04	14	1.058	5.55	0.049	0	2.635	0.907	CLS
NV01-CR3.3	0.000	0.000	0.000	0.000	4.00	0.075	66.67	0.00	0.90	0.00	49.01	44.00	0.50	0.05	9	1.956	13.05	0.898	43.8405	47.751	0.090	CLS

Dimensionamento Collettori																						
DESCRIZIONE	Simp	Sscar	Sest	Stot	L	i	ks	ϕ_{medio}	r (y/D) max	v0s	u	Q	D interno	h	GR	v	τ	S'	V0c' monte	V0	V0c' collettore	MATERIALE
	ha	ha	ha	ha	m	m/m	m ^{1/3} s ⁻¹	-	-	m ³ ha ⁻¹	l s ⁻¹ ha ⁻¹	l s ⁻¹	m	m	%	m s ⁻¹	Pa	ha	m ³	m ³	m ³	-
NV01-P1-P2	0.000	0.000	0.000	0.000	13.75	0.005	80	0.000	0.5	0.00	255.23	12.5	0.377	7.91	21	0.735	2.25	0.049	1.73	2.80	0.234	PVC
NV01-P2-P3	0.000	0.000	0.000	0.000	12.00	0.010	80	0.000	0.5	0.00	49.11	44.1	0.377	12.43	33	1.375	8.50	0.898	43.84	47.60	0.385	PVC

APPALTATORE: <u>Conorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione idraulica smaltimento acque di piattaforma	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RI	DOCUMENTO NV0100 001	REV. B	FOGLIO 17 di 17

Tratto NV01 Asse 6–Rot.4- Asse 8

DESCRIZIONE	Simp	Sscar	Sest	Stot	L	i	ks	Φmedio	r (y/D) max	V0s	u	Q	Larghezza interna	h	GR	v	S'	V0c' monte	V0	V0c' fosso	MATERIALE
	ha	ha	ha	ha	m	%	m ^{1/3} s ⁻¹	-	-	m ³	l s ⁻¹ ha ⁻¹	m ³ s ⁻¹	m	m	%	m s ⁻¹	ha	m ³	m ³	m ³	-
NV01-FR2.30	0.028	0.013	0.050	0.091	102.22	0.005	66.67	0.511	0.90	43.92	90.90	8.2	0.50	0.04	7	0.439	0.091	0.00	5.89	1.914	CLS
NV01-FR2.27	0.016	0.009	0.031	0.056	61.23	0.005	66.67	0.504	0.90	44.29	98.31	5.5	0.50	0.03	5	0.419	0.056	0.00	3.28	0.804	CLS
NV01-FR2.28	0.136	0.017	0.064	0.217	127.95	0.005	66.67	0.692	0.90	37.47	149.87	40.9	0.50	0.09	18	0.770	0.273	2.48	18.21	6.794	CLS
NV01-FR2.29	0.013	0.006	0.034	0.053	67.45	0.005	66.67	0.470	0.90	45.09	122.45	39.9	0.50	0.09	17	0.803	0.326	10.61	23.95	3.354	CLS
NV01-CF9	0.000	0.000	0.000	0.000	6.50	0.009	66.67	0.000	0.90	0.00	121.06	39.5	0.50	0.07	14	0.989	0.326	13.00	24.21	0.259	CLS
NV01-FR2.32a	0.013	0.006	0.034	0.053	191.08	0.005	66.67	0.470	0.90	45.09	89.74	34.0	0.50	0.08	16	0.733	0.379	13.00	35.47	8.866	CLS

Tombini Asse 6

WBS	Pk	Sezione	DIM mm	Hingresso m.s.l.m	Huscita m.s.l.m	L m	i %	ks m ^{1/3} s ⁻¹	Quotastrada m.s.l.m	Ricoprimento m	Q m ³ s ⁻¹	h m	GR %	v m s ⁻¹	MATERIALE -	Elaborato
NV01	0+066.385	Circolare	1000	326.39	326.33	15.65	0.38	66.67	328.28	0.29	0.207	0.27	27	1.22	CLS	IF2801EZZP8NV0130005
NV01	0+097.728	Circolare	600	326.26	326.20	14.50	0.41	66.67	327.81	0.35	0.080	0.198	33	0.99	CLS	IF2801EZZP8NV0130005