


1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																												
1																																																																																																																																																																																																																	
H																																																																																																																																																																																																																	
G																																																																																																																																																																																																																	
F																																																																																																																																																																																																																	
E																																																																																																																																																																																																																	
D																																																																																																																																																																																																																	
C																																																																																																																																																																																																																	
B																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"><tr><td>Revisione</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td></tr><tr><td>Proprietà</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td></tr></table>						Revisione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	Proprietà	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Revisione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																												
Proprietà	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																												
Luglio 2020																																																																																																																																																																																																																	
Emissione																																																																																																																																																																																																																	
Revisione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																												
Proprietà	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																												

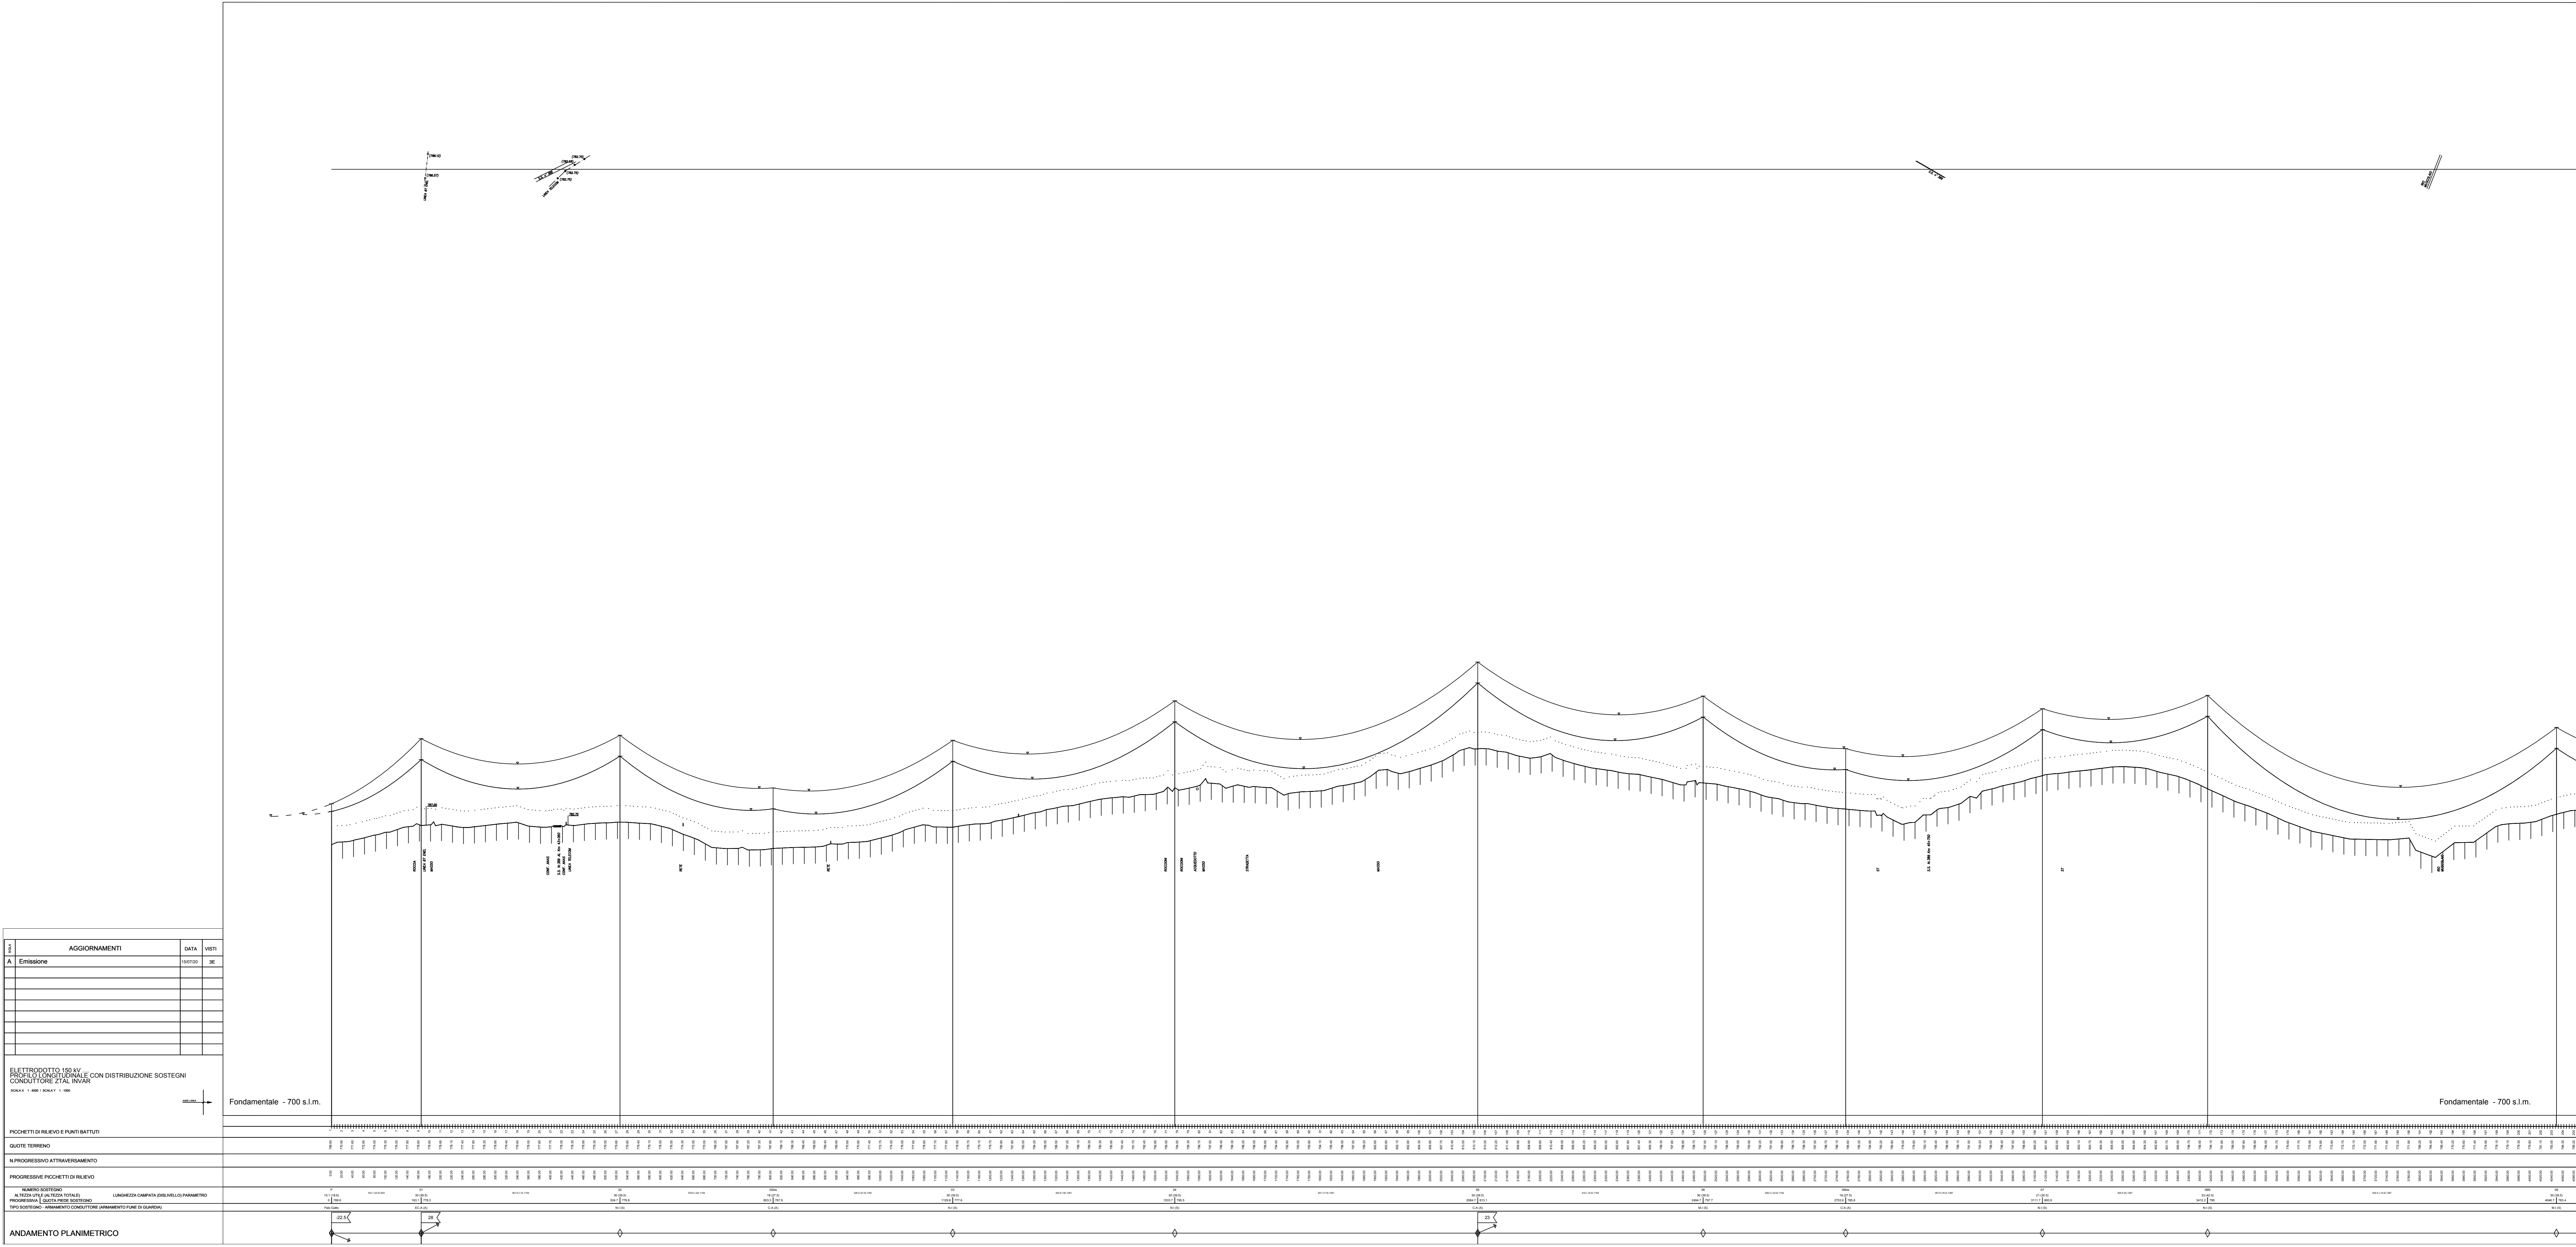


REVISIONI	AGGIORNAMENTI	DATA	VERI
A	Emissione	16/01/20	BE

ELETTRODOTTO 150 kV
PROFILO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI
CONDUTTORE ZITAL INVAR
SCALA: 1:400 (GALV. 1:100)

PROGETTO ELETTRICO

PROGETTO	VERIFICATO	APPROVATO


PROGETTO: 020.20.01.W19
Foglio: 1 di 9

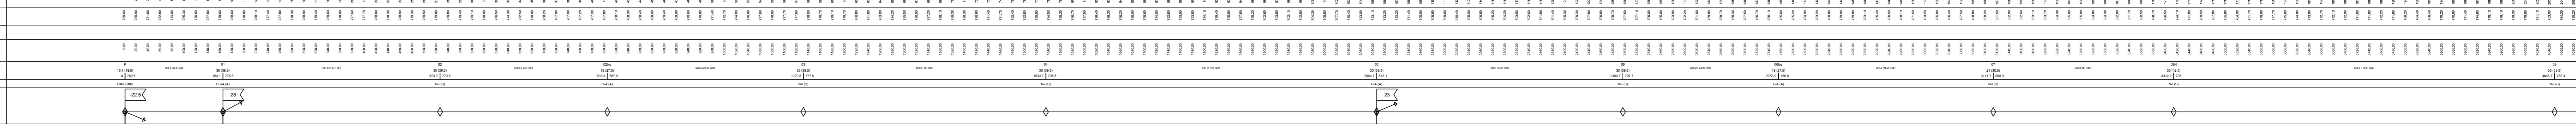

1	2	3	4	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																					
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H																																					
G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																					
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																																					
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E																																					
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D																																					
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																																					
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Luglio 2020</td> <td colspan="2">Emissione</td> <td colspan="2">GE52</td> </tr> <tr> <td>Revisione</td> <td>Data</td> <td>DESCRIZIONE</td> <td>Redatto</td> <td>Approvato</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Proprietario</td> <td>Commissa</td> <td>DESCRIZIONE</td> <td>Redatto</td> <td>Approvato</td> </tr> <tr> <td>GREENENERGYSARDEGNA2</td> <td>Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"</td> <td>"Chivivari-Ozieri-Buddusù-Siniacola 2"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Titolo</td> <td>Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"</td> <td>Formato</td> <td>Foglio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">020.20.01.W19</td> <td>Profilo longitudinale con distribuzione sostegni</td> <td>2</td> <td>di 9</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3E Ingegneria S.r.l.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Luglio 2020		Emissione		GE52		Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato		0		POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV				<table border="1"> <tr> <td>Proprietario</td> <td>Commissa</td> <td>DESCRIZIONE</td> <td>Redatto</td> <td>Approvato</td> </tr> <tr> <td>GREENENERGYSARDEGNA2</td> <td>Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"</td> <td>"Chivivari-Ozieri-Buddusù-Siniacola 2"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Titolo</td> <td>Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"</td> <td>Formato</td> <td>Foglio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">020.20.01.W19</td> <td>Profilo longitudinale con distribuzione sostegni</td> <td>2</td> <td>di 9</td> </tr> </table>		Proprietario	Commissa	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato	GREENENERGYSARDEGNA2	Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"	"Chivivari-Ozieri-Buddusù-Siniacola 2"			Titolo		Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"	Formato	Foglio	020.20.01.W19		Profilo longitudinale con distribuzione sostegni	2	di 9					3E Ingegneria S.r.l.											
Luglio 2020		Emissione		GE52																																																					
Revisione	Data	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato																																																					
0		POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV																																																							
<table border="1"> <tr> <td>Proprietario</td> <td>Commissa</td> <td>DESCRIZIONE</td> <td>Redatto</td> <td>Approvato</td> </tr> <tr> <td>GREENENERGYSARDEGNA2</td> <td>Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"</td> <td>"Chivivari-Ozieri-Buddusù-Siniacola 2"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Titolo</td> <td>Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"</td> <td>Formato</td> <td>Foglio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">020.20.01.W19</td> <td>Profilo longitudinale con distribuzione sostegni</td> <td>2</td> <td>di 9</td> </tr> </table>		Proprietario	Commissa	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato	GREENENERGYSARDEGNA2	Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"	"Chivivari-Ozieri-Buddusù-Siniacola 2"			Titolo		Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"	Formato	Foglio	020.20.01.W19		Profilo longitudinale con distribuzione sostegni	2	di 9																																				
Proprietario	Commissa	DESCRIZIONE	Redatto	Approvato																																																					
GREENENERGYSARDEGNA2	Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"	"Chivivari-Ozieri-Buddusù-Siniacola 2"																																																							
Titolo		Linea 366 "C.P. Buddusù - C.P. Siniacola 2"	Formato	Foglio																																																					
020.20.01.W19		Profilo longitudinale con distribuzione sostegni	2	di 9																																																					
3E Ingegneria S.r.l.																																																									

N°	AGGIORNAMENTI	DATA	VERI
A	Emissione	16/07/20	BE

ELETTRODOTTO 150 kV
PROFILO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI
CONDUTTORE ZTAL INVAR
SCALE: 1:400 / 1:300 / 1:100

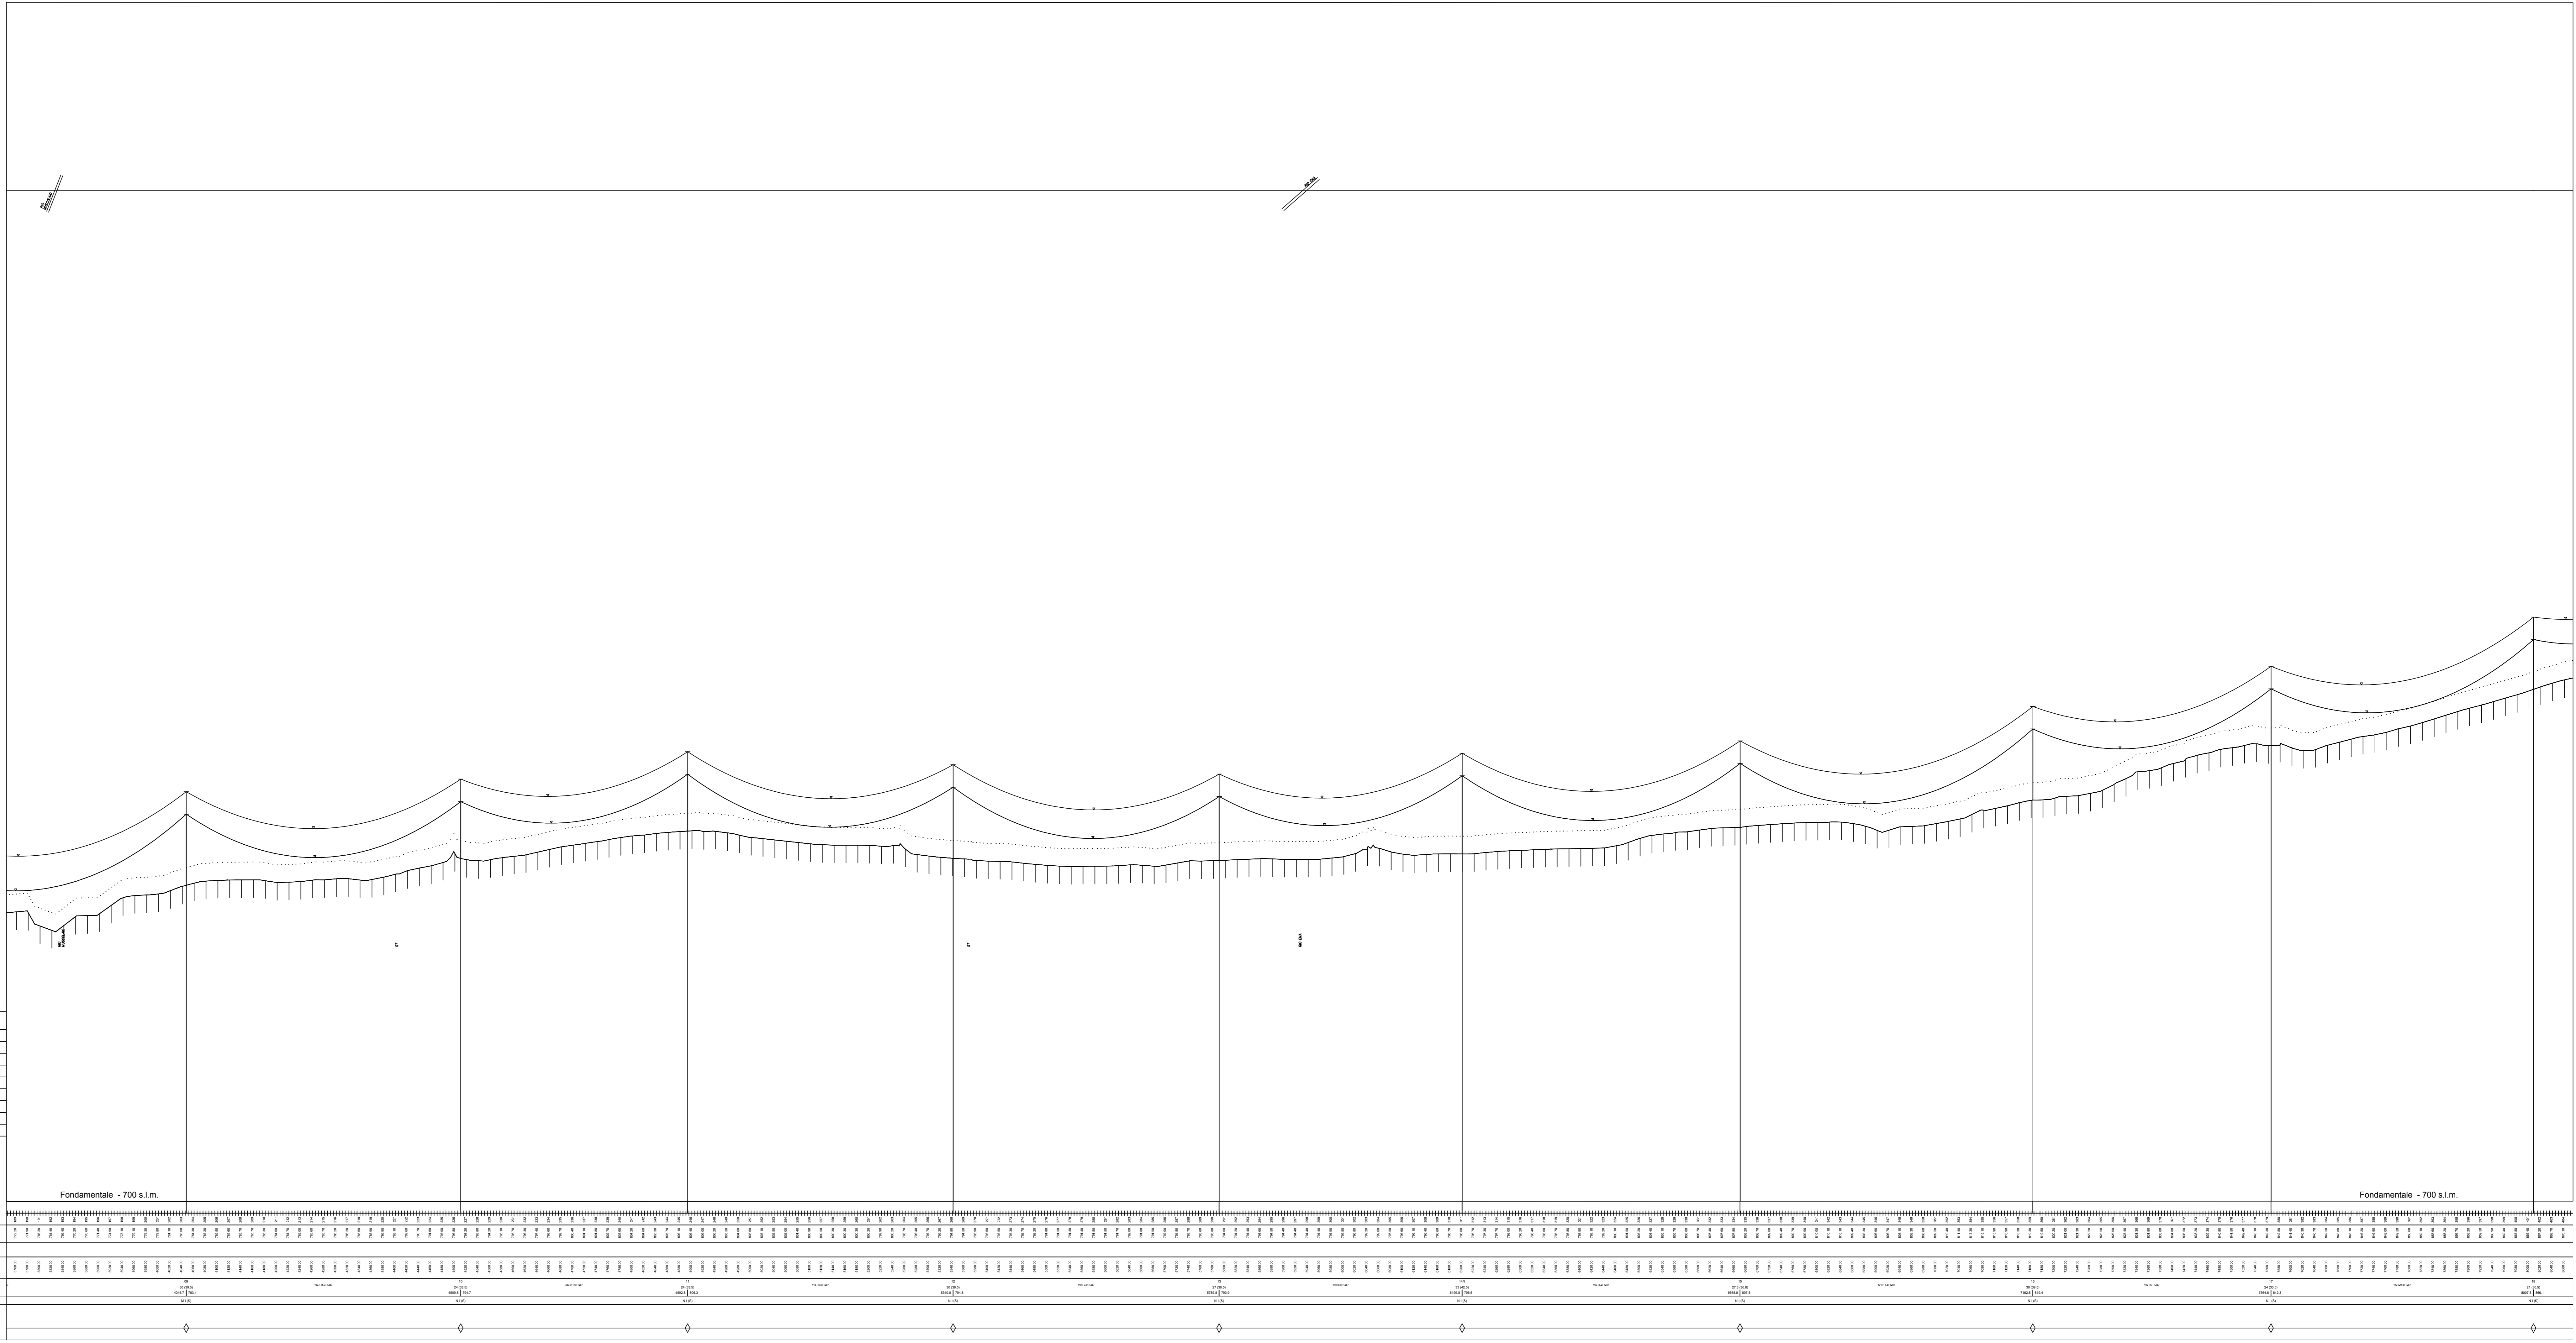

1	2	3	4	5	6																														
1	2	3	4	5	6																														
H	H	H	H	H	H																														
G	G	G	G	G	G																														
F	F	F	F	F	F																														
E	E	E	E	E	E																														
D	D	D	D	D	D																														
C	C	C	C	C	C																														
B	B	B	B	B	B																														
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td><td>Luigi Zito</td><td>Emissione</td><td></td><td>SE</td><td>020.20.01.W19</td> </tr> <tr> <td>Revisione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td><td>Approvato</td><td></td> </tr> <tr> <td>Proponente</td><td>GREENENERGYSARDEGNA2</td><td>Commissa</td><td>POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV "Chivari-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"</td><td>Scala</td><td>Foglio 3 di 9</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Titolo</td><td>Linea 366 C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2"</td><td>IGL</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						Proprietà	Luigi Zito	Emissione		SE	020.20.01.W19	Revisione		Descrizione		Approvato		Proponente	GREENENERGYSARDEGNA2	Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV "Chivari-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"	Scala	Foglio 3 di 9			Titolo	Linea 366 C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2"	IGL							
Proprietà	Luigi Zito	Emissione		SE	020.20.01.W19																														
Revisione		Descrizione		Approvato																															
Proponente	GREENENERGYSARDEGNA2	Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV "Chivari-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"	Scala	Foglio 3 di 9																														
		Titolo	Linea 366 C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2"	IGL																															

AGGIORNAMENTI	DATA	VISTI	
A	Emissione	16/07/20	SE

ELETTRODOTTO 150 kV
PROFILO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI
CONDUTTORE ZITAL INVAR
SCALE 1:400 / 1:800 / 1:1600

Fondamentale - 700 s.l.m.

PROFILO DI RILIEVO E PUNTI BATTUTI

QUOTE TERRENO

N. PROGRESSIVO ATTRAVERSAMENTO

PROGRESSIVI PICCHETTI DI RILIEVO



NUMERO SOSTEGNI

ALTEZZA ALTEZZA TOTALE

PROFILO DI RILIEVO

TIPO SOSTEGNO - ARMIAMENTO CONDUTTORE - ARMIAMENTO FUNE DI GUARDIA


ANDAMENTO PLANIMETRICO

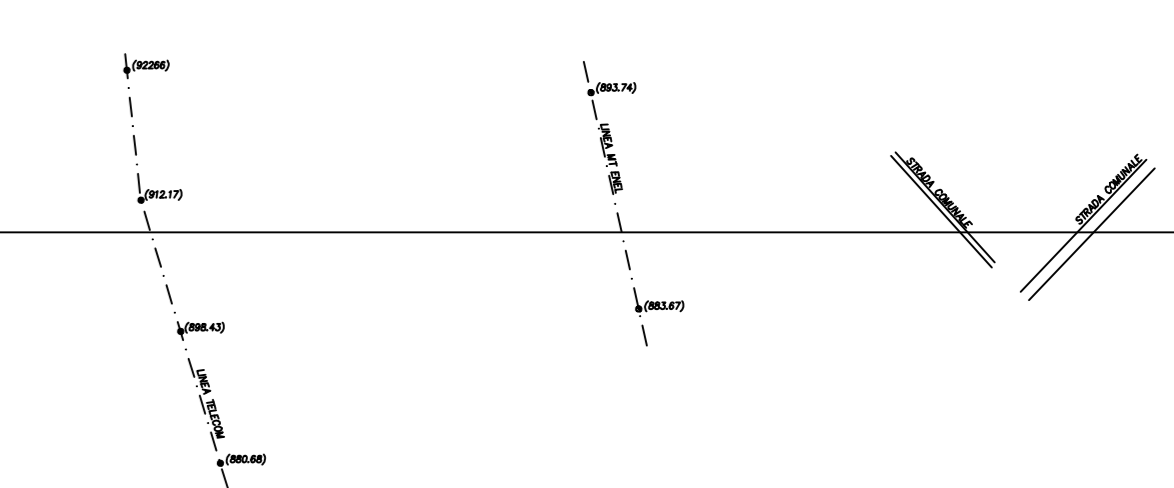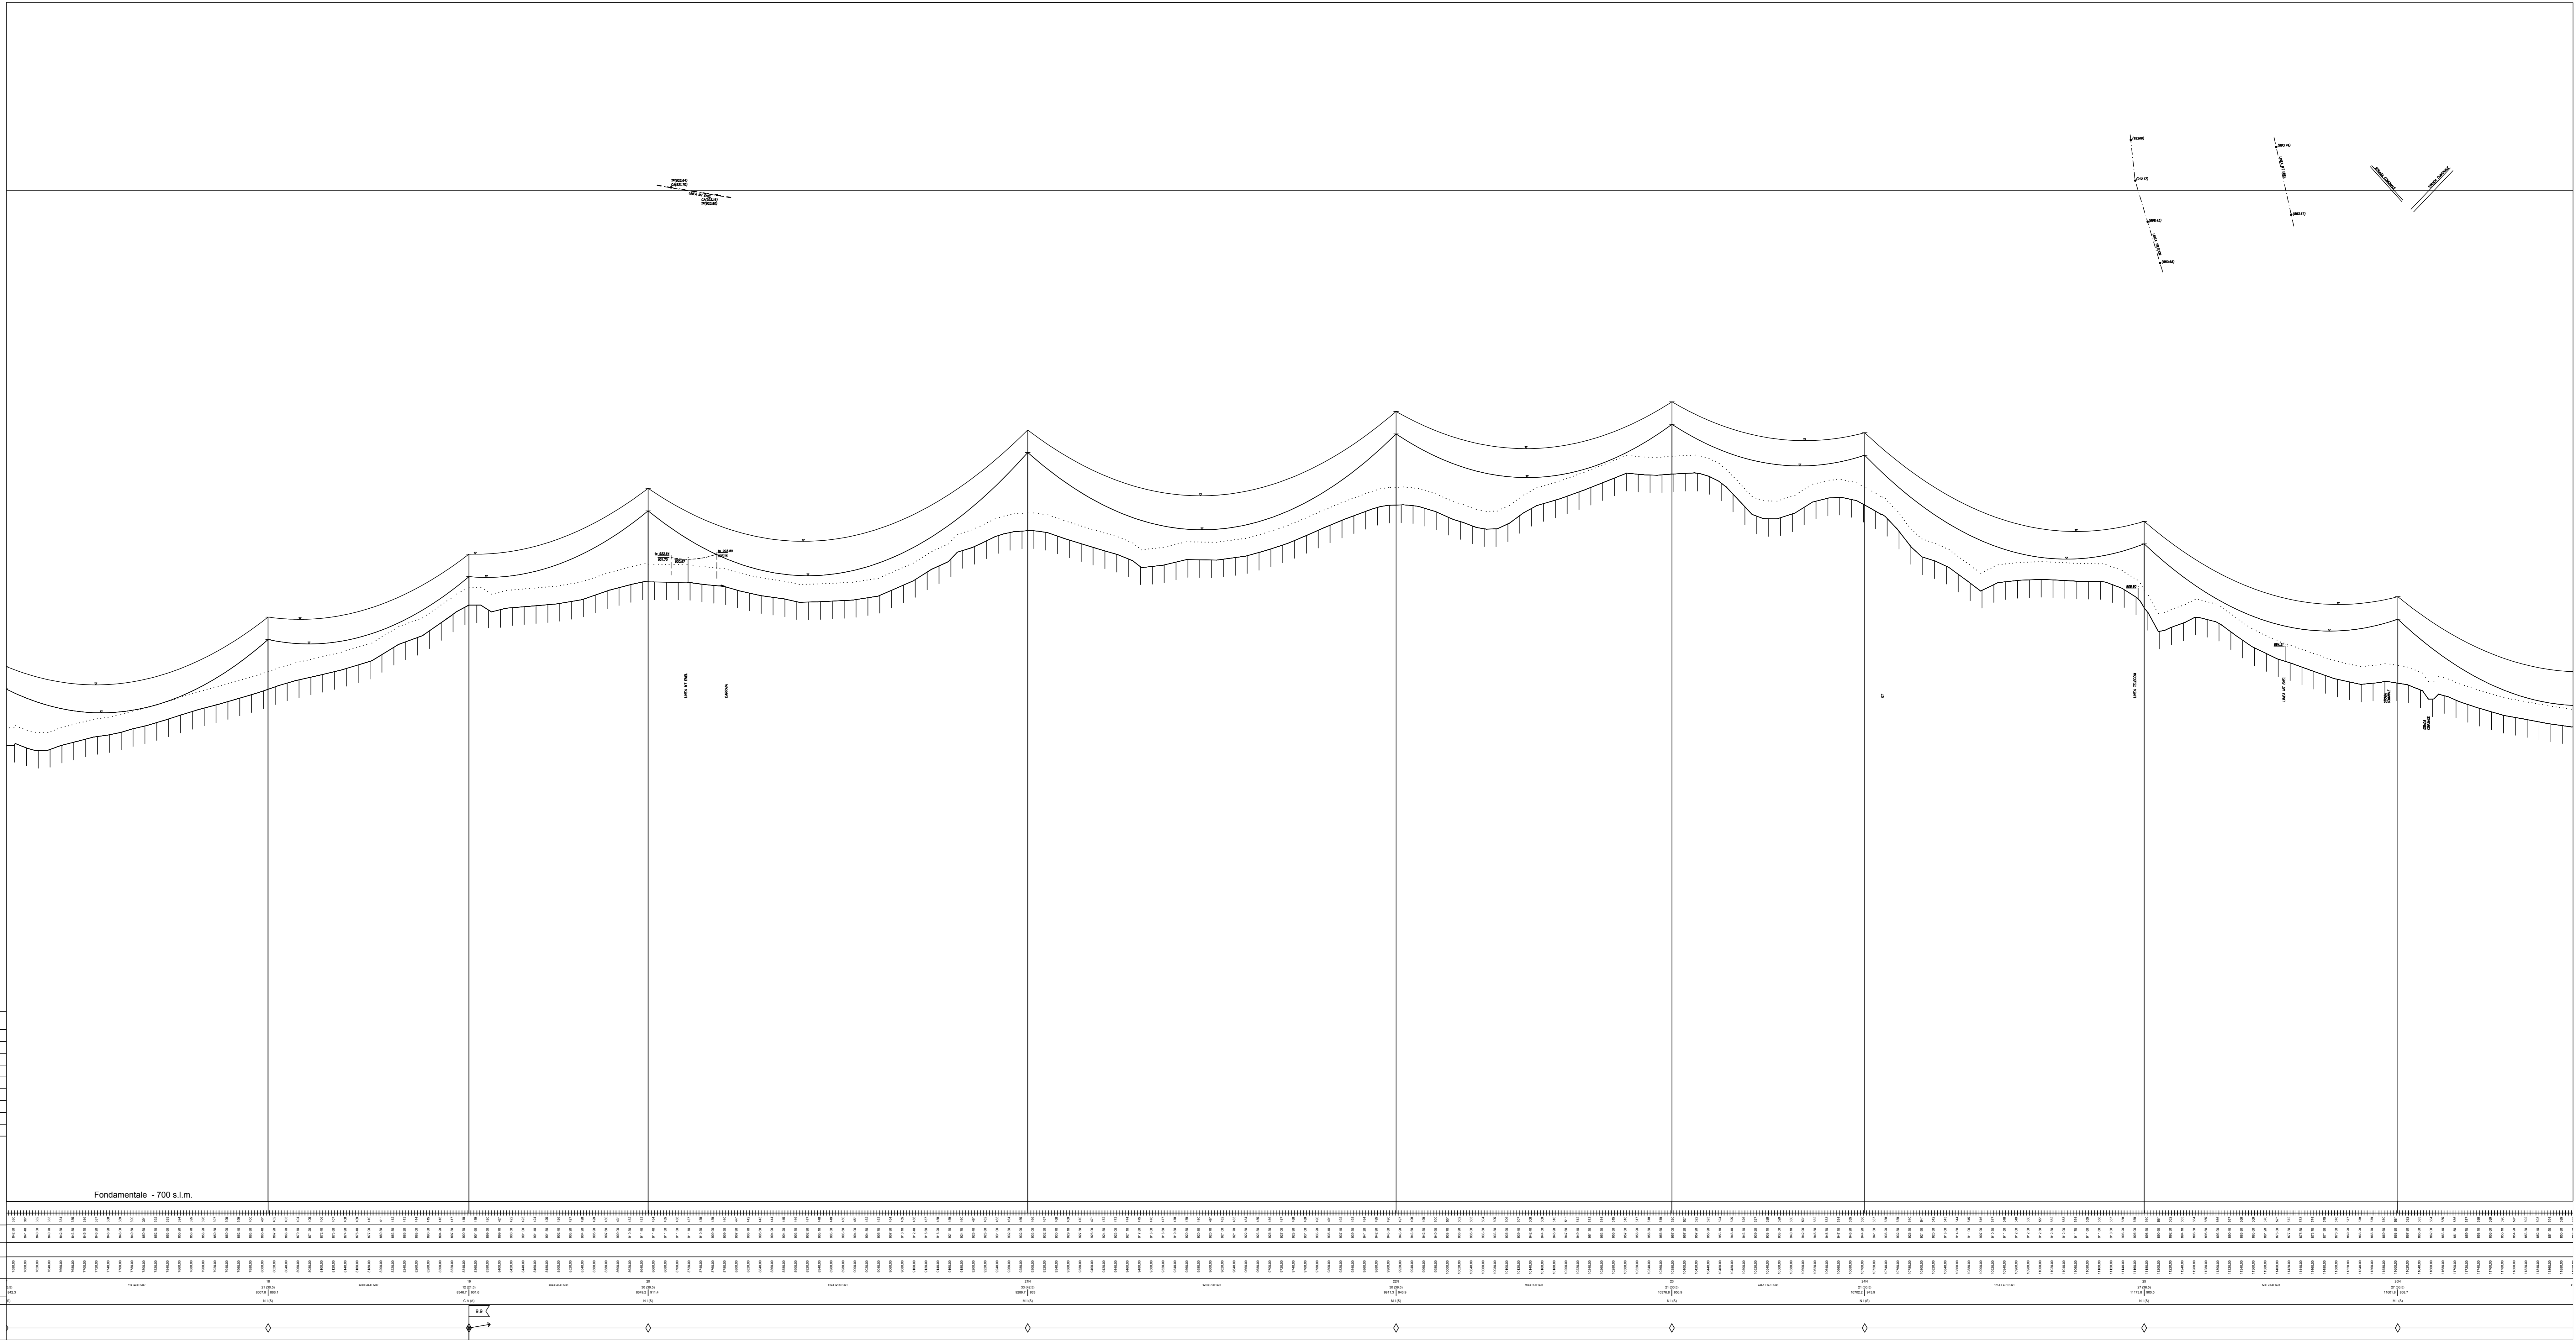

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
H	H	H	H	H	H
G	G	G	G	G	G
F	F	F	F	F	F
E	E	E	E	E	E
D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B
Proprietà Proprietario: GREENENERGYSARDEGNA2 Ingegnere S.r.l.		Emisione Data: Luglio 2020 Descrizione: POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV "Chivari-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" Titolo: Linea 366 "C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2" Profilo longitudinale con distribuzione sostegni		Foglio 4 di 9 020.20.01.W19	

AGGIORNAMENTI	DATA	VERI	
A	Emissione	16/07/20	SE

ELETTRDOTTO 150 kV PROFILO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI CONDUTTORE ZITAL INVAR SCALE: 1:400 (ALTA) 1:1000 (BASSA)	
FONDAMENTALE - 550 s.l.m.	
PICOCHETTI DI RILIEVO E PUNTI BATTUTI	
QUOTE TERRENO	
N. PROGRESSIVO ATTRAVERSAMENTO	
PROGRESSIVE PICOCHETTI DI RILIEVO	
N. PICOCHETTO ALTEZZA (M) IN TIZZA (M) PROGRESSIVO ATTRAVERSAMENTO TIPO SOSTEGNO - ARMAMENTO CONDUTTORE - INNEVAMENTO FUNE DI GUARDIA	
ANDAMENTO PLANIMETRICO	

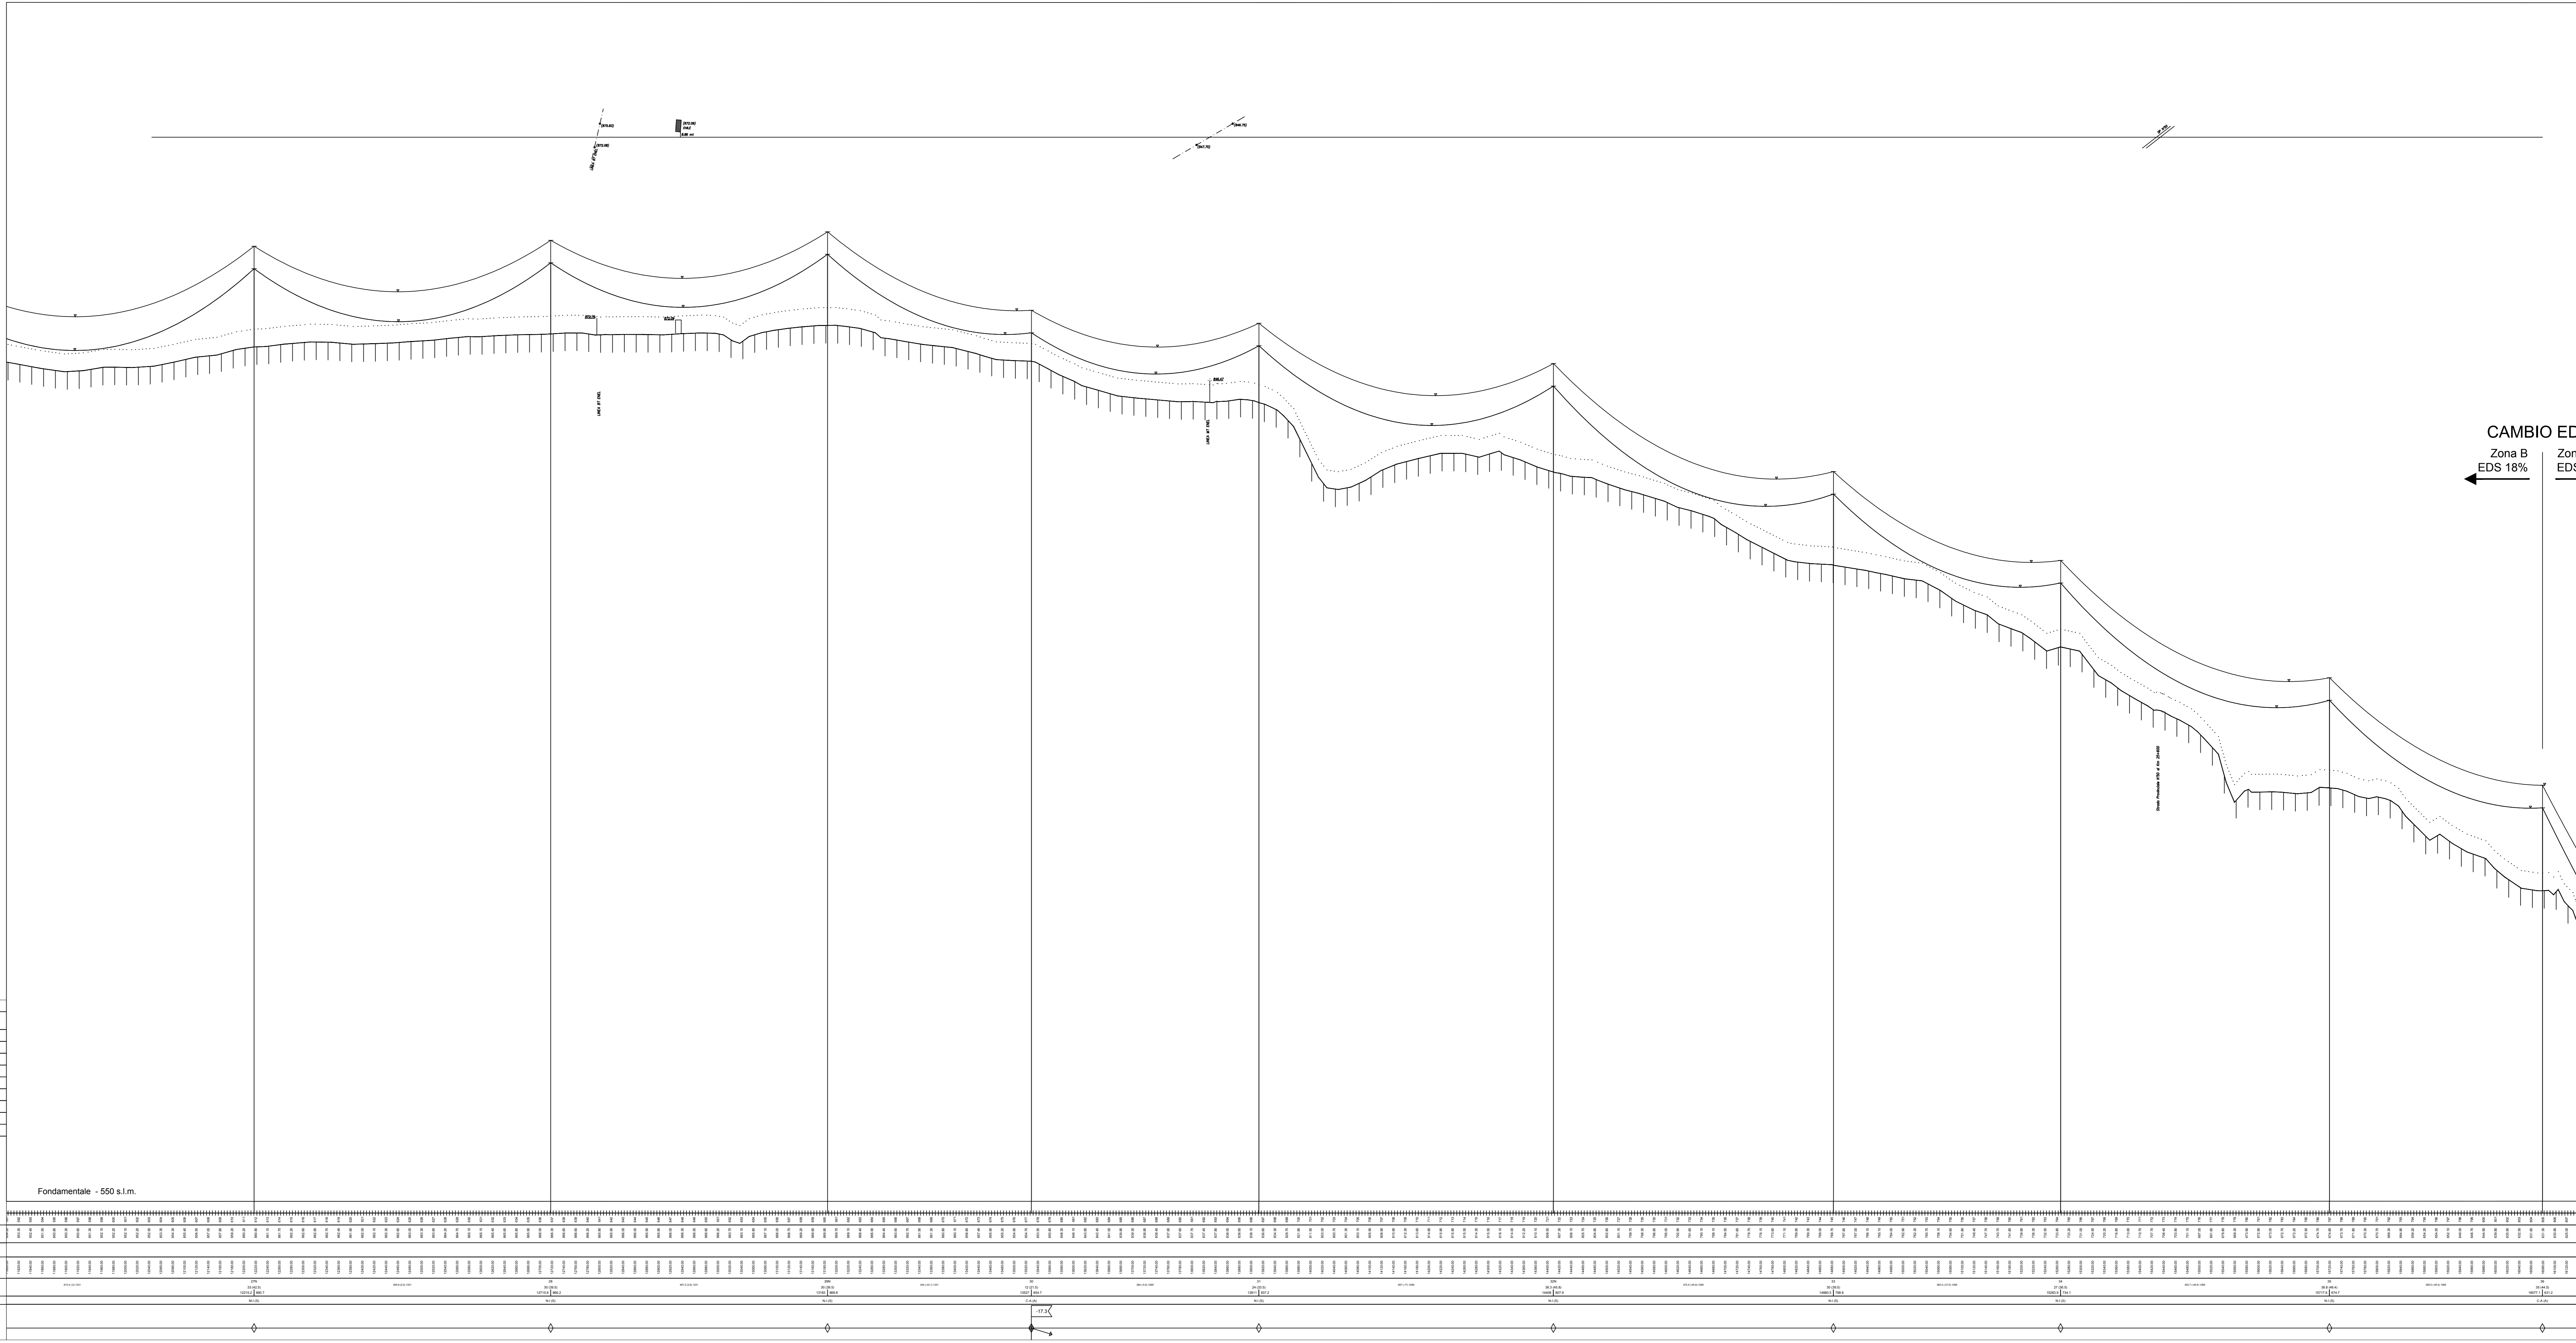


1	2	3	4	5	6			
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Proprietà	Luogo	Emissione	Reddito	Scale
GREENENERGYSARDEGNA2	020.20.01.W19	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV "Chivari-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"	5 di 9	1:500
TITOLO		020.20.01.W19		

AGGIORNAMENTI	DATA	VISTI
A Emissione	16/07/20	SE

ELETTRDOTTO 150 kV PROFILO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI CONDUTTORE ZITAL INVAR SCALE 1:500 / 1:1000	
Fondamentale - 100 s.l.m.	

PROGETTO	VERBA
1	1

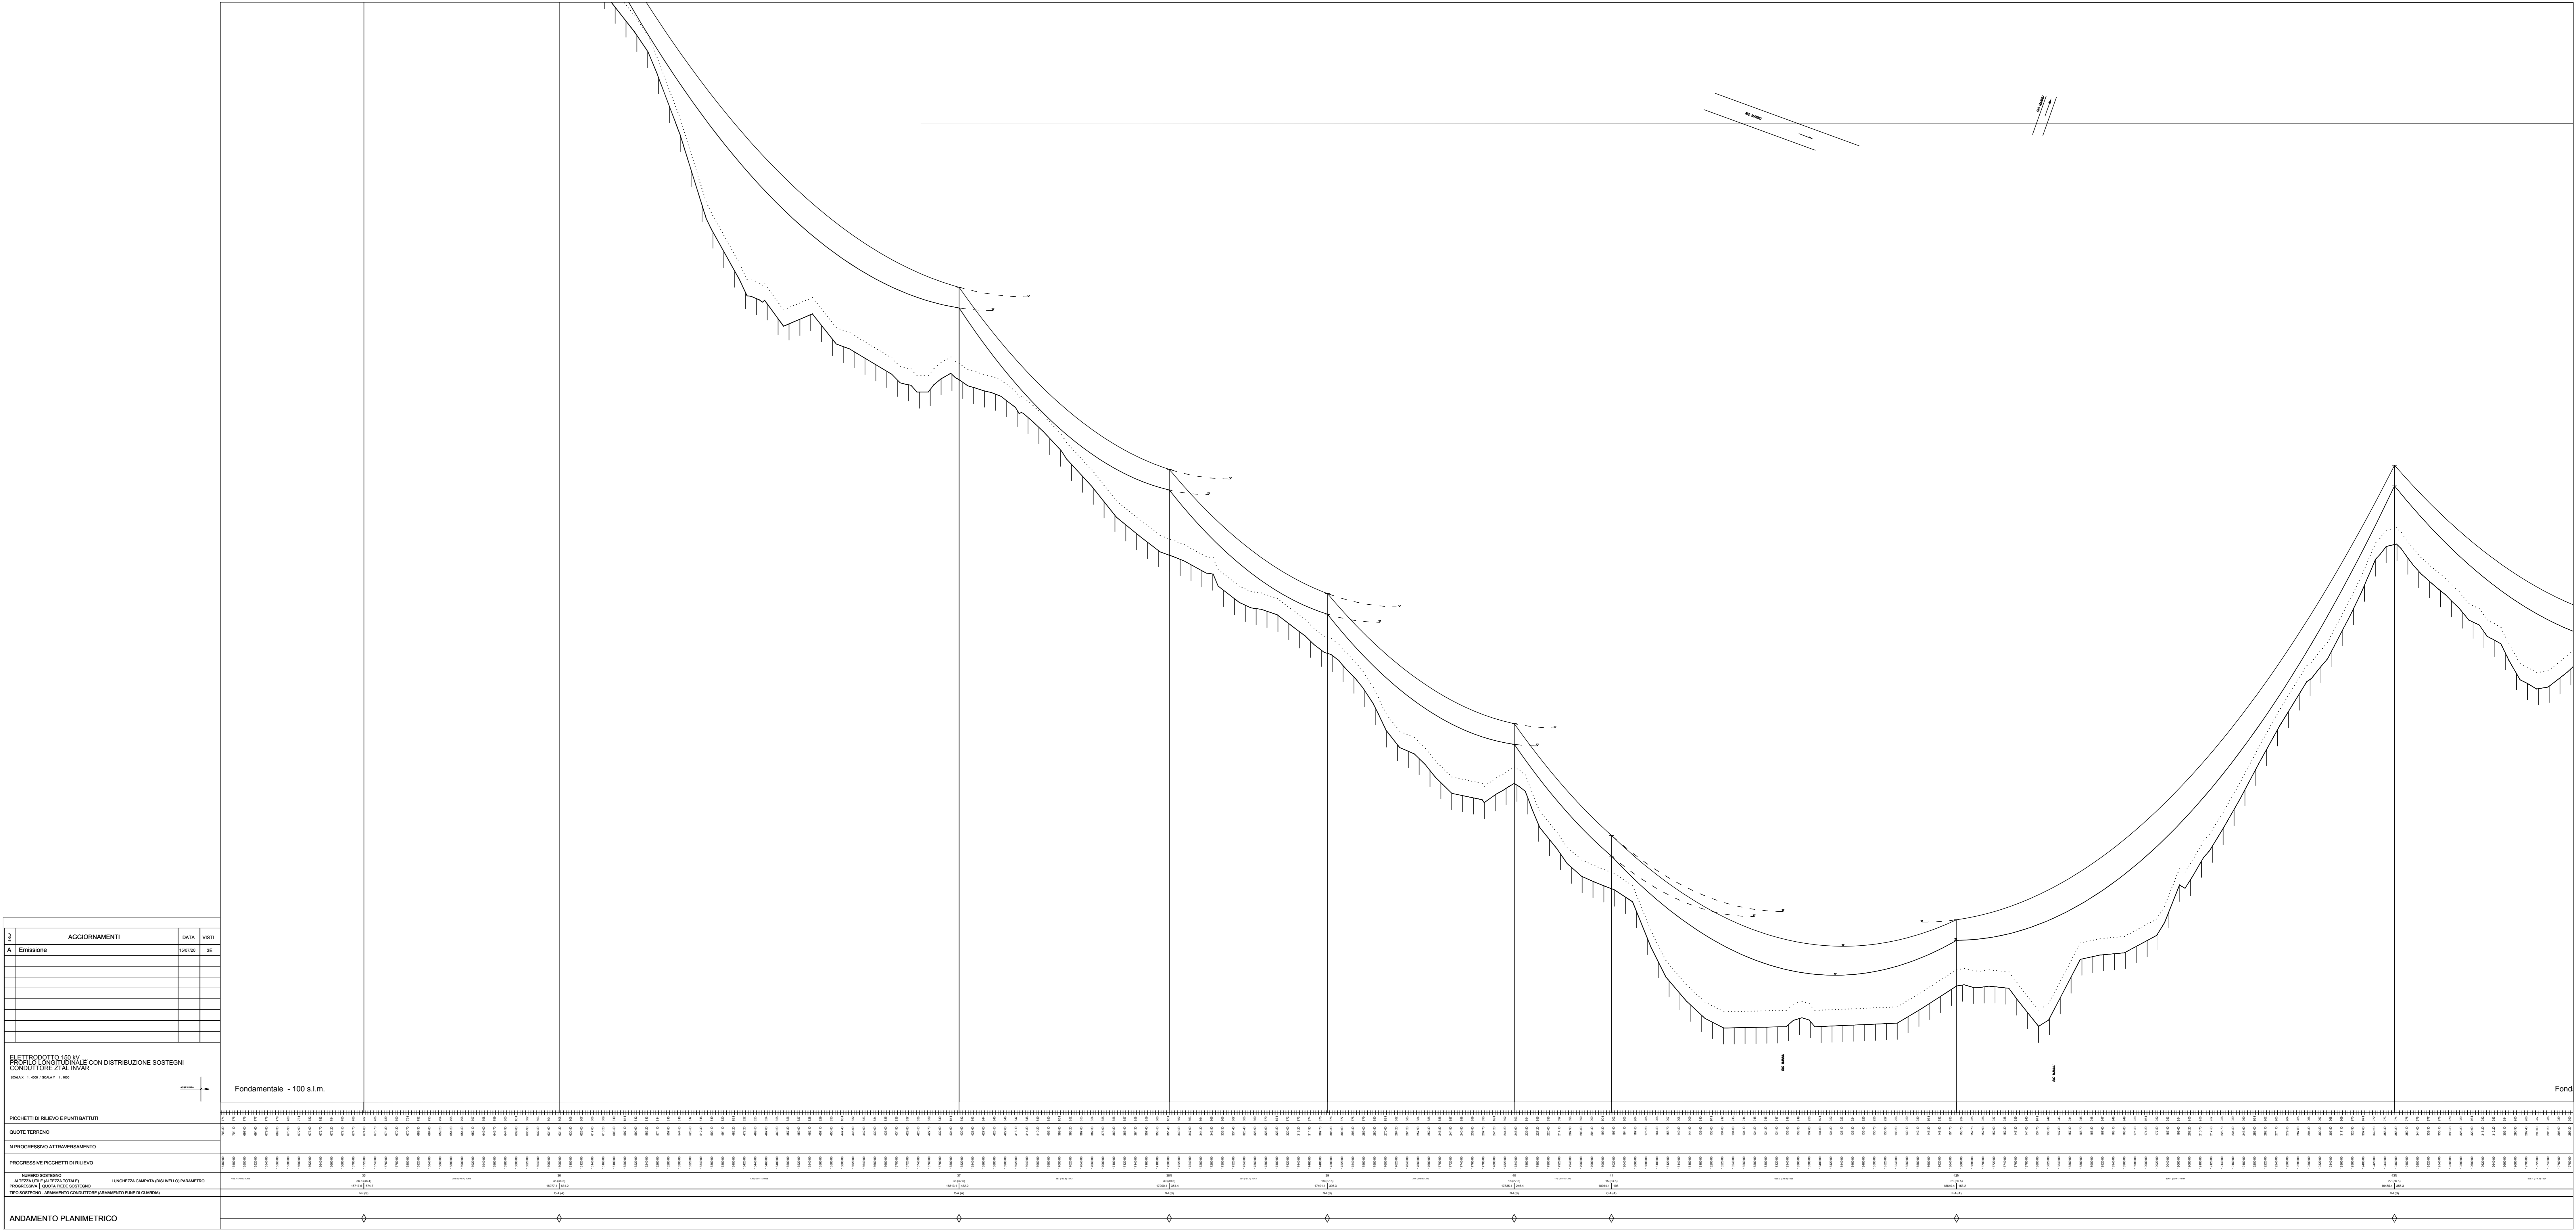

AGGIORNAMENTI	DATA	VISTI
A Emissione	16/07/20	SE

ELETTRDOTTO 150 kV
PROFILO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI
CONDUTTORE ZITAL INVAR
SCALE 1:500 / 1:1000


Fondamentale - 100 s.l.m.

PROGETTO	VERBA
1	1

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
H	H	H	H	H	H
G	G	G	G	G	G
F	F	F	F	F	F
E	E	E	E	E	E
D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B
Proprietà Proprietario: GREENENERGYSARDEGNA2 Ingegnere S.r.l.		Emisione Data: Luglio 2020 Descrizione: "Chivari-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2" Titolo: Linea 366 "C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2" Profilo longitudinale con distribuzione sostegni		Foglio 6 di 9 020.20.01.W19	

AGGIORNAMENTI	DATA	VERI	
A	Emissione	16/07/20	SE

ELETTRODOTTO 150 kV
PROFILO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI
CONDUTTORE ZITAL INVAR
 SCALE: 1:400 (ALTA) 1:100 (BASSA)

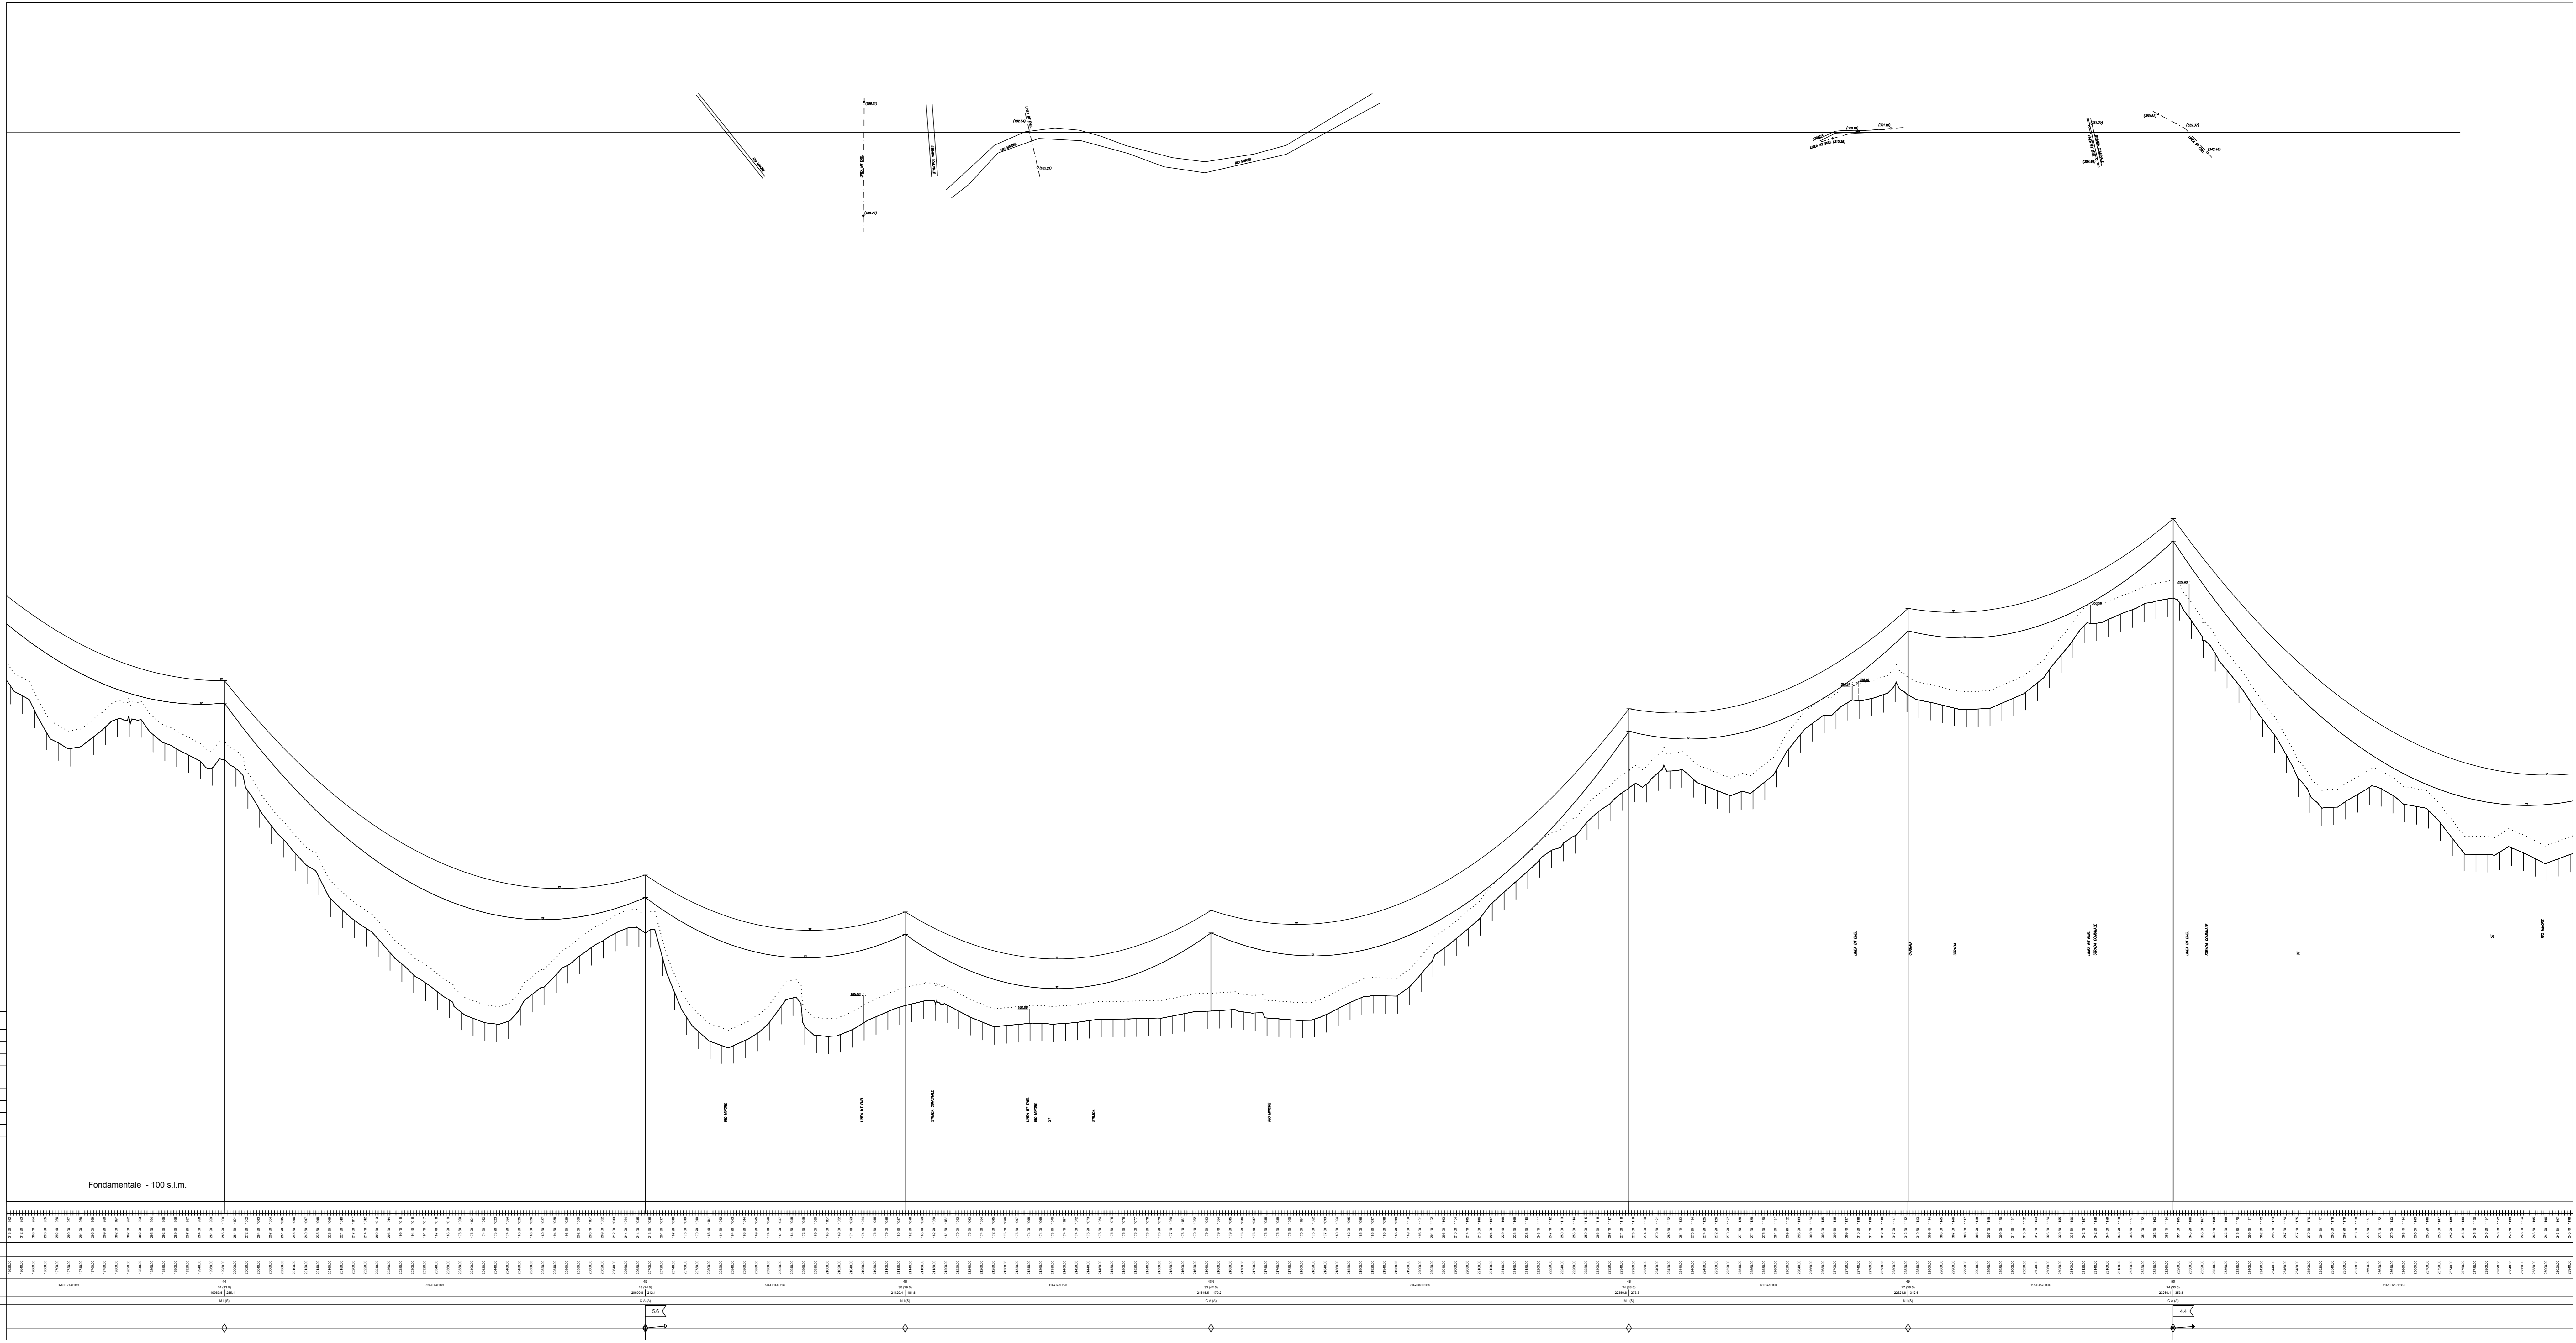


PROGETTO	DATA	VERI	
A	Emissione	16/07/20	SE


ANDAMENTO PLANIMETRICO

1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1
H	H	H	H	H	H
G	G	G	G	G	G
F	F	F	F	F	F
E	E	E	E	E	E
D	D	D	D	D	D
C	C	C	C	C	C
B	B	B	B	B	B
A	A	A	A	A	A

Proprietario	Luigi Zito	Emissione	7	020.20.01.W19	
Commissa	POTENZIAMENTO ELETTROROTTO RTN 150 kV	Descrizione	"Chiviani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"	Scala	1:100
Titolo	Linea 366 "C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2"	Formato	7 di 9	IGL	020.20.01.W19
Proponente	GREENENERGYSARDEGNA2	Redatto	7	020.20.01.W19	
Autore	3E Ingegneria S.r.l.	Approvato	7	020.20.01.W19	

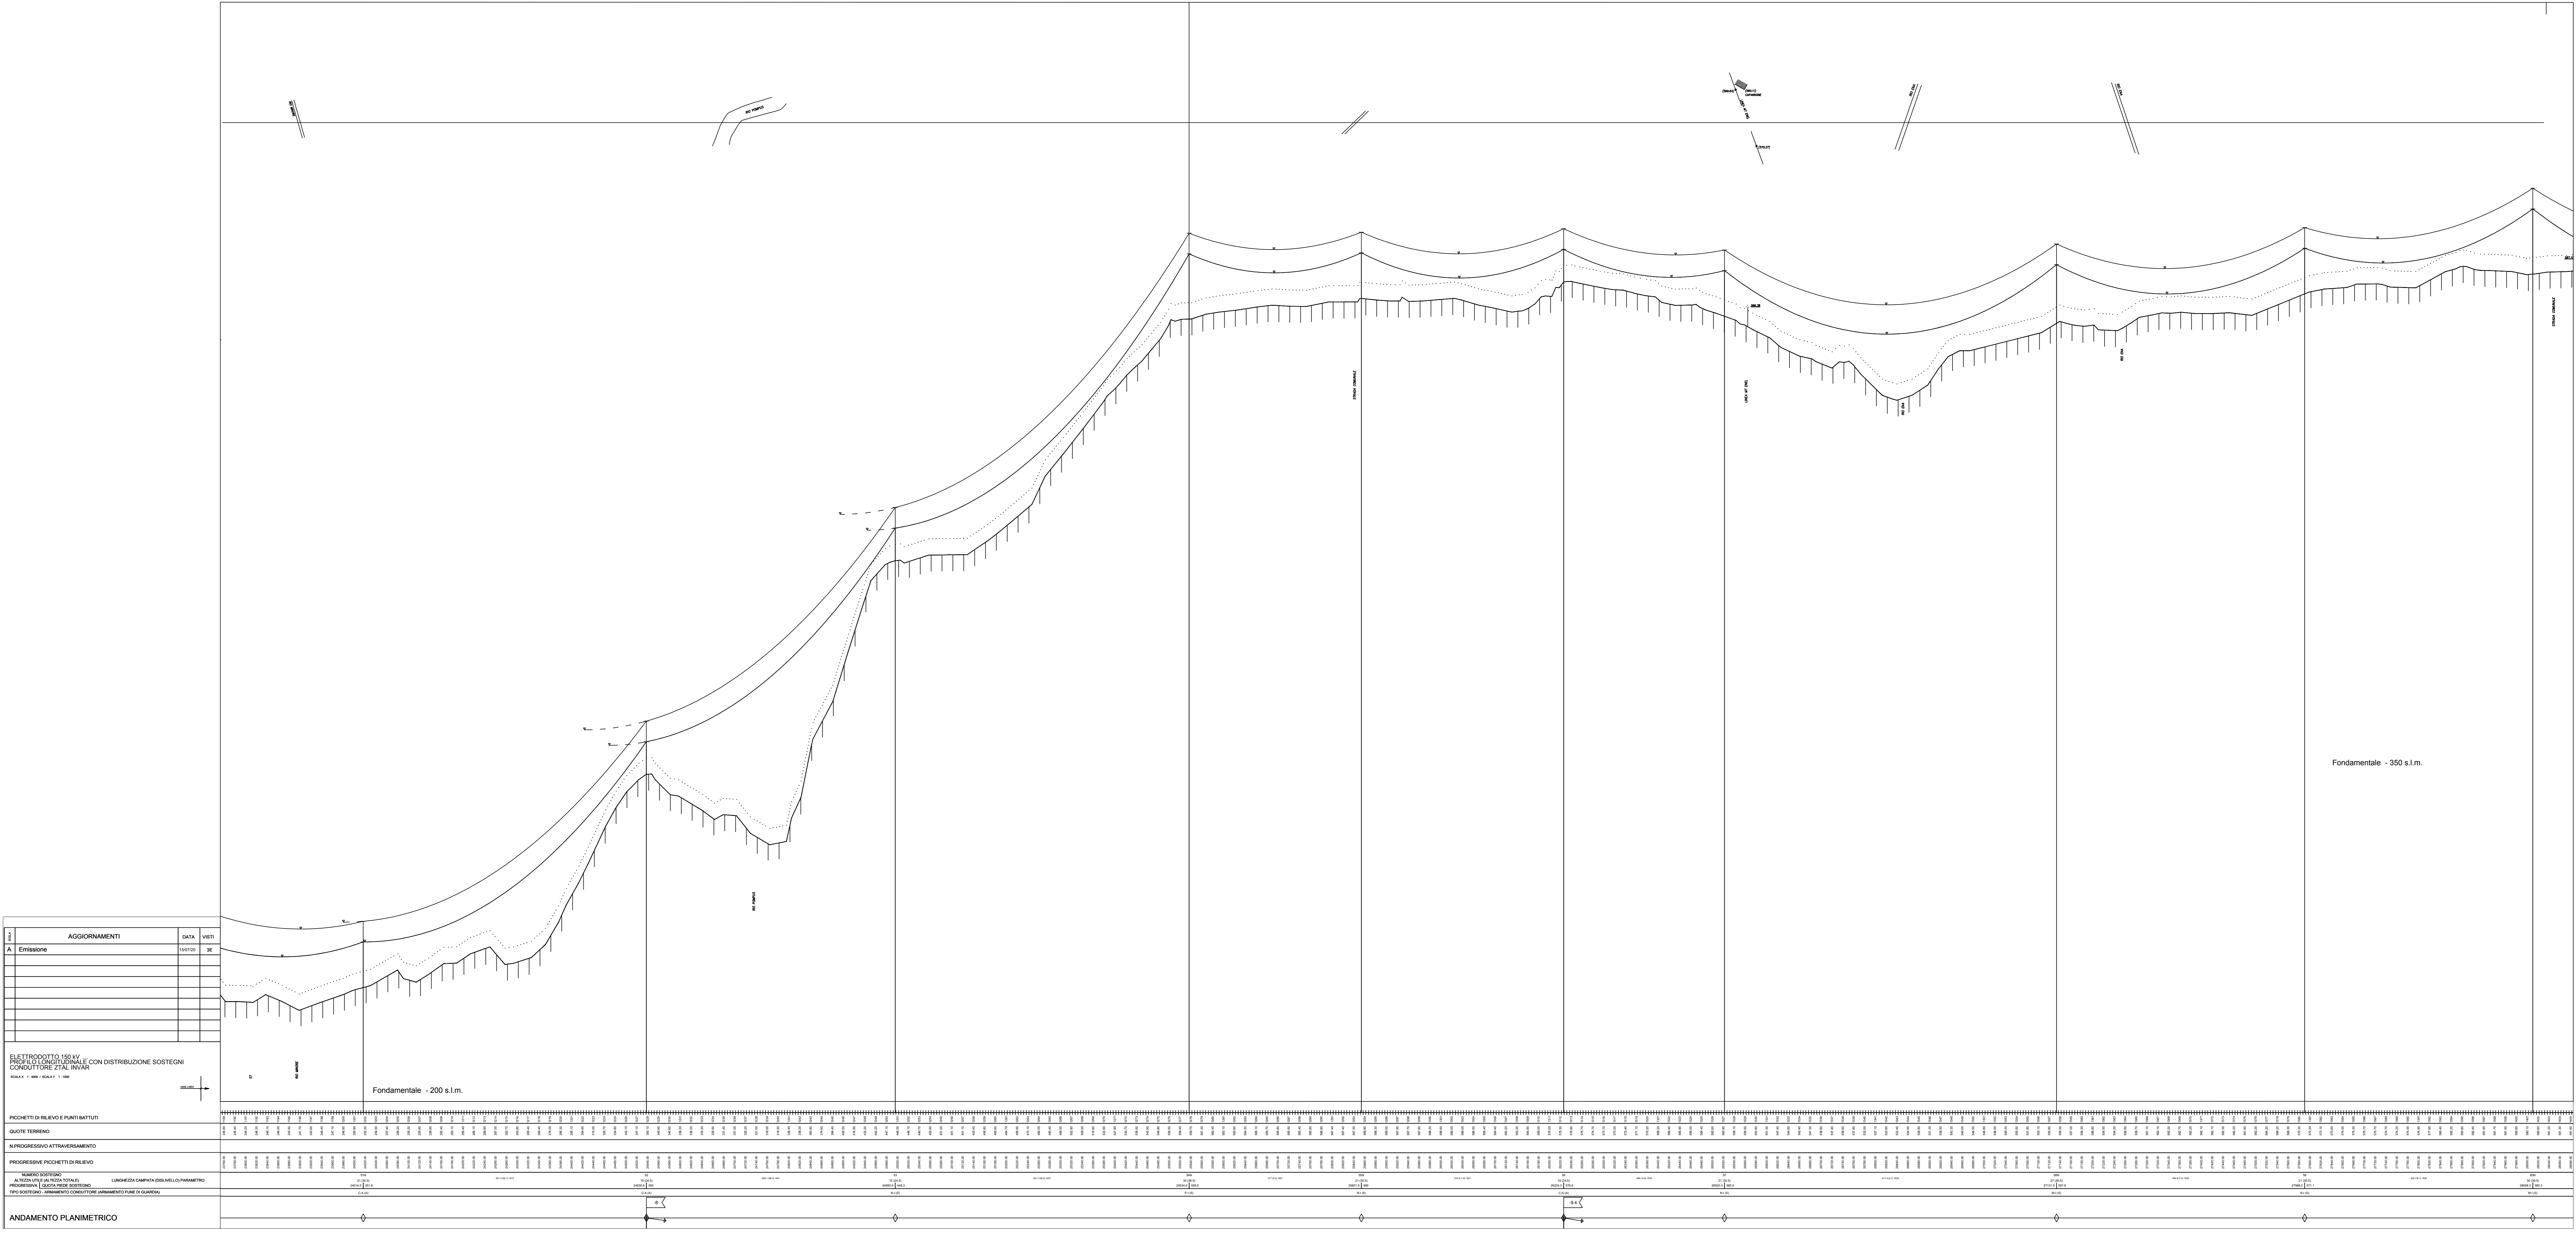

1	2	3	4	5	6																												
1																																	
H																																	
G																																	
F																																	
E																																	
D																																	
C																																	
B																																	
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td><td>Luigi Zito</td><td>Emissione</td><td>SE</td><td>020.20.01.W19</td> </tr> <tr> <td>Revisione</td><td></td><td>DATA</td><td>15/07/20</td><td></td> </tr> <tr> <td>Commissa</td><td>POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV</td><td>DESCRIZIONE</td><td>"Chiviani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"</td><td>Formato</td><td>B di 9</td> </tr> <tr> <td>Proponente</td><td>GREENENERGYSARDEGNA2</td><td>Titolo</td><td>Linea 366 "C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2"</td><td>IGL</td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">020.20.01.W19</td><td colspan="2"></td> </tr> </table>						Proprietà	Luigi Zito	Emissione	SE	020.20.01.W19	Revisione		DATA	15/07/20		Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV	DESCRIZIONE	"Chiviani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"	Formato	B di 9	Proponente	GREENENERGYSARDEGNA2	Titolo	Linea 366 "C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2"	IGL				020.20.01.W19			
Proprietà	Luigi Zito	Emissione	SE	020.20.01.W19																													
Revisione		DATA	15/07/20																														
Commissa	POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN 150 kV	DESCRIZIONE	"Chiviani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"	Formato	B di 9																												
Proponente	GREENENERGYSARDEGNA2	Titolo	Linea 366 "C.P. Buddusò - C.P. Siniscola 2"	IGL																													
		020.20.01.W19																															

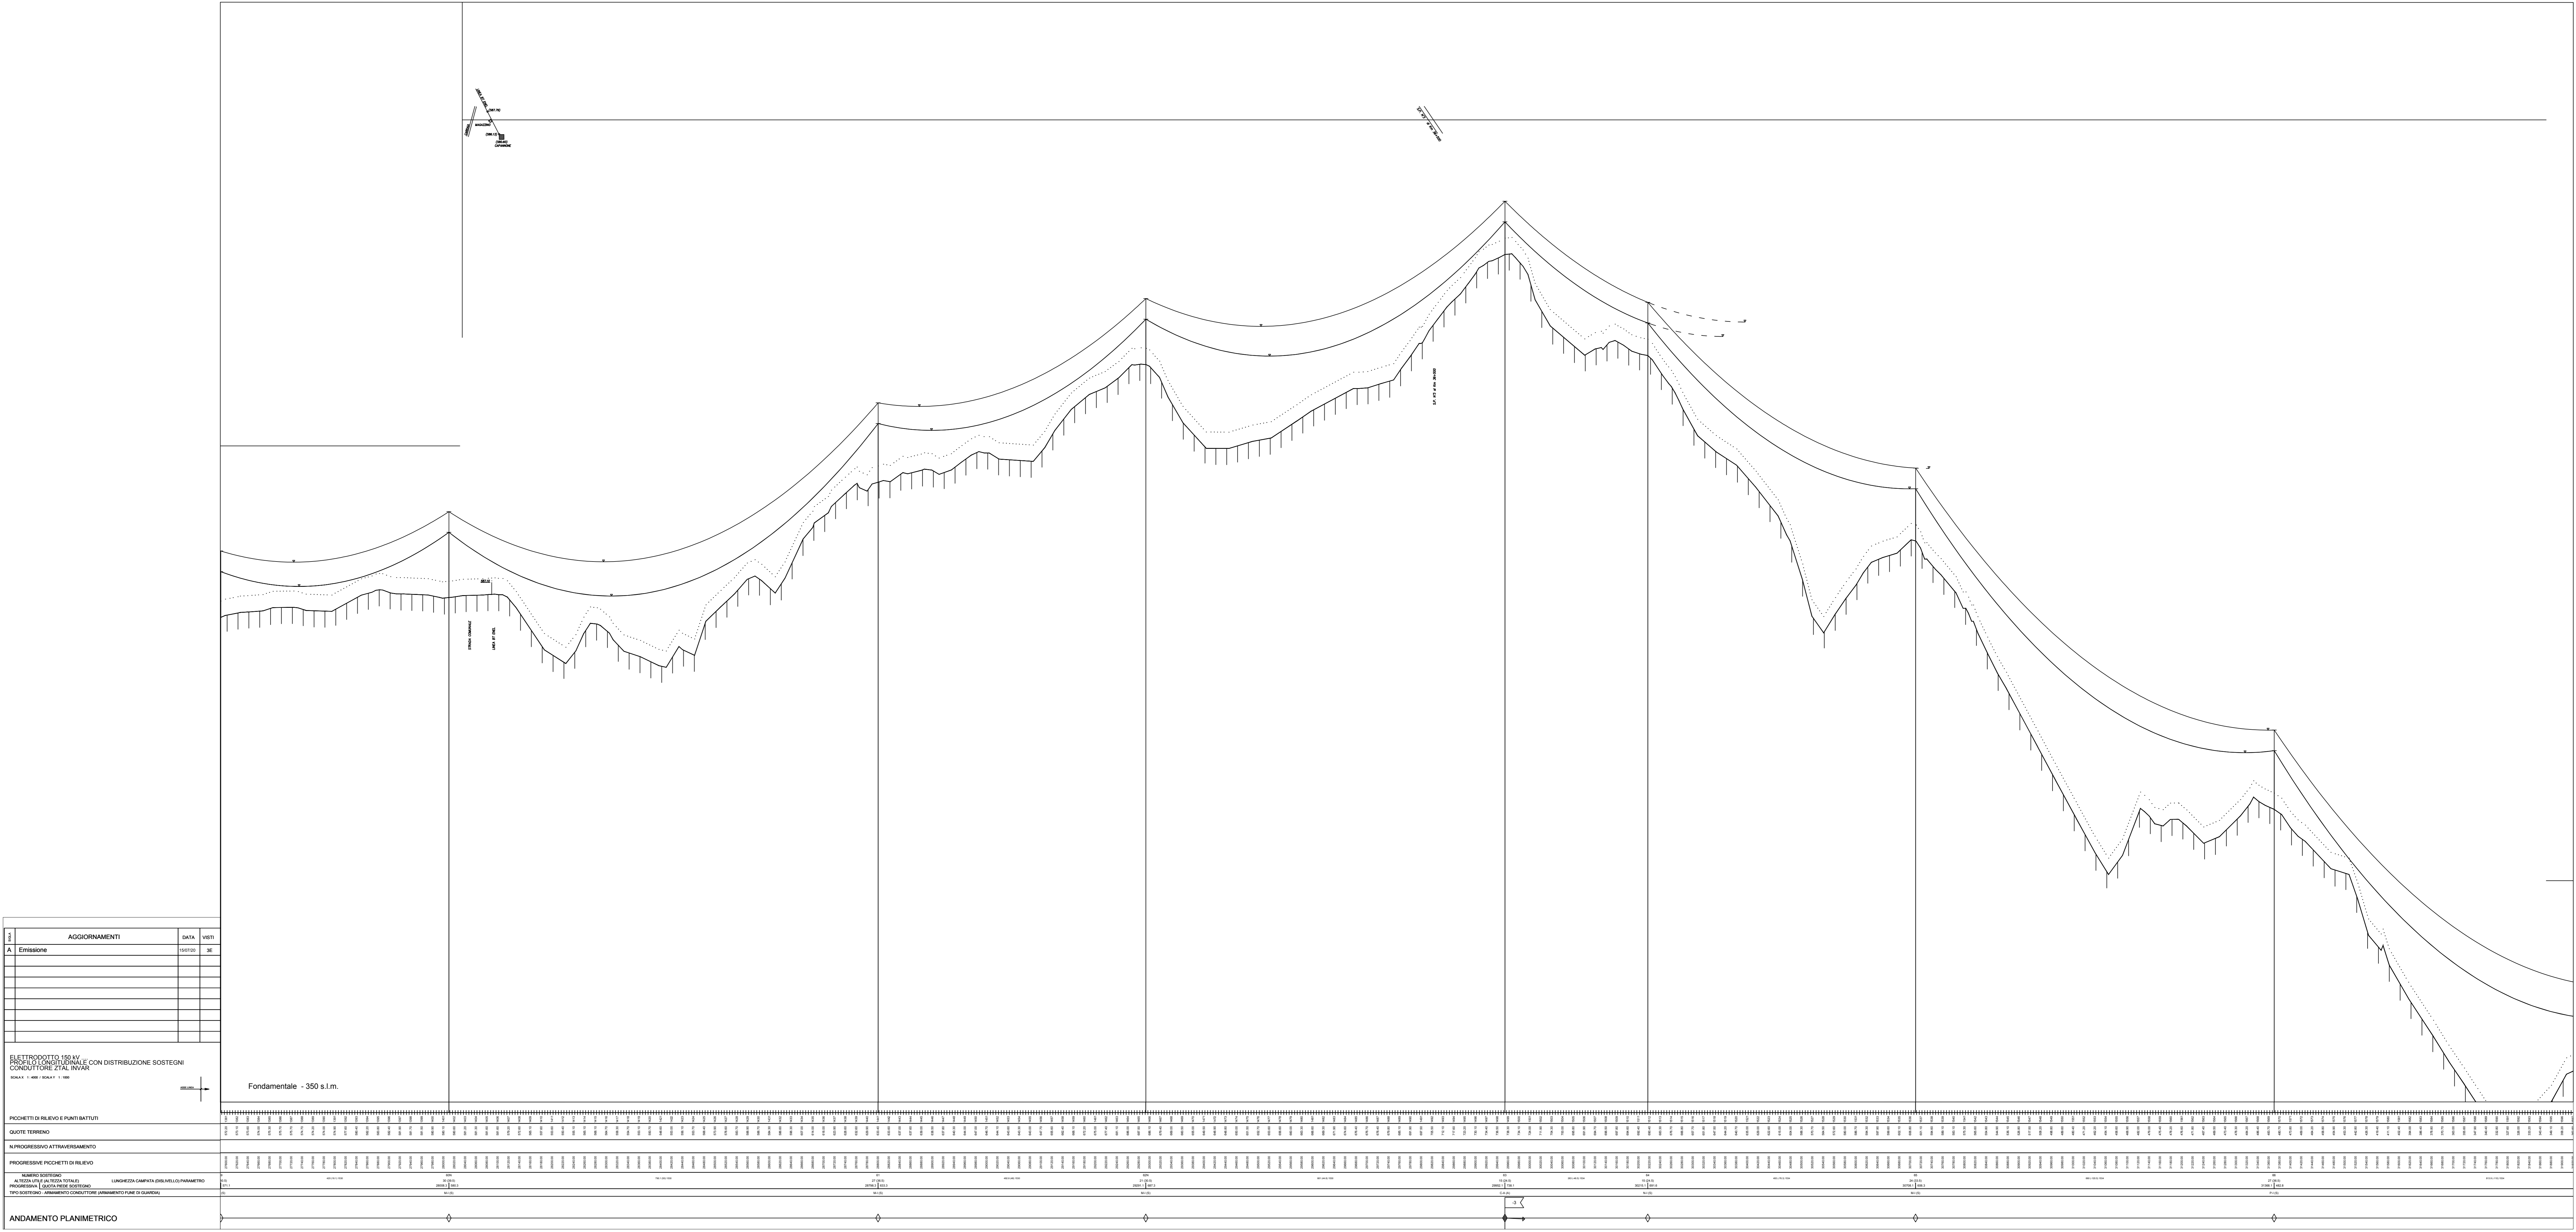

AGGIORNAMENTI	DATA	VERI
A Emissione	15/07/20	SE

ELETTRODOTTO 150 kV
 PROFILO LONGITUDINALE CON DISTRIBUZIONE SOSTEGNI
 CONDUTTORE ZITAL INVAR
 SCALA 1:400 (SCALE 1:100)

PROGRESSIVO	ALTEZZA SOSTEGNI	ALTEZZA ALTEZZA SOSTEGNI	PROFILO SOSTEGNI	ARMAMENTO CONDUTTORE	ARMAMENTO FUNE DI GUARDIA
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

1	2	3	4	5	6
I					
H					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A					

0	Luglio 2020	Emissione	SE	SE52
1				
2				
3				
4				
5				
6				

PROGETTISTA	COMMESSA	DESCRIZIONE	STATO	SCALE
GREENEYSARDEGNA2	POTENZIAMENTO ELETTRICO RTN 150 kV Chilometro Ovest-Buddusò-Stranica 2"		Emissione	1:1000
TECNICO	Trasmissione	Linea 366 "C.P. Buddusò - C.P. Stranica 2"	Firma	
REDAZIONE		Profilo longitudinale con distribuzione sostegni	Foglio	9 di 9
			MC	020.20.01.W19

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

