



**COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO**

*PROVINCIA DI FOGGIA*



**COMUNE DI CANDELA**

*PROVINCIA DI FOGGIA*

**Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nel comune di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)**

## PROGETTO DEFINITIVO

### Calcoli preliminari delle strutture - Aerogeneratori

COD. ID.				
Livello prog.	Tipo documentazione	N. elaborato	Data	Scala
PD	Definitiva	4.2.11.1.1	09 / 2020	-

Nome file				
-----------	--	--	--	--

#### REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	SETT. 2020	PRIMA EMISSIONE	GM	FS	FS

COMMITTENTE:



**SINERGIA EWR1 SRL**

Centro direzionale snc, Is. G1  
80143 Napoli (NA), Italia  
P.IVA 09486531214

**Sinergia EWR1 S.r.l.**

Centro Direzionale  
Is. G1 / Sc. C ,int. 58  
80143 Napoli  
p.iva 09486531214

PROGETTAZIONE:

**ING. FULVIO SCIA**

Centro Direzionale snc, Is. G1  
80143 Napoli (NA), Italia  
email: ing.scia@gmail.com



	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INFORMAZIONI INTRODUTTIVE</b>	<b>4</b>
1.1.	PREMESSA	4
1.2.	RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI	4
1.3.	METODO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA	4
	Sicurezza strutturale	4
	Sicurezza geotecnica	5
<b>2.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE OPERE</b>	<b>6</b>
2.1.	CARATTERISTICHE GENERALI	6
2.2.	PRESTAZIONI ATTESE E TIPOLOGIA STRUTTURALE	8
<b>3.</b>	<b>LOCALIZZAZIONE DEL SITO</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>INQUADRAMENTO GEOLOGICO</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>CONDIZIONI DI CARICO</b>	<b>13</b>
5.1.	ANALISI PRELIMINARE DEI CARICHI	13
5.2.	COMBINAZIONE DEI CARICHI	16
<b>6.</b>	<b>MATERIALI</b>	<b>17</b>
6.1.	CALCESTRUZZO	17
	Parametri di progetto	17
	Caratteristiche dei calcestruzzi	21
6.2.	ACCIAIO ARMATURE	22
	Caratteristiche acciaio armature	22
	Prescrizioni di cantiere	22
6.3.	RIEPILOGO MATERIALI	24
<b>7.</b>	<b>MODELLO STRUTTURALE</b>	<b>25</b>
7.1.	CERITERI DI MODELLAZIONE STRUTTURALE	25
	Metodo agli elementi finiti	25
	Condizioni al contorno	25
	Soluzione	26
	Informazioni sul codice di calcolo	26
<b>8.</b>	<b>DEFINIZIONE DEL MODELLO</b>	<b>27</b>
<b>9.</b>	<b>RISULTATI DELL'ANALISI STRUTTURALE</b>	<b>32</b>
9.1.	RISULTATI PALI	32
9.2.	RISULTATI ELEMENTI TIPO SHELL - PLINTO	33

	<p>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</p>	<p>Settembre 2020</p>
--	---	-----------------------

<b>10. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE .....</b>	<b>35</b>
<b>10.1. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU) .....</b>	<b>35</b>
Verifica di equilibrio del corpo rigido .....	35
Verifica della capacità portante.....	36
<b>10.2. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE).....</b>	<b>46</b>
Calcolo dei cedimenti .....	46
<b>11. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE .....</b>	<b>50</b>
<b>11.1. MANUALE D'USO .....</b>	<b>51</b>
<b>11.2. MANUALE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE .....</b>	<b>51</b>
Anomalie riscontrabili.....	51
Controlli e manutenzioni da effettuare .....	53

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

## 1. INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

### 1.1. PREMESSA

La società SINERGIA EWR1 S.r.l. è promotrice del progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza di 115 MW ubicato nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela, in provincia di Foggia.

Oggetto della presente relazione è la progettazione preliminare delle strutture a servizio degli aerogeneratori.

### 1.2. RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

Nel presente progetto strutturale viene fatto esplicito riferimento alla seguente documentazione tecnica e/o normativa:

- Verifiche strutturali e geotecniche:
  - IEC 61400-1 Third edition – Wind turbines, Part 1: Design requirements;
  - D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” (nel seguito D.M. 17/01/2018);
  - Circolare n. 7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019 – Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018.
- Durabilità materiali:
  - UNI EN 206-1, 2006 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità;
  - UNI EN 197-1, 2001 - Cemento - Composizione, specifiche e criteri di conformità;
  - UNI EN 11104, 2004 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità. Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1;
  - UNI EN 1992-1-1 - Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
- Stratigrafia, parametri geotecnici e geofisici del terreno di fondazione:
  - Relazione geologica a firma del dott. geol. Rocco Porsia.

### 1.3. METODO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA

La sicurezza sarà valutata col metodo semiprobabilistico agli stati limite basato sull'impiego dei coefficienti parziali di sicurezza (Rif.: D.M. 17/01/2018, punto 2.3). Tale metodo consiste nello svolgimento dei seguenti passaggi.

#### Sicurezza strutturale

- Si valutano i parametri descrittivi delle prestazioni attese, della tipologia strutturale e della macrozonazione e microzonazione dell'opera necessari alla definizione dei carichi di progetto da applicare alla stessa;

- Si valutano le resistenze caratteristiche  $X_k$  dei materiali strutturali caratterizzati da  $prob(X < X_k) = 0.05$  e le relative resistenze di calcolo  $X_d$  ottenute riducendo le prime con opportuni coefficienti di sicurezza  $X_d = \eta X_k / \gamma_M$ .

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

- Si valutano le azioni caratteristiche  $F_k$ , caratterizzate da  $prob(F > F_k) = 0.05$ , in funzione di macrozonazione, microzonazione e tipologia strutturale, per ciascun caso di carico significativo.
- Amplificando le azioni caratteristiche con opportuni coefficienti di sicurezza  $\gamma_F \geq 1$  e  $\psi_F \leq 1$ , si determinano le azioni di calcolo per ciascuna combinazione di carico strutturale significativa:

$$F_d = \gamma_F \psi_F F_k$$

- Utilizzando un modello strutturale (di dimensioni  $a_d$  e materiali  $X_d$ ) validato dai metodi della Scienza delle Costruzioni, si determinano gli effetti  $E_d = E(F_d, a_d)$  delle azioni di calcolo  $F_d$  scegliendo opportunamente metodi di analisi e modellazione strutturale correlati alle tipologie di azione e struttura.

Le dimensioni  $a_d$  e i materiali  $X_d$  della struttura sono accettabili se, per ciascuno stato limite strutturale significativo R, le relative azioni di calcolo  $F_d$  provocano effetti  $E_d$  inferiori alle resistenze di calcolo  $R_d = R_k / \gamma_R$  ( $\gamma_R \geq 1$ ):

$$E_d = E(\gamma_F \psi_F F_k, a_d) \leq R_d = \frac{1}{\gamma_R} \cdot R \left( \eta \frac{X_k}{\gamma_M}, a_d \right)$$

Nella precedente relazione si considerano le combinazioni di carico strutturali relative all'approccio 2 che prevede l'uso dei seguenti coefficienti parziali:

stati limite SLE:  $\gamma_F = 1.00$

stati limite SLU tipo STR:  $\gamma_F = A1$ ;  $\gamma_M = M1$ ;  $\gamma_R = R1$

stati limite SLU tipo EQU (equilibrio):  $\gamma_F = EQU$ ;  $\gamma_M = M2$ ;  $\gamma_R = R1$

stati limite SLU tipo FAT:  $\gamma_F = 1.00$  per i carichi permanenti;  $\gamma_M = 1.00$

### Sicurezza geotecnica

- Si descrivono i risultati delle indagini in sito e in laboratorio sul terreno di fondazione eseguiti in numero e profondità commisurate, rispettivamente, alla variabilità del terreno e all'estensione dell'opera; si valuta inoltre la stabilità dei versanti anche in funzione della morfologia del suolo e al regime delle acque;
- Dagli elaborati di "Relazione geologica" e "Relazione geotecnica" si attingono i valori delle resistenze caratteristiche  $X_k$  dei terreni di fondazione, caratterizzate da  $prob(X < X_k) = 0.05$  e le relative resistenze di calcolo  $X_d$  ottenute riducendo le prime con opportuni coefficienti riduttori  $\eta \leq 1$  (letteratura tecnica) e di sicurezza  $\gamma_M \geq 1$ :

$$X_d = \frac{\eta X_k}{\gamma_M}$$

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

- Si determinano le azioni di calcolo  $F_d = \gamma_F \psi_F F_k$  per ciascuna combinazione di carico geotecnica significativa;
- Utilizzando un modello geotecnico (di dimensioni  $a_d$  e materiali  $X_d$ ) validato dai metodi della Geotecnica, si determinano gli effetti  $E_d = E(F_d, a_d)$  delle azioni di calcolo  $F_d$  scegliendo opportunamente metodi di analisi e modellazione strutturale correlati alle tipologie di azione e di terreno.


Le dimensioni  $a_d$  e i materiali  $X_d$  della struttura sono accettabili se, per ciascuno stato limite geotecnico significativo R, le relative azioni di calcolo  $F_d$  provochino effetti  $E_d$  inferiori alle resistenze di calcolo  $R_d = R_k / \gamma_R$  ( $\gamma_R \geq 1$ ):

$$E_d = E(\gamma_F \psi_F F_k, a_d) \leq R_d = \frac{1}{\gamma_R} \cdot R \left( \eta \frac{X_k}{\gamma_M}, a_d \right)$$

## 2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

### 2.1. CARATTERISTICHE GENERALI

Il presente lavoro progettuale ha per oggetto le strutture di fondazione di un aerogeneratore tipo SG 6.0 – 170, potenza variabile da 6 a 6.2 MW, prodotto dalla Siemens Gamesa, di cui di seguito in maniera indicativa si riportano le dimensioni.

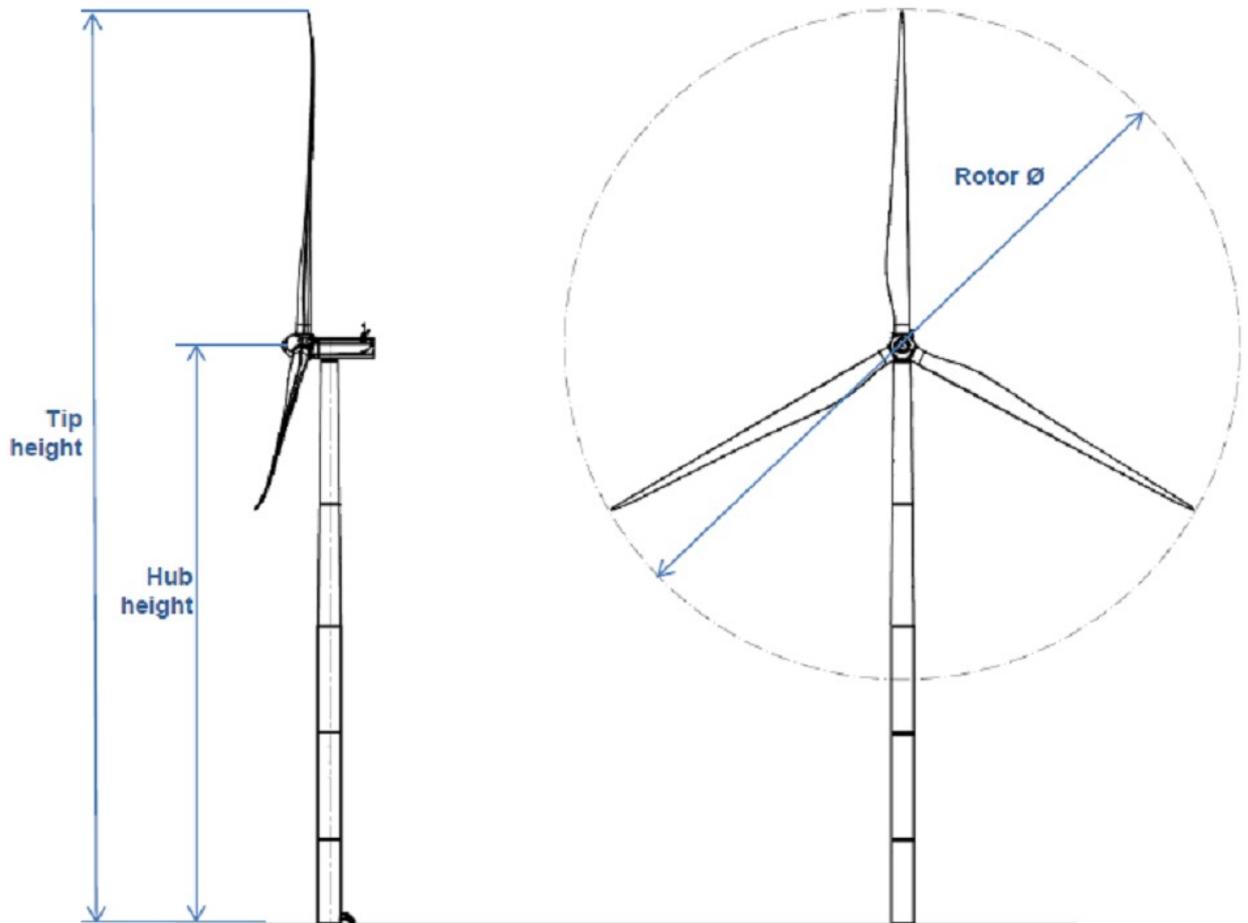

Tip height	200 m
Hub height	115 m
Rotor $\phi$	170 m

La torre è ancorata alla struttura fondale mediante gabbia d'ancoraggio e tirafondi. La flangia di base della torre (flangia superiore della gabbia d'ancoraggio) è collegata dai tirafondi ad una piastra anulare annegata nel getto (flangia inferiore della gabbia d'ancoraggio).

La suddetta struttura di fondazione, quindi, è costituita da plinto su pali, realizzati in conglomerato cementizio armato gettato in opera.

Si sceglie per il plinto la forma tronco-conica in quanto questa consente l'uniformità delle sollecitazioni trasmesse alla fondazione al variare della direzione del vento e consente l'ottimizzazione dell'area di impronta con conseguente minori quantità di armature e di calcestruzzo da impiegare.

Il plinto si presenta circolare in pianta con diametro pari a 22 metri e altezza variabile da un minimo di 120 cm sul perimetro esterno ad un massimo di 300 cm nella zona centrale.

Il plinto presenta una cavità assiale non armata per consentire il posizionamento dei cavi di collegamento dell'aerogeneratore alla linea elettrica. Tale zona sarà priva di armature e, di conseguenza, considerata non strutturale.

	<p>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</p>	<p>Settembre 2020</p>
--	---	-----------------------

La parte profonda della struttura fondale è costituita da n. 17 pali in c.a., trivellati, aventi diametro pari a 1 metro e lunghezza pari a 22 metri.

L'interasse tra i pali è stato tenuto al minore valore possibile per contenere e distribuire le sollecitazioni, rispettando comunque la condizione  $i > 3d$  ( $d$ =diametro) affinché l'influenza reciproca dei pali vicini non riduca la capacità portante dei pali stessi.

Note le forze trasmesse dalla torre alla sommità del plinto, nonché il peso della fondazione e del terreno di riporto, si ricavano le condizioni di carico all'interfaccia plinto-suolo.

La sicurezza a ribaltamento dell'intero sistema struttura-fondazione è garantita da un diametro sufficientemente grande del plinto di fondazione e dalla presenza dei pali disposti in vicinanza del bordo esterno, in corrispondenza delle zone ove occorre un maggiore supporto a sforzo normale verticale.

Il diametro, il numero e la profondità dei pali sono tali che le sollecitazioni trasmesse alla testa dei medesimi non comportino la rottura del terreno, la crisi della sezione del palo ed il punzonamento della platea di fondazione.

## 2.2. PRESTAZIONI ATTESE E TIPOLOGIA STRUTTURALE

Proprietà della costruzione:

Tipo di costruzione	Ordinaria
Classe d'uso	IV
Vita nominale	$V_N = 50$ anni
Coefficiente d'uso	$C_U = 2.0$
Periodo di riferimento	$V_R = V_N * C_U = 100$ anni
Altezza mozzo	115 metri

La struttura possiede le seguenti caratteristiche:

- Struttura in elevazione

Materiale:	acciaio
Tipologia strutturale:	a mensola / pendolo inverso
Regolarità in pianta:	no
Regolarità in altezza:	no

- Struttura di fondazione

Tipologia geotecnica:	profonda (pali trivellati, grande diametro)
Tipologia strutturale:	plinto/platea su pali
Prof. piano di posa plinto:	2.70 m
Diametro plinto:	22.00 metri
Altezza massima plinto:	3.00 m
Diametro pali:	1.00 metro
Comportam. strutturale:	non dissipativo

## 3. LOCALIZZAZIONE DEL SITO

L'opera sarà ubicata nella seguente località:

Regione:	Puglia
Provincia:	Foggia
Comune:	Rocchetta Sant'Antonio / Candela

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

Dal punto di vista cartografico, l'asse degli aerogeneratori (e quindi dei plinti di fondazione) è collocato alle seguenti coordinate in WGS 84-UTM 33N:

WTG	E	N
WTG1	540621,00	4555066,00
WTG2	540953,00	4554515,00
WTG3	541356,00	4553813,00
WTG4	539748,00	4553603,00
WTG5	537857,00	4553438,00
WTG6	540077,00	4552387,00
WTG7	541642,00	4552883,00
WTG8	536882,00	4552278,00
WTG9	540837,00	4551608,00
WTG10	536817,00	4551242,00
WTG11	535784,00	4551241,00
WTG12	536193,00	4550300,00
WTG13	540935,00	4550305,00
WTG14	536386,00	4549165,00
WTG15	538091,00	4548550,00
WTG16	538558,00	4548326,00
WTG17	538955,00	4547789,00
WTG18	543802,00	4550349,00
WTG19	543331,00	4549780,00

Dal punto di vista catastale, l'asse dell'aerogeneratore ricade sulle seguenti particelle del Nuovo Catasto Terreni:

WTG	Foglio	Particella	Comune
WTG1	1	114	Rocchetta
WTG2	1	53	Rocchetta
WTG3	24	25	Candela
WTG4	1	235	Rocchetta
WTG5	2	97	Rocchetta
WTG6	8	68	Rocchetta
WTG7	28	11	Candela
WTG8	4	19	Rocchetta
WTG9	10	28	Rocchetta
WTG10	14	107	Rocchetta
WTG11	14	94	Rocchetta
WTG12	16	1	Rocchetta
WTG13	26	22-423	Rocchetta
WTG14	16	84 - 127	Rocchetta
WTG15	28	29	Rocchetta
WTG16	29	830	Rocchetta

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

WTG17	29	905	Rocchetta
WTG18	31	105 - 122	Rocchetta
WTG19	31	188	Rocchetta

#### 4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Di seguito si riporta una descrizione sintetica ma significativa dei litotipi individuati per le varie aree di intervento. Per maggiori dettagli di carattere geologico si faccia utile riferimento all'elaborato di Relazione geologica.

PUNTO DI INDAGINE	LITOLOGIA
<b>Coordinate geografiche</b>	
AEROGENERATORE WTG1 Lat. 41.145896° Long. 15.484068°	Ghiaie e sabbie argillose, localmente torbose. In profondità argille e argille marnose grigio azzurrognole
AEROGENERATORE WTG2 Lat. 41.140916° Long. 15.487987°	Calcari microgranulari biancastri o giallastri, calcareniti e breccie calcaree di colore chiaro, calcari marnosi biancastri, marne ed argilloscisti bianco-giallastri, calcari pulverulenti organogeni (tipo "craie"), arenarie giallastre, livelli di puddinghe poligeniche ed orizzonti di diaspro rosato
AEROGENERATORE WTG3 Lat. 41.134572° Long. 15.492742°	Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e breccie calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori
AEROGENERATORE WTG4 Lat. 41.132761° Long. 15.473570°	Calcari microgranulari biancastri o giallastri, calcareniti e breccie calcaree di colore chiaro, calcari marnosi biancastri, marne ed argilloscisti bianco-giallastri, calcari pulverulenti organogeni (tipo "craie"), arenarie giallastre, livelli di puddinghe poligeniche ed orizzonti di diaspro rosato
AEROGENERATORE WTG5 Lat. 41.131365° Long. 15.451031°	Calcari microgranulari biancastri o giallastri, calcareniti e breccie calcaree di colore chiaro, calcari marnosi biancastri, marne ed argilloscisti bianco-giallastri, calcari pulverulenti organogeni (tipo "craie"), arenarie giallastre, livelli di puddinghe poligeniche ed orizzonti di diaspro rosato
AEROGENERATORE WTG6 Lat. 41.121791° Long. 15.477410°	Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e breccie calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori
AEROGENERATORE WTG7 Lat. 41.126180° Long. 15.496086°	Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e breccie calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori
AEROGENERATORE WTG8 Lat. 41.121006° Long. 15.439345°	Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e breccie calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori

	<p>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</p>	<p>Settembre 2020</p>
--	---	-----------------------

<p>AEROGENERATORE WTG9 Lat. 41.114736° Long. 15.486412°</p>	<p>Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e brecciole calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori</p>
<p>AEROGENERATORE WTG10 Lat. 41.111632° Long. 15.438509°</p>	<p>Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e brecciole calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori</p>
<p>AEROGENERATORE WTG11 Lat. 41.111669° Long. 15.426205°</p>	<p>Marne calcaree, marne ed argille siltose, prevalentemente rossastre, con rare intercalazioni di brecciole calcaree, calcareniti, calcari biancastri, arenarie giallo-ocree e diaspri</p>
<p>AEROGENERATORE WTG12 Lat. 41.103112° Long. 15.430794°</p>	<p>Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e brecciole calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori</p>
<p>AEROGENERATORE WTG13 Lat. 41.102994° Long. 15.487492°</p>	<p>Arenarie quarzose, sabbie e sabbie argillose</p>
<p>AEROGENERATORE WTG14 Lat. 41.092942° Long. 15.433252°</p>	<p>Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e brecciole calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori</p>
<p>AEROGENERATORE WTG15 Lat. 41.087324° Long. 15.453515°</p>	<p>Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e brecciole calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori</p>
<p>AEROGENERATORE WTG16 Lat. 41.085284° Long. 15.459061°</p>	<p>Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e brecciole calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori</p>
<p>AEROGENERATORE WTG17 Lat. 41.080428° Long. 15.463754°</p>	<p>Marne calcaree, marne ed argille siltose, prevalentemente rossastre, con rare intercalazioni di brecciole calcaree, calcareniti, calcari biancastri, arenarie giallo-ocree e diaspri</p>
<p>AEROGENERATORE WTG18 Lat. 41.103241° Long. 15.521637°</p>	<p>Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e brecciole calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori</p>
<p>AEROGENERATORE WTG19 Lat. 41.098141° Long. 15.515988°</p>	<p>Argille e marne argillose, prevalentemente siltose. Subordinatamente a luoghi affiorano calcari marnosi, calcareniti, brecce e brecciole calcaree, arenarie, sabbie e molasse, puddinghe e diaspri varicolori</p>

Di seguito si riporta la classificazione del sottosuolo per tutti i siti di installazione ai sensi della tabella n.3.2.II del D.M. 17 gennaio 2018. Per maggiori dettagli in merito alle risultanze delle prove MASW si faccia utile riferimento all'elaborato di Relazione geologica.

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

PUNTO DI INDAGINE	CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE
AEROGENERATORE WTG1	C
AEROGENERATORE WTG2	C
AEROGENERATORE WTG3	C
AEROGENERATORE WTG4	C
AEROGENERATORE WTG5	C
AEROGENERATORE WTG6	B
AEROGENERATORE WTG7	B
AEROGENERATORE WTG8	C
AEROGENERATORE WTG9	C
AEROGENERATORE WTG10	C
AEROGENERATORE WTG11	C
AEROGENERATORE WTG12	C
AEROGENERATORE WTG13	C
AEROGENERATORE WTG14	C
AEROGENERATORE WTG15	B
AEROGENERATORE WTG16	C
AEROGENERATORE WTG17	C
AEROGENERATORE WTG18	C
AEROGENERATORE WTG19	C

Per questa fase preliminare si assume quale categoria di sottosuolo la categoria C valida per tutti i siti di installazione.

Per ciò che attiene la classificazione delle condizioni topografiche secondo quanto previsto nella tabella 3.2.III delle NTC, poiché i siti di installazione sono ubicati in area pianeggiante o caratterizzata da lievi pendenze, l'area d'intervento può essere preliminarmente classificata come appartenente alla categoria 'T1'.

Di seguito si riportano i valori dei parametri geotecnici medi generali delle formazioni affioranti nell'area di installazione di ciascun aerogeneratore. Tali parametri si ritengono validi in questa fase di progettazione strutturale preliminare.




<b>PARAMETRI GEOTECNICI MEDI GENERALI DELLE FORMAZIONI AFFIORANTI NELL'AREA DI CIASCUN AEROGENERATORE</b>			
<b>AEROGENERATORE</b>	<b>Peso di volume naturale <math>\gamma_n</math> (kN/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Angolo d'attrito interno <math>\phi'</math> (°)</b>	<b>Coesione drenata <math>c'</math>(kPa)</b>
WTG1 WTG2 WTG4 WTG5 WTG13	18,14 – 19,12	24 - 26	4,90 – 9,81
WTG3 WTG6 WTG7 WTG8 WTG9 WTG10 WTG11 WTG12 WTG14 WTG15 WTG16 WTG17 WTG18 WTG19	18,14 – 19,12	18 - 20	9,81 – 14,71

## 5. CONDIZIONI DI CARICO

### 5.1. ANALISI PRELIMINARE DEI CARICHI

Per la definizione delle condizioni di carico che la torre genera sul plinto di fondazione, viene adottato un sistema di riferimento triassiale avente asse x concorde alla direzione e al verso del vento, asse y ortogonale ad esso nel piano della sezione trasversale della torre, asse z posto in coincidenza con l'asse della torre, con verso positivo verso l'alto.

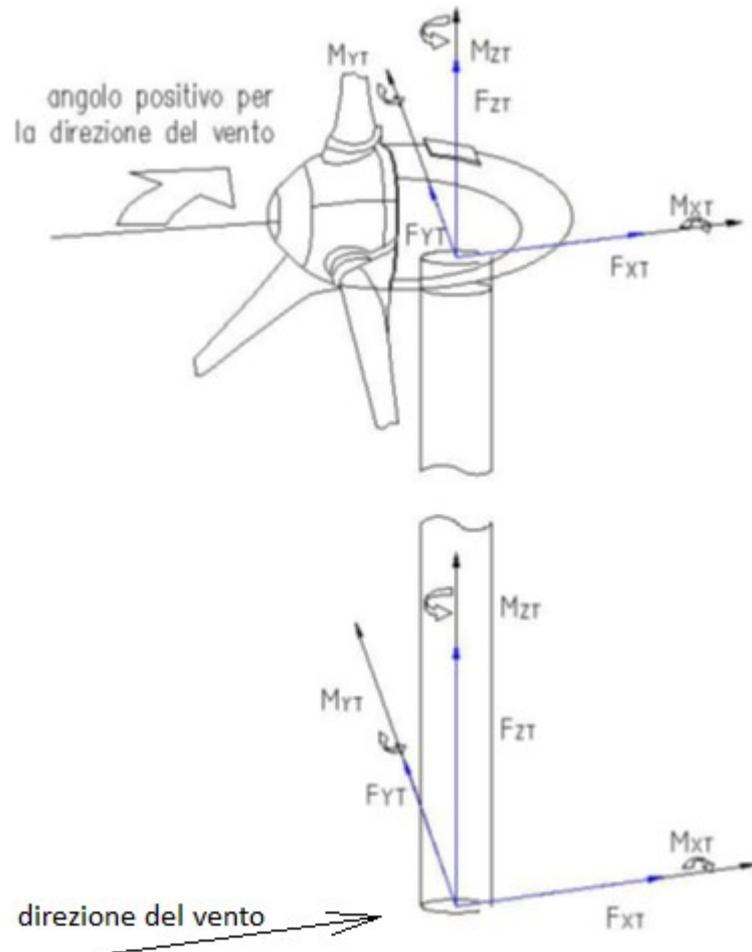

Il peso proprio degli elementi strutturali in conglomerato cementizio armato costituenti la struttura di fondazione è calcolato automaticamente dal software di calcolo adoperato, considerando un peso per unità di volume di calcestruzzo armato pari a 25.00 kN/m<sup>3</sup>.

La pressione esercitata sul plinto di fondazione dal sovrastante terreno di riempimento è calcolata considerando un peso per unità di volume del suddetto terreno pari a 18.00 kN/m<sup>3</sup>.

Dall'analisi dei carichi agenti sulla struttura in elevazione si evincono le seguenti reazioni che il vincolo di base della torre imprime su di essa.



Comb.	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Mx [kN*m]	My [kN*m]	Mz [kN*m]
SLU 15	-831.9	0.0	4401.9	-0.7	-72466.0	-768.7
SLU 19	-193.2	0.0	5908.5	-0.8	-5612.8	-934.0
SLU 21	-323.1	0.0	5028.5	-5.5	-22648.8	-6153.4
SLU 22	-831.9	0.0	5218.5	-0.7	-72466.0	-768.7
SLE RA 4	-209.6	0.0	4481.9	-2.2	-11789.1	-2495.4
SLE RA 6	-174.9	0.0	4121.9	-4.3	-8493.7	-4810.5
SLE RA 7	-667.5	0.0	4191.9	-2.0	-59528.3	-2305.0
SLE FR 4	-127.8	0.0	4481.9	-2.2	-6600.6	-2495.4
SLE FR 6	-93.1	0.0	4121.9	-4.3	-3305.1	-4810.5
SLE FR 7	-585.7	0.0	4191.9	-2.0	-54339.8	-2305.0
SLE QP 4	-117.5	0.0	4481.9	-2.2	-5952.0	-2495.4
SLE QP 6	-82.8	0.0	4121.9	-4.3	-2656.6	-4810.5
SLE QP 7	-575.4	0.0	4191.9	-2.0	-53691.2	-2305.0

SLU 15	Comb. SLU	massimizza Fx e My con Fz min
SLU 19	Comb. SLU	massimizza Fz
SLU 21	Comb. SLU	massimizza Mz
SLU 22	Comb. SLU	massimizza Fx e My con Fz max
SLE RA 4	Comb. SLE rara	massimizza Fz
SLE RA 6	Comb. SLE rara	massimizza Mz
SLE RA 7	Comb. SLE rara	massimizza Fx e My
SLE FR 4	Comb. SLE freq.	massimizza Fz
SLE FR 6	Comb. SLE freq.	massimizza Mz
SLE FR 7	Comb. SLE freq.	massimizza Fx e My
SLE QP 4	Comb. SLE q. perm.	massimizza Fz
SLE QP 6	Comb. SLE q. perm.	massimizza Mz
SLE QP 7	Comb. SLE q. perm.	massimizza Fx e My

Di seguito si riportano i carichi che la torre imprime sulla struttura di fondazione per le combinazioni di carico più gravose, ottenuti invertendo il segno alle sopra riportate reazioni vincolari.

Tali carichi sono considerati applicati al centro della fondazione all'altezza della superficie di estradosso della stessa.



Comb.	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Mx [kN*m]	My [kN*m]	Mz [kN*m]
SLU 15	831.9	0.0	-4401.9	0.7	72466.0	768.7
SLU 19	193.2	0.0	-5908.5	0.8	5612.8	934.0
SLU 21	323.1	0.0	-5028.5	5.5	22648.8	6153.4
SLU 22	831.9	0.0	-5218.5	0.7	72466.0	768.7
SLE RA 4	209.6	0.0	-4481.9	2.2	11789.1	2495.4
SLE RA 6	174.9	0.0	-4121.9	4.3	8493.7	4810.5
SLE RA 7	667.5	0.0	-4191.9	2.0	59528.3	2305.0
SLE FR 4	127.8	0.0	-4481.9	2.2	6600.6	2495.4
SLE FR 6	93.1	0.0	-4121.9	4.3	3305.1	4810.5
SLE FR 7	585.7	0.0	-4191.9	2.0	54339.8	2305.0
SLE QP 4	117.5	0.0	-4481.9	2.2	5952.0	2495.4
SLE QP 6	82.8	0.0	-4121.9	4.3	2656.6	4810.5
SLE QP 7	575.4	0.0	-4191.9	2.0	53691.2	2305.0

## 5.2. COMBINAZIONE DEI CARICHI

La tabella che segue riporta in maniera completa le combinazioni di carico implementate nel software di calcolo.

Ad eccezione dei casi di carico "Peso proprio fond." e "Ricoprimento fond.", tutte le altre condizioni di carico sono già rappresentative dei valori di calcolo dei carichi (valori fattorizzati) quindi, tali casi di carico, nella successiva tabella sono riportati con fattore parziale di sicurezza pari a 1.00.



		CASI DI CARICO														
		Peso proprio fond.	Ricoprimento fond.	SLU 15	SLU 19	SLU 21	SLU 22	SLE RA 4	SLE RA 6	SLE RA 7	SLE FR 4	SLE FR 6	SLE FR 7	SLE QP 4	SLE QP 6	SLE QP 7
COMBINAZIONI DI CARICO	SLU (a)	1.30	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLU (b)	1.30	1.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLU (c)	1.30	1.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLU (d)	1.30	1.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLE RA (a)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLE RA (b)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLE RA (c)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLE FR (a)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLE FR (b)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SLE FR (c)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	SLE QP (a)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	SLE QP (b)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	SLE QP (c)	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## 6. MATERIALI

### 6.1. CALCESTRUZZO

#### Parametri di progetto

In questa fase vengono determinati i seguenti parametri prestazionali di base che costituiscono la prescrizione del calcestruzzo a prestazione garantita:

- Classe di esposizione;
- Classe di resistenza;
- Classe di consistenza;
- Diametro massimo dell'aggregato.

Essi sono riportati in maniera evidente sugli elaborati grafici allegati.

Al fine di garantire le previste caratteristiche prestazionali e di durabilità della costruzione in progetto durante l'intera vita d'uso della struttura stessa, di seguito si procede alla definizione, oltre che delle idonee prescrizioni sui materiali da impiegare, anche dei valori dei copriferro idonei a fronteggiare le aggressioni ambientali.

A quanto suddetto sarà dato seguito in aderenza ai seguenti riferimenti normativi:

- D.M. 17/01/2018 - punto 4.1 - punto 11.2.11;

	<p>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</p>	<p>Settembre 2020</p>
--	---	-----------------------

- Circolare Ministeriale 21/01/2019 - punto C.4.1.6.1.3;
- UNI EN 206-1:2006 – “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità”;
- UNI 11104:2004 – “Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 206-1”;

Determinata la classe di appartenenza e la vita nominale dell'opera, si procederà di seguito alla definizione della tipologia di degrado che può verificarsi nei confronti del calcestruzzo armato. In questa fase saranno definiti l'ambiente di progetto, le sostanze aggressive presenti (nei confronti del calcestruzzo e dell'acciaio), e le misure progettuali per attenuare tali effetti. La UNI EN 11104:2004 associa le tipologie di degrado (degrado del calcestruzzo per cicli gelo-disgelo, corrosione delle barre di armatura innescato dai fenomeni di carbonatazione, ecc.) ai contesti ambientali (urbano, prossimità della costa, ecc.) e tramuta tutto in codificazioni standard definite “classi di esposizione ambientale”. In funzione delle classi di esposizione si possono ricavare le misure progettuali minime per garantire un materiale resistente al contesto d'uso. Ogni classe di esposizione può appartenere a tre possibili categorie (D.M. 17/01/2018, tab. 4.1.III): Condizioni ambientali ordinarie, aggressive, molto aggressive.

In definitiva, le norme UNI EN 11104:2004 e D.M. 17/01/2018 - punto 4.1, associano, rispettivamente, alla classe di esposizione e al tipo di struttura, la classe di resistenza minima da adoperare. Sarà adottata la maggiore delle due.

La lavorabilità dell'impasto viene garantita fornendo l'indicazione della classe di consistenza definita in funzione delle caratteristiche di ciascun getto (in verticale, inclinato, orizzontale, per spessori piccoli, medi, grossi, con finitura superficiale faccia a vista o grezza, etc.), e della conoscenza delle modalità di messa in opera del calcestruzzo adottate in fase esecutiva. Ciò è dovuto al fine di garantire una adeguata lavorabilità del calcestruzzo evitando qualsiasi aggiunta d'acqua in cantiere deleteria per la durabilità.

Le dimensioni massime dell'aggregato sono definibili in funzione dello spessore del copriferro, dell'interferro minimo delle armature metalliche e della dimensione minima dell'elemento strutturale.

La dimensione massima dell'aggregato deve essere scelta in modo che il calcestruzzo possa essere gettato e compattato attorno alle barre d'armatura senza pericolo di segregazione del calcestruzzo.

Secondo quanto stabilito dal D.M. 17/01/2018 e dalla relativa Circolare esplicativa, in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici, il diametro massimo dell'inerte deve essere tale che:

- $D_{max} < 1/4$  della dimensione minima dell'elemento strutturale, per evitare di aumentare la eterogeneità del materiale;
- $D_{max} < \text{dell'interferro (in mm)} - 5 \text{ mm}$ , per evitare che l'aggregato più grosso ostruisca il flusso del calcestruzzo attraverso i ferri di armatura;
- $D_{max} < 1,3$  dello spessore del copriferro, per evitare che tra i casseri e l'armatura sia ostruito il passaggio del calcestruzzo.

Il punto C.4.1.6.1.3 della Circolare Ministeriale del 21/01/2019 definisce il valore minimo del copriferro inteso come distanza minima tra la superficie dell'armatura più esterna e la faccia del calcestruzzo più prossima. Tale valore è funzione della classe di resistenza del calcestruzzo, dell'ambiente in cui è inserito, del tipo di elemento strutturale e barre di armatura e della tolleranza di posa. Il copriferro di seguito prescritto dovrà essere realizzato per mezzo di distanziatori in pasta di cemento fibrorinforzata.

## **PALI**

*Classe di resistenza (D.M. 17/01/2018 - punto 4.1)*

Strutture	Semplicemente armate
Classe di resistenza minima	C16/20

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

*Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006 - UNI 11104:2004)*

Denominazione della classe	XC4
Descrizione dell'ambiente	Ciclicamente asciutto e bagnato
Classe di resistenza minima	C32/40

Classe di resistenza adottata C32/40

*Classe di consistenza*

Mediante abbassamento al cono di Abrams	S4
---	----

*Copriferro (C.M. 21/01/2019 - punto C.4.1.6.1.3)*

Elemento strutturale	Pali di fondazione
Ambiente	Aggressivo
Tipo di armatura	Barre da c.a.
Copriferro minimo	35 mm
Tolleranza di esecuzione	10 mm
Copriferro minimo adottabile	45 mm

Copriferro adottato C = 75 mm

Il copriferro sarà realizzato con distanziatori in fibrocemento.

Diametro massimo degli inerti Dmax = 32 mm

dove:  $D_{max} = \min ( \frac{1}{4} L ; i - 5 ; 1.3 C )$  con "L" dimensione minima dell'elemento strutturale [mm], "i" interfero minimo [mm], "C" copriferro [mm].

**BASE PLINTO**

*Classe di resistenza (D.M. 17/01/2018 - punto 4.1)*

Strutture	Semplicemente armate
Classe di resistenza minima	C16/20

*Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006 - UNI 11104:2004)*

Denominazione della classe	XC4
Descrizione dell'ambiente	Ciclicamente asciutto e bagnato
Classe di resistenza minima	C32/40

Classe di resistenza adottata C32/40

*Classe di consistenza*

Mediante abbassamento al cono di Abrams	S5 per i primi 40 cm dal fondo plinto S4 per la restante parte superiore
---	---

*Copriferro (C.M. 21/01/2019 - punto C.4.1.6.1.3)*

Elemento strutturale	Base plinto
Ambiente	Aggressivo

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

Tipo di armatura	Barre da c.a.
Copriferro minimo	35 mm
Tolleranza di esecuzione	10 mm
Copriferro minimo adottabile	45 mm

Copriferro adottato C = 60 mm

Il copriferro sarà realizzato con distanziatori in fibrocemento.

Diametro massimo degli inerti Dmax = 20 mm

dove:  $D_{max} = \min ( \frac{1}{4} L ; i - 5 ; 1.3 C )$  con "L" dimensione minima dell'elemento strutturale [mm], "i" interferro minimo [mm], "C" copriferro [mm].

### **COLLO PLINTO**

*Classe di resistenza (D.M. 17/01/2018 - punto 4.1)*

Strutture	Semplicemente armate
Classe di resistenza minima	C16/20

*Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006 - UNI 11104:2004)*

Denominazione della classe	XC4
Descrizione dell'ambiente	Ciclicamente asciutto e bagnato
Classe di resistenza minima	C32/40

Classe di resistenza adottata C45/55

*Classe di consistenza*

Mediante abbassamento al cono di Abrams	S5
---	----

*Copriferro (C.M. 21/01/2019 - punto C.4.1.6.1.3)*

Elemento strutturale	Collo plinto
Ambiente	Aggressivo
Tipo di armatura	Barre da c.a.
Copriferro minimo	35 mm
Tolleranza di esecuzione	10 mm
Copriferro minimo adottabile	45 mm

Copriferro adottato C = 60 mm

Il copriferro sarà realizzato con distanziatori in fibrocemento.

Diametro massimo degli inerti Dmax = 20 mm

dove:  $D_{max} = \min ( \frac{1}{4} L ; i - 5 ; 1.3 C )$  con "L" dimensione minima dell'elemento strutturale [mm], "i" interferro minimo [mm], "C" copriferro [mm].

	<p>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</p>	<p>Settembre 2020</p>
--	---	-----------------------

### Caratteristiche dei calcestruzzi

#### C32/40

			<u>C32/40</u>
Classe di resistenza			
Resistenza caratteristica a compressione cubica	$R_{ck}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	40,00
Resistenza caratteristica a compressione cilindrica	$f_{ck} = 0.83 R_{ck}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	33,20
Resistenza media a compressione cilindrica	$f_{cm} = f_{ck} + 8$	[N/mm <sup>2</sup> ]	41,20
Coefficiente effetti di lungo termine	$\alpha_{cc}$	[-]	0,85
Coeff. di sicurezza parziale	$\gamma_c$	[-]	1,50
Resistenza di calcolo a compressione	$f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c$	[N/mm <sup>2</sup> ]	18,81
Resistenza media a trazione semplice	$f_{ctm} = 0.30 f_{ck}^{2/3}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	3,10
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{ctk} = 0.70 f_{ctm}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,17
Resistenza di calcolo a trazione	$f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c$	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,45
Resistenza media a trazione per flessione	$f_{ctm} = 1.2 f_{ctm}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	3,72
Modulo elastico	$E_{cm} = 22000(f_{cm}/10)^{0.3}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	33643
Coefficiente di Poisson	$\nu$	[-]	0,2
Coefficiente di dilatazione termica	$\alpha_T$	[°C <sup>-1</sup> ]	0,00001
Coefficiente di viscosità	$\phi$	[-]	1,70
Accorciamento $\epsilon_{c2}$	$\epsilon_{c2}$	[-]	0,00200
Accorciamento $\epsilon_{c3}$	$\epsilon_{c3}$	[-]	0,00175
Accorciamento $\epsilon_{c4}$	$\epsilon_{c4}$	[-]	0,00070
Accorciamento $\epsilon_{cu}$	$\epsilon_{cu}$	[-]	0,00350
Densità di massa	$\rho$	[kg/m <sup>3</sup> ]	240
Densità di peso	$\gamma$	[kN/m <sup>3</sup> ]	24

#### C45/55


			<u>C45/55</u>
Classe di resistenza			
Resistenza caratteristica a compressione cubica	$R_{ck}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	55,00
Resistenza caratteristica a compressione cilindrica	$f_{ck} = 0.83 R_{ck}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	45,65
Resistenza media a compressione cilindrica	$f_{cm} = f_{ck} + 8$	[N/mm <sup>2</sup> ]	53,65
Coefficiente effetti di lungo termine	$\alpha_{cc}$	[-]	0,85
Coeff. di sicurezza parziale	$\gamma_c$	[-]	1,50
Resistenza di calcolo a compressione	$f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c$	[N/mm <sup>2</sup> ]	25,87
Resistenza media a trazione semplice	$f_{ctm} = 0.30 f_{ck}^{2/3}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	3,83
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{ctk} = 0.70 f_{ctm}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	2,68
Resistenza di calcolo a trazione	$f_{ctd} = f_{ctk} / \gamma_c$	[N/mm <sup>2</sup> ]	1,79
Resistenza media a trazione per flessione	$f_{ctm} = 1.2 f_{ctm}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	4,60
Modulo elastico	$E_{cm} = 22000(f_{cm}/10)^{0.3}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	36416
Coefficiente di Poisson	$\nu$	[-]	0,2
Coefficiente di dilatazione termica	$\alpha_T$	[°C <sup>-1</sup> ]	0,00001
Coefficiente di viscosità	$\phi$	[-]	1,70
Accorciamento $\epsilon_{c2}$	$\epsilon_{c2}$	[-]	0,00200
Accorciamento $\epsilon_{c3}$	$\epsilon_{c3}$	[-]	0,00175
Accorciamento $\epsilon_{c4}$	$\epsilon_{c4}$	[-]	0,00070
Accorciamento $\epsilon_{cu}$	$\epsilon_{cu}$	[-]	0,00350



Densità di massa	$\rho$	[kg/m <sup>3</sup> ]	240
Densità di peso	$\gamma$	[kN/m <sup>3</sup> ]	24

## 6.2. ACCIAIO ARMATURE

### Caratteristiche acciaio armature

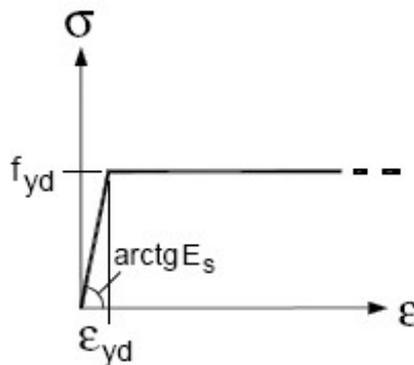

*Legame costitutivo acciaio armature*

Classe di resistenza			<u>B450C</u>
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tk}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	540,00
Resistenza caratteristica a snervamento	$f_{yk}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	450,00
Rapporto di sovrarresistenza	$k = f_{tk} / f_{yk}$	[-]	1,20
Allungamento uniforme al carico massimo	$\epsilon_{uk}$	[-]	0,07500
Modulo elastico	$E_s$	[N/mm <sup>2</sup> ]	200000
Coefficiente di sicurezza parziale	$\gamma_s$	[-]	1,15
Resistenza di calcolo a snervamento	$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$	[N/mm <sup>2</sup> ]	391,30
Resistenza di calcolo a rottura	$k f_{yd}$	[N/mm <sup>2</sup> ]	469,57
Allungamento di calcolo a snervamento	$\epsilon_{yd} = f_{yd} / E_s$	[-]	0,00196
Allungamento di calcolo a rottura	$\epsilon_{ud} = 0.9 \epsilon_{uk}$	[-]	0,06750
Densità di massa	$\rho$	[kg/m <sup>3</sup> ]	785,00
Densità di peso	$\gamma$	[kN/m <sup>3</sup> ]	78,50

### Prescrizioni di cantiere

Il diametro minimo di piegatura di una barra deve essere tale da evitare fessure nella barra e rottura del calcestruzzo all'interno della piegatura. A tale scopo, il diametro con cui piegare la barra (diametro del mandrino) non dovrà essere minore di un diametro minimo ammissibile pari a  $4\phi$  per  $\phi \leq 16$  mm e a  $7\phi$  per  $\phi > 16$  mm (UNI EN 1992-1-1:2005 - Eurocodice 2).




<i>valori m</i>		<i>valori M</i>		
Diametro barra $\phi$		Valore del ricoprimento minimo $c$ , normale al piano di piegatura		
$\phi \leq 16 \text{ mm}$	$\phi > 16 \text{ mm}$	$c > 100 \text{ mm e } c > 7 \phi$	$c > 50 \text{ mm e } c > 3 \phi$	$c \leq 50 \text{ mm e } c \leq 3 \phi$
4 $\phi$	7 $\phi$	10 $\phi$	15 $\phi$	20 $\phi$

Di seguito si riportano i diametri dei mandrini da adoperare per la piegatura delle barre di armatura previste in progetto. Si farà riferimento al mandrino piccolo "m" per le piegature a realizzare gomiti e uncini e mandrino grande "M" per le piegature a realizzare deviazioni e ancoraggi. Tali indicazioni sono riportate anche negli elaborati grafici progettuali.

Diametro barra $\phi$ [mm]	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
D. mandr. piccolo m [mm]	32	40	48	56	64	126	140	154	168	182	196	210	224
D. mandr. grande M [mm]	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600	640

La singola barra deve essere prolungata oltre l'estremità limite per la copertura dell'area minima necessaria ad assorbire le sollecitazioni, per un tratto pari alla lunghezza di ancoraggio. La lunghezza di ancoraggio deve essere non minore di  $20\phi$  con un minimo di 150 mm (D.M. 17/01/2018 - punto 4.1.2.3.10).

Per il caso in esame, la lunghezza di ancoraggio  $l_b$ , che deve essere tale da consentire il trasferimento della forza normale  $P=f_{yd}(\pi\phi^2/4)$ , è calcolata come segue:

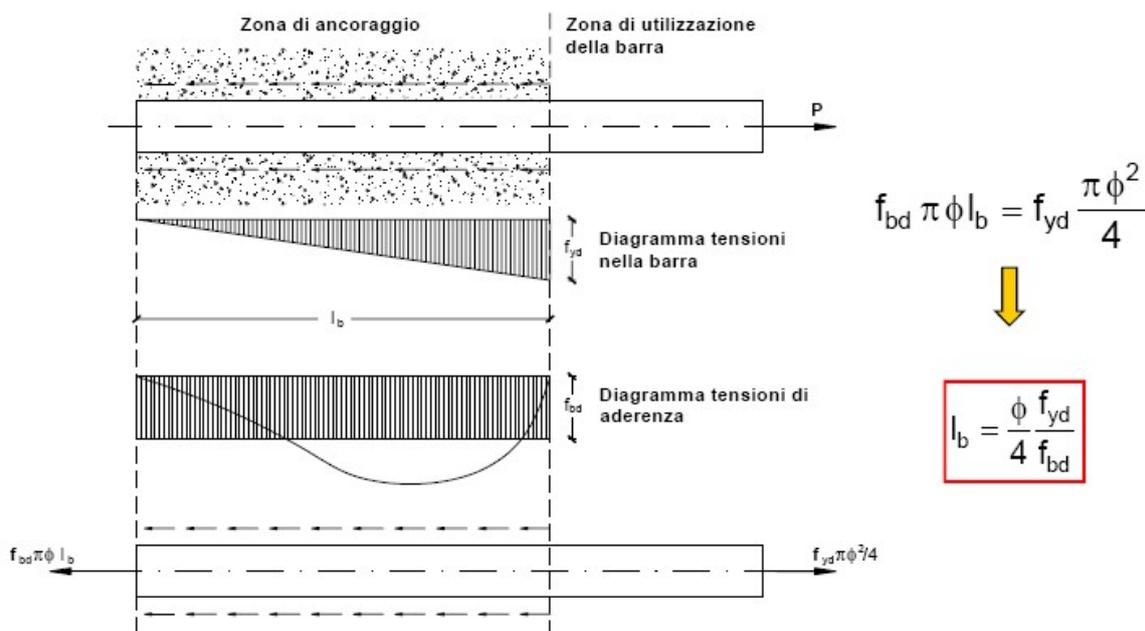



dove  $f_{bd}=f_{bk}/\gamma_c$  è la tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo e  $f_{bk}=2.25\eta f_{ctk}$  è la resistenza tangenziale caratteristica di aderenza ( $\eta=1$  per  $\phi \leq 32$  mm).

Dal procedimento sopra esposto si deducono le seguenti lunghezze di ancoraggio (per ancoraggio senza piega):


- base plinto (C32/40)  $\rightarrow l_b = 30 \phi$ ;
- collo plinto (C45/55)  $\rightarrow l_b = 25 \phi$ .

La continuità tra le barre sarà effettuata mediante sovrapposizione. La sovrapposizione deve avere una lunghezza almeno tale da garantire l'ancoraggio di ciascuna barra. Tale lunghezza di sovrapposizione la si assume, in questa sede, almeno pari a 2 volte la lunghezza di ancoraggio  $l_b$ . La distanza mutua (interfero) nella sovrapposizione sarà minore o uguale a 4 volte il diametro delle barre sovrapposte.

### 6.3. RIEPILOGO MATERIALI

Si riepilogano di seguito, in forma tabellare, le principali caratteristiche e quantità dei materiali da adoperare per la realizzazione delle opere in progetto.

Il materiale costituente riempimento al di sopra del plinto deve avere un peso minimo per unità di volume pari a 16 kN/m<sup>3</sup>.

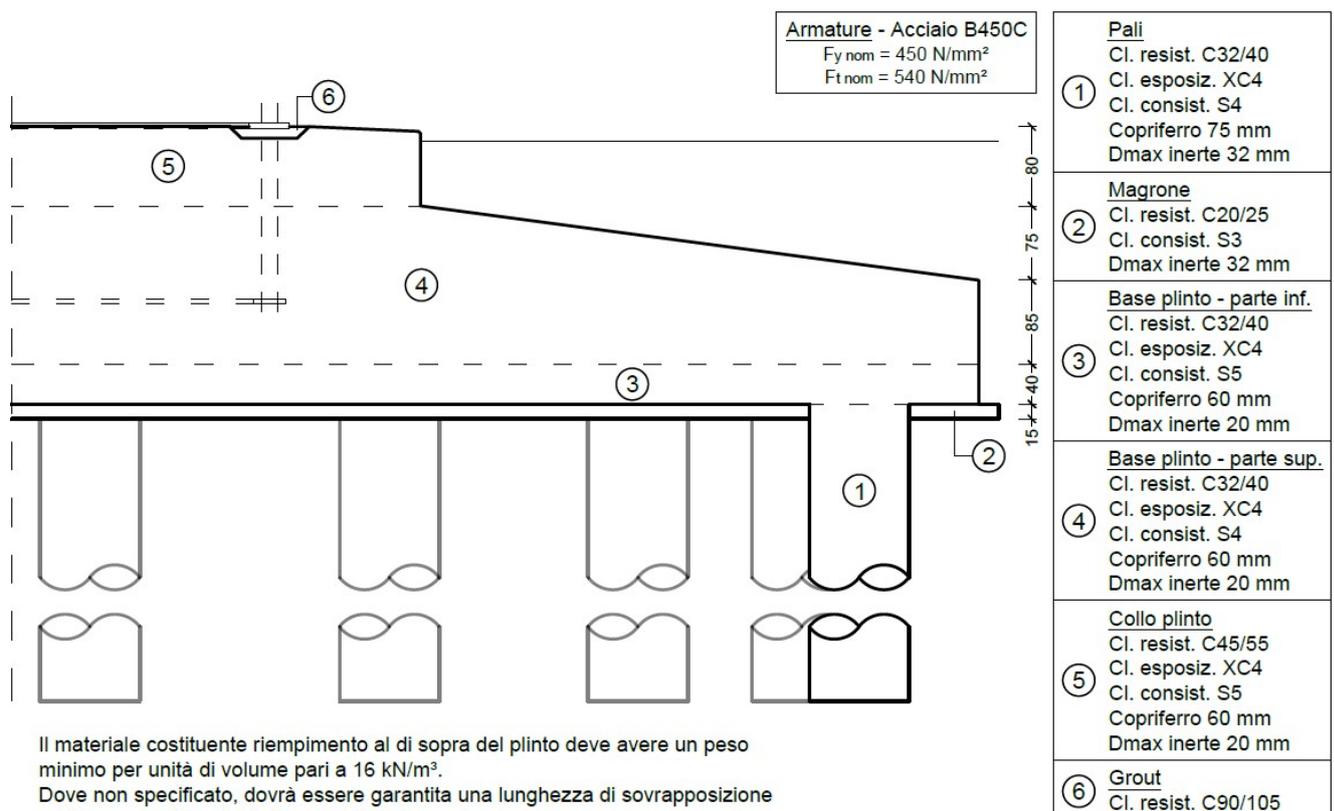

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

## 7. MODELLO STRUTTURALE

### 7.1. CRITERI DI MODELLAZIONE STRUTTURALE

#### Metodo agli elementi finiti

L'analisi strutturale viene effettuata con il Metodo degli Elementi Finiti (F.E.M.) in ambiente PRO\_SAP PROfessional Structural Analysis Program della 2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria S.r.l.

Tale metodo si basa sulla schematizzazione della struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un numero prefissato di punti denominati nodi. Ciascuno degli elementi finiti utilizzati per costruire il modello della struttura è un corpo solido caratterizzato da un materiale definito dai seguenti parametri.

coefficiente di Poisson	$\nu$ [-]
modulo di Young tangenziale	$G$ [daN/cm <sup>2</sup> ]
coefficiente di dilatazione termica	$\alpha$ [°K <sup>-1</sup> ]
peso specifico	$\gamma$ [daN/cm <sup>3</sup> ]
modulo di Young longitudinale	$E$ [daN/cm <sup>2</sup> ]

e da  $m$  nodi ciascuno dei quali ha  $g \leq 6$  gradi di libertà:

$$m = n^\circ \text{ nodi}$$

$g \leq 6 = n^\circ$  g.d.l. per nodo (3 traslazioni  $u_1, u_2, u_3$  e 3 rotazioni  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ , ovvero 3 forze  $f_1, f_2, f_3$  e 3 momenti  $m_1, m_2, m_3$ )

$$n = m * g = n^\circ \text{ g.d.l. dell'elemento finito.}$$

ed è definito dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento globale.

Per ogni elemento finito esiste una matrice  $n * n$  di rigidezza  $[K]_e$  che consente di definire il legame costitutivo dell'elemento finito tra il vettore delle forze  $\{f\}_e$  e il vettore degli spostamenti  $\{u\}_e$

$$[K]_e \{u\}_e = \{f\}_e \quad (I)$$

$$\{f\}_e = (\dots, f_1, f_2, f_3, m_1, m_2, m_3, \dots)$$

$$\{u\}_e = (\dots, u_1, u_2, u_3, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots)$$

#### Condizioni al contorno

Ogni elemento finito è sede di un sistema di spostamenti-deformazioni-tensioni indotto da tutte le azioni esterne (carichi), le azioni interne (trasmesse dagli altri elementi finiti) e le condizioni di vincolo.

Le 6 componenti di forza  $f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z$ , nei nodi comuni a più elementi sono pari alla somma delle componenti relative a tali elementi (equilibrio).

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

Le 6 componenti di spostamento nodale  $u_x, u_y, u_z, \varphi_x, \varphi_y, \varphi_z$ , nei nodi comuni a più elementi sono identiche (congruenza).

### Soluzione

Dopo aver operato per ciascun elemento finito una trasformazione di spostamenti nodali, forze nodali e matrice di rigidità, dalle coordinate locali (1,2,3) alle coordinate globali (x,y,z):

$$\begin{aligned} \{u\}_e &\rightarrow \{u\}_e^* = \{u_x, u_y, u_z, \varphi_x, \varphi_y, \varphi_z\} \\ \{f\}_e &\rightarrow \{f\}_e^* = \{f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z, \dots\} \\ [K]_e &\rightarrow [K]_e^* \end{aligned}$$

le relazioni (I) diventano:

$$[K]_e^* \{u\}_e^* = \{f\}_e^*$$

e possono essere assemblate in un'unica equazione matriciale del tipo:

$$[K] \{u\} = \{f\} \Rightarrow \{u\} = [K]^{-1} \{f\} \quad \text{(II)}$$

che definisce il legame costitutivo della struttura forze nodali  $\{f\}$  – spostamenti nodali  $\{u\}$  nel riferimento globale (x,y,z).

Secondo il Metodo degli Spostamenti, le incognite del problema sono le componenti di spostamento dei nodi del vettore  $\{u\}$  nel sistema di riferimento globale. La soluzione del problema si ottiene risolvendo il sistema di equazioni algebriche lineari (II) i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla struttura  $\{f\}$  opportunamente concentrati ai nodi:

- 1) determinazione degli spostamenti nodali  $\{u\}$  della struttura risolvendo la relazione (II), ovvero degli spostamenti  $u_x, u_y, u_z, \varphi_x, \varphi_y, \varphi_z$  di ogni nodo;
- 2) per trasformazione di coordinate, si risale alle componenti di spostamento locale  $(u_1, u_2, u_3, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$  dei nodi e quindi al vettore  $\{u\}_e$  di ciascun elemento finito;
- 3) dagli spostamenti  $\{u\}_e$ , utilizzando il legame costitutivo dell'elemento finito (I) si risale alle forze nodali  $\{f\}_e$ , da cui è possibile dedurre sollecitazioni, deformazioni e tensioni dell'elemento, riferite alla terna locale (1, 2, 3) dell'elemento stesso.

### Informazioni sul codice di calcolo

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo:

produttore: 2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria S.r.l., Ferrara

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

nome: PRO\_SAP PROfessional Structural Analysis Program  
 versione: PROFESSIONAL  
 codice utente: 001757/cli  
 nome utente: Massimo Magnotta  
 codice licenza: dsi3641  
 numero seriale: H622163X84664H4

Affidabilità dei codici utilizzati:

2S.I. ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.


E' possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al seguente link: <http://www.2si.it/Software/Affidabilità.htm>

Informazioni generali sull'elaborazione e giudizio motivato di accettabilità dei risultati:

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l'individuazione di errori di modellazione. Al termine dell'analisi un controllo automatico identifica la presenza di spostamenti o rotazioni abnormi. Si può pertanto asserire che l'elaborazione sia corretta e completa. I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l'attendibilità. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali e adottati, anche in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

## 8. DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il modello strutturale agli elementi finiti, di cui di seguito si riportano delle immagini, è stato concepito mirando ad ottenere per quanto più possibile l'aderenza alla realtà.

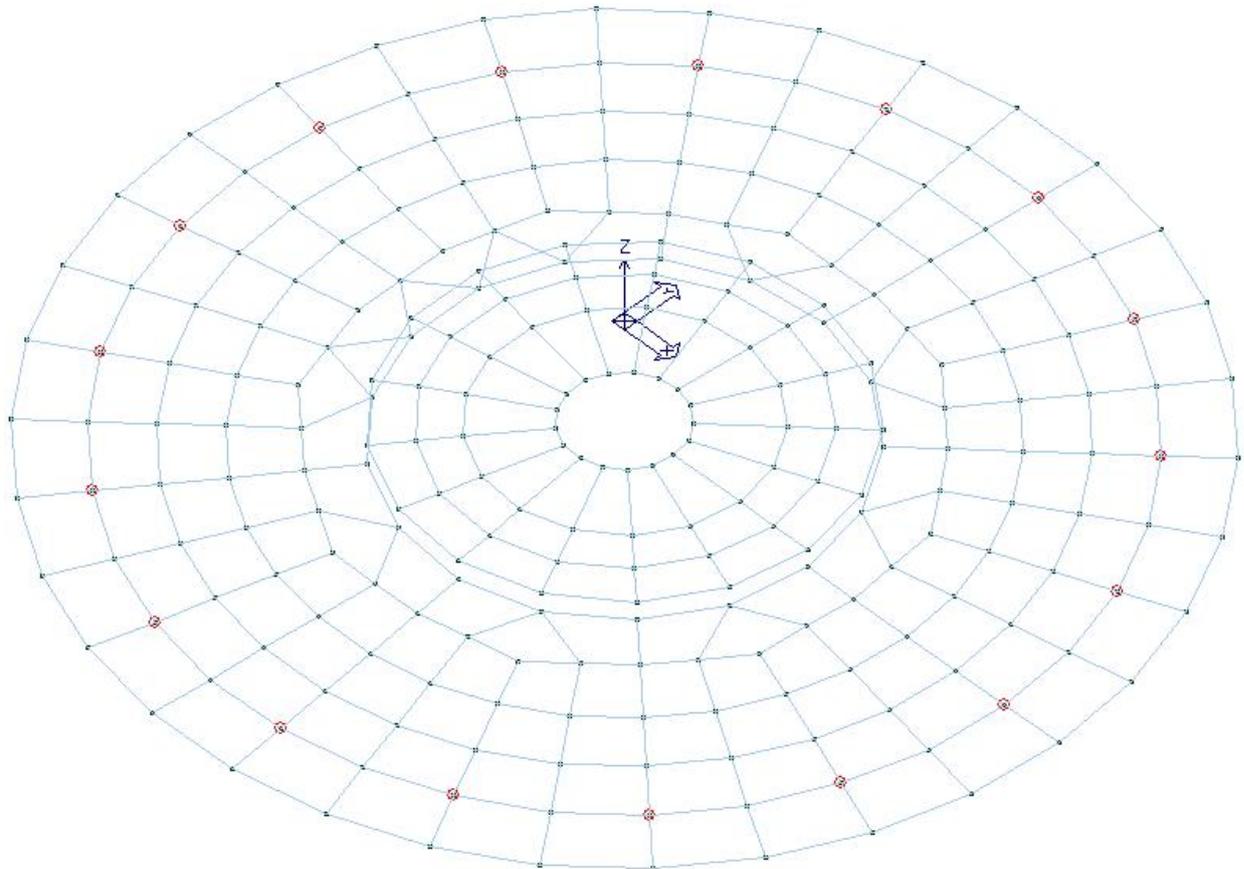


*Modello F.E.M. – Vista assonometrica*

Il plinto circolare a spessore variabile è stato modellato per mezzo di elementi shell su molle alla winkler, in 8 corone circolari concentriche con diametro variabile.

Gli elementi guscio costituenti il plinto sono stati concepiti sul piano medio del plinto reale e traslati verticalmente verso il basso per garantire il loro posizionamento sul reale piano di posa della fondazione al fine di garantire la correttezza del calcolo dei parametri relativi all'interazione col terreno.

Le sollecitazioni sono applicate nel baricentro della sezione di base della torre. Tali azioni devono essere trasmesse integralmente lungo la circonferenza di base della torre. La necessità di trasmettere integralmente tali sollecitazioni ha reso necessario l'uso di elementi guscio privi di peso ed infinitamente rigidi, ovvero caratterizzati da modulo di Young  $E$  adeguatamente maggiore dello stesso parametro degli elementi collegati.

A tal proposito, le azioni alla base della torre sono applicate in un nodo coincidente con il centro di un "disco" infinitamente rigido che, assieme al cilindro sottostante, funge da ripartitore degli sforzi sul plinto lungo una circonferenza che rappresenta l'ingombro di base della torre.

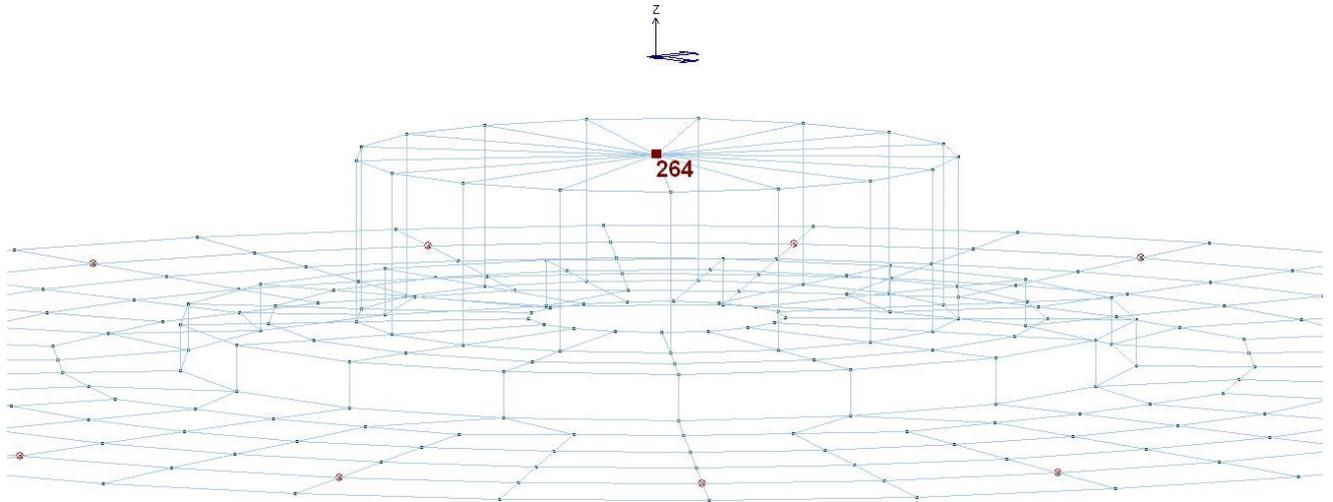

*Modello F.E.M. – Sistema di applicazione dei carichi*

Con riferimento alla zona di passaggio dal collo del plinto alla restante parte con spessore minore, le sollecitazioni interne devono potersi trasmettere mutuamente malgrado i relativi piani medi siano disposti a quote diverse. In corrispondenza di tale brusca variazione di spessore i gusci sono collegati da un cilindro modellato con elementi guscio il cui materiale ha le stesse proprietà di quello utilizzato per la “base della torre”, tali da poter essere considerato rigido e privo di peso.

Le costanti di Winkler delle molle verticali  $k_v$  e orizzontali  $k_h$  sono state ricavate come rapporto tra l'incremento di pressione sul suolo rispetto alla geostatica (calcolata alla Boussinesq) e il cedimento corrispondente (nell'ipotesi di strato deformabile fino alla profondità definita):

$$k_v = \frac{\Delta \sigma_v}{w_{ed}} \quad k_h = \frac{\Delta \tau}{w_h}$$

Esse hanno variabilità radiale, cioè risultano costanti per ciascuna delle corone circolari.

La palificata ipotizzata è caratterizzata da 17 pali trivellati di grande diametro realizzati in conglomerato cementizio armato, aventi diametro pari a 1 metro e lunghezza pari a 22 metri per tutte le fondazioni in progetto.

I pali sono disposti ad interasse  $i = 3,12 \text{ m} > 3 d_{palo}$ . L'elemento finito utilizzato è la trave su molle.

- Molle orizzontali (Chiarugi – Maia):

$$k_h = \frac{E_{ed}}{d(1-\nu_s^2)^{1/2}} \sqrt{\frac{E_{ed} d^4}{E_p I_p}} \cdot \tan^{-1} \left( \frac{z}{d} \right)$$

in cui:

- $d$  diametro palo;
- $I_p$  momento d'inerzia sezione trasversale palo;
- $E_p$  modulo di Young palo;
- $E_{ed}$  modulo edometrico terreno;
- $\nu_s$  coefficiente di Poisson terreno;
- $z$  profondità dalla sommità del palo.

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

- Molle verticali:


$$K_{v,p} = \frac{Q_p}{w_{tot}} \quad K_{v,i} = \frac{Q_{l,i}}{S_{l,i} \cdot W_{tot}} \quad (\text{operazione da farsi per ogni strato omogeneo})$$

in cui:

- $k_{v,p}$  cost. winkler verticale alla punta;
- $k_{v,i}$  cost. winkler verticale lungo il fusto del palo allo strati i-esimo;
- $Q_p$  carico limite alla punta;
- $Q_{l,i}$  carico limite laterale riferito allo strato i-esimo;
- $S_{l,i} = d\pi L_i$  superficie laterale del palo allo strato i-esimo;
- $w_{tot}$  cedimento totale palo.


Le teste dei pali corrispondono ai seguenti nodi del modello agli elementi finiti. (Da tenere in conto anche per la lettura dei tabulati di calcolo).

testa palo 1 → nodo 98	testa palo 10 → nodo 79
testa palo 2 → nodo 123	testa palo 11 → nodo 47
testa palo 3 → nodo 157	testa palo 12 → nodo 19
testa palo 4 → nodo 175	testa palo 13 → nodo 9
testa palo 5 → nodo 181	testa palo 14 → nodo 8
testa palo 6 → nodo 178	testa palo 15 → nodo 14
testa palo 7 → nodo 168	testa palo 16 → nodo 32
testa palo 8 → nodo 140	testa palo 17 → nodo 66
testa palo 9 → nodo 108	

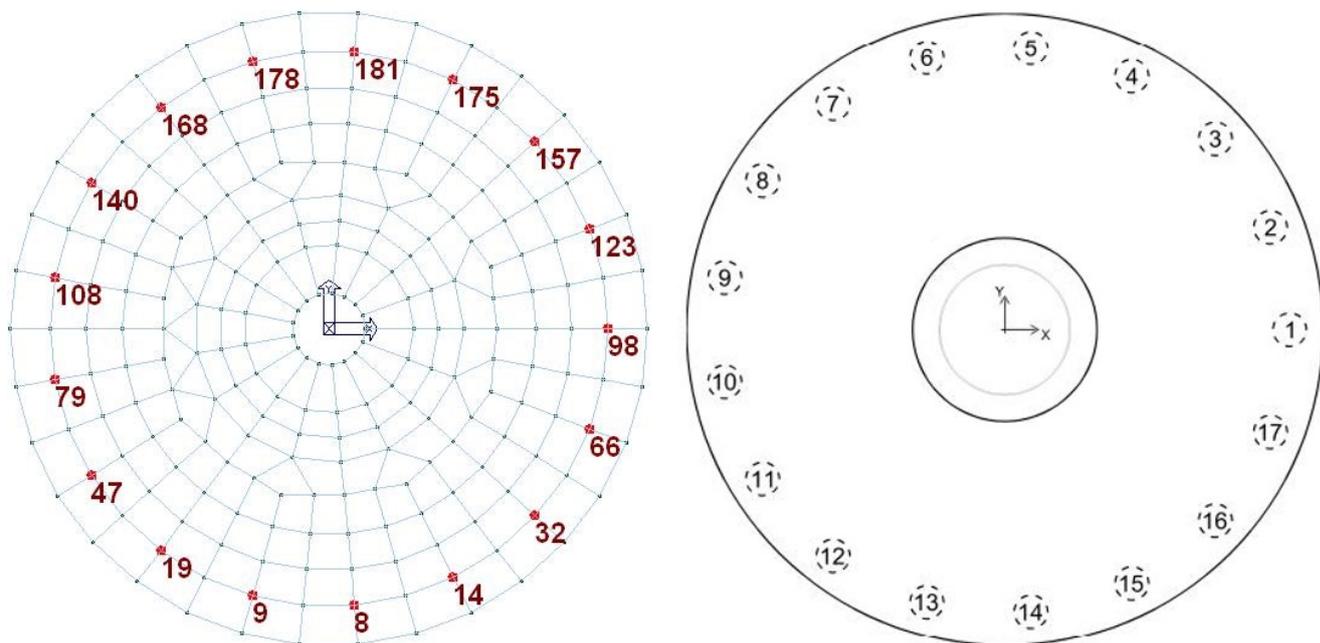

*Modello F.E.M. – Pali*

Di seguito si riporta una illustrazione del modello F.E.M. mediante rappresentazione solida.

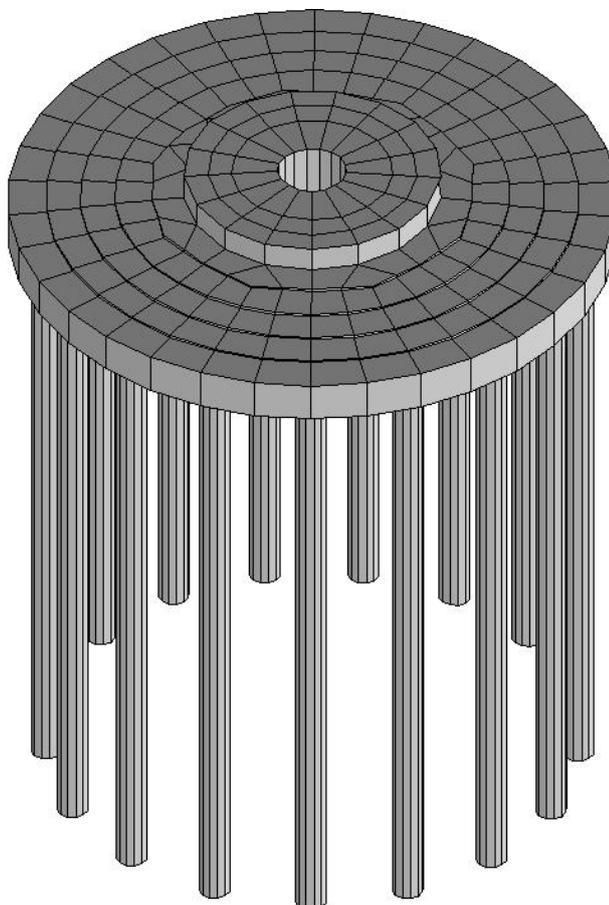

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

*Modello F.E.M. – Vista 3D*

Di seguito si riportano in forma sintetica i dati generali relativi al modello di calcolo agli elementi finiti.

<u>- Modellazione della geometria e proprietà meccaniche:</u>		<u>- Strutture verticali:</u>	
nodi	273	Elementi di tipo asta	NO
elementi D2 (per aste, travi, pilastri...)	0	Pilastri	NO
elementi D3 (per pareti, platee, gusci...)	265	Pareti	SI
elementi solaio	0	Setti (a comportamento membranale)	NO
elementi solidi	0	<u>- Strutture non verticali:</u>	
<u>- Dimensione del modello strutturale [cm]:</u>		Elementi di tipo asta	NO
X min =	-970.00	Travi	NO
Xmax =	970.00	Gusci	SI
Ymin =	-965.86	Membrane	NO
Ymax =	965.86	<u>- Orizzontamenti:</u>	
Zmin =	-265.00	Solai con la proprietà piano rigido	NO
Zmax =	-85.50	Solai senza la proprietà piano rigido	NO
		<u>- Tipo di vincoli:</u>	
		Nodi vincolati rigidamente	NO
		Nodi vincolati elasticamente	NO
		Nodi con isolatori sismici	NO
		Fondazioni puntuali (plinti/plinti su palo)	SI
		Fondazioni di tipo trave	NO
		Fondazioni di tipo platea	NO
		Fondazioni con elementi solidi	NO

## 9. RISULTATI DELL'ANALISI STRUTTURALE


### 9.1. RISULTATI PALI

Per le verifiche geotecniche, a vantaggio di sicurezza si considera il solo apporto dei pali, trascurando completamente il contributo del plinto. I seguenti risultati relativi ai pali di fondazione, quindi, rinvengono dalla suddetta configurazione.


Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi pali di fondazione, è possibile in relazione alle sottoriportate mappe di colore rappresentative degli stati di sollecitazione.

Nelle immagini che seguono, ad ogni elemento palo corrisponde una rappresentazione cromatica a cui è associata una legenda che riporta i valori numerici delle azioni.

Di seguito si riportano alcune mappe di colore rappresentative delle massime azioni di sforzo normale che il plinto imprime sui pali nelle condizioni peggiorative agli SLU ed agli SLE.

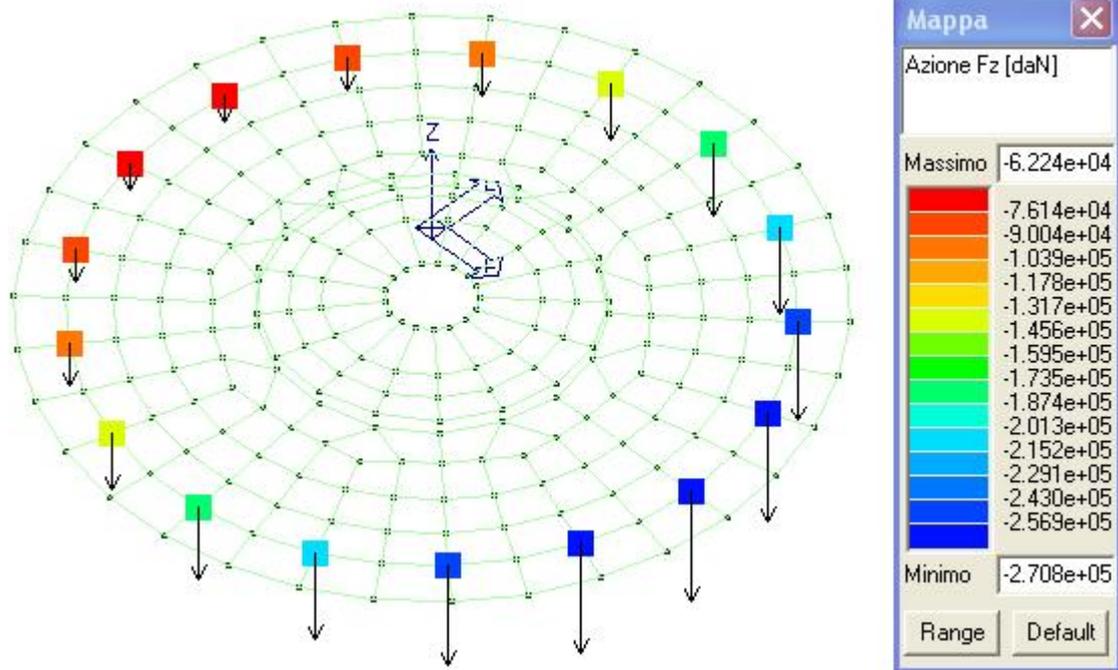

Mapa cromatica delle massime azioni di sforzo normale sui pali – Combinazione 4) SLU (d)

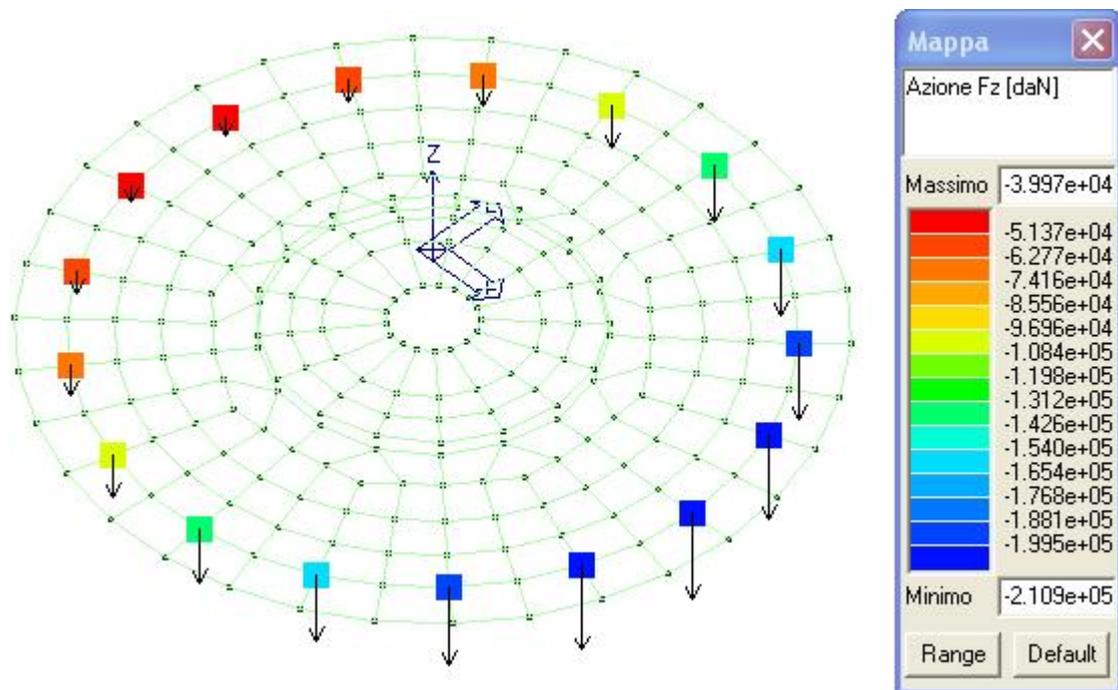

Mapa cromatica delle massime azioni di sforzo normale sui pali – Combinazione 7) SLE RA (c)


## 9.2. RISULTATI ELEMENTI TIPO SHELL - PLINTO

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo shell costituenti il plinto di fondazione, è possibile in relazione alle sottoriportate mappe di colore rappresentative degli stati tensionali.




Nelle immagini che seguono, ad ogni elemento corrisponde una rappresentazione cromatica a cui è associata una legenda che riporta i valori numerici delle tensioni.

Di seguito si riportano alcune mappe di colore rappresentative delle tensioni totali (membrana + flessione) ottenute mediante la formulazione di Von Mises per le combinazioni di carico SLU e SLE che massimizzano gli effetti delle azioni.

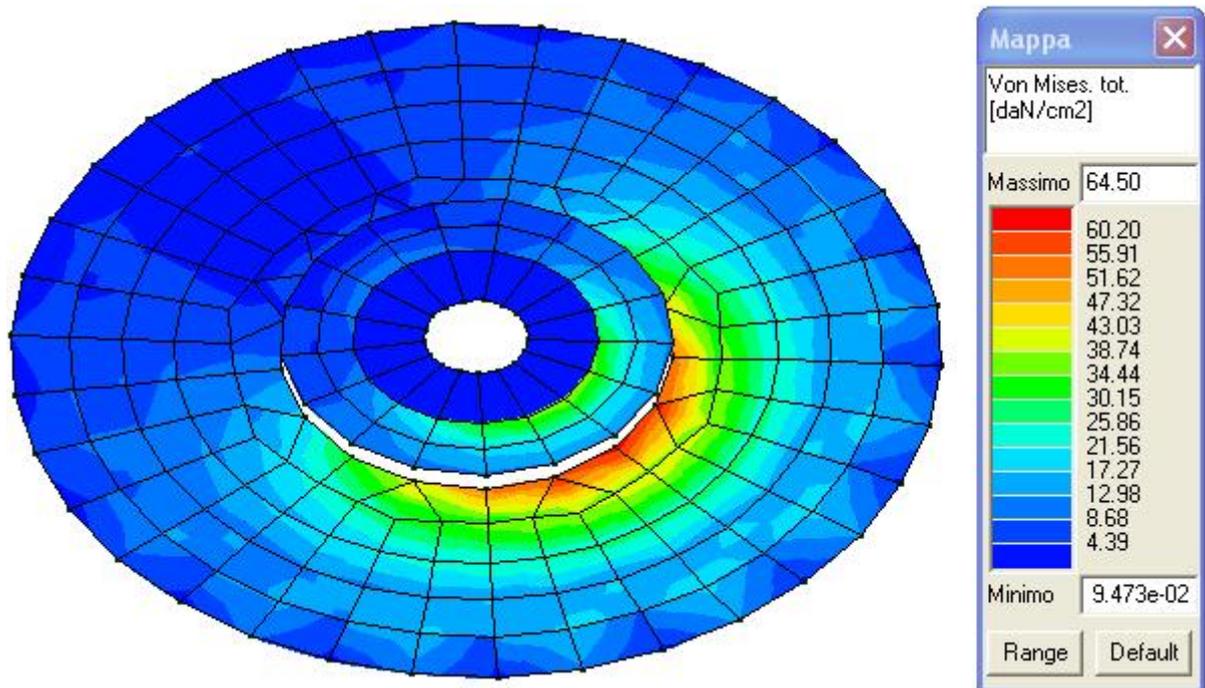

*Mapa cromatica delle tensioni totali (membrana + flessione) ottenute mediante la formulazione di Von Mises –  
Combinazione 4) SLU (d)*

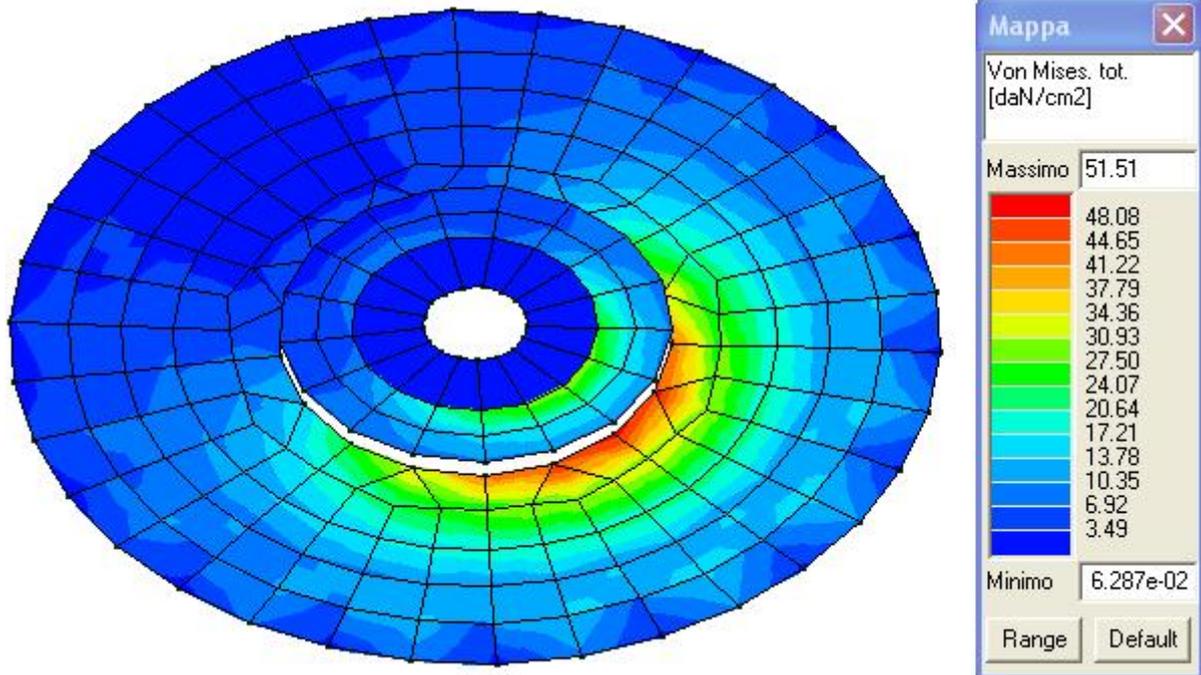

*Mapa cromatica delle tensioni totali (membrana + flessione) ottenute mediante la formulazione di Von Mises –  
Combinazione 7) SLE RA (c)*

## 10. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE

### 10.1. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

#### Verifica di equilibrio del corpo rigido

Di seguito si riportano le risultanze della verifica di equilibrio del corpo rigido torre-fondazione ipotizzando, a vantaggio di sicurezza, la fondazione in assenza dei pali.

Dal riepilogo dei carichi trasmessi dalla torre alla fondazione si evince che la condizione di carico peggiorativa per il tipo di verifica in oggetto è la SLU 15 che riporta i seguenti valori di progetto dei carichi.

CDC	Fz [kN]	Fx [kN]	My [kN*m]
SLU 15	-4 401.9	831.9	72 466.0

I suddetti carichi sono applicati sulla superficie superiore del collo del plinto.

Il plinto ha un peso proprio pari a  $P_{pl.} = V_{pl.} \cdot \gamma_{c.a.} = 600 \text{ m}^3 \cdot 25 \text{ kN/m}^3 = 15000 \text{ kN}$ , dove  $V_{pl.}$  è il volume del plinto pari a  $600 \text{ m}^3$  e  $\gamma_{c.a.}$  è il peso specifico del c.a. pari a  $25 \text{ kN/m}^3$ .

A vantaggio di sicurezza, si trascura il contributo stabilizzante dato dal terreno di ricoprimento del plinto in quanto questo si caratterizza come carico permanente non strutturale. Nell'ottica di operare a vantaggio di sicurezza si trascura, inoltre, il contributo stabilizzante dato dalla sollecitazione Fz.

	<p>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</p>	<p>Settembre 2020</p>
--	---	-----------------------

I carichi  $F_x$  e  $M_y$  riferiti alla sopra riportata condizione di carico SLU 15, a vantaggio di sicurezza sono stati ipotizzati non fattorizzati. Tali valori, quindi, considerati come valori caratteristici, assieme al peso proprio del plinto sono stati combinati con i fattori parziali di sicurezza di cui alla colonna EQU della Tabella 2.6.I delle NTC 2018.

$$F_x = 831.9 \text{ kN} \cdot 1.5 = 1247.9 \text{ kN}$$

$$M_y = 72466.0 \text{ kNm} \cdot 1.5 = 108699.0 \text{ kNm}$$

$$P_{.pl.} = 15000.0 \text{ kN} \cdot 0.9 = 13500.0 \text{ kN}$$

Di seguito si riporta il valore dei bracci delle suddette forze rispetto al punto all'estremo laterale inferiore della sezione del plinto, rispetto al quale si conduce la verifica a ribaltamento.

$$B(F_x) = 2.80 \text{ m}$$

$$B(P_{.pl.}) = 11.00 \text{ m}$$

Di seguito si riportano i valori dei momenti ribaltante  $M_{rib}$  e stabilizzante  $M_{stab}$ .

$$M_{rib} = F_x \cdot B(F_x) + M_y = 112193 \text{ kNm}$$

$$M_{stab} = P_{.pl.} \cdot B(P_{.pl.}) = 148500 \text{ kNm}$$

La verifica risulta soddisfatta in quanto  $M_{stab} > M_{rib}$ . ( $M_{stab} / M_{rib} = 1,32$ ).

### Verifica della capacità portante

Per le verifiche geotecniche, a vantaggio di sicurezza si considera il solo apporto dei pali, trascurando completamente il contributo del plinto. I seguenti risultati, quindi, rinvengono dalla suddetta configurazione.

Le verifiche degli stati limite geotecnici sono state condotte con riferimento alle condizioni di carico ed ai parametri geotecnici sopra riportati.

Di seguito si riporta l'elenco dei parametri di calcolo adottati.

#### Modalità di calcolo della portanza verticale per fondazioni profonde:

- Per elementi con pali: Portanza di punta e laterale

#### Metodi di calcolo della portanza di punta per fondazioni profonde:

- Per terreni sciolti: Vesic

- Riduzione della tensione litostatica: No

- Per terreni lapidei: Terzaghi

- Riduzione di Kishida per pali battuti o trivellati: Si

#### Coefficienti parziali e totali di sicurezza per Tensioni Ammissibili e S.L.E. nel calcolo della portanza per fondazioni profonde:

- Coeff. di sicurezza alla punta: 2.50

- Coeff. di sicurezza lungo il fusto: 2.50

- Coeff. di sicurezza lungo il bulbo: 2.50

- Coeff. di sicurezza per palo in trazione: 2.50

#### Combinazioni di carico:

APPROCCIO PROGETTUALE TIPO 2 - Comb. (A1+M1+R3)

Coefficienti parziali e totali di sicurezza per S.L.U. nel calcolo della portanza per pali trivellati:

I coeff. A1 risultano combinati secondo lo schema presente nella relazione di calcolo della struttura.

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

- Coeff. M1 per Tan(fi) (statico): 1
- Coeff. M1 per c' (statico): 1
- Coeff. M1 per Cu (statico): 1
- Coeff. M1 per Tan(fi) (sismico): 1
- Coeff. M1 per c' (sismico): 1
- Coeff. M1 per Cu sismico): 1
- Coeff. R3 base: 1.35
- Coeff. R3 laterale in compressione: 1.15
- Coeff. R3 laterale in trazione: 1.25

Per la determinazione della portanza verticale di fondazioni profonde si fa riferimento a due contributi: la "portanza di punta" e la "portanza per attrito laterale". Queste due componenti, in genere, sono calcolate in maniera autonoma dato che risulta molto difficoltoso, tranne che in poche situazioni, stabilire quanta parte del carico è assorbita dall'attrito laterale e quanta dalla resistenza alla punta. Nel seguito, ai fini del calcolo della portanza verticale, si assumeranno le seguenti espressioni generali valide per il caso di palo soggetto a compressione e per il caso di palo soggetto a trazione:

$$Q_C = \frac{Q_P}{\eta_P} + \frac{Q_L}{\eta_L} - W_{ATT.NEG.} - W_P \quad (\text{caso di palo in compressione}) \quad Q_T = \frac{Q_L}{\eta_L} + W_P \quad (\text{caso di palo in trazione})$$

dove i simboli su riportati hanno il seguente significato:

- $Q_C$  valore di verifica a compressione del palo;
- $Q_T$  valore di verifica a trazione del palo;
- $Q_P$  valore del carico limite verticale alla punta del palo;
- $Q_L$  valore del carico limite verticale lungo la superficie laterale del palo;
- $W_{ATT.NEG.}$  valore dell'attrito negativo agente sul palo;
- $W_P$  valore del peso totale del palo.
- $\eta_P$  coefficiente di sicurezza per carico limite verticale alla punta del palo;
- $\eta_L$  coefficiente di sicurezza per carico limite verticale lungo la superficie laterale del palo.

I valori del carico limite verticale alla punta del palo "QP" e del carico limite verticale lungo la superficie laterale del palo "QL" sono determinati con le note "formule statiche". Queste esprimono i valori di cui sopra in funzione della geometria del palo, delle caratteristiche geotecniche del terreno in cui è immerso, modalità esecutiva e dell'interfaccia palo-terreno.

Di seguito si riportano, per tutti i pali, le risultanze della verifica condotta in condizioni drenate.

#### Elemento: 8 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-170500.0	0,280	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-170600.0	0,280	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-167600.0	0,275	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-175300.0	0,288	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

#### Elemento: 9 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-132100.0	0,217	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-167200.0	0,274	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-155400.0	0,255	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-136900.0	0,225	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 14 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-207600.0	0,341	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-173800.0	0,285	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-179400.0	0,294	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-212400.0	0,349	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 19 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-97610.0	0,160	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-164100.0	0,269	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-144400.0	0,237	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-102400.0	0,168	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 32 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-238300.0	0,391	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-176500.0	0,290	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-189200.0	0,311	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-243200.0	0,399	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 47 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-71620.0	0,118	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-161800.0	0,266	----	Ok

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

003	1	0.000	0.000	-136100.0	0,223	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-76420.0	0,125	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 66 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-258600.0	0,424	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-178300.0	0,293	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-195700.0	0,321	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-263400.0	0,432	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 79 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-57670.0	0,095	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-160500.0	0,263	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-131600.0	0,216	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-62470.0	0,103	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 98 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-265700.0	0,436	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-179000.0	0,294	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-197900.0	0,325	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-270500.0	0,444	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 108 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-57670.0	0,095	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-160500.0	0,263	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-131600.0	0,216	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-62470.0	0,103	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 123 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-258600.0	0,424	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-178300.0	0,293	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-195700.0	0,321	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-263400.0	0,432	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 140 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-71620.0	0,118	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-161800.0	0,266	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-136100.0	0,223	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-76420.0	0,125	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 157 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-238300.0	0,391	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-176500.0	0,290	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-189200.0	0,311	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-243200.0	0,399	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 168 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-97610.0	0,160	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-164100.0	0,269	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-144400.0	0,237	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-102400.0	0,168	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 175 - Palo singolo

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-207600.0	0,341	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-173800.0	0,285	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-179400.0	0,294	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-212400.0	0,349	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4



**Elemento: 178 - Palo singolo**

Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-132100.0	0,217	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-167200.0	0,274	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-155400.0	0,255	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-136900.0	0,225	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

**Elemento: 181 - Palo singolo**


Port. lat.= 560021.2 daN, Port. punta = 835780.6 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -609200.6 daN, trazione (+) = 304969.1 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-170500.0	0,280	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-170600.0	0,280	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-167600.0	0,275	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-175300.0	0,288	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

L'immagine che segue riporta la schematizzazione grafica delle verifiche di capacità portante dei pali.

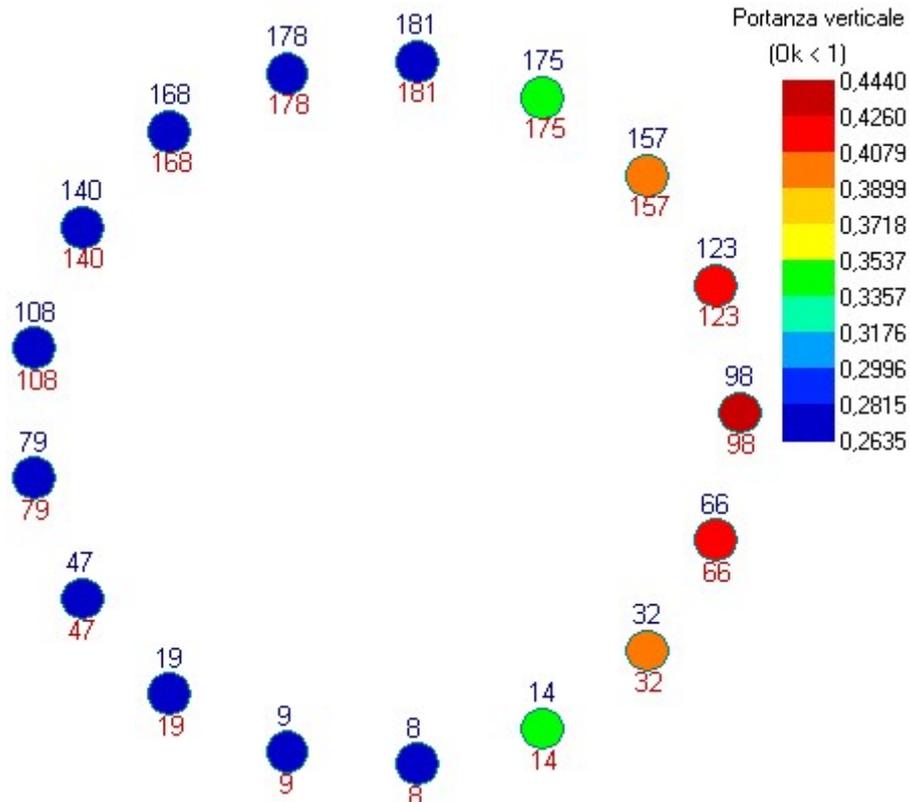

Di seguito si riportano, per tutti i pali, le risultanze della verifica condotta in condizioni non drenate.

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

#### Elemento: 8 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-170500.0	0,628	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-170600.0	0,629	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-167600.0	0,618	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-175300.0	0,646	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 9 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-132100.0	0,487	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-167200.0	0,616	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-155400.0	0,573	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-136900.0	0,505	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 14 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-207600.0	0,765	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-173800.0	0,641	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-179400.0	0,661	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-212400.0	0,783	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 19 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-97610.0	0,360	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-164100.0	0,605	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-144400.0	0,532	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-102400.0	0,377	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 32 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
------	------	---------	---------	---	--------	--------	-------

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)		Settembre 2020

n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-238300.0	0,878	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-176500.0	0,651	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-189200.0	0,697	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-243200.0	0,896	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 47 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-71620.0	0,264	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-161800.0	0,596	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-136100.0	0,502	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-76420.0	0,282	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 66 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-258600.0	0,953	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-178300.0	0,657	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-195700.0	0,721	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-263400.0	0,971	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 79 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-57670.0	0,213	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-160500.0	0,592	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-131600.0	0,485	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-62470.0	0,230	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 98 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-265700.0	0,979	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-179000.0	0,660	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-197900.0	0,730	----	Ok

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

004 1 0.000 0.000 -270500.0 0,997 ---- Ok  
 Situazione più gravosa in cmb n. 4

**Elemento: 108 - Palo singolo**

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-57670.0	0,213	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-160500.0	0,592	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-131600.0	0,485	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-62470.0	0,230	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

**Elemento: 123 - Palo singolo**

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-258600.0	0,953	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-178300.0	0,657	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-195700.0	0,721	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-263400.0	0,971	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

**Elemento: 140 - Palo singolo**

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-71620.0	0,264	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-161800.0	0,596	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-136100.0	0,502	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-76420.0	0,282	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

**Elemento: 157 - Palo singolo**

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN  
 N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-238300.0	0,878	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-176500.0	0,651	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-189200.0	0,697	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-243200.0	0,896	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

**Elemento: 168 - Palo singolo**

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-97610.0	0,360	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-164100.0	0,605	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-144400.0	0,532	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-102400.0	0,377	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 175 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-207600.0	0,765	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-173800.0	0,641	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-179400.0	0,661	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-212400.0	0,783	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

#### Elemento: 178 - Palo singolo

Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-132100.0	0,487	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-167200.0	0,616	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-155400.0	0,573	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-136900.0	0,505	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 2

#### Elemento: 181 - Palo singolo


Port. lat.= 451180.2 daN, Port. punta = 188025.1 daN, P.P.Palo = 41429.8 daN

N lim palo: compressione (-) = -271281.1 daN, trazione (+) = 253749.8 daN

Cmb.	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ver.N-	Ver.N+	Stato
n.	n.	cm	cm	daN			
001	1	0.000	0.000	-170500.0	0,628	----	Ok
002	1	0.000	0.000	-170600.0	0,629	----	Ok
003	1	0.000	0.000	-167600.0	0,618	----	Ok
004	1	0.000	0.000	-175300.0	0,646	----	Ok

Situazione più gravosa in cmb n. 4

L'immagine che segue riporta la schematizzazione grafica delle verifiche di capacità portante dei pali.

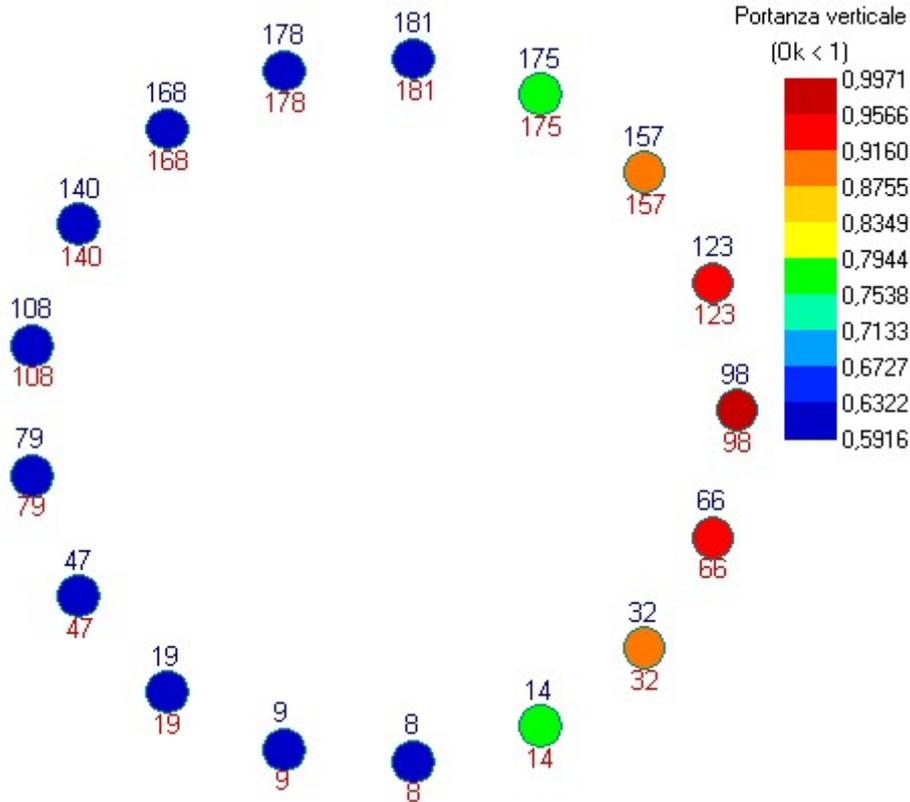

## 10.2. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)

### Calcolo dei cedimenti

Di seguito si riportano, in forma tabellare, i valori di calcolo dei cedimenti dei pali nelle condizioni agli SLE.

#### Elemento: 8 - Palo singolo

Cmb. (Tipo)	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ced.Vert
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-128100.0	0.575
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-125500.0	0.563
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-132700.0	0.596
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-127400.0	0.572
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-124800.0	0.560
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-132000.0	0.593
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-127300.0	0.571
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-124700.0	0.560
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-131900.0	0.592

#### Elemento: 9 - Palo singolo

Cmb. (Tipo)	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ced.Vert
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-121600.0	0.546
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-120800.0	0.542
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-101200.0	0.454
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-123700.0	0.555
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-122900.0	0.552
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-103300.0	0.464
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-124000.0	0.557

	<b>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</b>	<b>Settembre 2020</b>
--	---	-----------------------

012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-123100.0	0.553
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-103600.0	0.465

**Elemento: 14 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-134400.0	0.603
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-130100.0	0.584
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-163100.0	0.732
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-130900.0	0.588
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-126700.0	0.569
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-159700.0	0.717
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-130500.0	0.586
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-126300.0	0.567
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-159300.0	0.715

**Elemento: 19 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-115800.0	0.520
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-116500.0	0.523
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-72910.0	0.327
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-120400.0	0.541
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-121100.0	0.544
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-77510.0	0.348
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-121000.0	0.543
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-121700.0	0.546
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-78090.0	0.351

**Elemento: 32 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-139500.0	0.626
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-133900.0	0.601
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-188300.0	0.845
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-133900.0	0.601
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-128300.0	0.576
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-182700.0	0.820
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-133200.0	0.598
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-127600.0	0.573
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-182000.0	0.817

**Elemento: 47 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-111400.0	0.500
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-113300.0	0.509
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-51600.0	0.232
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-117900.0	0.529
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-119800.0	0.538
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-58090.0	0.261
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-118700.0	0.533
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-120600.0	0.541
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-58900.0	0.264

**Elemento: 66 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-143000.0	0.642



006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-136400.0	0.612
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-205000.0	0.920
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-135900.0	0.610
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-129300.0	0.580
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-197800.0	0.888
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-135000.0	0.606
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-128400.0	0.576
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-196900.0	0.884

**Elemento: 79 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-109000.0	0.489
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-111500.0	0.501
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-40160.0	0.180
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-116500.0	0.523
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-119000.0	0.534
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-47660.0	0.214
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-117400.0	0.527
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-120000.0	0.539
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-48600.0	0.218

**Elemento: 98 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-144200.0	0.647
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-137300.0	0.616
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-210800.0	0.946
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-136500.0	0.613
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-129700.0	0.582
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-203100.0	0.912
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-135600.0	0.609
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-128700.0	0.578
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-202200.0	0.908

**Elemento: 108 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-109000.0	0.489
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-111500.0	0.501
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-40160.0	0.180
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-116500.0	0.523
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-119000.0	0.534
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-47660.0	0.214
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-117400.0	0.527
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-120000.0	0.539
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-48600.0	0.218

**Elemento: 123 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-143000.0	0.642
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-136400.0	0.612
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-204900.0	0.920
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-135900.0	0.610
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-129300.0	0.580
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-197800.0	0.888
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-135000.0	0.606
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-128400.0	0.576



013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-196900.0	0.884
----------------	---	-------	-------	-----------	-------

**Elemento: 140 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-111400.0	0.500
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-113300.0	0.509
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-51600.0	0.232
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-117900.0	0.529
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-119800.0	0.538
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-58080.0	0.261
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-118700.0	0.533
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-120600.0	0.541
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-58900.0	0.264

**Elemento: 157 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-139500.0	0.626
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-133900.0	0.601
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-188300.0	0.845
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-133900.0	0.601
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-128300.0	0.576
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-182700.0	0.820
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-133200.0	0.598
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-127600.0	0.573
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-182000.0	0.817

**Elemento: 168 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-115800.0	0.520
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-116500.0	0.523
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-72910.0	0.327
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-120400.0	0.541
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-121100.0	0.544
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-77510.0	0.348
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-120900.0	0.543
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-121700.0	0.546
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-78080.0	0.351

**Elemento: 175 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-134300.0	0.603
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-130100.0	0.584
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-163100.0	0.732
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-130900.0	0.588
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-126700.0	0.569
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-159700.0	0.717
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-130500.0	0.586
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-126300.0	0.567
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-159300.0	0.715

**Elemento: 178 - Palo singolo**

<b>Cmb. (Tipo)</b>	<b>Palo</b>	<b>coord.X</b>	<b>coord.Y</b>	<b>N</b>	<b>Ced.Vert</b>
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-121600.0	0.546
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-120800.0	0.542




007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-101200.0	0.454
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-123700.0	0.555
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-122900.0	0.552
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-103300.0	0.464
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-124000.0	0.557
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-123100.0	0.553
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-103600.0	0.465

**Elemento: 181 - Palo singolo**

Cmb. (Tipo)	Palo	coord.X	coord.Y	N	Ced.Vert
n.	n.	cm	cm	daN	mm
005 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-128100.0	0.575
006 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-125500.0	0.563
007 (SLE rare)	1	0.000	0.000	-132700.0	0.596
008 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-127400.0	0.572
009 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-124800.0	0.560
010 (SLE freq)	1	0.000	0.000	-132000.0	0.593
011 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-127300.0	0.571
012 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-124700.0	0.560
013 (SLE q.p.)	1	0.000	0.000	-131900.0	0.592

L'immagine seguente riassume in forma grafica i cedimenti massimi.

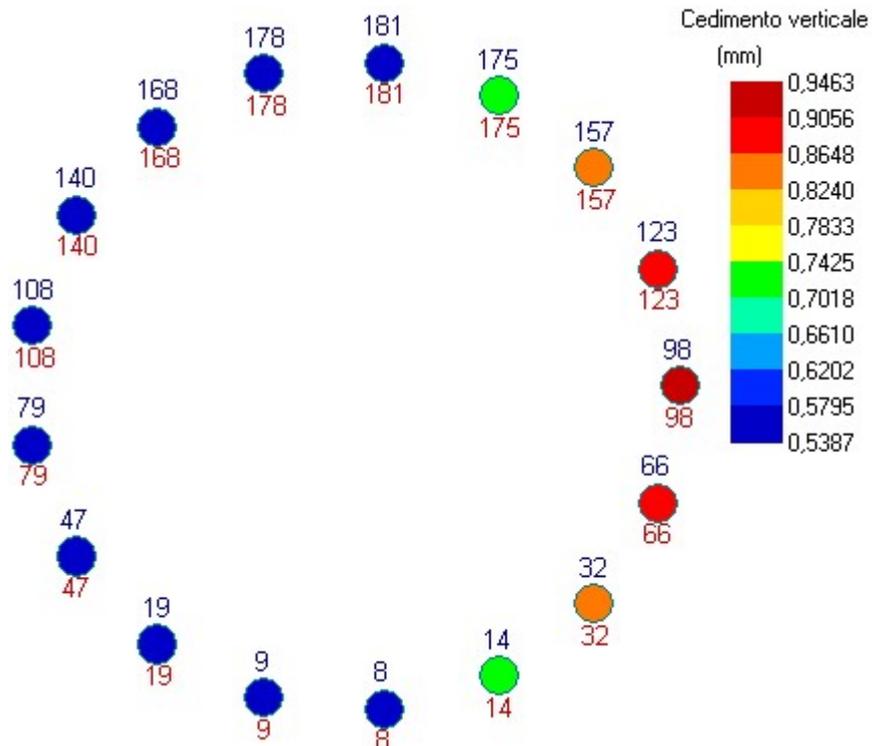

## 11.PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

Il piano di manutenzione prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

- il manuale d'uso;
- il manuale di manutenzione comprensivo del programma di manutenzione.

### 11.1. MANUALE D'USO

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti dell'opera, con particolare riferimento alle parti che possono generare rischi per un uso scorretto. Il manuale d'uso contiene informazioni sulla collocazione delle parti interessate nell'intervento, la loro rappresentazione grafica, descrizione e modalità di uso corretto.

*Descrizione:* Fondazioni profonde. Plinto a pianta circolare di diametro pari a 22 m ed altezza variabile da un minimo di 125 cm, sulla circonferenza di bordo, ad un massimo di 280 cm in zona centrale.

N. 17 pali aventi diametro pari a 1 m, disposti in cerchio con asse a distanza di 120 cm dal bordo plinto. La lunghezza dei pali è pari a 22 metri.

*Collocazione:* Strutture di fondazione delle torri in acciaio a sostegno di aerogeneratori. Vedi tavole disegni esecutivi.

*Rappresentazione grafica:* Vedi tavole particolari costruttivi.

*Modalità d'uso corretto:* Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche della struttura al terreno, entro i limiti di pressioni e cedimenti imposti dal progetto. Le caratteristiche dei materiali non devono essere inferiori a quanto stabilito nel progetto strutturale.

### 11.2. MANUALE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti dell'intervento. Esso contiene il livello minimo accettabile delle prestazioni, le anomalie riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e quelle che non lo sono.

Il programma di manutenzione fissa delle manutenzioni e dei controlli da eseguire in seguito a scadenze preventivamente fissate.

#### **Anomalie riscontrabili**

- Anomalia riscontrabile: **Cedimenti**

Descrizione: Dissesti uniformi e/o differenziali con manifestazioni di abbassamento del piano di imposta della fondazione.

Cause: Mutamenti delle condizioni del terreno dovuti a cause quali: variazione della falda freatica, rottura di fognature o condutture idriche in prossimità della fondazione, ecc. Mutamenti delle condizioni di carico applicate.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale; riduzione della stabilità a livello globale della struttura; lesioni all'elemento strutturale e/o alla sovrastruttura.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura, georesine, opere di sostegno, opere provvisoriale.

Esecutore: Ditta specializzata

	Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)	Settembre 2020
--	--	----------------

- Anomalia riscontrabile: **Corrosione**

Descrizione: Degradazione che implica l'evolversi di processi chimici che portano alla corrosione delle armature in acciaio per carbonatazione del ricoprimento di calcestruzzo o per cloruri, visibile con distacchi del copriferro, lesioni e striature di ruggine.

Cause: Fattori esterni ambientali o climatici; errata realizzazione dell'elemento strutturale e dei getti di calcestruzzo; manutenzione carente; cause accidentali.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale.

Valutazione: Grave

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine, vernici, malte e trattamenti specifici, opere provvisoriale.

Esecutore: Ditta specializzata

- Anomalia riscontrabile: **Fessurazioni**

Descrizione: Degrado superficiale che si manifesta con fessurazioni e crepe.

Cause: Ritiro; cedimenti strutturali e/o del terreno; mutamenti di carico e/o temperatura; eccessive deformazioni.

Effetto: Esposizione delle armature agli agenti corrosivi; ampliamento delle fessurazioni stesse con ramificazioni più o meno profonde.

Valutazione: Moderata

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, georesine, malte, macchine di pompaggio a controllo, trattamenti specifici, opere provvisoriale.

Esecutore: Ditta specializzata

- Anomalia riscontrabile: **Lesioni**

Descrizione: Rotture che si manifestano con l'interruzione del tessuto strutturale dell'elemento, le cui caratteristiche e andamento ne definiscono l'importanza e il tipo.

Cause: Le lesioni e le rotture si manifestano quando lo sforzo a cui è sottoposto l'elemento strutturale supera la resistenza corrispondente del materiale.

Effetto: Perdita della stabilità e della resistenza dell'elemento strutturale.

Valutazione: Grave.

Risorse necessarie: Attrezzature manuali, resine bicomponenti, malte, rinforzi, opere provvisoriale, sottofondazioni locali.

Esecutore: Ditta specializzata

- Anomalia riscontrabile: **Non perpendicolarità della torre**

Descrizione: La struttura è sottoposta a spostamenti, rotazioni o alterazioni della propria posizione statica di normale funzionamento.

Cause: Cedimenti, rotture, eventi di natura diversa.

Effetto: Riduzione della stabilità dell'elemento strutturale e dell'edificio.

Valutazione: Grave.

	<p>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</p>	<p>Settembre 2020</p>
--	---	-----------------------

Risorse necessarie: Opere di consolidamento del terreno o della struttura da decidersi dopo indagini specifiche, opere di sostegno, opere provvisoriale.

Esecutore: Ditta specializzata.

#### **Controlli e manutenzioni da effettuare**

##### - Controlli a cura dell'utente

Descrizione: Controllo dello stato di ricoprimento del plinto di fondazione. In caso di rimozione accidentale del materiale di ricoprimento della fondazione o suo degrado, si procede al suo ripristino secondo le indicazioni progettuali.

Modalità: Ispezione visiva.

Frequenza: Mensile.

Esecutore: Utente.

##### - Controllo a cura di personale specializzato

Descrizione: Controllo della consistenza dell'elemento strutturale e dell'eventuale presenza di lesioni o distaccamenti del copriferro. Verifica dell'integrità e perpendicolarità della struttura e delle zone di terreno direttamente interessate dalla stessa.

Modalità: A vista e/o con l'ausilio di strumentazione idonea.

Frequenza: Annuale.

Esecutore: Ditta specializzata.

##### - Consolidamento terreno

Descrizione: Opere e/o procedimenti specifici di consolidamento del terreno da scegliere dopo indagini specifiche e approfondite. Trattamenti di miglioramento della resistenza delle fondazioni anche tramite l'impiego di georesine.

Esecutore: Ditta specializzata

Frequenza: Quando necessario

##### - Intervento per anomalie di corrosione

Descrizione: Opere di rimozione delle parti ammalorate e della ruggine. Ripristino dell'armatura metallica corrosa con vernici anticorrosive, malte, trattamenti specifici o anche attraverso l'uso di idonei passivanti per la protezione delle armature. Opere di protezione e/o ricostruzione dei copriferri mancanti.

Esecutore: Ditta specializzata

Frequenza: Quando necessario

##### - Intervento per anomalie di fessurazione

Descrizione: Opere di ripristino delle fessure e consolidamento dell'integrità del materiale tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o vernici.

Esecutore: Ditta specializzata

Frequenza: Quando necessario

##### - Realizzazione sottofondazioni

Descrizione: Realizzazione di sottofondazioni locali o globali a sostegno del sistema di fondazione e della struttura.

	<p>Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 19 aerogeneratori con potenza di 115 MW e opere di connessione alla RTN, sito nei Comuni di Rocchetta Sant'Antonio e Candela (FG)</p>	<p>Settembre 2020</p>
--	---	-----------------------

Esecutore: Ditta specializzata

Frequenza: Quando necessario

- Rinforzo elemento

Descrizione: Realizzazione di interventi di rinforzo strutturale dell'elemento mediante la realizzazione di gabbie di armature integrative con getto di malte a ritiro controllato o attraverso l'applicazione di nuovi componenti di rinforzo che aumentino la sezione resistente dell'elemento strutturale.

Esecutore: Ditta specializzata

Frequenza: Quando necessario

- Riparazione e ripresa delle lesioni

Descrizione: Interventi di riparazione e di ripristino dell'integrità e della resistenza dell'elemento strutturale lesionato tramite l'utilizzo di resine, malte, cemento o altri prodotti specifici, indicati anche per la ricostruzione delle parti di calcestruzzo mancanti; tali trattamenti saranno eseguiti dopo una approfondita valutazione delle cause del difetto accertato e considerando che la lesione sia stabilizzata o meno.

Esecutore: Ditta specializzata