


MISURE IN METRI

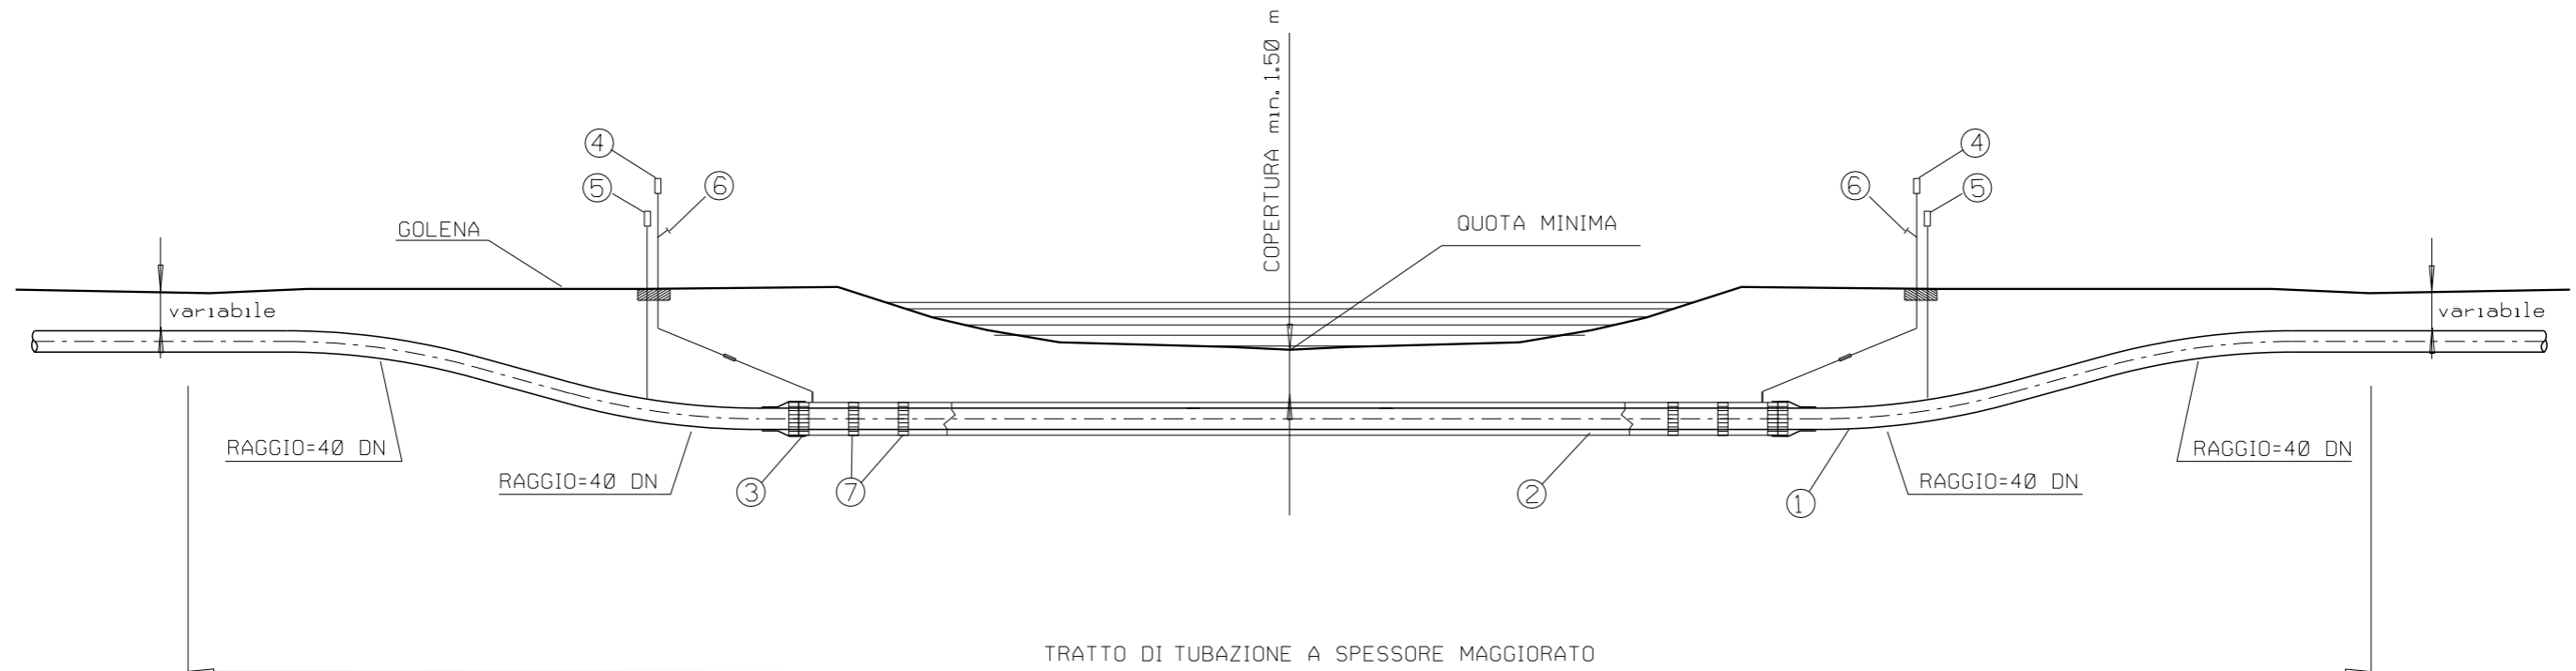

## LEGENDA

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO
- 2 TUBO DI PROTEZIONE
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

|         |  |             |  |   |            |           |
|---------|--|-------------|--|---|------------|-----------|
| 0       | Aprile 2010  | EMISSIONE   |  | ANTINORI  | CASATI     | BIZZARRI  |
| Rev.    | DATA   | DESCRIZIONE |  | ELABORATO   | VERIFICATO | APPROVATO |
| CLIENTE |  <b>snam rete gas</b> |             | PROGETTISTA  |  <b>saipem</b> |            |           |
|         |  |             | NR. PROGETTO   | NR/09157  |            |           |
|         |  |             | COMMESSA   | 022022  | UNITA' N.  | 000       |
|         |  |             | DIS. N.  | LC-D-83327  |            |           |
|         |  |             | REVISIONE  | 0   |            |           |
|         |  |             | FG.  | 1   | DI         | 1         |
|         |  |             | SCALA  |   |            |           |
|         |  |             | <b>METANODOTTO RECANATI - FOLIGNO</b><br>DN 1050 (42"), DP 75 bar            |   |            |           |
|         |  |             | <b>ATTRAVERSAMENTO TIPO CORSI D'ACQUA MINORI</b><br>(CON TUBO DI PROTEZIONE) |   |            |           |