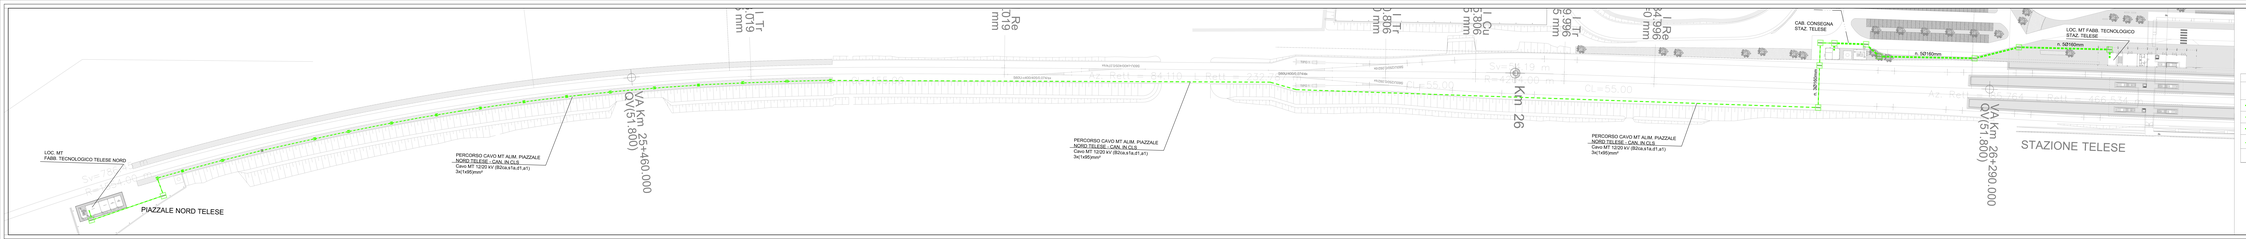

LEGENDA SIMBOLI

	Piazzale in cls dim. 100x100cm corrugato di sello separatore - Copertine in cls cementato per protezione da eventuali sovraccarichi accidentali (carico di punta di 2tonnellate) dovuto da transpiranto porta parcheggiatore sulla cava di cantiere
	n.3 Tubi PVC serie pesante Ø160mm - protetta superiormente con magrona per prevenzione scavo alli cantieri
	n.3 Tubi PVC serie pesante Ø160mm - protetta superiormente con magrona per prevenzione scavo alli cantieri
	Linea di alimentazione MT distribuita in passerella in acciaio zincato a caldo dalle dimensioni di 200x100 mm (sviluppo sotto marciapiede)
	Cunicolo passaggio cavi lungo linea
	Piazzale in cls dim. 100x100cm - Copertine in cls cementato per prevenzione da alli cantieri

CLIENTI/ENTI:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ATI/AL LAVORI:

PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA:

Ing. Fabio Iacoviello

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Ing. FABIO IACOVIELLO
Sez. A n. 1000

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
NUOVO COLLEGAMENTO BENEVENTO – BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – APIGLIANO
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE

LIVELLO PROGETTAZIONE
Esecutivo Tecnico

Progettazione impianti cavi MT alimentazione piazzale Galleria Telese_Lato Stazione Telese

Piazzale in cls dim. 100x100cm - Copertine in cls cementato per prevenzione da alli cantieri

Scala di riduzione: 1:500

COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV.

REVISIONI							
N°	DESCRIZIONE	PROGR.	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	PROGETTATO	DIRIGENTE TECNICO
0	EMISSIONE						
1							
2							
3							
4							
5							

Cig. F.R.I.S.E.I.S.Ztc.Z.2.13.001.a.dwg

A 1:500