

- Linea AT oggetto del potenziamento
- Rischio idraulico 1
- Rischio idraulico 2
- Rischio idraulico 3
- Rischio idraulico 4
- Limiti comunali
- Sostegno esistente
- Sostegno esistente da dismettere
- Sostegno nuovo

Progetto di potenziamento della linea aerea esistente RTN 150 kV denominata "SE Cammarata - CP Ciminna"

Progettazione:  
  
 Via Milazzo n.17,  
 40121 Bologna (BO)  
 Tel. +39 051 0549750  
 Mail: permit@green-go.net | Pec: greengosri@arubapec.it

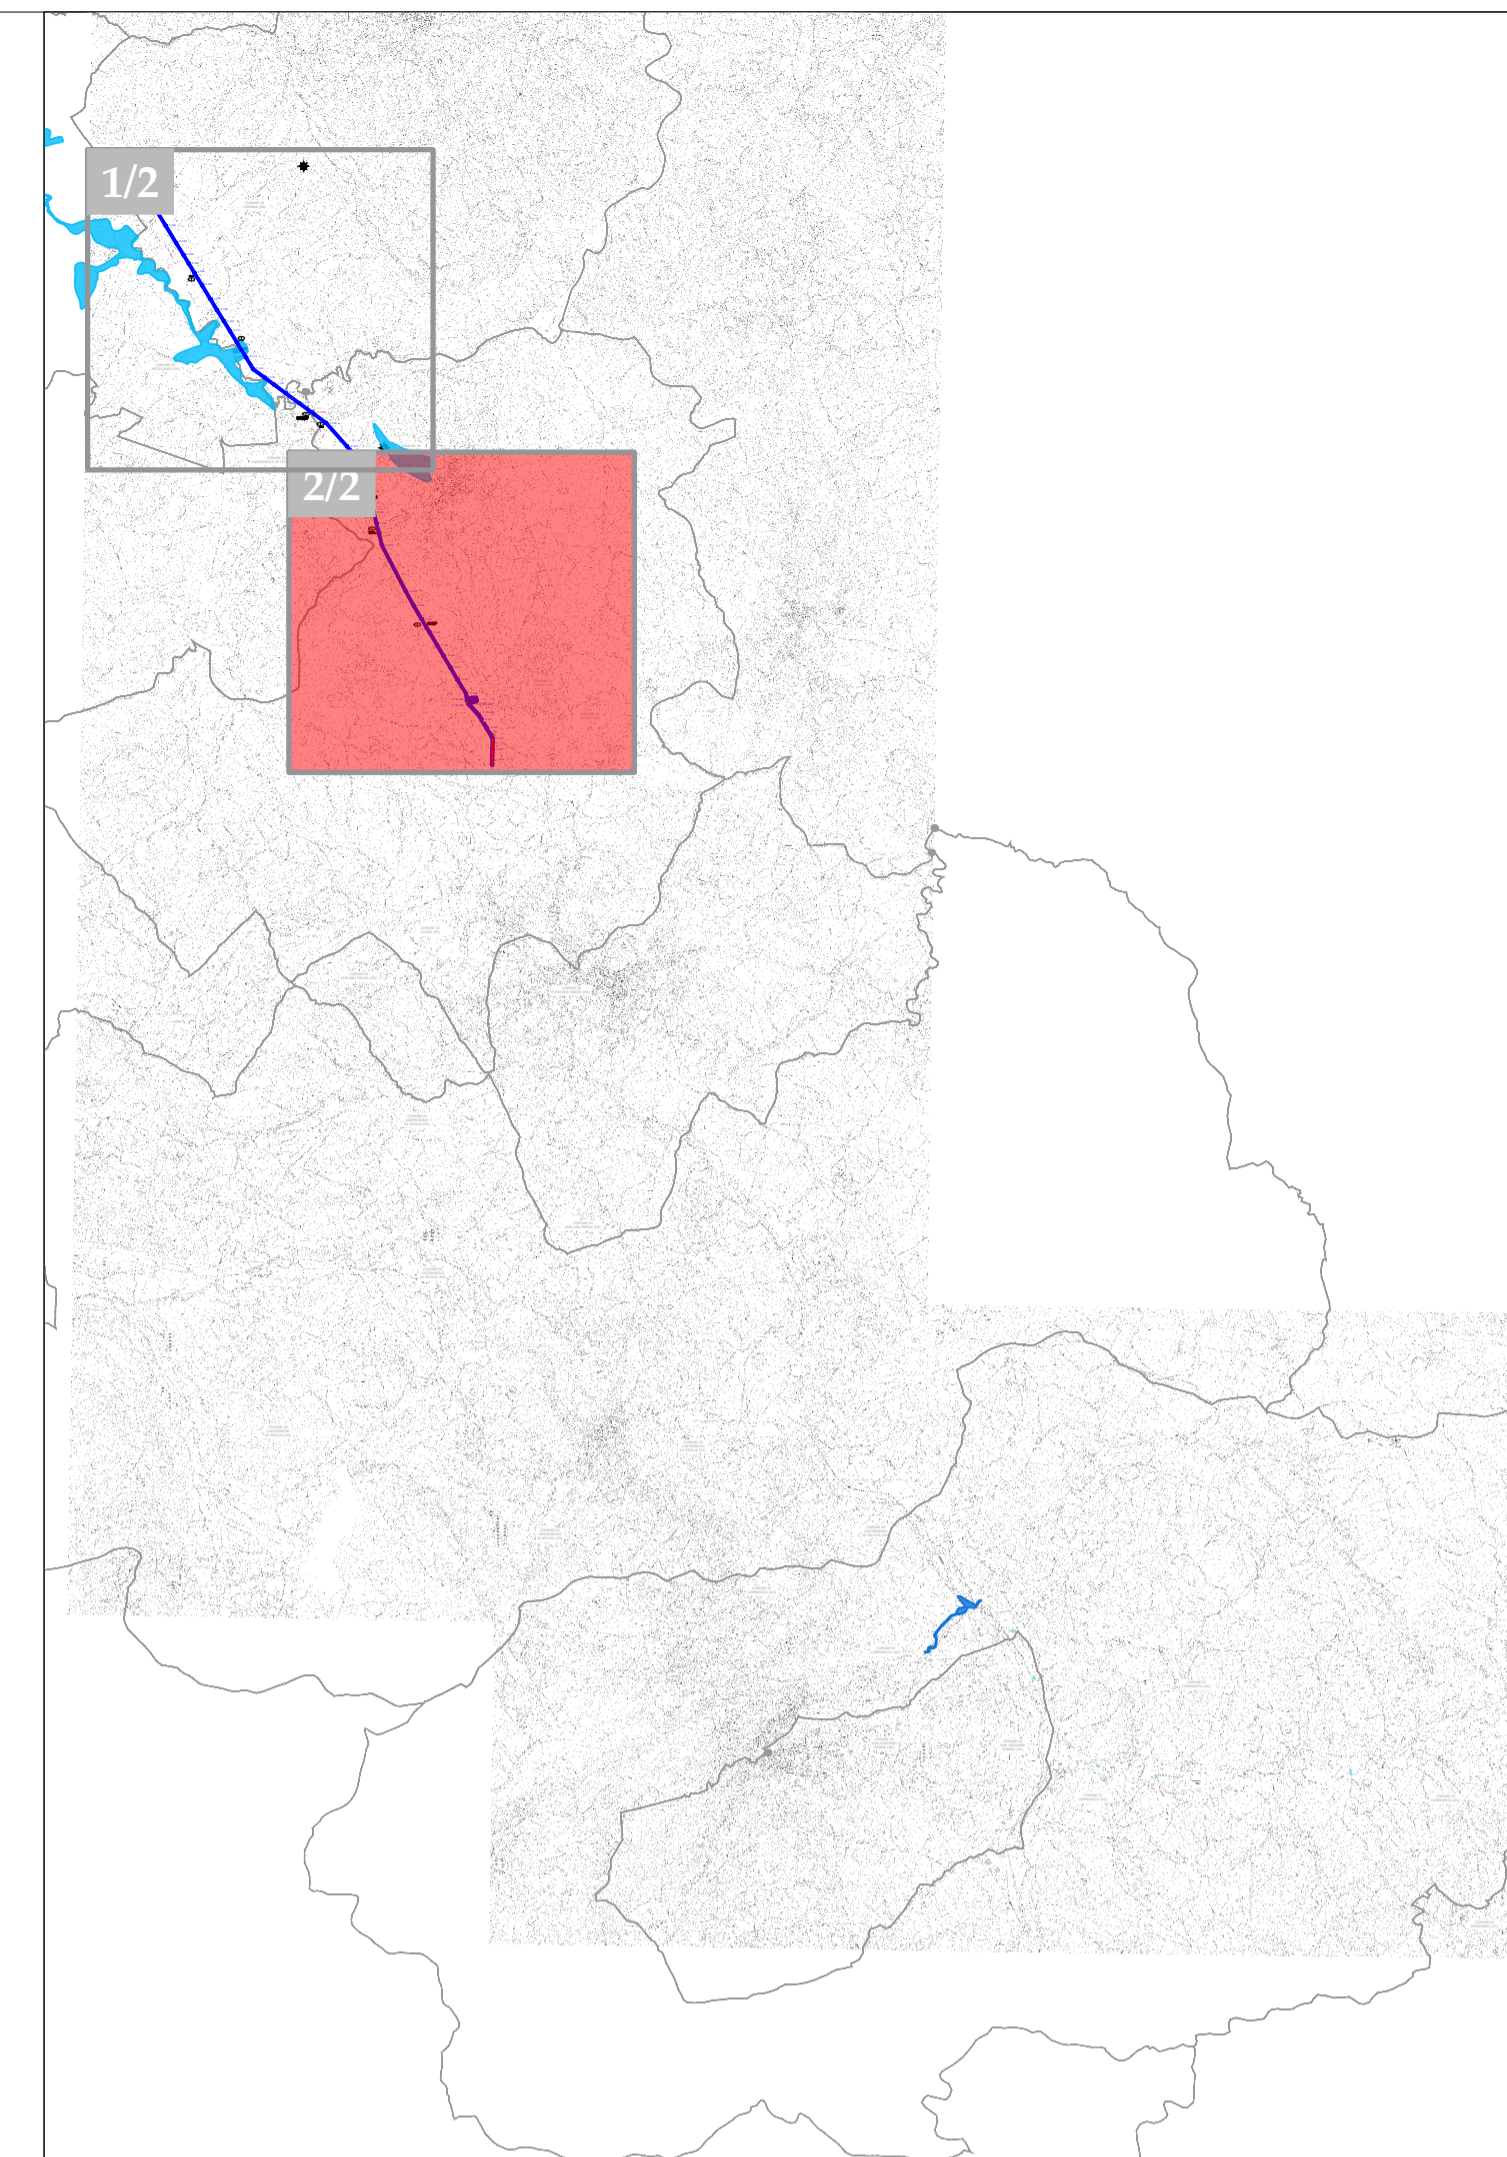
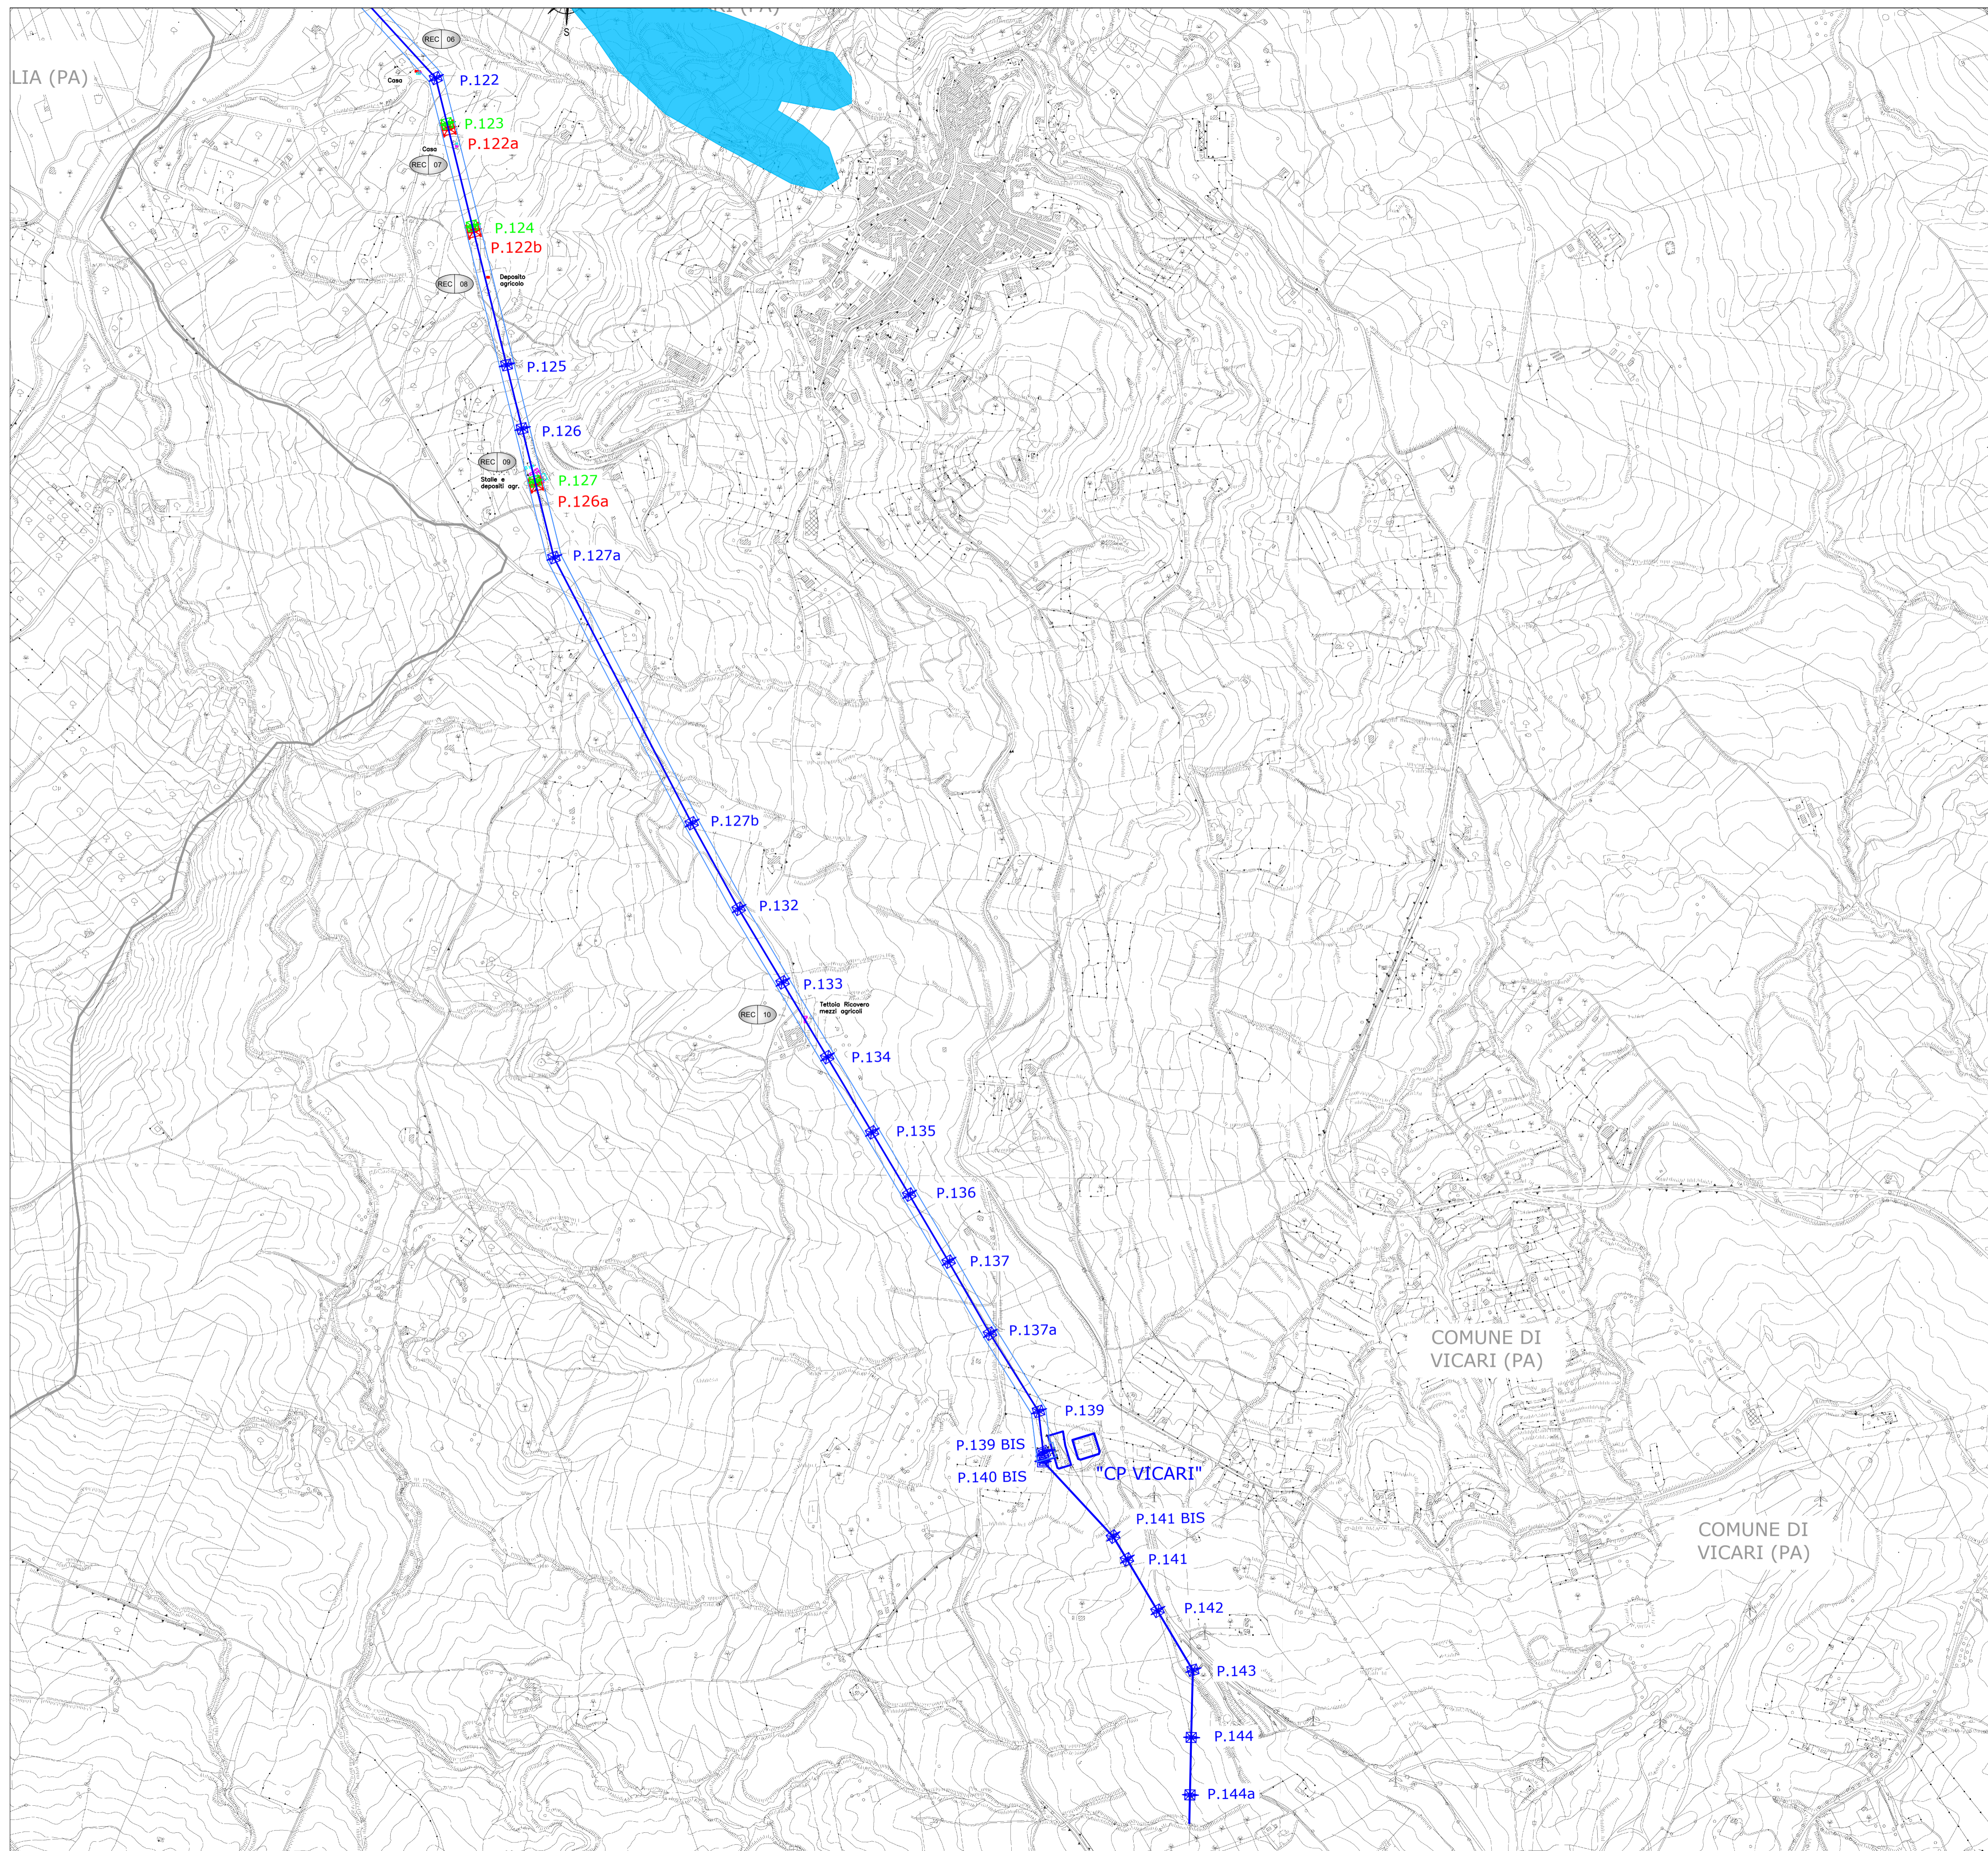











Elaborato: Carta del rischio idraulico - Tratta "CP Ciminna - SE Vicari" Numero foglio 1/2

IDENTIFICAZIONE ELABORATO					
Livello progettazione	Identificativo file	Codice elaborato	Data	Scala	REV.
Definitivo	RS06AEG0035A0	FRDPLAT35-00	29/12/2020	1:10000	

Società: Sunville S.r.l. Partnered by:





-  Linea AT oggetto del potenziamento
-  Rischio idraulico 1
-  Rischio idraulico 2
-  Rischio idraulico 3
-  Rischio idraulico 4
-  Limiti comunali
-  Sostegno esistente
-  Sostegno esistente da dismettere
-  Sostegno nuovo

Progetto di potenziamento della linea aerea esistente RTN 150 kV denominata "SE Cammarata - CP Ciminna"

Progettazione:



Via Milazzo n.17,  
40121 Bologna (BO)  
Tel. +39 051 0549750  
Mail: permit@green-go.net | Pec: greengosri@arubapec.it



Elaborato: Carta del rischio idraulico - Tratta "CP Ciminna - SE Vicari"

Numero foglio  
2/2

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello progettazione	Identificativo file	Codice elaborato	Data	Scala	REV.
Definitivo	RS06AEG0035A0	FRDPLAT35-00	29/12/2020	1:10000	

Società: Sunville S.r.l.



Partnered by: 