

S.S. 284 "Occidentale Etna"

Ammodernamento del Tratto Adrano – Catania

1° lotto Adrano – Paternò

PROGETTO DEFINITIVO

COD. **PA712**

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA:

Responsabile Integrazioni specialistiche Dott. Ing. Giovanni Piazza
Responsabile Tracciato stradale Dott. Ing. Massimo Capasso
Responsabile Strutture Dott. Ing. Giovanni Piazza
Responsabile Idraulico, Geotecnica e Impianti Dott. Ing. Sergio Di Maio
Responsabile Ambiente e SIA Dott. Ing. Francesco Ventura

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



GEOLOGO:

Geol. Enrico Curcuruto

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Sergio Di Maio



VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maria Coppola

OPERE D'ARTE MINORI

TOMBINI – ASSE PRINCIPALE

TOMBINO pk 4+364,50

Relazione tecnica e di calcolo

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:	
PROGETTO	LIV. PROG.	ANNO	P00_TM07_STR_RE01_A			
DPPA0712	D	19	CODICE ELAB.	P00TM07STRRE01	A	-
D			-	-	-	-
C			-	-	-	-
B			-	-	-	-
A	EMISSIONE		NOV.2020	M.LATINI	G.SPECIALE	G.PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

S.S. 284 OCCIDENTALE ETNEA
AMMODERNAMENTO I° LOTTO - TRATTO ADRANO PATERNO'
PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONE DI CALCOLO PARATIA pk4+364.50

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA	3
1.2	QUADRO NORMATIVO.....	4
1.3	PROGRAMMA PER L'ANALISI AUTOMATICA	4
1.4	MATERIALI	5
2	TERRENI.....	6
2.1	PARAMETRI PER IL CALCOLO DEI TIRANTI CON IL METODO DI BUSTAMANTE-DOIX.....	6
3	GEOMETRIA	7
3.1	GEOMETRIA DELLA PARATIA.....	7
3.2	GEOMETRIA CORDOLI	7
3.3	DESCRIZIONE DEI TIRANTI DI ANCORAGGIO	8
4	FASI DI SCAVO.....	10
5	METODI DI CALCOLO	11
6	TABULATI DI CALCOLO	15

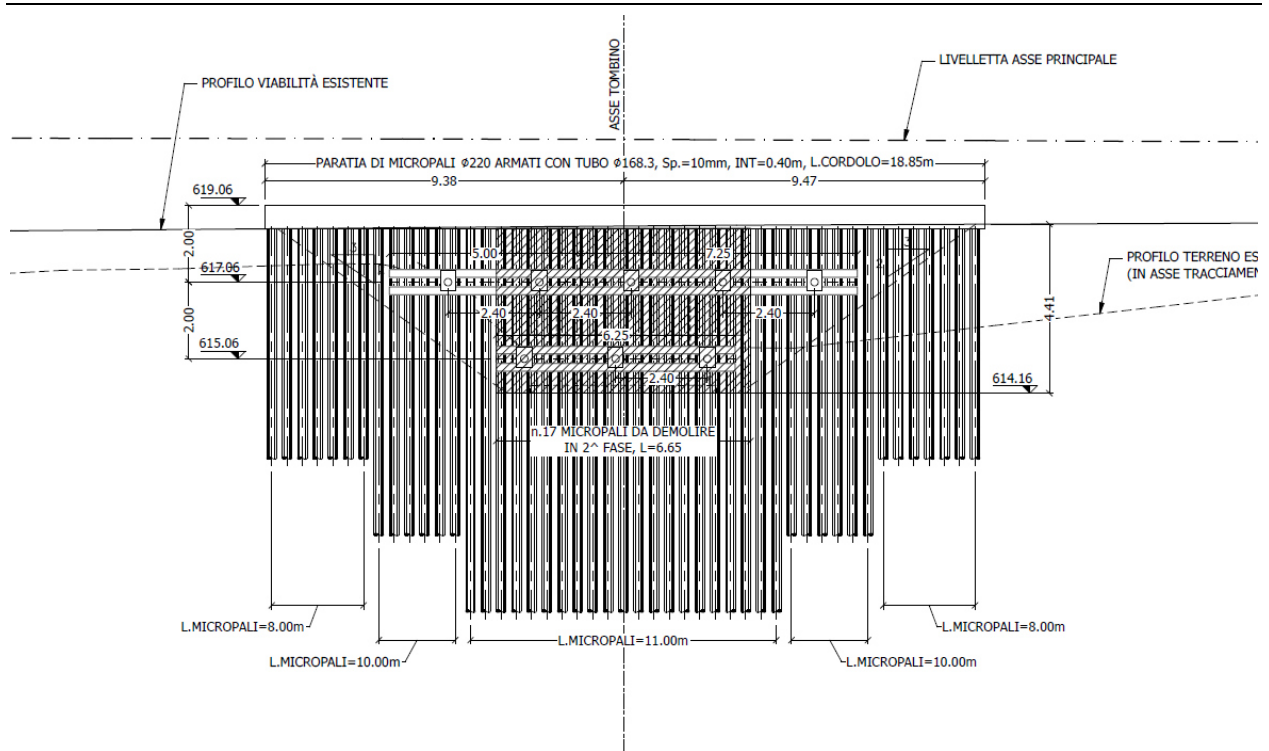


Figura 1-2: Prospetto

1.2 QUADRO NORMATIVO

- Legge 5 novembre 1971, n° 1086 e relative Istruzioni emanate con Circ. n°11951 del 14 febbraio 1974: “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- Legge 2 febbraio 1974 n.64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
- D.M. del 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Circolare Ministeriale 21/01/2019 n° 7 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione dell’“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

1.3 PROGRAMMA PER L’ANALISI AUTOMATICA

- PAC – Analisi e calcolo paratie, Versione 14.0

1.4 MATERIALI

Calcestruzzo

Classe di resistenza C28/35

Classe di esposizione XC3

Resistenza caratteristica cubica a compressione $R_{ck} = 35$ MPa

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione $f_{ck} = 0.83 R_{ck} = 0.83 \times 35 = 28$ Mpa

Resistenza cilindrica di progetto a compressione $f_{cd} = 15.9$ Mpa

copriferro minimo = 45 mm

Acciaio d'armatura B450C

Tensione caratteristica di snervamento $f_{yk} = 450.00$ MPa

Tensione caratteristica di rottura $f_{tk} = 540$ Mpa

Tensione di progetto $f_{yd} = 391$ Mpa

Modulo elastico $E = 200000$ Mpa

Acciaio da carpenteria (paratia di micropali)

Classe acciaio S355

Tensione caratteristica di snervamento $f_{yk} = 355.00$ Mpa

Resistenza di progetto $f_{yd} = 338$ Mpa

Modulo elastico $E = 200000$ Mpa

Acciaio da precompressione in trefoli

Tensione caratteristica di rottura

- allo stato limite ultimo $f_{ptk} \geq 1860$ Mpa
- tensione caratteristica all'1% di def. $f_{p(1)k} \geq 1670$ Mpa

Resistenza di calcolo $f_{p(1)d} = 1450$ Mpa

Modulo elastico $E = 200000$ Mpa

Malta utilizzata per i tiranti

Classe di resistenza C25/30

Resistenza caratteristica a compressione $R_{bk} = 30$ Mpa

tensione tangenziale ammissibile $\tau_{c0} = 0.600$ Mpa

tensione tangenziale ammissibile $\tau_{c1} = 1.8289$ Mpa

2 TERRENI

Si considera un'unica tipologia di terreno in corrispondenza dell'opera, avente le seguenti caratteristiche meccaniche:

Simbologia adottata

n° numero d'ordine

Descrizione Descrizione del terreno

γ peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]

γ_{sat} peso di volume saturo del terreno espresso [kN/mc]

ϕ angolo d'attrito interno del terreno espresso in [°]

δ angolo d'attrito terreno/paratia espresso in [°]

c coesione del terreno espressa in [kPa]

N°	Descrizione	γ	γ_{sat}	ϕ	δ	c
		[kN/mc]	[kN/mc]	[°]	[°]	[kPa]
1	Sabbia ghiaiosa	20.000	20.000	34.00	22.30	0.0

2.1 PARAMETRI PER IL CALCOLO DEI TIRANTI CON IL METODO DI BUSTAMANTE-DOIX

La realizzazione dei tiranti deve essere prevista attraverso la metodologia IRS (Iniezione Ripetuta Selettiva).

Simbologia adottata

$\alpha_{min}, \alpha_{med}$ coeff. di espansione laterale minimo e medio del tirante nello strato

f_{smin}, f_{smed} tensione tangenziale minima e media lungo il tirante espresso in [kPa]

N°	Descrizione	α_{min}	f_{smin}	α_{med}	f_{smed}
			[kPa]		[kPa]
1	Sabbia ghiaiosa	1.55	150.0	1.55	150.0

3 GEOMETRIA

3.1 GEOMETRIA DELLA PARATIA

Le calcolazioni in esame fanno riferimento al tratto di paratia in corrispondenza dell'asse del tombino, dove è previsto il raggiungimento dell'altezza maggiore e dove sono posizionate due file di tiranti: la prima ad una profondità di 2.30 m (compreso il cordolo di sommità) e costituita da 3 tiranti, la seconda ad una profondità di 4.30 m e costituita da 3 tiranti. Il tratto in questione ha una lunghezza di 8.25 m e presenta 21 micropali.

La profondità di scavo è pari a 4.30 m (escluso il cordolo di sommità). La profondità di infissione della paratia è pari a 6.70 m.

La paratia, nel complesso, ha un'altezza di 11.00 m (escluso il cordolo di sommità).

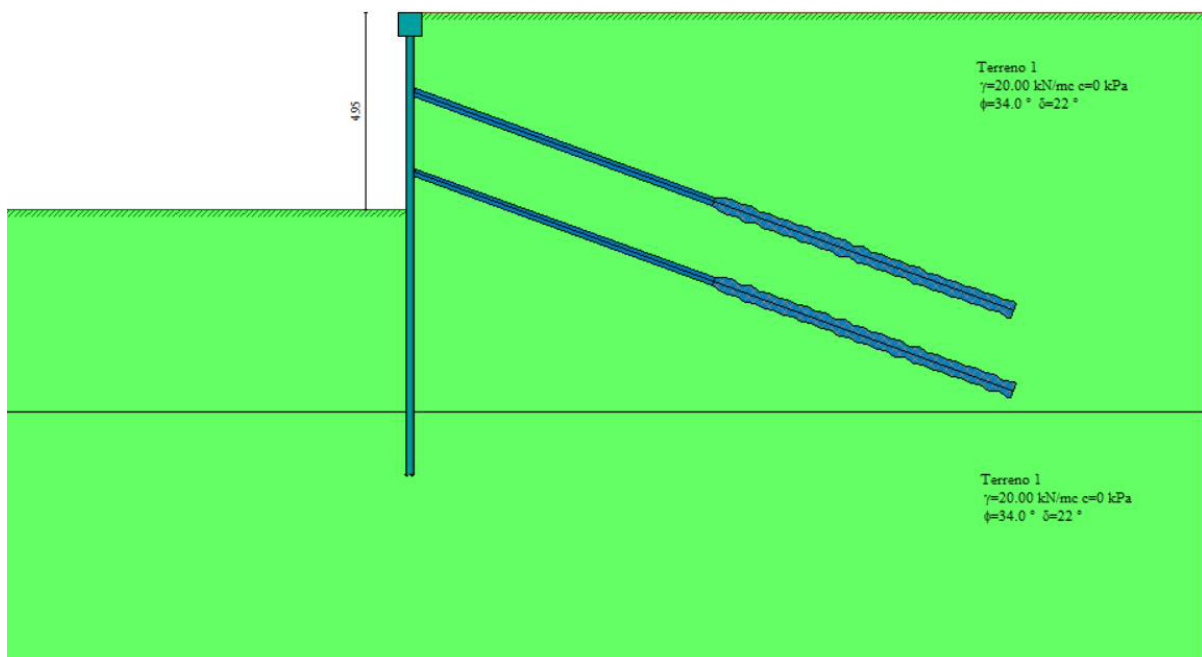


Figura 3-1: Geometria della paratia

3.2 GEOMETRIA CORDOLI

Simbologia adottata

n° numero d'ordine del cordolo

Y posizione del cordolo sull'asse della paratia espresso in [m]

Cordoli in calcestruzzo

B Base della sezione del cordolo espresso in [m]

H Altezza della sezione del cordolo espresso in [m]

Cordoli in acciaio

A Area della sezione in acciaio del cordolo espresso in [mq]

W Modulo di resistenza della sezione del cordolo espresso in [m³]

N°	Y	Tipo	B	H	A	W
	[m]		[m]	[m]	[mq]	[m ³]
1	0.00	Calcestruzzo	0.6000	0.6000	--	--
2	2.30	Acciaio	--	--	0.007808	0.00056960
3	4.30	Acciaio	--	--	0.007808	0.00056960

I cordoli in acciaio sono costituiti da due profilati HEB 200.

3.3 DESCRIZIONE DEI TIRANTI DI ANCORAGGIO

La realizzazione dei tiranti deve essere prevista con la metodologia IRS (Iniezione Ripetuta Selettiva).

Per il calcolo dei tiranti è stato utilizzato il metodo di BUSTAMENTE-DOIX.

Simbologia adottata

n° numero d'ordine della fila

Tipologia Descrizione tipologia tirante

Y ordinata della fila espressa in [m] misurata dalla testa della paratia

l interasse tra le file di tiranti espressa in [m]

alfa inclinazione dei tiranti della fila rispetto all'orizzontale espressa in [°]

ALL allineamento dei tiranti della fila (CENTRATI o SFALSATI)

nr numero di tiranti della fila

Lt lunghezza totale del tirante espresso in [m]

Lf lunghezza di fondazione del tirante espresso in [m]

T tiro iniziale espresso in [kN]

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	Tipo	Y	I	Alfa	ALL	nr	Lt	Lf	T
		[m]	[m]	[°]			[m]	[m]	[kN]
1	Tirante attivo (trefoli)	2.30	2.40	20.00	Centrati	3	16.00	8.00	350.000
2	Tirante attivo (trefoli)	4.30	2.40	20.00	Centrati	3	16.00	8.00	350.000

Per entrambe le file di tiranti è stato assunto un diametro di perforazione D pari a 200 mm.

Ogni tirante è costituito da 5 trefoli aventi un'area A pari 1.39 cmq.

Il tiro iniziale è assunto pari a 350 kN.

4 FASI DI SCAVO

L'analisi è stata eseguita considerando le fasi di scavo riassunte nella tabella seguente.

Simbologia adottata

n° identificativo della fase nell'elenco definito

Fase Descrizione dell'i-esima fase

Tempo Tempo in cui avviene la fase di scavo

n°	Fase	Tempo
1	Scavo fino alla profondità di 2.50 metri	0
2	Inserimento condizione di carico nr 1 [Hscavo=2.50]	1
3	Inserimento tirante 1 (X=2.00) [Hscavo=2.50]	2
4	Tesatura tirante 1 [Hscavo=2.50]	3
5	Scavo fino alla profondità di 4.50 metri	4
6	Inserimento tirante 2 (X=4.00) [Hscavo=4.50]	5
7	Tesatura tirante 2 [Hscavo=4.50]	6
8	Scavo fino alla profondità di 4.90 metri	7

È stato considerato un sovraccarico variabile agente sul profilo di terreno a monte, uniformemente distribuito, pari a 20 kN/m.

5 METODI DI CALCOLO

Calcolo della profondità di infissione

Nel caso generale l'equilibrio della paratia è assicurato dal bilanciamento fra la spinta attiva agente da monte sulla parte fuori terra, la resistenza passiva che si sviluppa da valle verso monte nella zona interrata e la controspinta che agisce da monte verso valle nella zona interrata al di sotto del centro di rotazione.

Nel caso di paratia tirantata nell'equilibrio della struttura intervengono gli sforzi dei tiranti (diretti verso monte); in questo caso, se la paratia non è sufficientemente infissa, la controspinta sarà assente.

Pertanto il primo passo da compiere nella progettazione è il calcolo della profondità di infissione necessaria ad assicurare l'equilibrio fra i carichi agenti (spinta attiva, resistenza passiva, controspinta, tiro dei tiranti ed eventuali carichi esterni).

Nel calcolo classico delle paratie si suppone che essa sia infinitamente rigida e che possa subire una rotazione intorno ad un punto (*Centro di rotazione*) posto al di sotto della linea di fondo scavo (per paratie non tirantate).

Occorre pertanto costruire i diagrammi di spinta attiva e di spinta (resistenza) passiva agenti sulla paratia. A partire da questi si costruiscono i diagrammi risultanti.

Nella costruzione dei diagrammi risultanti si adotterà la seguente notazione:

K_{am}	diagramma della spinta attiva agente da monte
K_{av}	diagramma della spinta attiva agente da valle sulla parte interrata
K_{pm}	diagramma della spinta passiva agente da monte
K_{pv}	diagramma della spinta passiva agente da valle sulla parte interrata.

Calcolati i diagrammi suddetti si costruiscono i diagrammi risultanti

$$D_m = K_{pm} \cdot K_{av} \quad \text{e} \quad D_r = K_{pv} \cdot K_{am}$$

Questi diagrammi rappresentano i valori limiti delle pressioni agenti sulla paratia. La soluzione è ricercata per tentativi facendo variare la profondità di infissione e la posizione del centro di rotazione fino a quando non si raggiunge l'equilibrio sia alla traslazione che alla rotazione.

Per mettere in conto un fattore di sicurezza nel calcolo delle profondità di infissione si può agire con tre modalità :

1. applicazione di un coefficiente moltiplicativo alla profondità di infissione strettamente necessaria per l'equilibrio
2. riduzione della spinta passiva tramite un coefficiente di sicurezza
3. riduzione delle caratteristiche del terreno tramite coefficienti di sicurezza su $\tan(\phi)$ e sulla coesione

Calcolo della spinte

Metodo di Culmann (metodo del cuneo di tentativo)

Il metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb: cuneo di spinta a monte della parete che si muove rigidamente lungo una superficie di rottura rettilinea o spezzata (nel caso di terreno stratificato).

La differenza sostanziale è che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e carico uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per il valore della spinta) il metodo di Culmann consente di analizzare situazioni con profilo di forma generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo di Coulomb, risulta più immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. Il metodo di Culmann, nato come metodo essenzialmente grafico, si è evoluto per essere trattato mediante analisi numerica (noto in questa forma come metodo del cuneo di tentativo).

I passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:

- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione ρ rispetto all'orizzontale) e si considera il cuneo di spinta delimitato dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui si calcola la spinta e dal profilo del terreno;
- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioè peso proprio (W), carichi sul terrapieno, resistenza per attrito e per coesione lungo la superficie di rottura (R e C) e resistenza per coesione lungo la parete (A);
- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.

Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta massima nel caso di spinta attiva e minima nel caso di spinta passiva.

Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando l'espressione della spinta S rispetto all'ordinata z . Noto il diagramma delle pressioni si ricava il punto di applicazione della spinta.

Spinta in presenza di sisma

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di **Mononobe-Okabe** (cui fa riferimento la Normativa Italiana).

Il metodo di Mononobe-Okabe considera nell'equilibrio del cuneo spingente la forza di inerzia dovuta al sisma. Indicando con W il peso del cuneo e con C il coefficiente di intensità sismica la forza di inerzia valutata come

$$F_i = W \cdot C$$

Indicando con S la spinta calcolata in condizioni statiche e con S_s la spinta totale in condizioni sismiche l'incremento di spinta è ottenuto come

$$DS = S \cdot S_s$$

L'incremento di spinta viene applicato a 1/3 dell'altezza della parete stessa (diagramma triangolare con vertice in alto).

Tiranti di ancoraggio

Le paratie possono essere tirantate, con tiranti attivi o con tiranti passivi, realizzati entrambi tramite perforazione e iniezione del foro con malta in pressione previa sistemazione delle armature opportune.

I tiranti attivi, contrariamente ai tiranti passivi, sono sottoposti ad uno sforzo di pretensione prendendo il contrasto sulla struttura stessa. Il tiro finale sul tirante attivo dipende sia dalla pretensione che dalla deformazione della struttura oltre che dalle cadute di tensione. Nel caso di tiranti passivi il tiro dipende unicamente dalla deformabilità della struttura. L'armatura dei tiranti attivi è costituita da trefoli ad alta resistenza (trefoli per c.a.p.), viceversa i tiranti passivi possono essere armati con trefoli o con tondini o, in alcuni casi, con profilati tubolari.

La capacità di resistenza dei tiranti è legata all'attrito e all'aderenza fra superficie del tirante e terreno.

Calcolo della lunghezza di ancoraggio

La lunghezza di ancoraggio (fondazione) del tirante si calcola determinando la lunghezza massima atta a soddisfare le tre seguenti condizioni:

1. Lunghezza necessaria per garantire l'equilibrio fra tensione tangenziale che si sviluppa fra la superficie laterale del tirante ed il terreno e lo sforzo applicato al tirante;
2. Lunghezza necessaria a garantire l'aderenza malta-armatura;
3. Lunghezza necessaria a garantire la resistenza della malta.

Siano N lo sforzo nel tirante, δ l'angolo d'attrito tirante-terreno, c_a l'adesione tirante-terreno, γ il peso di volume del terreno, D ed L_f il diametro e la lunghezza di ancoraggio (o lunghezza efficace) del tirante ed H la profondità media al di sotto del piano campagna abbiamo la relazione

$$N = \pi D L_f \gamma H K_s \operatorname{tg} \delta + \pi D L_f c_a$$

da cui si ricava la lunghezza di ancoraggio L_f

$$L_f = \frac{N}{\pi D \gamma H K_s \operatorname{tg} \delta + \pi D c_a}$$

K_s rappresenta il coefficiente di spinta che si assume pari al coefficiente di spinta a riposo

$$K_s = K_0 = 1 - \sin \phi$$

Per quanto riguarda la seconda condizione, la lunghezza necessaria atta a garantire l'aderenza malta-armatura è data dalla relazione

$$L_f = \frac{N}{\pi d \tau_{c0} \omega}$$

dove d è la somma dei diametri dei trefoli disposti nel tirante, τ_{c0} è la resistenza tangenziale limite della malta ed ω è un coefficiente correttivo dipendente dal numero di trefoli ($\omega = 1 - 0.075 [n \text{ trefoli} - 1]$).

Per quanto riguarda la verifica della terza condizione si impone che la tensione tangenziale limite tirante-terreno non possa superare la tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo $f_{1,ba}$.

Alla lunghezza efficace determinata prendendo il massimo valore di L_f si deve aggiungere la lunghezza di franco L_i che rappresenta la lunghezza del tratto che compreso fra la paratia e la superficie di ancoraggio.

La lunghezza totale del tirante sarà quindi data da

$$L = L_f + L_i$$

Nel caso di tiranti attivi, cioè tiranti soggetti ad uno stato di pretensione, bisogna considerare le cadute di tensione. A tale scopo è stato introdotto il coefficiente di caduta di tensione, β , che rappresenta il rapporto fra lo sforzo N_0 al momento del tiro e lo sforzo N in esercizio

$$\beta = N_0 / N$$

Analisi ad elementi finiti

La paratia è considerata come una struttura a prevalente sviluppo lineare (si fa riferimento ad un metro di larghezza) con comportamento a trave. Come caratteristiche geometriche della sezione si assume il momento d'inerzia I e l'area A per metro lineare di larghezza della paratia. Il modulo elastico è quello del materiale utilizzato per la paratia.

La parte fuori terra della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza pari a circa 5 centimetri e più o meno costante per tutti gli elementi. La suddivisione è suggerita anche dalla eventuale presenza di tiranti, carichi e vincoli. Infatti questi elementi devono capitare in corrispondenza di un nodo. Nel caso di tirante è inserito un ulteriore elemento atto a schematizzarlo. Detta L la lunghezza libera del tirante, A_r l'area di armatura nel tirante ed E_s il modulo elastico dell'acciaio è inserito un elemento di lunghezza pari ad L , area A_r , inclinazione pari a quella del tirante e modulo elastico E_s . La parte interrata della paratia è suddivisa in elementi di lunghezza, come visto sopra, pari a circa 5 centimetri.

I carichi agenti possono essere di tipo distribuito (spinta della terra, diagramma aggiuntivo di carico, spinta della falda, diagramma di spinta sismica) oppure concentrati. I carichi distribuiti sono riportati sempre come carichi concentrati nei nodi (sotto forma di reazioni di incastro perfetto cambiate di segno).

Schematizzazione del terreno

La modellazione del terreno si rifà al classico schema di Winkler. Esso è visto come un letto di molle indipendenti fra di loro reagenti solo a sforzo assiale di compressione. La rigidità della singola molla è legata alla costante di sottofondo orizzontale del terreno (*costante di Winkler*). La costante di sottofondo, k , è definita come la pressione unitaria che occorre applicare per ottenere uno spostamento unitario. Dimensionalmente è espressa quindi come rapporto fra una pressione ed uno spostamento al cubo $[F/L^3]$. È evidente che i risultati sono tanto migliori quanto più è elevato il numero delle molle che schematizzano il terreno. Se m è l'interasse fra le molle (in cm) e b è la larghezza della paratia in direzione longitudinale ($b=100$ cm) l'area equivalente della molla sarà $A_m=m*b$.

Per le molle di estremità, in corrispondenza della linea di fondo scavo ed in corrispondenza dell'estremità inferiore della paratia, si assume una area equivalente dimezzata. Inoltre, tutte le molle hanno, ovviamente, rigidità flessionale e tagliante nulla e sono vincolate all'estremità alla traslazione. Quindi la matrice di rigidità di tutto il sistema paratia-terreno sarà data dall'assemblaggio delle matrici di rigidità degli elementi della paratia (elementi a rigidità flessionale, tagliante ed assiale), delle matrici di rigidità dei tiranti (solo rigidità assiale) e delle molle (rigidità assiale).

Modalità di analisi e comportamento elasto-plastico del terreno

A questo punto vediamo come è effettuata l'analisi. Un tipo di analisi molto semplice e veloce sarebbe l'analisi elastica (peraltro disponibile nel programma **PAC**). Ma si intuisce che considerare il terreno con un comportamento infinitamente elastico è una approssimazione alquanto grossolana. Occorre quindi introdurre qualche correttivo che meglio ci aiuti a modellare il terreno. Fra le varie soluzioni possibili una delle più praticabili e che fornisce risultati soddisfacenti è quella di considerare il terreno con comportamento elasto-plastico perfetto. Si assume cioè che la curva sforzi-deformazioni del terreno abbia andamento bilatero. Rimane da scegliere il criterio di plasticizzazione del terreno (molle). Si può fare riferimento ad un criterio di tipo cinematico: la resistenza della molla cresce con la deformazione fino a quando lo spostamento non raggiunge il valore X_{max} ; una volta superato tale spostamento limite non si ha più incremento di resistenza all'aumentare degli spostamenti. Un altro criterio può essere di tipo statico: si assume che la molla abbia una resistenza crescente fino al raggiungimento di una pressione p_{max} . Tale pressione p_{max} può essere imposta pari al valore della pressione passiva in corrispondenza della quota della molla. D'altronde un ulteriore criterio si può ottenere dalla combinazione dei due descritti precedentemente: plasticizzazione o per raggiungimento dello spostamento limite o per raggiungimento della pressione passiva. Dal punto di vista strettamente numerico è chiaro che l'introduzione di criteri di plasticizzazione porta ad analisi di tipo non lineare (non linearità meccaniche). Questo comporta un aggravio computazionale non indifferente. L'entità di tale aggravio dipende poi dalla particolare tecnica adottata per la soluzione. Nel caso di analisi elastica lineare il problema si risolve immediatamente con la soluzione del sistema fondamentale (K matrice di rigidità, u vettore degli spostamenti nodali, p vettore dei carichi nodali)

$$Ku=p$$

Un sistema non lineare, invece, deve essere risolto mediante un'analisi al passo per tener conto della plasticizzazione delle molle. Quindi si procede per passi di carico, a partire da un carico iniziale p_0 , fino a raggiungere il carico totale p . Ogni volta che si incrementa il carico si controllano eventuali plasticizzazioni delle molle. Se si hanno nuove plasticizzazioni la matrice globale andrà riassembleta escludendo il contributo delle molle plasticizzate. Il procedimento descritto se fosse applicato in questo modo sarebbe particolarmente gravoso (la fase di decomposizione della matrice di rigidità è particolarmente onerosa). Si ricorre pertanto a soluzioni più sofisticate che escludono il riassembleggio e la decomposizione della matrice, ma usano la matrice elastica iniziale (*metodo di Riks*).

Senza addentrarci troppo nei dettagli diremo che si tratta di un metodo di Newton-Raphson modificato e ottimizzato. L'analisi condotta secondo questa tecnica offre dei vantaggi immediati. Essa restituisce l'effettiva deformazione della paratia e le relative sollecitazioni; dà informazioni dettagliate circa la deformazione e la pressione sul terreno. Infatti la deformazione è direttamente leggibile, mentre la pressione sarà data dallo sforzo nella molla diviso per l'area di influenza della molla stessa. Sappiamo quindi

quale è la zona di terreno effettivamente plasticizzato. Inoltre dalle deformazioni ci si può rendere conto di un possibile meccanismo di rottura del terreno.

Analisi per fasi di scavo

L'analisi della paratia per fasi di scavo consente di ottenere informazioni dettagliate sullo stato di sollecitazione e deformazione dell'opera durante la fase di realizzazione. In ogni fase lo stato di sollecitazione e di deformazione dipende dalla 'storia' dello scavo (soprattutto nel caso di paratie tirantate o vincolate).

Definite le varie altezze di scavo (in funzione della posizione di tiranti, vincoli, o altro) si procede per ogni fase al calcolo delle spinte inserendo gli elementi (tiranti, vincoli o carichi) attivi per quella fase, tenendo conto delle deformazioni dello stato precedente. Ad esempio, se sono presenti dei tiranti passivi si inserirà nell'analisi della fase la 'molla' che lo rappresenta. Indicando con u ed u_0 gli spostamenti nella fase attuale e nella fase precedente, con s ed s_0 gli sforzi nella fase attuale e nella fase precedente e con K la matrice di rigidezza della 'struttura' la relazione sforzi-deformazione è esprimibile nella forma

$$s = s_0 + K(u - u_0)$$

Le modalità di analisi sono più complicate nel caso di tiranti attivi in quanto è importante conoscere la modalità di tiro: infatti il tirante può essere tesato prima dello scavo, oppure tesato alla fine della corrispondente fase di scavo, oppure al termine di tutto lo scavo. Nella fase in cui il tirante è tesato verrà inserita una molla con uno stato di pretensione pari allo sforzo di tesatura. Nelle fasi successive il tirante verrà considerato come una semplice molla che 'ricorda', naturalmente, lo sforzo della fase precedente.

Ovviamente si otterranno soluzioni differenti in funzione della modalità di tiro selezionata.

Nel caso di tiranti attivi, inoltre, è analizzata una fase ulteriore (a lungo termine) nella quale il tiro iniziale è depurato delle cadute di tensione.

In sostanza analizzare la paratia per fasi di scavo oppure 'direttamente' porta a risultati abbastanza diversi sia per quanto riguarda lo stato di deformazione e sollecitazione dell'opera sia per quanto riguarda il tiro dei tiranti.

Verifica alla stabilità globale

La verifica alla stabilità globale del complesso paratia+terreno deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1.10.

È usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. La superficie di scorrimento è supposta circolare.

In particolare il programma esamina, per un dato centro 3 cerchi differenti: un cerchio passante per la linea di fondo scavo, un cerchio passante per il piede della paratia ed un cerchio passante per il punto medio della parte interrata. Si determina il minimo coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimità della sommità della paratia. Il numero di strisce è pari a 50.

Il coefficiente di sicurezza fornito da Fellenius si esprime secondo la seguente formula:

$$\eta = \frac{\sum_i \left(\frac{c b_i}{\cos \alpha_i} + [W_i \cos \alpha_i - U_i] \tan \phi_i \right)}{\sum_i W_i \sin \alpha_i}$$

dove n è il numero delle strisce considerate, b_i e α_i sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia i -esima rispetto all'orizzontale, W_i è il peso della striscia i -esima e c_i e ϕ_i sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia.

Inoltre u ed l rappresentano la pressione neutra lungo la base della striscia e la lunghezza della base della striscia ($l = b_i / \cos \alpha_i$).

Quindi, assunto un cerchio di tentativo si suddivide in n strisce e dalla formula precedente si ricava η . Questo procedimento è eseguito per il numero di centri prefissato e è assunto come coefficiente di sicurezza della scarpata il minimo dei coefficienti così determinati.

6 TABULATI DI CALCOLO

Impostazioni di progetto

Spinte e verifiche secondo: **Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018 (17/01/2018)**

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

Carichi	Effetto		Statici		Sismici	
			A1	A2	A1	A2
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1.00	1.00	1.00	1.00
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1.30	1.00	1.00	1.00
Permanenti ns	Favorevole	γ_{Gfav}	0.80	0.80	0.00	0.00
Permanenti ns	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1.50	1.30	1.00	1.00
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00	0.00	0.00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.50	1.30	1.00	1.00
Variabili da traffico	Favorevole	γ_{Qfav}	0.00	0.00	0.00	0.00
Variabili da traffico	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1.35	1.15	1.00	1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri		Statici		Sismici	
		M1	M2	M1	M2
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi}$	1.00	1.25	1.00	1.00
Coesione efficace	γ_c	1.00	1.25	1.00	1.00
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1.00	1.40	1.00	1.00
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1.00	1.60	1.00	1.00
Peso dell'unità di volume	γ_r	1.00	1.00	1.00	1.00

TIRANTI DI ANCORAGGIO

Coefficienti parziali γ_R per le verifiche dei tiranti

Resistenza

Laterale γ_{st} **R3**
1.20

Coefficienti di riduzione ξ per la determinazione della resistenza caratteristica dei tiranti.

Numero di verticali indagate 1 $\xi_3=1.80$ $\xi_4=1.80$

Verifica materiali : Stato Limite

Progetto e verifica delle armature per le sole combinazioni STR (A1-M1-R1)

Impostazioni verifiche SLU

Coefficienti parziali per resistenze di calcolo dei materiali

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo 1.50
 Coefficiente di sicurezza acciaio 1.15
 Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83
 Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85
 Coefficiente di sicurezza per la sezione 1.00

Verifica Taglio

Sezione in acciaio

$$V_{c,Rd} = A_v \cdot f_{yd} / 3.0^{0.5}$$

con:

A_v Area lorda sezione profilo

Impostazioni verifiche SLE

Condizioni ambientali Ordinarie

Armatura ad aderenza migliorata

Impostazioni di analisi

Analisi per Fasi di Scavo.

Rottura del terreno: Pressione passiva

Impostazioni analisi per fasi di scavo:

Analisi per condizioni di esercizio

Analisi per coefficienti tipo A1-M1

Analisi per coefficienti tipo A2-M2

Influenza δ (angolo di attrito terreno-paratia): Nel calcolo del coefficiente di spinta attiva K_a e nell'inclinazione della spinta attiva (non viene considerato per la spinta passiva)

Stabilità globale: Metodo di Fellenius

Impostazioni analisi sismica

Non sono state analizzate Combinazioni/Fasi sismiche.

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Risultati

Analisi della paratia

L'analisi è stata eseguita per fasi di scavo

La paratia è analizzata con il metodo degli elementi finiti.

Essa è discretizzata in 98 elementi fuori terra e 134 elementi al di sotto della linea di fondo scavo.

Le molle che simulano il terreno hanno un comportamento elastoplastico: una volta raggiunta la pressione passiva non reagiscono ad ulteriori incremento di carico.

La costante di Winkler si assume costante su ogni strato.

Altezza fuori terra della paratia	4.90	[m]
Profondità di infissione	6.70	[m]
Altezza totale della paratia	11.60	[m]

Forze agenti sulla paratia

Tutte le forze si intendono positive se dirette da monte verso valle. Esse sono riferite ad un metro di larghezza della paratia. Le Y hanno come origine la testa della paratia, e sono espresse in [m]

Simbologia adottata

n°	Indice della Combinazione/Fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
Pa	Spinta attiva, espressa in [kN]
Is	Incremento sismico della spinta, espressa in [kN]
Pw	Spinta della falda, espressa in [kN]
Pp	Resistenza passiva, espressa in [kN]
Pc	Controspinta, espressa in [kN]

n°	Tipo	Pa [kN]	Y _{Pa} [m]	Is [kN]	Y _{Is} [m]	Pw [kN]	Y _{Pw} [m]	Pp [kN]	Y _{Pp} [m]	Pc [kN]	Y _{Pc} [m]
1	ESE	15.73	1.72	--	--	--	--	-24.35	3.64	8.63	7.13
2	ESE	22.09	1.62	--	--	--	--	-35.81	3.75	13.71	7.18
3	ESE	22.09	1.62	--	--	--	--	-35.81	3.75	13.71	7.18
4	ESE	90.64	1.58	--	--	--	--	-3.77	5.24	32.73	4.64
5	ESE	123.81	2.22	--	--	--	--	-3.15	5.51	3.31	8.24
6	ESE	123.81	2.22	--	--	--	--	-3.15	5.51	3.31	8.24
7	ESE	188.21	2.76	--	--	--	--	-2.91	10.61	50.99	5.78
8	ESE	199.17	2.87	--	--	--	--	-2.91	10.60	39.85	6.07
1	SLU - STR	20.45	1.72	--	--	--	--	-31.66	3.64	11.22	7.13
2	SLU - STR	29.99	1.61	--	--	--	--	-48.89	3.77	18.90	7.20
3	SLU - STR	29.99	1.61	--	--	--	--	-48.89	3.77	18.90	7.20
4	SLU - STR	98.54	1.58	--	--	--	--	-12.95	4.15	34.01	5.10
5	SLU - STR	135.59	2.33	--	--	--	--	-12.59	5.54	5.69	8.80
6	SLU - STR	135.59	2.33	--	--	--	--	-12.59	5.54	5.69	8.80
7	SLU - STR	200.00	2.80	--	--	--	--	-1.74	10.94	42.76	5.93
8	SLU - STR	213.01	2.92	--	--	--	--	-1.62	10.94	29.96	6.34
1	SLU - GEO	21.13	1.77	--	--	--	--	-34.18	3.89	13.06	7.33
2	SLU - GEO	32.24	1.65	--	--	--	--	-55.96	4.13	23.71	7.51
3	SLU - GEO	32.24	1.65	--	--	--	--	-55.96	4.13	23.72	7.51
4	SLU - GEO	103.27	1.64	--	--	--	--	-24.01	4.38	40.34	5.23
5	SLU - GEO	140.40	2.37	--	--	--	--	-19.50	5.91	8.86	9.17
6	SLU - GEO	140.40	2.37	--	--	--	--	-19.50	5.91	8.86	9.17
7	SLU - GEO	208.34	2.86	--	--	--	--	-0.75	10.10	34.68	6.02
8	SLU - GEO	221.77	2.99	--	--	--	--	-0.80	8.96	21.68	6.58

Simbologia adottata

n°	Indice della Combinazione/Fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
Rc	Risultante carichi esterni applicati, espressa in [kN]
Rt	Risultante delle reazioni dei tiranti (componente orizzontale), espressa in [kN]
Rv	Risultante delle reazioni dei vincoli, espressa in [kN]
Rp	Risultante delle reazioni dei puntoni, espressa in [kN]

n°	Tipo	Rc [kN]	Y _{Rc} [m]	Rt [kN]	Y _{Rt} [m]	Rv [kN]	Y _{Rv} [m]	Rp [kN]	Y _{Rp} [m]
1	ESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ESE	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ESE	0.00	0.00	119.60	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ESE	0.00	0.00	123.97	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ESE	0.00	0.00	123.97	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ESE	0.00	0.00	236.29	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
8	ESE	0.00	0.00	236.10	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SLU - STR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SLU - STR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SLU - STR	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SLU - STR	0.00	0.00	119.60	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SLU - STR	0.00	0.00	128.69	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SLU - STR	0.00	0.00	128.69	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SLU - STR	0.00	0.00	241.01	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SLU - STR	0.00	0.00	241.35	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	Tipo	Rc [kN]	Yrc [m]	Rt [kN]	Yrt [m]	Rv [kN]	Yrv [m]	Rp [kN]	Yrp [m]
1	SLU - GEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SLU - GEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SLU - GEO	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SLU - GEO	0.00	0.00	119.60	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SLU - GEO	0.00	0.00	129.77	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SLU - GEO	0.00	0.00	129.77	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SLU - GEO	0.00	0.00	242.26	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8	SLU - GEO	0.00	0.00	242.65	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbologia adottata

n°	Indice della Combinazione/Fase
Tipo	Tipo della Combinazione/Fase
P _{NUL}	Punto di nullo del diagramma, espresso in [m]
P _{INV}	Punto di inversione del diagramma, espresso in [m]
C _{ROT}	Punto Centro di rotazione, espresso in [m]
MP	Percentuale molle plasticizzate, espressa in [%]
R/R _{MAX}	Rapporto tra lo sforzo reale nelle molle e lo sforzo che le molle sarebbero in grado di esplicare, espresso in [%]
Pd	Portanza di progetto, espressa in [kN]

n°	Tipo	P _{NUL} [m]	P _{INV} [m]	C _{ROT} [m]	MP [%]	R/R _{MAX} [%]	Pd [m]
1	ESE	2.68	3.05	5.08	6.01	0.91	---
2	ESE	2.71	3.25	5.14	8.20	1.31	---
3	ESE	2.71	3.25	5.14	8.20	1.31	---
4	ESE	2.71	3.25	3.12	0.00	0.90	---
5	ESE	4.87	4.93	6.30	6.29	0.20	---
6	ESE	4.87	4.93	6.30	0.00	0.19	---
7	ESE	4.87	4.50	9.06	0.00	1.67	---
8	ESE	5.28	4.90	9.03	0.00	1.43	---
1	SLU - STR	2.68	3.05	5.08	6.01	0.91	76.21
2	SLU - STR	2.72	3.30	5.15	8.74	1.37	76.21
3	SLU - STR	2.72	3.30	5.15	8.74	1.37	76.21
4	SLU - STR	2.72	3.30	3.04	0.00	0.90	76.21
5	SLU - STR	4.88	5.03	6.92	7.69	0.45	59.46
6	SLU - STR	4.88	5.03	6.92	0.00	0.43	59.46
7	SLU - STR	4.88	4.50	9.72	0.00	0.98	59.46
8	SLU - STR	5.29	4.90	9.72	0.00	0.74	56.11
1	SLU - GEO	2.80	3.45	5.29	10.38	1.73	---
2	SLU - GEO	2.88	3.85	5.49	14.75	2.76	---
3	SLU - GEO	2.88	3.85	5.49	14.75	2.76	---
4	SLU - GEO	2.88	3.85	3.35	0.00	2.08	---
5	SLU - GEO	5.12	5.53	7.31	15.38	1.17	---
6	SLU - GEO	5.12	5.53	7.31	15.38	1.17	---
7	SLU - GEO	5.12	4.50	5.52	0.00	1.21	---
8	SLU - GEO	5.57	5.63	5.89	1.48	0.81	---

Valori massimi e minimi sollecitazioni per metro di paratia

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della combinazione/fase
Y	ordinata della sezione rispetto alla testa espressa in [m]
M	momento flettente massimo e minimo espresso in [kNm]
N	sforzo normale massimo e minimo espresso in [kN] (positivo di compressione)
T	taglio massimo e minimo espresso in [kN]

n°	Tipo	M [kNm]	Y _M [m]	T [kN]	Y _T [m]	N [kN]	Y _N [m]	
1	ESE	23.28	3.65	15.73	2.65	27.52	11.60	MAX
		-0.72	9.14	-8.19	5.03	0.00	0.00	MIN
2	ESE	37.01	3.70	22.09	2.70	27.52	11.60	MAX
		-1.11	9.19	-13.02	5.13	0.00	0.00	MIN
3	ESE	37.01	3.70	22.09	2.70	27.52	11.60	MAX
		-1.11	9.19	-13.02	5.13	0.00	0.00	MIN
4	ESE	69.00	2.30	72.98	2.30	71.05	11.60	MAX
		-2.20	8.09	-46.62	2.30	0.00	0.00	MIN
5	ESE	69.96	2.30	69.48	2.30	72.64	11.60	MAX
		-0.08	10.25	-54.49	2.30	0.00	0.00	MIN
6	ESE	69.96	2.30	69.48	2.30	72.64	11.60	MAX
		-0.08	10.25	-54.49	2.30	0.00	0.00	MIN
7	ESE	64.06	2.30	72.09	2.30	113.52	11.60	MAX
		-7.50	7.59	-73.49	4.30	0.00	0.00	MIN
8	ESE	64.64	4.30	72.20	2.30	113.45	11.60	MAX
		-7.54	7.59	-72.79	4.30	0.00	0.00	MIN
1	SLU - STR	30.26	3.65	20.45	2.65	27.52	11.60	MAX
		-0.93	9.14	-10.65	5.03	0.00	0.00	MIN
2	SLU - STR	51.00	3.70	29.99	2.70	27.52	11.60	MAX
		-1.52	9.19	-17.95	5.13	0.00	0.00	MIN
3	SLU - STR	51.00	3.70	29.99	2.70	27.52	11.60	MAX
		-1.52	9.19	-17.95	5.13	0.00	0.00	MIN
4	SLU - STR	74.97	2.30	79.41	2.30	71.05	11.60	MAX
		-2.32	8.49	-40.18	2.30	0.00	0.00	MIN
5	SLU - STR	74.71	2.30	70.57	2.30	74.36	11.60	MAX
		-0.02	11.00	-58.12	2.30	0.00	0.00	MIN
6	SLU - STR	74.71	2.30	70.57	2.30	74.36	11.60	MAX
		-0.02	11.00	-58.12	2.30	0.00	0.00	MIN
7	SLU - STR	68.81	2.30	73.18	2.30	115.24	11.60	MAX

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	Tipo	M [kNm]	Y _M [m]	T [kN]	Y _T [m]	N [kN]	Y _N [m]	
		-3.84	8.29	-69.33	4.30	0.00	0.00	MIN
8	SLU - STR	69.08	2.30	73.36	2.30	115.36	11.60	MAX
		-3.56	8.29	-69.97	4.30	0.00	0.00	MIN
1	SLU - GEO	35.29	3.85	21.13	2.80	27.52	11.60	MAX
		-0.98	9.34	-12.42	5.28	0.00	0.00	MIN
2	SLU - GEO	64.24	4.05	32.24	2.85	27.52	11.60	MAX
		-1.57	9.49	-22.59	5.48	0.00	0.00	MIN
3	SLU - GEO	64.25	4.05	32.24	2.85	27.52	11.60	MAX
		-1.57	9.49	-22.59	5.48	0.00	0.00	MIN
4	SLU - GEO	74.75	2.30	78.73	2.30	71.05	11.60	MAX
		-1.85	9.19	-40.87	2.30	0.00	0.00	MIN
5	SLU - GEO	79.15	2.30	72.12	2.30	74.75	11.60	MAX
		0.00	11.60	-57.64	2.30	0.00	0.00	MIN
6	SLU - GEO	79.15	2.30	72.12	2.30	74.75	11.60	MAX
		0.00	11.60	-57.64	2.30	0.00	0.00	MIN
7	SLU - GEO	73.68	2.30	74.86	2.30	115.70	11.60	MAX
		-0.76	9.69	-71.15	4.30	0.00	0.00	MIN
8	SLU - GEO	74.05	2.30	75.13	2.30	115.83	11.60	MAX
		-0.54	9.84	-71.78	4.30	0.00	0.00	MIN

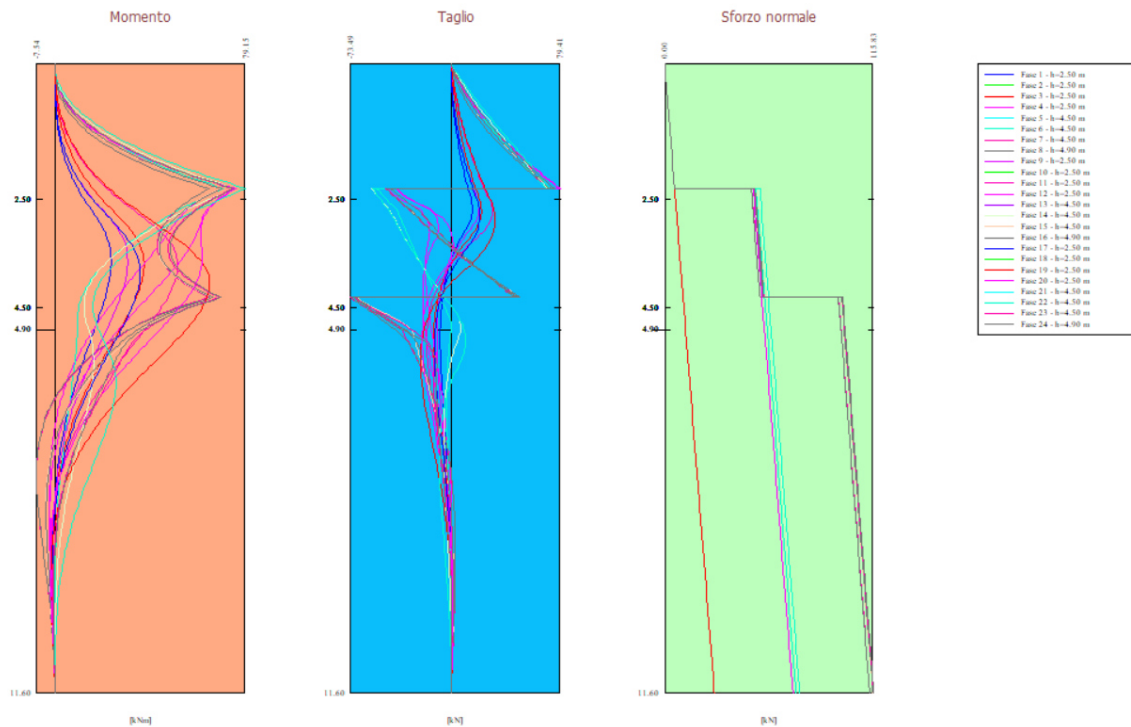


Figura 6-1: Involuppo sollecitazioni paratia

Spostamenti massimi e minimi della paratia

Simbologia adottata

- n° Indice della combinazione/fase
- Tipo Tipo della combinazione/fase
- Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m]
- U spostamento orizzontale massimo e minimo espresso in [m] positivo verso valle
- V spostamento verticale massimo e minimo espresso in [m] positivo verso il basso

n°	Tipo	U [m]	Y _U [m]	V [m]	Y _V [m]	
1	ESE	0.010097	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000298	6.53	0.000000	0.00	MIN
2	ESE	0.016509	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000474	6.58	0.000000	0.00	MIN
3	ESE	0.016509	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000474	6.58	0.000000	0.00	MIN
4	ESE	0.015324	0.00	0.000179	0.00	MAX
		-0.000676	5.28	0.000000	0.00	MIN
5	ESE	0.014901	0.00	0.000184	0.00	MAX
		-0.000120	7.79	0.000000	0.00	MIN
6	ESE	0.014901	0.00	0.000184	0.00	MAX
		-0.000120	7.79	0.000000	0.00	MIN
7	ESE	0.015812	0.00	0.000277	0.00	MAX
		-0.002232	4.75	0.000000	0.00	MIN

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	Tipo	U [m]	Yu [m]	V [m]	Yv [m]	
8	ESE	0.015818	0.00	0.000276	0.00	MAX
		-0.002239	4.75	0.000000	0.00	MIN
1	SLU - STR	0.013126	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000387	6.53	0.000000	0.00	MIN
2	SLU - STR	0.022854	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000653	6.58	0.000000	0.00	MIN
3	SLU - STR	0.022854	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000653	6.58	0.000000	0.00	MIN
4	SLU - STR	0.021669	0.00	0.000179	0.00	MAX
		-0.000760	5.73	0.000000	0.00	MIN
5	SLU - STR	0.020908	0.00	0.000189	0.00	MAX
		-0.000213	8.39	0.000000	0.00	MIN
6	SLU - STR	0.020908	0.00	0.000189	0.00	MAX
		-0.000213	8.39	0.000000	0.00	MIN
7	SLU - STR	0.021819	0.00	0.000282	0.00	MAX
		-0.001216	5.53	0.000000	0.00	MIN
8	SLU - STR	0.021804	0.00	0.000282	0.00	MAX
		-0.001128	5.53	0.000000	0.00	MIN
1	SLU - GEO	0.016347	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000453	6.74	0.000000	0.00	MIN
2	SLU - GEO	0.032029	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000827	6.94	0.000000	0.00	MIN
3	SLU - GEO	0.032030	0.00	0.000051	0.00	MAX
		-0.000827	6.94	0.000000	0.00	MIN
4	SLU - GEO	0.030848	0.00	0.000179	0.00	MAX
		-0.000777	6.53	0.000000	0.00	MIN
5	SLU - GEO	0.029751	0.00	0.000190	0.00	MAX
		-0.000334	8.74	0.000000	0.00	MIN
6	SLU - GEO	0.029751	0.00	0.000190	0.00	MAX
		-0.000334	8.74	0.000000	0.00	MIN
7	SLU - GEO	0.030625	0.00	0.000283	0.00	MAX
		-0.000483	7.19	0.000000	0.00	MIN
8	SLU - GEO	0.030606	0.00	0.000283	0.00	MAX
		-0.000410	7.34	0.000000	0.00	MIN

Verifica a spostamento

Simbologia adottata

n°	Indice combinazione/Fase
Tipo	Tipo combinazione/Fase
Ulim	spostamento orizzontale limite, espresso in [m]
U	spostamento orizzontale calcolato, espresso in [m] (positivo verso valle)

n°	Tipo	Ulim [m]	U [m]
1	ESE	0.040000	0.010097
2	ESE	0.040000	0.016509
3	ESE	0.040000	0.016509
4	ESE	0.040000	0.015324
5	ESE	0.040000	0.014901
6	ESE	0.040000	0.014901
7	ESE	0.040000	0.015812
8	ESE	0.040000	0.015818
1	SLU - STR	0.040000	0.013126
2	SLU - STR	0.040000	0.022854
3	SLU - STR	0.040000	0.022854
4	SLU - STR	0.040000	0.021669
5	SLU - STR	0.040000	0.020908
6	SLU - STR	0.040000	0.020908
7	SLU - STR	0.040000	0.021819
8	SLU - STR	0.040000	0.021804
1	SLU - GEO	0.040000	0.016347
2	SLU - GEO	0.040000	0.032029
3	SLU - GEO	0.040000	0.032030
4	SLU - GEO	0.040000	0.030848
5	SLU - GEO	0.040000	0.029751
6	SLU - GEO	0.040000	0.029751
7	SLU - GEO	0.040000	0.030625
8	SLU - GEO	0.040000	0.030606

Verifiche di corpo rigido

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della combinazione/fase
S	Spinta attiva da monte (risultante diagramma delle pressioni attive da monte) espressa in [kN]
R	Resistenza passiva da valle (risultante diagramma delle pressioni passive da valle) espresso in [kN]
W	Spinta netta falda (positiva da monte verso valle), espresso in [kN]
T	Reazione tiranti espresso in [kN]
P	Reazione puntoni espresso in [kN]
V	Reazione vincoli espresso in [kN]
C	Risultante carichi applicati sulla paratia (positiva da monte verso valle) espresso in [kN]
Y	Punto di applicazione, espresso in [m]
Mr	Momento ribaltante, espresso in [kNm]
Ms	Momento stabilizzante, espresso in [kNm]

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

FS_{RIB} Fattore di sicurezza a ribaltamento

FS_{SCO} Fattore di sicurezza a scorrimento

I punti di applicazione delle azioni sono riferite alla testa della paratia.

La verifica a ribaltamento viene eseguita rispetto al centro di rotazione posto alla base del palo.

n°	Tipo	S Y [kN]	R Y [kN]	W Y [kN]	T Y [kN]	P Y [kN]	V Y [kN]	C Y [kN]	Mr [kNm]	Ms [kNm]	FS _{RIB}	FS _{SCO}
1	ESE	322.08 7.80	2993.65 8.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1223.96	8881.69	7.257	9.295
2	ESE	349.61 7.65	2993.65 8.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1382.22	8881.69	6.426	8.563
3	ESE	349.61 7.65	2993.65 8.63	0.00 0.00	0.00 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1382.22	8881.70	6.426	8.563
4	ESE	349.61 7.65	2993.65 8.63	0.00 0.00	119.60 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1382.22	9993.95	7.230	8.905
5	ESE	349.61 7.65	1833.47 9.30	0.00 0.00	123.97 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1382.22	5370.33	3.885	5.599
6	ESE	349.61 7.65	1833.47 9.30	0.00 0.00	123.97 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1382.22	5370.33	3.885	5.599
7	ESE	349.61 7.65	1833.47 9.30	0.00 0.00	236.29 3.31	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1382.22	6175.72	4.468	5.920
8	ESE	349.61 7.65	1635.48 9.43	0.00 0.00	236.10 3.31	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1382.22	5501.12	3.980	5.353
9	SLU - STR	418.71 7.80	3891.75 8.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1591.14	11546.20	7.257	9.295
10	SLU - STR	460.00 7.62	3891.75 8.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1828.55	11546.20	6.314	8.460
11	SLU - STR	460.00 7.62	3891.75 8.63	0.00 0.00	0.00 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1828.55	11546.21	6.314	8.460
12	SLU - STR	460.00 7.62	3891.75 8.63	0.00 0.00	119.60 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1828.55	12658.46	6.923	8.720
13	SLU - STR	460.00 7.62	2383.51 9.30	0.00 0.00	128.69 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1828.55	6679.46	3.653	5.461
14	SLU - STR	460.00 7.62	2383.51 9.30	0.00 0.00	128.69 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1828.55	6679.46	3.653	5.461
15	SLU - STR	460.00 7.62	2383.51 9.30	0.00 0.00	241.01 3.29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1828.55	7484.84	4.093	5.706
16	SLU - STR	460.00 7.62	2126.13 9.43	0.00 0.00	241.35 3.29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1828.55	6612.34	3.616	5.147
17	SLU - GEO	412.99 7.80	2377.11 8.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1569.43	7052.51	4.494	5.756
18	SLU - GEO	458.88 7.60	2377.11 8.63	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1833.25	7052.51	3.847	5.180
19	SLU - GEO	458.88 7.60	2377.11 8.63	0.00 0.00	0.00 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1833.25	7052.52	3.847	5.180
20	SLU - GEO	458.88 7.60	2377.11 8.63	0.00 0.00	119.60 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1833.25	8164.78	4.454	5.441
21	SLU - GEO	458.88 7.60	1455.87 9.30	0.00 0.00	129.77 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1833.25	4555.64	2.485	3.455
22	SLU - GEO	458.88 7.60	1455.87 9.30	0.00 0.00	129.77 2.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1833.25	4555.64	2.485	3.455
23	SLU - GEO	458.88 7.60	1455.87 9.30	0.00 0.00	242.26 3.29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1833.25	5362.68	2.925	3.701
24	SLU - GEO	458.88 7.60	1298.66 9.43	0.00 0.00	242.65 3.29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1833.25	4831.02	2.635	3.359

Stabilità globale

Simbologia adottata

n°	Indice della combinazione/fase
Tipo	Tipo della combinazione/fase
(X _c ; Y _c)	Coordinate centro cerchio superficie di scorrimento, espresse in [m]
R	Raggio cerchio superficie di scorrimento, espresso in [m]
(X _v ; Y _v)	Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a valle, espresse in [m]
(X _m ; Y _m)	Coordinate intersezione del cerchio con il pendio a monte, espresse in [m]
FS	Coefficiente di sicurezza
R	Coefficiente di sicurezza richiesto

Numero di cerchi analizzati 100

n°	Tipo	X _c , Y _c [m]	R [m]	X _v , Y _v [m]	X _m , Y _m [m]	FS	R
1	ESE	-1.16; 1.16	12.81	-13.45; -2.47	11.61; 0.00	7.435	1.100
2	ESE	-1.16; 1.16	12.81	-13.45; -2.47	11.61; 0.00	6.319	1.100
3	ESE	-1.16; 1.16	12.81	-13.45; -2.47	11.61; 0.00	6.319	1.100
4	ESE	0.00; 1.16	12.76	-12.23; -2.48	12.71; 0.00	6.738	1.100
5	ESE	-1.16; 0.00	11.66	-11.92; -4.48	10.50; 0.00	3.614	1.100
6	ESE	-1.16; 0.00	11.66	-11.92; -4.48	10.50; 0.00	3.614	1.100
7	ESE	-2.32; 0.00	11.83	-13.27; -4.48	9.51; 0.00	3.912	1.100
8	ESE	-1.16; 0.00	11.66	-11.75; -4.88	10.50; 0.00	3.538	1.100
1	SLU - GEO	-1.16; 1.16	12.81	-13.45; -2.47	11.61; 0.00	5.948	1.100
2	SLU - GEO	-1.16; 1.16	12.81	-13.45; -2.47	11.61; 0.00	4.844	1.100
3	SLU - GEO	-1.16; 1.16	12.81	-13.45; -2.47	11.61; 0.00	4.844	1.100
4	SLU - GEO	0.00; 1.16	12.76	-12.23; -2.48	12.71; 0.00	5.159	1.100
5	SLU - GEO	-1.16; 0.00	11.66	-11.92; -4.48	10.50; 0.00	2.830	1.100
6	SLU - GEO	-1.16; 0.00	11.66	-11.92; -4.48	10.50; 0.00	2.830	1.100
7	SLU - GEO	-2.32; 0.00	11.83	-13.27; -4.48	9.51; 0.00	3.056	1.100
8	SLU - GEO	-1.16; 0.00	11.66	-11.75; -4.88	10.50; 0.00	2.774	1.100

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Dettagli superficie con fattore di sicurezza minimo

Simbologia adottata

Le ascisse X sono considerate positive verso monte
 Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto
 Origine in testa alla paratia (spigolo contro terra)
 Le strisce sono numerate da monte verso valle
 N° numero d'ordine della striscia
 W peso della striscia espresso in [kN]
 α angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso in gradi (positivo antiorario)
 ϕ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia
 c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in [kPa]
 b larghezza della striscia espressa in [m]
 L sviluppo della base della striscia espressa in [m] ($L=b/\cos\alpha$)
 u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in [kPa]
 Ctn, Ctt contributo alla striscia normale e tangenziale del tirante espressa in [kN]

Fase n° 1 - ESE

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	ϕ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	6.6094	-70.24	1.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	18.6877	-64.37	1.15	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	28.0864	-59.60	0.98	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	35.9141	-55.43	0.88	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	42.6523	-51.67	0.80	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	48.5652	-48.21	0.75	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	53.8175	-44.96	0.70	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	58.5197	-41.89	0.67	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	62.7507	-38.96	0.64	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	66.5690	-36.15	0.62	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	70.0192	-33.44	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	73.1362	-30.81	0.58	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	75.9479	-28.24	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	78.4766	-25.74	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	80.7409	-23.29	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	82.7557	-20.89	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	84.5336	-18.52	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	86.0849	-16.19	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	87.4182	-13.88	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	88.5404	-11.60	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	89.4572	-9.33	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	90.1731	-7.08	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	90.6914	-4.84	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	91.0146	-2.61	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	91.1441	-0.38	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	91.0806	1.85	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	90.8238	4.08	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	111.9495	6.28	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	111.3439	8.46	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	110.5556	10.66	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	109.5810	12.87	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	108.4157	15.10	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	107.0538	17.35	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	105.4886	19.63	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	103.7117	21.95	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	101.7132	24.30	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	99.4809	26.70	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	97.0003	29.14	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	94.2540	31.65	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	91.2204	34.23	0.58	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	87.8730	36.89	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	84.1788	39.65	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	80.0954	42.52	0.66	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	75.5674	45.53	0.69	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	70.5204	48.71	0.73	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	64.8499	52.12	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	58.4014	55.80	0.86	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	50.9271	59.88	0.96	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	41.9789	64.55	1.13	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	30.5377	70.28	1.43	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	12.0063	78.98	2.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3872.9152$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 303.7644$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 2258.3590$ [kN]

$\Sigma c b / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 2 - ESE

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	ϕ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	6.6094	-70.24	1.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	18.6877	-64.37	1.15	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	28.0864	-59.60	0.98	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	35.9141	-55.43	0.88	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	42.6523	-51.67	0.80	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	48.5652	-48.21	0.75	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	53.8175	-44.96	0.70	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	58.5197	-41.89	0.67	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	62.7507	-38.96	0.64	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	66.5690	-36.15	0.62	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	70.0192	-33.44	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	73.1362	-30.81	0.58	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	75.9479	-28.24	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	78.4766	-25.74	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	80.7409	-23.29	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	82.7557	-20.89	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	84.5336	-18.52	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	86.0849	-16.19	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	87.4182	-13.88	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	88.5404	-11.60	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	89.4572	-9.33	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	90.1731	-7.08	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	90.6914	-4.84	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	91.0146	-2.61	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	91.1441	-0.38	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	91.0806	1.85	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	90.8238	4.08	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	116.7860	6.28	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	116.1804	8.46	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	115.3921	10.66	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	114.4175	12.87	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	113.2522	15.10	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	111.8903	17.35	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	110.3251	19.63	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	108.5483	21.95	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	106.5497	24.30	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	104.3174	26.70	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	101.8368	29.14	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	99.0905	31.65	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	96.0569	34.23	0.58	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	92.7095	36.89	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	89.0153	39.65	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	84.9319	42.52	0.66	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	80.4039	45.53	0.69	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	75.3569	48.71	0.73	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	69.6864	52.12	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	63.2379	55.80	0.86	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	55.7636	59.88	0.96	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	46.8154	64.55	1.13	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	35.3742	70.28	1.43	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	16.8428	78.98	2.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3988.9913$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 366.9007$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 2318.3514$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 3 - ESE

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	ϕ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	6.6094	-70.24	1.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	18.6877	-64.37	1.15	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	28.0864	-59.60	0.98	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	35.9141	-55.43	0.88	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	42.6523	-51.67	0.80	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	48.5652	-48.21	0.75	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	53.8175	-44.96	0.70	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	58.5197	-41.89	0.67	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	62.7507	-38.96	0.64	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	66.5690	-36.15	0.62	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	70.0192	-33.44	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	73.1362	-30.81	0.58	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	ϕ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
13	75.9479	-28.24	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	78.4766	-25.74	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	80.7409	-23.29	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	82.7557	-20.89	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	84.5336	-18.52	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	86.0849	-16.19	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	87.4182	-13.88	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	88.5404	-11.60	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	89.4572	-9.33	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	90.1731	-7.08	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	90.6914	-4.84	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	91.0146	-2.61	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	91.1441	-0.38	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	91.0806	1.85	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	90.8238	4.08	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	116.7860	6.28	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	116.1804	8.46	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	115.3921	10.66	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	114.4175	12.87	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	113.2522	15.10	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	111.8903	17.35	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	110.3251	19.63	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	108.5483	21.95	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	106.5497	24.30	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	104.3174	26.70	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	101.8368	29.14	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	99.0905	31.65	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	96.0569	34.23	0.58	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	92.7095	36.89	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	89.0153	39.65	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	84.9319	42.52	0.66	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	80.4039	45.53	0.69	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	75.3569	48.71	0.73	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	69.6864	52.12	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	63.2379	55.80	0.86	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	55.7636	59.88	0.96	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	46.8154	64.55	1.13	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	35.3742	70.28	1.43	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	16.8428	78.98	2.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3988.9913$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 366.9007$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 2318.3514$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 4 - ESE

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	ϕ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	6.4401	-70.19	1.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	18.0777	-64.40	1.13	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	27.1654	-59.68	0.97	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	34.7483	-55.56	0.87	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	41.2845	-51.84	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	47.0268	-48.41	0.74	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	52.1329	-45.20	0.69	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	56.7091	-42.16	0.66	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	60.8315	-39.26	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	64.5561	-36.47	0.61	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	67.9262	-33.78	0.59	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	70.9754	-31.18	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	73.7306	-28.64	0.56	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	76.2136	-26.17	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	78.4422	-23.74	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	80.4310	-21.36	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	82.1923	-19.02	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	83.7360	-16.71	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	85.0706	-14.43	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	86.2028	-12.18	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	87.1384	-9.94	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	87.8818	-7.71	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	88.4364	-5.50	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	88.8047	-3.30	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	88.9885	-1.10	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	118.3015	1.10	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	118.1179	3.30	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	117.7499	5.50	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	117.1958	7.71	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	116.4532	9.93	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
31	115.5186	12.17	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	114.3874	14.43	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	113.0542	16.71	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	111.5121	19.02	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	109.7527	21.36	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	107.7659	23.74	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	105.5397	26.16	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	103.0594	28.63	0.56	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	100.3072	31.17	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	97.2614	33.77	0.59	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	93.8953	36.46	0.61	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	90.1750	39.24	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	86.0578	42.14	0.66	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	81.4875	45.18	0.69	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	76.3884	48.39	0.74	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	70.6546	51.82	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	64.1289	55.54	0.86	34.00	0.0	0.0	57.50; 14.83
48	56.5600	59.65	0.97	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	47.4924	64.36	1.13	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	35.8910	70.13	1.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	17.0815	78.90	2.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 4020.9321$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 368.3714$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 2343.4574$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 5 - ESE

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	3.9726	-64.85	1.04	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	11.5190	-60.12	0.89	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	17.8030	-56.00	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	23.2150	-52.28	0.72	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	27.9684	-48.86	0.67	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	32.1956	-45.66	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	35.9856	-42.63	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	39.4018	-39.74	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	42.4911	-36.97	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	45.2892	-34.30	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	47.8243	-31.71	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	50.1185	-29.19	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	52.1902	-26.73	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	54.0539	-24.33	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	55.7220	-21.97	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	57.2046	-19.64	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	58.5100	-17.35	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	59.6453	-15.09	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	60.6163	-12.86	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	61.4276	-10.64	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	62.0832	-8.44	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	62.5860	-6.25	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	62.9383	-4.07	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	63.1415	-1.90	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	63.1967	0.28	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	63.1040	2.45	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	62.8630	4.62	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	105.6255	6.79	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	105.0958	8.96	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	104.4169	11.15	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	103.5859	13.35	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	102.5989	15.57	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	101.4510	17.81	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	100.1365	20.09	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	98.6484	22.39	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	96.9783	24.74	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	95.1162	27.13	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	93.0499	29.58	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	90.7647	32.08	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	88.2427	34.66	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	85.4617	37.32	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	82.3938	40.07	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	79.0035	42.95	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	75.2443	45.96	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	71.0531	49.15	0.67	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	66.3414	52.56	0.72	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	60.9771	56.27	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	54.7469	60.38	0.88	34.00	0.0	0.0	79.55; 13.49

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
49	47.2587	65.11	1.04	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	37.5919	70.96	1.34	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	18.2112	82.13	3.19	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3241.0611$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 546.6729$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1873.1620$ [kN]

$\Sigma c b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 6 - ESE

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	3.9726	-64.85	1.04	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	11.5190	-60.12	0.89	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	17.8030	-56.00	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	23.2150	-52.28	0.72	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	27.9684	-48.86	0.67	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	32.1956	-45.66	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	35.9856	-42.63	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	39.4018	-39.74	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	42.4911	-36.97	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	45.2892	-34.30	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	47.8243	-31.71	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	50.1185	-29.19	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	52.1902	-26.73	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	54.0539	-24.33	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	55.7220	-21.97	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	57.2046	-19.64	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	58.5100	-17.35	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	59.6453	-15.09	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	60.6163	-12.86	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	61.4276	-10.64	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	62.0832	-8.44	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	62.5860	-6.25	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	62.9383	-4.07	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	63.1415	-1.90	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	63.1967	0.28	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	63.1040	2.45	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	62.8630	4.62	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	105.6255	6.79	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	105.0958	8.96	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	104.4169	11.15	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	103.5859	13.35	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	102.5989	15.57	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	101.4510	17.81	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	100.1365	20.09	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	98.6484	22.39	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	96.9783	24.74	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	95.1162	27.13	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	93.0499	29.58	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	90.7647	32.08	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	88.2427	34.66	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	85.4617	37.32	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	82.3938	40.07	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	79.0035	42.95	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	75.2443	45.96	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	71.0531	49.15	0.67	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	66.3414	52.56	0.72	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	60.9771	56.27	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	54.7469	60.38	0.88	34.00	0.0	0.0	79.55; 13.49
49	47.2587	65.11	1.04	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	37.5919	70.96	1.34	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	18.2112	82.13	3.19	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3241.0611$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 546.6729$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1873.1620$ [kN]

$\Sigma c b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 7 - ESE

Numero di strisce 51

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	4.0342	-65.21	1.05	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	11.7244	-60.48	0.90	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	18.1203	-56.37	0.80	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	23.6266	-52.67	0.73	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	28.4632	-49.26	0.68	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	32.7657	-46.07	0.64	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	36.6253	-43.06	0.61	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	40.1068	-40.19	0.58	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	43.2579	-37.44	0.56	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	46.1153	-34.79	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	48.7074	-32.22	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	51.0571	-29.72	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	53.1828	-27.28	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	55.0996	-24.89	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	56.8200	-22.55	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	58.3543	-20.25	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	59.7111	-17.98	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	60.8977	-15.74	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	61.9200	-13.53	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	62.7828	-11.33	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	63.4903	-9.16	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	64.0456	-6.99	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	64.4512	-4.84	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	64.7087	-2.69	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	64.8192	-0.55	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	64.7834	1.60	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	64.6009	3.74	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	64.2710	5.89	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	63.7924	8.05	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	63.1628	10.22	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	109.1362	12.43	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	108.1464	14.69	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	106.9831	16.97	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	105.6400	19.28	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	104.1099	21.62	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	102.3841	24.00	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	100.4520	26.43	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	98.3007	28.90	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	95.9147	31.44	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	93.2751	34.05	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	90.3583	36.74	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	87.1349	39.53	0.59	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	83.5671	42.44	0.61	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	79.6055	45.49	0.65	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	75.1834	48.72	0.69	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	70.2065	52.17	0.74	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	64.5349	55.92	0.81	34.00	0.0	0.0	94.96; 23.82
48	57.9419	60.07	0.91	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	50.0112	64.85	1.07	34.00	0.0	0.0	85.92; 7.74
50	39.7658	70.76	1.37	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	19.2085	82.05	3.27	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3237.3578$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 538.4039$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1860.8630$ [kN]

$\Sigma c b / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 8 - ESE

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	3.5171	-62.91	0.96	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	10.3097	-58.51	0.83	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	16.0668	-54.62	0.75	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	21.0766	-51.07	0.69	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	25.5067	-47.78	0.65	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	29.4653	-44.68	0.61	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	33.0271	-41.75	0.58	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	36.2462	-38.94	0.56	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	39.1633	-36.24	0.54	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	41.8099	-33.63	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	44.2108	-31.09	0.51	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	46.3860	-28.63	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	48.3516	-26.22	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	50.1210	-23.86	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
15	51.7054	-21.54	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	53.1139	-19.26	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	54.3542	-17.00	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	55.4326	-14.78	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	56.3545	-12.58	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	57.1243	-10.40	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	57.7454	-8.23	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	58.2206	-6.07	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	58.5519	-3.93	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	58.7408	-1.78	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	58.7880	0.36	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	58.6938	2.49	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	58.4578	4.64	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	105.6255	6.79	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	105.0958	8.96	0.44	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	104.4169	11.15	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	103.5859	13.35	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	102.5989	15.57	0.45	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	101.4510	17.81	0.46	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	100.1365	20.09	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	98.6484	22.39	0.47	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	96.9783	24.74	0.48	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	95.1162	27.13	0.49	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	93.0499	29.58	0.50	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	90.7647	32.08	0.52	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	88.2427	34.66	0.53	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	85.4617	37.32	0.55	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	82.3938	40.07	0.57	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	79.0035	42.95	0.60	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	75.2443	45.96	0.63	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	71.0531	49.15	0.67	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	66.3414	52.56	0.72	34.00	0.0	0.0	87.39; 27.45
47	60.9771	56.27	0.79	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	54.7469	60.38	0.88	34.00	0.0	0.0	74.82; 12.68
49	47.2587	65.11	1.04	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	37.5919	70.96	1.34	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	18.2112	82.13	3.19	34.00	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3146.5354$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 585.2124$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1819.0116$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 1 - SLU - GEO

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	6.6094	-70.24	1.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	18.6877	-64.37	1.15	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	28.0864	-59.60	0.98	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	35.9141	-55.43	0.88	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	42.6523	-51.67	0.80	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	48.5652	-48.21	0.75	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	53.8175	-44.96	0.70	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	58.5197	-41.89	0.67	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	62.7507	-38.96	0.64	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	66.5690	-36.15	0.62	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	70.0192	-33.44	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	73.1362	-30.81	0.58	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	75.9479	-28.24	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	78.4766	-25.74	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	80.7409	-23.29	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	82.7557	-20.89	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	84.5336	-18.52	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	86.0849	-16.19	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	87.4182	-13.88	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	88.5404	-11.60	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	89.4572	-9.33	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	90.1731	-7.08	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	90.6914	-4.84	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	91.0146	-2.61	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	91.1441	-0.38	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	91.0806	1.85	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	90.8238	4.08	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	111.9495	6.28	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	111.3439	8.46	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	110.5556	10.66	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	109.5810	12.87	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	108.4157	15.10	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
33	107.0538	17.35	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	105.4886	19.63	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	103.7117	21.95	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	101.7132	24.30	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	99.4809	26.70	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	97.0003	29.14	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	94.2540	31.65	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	91.2204	34.23	0.58	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	87.8730	36.89	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	84.1788	39.65	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	80.0954	42.52	0.66	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	75.5674	45.53	0.69	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	70.5204	48.71	0.73	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	64.8499	52.12	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	58.4014	55.80	0.86	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	50.9271	59.88	0.96	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	41.9789	64.55	1.13	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	30.5377	70.28	1.43	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	12.0063	78.98	2.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3872.9152$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 303.7644$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1806.6872$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 2 - SLU - GEO

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	6.6094	-70.24	1.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	18.6877	-64.37	1.15	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	28.0864	-59.60	0.98	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	35.9141	-55.43	0.88	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	42.6523	-51.67	0.80	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	48.5652	-48.21	0.75	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	53.8175	-44.96	0.70	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	58.5197	-41.89	0.67	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	62.7507	-38.96	0.64	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	66.5690	-36.15	0.62	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	70.0192	-33.44	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	73.1362	-30.81	0.58	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	75.9479	-28.24	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	78.4766	-25.74	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	80.7409	-23.29	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	82.7557	-20.89	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	84.5336	-18.52	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	86.0849	-16.19	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	87.4182	-13.88	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	88.5404	-11.60	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	89.4572	-9.33	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	90.1731	-7.08	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	90.6914	-4.84	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	91.0146	-2.61	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	91.1441	-0.38	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	91.0806	1.85	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	90.8238	4.08	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	118.2369	6.28	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	117.6313	8.46	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	116.8430	10.66	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	115.8685	12.87	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	114.7031	15.10	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	113.3413	17.35	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	111.7761	19.63	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	109.9992	21.95	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	108.0006	24.30	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	105.7683	26.70	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	103.2878	29.14	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	100.5414	31.65	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	97.5078	34.23	0.58	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	94.1605	36.89	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	90.4663	39.65	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	86.3828	42.52	0.66	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	81.8548	45.53	0.69	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	76.8078	48.71	0.73	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	71.1374	52.12	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	64.6888	55.80	0.86	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	57.2146	59.88	0.96	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	48.2663	64.55	1.13	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	36.8252	70.28	1.43	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	ϕ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
51	18.2938	78.98	2.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 4023.8142$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 385.8416$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1869.0793$ [kN]

$\Sigma c b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 3 - SLU - GEO

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	ϕ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	6.6094	-70.24	1.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	18.6877	-64.37	1.15	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	28.0864	-59.60	0.98	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	35.9141	-55.43	0.88	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	42.6523	-51.67	0.80	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	48.5652	-48.21	0.75	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	53.8175	-44.96	0.70	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	58.5197	-41.89	0.67	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	62.7507	-38.96	0.64	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	66.5690	-36.15	0.62	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	70.0192	-33.44	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	73.1362	-30.81	0.58	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	75.9479	-28.24	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	78.4766	-25.74	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	80.7409	-23.29	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	82.7557	-20.89	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	84.5336	-18.52	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	86.0849	-16.19	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	87.4182	-13.88	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	88.5404	-11.60	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	89.4572	-9.33	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	90.1731	-7.08	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	90.6914	-4.84	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	91.0146	-2.61	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	91.1441	-0.38	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	91.0806	1.85	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	90.8238	4.08	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	118.2369	6.28	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	117.6313	8.46	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	116.8430	10.66	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	115.8685	12.87	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	114.7031	15.10	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	113.3413	17.35	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	111.7761	19.63	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	109.9992	21.95	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	108.0006	24.30	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	105.7683	26.70	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	103.2878	29.14	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	100.5414	31.65	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	97.5078	34.23	0.58	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	94.1605	36.89	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	90.4663	39.65	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	86.3828	42.52	0.66	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	81.8548	45.53	0.69	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	76.8078	48.71	0.73	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	71.1374	52.12	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	64.6888	55.80	0.86	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	57.2146	59.88	0.96	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	48.2663	64.55	1.13	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	36.8252	70.28	1.43	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	18.2938	78.98	2.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 4023.8142$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 385.8416$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1869.0793$ [kN]

$\Sigma c b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 4 - SLU - GEO

Numero di strisce 51

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	6.4401	-70.19	1.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	18.0777	-64.40	1.13	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	27.1654	-59.68	0.97	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	34.7483	-55.56	0.87	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	41.2845	-51.84	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	47.0268	-48.41	0.74	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	52.1329	-45.20	0.69	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	56.7091	-42.16	0.66	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	60.8315	-39.26	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	64.5561	-36.47	0.61	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	67.9262	-33.78	0.59	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	70.9754	-31.18	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	73.7306	-28.64	0.56	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	76.2136	-26.17	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	78.4422	-23.74	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	80.4310	-21.36	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	82.1923	-19.02	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	83.7360	-16.71	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	85.0706	-14.43	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	86.2028	-12.18	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	87.1384	-9.94	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	87.8818	-7.71	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	88.4364	-5.50	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	88.8047	-3.30	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	88.9885	-1.10	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	119.7686	1.10	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	119.5850	3.30	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	119.2170	5.50	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	118.6629	7.71	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	117.9203	9.93	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	116.9857	12.17	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	115.8545	14.43	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	114.5213	16.71	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	112.9792	19.02	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	111.2198	21.36	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	109.2330	23.74	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	107.0068	26.16	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	104.5265	28.63	0.56	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	101.7743	31.17	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	98.7285	33.77	0.59	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	95.3624	36.46	0.61	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	91.6421	39.24	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	87.5249	42.14	0.66	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	82.9546	45.18	0.69	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	77.8555	48.39	0.74	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	72.1217	51.82	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	65.5961	55.54	0.86	28.35	0.0	0.0	57.50; 14.83
48	58.0271	59.65	0.97	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	48.9596	64.36	1.13	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	37.3581	70.13	1.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	18.5486	78.90	2.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 4059.0771$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 387.3912$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1890.9724$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 5 - SLU - GEO

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	3.9726	-64.85	1.04	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	11.5190	-60.12	0.89	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	17.8030	-56.00	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	23.2150	-52.28	0.72	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	27.9684	-48.86	0.67	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	32.1956	-45.66	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	35.9856	-42.63	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	39.4018	-39.74	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	42.4911	-36.97	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	45.2892	-34.30	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	47.8243	-31.71	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	50.1185	-29.19	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	52.1902	-26.73	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	54.0539	-24.33	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	55.7220	-21.97	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	57.2046	-19.64	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
17	58.5100	-17.35	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	59.6453	-15.09	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	60.6163	-12.86	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	61.4276	-10.64	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	62.0832	-8.44	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	62.5860	-6.25	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	62.9383	-4.07	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	63.1415	-1.90	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	63.1967	0.28	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	63.1040	2.45	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	62.8630	4.62	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	106.9377	6.79	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	106.4080	8.96	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	105.7292	11.15	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	104.8981	13.35	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	103.9111	15.57	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	102.7632	17.81	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	101.4487	20.09	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	99.9606	22.39	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	98.2906	24.74	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	96.4284	27.13	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	94.3621	29.58	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	92.0769	32.08	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	89.5549	34.66	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	86.7739	37.32	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	83.7060	40.07	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	80.3158	42.95	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	76.5565	45.96	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	72.3653	49.15	0.67	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	67.6536	52.56	0.72	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	62.2893	56.27	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	56.0591	60.38	0.88	28.35	0.0	0.0	83.26; 14.12
49	48.5709	65.11	1.04	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	38.9041	70.96	1.34	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	19.5235	82.13	3.19	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3272.5547$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 564.0068$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1511.4417$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 6 - SLU - GEO

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	3.9726	-64.85	1.04	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	11.5190	-60.12	0.89	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	17.8030	-56.00	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	23.2150	-52.28	0.72	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	27.9684	-48.86	0.67	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	32.1956	-45.66	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	35.9856	-42.63	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	39.4018	-39.74	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	42.4911	-36.97	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	45.2892	-34.30	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	47.8243	-31.71	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	50.1185	-29.19	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	52.1902	-26.73	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	54.0539	-24.33	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	55.7220	-21.97	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	57.2046	-19.64	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	58.5100	-17.35	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	59.6453	-15.09	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	60.6163	-12.86	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	61.4276	-10.64	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	62.0832	-8.44	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	62.5860	-6.25	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	62.9383	-4.07	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	63.1415	-1.90	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	63.1967	0.28	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	63.1040	2.45	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	62.8630	4.62	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	106.9377	6.79	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	106.4080	8.96	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	105.7292	11.15	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	104.8981	13.35	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	103.9111	15.57	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	102.7632	17.81	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	101.4487	20.09	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
35	99.9606	22.39	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	98.2906	24.74	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	96.4284	27.13	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	94.3621	29.58	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	92.0769	32.08	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	89.5549	34.66	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	86.7739	37.32	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	83.7060	40.07	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	80.3158	42.95	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	76.5565	45.96	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	72.3653	49.15	0.67	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	67.6536	52.56	0.72	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	62.2893	56.27	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	56.0591	60.38	0.88	28.35	0.0	0.0	83.26; 14.12
49	48.5709	65.11	1.04	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	38.9041	70.96	1.34	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	19.5235	82.13	3.19	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3272.5547$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 564.0068$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1511.4417$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 7 - SLU - GEO

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	φ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	4.0342	-65.21	1.05	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	11.7244	-60.48	0.90	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	18.1203	-56.37	0.80	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	23.6266	-52.67	0.73	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	28.4632	-49.26	0.68	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	32.7657	-46.07	0.64	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	36.6253	-43.06	0.61	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	40.1068	-40.19	0.58	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	43.2579	-37.44	0.56	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	46.1153	-34.79	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	48.7074	-32.22	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	51.0571	-29.72	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	53.1828	-27.28	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	55.0996	-24.89	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	56.8200	-22.55	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	58.3543	-20.25	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	59.7111	-17.98	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	60.8977	-15.74	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	61.9200	-13.53	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	62.7828	-11.33	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	63.4903	-9.16	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	64.0456	-6.99	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	64.4512	-4.84	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	64.7087	-2.69	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	64.8192	-0.55	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	64.7834	1.60	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	64.6009	3.74	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	64.2710	5.89	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	63.7924	8.05	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	63.1628	10.22	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	110.4947	12.43	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	109.5050	14.69	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	108.3416	16.97	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	106.9985	19.28	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	105.4685	21.62	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	103.7427	24.00	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	101.8105	26.43	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	99.6592	28.90	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	97.2732	31.44	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	94.6336	34.05	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	91.7168	36.74	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	88.4934	39.53	0.59	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	84.9256	42.44	0.61	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	80.9641	45.49	0.65	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	76.5419	48.72	0.69	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	71.5651	52.17	0.74	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
47	65.8934	55.92	0.81	28.35	0.0	0.0	94.96; 23.82
48	59.3004	60.07	0.91	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
49	51.3698	64.85	1.07	28.35	0.0	0.0	90.31; 8.14
50	41.1243	70.76	1.37	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	20.5671	82.05	3.27	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3265.8870$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 555.4872$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1499.9626$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Fase n° 8 - SLU - GEO

Numero di strisce 51

Caratteristiche delle strisce

n°	W [kN]	α [°]	L [m]	ϕ [°]	c [kPa]	u [kPa]	(Ctn; Ctt) [kN]
1	3.5171	-62.91	0.96	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
2	10.3097	-58.51	0.83	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
3	16.0668	-54.62	0.75	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
4	21.0766	-51.07	0.69	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
5	25.5067	-47.78	0.65	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
6	29.4653	-44.68	0.61	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
7	33.0271	-41.75	0.58	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
8	36.2462	-38.94	0.56	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
9	39.1633	-36.24	0.54	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
10	41.8099	-33.63	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
11	44.2108	-31.09	0.51	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
12	46.3860	-28.63	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
13	48.3516	-26.22	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
14	50.1210	-23.86	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
15	51.7054	-21.54	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
16	53.1139	-19.26	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
17	54.3542	-17.00	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
18	55.4326	-14.78	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
19	56.3545	-12.58	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
20	57.1243	-10.40	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
21	57.7454	-8.23	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
22	58.2206	-6.07	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
23	58.5519	-3.93	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
24	58.7408	-1.78	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
25	58.7880	0.36	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
26	58.6938	2.49	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
27	58.4578	4.64	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
28	106.9377	6.79	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
29	106.4080	8.96	0.44	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
30	105.7292	11.15	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
31	104.8981	13.35	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
32	103.9111	15.57	0.45	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
33	102.7632	17.81	0.46	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
34	101.4487	20.09	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
35	99.9606	22.39	0.47	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
36	98.2906	24.74	0.48	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
37	96.4284	27.13	0.49	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
38	94.3621	29.58	0.50	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
39	92.0769	32.08	0.52	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
40	89.5549	34.66	0.53	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
41	86.7739	37.32	0.55	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
42	83.7060	40.07	0.57	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
43	80.3158	42.95	0.60	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
44	76.5565	45.96	0.63	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
45	72.3653	49.15	0.67	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
46	67.6536	52.56	0.72	28.35	0.0	0.0	87.76; 27.56
47	62.2893	56.27	0.79	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
48	56.0591	60.38	0.88	28.35	0.0	0.0	78.70; 13.34
49	48.5709	65.11	1.04	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
50	38.9041	70.96	1.34	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00
51	19.5235	82.13	3.19	28.35	0.0	0.0	0.00; 0.00

Resistenza a taglio paratia = 0.0000 [kN]

$\Sigma W_i = 3178.0289$ [kN]

$\Sigma W_i \sin \alpha_i = 602.5462$ [kN]

$\Sigma W_i \cos \alpha_i \tan \phi_i = 1468.1214$ [kN]

$\Sigma c_i b_i / \cos \alpha_i = 0.0000$ [kN]

Risultati tiranti

Simbologia adottata

- N sforzo su ogni tirante della fila espresso in [kN]
- A_r area di armatura in ogni tirante espressa in [mq]
- L lunghezza totale di progetto del tirante espressa in [m]
- L_f lunghezza di fondazione di progetto del tirante espressa in [m]

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

σ_f tensione di trazione nell'acciaio del tirante espressa in [kPa]
 u spostamento orizzontale del tirante della fila, positivo verso valle, espresso in [m]
 R1, R2, R3 resistenza nei tre meccanismi considerati (sfilamento della fondazione, aderenza malta-armatura, resistenza malta) espressa in [kN]
 FS Fattore di sicurezza (rapporto $\min(R1, R2, R3)/N$)

Fase n° 1 - ESE non sono presenti tiranti

Fase n° 2 - ESE non sono presenti tiranti

Fase n° 3 - ESE n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	0.00	0.000695	13.50	5.50	2	0.0068466	1183.28	2197.79	14083.73	705526.741

Fase n° 4 - ESE n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	350.00	0.000695	13.50	5.50	503600	0.0035529	1183.28	2197.79	14083.73	3.381

Fase n° 5 - ESE n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	362.80	0.000695	13.50	5.50	522017	0.0043160	1183.28	2197.79	14083.73	3.262

Fase n° 6 - ESE n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	362.80	0.000695	13.50	5.50	522017	0.0043160	1183.28	2197.79	14083.73	3.262
2	0.00	0.000695	13.10	5.10	0	0.0009633	1183.28	2197.79	14083.73	100.000

Fase n° 7 - ESE n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	341.51	0.000695	13.50	5.50	491376	0.0030831	1183.28	2197.79	14083.73	3.465
2	350.00	0.000695	13.10	5.10	503597	-0.0020702	1183.28	2197.79	14083.73	3.381

Fase n° 8 - ESE n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	341.25	0.000695	13.50	5.50	491008	0.0030679	1183.28	2197.79	14083.73	3.467
2	349.70	0.000695	13.10	5.10	503172	-0.0020878	1183.28	2197.79	14083.73	3.384

Fase n° 1 - SLU - STR non sono presenti tiranti

Fase n° 2 - SLU - STR non sono presenti tiranti

Fase n° 3 - SLU - STR n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	0.00	0.000695	13.50	5.50	3	0.0094985	547.82	2197.79	14083.73	231479.423

Fase n° 4 - SLU - STR n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	350.00	0.000695	13.50	5.50	503601	0.0062048	547.82	2197.79	14083.73	1.565

Fase n° 5 - SLU - STR n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	376.62	0.000695	13.50	5.50	541898	0.0077915	547.82	2197.79	14083.73	1.455

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Fase n° 6 - SLU - STR n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	376.62	0.000695	13.50	5.50	541898	0.0077915	547.82	2197.79	14083.73	1.455
2	0.00	0.000695	13.10	5.10	0	0.0026457	547.82	2197.79	14083.73	100.000

Fase n° 7 - SLU - STR n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	355.32	0.000695	13.50	5.50	511256	0.0065586	547.82	2197.79	14083.73	1.542
2	350.00	0.000695	13.10	5.10	503597	-0.0003879	547.82	2197.79	14083.73	1.565

Fase n° 8 - SLU - STR n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	355.37	0.000695	13.50	5.50	511317	0.0065613	547.82	2197.79	14083.73	1.542
2	350.93	0.000695	13.10	5.10	504939	-0.0003323	547.82	2197.79	14083.73	1.561

Fase n° 1 - SLU - GEO non sono presenti tiranti

Fase n° 2 - SLU - GEO non sono presenti tiranti

Fase n° 3 - SLU - GEO n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	0.00	0.000695	13.50	5.50	6	0.0144053	657.38	2197.79	14083.73	167734.065

Fase n° 4 - SLU - GEO n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	350.00	0.000695	13.50	5.50	503603	0.0112216	657.38	2197.79	14083.73	1.878

Fase n° 5 - SLU - GEO n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	379.76	0.000695	13.50	5.50	546412	0.0129953	657.38	2197.79	14083.73	1.731

Fase n° 6 - SLU - GEO n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	379.76	0.000695	13.50	5.50	546413	0.0129953	657.38	2197.79	14083.73	1.731
2	0.00	0.000695	13.10	5.10	2	0.0052185	657.38	2197.79	14083.73	629921.555

Fase n° 7 - SLU - GEO n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	358.98	0.000695	13.50	5.50	516519	0.0117935	657.38	2197.79	14083.73	1.831
2	350.00	0.000695	13.10	5.10	503599	0.0023137	657.38	2197.79	14083.73	1.878

Fase n° 8 - SLU - GEO n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	N [kN]	A [mq]	L [m]	Lf [m]	σ_f [kPa]	u [m]	R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	FS
1	358.95	0.000695	13.50	5.50	516477	0.0117918	657.38	2197.79	14083.73	1.831
2	351.15	0.000695	13.10	5.10	505255	0.0023823	657.38	2197.79	14083.73	1.872

Verifica gerarchia delle resistenze

Simbologia adottata

Rg resistenza di progetto allo snervamento, espresso in [kN]
R1 resistenza allo sfilamento della fondazione, espressa in [kN]

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

FS Fattore di sicurezza (Rg/R1)

Fase n° 1 - SLU - STR non sono presenti tiranti

Fase n° 2 - SLU - STR non sono presenti tiranti

Fase n° 3 - SLU - STR n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	Rg [kN]	R1 [kN]	FS
1	1009.26	547.82	1.842

Fase n° 4 - SLU - STR n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	Rg [kN]	R1 [kN]	FS
1	1009.26	547.82	1.842

Fase n° 5 - SLU - STR n° 1 file di tiranti presenti nella fase

n°	Rg [kN]	R1 [kN]	FS
1	1009.26	547.82	1.842

Fase n° 6 - SLU - STR n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	Rg [kN]	R1 [kN]	FS
1	1009.26	547.82	1.842
2	1009.26	547.82	1.842

Fase n° 7 - SLU - STR n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	Rg [kN]	R1 [kN]	FS
1	1009.26	547.82	1.842
2	1009.26	547.82	1.842

Fase n° 8 - SLU - STR n° 2 file di tiranti presenti nella fase

n°	Rg [kN]	R1 [kN]	FS
1	1009.26	547.82	1.842
2	1009.26	547.82	1.842

Verifica armatura paratia (Sezioni critiche)

Verifica a flessione

Simbologia adottata

n° numero d'ordine della sezione
 Y ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m]
 M momento flettente espresso in [kNm]
 N sforzo normale espresso in [kN] (positivo di compressione)
 Mu momento ultimo di riferimento espresso in [kNm]
 Nu sforzo normale ultimo di riferimento espresso in [kN]
 FS coefficiente di sicurezza (rapporto fra la sollecitazione ultima e la sollecitazione di esercizio)

Area della sezione del tubolare 0.004973 [mq]

Y [m]	n° - Tipo	M [kNm]	N [kN]	Mu [kNm]	Nu [kN]	FS
3.65	1 - SLU - STR	11.89	3.40	84.69	24.23	7.124
3.70	2 - SLU - STR	20.04	3.45	84.64	14.57	4.225
3.70	3 - SLU - STR	20.04	3.45	84.64	14.57	4.225
2.30	4 - SLU - STR	29.45	2.14	84.60	6.16	2.872
2.30	5 - SLU - STR	29.35	2.14	84.60	6.18	2.883
2.30	6 - SLU - STR	29.35	2.14	84.60	6.18	2.883
2.30	7 - SLU - STR	27.03	2.14	84.61	6.71	3.130
2.30	8 - SLU - STR	27.14	2.14	84.61	6.68	3.118

Verifica a taglio

S.S. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento I° Lotto - Tratto Adrano Paternò

Relazione di calcolo paratia pk 4+364.50

Simbologia adottata

n°	numero d'ordine della sezione
Y	ordinata della sezione rispetto alla testa, espressa in [m]
V _{Ed}	taglio agente sul palo, espresso in [kN]
V _{Rd}	taglio resistente, espresso in [kN]
FS	coefficiente di sicurezza a taglio (V _{Rd} /V _{Ed})

La verifica a taglio del micropalo è stata eseguita considerando una sezione anulare di area A = 0.004973 mq

Y [m]	n° - Tipo	V _{Ed} [kN]	V _{Rd} [kN]	FS
2.65	1 - SLU - STR	8.03	618.00	76.941
2.70	2 - SLU - STR	11.78	618.00	52.456
2.70	3 - SLU - STR	11.78	618.00	52.456
2.30	4 - SLU - STR	31.20	618.00	19.809
2.30	5 - SLU - STR	27.72	618.00	22.292
2.30	6 - SLU - STR	27.72	618.00	22.292
2.30	7 - SLU - STR	28.75	618.00	21.496
2.30	8 - SLU - STR	28.82	618.00	21.444

Verifica tensioni

Simbologia adottata

n°	numero d'ordine della sezione
Y	ordinata della sezione rispetto alla testa della paratia espressa in [m]
σ _f	tensione nell'acciaio espressa in [kPa]
τ _f	tensione tangenziale in [kPa]
σ _{id}	tensione ideale espressa in [kPa]

Area della sezione del tubolare 0.004973 [mq]

n° - Tipo	σ _f [kPa]	τ _f [kPa]	σ _{id} [kPa]	Y [m]
1 - ESE	49888	71	49888	3.65
2 - ESE	78928	81	78928	3.70
3 - ESE	78930	81	78930	3.70
4 - ESE	149721	7366	150263	2.30
5 - ESE	151870	8610	152600	2.30
6 - ESE	151870	8610	152600	2.30
7 - ESE	142525	11611	143937	4.30
8 - ESE	144227	11501	145596	4.30

Verifica sezione cordoli

Simbologia adottata

M _h	momento flettente espresso in [kNm] nel piano orizzontale
T _h	taglio espresso in [kN] nel piano orizzontale
M _v	momento flettente espresso in [kNm] nel piano verticale
T _v	taglio espresso in [kN] nel piano verticale

Cordolo N° 1 (X=0.00 m) (Cordolo in c.a.)

B=0.6000 [m]	H=0.6000 [m]		
A _h =0.001407 [mq]	A _m =0.001005 [mq]	Staffe φ0.010/0.17	N _{bh} =2 - N _{bv} =2
M _h =11.83 [kNm]	M _{uh} =299.51 [kNm]	FS=25.32	
T _h =23.65 [kN]	T _{Rh} =867.97 [kN]	FS _T =36.69	cotgθ _h =2.50
M _v =0.71 [kNm]	M _{uv} =299.51 [kNm]	FS=424.18	
T _v =3.53 [kN]	T _R =867.97 [kN]	FS _{Tv} =245.85	cotgθ _v =2.50

Cordolo N° 2 (X=2.30 m) (Cordolo in acciaio)

A=0.007808 [mq]	W=0.00056960 [m ³]		
M _h =93.43 [kNm]	T _h =155.72 [kN]	M _v =34.01 [kNm]	T _v =56.68 [kN]
σ _f = 164029 [kPa]	τ _f = 19943 [kPa]	σ _{id} = 167627 [kPa]	

Cordolo N° 3 (X=4.30 m) (Cordolo in acciaio)

A=0.007808 [mq]	W=0.00056960 [m ³]		
M _h =86.39 [kNm]	T _h =143.99 [kN]	M _v =31.44 [kNm]	T _v =52.41 [kN]
σ _f = 151674 [kPa]	τ _f = 18441 [kPa]	σ _{id} = 155001 [kPa]	

Dichiarazioni secondo N.T.C. 2018 (punto 10.2)

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Il sottoscritto, in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

Tipo di analisi svolta

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni. L'analisi strutturale è condotta con l'analisi statica non-lineare, utilizzando il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato limite indotto dai carichi statici. L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 17/01/2018.

L'analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti, schematizzando la struttura in elementi lineari e nodi. Le incognite del problema sono le componenti di spostamento in corrispondenza di ogni nodo (2 spostamenti e 1 rotazioni).

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta.

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

Titolo	PAC - Analisi e Calcolo Paratie
Versione	14.0
Produttore	Aztec Informatica srl, Casali del Manco - Loc. Casole Bruzio (CS)
Utente	BRENG S.R.L.
Licenza	AIU58507W

Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

Modalità di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.