


No. PICCHETTI	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328		
ALTEZZA PIEZOMETRICA						283,04					274,00										279,96					269,89		
CARATTERISTICHE CONDOTTA	ghisa sferoidale DN 400 C40 PEAD, De=110, PN16																											
APPARECCHIATURE IDRAULICHE	SC37																											
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA STRADA	S.P. via Ronzini - strada provinciale fondo bituminoso																							via Ronzini strada com. f. bitum.				
LIMITI COMUNALI	Comune di Trecastagni																											

INTERSEZIONI STRADALI

attraversamento canale n. 12 su ponte
innoce via Botucelli

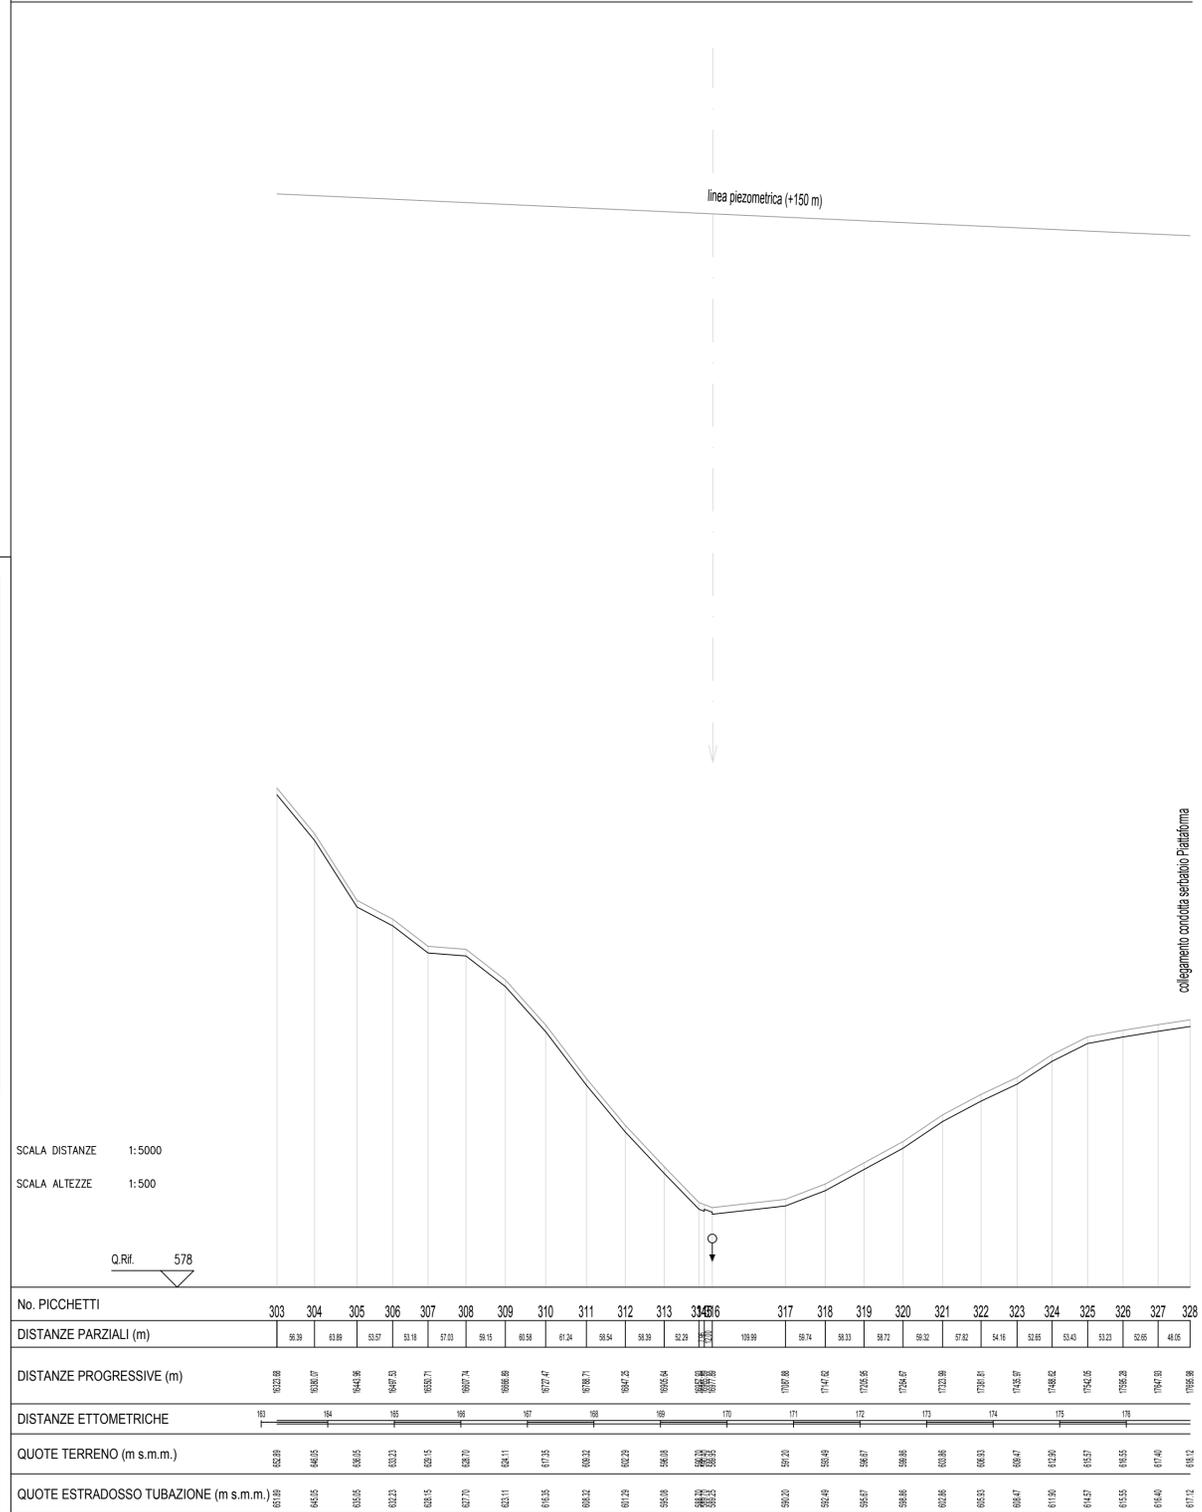

ACOSSET SPA
Viale Mario Rapisardi, 164 - 95123, Catania
Tel 095360133 Fax 095356032
PEC: acosset@pec.it Sito: www.acosset.com
P.IVA 00132380874

Lavori di posa condotta idrica per il collegamento del Pozzo denominato "Rosella" agli Impianti Acoset Spa

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
per la
VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

Profilo Longitudinale

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. R.Savarese	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Ing. B.Santangelo	Tavola 7.7
I Progettisti Ing. F.Arcidiacono Ing. P.Cutore Ing. A.Pagano		
Supporto alla Progettazione Ing. N. Dell'Orto Ing. S.A. Di Gregorio Dott. G. Sapienza Ing. A. Torre Ing. A.Torrisi		Data
Supporto al RUP Ing. F.G.A. Vagliasindi	Il Direttore Tecnico Ing. E.Greco	Il Direttore Generale G. Rizzo
Il Presidente P.A. D. Di Gloria		