

P.S.: I gradi indicati sulle immagini della Termocamera sono espresse in Fahrenheit




**IR_00164.IS2 vano misure in MT 15 KV linea
SIA**

04/09/2020 15:56:41

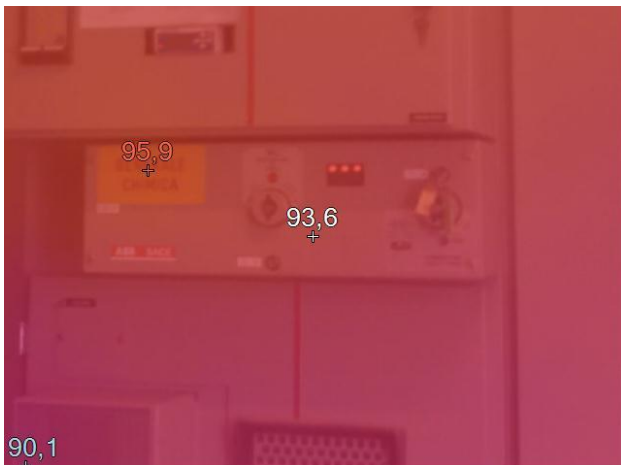


**IR_00165.IS2 vano sezionatore in MT 15 KV
linea Sadepan Chimica**

04/09/2020 15:57:19

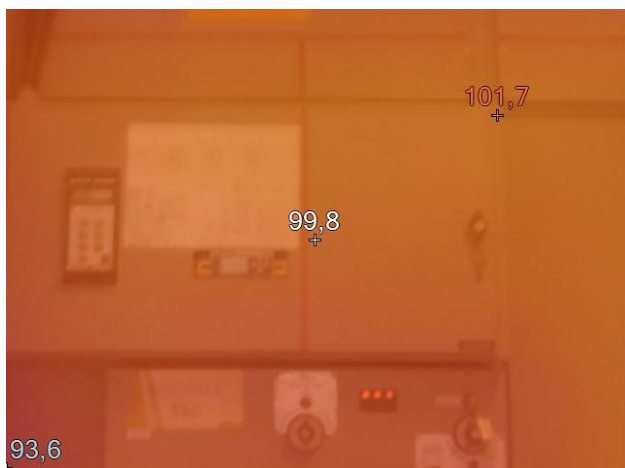


**IR_00166.IS2 vano protezioni in MT 15 KV
linea Ex Legno**

04/09/2020 15:57:51

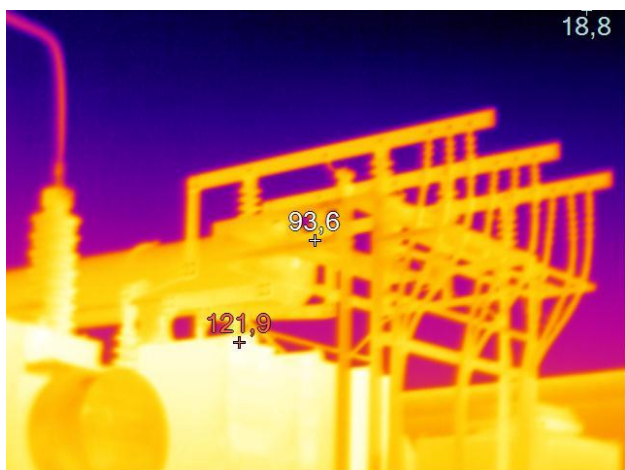


**IR_00170.IS2 castello di uscita MT 15KV
trasformatore principale AT**


04/09/2020 16:04:07

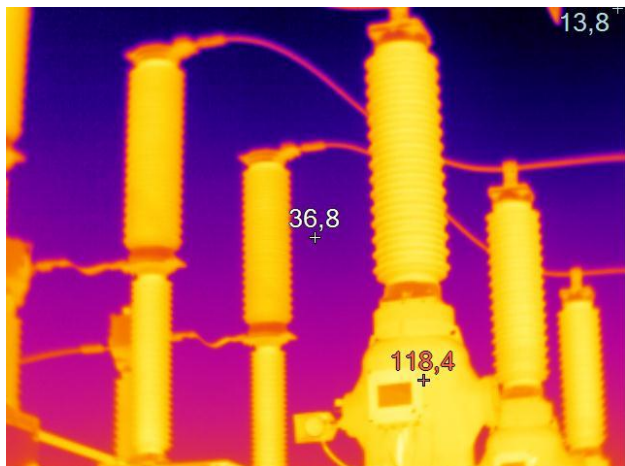

IR_00171.IS2 Interruttore di AT e TV in AT
04/09/2020 16:04:51

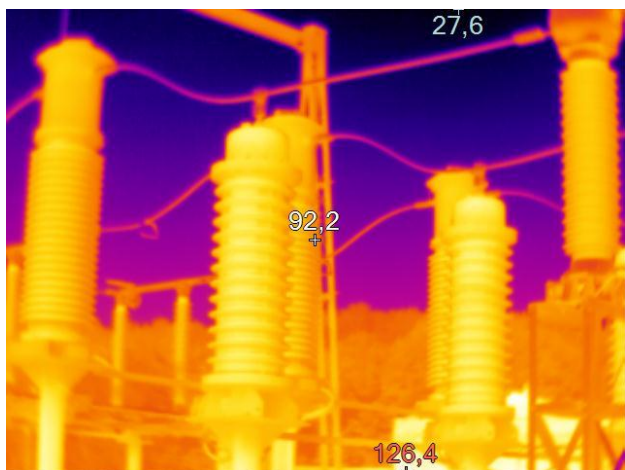

**IR_00172.IS2 Gruppo di misura TV e TA per
contatori di ENEL distribuzione**
04/09/2020 16:05:19

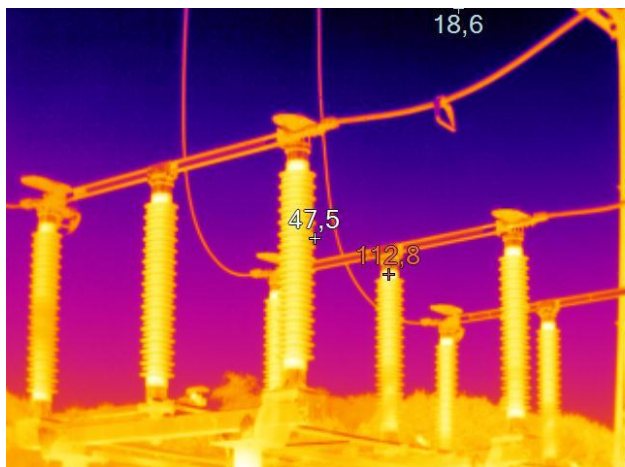

IR_00174.IS2 Sezionatore di Linea AT

04/09/2020 16:05:57




**IR_00176.IS2 Gruppo Misure TV di ENEL
distribuzione**

04/09/2020 16:06:34




**IR_00177.IS2 Vista TA di protezione
Interruttore AT**

04/09/2020 16:06:52

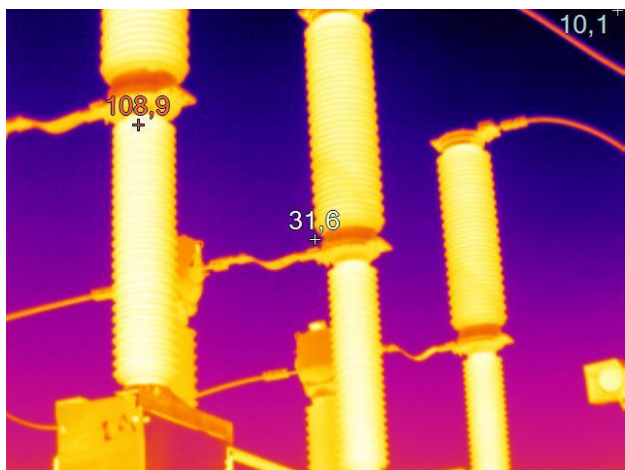

IR_00179.IS2 Poli Interruttore AT

04/09/2020 16:07:28

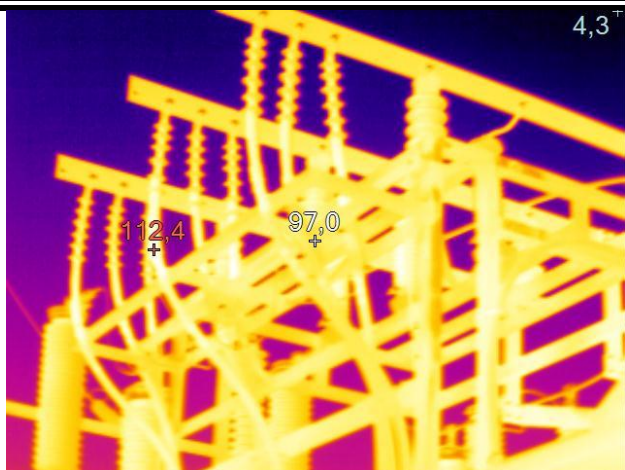

IR_00180.IS2 Castello partitore di MT uscita
Trasformatore principale

04/09/2020 16:07:53
