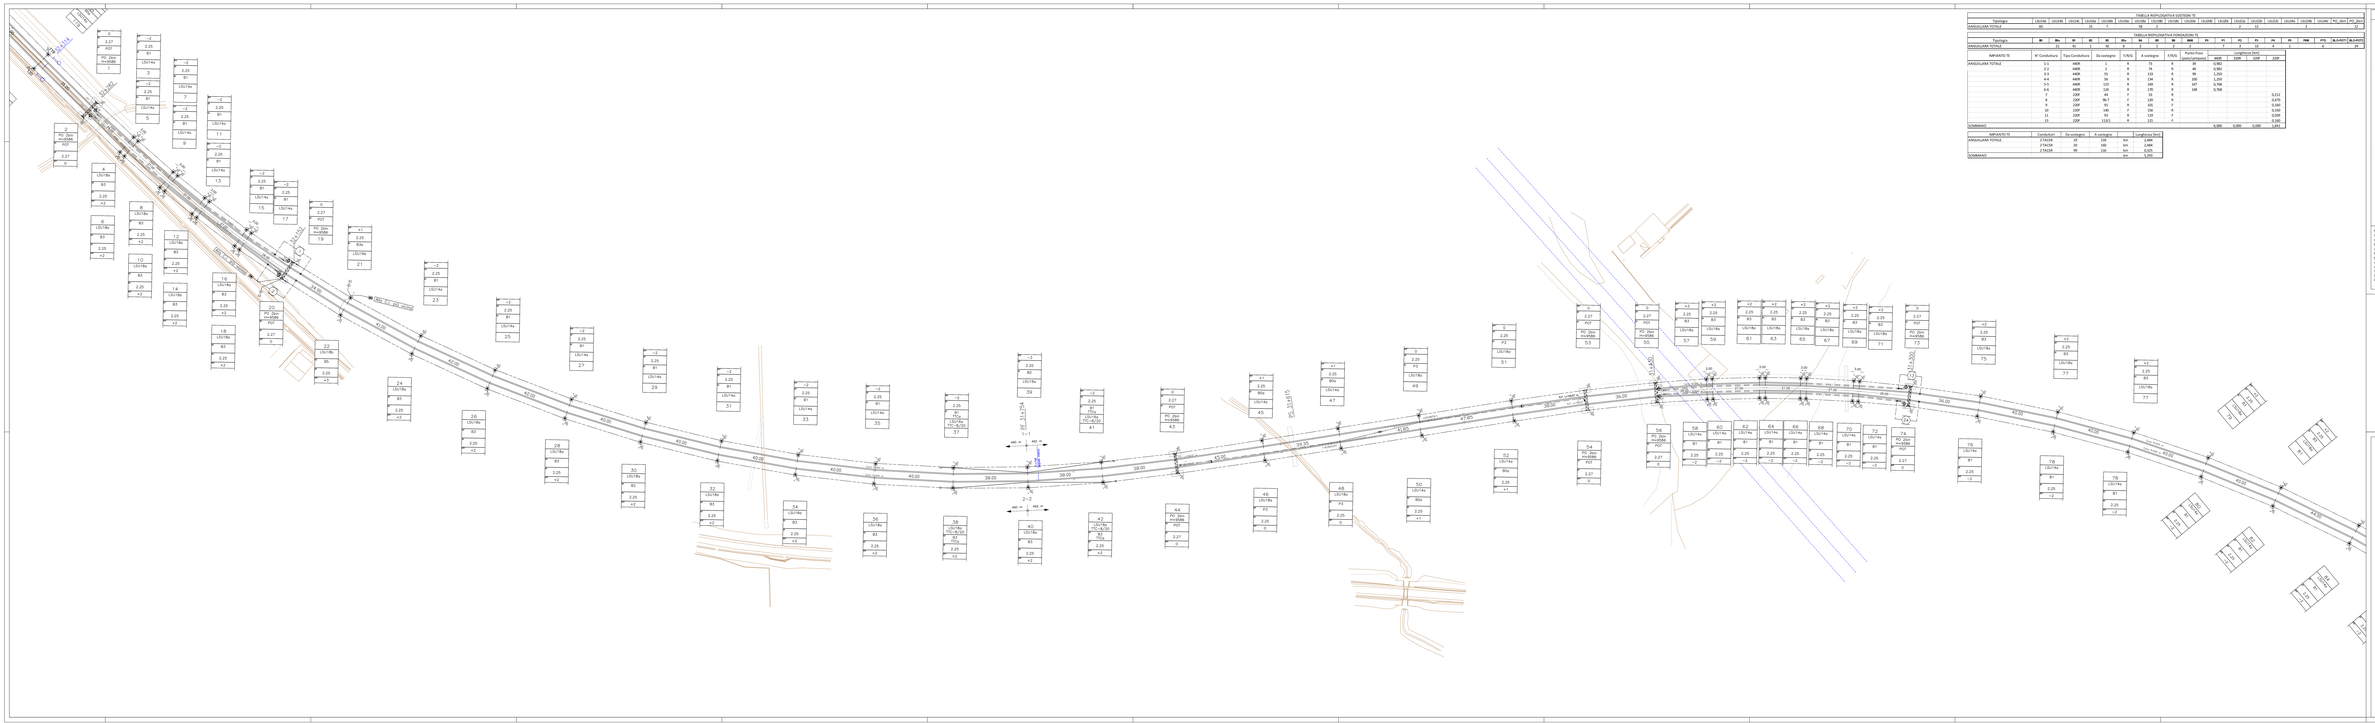

TABELLA REPLICHETTA SOSTEGNI TE

Palo/pag.n	1 (SU/DN)	2 (SU/DN)	3 (SU/DN)	4 (SU/DN)	5 (SU/DN)	6 (SU/DN)	7 (SU/DN)	8 (SU/DN)	9 (SU/DN)	10 (SU/DN)	11 (SU/DN)	12 (SU/DN)	13 (SU/DN)	14 (SU/DN)	15 (SU/DN)	16 (SU/DN)	17 (SU/DN)	18 (SU/DN)	PC 20m	PC 20m
ANGIULARA TOTALE	20		15		14		13		12		11		10		9		8		8	8

TABELLA MARGHERITA FONDAZIONI TE

Palo/pag.n	20	19a	19	18	17	16a	16	15	14a/P	14	13	12	11	10	9a	9	8a	8	PC 20m	PC 20m
ANGIULARA TOTALE	22	21	1	42	6	2	1	2	2	2	7	7	10	4	1	1	6	24	8	8

IMPIANTO TE

ANGIULARA TOTALE	N°Conduttori	Tipo Conduttore	Sezione(mm²)	T.N.S.	A sostegno	T.N.S.	Punto Fisso Sostegno(n°)	Lunghezze (km)			
								440kV	220kV	132kV	220kV
	2-1	440kV	2	8	74	8	40	0,592			
	2-2	440kV	2	8	74	8	40	0,592			
	3-3	440kV	51	8	159	8	99	1,202			
	4-4	440kV	54	8	149	8	103	1,202			
	5-5	440kV	110	8	148	8	147	0,768			
	6-6	440kV	110	8	148	8	148	0,768			
	7	220F	44	7	13	8				0,012	
	8	220F	96-T	7	130	8				0,470	
	9	220F	96-T	7	130	8				0,470	
	10	220F	240	7	191	7				0,550	
	11	220F	51	6	119	7				0,509	
	12	220F	110-S	6	121	7				0,585	
SOMMANO								6,908	0,999	0,080	1,601

ANGIULARA TOTALE	Conduttori	Tipo Sostegno	A sostegno	Lunghezze (km)
	2*AL/St	2L	160	km 1,600
	2*AL/St	2L	160	km 1,600
	2*AL/St	4L	130	km 0,325
SOMMANO				km 3,525

LEGENDA simbologia per planimetrie L.C.


Sostegni
Sostegni
Sostegni