


CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO (Scala 1/10000)

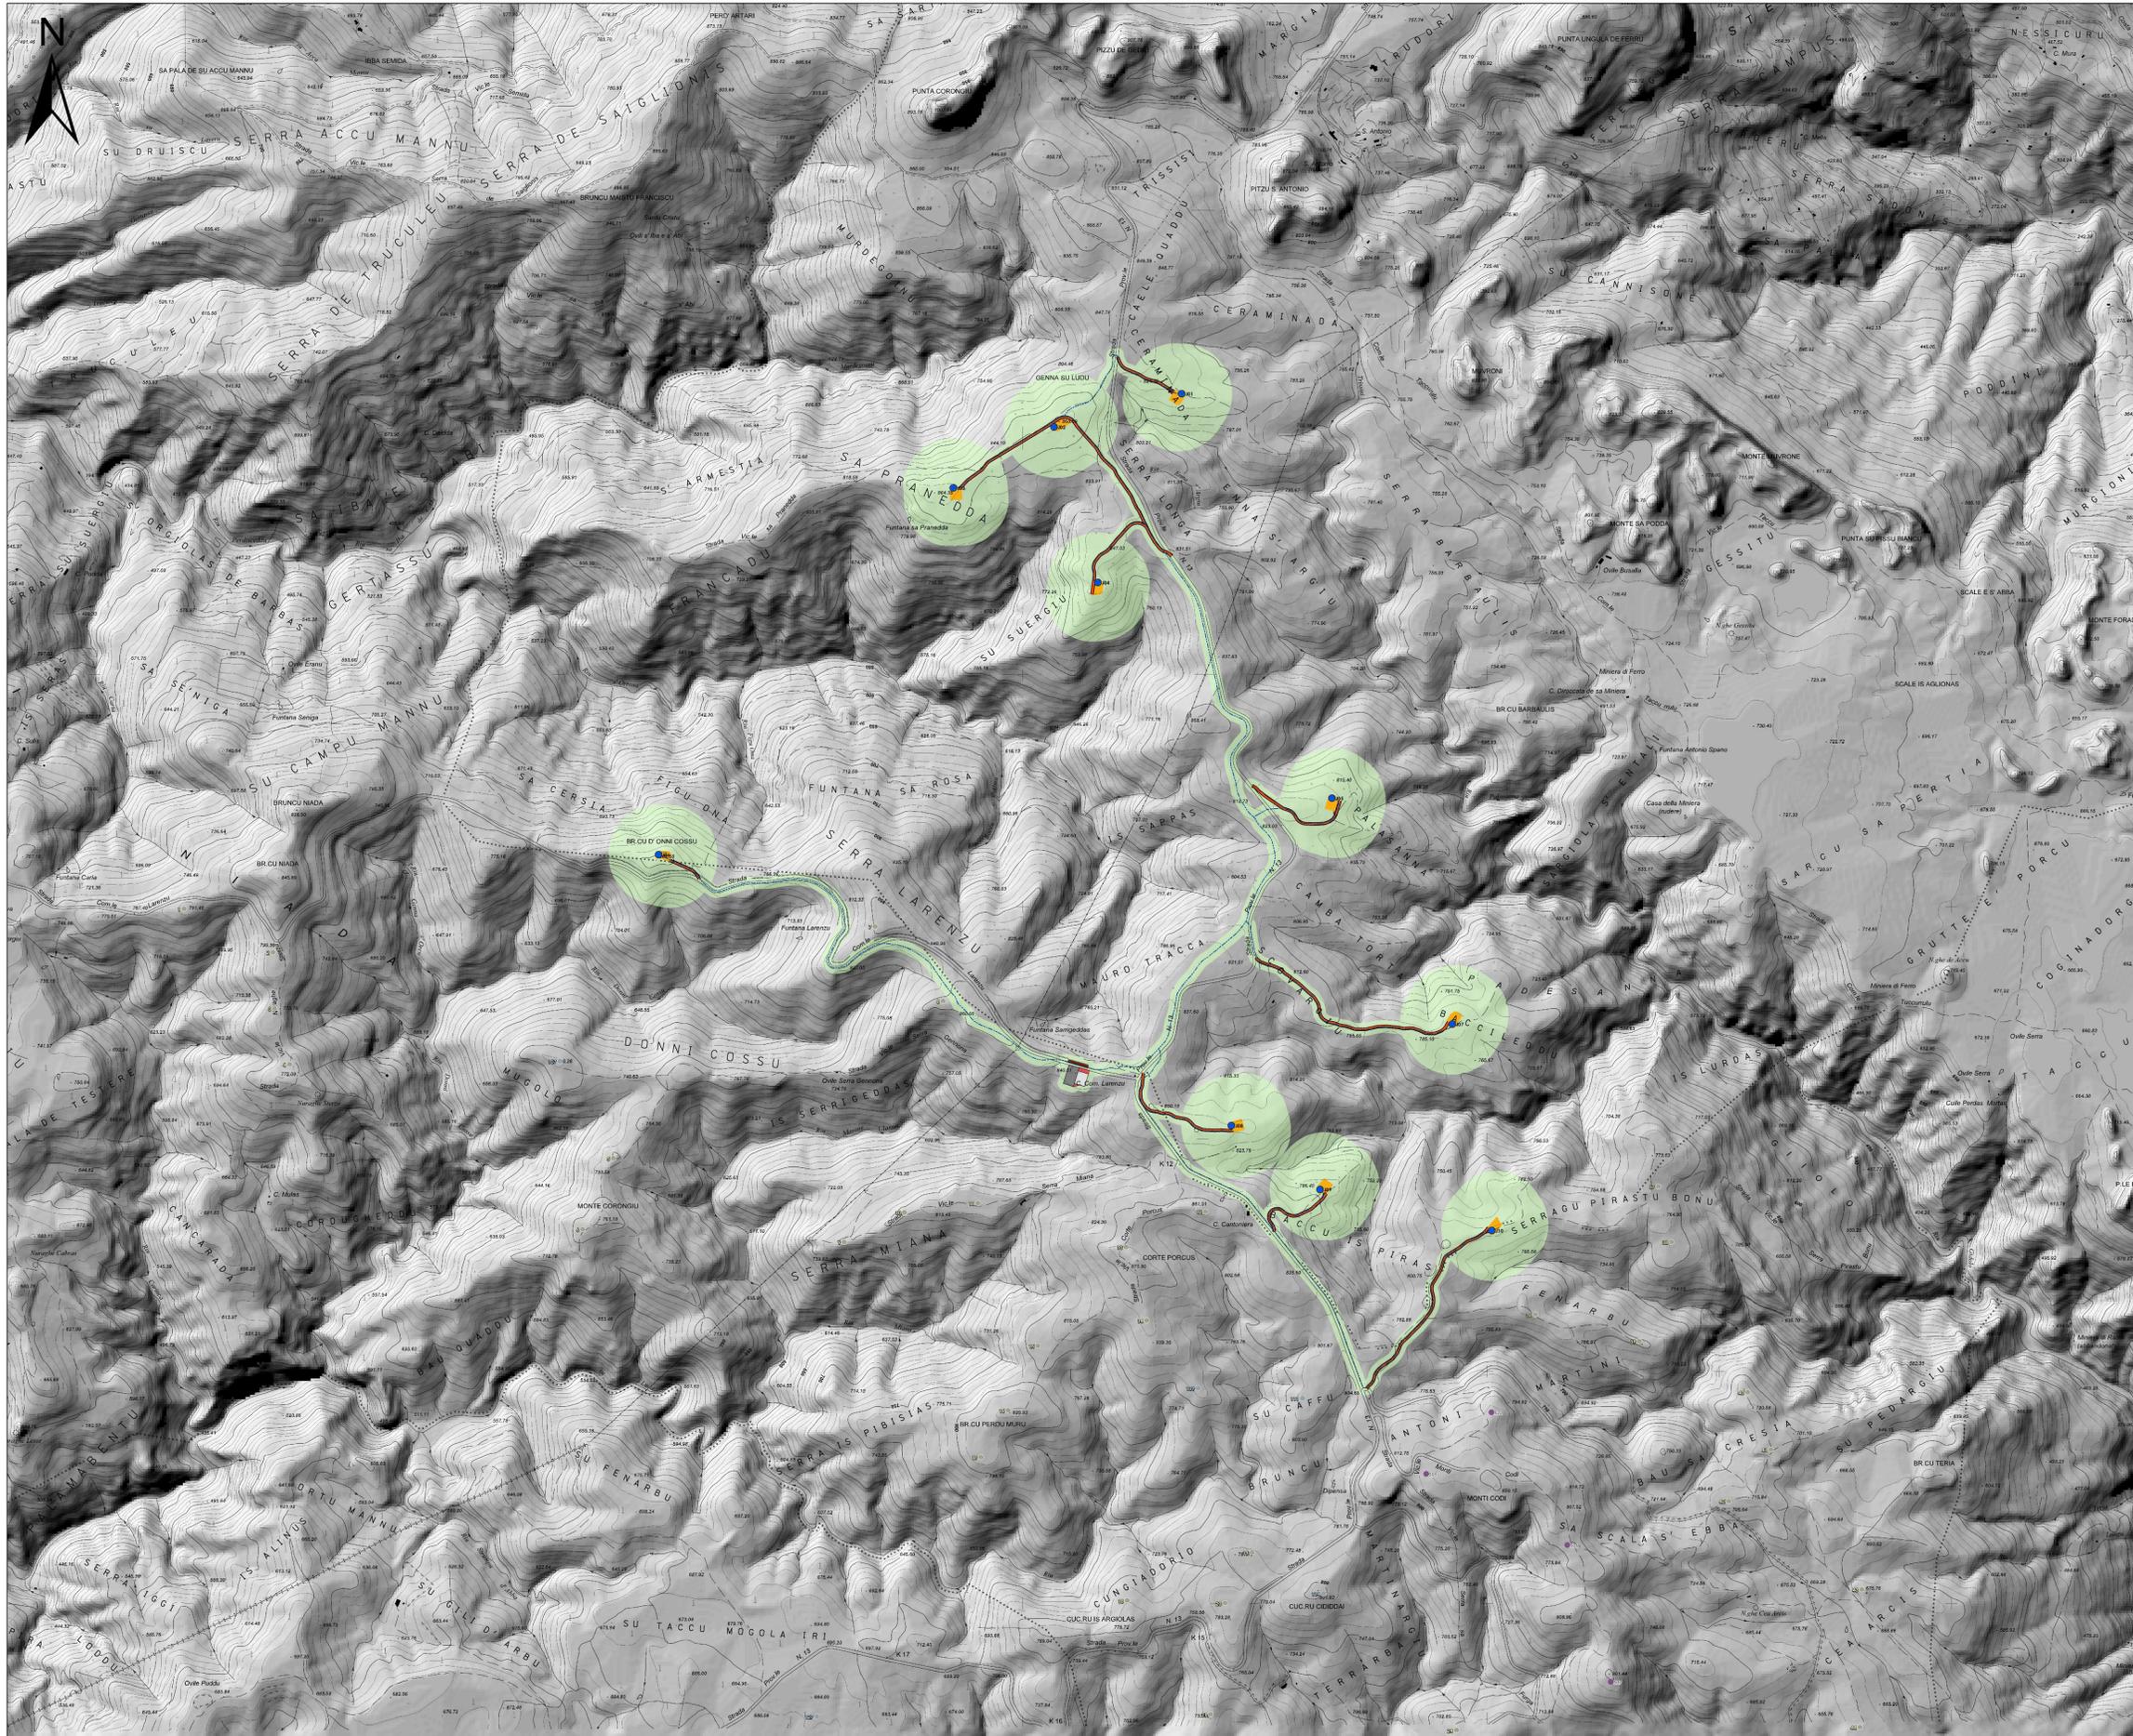

LEGENDA

- Layout BOREAS
 - Turbine da Autorizzare Abbila
 - Turbine Autorizzate Maitu
 - Turbine Autorizzate Ulassai
 - Tracciato_Cavidotti
 - Strade_Nuova_Realizzazione
 - Nuova_Terapiena_Accumulo_Energico (Abbla/Boreas)
 - Piazze
- Ampliamento_Nuova_SSE**
- Sottostaz. RTN 150 KV "Ulassai"
 - Sottostaz. utente Sardegna S.R.L.
 - Ampliamento SSE utente previsto progetto ABBLA
 - Ampliamento SSE utente opere di connessione
 - Rischio archeologico BASSO

Nuovo Terapiena per Accumulo Energetico (Abbla/Boreas)
Sottostazione Elettrica



Commessa n°: C/2023/55-ND030 Obj. n°: AM-AC/10003-3		Revisione: 0 Scala: 1/10000 Effettuato dal: //		Il presente documento è di proprietà di Sarde Ricarica e Tecnologia che ne tutela i diritti e termini di legge.	