CARTA DELL'INDICE DI INTENSITÀ PERCETTIVA POTENZIALE (IIPP)

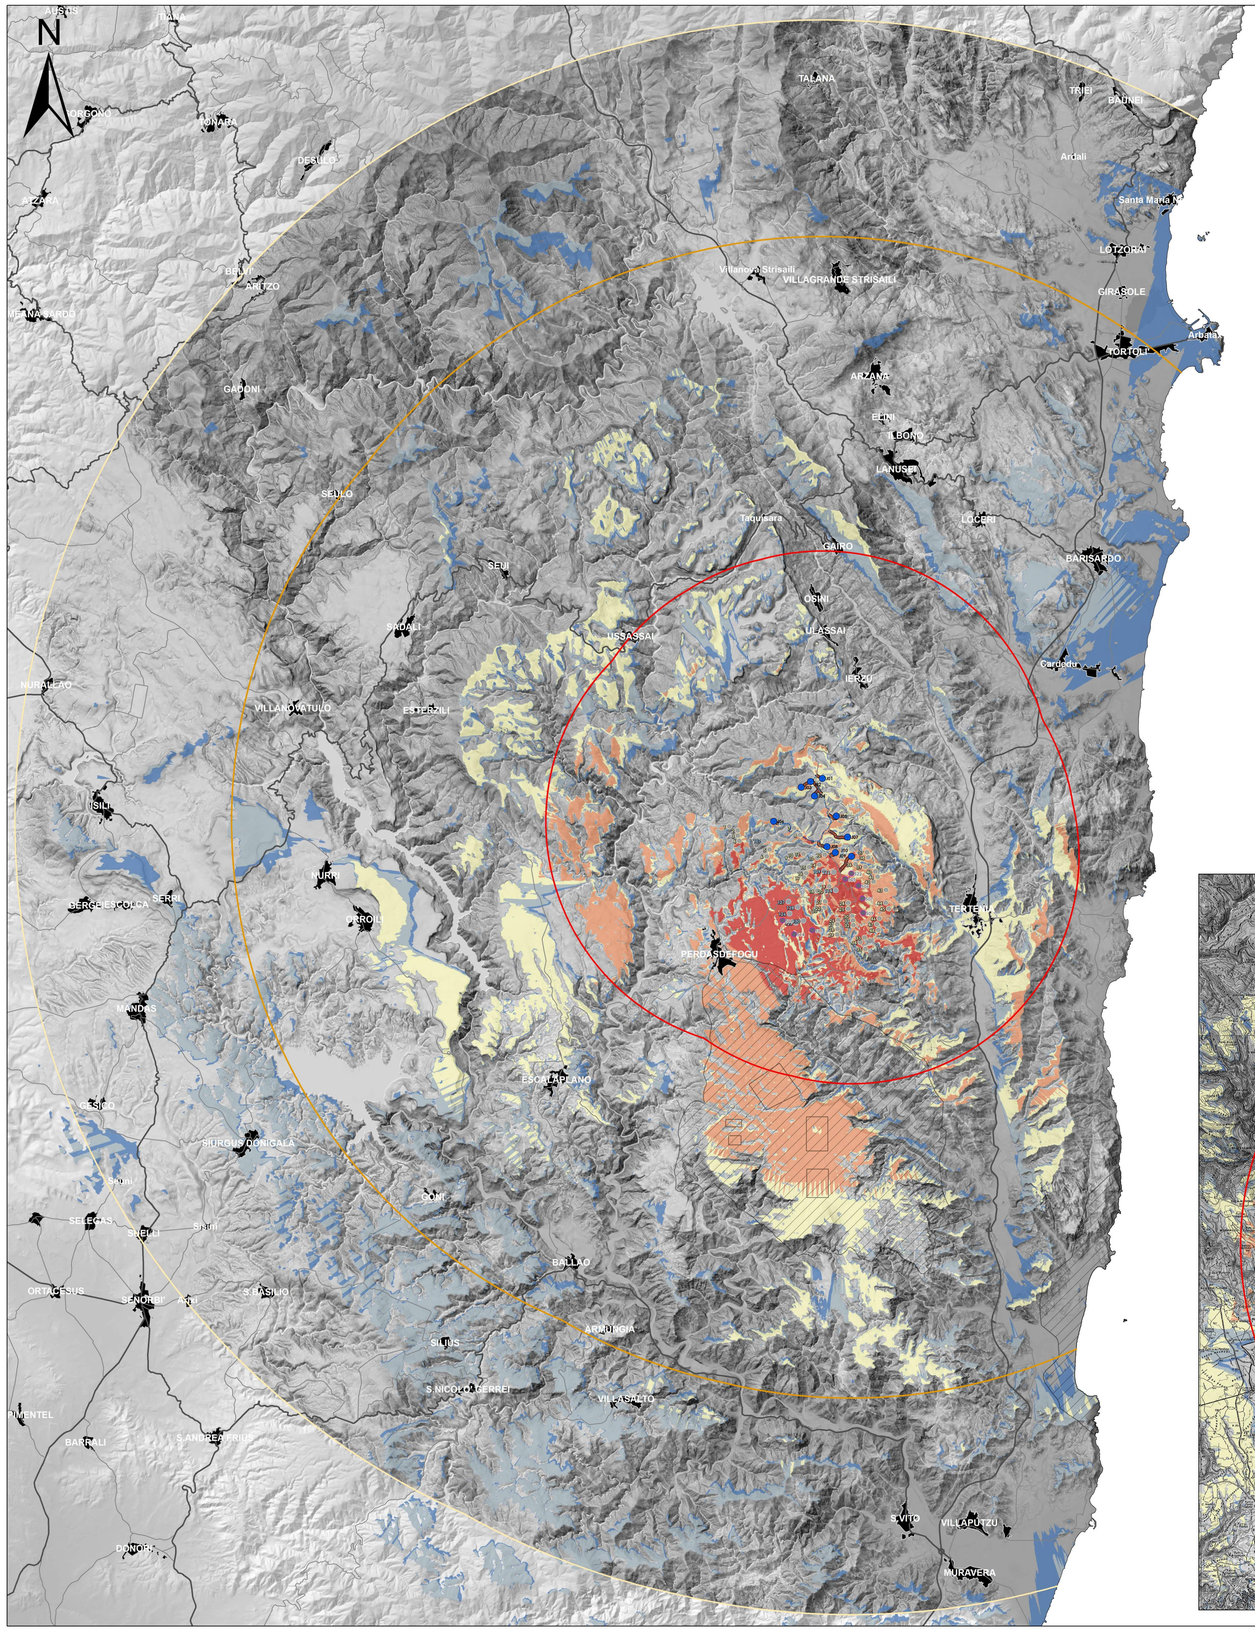

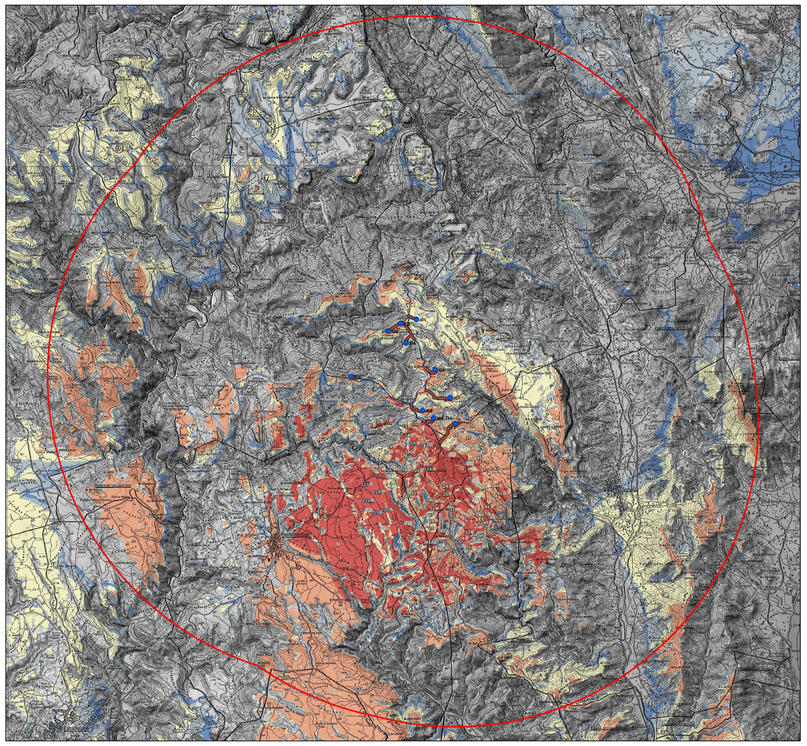

LEGENDA

- Layout BOREAS
- Turbine da Autorizzare Abbila
- Turbine Autorizzate Maistu
- Turbine Autorizzate Ulassai
- Area di massima attenzione (10,5km)
- Limite bacino visivo ex DM 09/10/2010 (25km)
- Limite area di intervisibilità potenziale (35km)
- Poligono militare di Quirra
- Tracciato_Cavidotti
- Strade_Nuova_Realizzazione
- Nuovo_Terrapieno_Accumulo_Energetico (Abbila/Boreas)
- Piazzole

Ampliamento_Nuova_SSE

- Sottostaz. RTN 150 KV "Ulassai"
- Sottostaz. utente Sardeolica S.R.L.
- Ampliamento SSE utente previsto progetto ABBILA
- Ampliamento SSE utente opere di connessione

Nuovo Terrapieno per Accumulo Energetico (Abbila/Boreas)

Sottostazione Elettrica

Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP)

- Molto basso
- Basso
- Medio
- Alto
- Molto alto

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 3453 Dott. Ing. Giuseppe Frongia

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 3632 Dott. Ing. MARCO LA MUSSA

Rev.	Data	Descrizione	Elab.	Contr.	Appr.
1	10/11/25	EMISSIONE PER PROCEDURA DI VIA	MT	SARTEC	SARTEC

SARDEOLICA Renewable Energy

SARTEC Industrial Services & Technologies

iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it

Commessa n°: C2020355-ING000

Elab. n°: AU-IIAS1000R-7

AMPLIAMENTO DEL PARCO EOLICO DI ULASSAI E PERDASDEFOGU NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JERZU (NU)
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Carta dell'Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP)

Revisione: 0

Scala: 1/25000

Sostituisce il: //

Sostituito dal: //

Disegno eseguito in "ArcMap" - editare correzioni a mano.

Il presente documento è di proprietà di Sartec Ricerche e Tecnologie che ne tutelerà i diritti a termini di legge.