


MAPPA DEL CLIMA ACUSTICO POST OPERAM

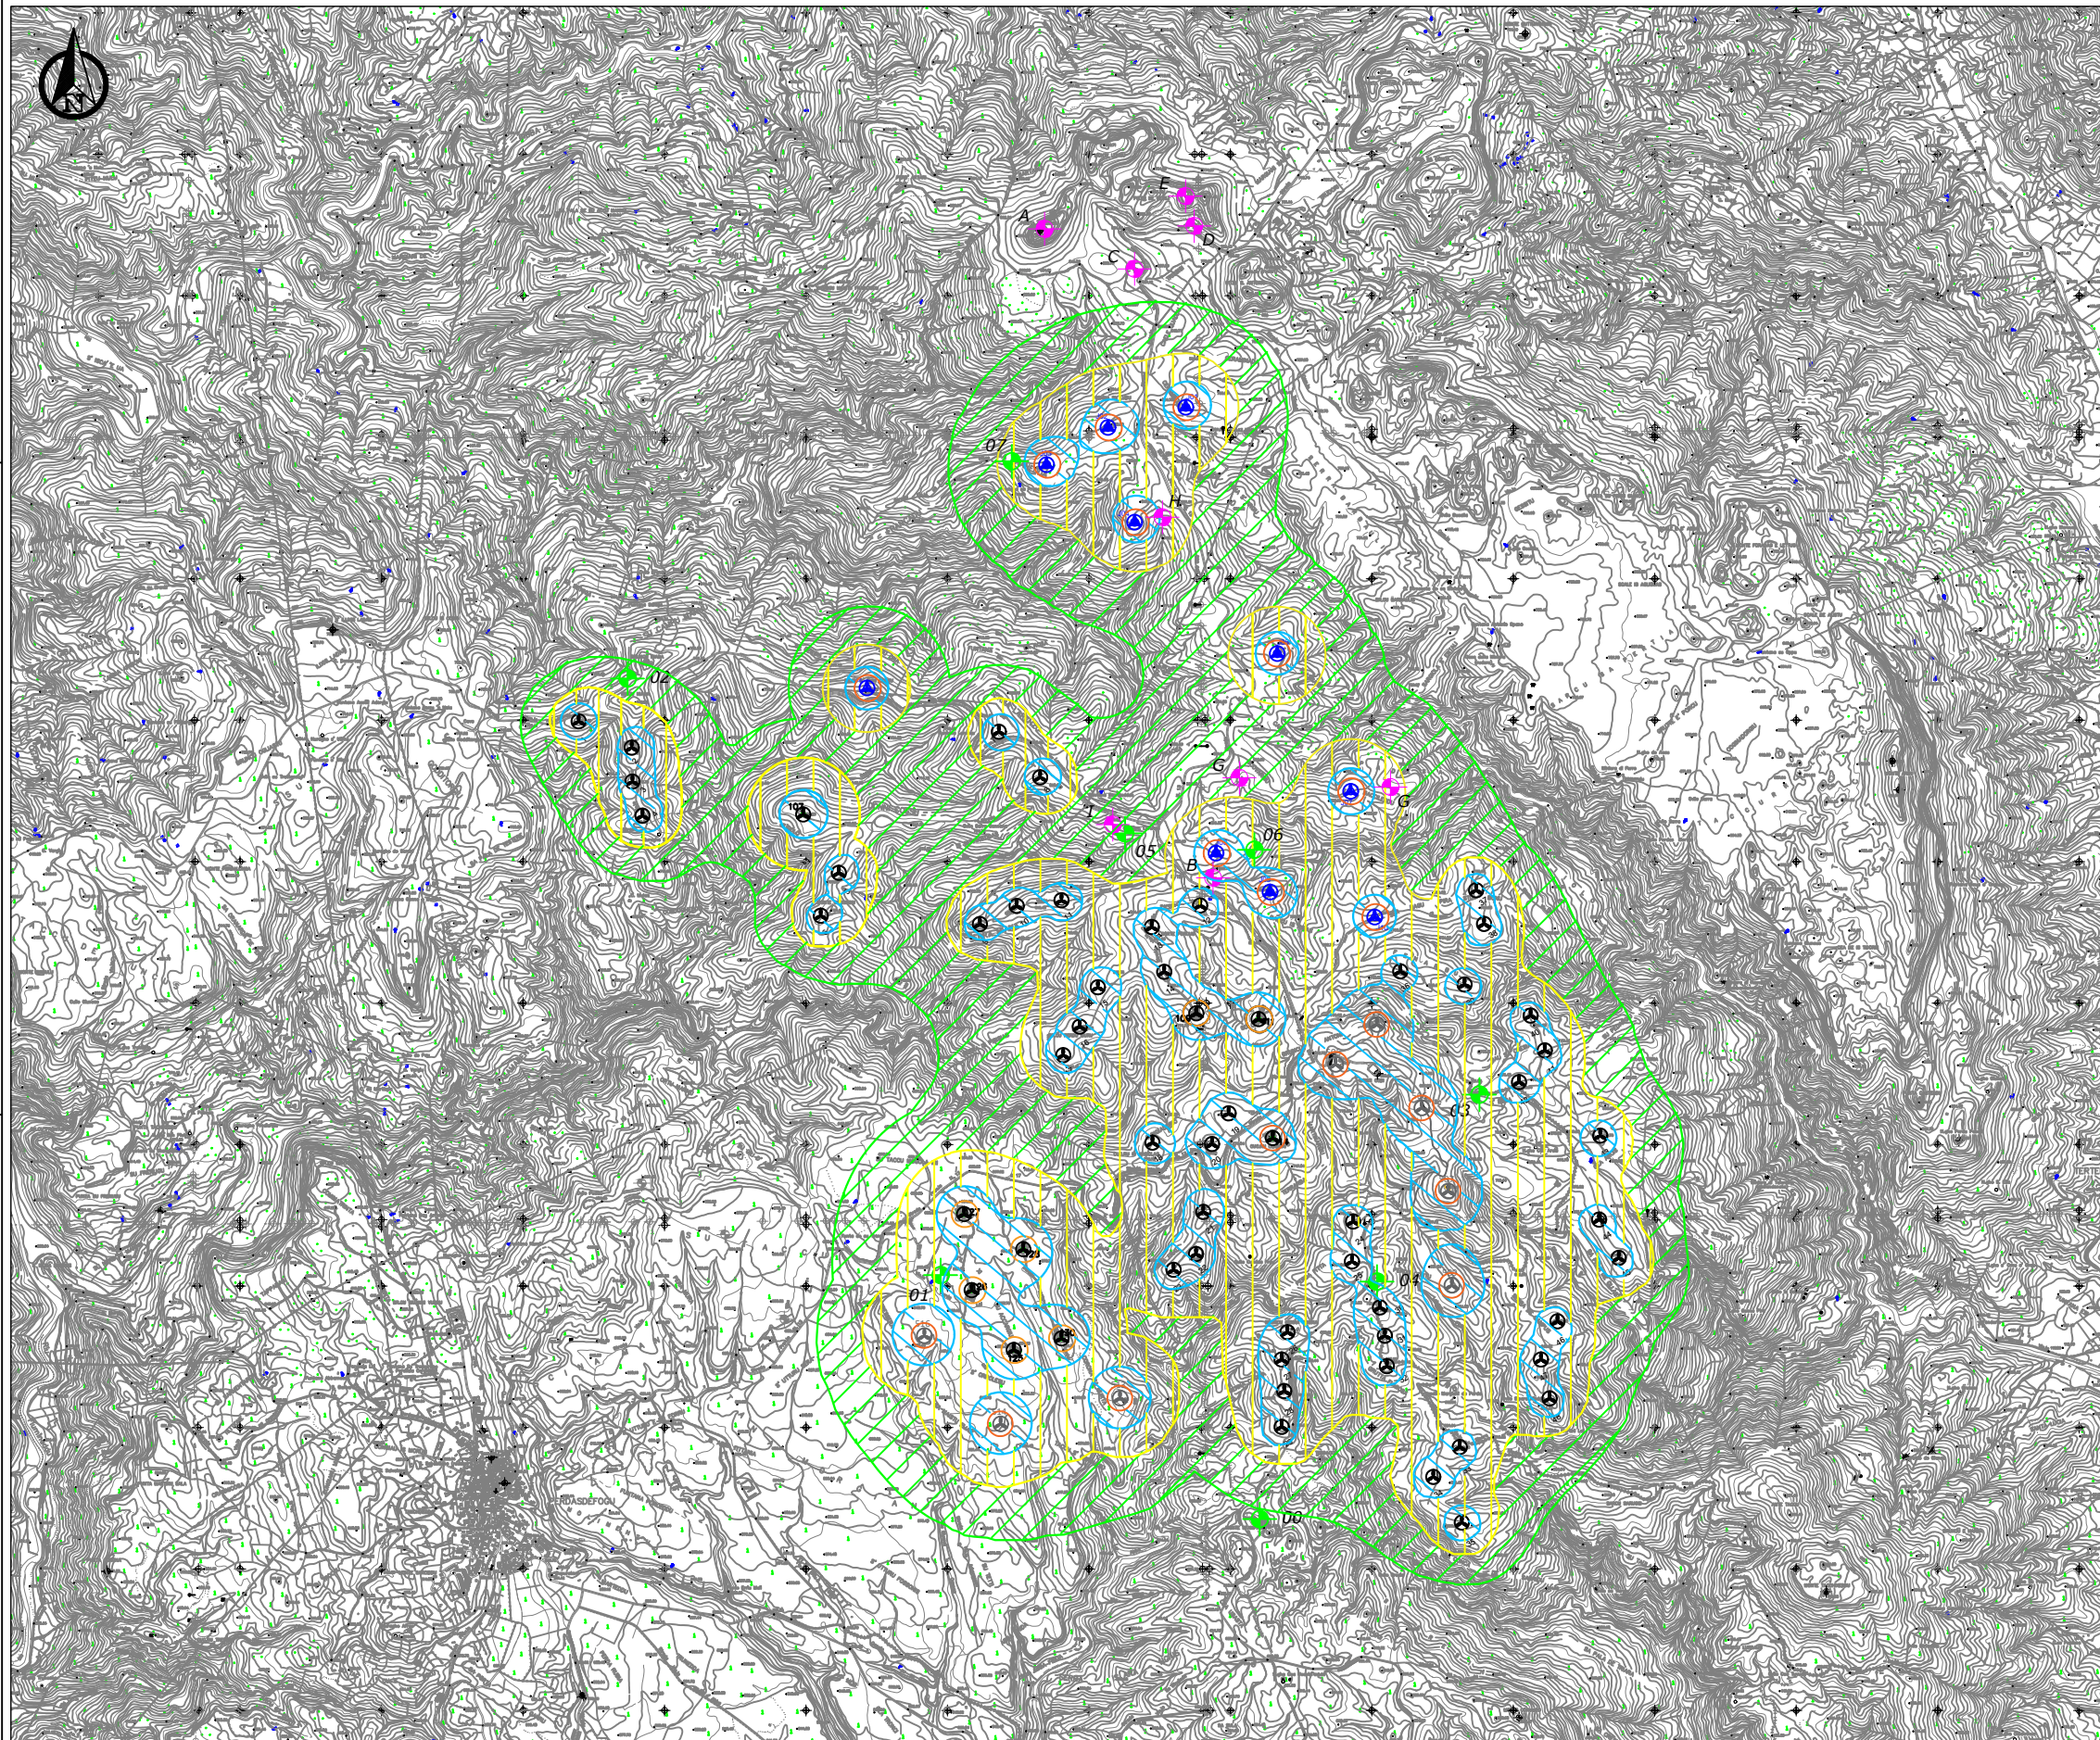

LEGENDA

	55 dB(A)
	50 dB(A)
	45 dB(A)
	40 dB(A)
	punto di misura
	ricettore
	aerogeneratore esistente
	aerogeneratore in autorizzazione
	aerogeneratore ampliamento

01	02/11/20	DECRETO PER PROCEDURA DI VIA	PRELIMINARE	DEFINIZIONE	DEFINIZIONE
Rev.	Descrizione	Elab.	Cont.	Appr.	
		Commessa n° 20203350-000000 Dia. n° AB-14310015-1 Revisione 0 Scatole Verle // Scatole Verle // Scatole Verle //			
SIA BOREAS - AMPLIAMENTO PARCO EOLICO DI ULASSAI E PERDASDEFOGU NEL TERRITORIO DI JERZU (NU) - NOVEMBRE 2020 CLIMA ACUSTICO POST OPERAM					

Il presente disegno è di proprietà di Sarve Ricerca e Tecnologia che ne concede l'uso a titolo di studio e finalità di legge.