


CONDOTTA DN	DIMENSIONI POZZETTO				
	A (cm)	B (cm)	H (cm)	PESO (kg)	Sm (cm)
1200	200	200	200	8000	15
1500	200	200	200	8000	15
1600	200	200	200	8000	15


NOTA:  
1. Gli spessori ed i pesi sono indicativi.

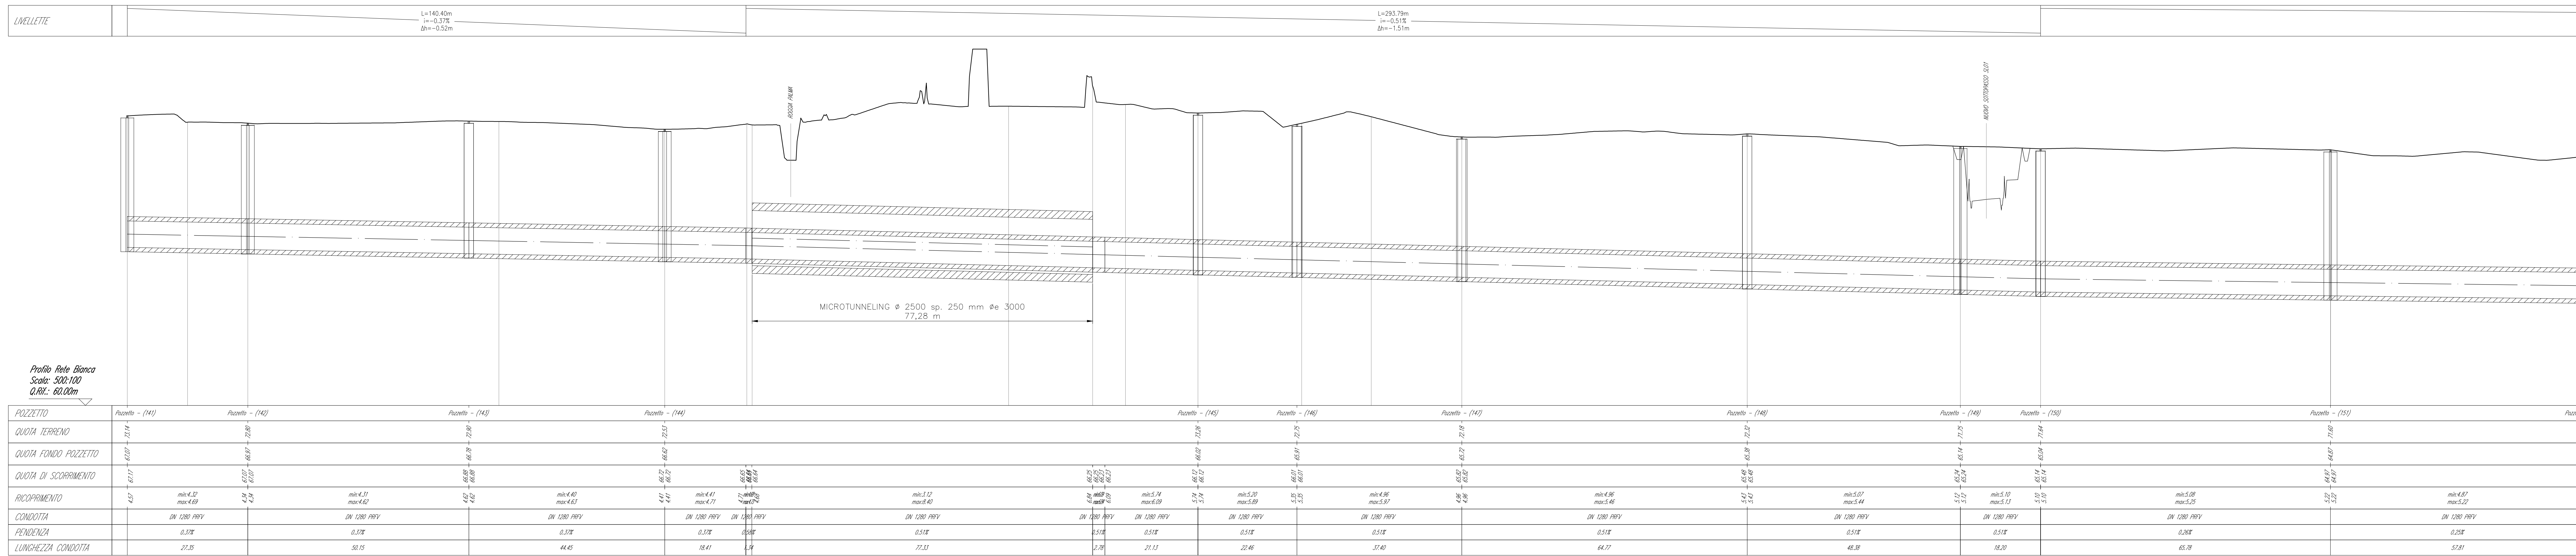

Profilo Rete Bianca  
Scala: 500/100  
Q.R.E.: 60,00m

POZZETTO	Piacenza - (141)	Piacenza - (142)	Piacenza - (143)	Piacenza - (144)	Piacenza - (145)	Piacenza - (146)	Piacenza - (147)	Piacenza - (148)	Piacenza - (149)	Piacenza - (150)	Piacenza - (151)	Piacenza - (152)
QUOTA TERRENO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
QUOTA FONDO POZZETTO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
QUOTA DI SCOPRIAMENTO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
RICOPRIMENTO	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
CONDOTTA	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V	DN 1200 PN-V
PENETRANZA	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
LUNGHEZZA CONDOTTA	27,35	30,15	31,15	31,15	31,15	31,15	31,15	31,15	31,15	31,15	31,15	31,15


L=143,87m  
i=-0,37%  
Dn=1,530m

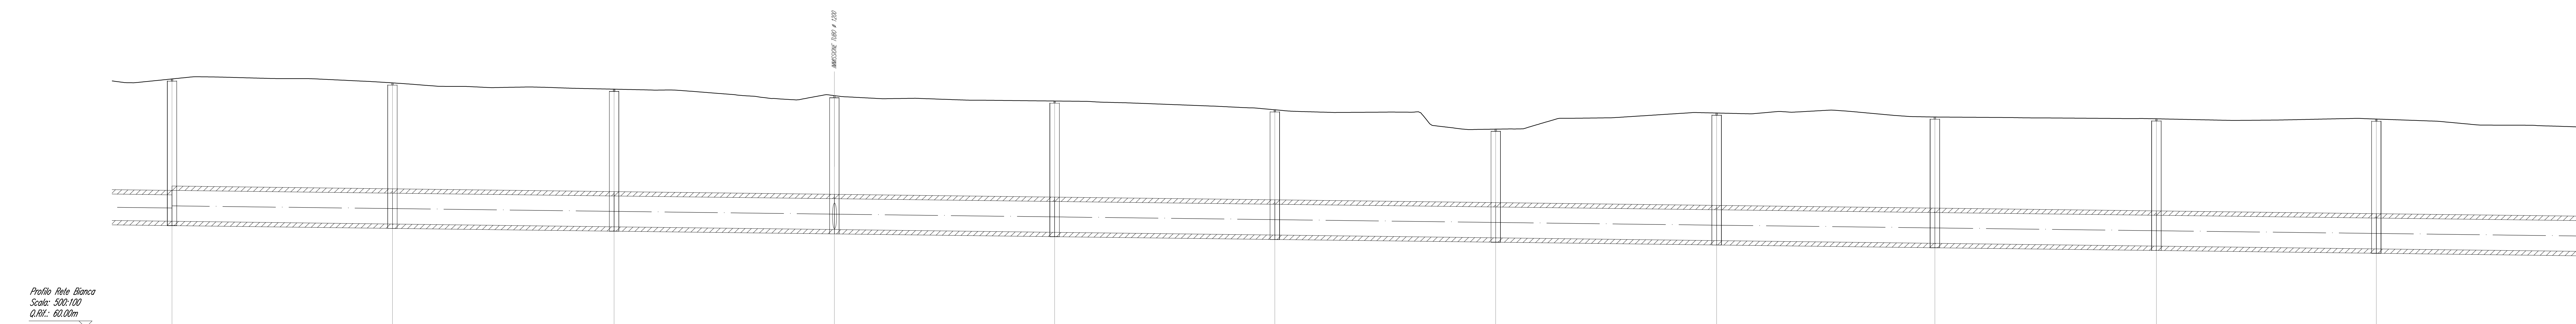

Profilo Rete Bianca  
Scala: 500/100  
Q.R.E.: 60,00m

POZZETTO	Piacenza - (153)	Piacenza - (154)	Piacenza - (155)	Piacenza - (156)	Piacenza - (157)	Piacenza - (158)	Piacenza - (159)	Piacenza - (160)	Piacenza - (161)	Piacenza - (162)
QUOTA TERRENO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
QUOTA FONDO POZZETTO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
QUOTA DI SCOPRIAMENTO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
RICOPRIMENTO	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
CONDOTTA	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V	DN1500 PN-V
PENETRANZA	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
LUNGHEZZA CONDOTTA	30,57	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17

L=451,87m  
i=-0,25%  
Dn=1,930m

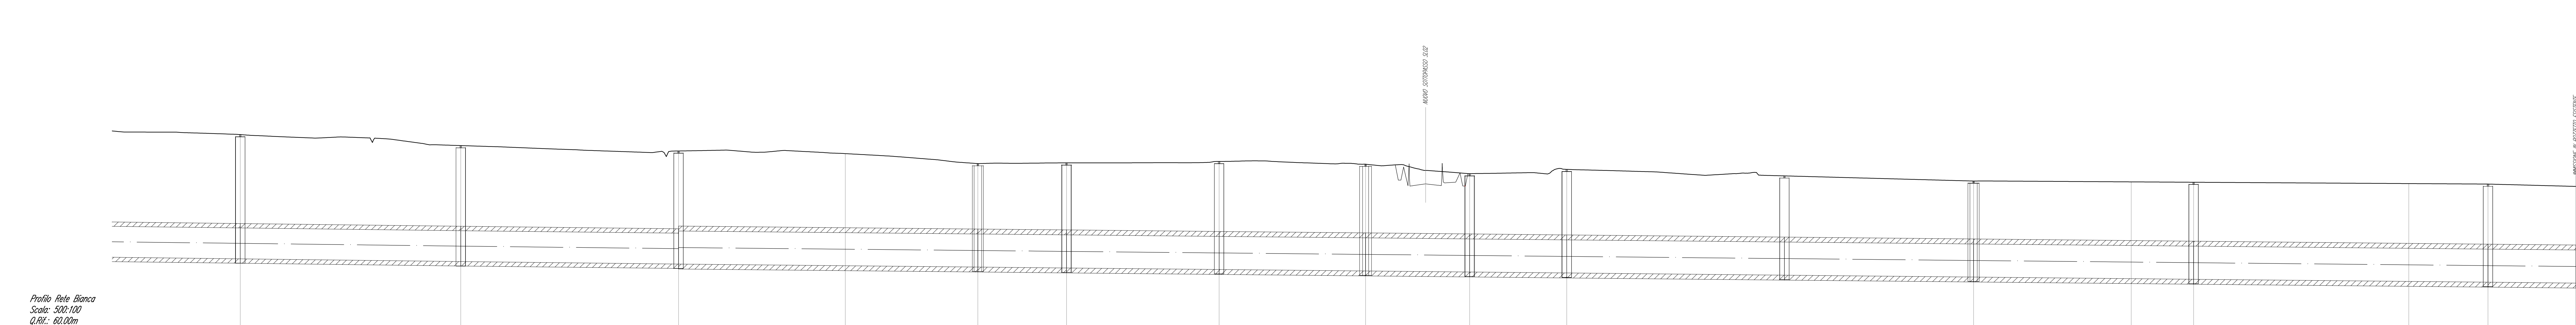

Profilo Rete Bianca  
Scala: 500/100  
Q.R.E.: 60,00m

POZZETTO	Piacenza - (163)	Piacenza - (164)	Piacenza - (165)	Piacenza - (166)	Piacenza - (167)	Piacenza - (168)	Piacenza - (169)	Piacenza - (170)	Piacenza - (171)	Piacenza - (172)	Piacenza - (173)	Piacenza - (174)
QUOTA TERRENO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
QUOTA FONDO POZZETTO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
QUOTA DI SCOPRIAMENTO	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
RICOPRIMENTO	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
CONDOTTA	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V	DN1600 PN-V
PENETRANZA	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
LUNGHEZZA CONDOTTA	40,97	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17

COMMITTENTE: **RFI** - RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA  
U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO

COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE - PRG E ACC DEL P.M. CARGNACCO E OPERE SOSTITUTIVE DEI PL INTERFERENTI

FOGNATURA BIANCA E NERA  
Profilo di progetto fognatura bianca

SCALA: 1:500/100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

I 2019 00 D 26 FZ I N 0200 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	F. Spina	12/06/2019	M. Vignola	12/06/2019	S. La Piana	12/06/2019	F. Scacchi	12/06/2019

File: I20900026F2IN020002A.dwg n. Esab.: