





SEZIONE AA

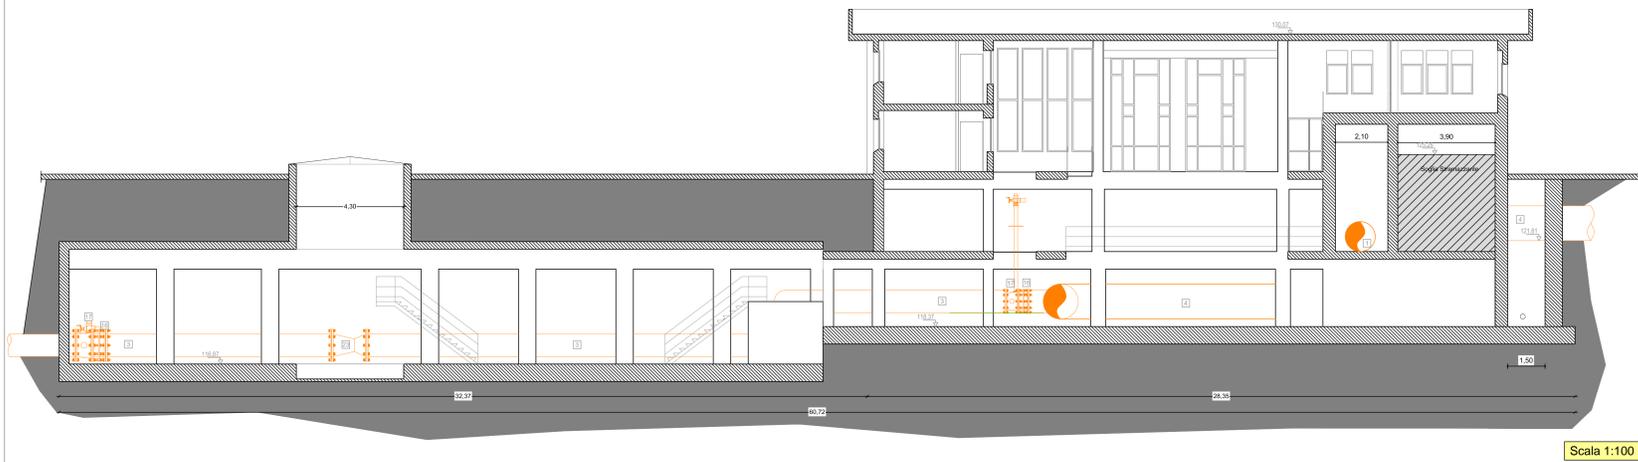


Scala 1:100

PIANTA A QUOTA 124,57 m.l.m.

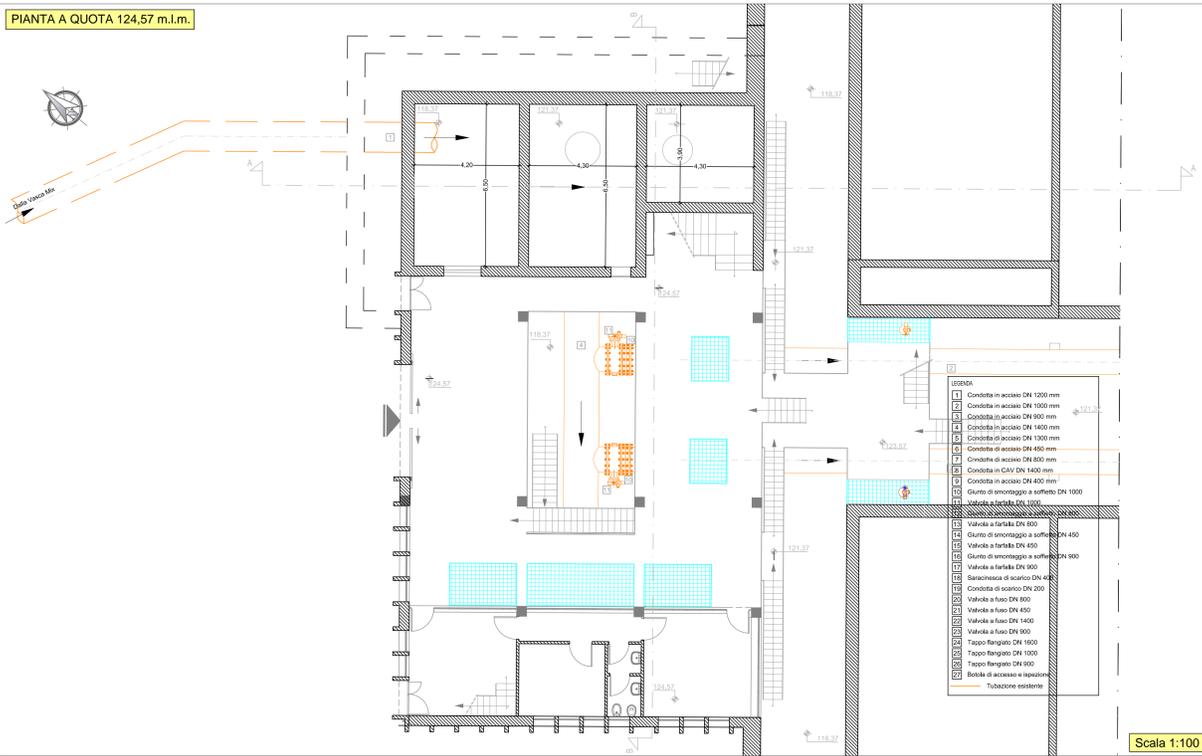


Scala 1:100

PIANTA A QUOTA 121,37 m.l.m.

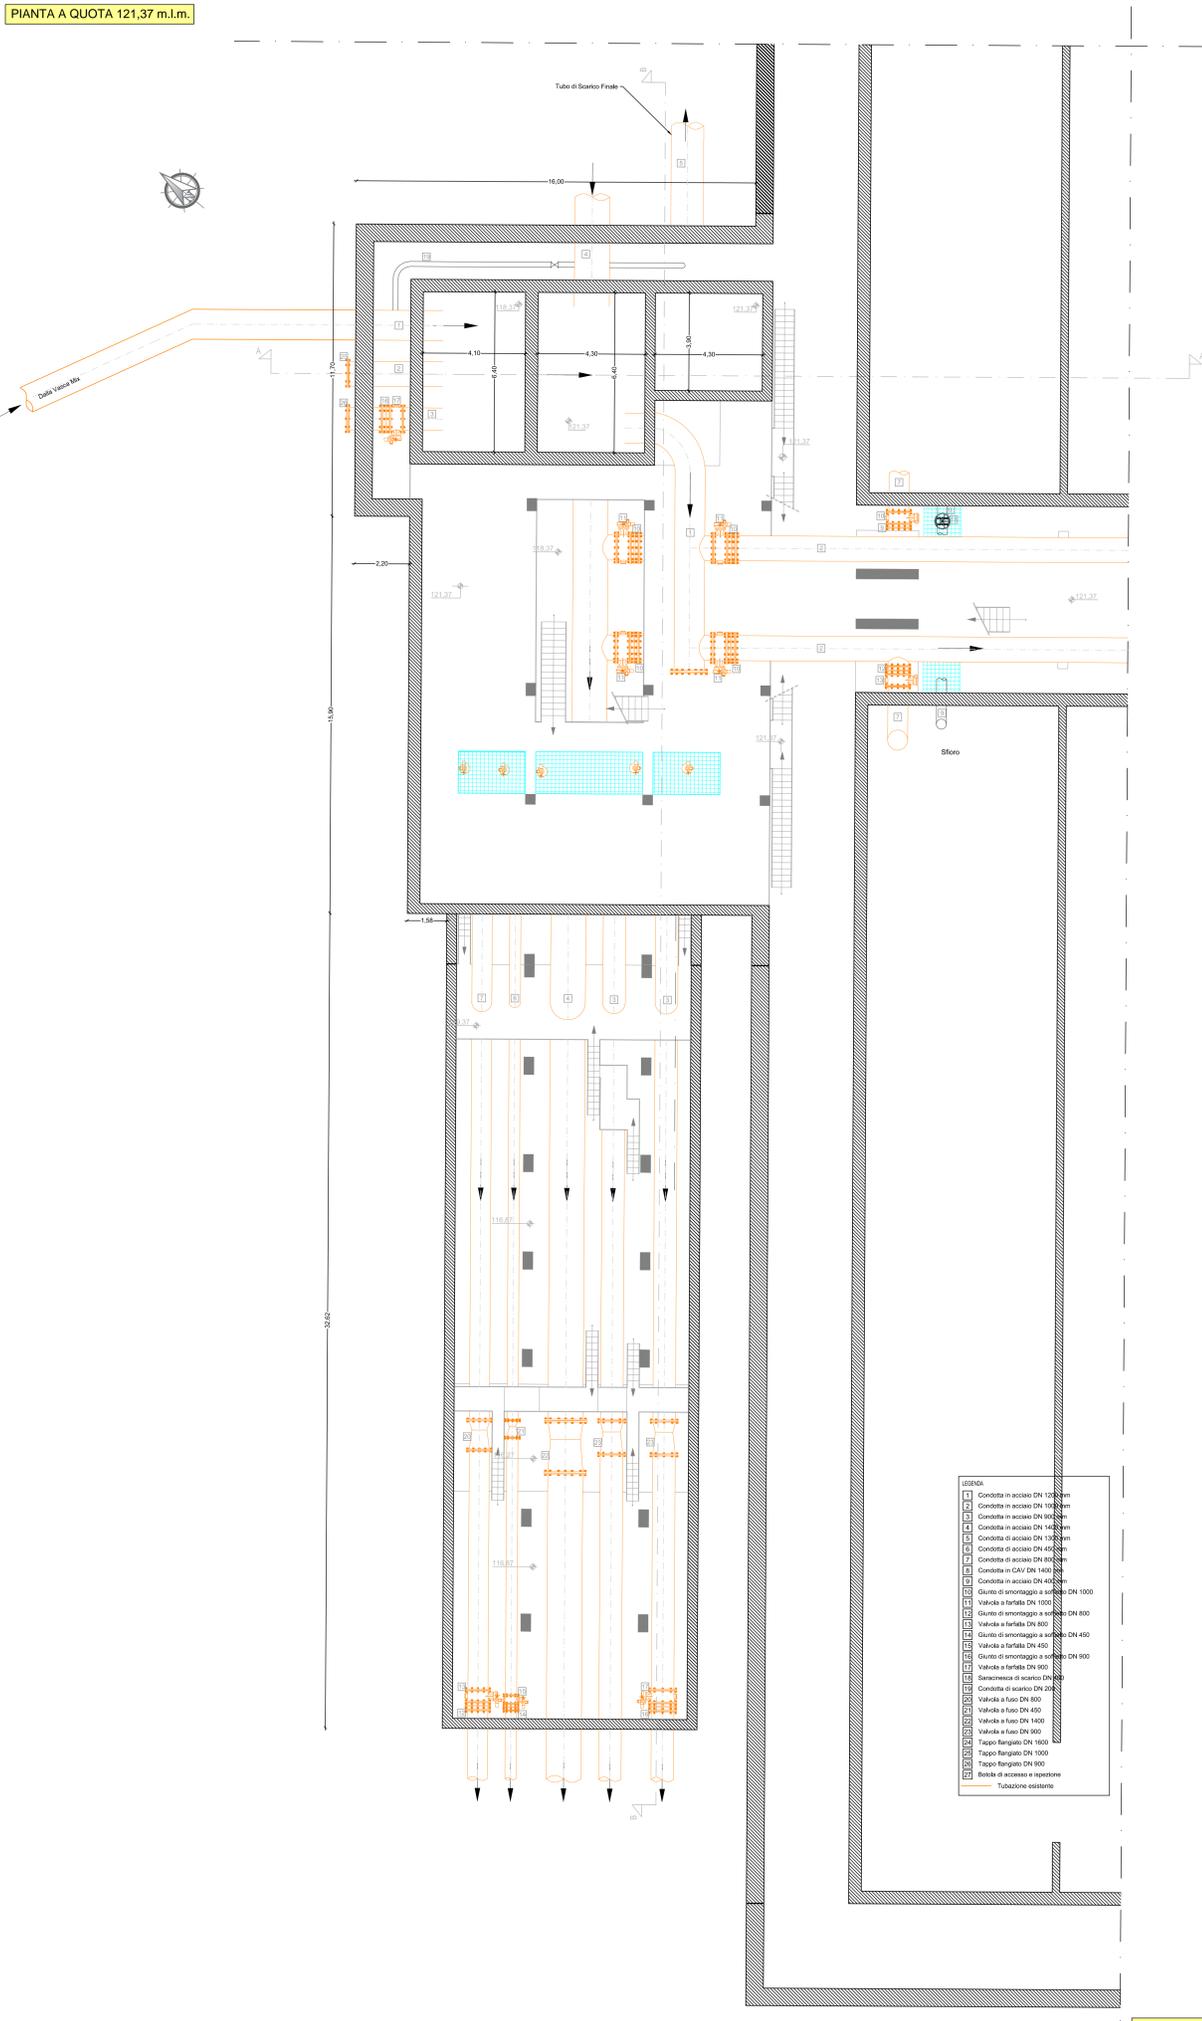


Scala 1:100

SEZIONE BB

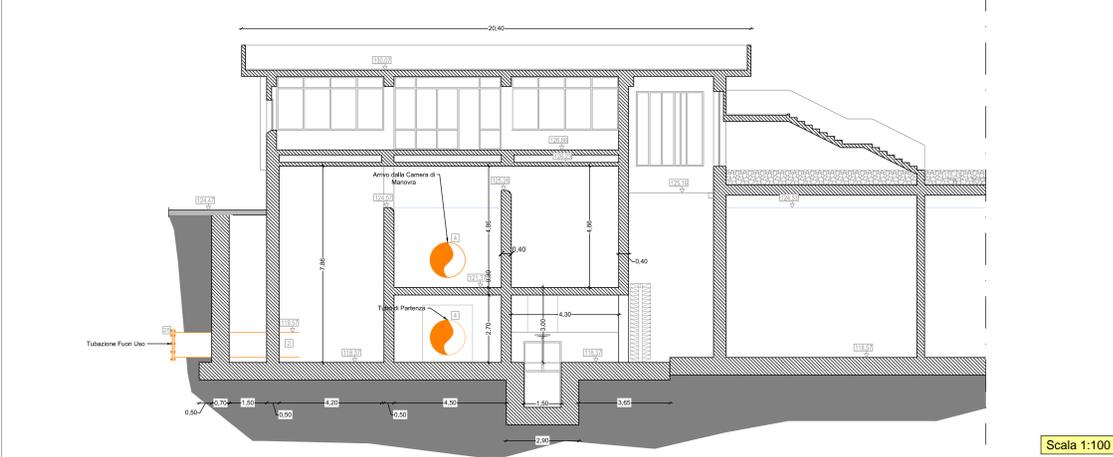


Scala 1:100

SEZIONE A'A'




Scala 1:100

PIANTA A QUOTA 126,15 m.l.m. DEL POZZETTO A VALLE DEL TORRINO 3



Scala 1:100

PIANTA A QUOTA 125,50 m.l.m. DEL POZZETTO A VALLE DEL TORRINO 3



Scala 1:100

**Autorità idrica pugliese** REGIONE PUGLIA **acquedotto pugliese**

CUP: E97B15000170005 PIANO DEGLI INTERVENTI DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. 2016 - 2019

**PROGETTO DEFINITIVO**  
ACQUEDOTTO DEL FORTORE, LOCONO ED OFANTO - OPERE DI INTERCONNESSIONE - II LOTTO: CONDOTTA DALL'OPERA DI DISCONNESSIONE DI CANOSA AL SERBATOIO DI FOGGIA

Il Responsabile dell'Intervento  
ing. Massimo PESTIGLIANI

**PROGETTAZIONE**  
Progettisti  
ing. Rosario FERRARO (Responsabile Progetto)  
ing. Francesco DI LORO  
ing. Antonella GIUSTACAZZA  
ing. M. Alessio SALIOLA  
geom. Giuseppe VALENTINO  
ing. Roberto LAUDA  
Collaborazione alla progettazione  
ing. Pietro SIMONE  
Il Responsabile della Progettazione  
ing. Massimo PESTIGLIANI

Elaborato  
**G.9.2.2**  
**Nodo di Foggia:**  
**planimetria stato dei luoghi con Piping**

Codice Intervento P1292 Codice SAP: 21/16650 Prot. N. 45215 Data 14/07/2020 Scala: 1:100

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
01	07/11/2020	Omesso per Progetto definitivo			

- LEGENDA
- 1 Condotta in acciaio DN 1200 mm
  - 2 Condotta in acciaio DN 900 mm
  - 3 Condotta in acciaio DN 600 mm
  - 4 Condotta in acciaio DN 450 mm
  - 5 Condotta in acciaio DN 300 mm
  - 6 Condotta in acciaio DN 150 mm
  - 7 Condotta in acciaio DN 80 mm
  - 8 Condotta in acciaio DN 40 mm
  - 9 Giunto di smontaggio a soffitto DN 1000
  - 10 Valvola a farfalla DN 1000
  - 11 Giunto di smontaggio a soffitto DN 800
  - 12 Valvola a farfalla DN 800
  - 13 Giunto di smontaggio a soffitto DN 600
  - 14 Valvola a farfalla DN 600
  - 15 Giunto di smontaggio a soffitto DN 450
  - 16 Valvola a farfalla DN 450
  - 17 Giunto di smontaggio a soffitto DN 300
  - 18 Valvola a farfalla DN 300
  - 19 Giunto di smontaggio a soffitto DN 200
  - 20 Valvola a farfalla DN 200
  - 21 Valvola a farfalla DN 150
  - 22 Valvola a farfalla DN 100
  - 23 Valvola a farfalla DN 80
  - 24 Valvola a farfalla DN 60
  - 25 Valvola a farfalla DN 40
  - 26 Tappo fangoso DN 1000
  - 27 Tappo fangoso DN 800
  - 28 Tappo fangoso DN 600
  - 29 Tappo fangoso DN 450
  - 30 Tappo fangoso DN 300
  - 31 Tappo fangoso DN 200
  - 32 Tappo fangoso DN 150
  - 33 Tappo fangoso DN 100
  - 34 Rete di accesso e ispezione
  - 35 Tubazione esistente