

Proprietario



0	10/11/20	CLEMENTI	BATTISTI	LUMINARI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

Progettista



Dis. RF-100				Foglio 1 di 8
Comm. NR/19305				
Revisioni	0			




Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Metanodotto:  
**CASTELLANETA - CASTELLANA GROTTA**  
DN 250 (10") - DP 64 bar  
Variante per realizzazione impianti di lancio/ricevimento pig  
e rifacimento impianti di linea  
per predisposizione piggabilita' metanodotto

## RAPPORTO FOTOGRAFICO




Legenda metanodotti:


-  TRACCIATO DI PROGETTO
-  METANODOTTO DA PORRE FUORI ESERCIZIO
-  METANODOTTO IN ESERCIZIO

**Intervento n. 1, Met. Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") DP 64 bar,  
Variante per inserimento Impianto di lancio/ricevimento PIG  
in Comune di Castellaneta (TA)**

**FOTO n. 1**

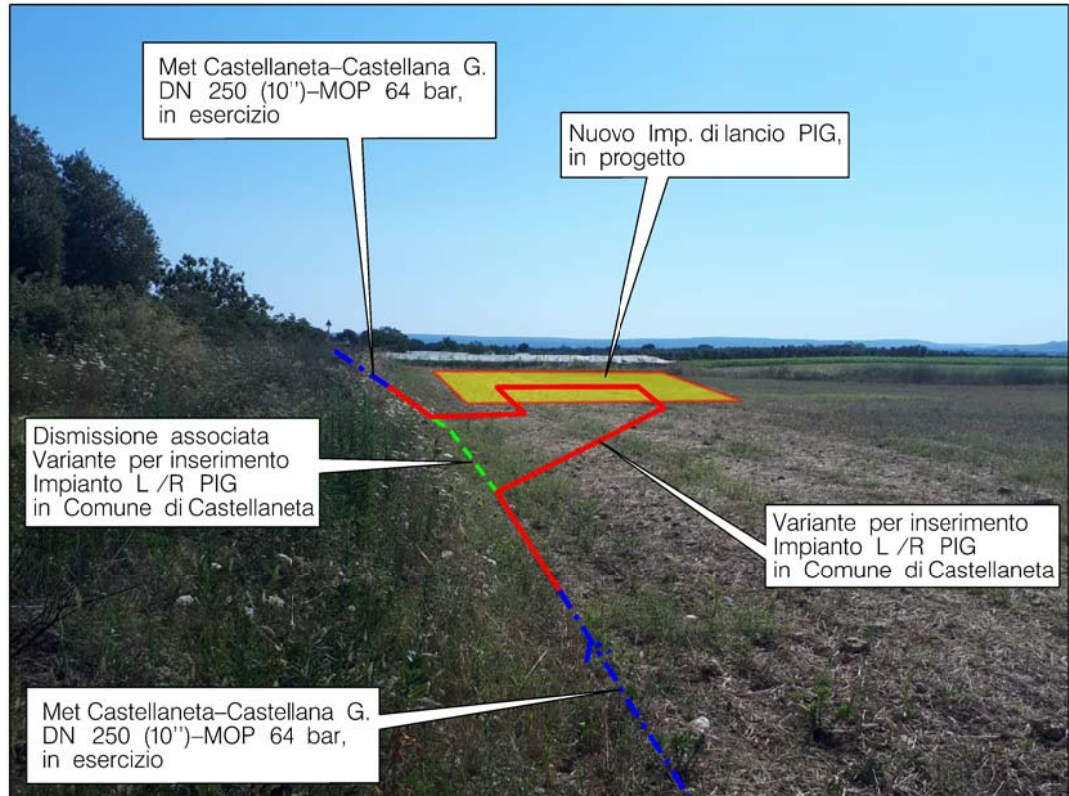


**FOTO n. 2**

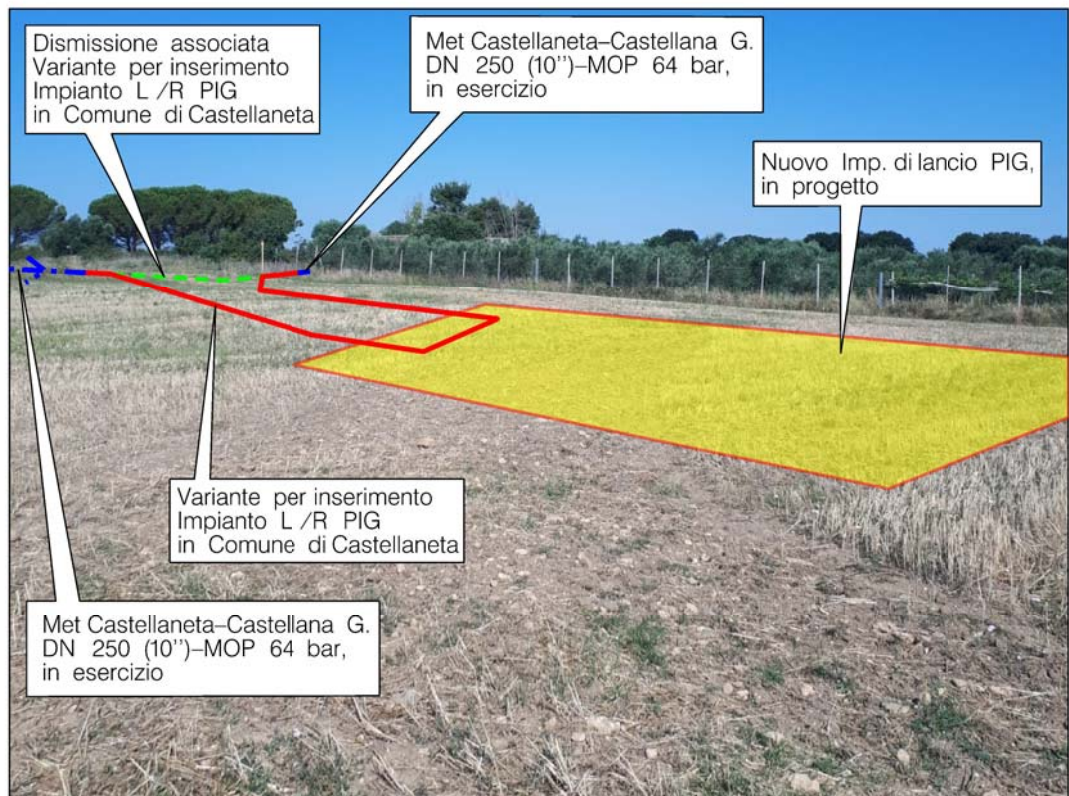


**Intervento n. 2, Met. Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") DP 64 bar,  
 Variante per rifacimento Punto di Intercettazione di Linea  
 (P.I.L.) n. 4500480/2 in Comune di Mottola (TA)**

**FOTO n. 3**

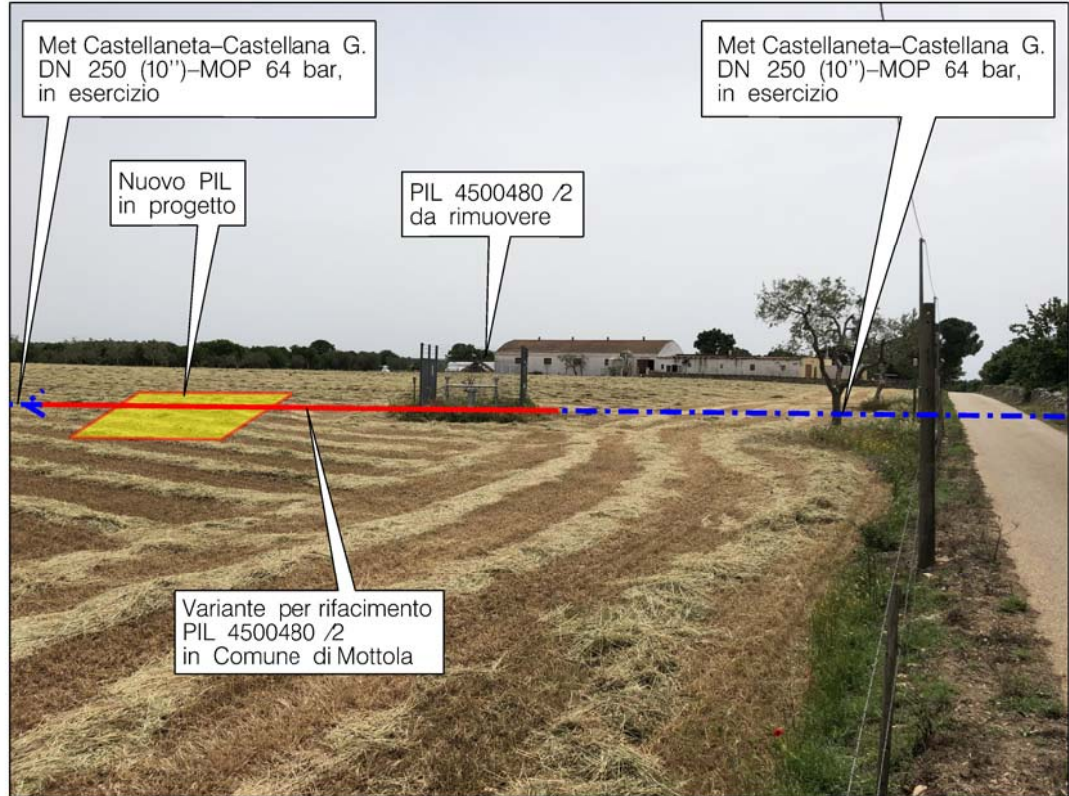


**FOTO n. 4**

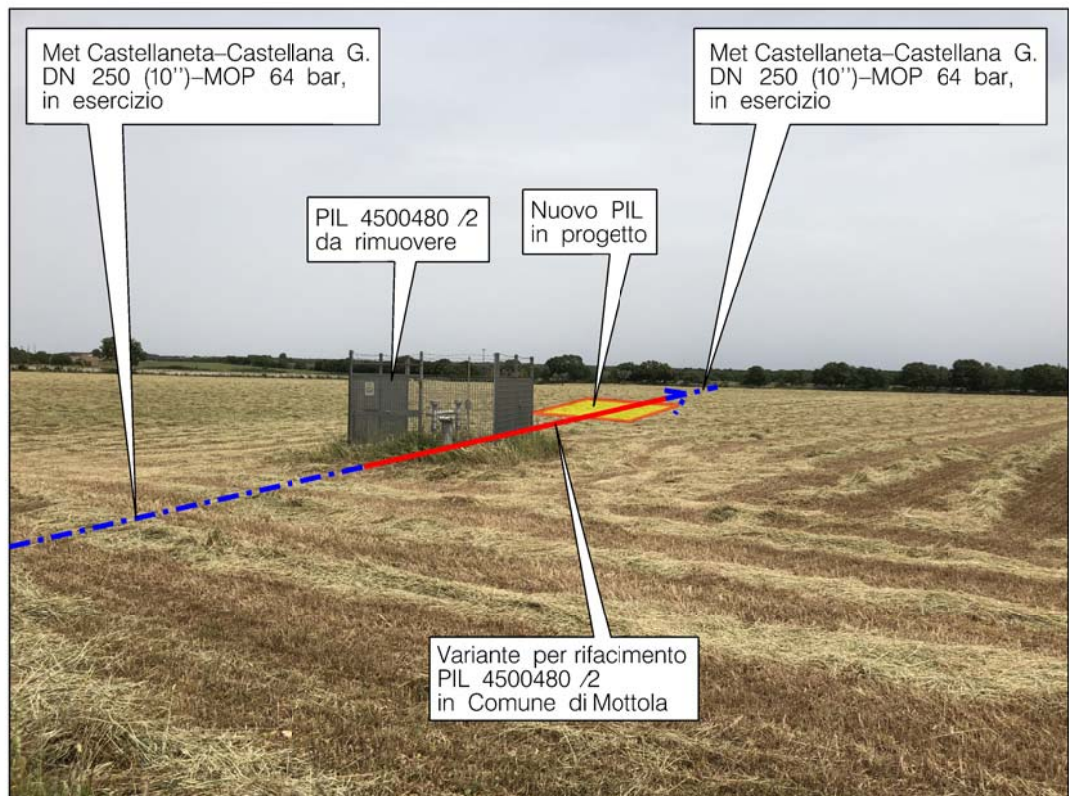


**Intervento n. 3, Met. Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") DP 64 bar,  
Variante per rifacimento Punto di Intercettazione di Linea  
(P.I.L.) n. 4500480/3 in Comune di Mottola (TA)**

**FOTO n. 5**

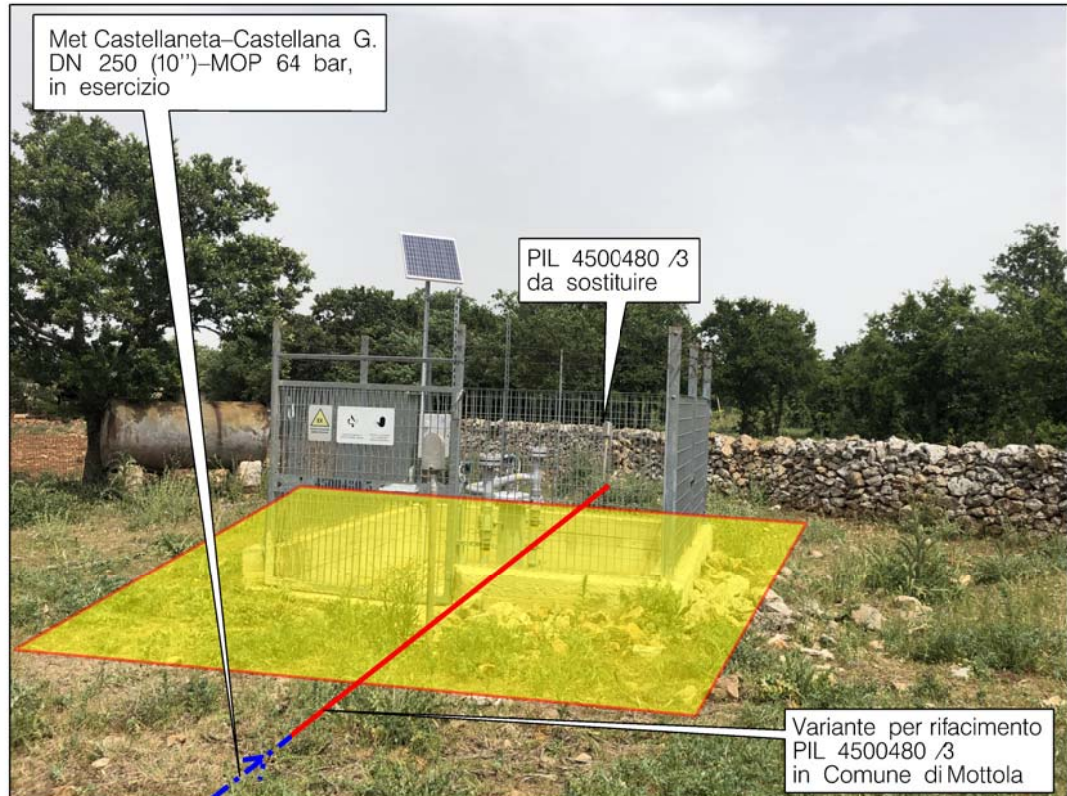


**FOTO n. 6**

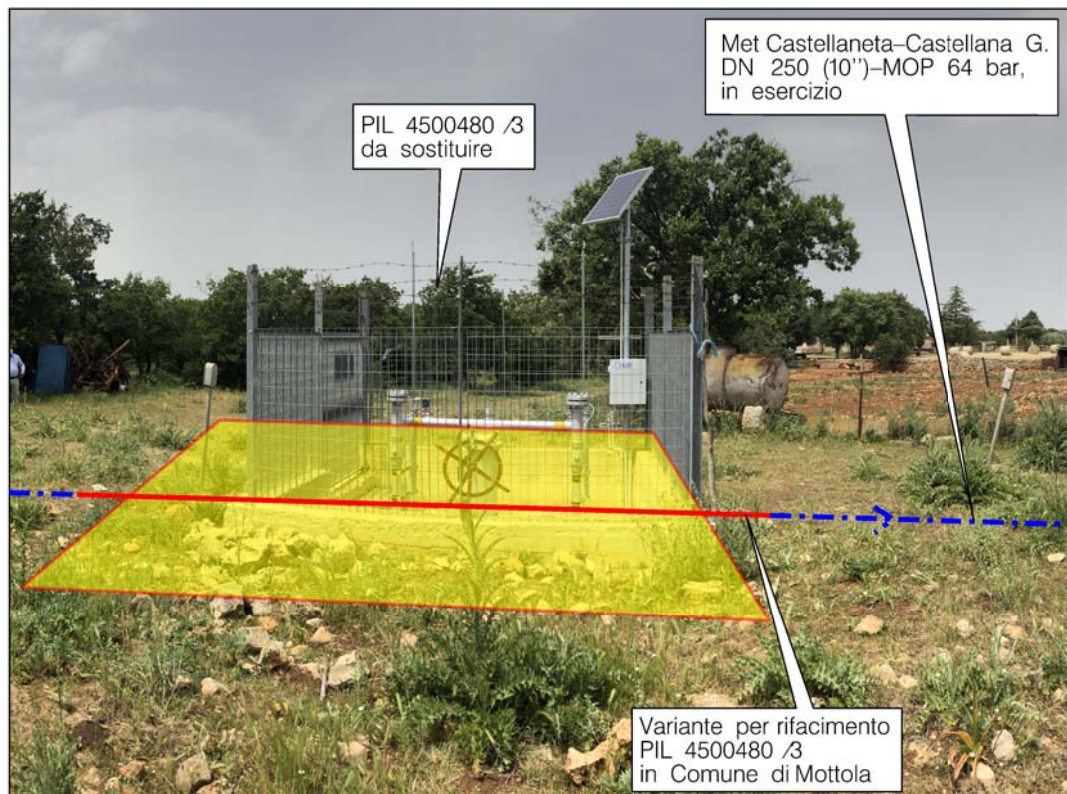


**Intervento n. 4, Met. Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") DP 64 bar,  
 Variante per rifacimento Punto di Intercettazione di Derivazione Importante  
 (P.I.D.I.) n. 4500480/4 in Comune di Noci (BA)**

**FOTO n. 7**

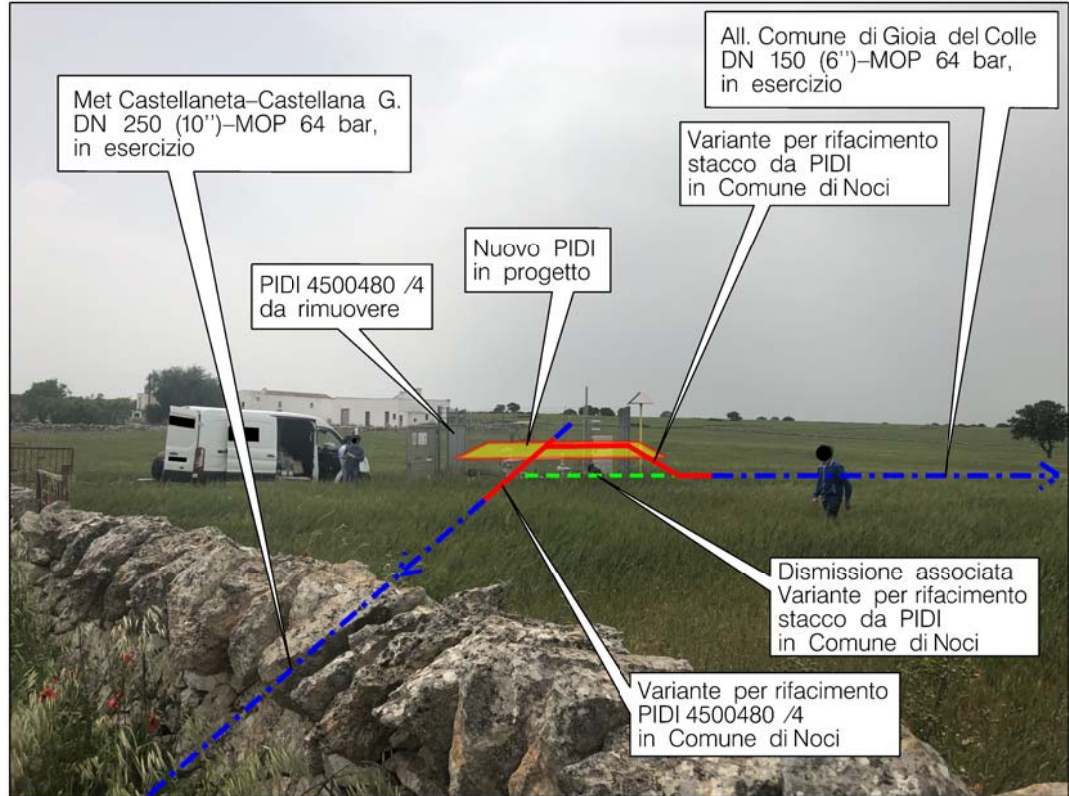


**FOTO n. 8**

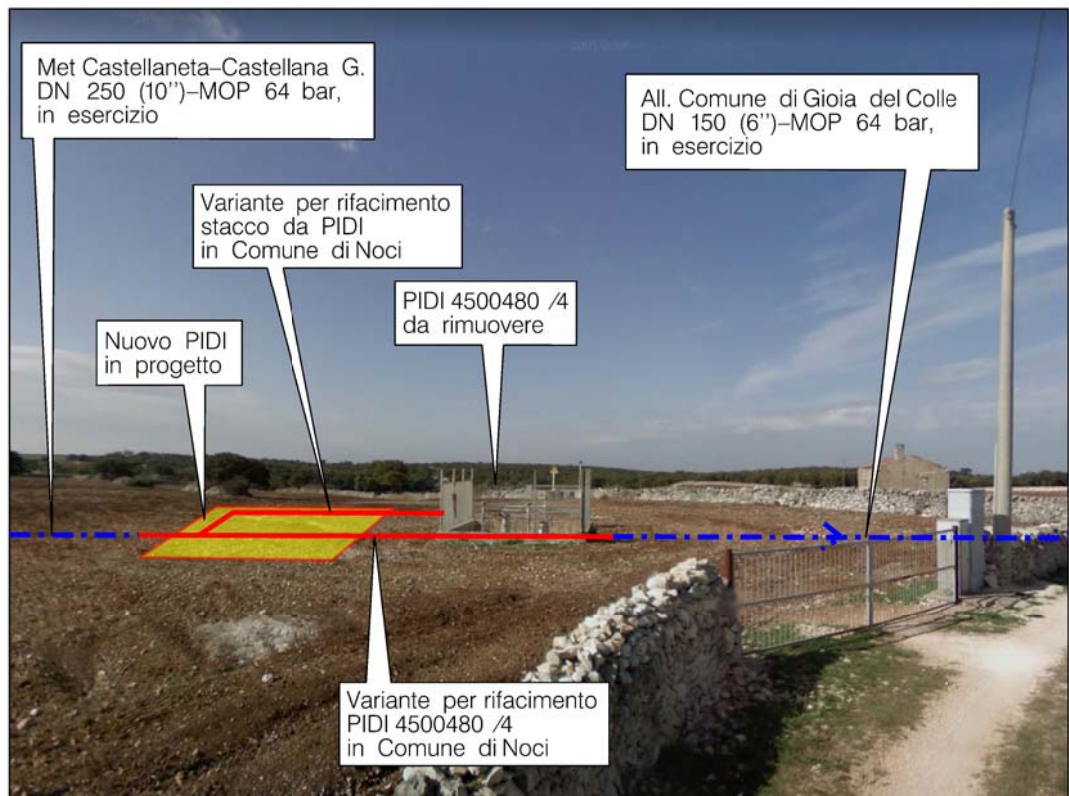


**Intervento n. 5, Met. Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10'') DP 64 bar,  
Variante per rifacimento Punto di Intercettazione di Derivazione Importante  
(P.I.D.I.) n. 4500480/5 in Comune di Putignano (BA)**

**FOTO n. 9**

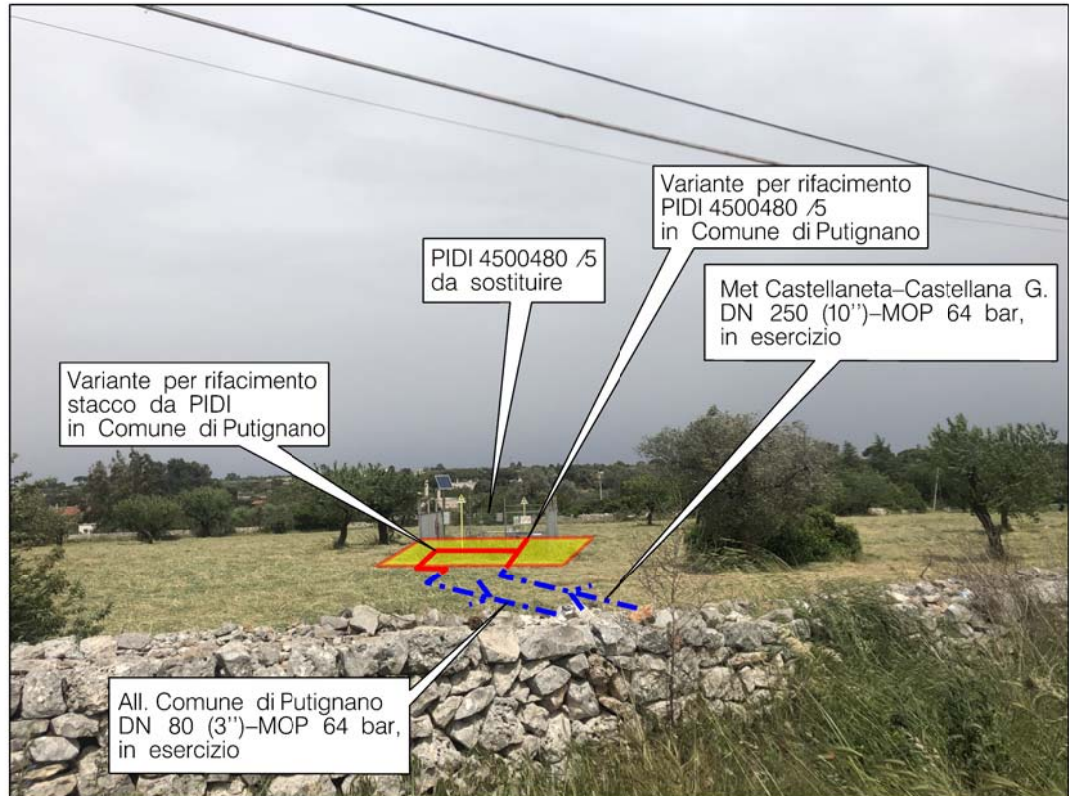


**FOTO n. 10**

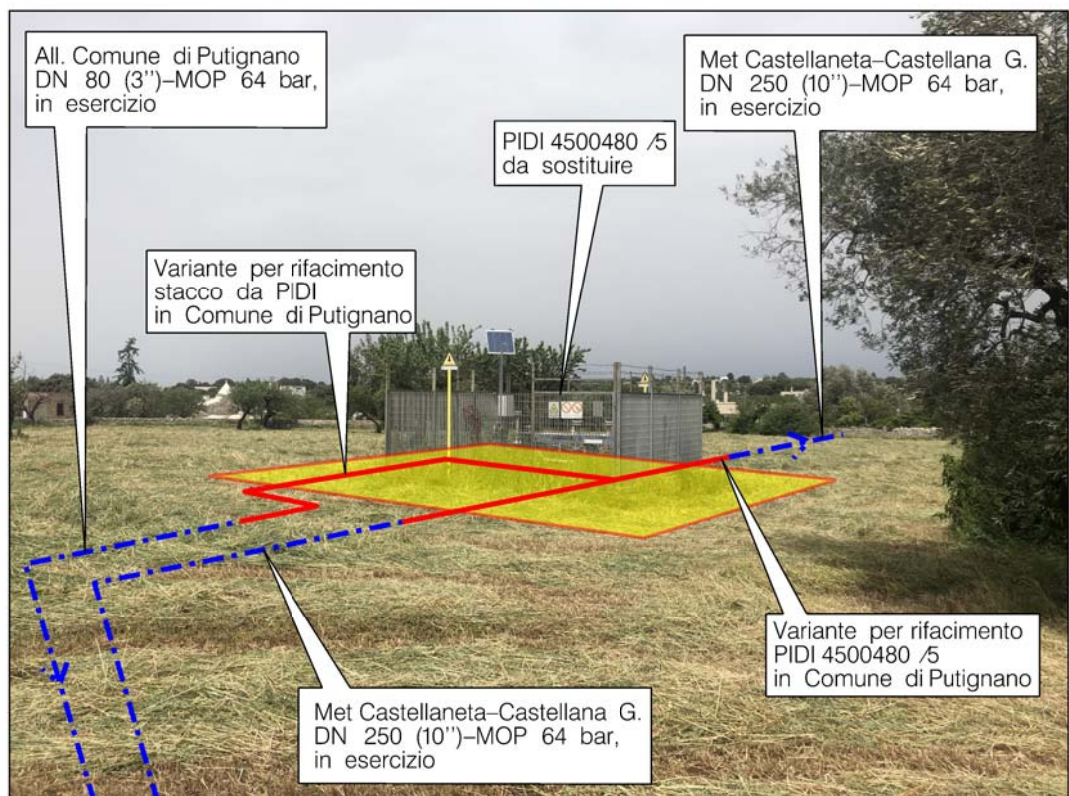


**Intervento n. 6, Met. Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") DP 64 bar,  
 Variante per rifacimento Punto di Intercettazione di Linea  
 (P.I.L.) n. 4500480/6 in Comune di Putignano (BA)**

**FOTO n. 11**

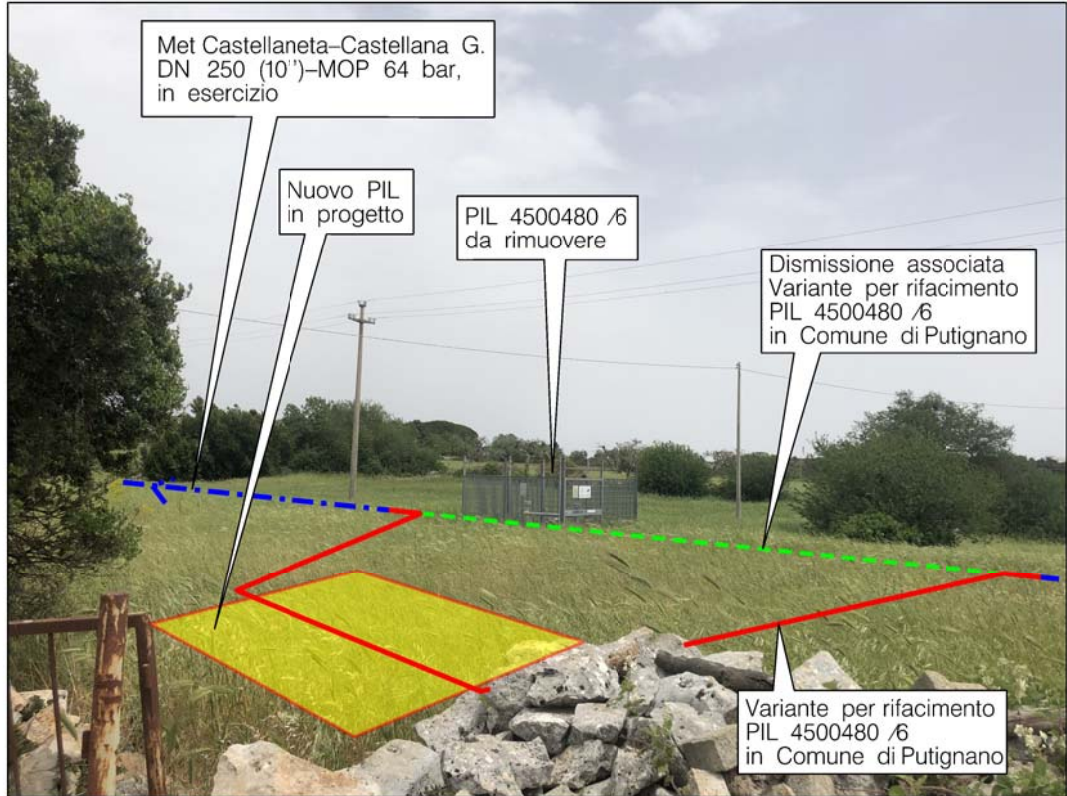


**FOTO n. 12**

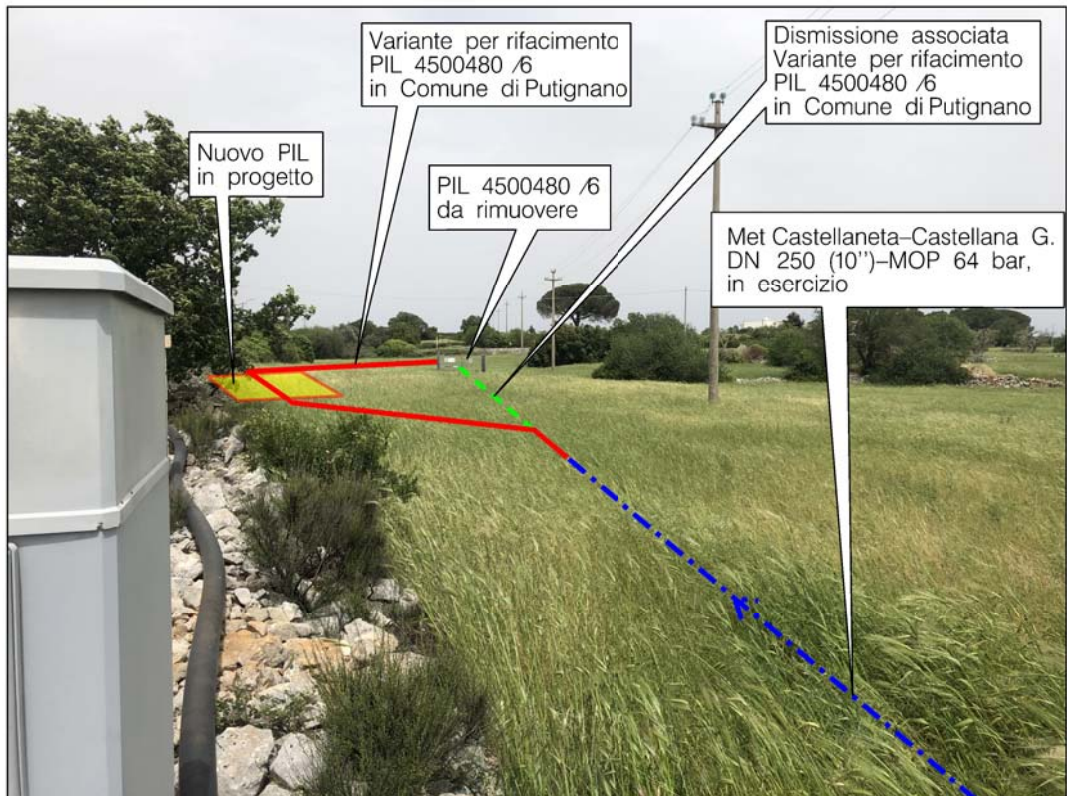

**Intervento n. 7, Met. Castellaneta - Castellana Grotte DN 250 (10") DP 64 bar,  
 Variante per inserimento Impianto di lancio/ricevimento PIG  
 - Area Impiantistica n. 20/A in Comune di Castellana Grotte (BA)**

**FOTO n. 13**

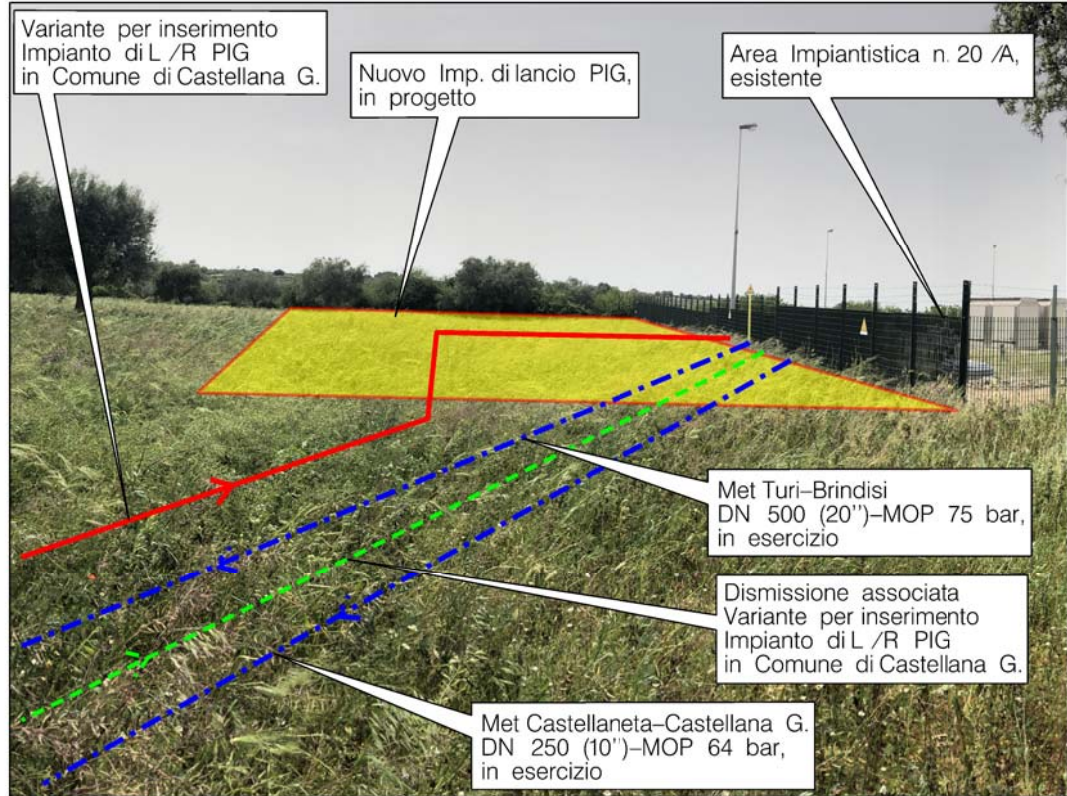

**FOTO n. 14**

